

Akoestisch onderzoek

Wegverkeerslawaaai MER en bestemmingsplan
Kijkduin-Ockenburgh

projectnr. 260050
revisie 01
2 december 2013

auteur(s)

E. Niemendal
L.G. Brinkhuis
E. Been

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP Den Haag



Gemeente Den Haag

datum vrijgave
2 december 2013

beschrijving revisie 01
definitief

goedkeuring
E.Been

vrijgave
H.W. Lindeboom

Colofon

Projectgroep bestaande uit:

Auteur(s):

E. Niemendal
L.G. Brinkhuis
E. Been

Datum van uitgave:

2 december 2013

Contactadres:

Rivium Westlaan 72
2909 LD Capelle aan den IJssel
Postbus 8590
3009 AN Rotterdam

Copyright © 2013

Ingenieursbureau Oranjewoud

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins of worden toegepast op situaties waarvoor dit rapport oorspronkelijk niet bedoeld was.

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van rekenprogramma's waarvan het gebruik van overheidswege verplicht is gesteld. Ook voor verschillen in uitkomsten met eerdere en/of toekomstige versies van deze rekenprogramma's kan Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden.

Inhoud

blz.

Deel A - Algemeen deel

1	Inleiding.....	7
1.1	Aanleiding en doel.....	7
1.2	Geluidonderzoek voor MER en bestemmingsplan	8
1.3	Leeswijzer.....	8
2	Wettelijk en beleidsmatig beoordelingskader	9
2.1	MER	9
2.2	Bestemmingsplan	10
2.2.1	Wet geluidhinder.....	11
2.2.2	Wet ruimtelijke ordening.....	11
3	Onderzoekopzet en uitgangspunten	12
3.1	Onderzoekopzet.....	12
3.2	Te onderzoeken varianten en jaren voor het MER en het bestemmingsplan	13

Deel B - MER

4	Beoordelingskader en uitvoeringsaspecten MER	15
5	Huidige situatie.....	18
5.1	Huidige geluidbelasting.....	18
5.2	Huidige aantal geluidgehinderden.....	19
6	Referentiesituatie	20
6.1	Autonome ontwikkeling van de geluidbelasting	20
6.2	Autonome ontwikkeling van het aantal geluidgehinderden	21
7	Effecten Plan.....	22
7.1	Effecten op de geluidbelasting	22
7.2	Effecten op het aantal geluidgehinderden.....	23
7.3	Gezondheidseffectscreening (GES).....	24
8	Effecten plan inclusief maatregelen	25
8.1	Effecten op de geluidbelasting	25
8.2	Effecten op het aantal geluidgehinderden.....	28
8.3	Gezondheidseffectscreening (GES).....	28
9	Beoordeling van de effecten.....	29
9.1	Algemene effectbeoordeling.....	29
10	Mogelijke maatregelen en kansen.....	30
10.1	Benodigde maatregelen.....	30
10.2	Kansen en ambities.....	30

Deel C - Bestemmingsplan

11	Juridisch kader.....	32
11.1	Wet geluidhinder.....	32
11.1.1	Grenswaarden	32
11.1.2	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	33
11.1.3	Cumulatie.....	33
11.2	Wet ruimtelijke ordening.....	33
11.3	Plansituatie	34
11.3.1	Bouwinitiatieven Kijkduin (Deltaplein en Atlantic hotel)	35
11.3.2	Wijzigingsbevoegdheden geluidgevoelige bestemmingen	37
11.3.3	Wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerduin.....	41

12	Onderzoekopzet en uitgangspunten	42
12.1	Rekenmethode	42
12.2	Uitgangspunten	42
13	Resultaten, toetsing en maatregelen.....	44
13.1	Resultaten en toetsing.....	44
13.1.1	Deltaplein en Atlantic Hotel	44
13.1.2	Wijzigingsbevoegdheden geluidgevoelige bestemmingen	46
13.1.3	Wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerduin.....	48
13.2	Maatregelen.....	48
14	Conclusie en advies	51
14.1	Nieuwbouw Deltaplein	51
14.2	Nieuwbouw Atlantic Hotel	51
14.3	Wijzigingsbevoegdheid geluidgevoelige bestemmingen	51
14.4	Wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerduin.....	52
14.5	Cumulatie.....	52
14.6	Geluidwering van de gevel.....	52

Bijlagen

- 1 Invoergegevens GeoMilieu (Deel B)
 - a. invoergegevens huidig 2013
 - b. invoergegevens referentiesituatie 2023
 - c. invoergegevens plansituatie 2023 (zie bijlage 2d)
 - d. invoergegevens plansituatie 2023 inclusief maatregelen
 - e. invoergegevens hoogtelijnen
- 2 Invoergegevens GeoMilieu (Deel C)
 - a. invoergegevens gebouwen
 - b. invoergegevens hulpvlakken
 - c. invoergegevens waarneempunten
 - d. invoergegevens wegen
 - e. invoergegevens maatregelen Kijkduinsestraat
 - f. invoergegevens kruisingen inclusief correctie
- 3 Rekenresultaten geluidbelasting op nieuwbouw Deltaplein en Atlantic Hotel
 - a. geluidbelasting vanwege Kijkduinsestraat incl. aftrek ex art. 110g Wgh
 - b. geluidbelasting vanwege Machiel Vrijenhoeklaan incl. aftrek ex art. 110g Wgh
 - c. geluidbelasting vanwege Hoek van Hollandlaan 30 km/uur, excl. aftrek ex art. 110g Wgh
- 4 Rekenresultaten geluidbelasting op wijzigingsbevoegdheden
 - a. geluidbelasting vanwege Machiel Vrijenhoeklaan incl. aftrek ex art. 110g Wgh
 - b. geluidbelasting vanwege Ockenburghstraat incl. aftrek ex art. 110g Wgh
 - c. geluidbelasting vanwege Laan van Meerdervoort incl. aftrek ex art. 110g Wgh
 - d.1 geluidbelasting vanwege Wijndaelerweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh (excl. reflecties bebouwing wijzigingsbevoegdheden)
 - d.2 geluidbelasting vanwege Wijndaelerweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh (incl. reflecties bebouwing wijzigingsbevoegdheden)
 - e.1 geluidbelasting vanwege Wijndaelerduin incl. aftrek ex art. 110g Wgh (excl. reflecties bebouwing wijzigingsbevoegdheden)
 - e.2 geluidbelasting vanwege Wijndaelerweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh (incl. reflecties bebouwing wijzigingsbevoegdheden)
 - f. geluidbelasting vanwege Schapenatjesduin 30 km/uur, excl. aftrek ex art. 110g Wgh
 - g. geluidbelasting vanwege aanpassen ligging Wijndaelerduin incl. aftrek ex art. 110g Wgh (incl. reflecties bebouwing wijzigingsbevoegdheden).
- 5 Rekenresultaten geluidbelasting vanwege Kijkduinsestraat na toepassing stil asfalt
 - a. geluidbelasting vanwege Kijkduinsestraat incl. aftrek ex art. 110g Wgh
 - b. vergelijkingstabel geluidbelasting Kijkduinsestraat met maatregel versus geen maatregelen

- 6 Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer (op nieuwbouw Deltaplein en Atlantic Hotel) excl. aftrek ex art. 110g Wgh
 - a. Gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer exclusief maatregelen
 - b. Gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer inclusief maatregelen Kijkduinsestraat
- 7 Overzicht ligging gebouwen
- 8 Overzicht ligging wijzigingsbevoegdheden
- 9 Overzicht ligging waarneempunten
- 10 Overzicht ligging bodemgebieden inclusief bodemfactor
- 11 Overzicht wegen
- 12 Overzicht wegen met wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerduin
- 13 Overzicht maatregelen Kijkduinsestraat
- 14 Overzicht hoogtelijnen
- 15 Overzicht kruisingen
- 16 Overzicht maatgevende geluidbelasting per toetspunt vanwege Kijkduinsestraat op Deltaplein (Blok B)

Deel A: Algemeen

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

De gemeente Den Haag ambieert dat Kijkduin ontwikkelt tot een badplaats met een wervende woon-, werk- en recreatieomgeving. In het kader van deze ontwikkeling zijn een aantal activiteiten voorgenomen in het plangebied rond Kijkduin. Onderstaande figuur toont de locaties van de voorgenomen ontwikkelingen.

Figuur 1.1 Voorgenomen ontwikkellocaties



Om de ontwikkelingen in Kijkduin mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh opgesteld en een m.e.r. procedure doorlopen. Dit geluidonderzoek vormt een bijlage bij het MER en het bestemmingsplan.

1.2 Geluidonderzoek voor MER en bestemmingsplan

M.e.r.

Er is geen harde wet- en regelgeving voor het aspect geluid in een milieu effect studie. De beoordeling vindt daarom kwalitatief plaats door het vergelijken van de totale geluidssituatie met en zonder de voorgenomen planontwikkeling. Hiertoe is de geluidbijdrage inzichtelijk gemaakt van de diverse wegen in het plangebied Kijkduin. De geluidbelastingen zijn in beeld gebracht zonder te veel detail van de omgeving (een algehele overdrachtsfactor, en geen specifieke gebouwen en woningen), en zonder exacte ligging van de rijlijnen voor de wegen en kruispunten te hanteren. Voor een m.e.r.-studie is dit ook niet gebruikelijk (voor een reconstructieonderzoek bij een bestemmingsplan bijvoorbeeld wel). Bij een m.e.r.-studie gaat het er om de verschillende varianten op een éénduidige manier te kunnen vergelijken en is het minder van belang te weten wat de precieze geluidbelasting op adresniveau is.

In deze milieueffectstudie is ervoor gekozen om de geluidimpact van de voorgenomen ontwikkeling te beoordelen aan de hand van:

- De geluidbelastingen van de binnen het onderzoeksgebied gelegen geluidgevoelige objecten (hoofdzakelijk woningen);

Daarbij zijn meerdere situaties beschouwd:

- Huidige situatie beoordelingsjaar 2013;
- Referentie situatie 2023;
- Plansituatie beoordelingsjaar 2023;
- Plansituatie beoordelingsjaar 2023 inclusief maatregelen.

Bestemmingsplan

In het kader van het bestemmingsplan dient er een geluidtoets plaats te vinden ingevolge de Wet geluidhinder. Daarbij is het essentieel dat juist wel aandacht geschonken wordt aan detaillering van de betreffende omgeving (singuliere woningen en gebouwen, hoogteverschillen en ligging van de wegen)

Voor de Wet geluidhinder is de gemeente Den Haag het bevoegd gezag. Deze dient aan te tonen hoe ter plaatse van de nieuw te projecteren geluidgevoelige bestemmingen binnen het wettelijke onderzoeksgebied aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en het eigen geluidbeleid (o.a. hogere waarden beleid) wordt voldaan. Tevens dient aangetoond te worden hoe er ter plaatse van de geluidgevoelige objecten (woningen) binnen het wettelijke onderzoeksgebied aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en het eigen geluidbeleid (o.a. hogere waarden beleid) wordt voldaan.

Voor de nieuw te projecteren woningen en de geluidbelasting op bestaande woningen wordt het beoordelingsjaar 2023 aangehouden.

1.3 Leeswijzer

Het rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Kijkduin is voor de leesbaarheid opgebouwd uit de delen A t/m C.

- In deel A is het algemene deel opgenomen: een uitleg over de onderzoeksverschillen tussen het MER en procedure Bestemmingsplan(nen), de algemene beleidskaders, het wettelijk beoordelingskader en een overzicht van de algemeen gehanteerde uitgangspunten.
- Deel B geeft het specifieke beoordelingskader, de resultaten en beoordeling van de MER-onderzoeksdelen weer voor de effecten vanwege de referentiesituatie en de plansituatie
- Deel C beschrijft de detailonderzoeksresultaten en toetsing in het kader van de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening, wat als onderbouwing voor het bestemmingsplan moet dienen. De onderzoeksresultaten en toetsing in het kader van de Wet geluidhinder dienen tevens als onderbouwing voor de mogelijk te verlenen hogere waarden voor de te projecteren woningen.

2 Wettelijk en beleidsmatig beoordelingskader

2.1 MER

In deze paragraaf is een toelichting gegeven op de voor het MER relevante wet- en regelgeving en geluidbeleid.

Geluidvisie Den Haag

De gemeente Den Haag streeft naar een goede leefkwaliteit waarin bewoners, ondernemers en gebruikers van de openbare ruimte graag wonen, werken en verblijven, nu en in de toekomst. Leefkwaliteit heeft betrekking op de kwaliteit van de woonomgeving. Geluid is hierbij een belangrijke factor. Teveel geluid kan een negatieve invloed hebben op deze leefkwaliteit en kan gevolgen hebben voor de gezondheid. In deze geluidvisie wordt aangegeven hoe de gemeente Den Haag, gemeente breed, invulling wil geven aan de beschikbare geluidruimte.

Gemeentelijk beleid Den Haag

Naast het landelijke en provinciale beleid met betrekking tot geluid heeft de gemeente Den Haag zelf aanvullend beleid opgesteld. Hieronder een opsomming en de relevantie daarvan voor het onderhavige project.

Actieplan omgevingslawaai Den Haag 2008 -2013 met bijlage 2: Richtlijn stille wegdekken

De gemeente Den Haag heeft in het kader van de Richtlijn Omgevingslawaai (1^e tranche) een actieplan opgesteld: Actieplan Omgevingsplan Den Haag 2008-2013, februari 2009.

Het actieplan heeft wettelijk de status van een beleidsdocument; het bevat beleidsvoornemens en voorgenomen acties/maatregelen. Het plan bevat een inspanningsverplichting, en dus geen resultaatsverplichting waaraan rechten kunnen worden ontleend.

Dit plan richt zich op omgevingslawaai, waardoor de acties en maatregelen van invloed zijn op het geluidsniveau buiten de woningen. Vermindering van het omgevingsgeluid heeft ook positieve gevolgen voor het geluidniveau binnen gebouwen, maar de acties zijn daar niet specifiek op gericht.

Het actieplan richt zich op bestaande knelpunten. Nieuwe situaties (bestemmings- en bouwplannen en aanleg/reconstructies van wegen) dienen volgens de Wet geluidhinder beoordeeld te worden.

Desondanks heeft dit plan een relatie met nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen, daar dit kansen kan bieden om bestaande knelpunten aan te pakken en nieuwe te voorkomen.

Dit beleid is op de planvorming van Kijkduin van toepassing.

Richtlijn stille wegdekken in de gemeente Den Haag (sept. 2010), bijlage 2 Uitvoeringsprogramma Omgevingslawaai Den Haag

Deze richtlijn is alleen bedoeld voor de manier waarop geluidsarme wegdekken in de gemeente Den Haag kunnen worden toegepast: wanneer de stille wegdekken van toepassing zijn, de kosten die daarmee gemoeid zijn en het rekening houden van de aanleg van stille wegdekken bij wegonderhoud. Hierin is ook opgenomen dat op plaatsen met veel wringend verkeer stiller asfalt momenteel nog wordt afgeraden, bijvoorbeeld bij kruispunten met verkeersregelinstallaties VRI's en op rotondes. Ook bij de eerste 40 meter van de aansluitende wegen hiervan wordt vanwege het remmende en optrekkende verkeer geen stil wegdek toegepast. Een uitzondering wordt gemaakt bij een niet gelijkwaardig kruispunt, waar wel stil wegdek aan de orde mag komen.

Volgens de richtlijn is het niet wenselijk om wegvakken/wegdelen die korter zijn dan 100 meter te voorzien van stil wegdek. Op de wegdekken waar volgens de richtlijn geen stil wegdek wenselijk is, is het toepassen van SMA 0/5 (steenmestiekasfalt 0/5) dan aan te raden.

Dit beleid is op de planvorming/ontwikkeling van Kijkduin van toepassing te verklaren. Bij het detailonderzoek in het kader van de bestemmingsplannen zullen de specifieke regels uit dit beleid toegepast gaan worden.

Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder Wgh, definitief februari 2010

Als gevolg van de gewijzigde Wgh per 1 januari 2007 is de onderzoeksplicht verzwaard naar het in een akoestisch onderzoek afwegen van maatregelen die kunnen leiden tot een geluidbelasting die op of onder de voorkeursgrenswaarde blijft, waarbij de trapsgewijze afwegingstappen overeind blijven: bronmaatregelen, dan overdrachtsmaatregelen en uiteindelijk gevelmaatregelen.

Dit beleid beoogt geen hogere (strengere) normstelling dwingend op te leggen dan op grond van de Wet is vastgelegd. Het beleid bevat wel een aantal uitdagingen om op plaatsen waar dat mogelijk is, een beter woon- en leefmilieu te creëren of na te streven.

Dit nieuwe beleid hogere waarden is in meerdere opzichten soepeler dan het voorgaande beleid hogere waarden uit 1997. Daarbij dient vermeld te worden dat de onderzoeks- en motivatieplicht bij het verlenen van hogere waarden in de wet is verzwaard, en dat een aantal uitdagingen in deze versie van de beleidsnota voortkomen uit reeds eerder vastgestelde beleidsnota's, zoals het ontheffingbeleid uit 1997 en het Actieplan Omgevingslawaaï uit 2009.

De voorwaarden en regels uit dit beleidstuk zijn alleen van toepassing voor woningen. Voor gevallen waar sprake is van een reconstructie dient onderzocht te worden welke maatregelen getroffen kunnen worden om de toename in de geluidbelasting weg te nemen. De te volgen procedure is afhankelijk van de gekozen maatregel(en).

Een hogere waarde kan wettelijk alleen worden verleend als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. In het Actieplan Omgevingslawaaï (2009) heeft het College een zogenaamde plandrempel van 68 dB vastgelegd. Overschrijding van deze plandrempel wordt door het College in bestaande situaties ongewenst geacht en is aanleiding tot het treffen van maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen. Om te voorkomen dat in de toekomst nieuwe overschrijdingen van de drempelwaarde ontstaan (en dus saneringssituaties ontstaan waar achteraf maatregelen moeten worden getroffen), werkt de plandrempel ook door in het hogere waardenbeleid.

Echter een directe doorwerking van die plandrempel van 68 dB als maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting leidt voor bouw- en bestemmingsplannen in al hoogbelaste delen van Den Haag tot ongewenste knelpunten en derhalve blokkade van (bouw)plannen. Om hieraan tegemoet te komen is voor hoogbelaste gebieden de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting L_{cum} gesteld op 69,5 dB.

Bij het vaststellen van een hogere waarde wordt derhalve ook getoetst of de gecumuleerde geluidbelasting de waarde van de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting 69,5 dB niet overstijgt.

Bij het detailonderzoek in het kader van het bestemmingsplan zal nader getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en zal het aspect hogere waarden mogelijk aan de orde komen.

Werkinstructie akoestisch onderzoek t.b.v. externe adviseurs, 2.7 def., november 2012

Deze werkinstructie heeft tot doel een uniforme opmaak en benadering van inhoudelijke aspecten voor geluidonderzoeken en hun rapportages te krijgen, waardoor de behandelingstermijn voor toetsing door de afdeling Geluid & Lucht positief beïnvloed kan worden. Deze instructie heeft vooral betekenis voor onderzoeken wegens wegverkeer- en railverkeerslawaaï.

Bij de onderliggende onderzoeken is rekening gehouden met deze werkinstructie.

2.2 Bestemmingsplan

In deze paragraaf is een toelichting gegeven op de voor het bestemmingsplan relevante wet- en regelgeving en geluidbeleid, te weten:

1. Wet geluidhinder, incl. geluidsnota Den Haag;
2. Wet ruimtelijke ordening.

2.2.1 Wet geluidhinder

Er dient een toets ingevolge de Wet geluidhinder plaats te vinden. Binnen het plangebied is sprake van bouwinitiatieven. Voor nieuwe woningen en andere geluidgevoelige objecten binnen de zone van een weg bedraagt de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaaï 48 dB. Indien bij de bouw van de nieuwe woningen en andere geluidgevoelige objecten de geluidbelasting boven de grenswaarde van 48 dB uitkomt, zullen maatregelen beschouwd dienen te worden. Indien deze maatregelen overeenkomstig het beleid van de gemeente Den Haag niet effectief dan wel doelmatig zijn, kunnen hogere waarden worden vastgesteld. Dit kan tot maximaal een waarde van 63 dB.

Tevens is binnen het plangebied (in de wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerstrip) sprake van de aanleg van een nieuwe weg in de zin van de Wet geluidhinder. De grenswaarde vanwege wegverkeer op geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone van de nieuw aan te leggen weg bedraagt 48 dB. Indien de geluidbelasting vanwege de nieuw aan te leggen weg op de geluidgevoelige objecten boven de grenswaarde van 48 dB uitkomt, zullen maatregelen beschouwd dienen te worden. Indien deze maatregelen overeenkomstig het beleid van de gemeente Den Haag niet effectief dan wel doelmatig zijn, kunnen hogere waarden worden vastgesteld. Dit kan tot maximaal een waarde van 58 dB voor nieuw te bouwen woningen en tot maximaal een waarde van 63 dB voor bestaande woningen.

Bij de toets aan de normen uit de Wet geluidhinder wordt het geluidbeleid van de gemeente Den Haag meegenomen en indien van toepassing ook toegepast.

2.2.2 Wet ruimtelijke ordening

In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient ook de invloed van wegen welke formeel gezien niet onder de Wet geluidhinder vallen inzichtelijk te worden gemaakt.

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient ingevolge de Wet ruimtelijke ordening sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering'. Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst.

Bij toetsing ingevolge de Wet ruimtelijke ordening wordt het geluidbeleid van de Gemeente Den Haag meegenomen en indien van toepassing ook toegepast.

3 Onderzoekopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoekopzet

Het voorliggende onderzoek is gemaakt op basis van aangereikte uitgangspunten door meerdere partijen en diverse onderzoeksmethoden om de te verwachten effecten, bij worst case- benadering, in beeld te kunnen brengen.

Rekenmethode

De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Geomilieu versie 2.21, rekenmethode SRM2 conform Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG2012).

Verkeerscijfers

De verkeerscijfers voor de wegen zijn afkomstig van de gemeente Den Haag (Haaglanden-model). Voor de wegen binnen het plangebied geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/uur of 50 km/uur. Binnen het plangebied komen de wegdekverhardingen referentiewegdek en klinkerverharding in keperverband voor. In onderstaande afbeelding zijn de wegen welke zijn betrokken in het akoestisch onderzoek weergegeven. De verkeersintensiteiten op de betreffende wegen zijn in bijlage 1 opgenomen.

Figuur 3.1 Ligging wegen plangebied Kijkduin-Ockenburgh



Modelgegevens

In het rekenmodel is in het gehele gebied uitgegaan van een zachte bodem. Verharde delen zijn met een apart bodemgebied in model gebracht. In het rekenmodel voor de geluidcontouren ten behoeve van de MER is voor de bestaande wegen rekening gehouden met plaatselijke maaiveldverschillen, de hoogtes in het gebied zijn gebaseerd op NAP. De geluidbelasting wordt middels vrije veld contouren in beeld gebracht.

Berekeningen MER

Er is in het kader van het MER gerekend met vrije veld contouren (dus zonder bebouwing) waarbij een beoordelingshoogte van 4,0 meter boven plaatselijk maaiveld is gehanteerd. De maaiveldhoogtes zijn gebaseerd op NAP.

De geluidbelasting vanwege alle wegen is berekend zonder aftrek ex artikel 110g Wgh.

Analyse

Voor de analyse zijn meerdere zaken in beeld gebracht en belicht.

- Geluidcontouren (vrije veld);
- De verschilplots tussen o.a. de huidige situatie en de plansituatie;
- De analyse voor gehinderden en slaapgestoorden;
- De GES-score.

Voor de analyse voor geluidgehinderden en slaapgestoorden is uitgegaan van de dosis-effectrelaties uit de Regeling geluid milieubeheer, bijlage 2.

Het aantal woningen binnen het gebied is op basis van de landelijke BAG-databank (Basisregistraties Adressen en Gebouwen, peildatum 1 februari 2013). Hierbij is uitgegaan van verblijfsobjecten met de functie wonen. Voor een woning is op basis van deze regeling uitgegaan van gemiddeld 2,2 bewoners.

Berekeningen Bestemmingsplan

Voor de berekeningen ten behoeve van de onderbouwing van het bestemmingsplan is rekening gehouden met plaatselijke maaiveldverschillen, de hoogtes in het gebied zijn gebaseerd op NAP. Ter plaatse van nieuwbouwlocaties is de geluidbelasting bepaald en getoetst aan de grenswaarden.

3.2 Te onderzoeken varianten en jaren voor het MER en het bestemmingsplan

In het kader van het MER Kijkduin-Ockenburgh zijn de volgende varianten beschouwd ten aanzien van geluid:

- Huidige situatie (2013)
Dit betreft de huidige situatie met de huidige infrastructuur en de huidige verkeersbelasting van de relevante wegen binnen het plangebied.
- Referentiesituatie (2023)
In de referentiesituatie wordt er vanuit gegaan dat alle ruimtelijke plannen in de omgeving van Kijkduin, waarover reeds concrete besluitvorming heeft plaatsgevonden, gerealiseerd zijn. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat er een groei van het autoverkeer ontstaat en leidt tot een autonome groei en een toename in de geluidbelasting.
- Plansituatie (2023)
- Plansituatie inclusief bronmaatregelen (2023)
De plansituatie inclusief bronmaatregelen komt overeen met de plansituatie (2023) met het verschil dat in deze variant voor de Kijkduinsestraat en Ockenburghstraat is gerekend met stil asfalt (dunne deklagen B).

Voor het bestemmingsplan zijn alleen de plansituaties 2023 met en zonder maatregelen beschouwd.

Deel B: MER

4 Beoordelingskader en uitvoeringsaspecten MER

Beoordelingskader

In het kader van het MER zijn wegverkeerslawaaiberekeningen uitgevoerd, waarbij de geluidbelasting is bepaald van de meest bepalende wegen in het plangebied en de directe omgeving daarvan. De berekeningsresultaten worden weergegeven middels contourplots. De geluidbelastingen zijn aangegeven in contouren boven de 50 dB, in stapgrootte van 5 dB. Aldus ontstaan zogeheten geluidklassen die worden begrensd door deze contouren.

Als voorbeeld: een geluidklasse 50 - 55 ligt tussen de geluidcontouren van 50 en 55 dB.

In het gebied optredende geluidbelastingen kunnen zo goed aan de hand van deze contourplots worden beoordeeld. Er is ook een zogenaamd verschilplot weergegeven, welke expliciet de wijzigingen in de geluidbelasting in beeld brengt.

Voor het bepalen van de impact van het wegverkeerslawaaï wordt gefocust op geluidgevoelige objecten. Verder is aan de hand van het aantal geluidgevoelige verblijfsobjecten (woningen) binnen de geluidklassen ook kwantitatief het effect van de verschillende varianten bepaald.

Beoordelingscriteria

In de onderstaande tabel zijn de beoordelingscriteria voor geluid weergegeven.

Tabel 4.1 Beoordelingskader geluid

Aspect	Criterium
Geluid wegverkeerslawaaï	Verandering van het aantal (geluid)gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden
	Verandering in geluidbelasting bij gevoelige objecten

Beoordelingsaspect 1 - Verandering van het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden

In art. 9 van de Regeling geluid milieubeheer is gelet op richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189) een werkwijze opgenomen waarmee aan de hand van de optredende geluidbelastingen van diverse lawaaisoorten en hun dosis-effectrelatie de mate van hinder voor personen (percentage bewoners per geluidsbelastingklasse) kan worden bepaald. Het aantal geluidgehinderden en slaapgestoorden is bepaald op basis van het aantal verblijfsobjecten per geluidklasse. Per verblijfsobject is op basis van de Regeling geluid milieubeheer uitgegaan van een gemiddelde van 2,2 bewoners per verblijfsobject.

Aan de hand van deze aantallen gehinderden en slaapgestoorden kunnen verdere actieplannen om de geluidbelasting te verlagen worden opgesteld en uitgevoerd.

Dosis-effectrelaties voor verkeerslawaai

Geluidsbelastingklasse (L _{den})	Gehinderden per 100 bewoners	Ernstig gehinderden per 100 bewoners
55-59 dB	21	8
60-64 dB	30	13
65-69 dB	41	20
70-74 dB	54	30
75 dB of hoger	61	37

Geluidsbelastingklasse (L _{night})	Slaapgestoorden per 100 bewoners
50-54 dB	7
55-59 dB	10
60-64 dB	13
64-69 dB	18
70 dB of hoger	20

Met een rekenvoorbeeld wordt toegelicht hoe het aantal gehinderden per geluidsbelastingklasse is bepaald:

Het aantal adrespunten in de geluidsbelastingklasse 55-59 dB bedraagt bijvoorbeeld 1000 woningen. Uitgaande van 2,2 bewoners per woning betekent dit dat er 2200 bewoners in de geluidsbelastingklasse 55-59 dB vallen. Op grond van de bovenstaande dosis-effectrelaties bedraagt het aantal gehinderden voor de geluidklasse 55-59 dB 21 per 100 bewoners. In dit voorbeeld is het aantal gehinderden derhalve $2200/100 = 22$ keer 21 gehinderden = 462 gehinderden.

Het totaal aantal gehinderden is de som van het aantal gehinderden per geluidsbelastingklasse. Voor het bepalen van het aantal ernstig gehinderden en slaapgestoorden wordt dezelfde werkwijze gehanteerd. Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal slaapgestoorden op basis van de geluidbelasting L_{night} wordt bepaald.

Beoordelingsaspect 2 - Verandering in geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen

In de verschilplot tussen de referentiesituatie en de plansituatie zijn drie indicatoren aangegeven: een afname van -1 dB of groter, een neutrale beoordeling voor de waarden tussen -1 tot +1 dB, een toename boven de 1 dB.

Het aantal woningen binnen het onderzoeksgebied is bepaald op basis van de landelijke BAG-databank (maart 2012). Hierbij is uitgegaan van de objecttype woning.

Op basis van landelijk gehanteerde CBS-gegevens is uitgegaan van gemiddeld 2,2 bewoners per woning. Onderwijsinstellingen en gezondheidscentra zijn voor dit MER ook als woning aangemerkt (met eveneens 2,2 bewoners per instelling/centrum). Dit klopt niet helemaal met de werkelijke situatie, maar de invloed hiervan zal, omdat het minder dan 1% van het aantal woningen betreft, niet relevant zijn.

De beoordeling van de criteria heeft plaatsgevonden op een zevenpuntsschaal met de volgende indeling:

Tabel 4.2 Zevenpuntsschaal effecten geluid

---	Sterk negatief	+++	Sterk positief
--	Negatief	++	Positief
-	Licht negatief	+	Licht positief
0	Neutraal		

De uitgangspunten bij de beoordeling van de effecten (subjectief) voor geluid in het studiegebied is als volgt:

- een gelijkblijvend geluidbelasting = neutraal;
- lichte toe- of afname van geluidbelasting = licht negatief of licht positief;

De uitgangspunten bij de beoordeling van de kwantitatieve effecten voor geluid is voor het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden als volgt:

- een gelijkblijvend aantal = neutraal

- een toe- of afname aantal met maximaal 10% = beperkt negatief of beperkt positief
- een toe- of afname aantal met 11% tot en met 25% = negatief of positief
- een toe- of afname aantal met meer dan 25% = sterk negatief of sterk positief

Perceptie van geluid

De bovengenoemde analyse is vooral geënt op geluid als natuurkundig verschijnsel en waarnemingen aan de hand van grootheden met behulp van metingen en berekeningen. De niet-lineaire eigenschappen van het gehoor (fysiologische waarneming) wordt zelden meegewogen. Tussen de beide waarnemingen (de objectieve waarneming met meetinstrumenten en de fysiologische waarneming met het gehoor) blijkt geen eenvoudige relatie te bestaan. De psycho-akoestiek onderzoekt dit verband en vormt de basis van een objectieve benadering van lawaaihinder, geluidisolatie etc. aan de hand van cijfermateriaal.

In navolgend overzicht is de subjectieve luidheid van geluid en toename van geluid weergegeven.

Change in Sound Level (dB)	Change in Perceived Loudness
3	Just perceptible
5	Noticeable difference
10	Twice (or 1/2) as loud
15	Large change
20	Four times (or 1/4) as loud

Uit de onderzoeken blijkt dat een toename van 10 dB door de mens ervaren wordt als een verdubbeling van geluid. Een marginale toe- of afname van 1 of 2 dB zal door de gemiddelde bewoner niet waargenomen worden.

Het plangebied wordt belast door het verkeer op de hoofdwegen en de lokale wegen. De positie van de waarnemer ten opzichte van deze geluidbronnen is daarnaast bepalend voor het te ontvangen geluid. Nu in de reksituatie de stedelijke bebouwing niet is meegewogen (zie onderstaande uitvoeringsaspecten), is in de verschilanalyses de rekenkundige verschilfactor van -1 tot +1 dB (als boven beschreven) als neutraal beschouwd.

Gezondheidseffectscreening (GES)

De Gezondheidseffectscreening (GES) is een instrument waarmee vooraf inzicht verkregen wordt in de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de (toekomstige) bewoners. Een GES geeft een goed beeld van de gezondheidskundige knelpunten en kansen bij ontwikkelingsprojecten, wijzigingen in de ruimtelijke ordening of infrastructuur en landelijke herstructureringsprojecten. De Gezondheidseffectscreening is in 2000 ontwikkeld voor GGD'en in opdracht van de ministeries van VWS en VROM. In 2012 is de zesde actualisatie verschenen waarin de nieuwste inzichten zijn verwerkt.


Met de GES kan de blootstelling aan o.a. geluid worden beoordeeld. Alle relevante bronnen zoals bedrijven, wegen, spoorwegen en scheepvaart kunnen hierbij worden betrokken. Er wordt een milieugezondheidswaarde en GES-score aan de verschillende niveaus van blootstelling toegekend. De milieugezondheidswaarden variëren van 'zeer goed' (GES-score 0) tot 'zeer onvoldoende' (GES-score 8).

5 Huidige situatie

5.1 Huidige geluidbelasting

Voor de huidige situatie zijn overdrachtsberekeningen uitgevoerd. De geluidssituatie (anno 2013) is in onderstaande figuur in beeld gebracht aan de hand van geluidcontouren voor de geluidbelasting.

Figuur 5.1 Vrije veld geluidcontouren geluidbelasting L_{den} wegverkeer huidige situatie (2013)

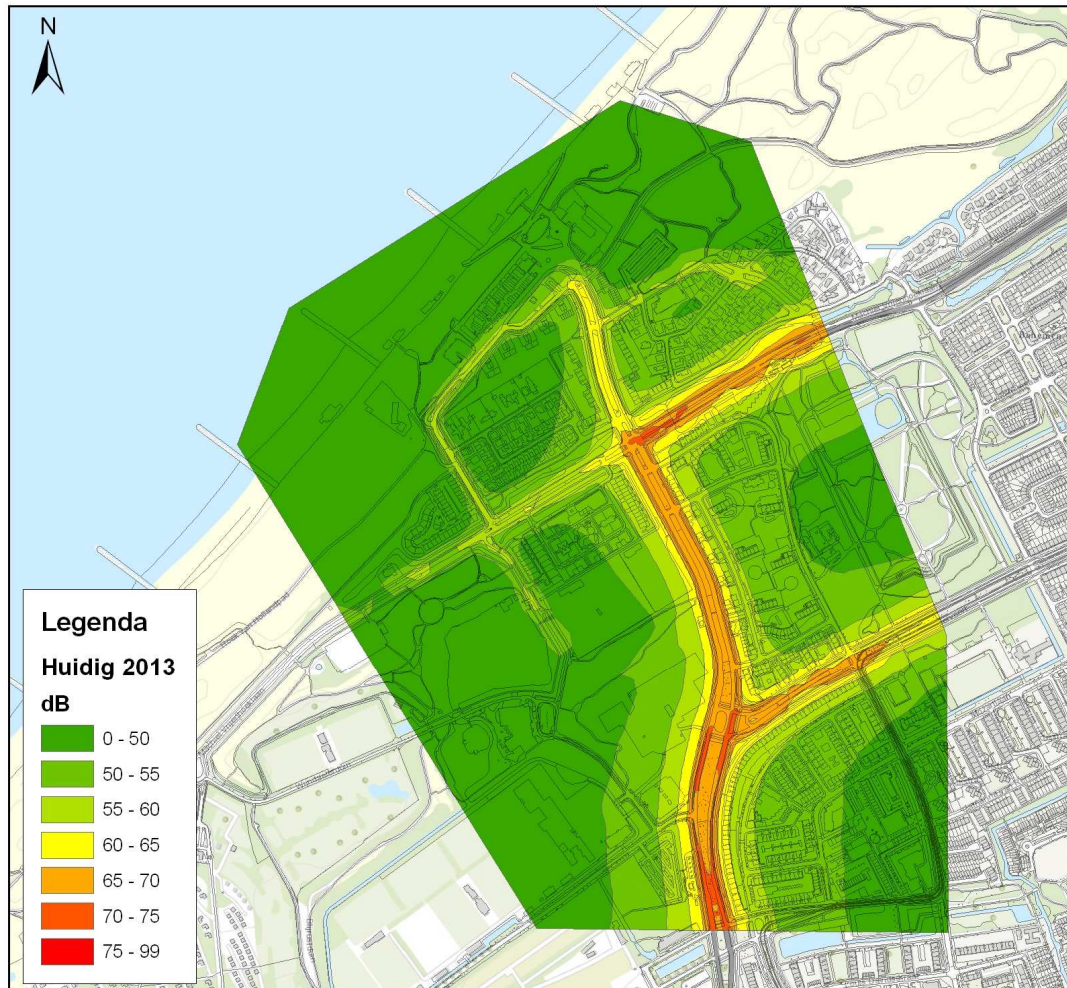

Op basis van de contourenplot kan geconstateerd worden dat de invloed van de Ockenburghstraat in het plangebied dominant is. Daarnaast zijn ook de Laan van Meerdervoort, Kijkduinsestraat en Machiel Vrijenhoeklaan relevant voor de geluidbelasting binnen het plangebied. Voor de eerstelijnsbebouwing langs deze wegen ligt de geluidbelasting grotendeels tussen 55 en 60 dB.

5.2 Huidige aantal geluidgehinderden

Voor de huidige situatie is ook de geluidhinderscore, op bewonersniveau, bepaald. Dit is gedaan door het aantal verblijfsobjecten (woningen) uit het BAG te bepalen binnen de contourklassen, zie tabel 5.1. Vervolgens is op basis van 2,2 personen per verblijfsobject/woning en de dosis effect relatie het aantal geluidgehinderden bepaald. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 5.2.

Tabel 5.1 BAG-adrespunten verblijfsobjecten per geluidklasse L_{den}

Huidige situatie 2013								
Geluidklasse in dB	0-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-99	Totaal
BAG-punten	1022	1659	741	170	2	0	0	3594

Tabel 5.2 Aantal geluidgehinderden als gevolg van wegverkeerslawaai in de huidige situatie (2013)

	Huidig 2013
#gehinderden	456
#ernstig gehinderden	180
#slaapgestoorden	15

6 Referentiesituatie


6.1 Autonome ontwikkeling van de geluidbelasting

Bij de beoordeling van de effecten van de nieuwe planontwikkeling voor Kijkduin wordt uitgegaan van de situatie in het jaar 2023. De situatie in 2023 zonder de nieuwe planontwikkeling voor Kijkduin wordt de referentiesituatie genoemd.

In de referentiesituatie wordt er vanuit gegaan dat alle ruimtelijke plannen in de omgeving van Kijkduin, waarover reeds concrete besluitvorming heeft plaatsgevonden, gerealiseerd zijn. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat er een groei van het autoverkeer ontstaat en daardoor een toename in de geluidbelasting.

Voor de referentiesituatie zijn overdrachtsberekeningen uitgevoerd. In onderstaande figuur zijn voor deze referentiesituatie in 2023 de geluidcontouren weergegeven van de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer.

Figuur 6.1 Vrije veld geluidcontouren gecumuleerde geluidbelasting L_{den} wegverkeer referentiesituatie 2023

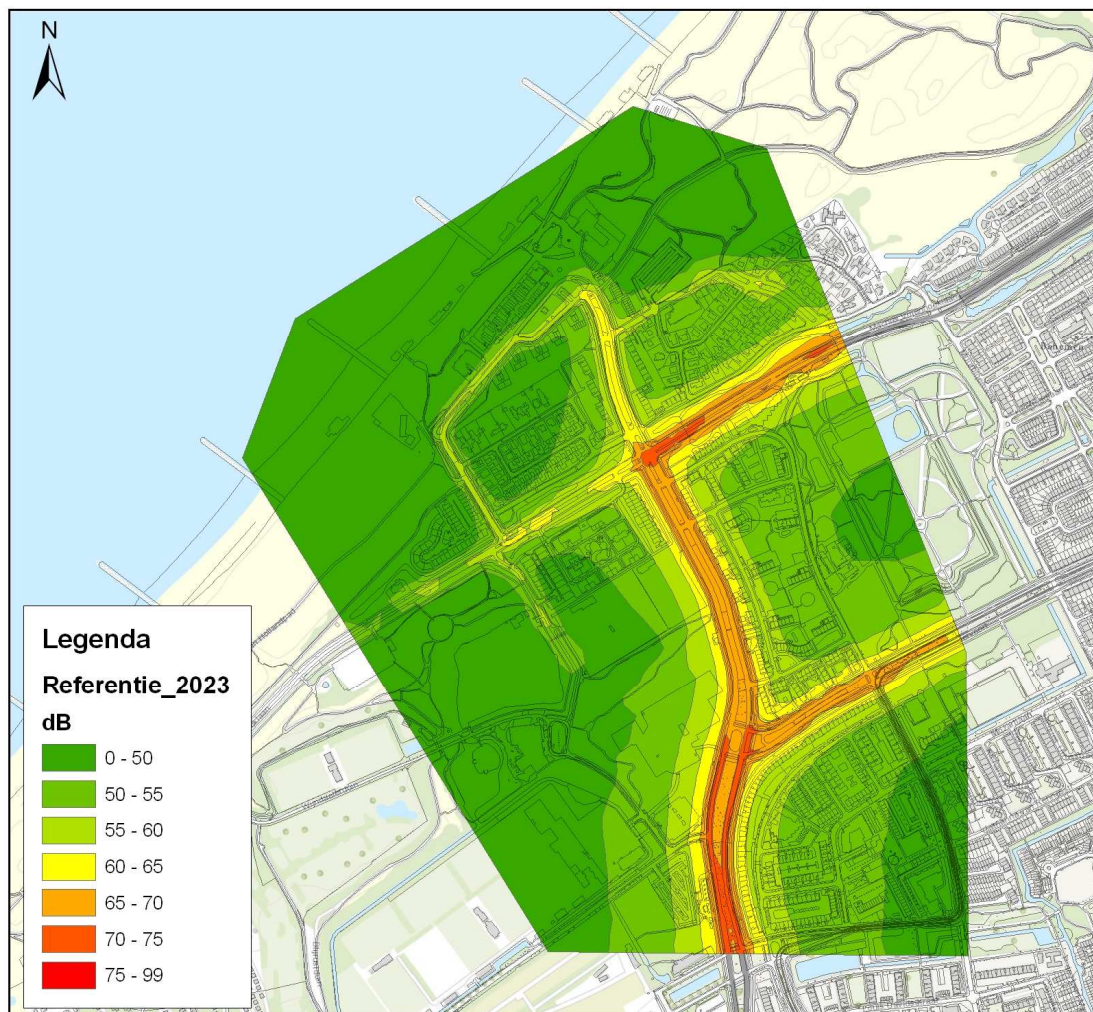

Wanneer de geluidcontouren voor de referentiesituatie in 2023 vergeleken worden met de geluidcontouren in de huidige situatie (2013) is op een aantal locaties een toename in de geluidbelasting te zien.

6.2 Autonome ontwikkeling van het aantal geluidgehinderden

Voor de referentiesituatie is ook de geluidhinderscore, op bewonersniveau, bepaald. Dit is gedaan door het aantal verblijfsobjecten uit het BAG te bepalen binnen de contourklassen, zie tabel 6.1. Vervolgens is op basis van 2,2 personen per verblijfsobject/woning en de dosis effect relatie het aantal geluidgehinderden bepaald. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 6.2.

Tabel 6.1 BAG-adrespunten verblijfsobjecten per geluidklasse L_{den}

Referentiesituatie 2023								
Geluidklasse in dB	0-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-99	Totaal
BAG-punten	727	1753	702	410	2	0	0	3594

Tabel 6.2 Aantal geluidgehinderden als gevolg van wegverkeerslawaai in de referentiesituatie 2023

	Huidig	Referentie	Toename	Afname
#gehinderden	456	597	31 %	-
#ernstig gehinderden	180	242	34 %	-
#slaapgestoorden	15	58	287 %	-


Uit bovenstaande tabel blijkt dat de autonome ontwikkelingen tot een toename van het aantal geluidgehinderden leiden. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het aantal woningen in de geluidklasse 60-65 dB ten opzichte van de huidige situatie fors toeneemt. Dit komt doordat ten gevolge van de autonome ontwikkelingen de verkeersintensiteit op en daarmee de geluidbelasting vanwege wegen in het plangebied dusdanig toeneemt dat er sprake is van een verschuiving van de geluidcontouren ter plaatse van de bestaande woningen. Dit speelt met name langs de nu al relatief drukke wegen Ockenburghstraat, Laan van Meerdervoort, Kijkduinsestraat en Machiel Vrijenhoeklaan.

7 Effecten Plan

7.1 Effecten op de geluidbelasting


Voor het plan zijn overdrachtsberekeningen uitgevoerd. De geluidcontouren van de geluidbelasting zijn voor deze situatie in onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 7.1 Vrije veld geluidcontouren geluidbelasting L_{den} wegverkeer plansituatie 2023

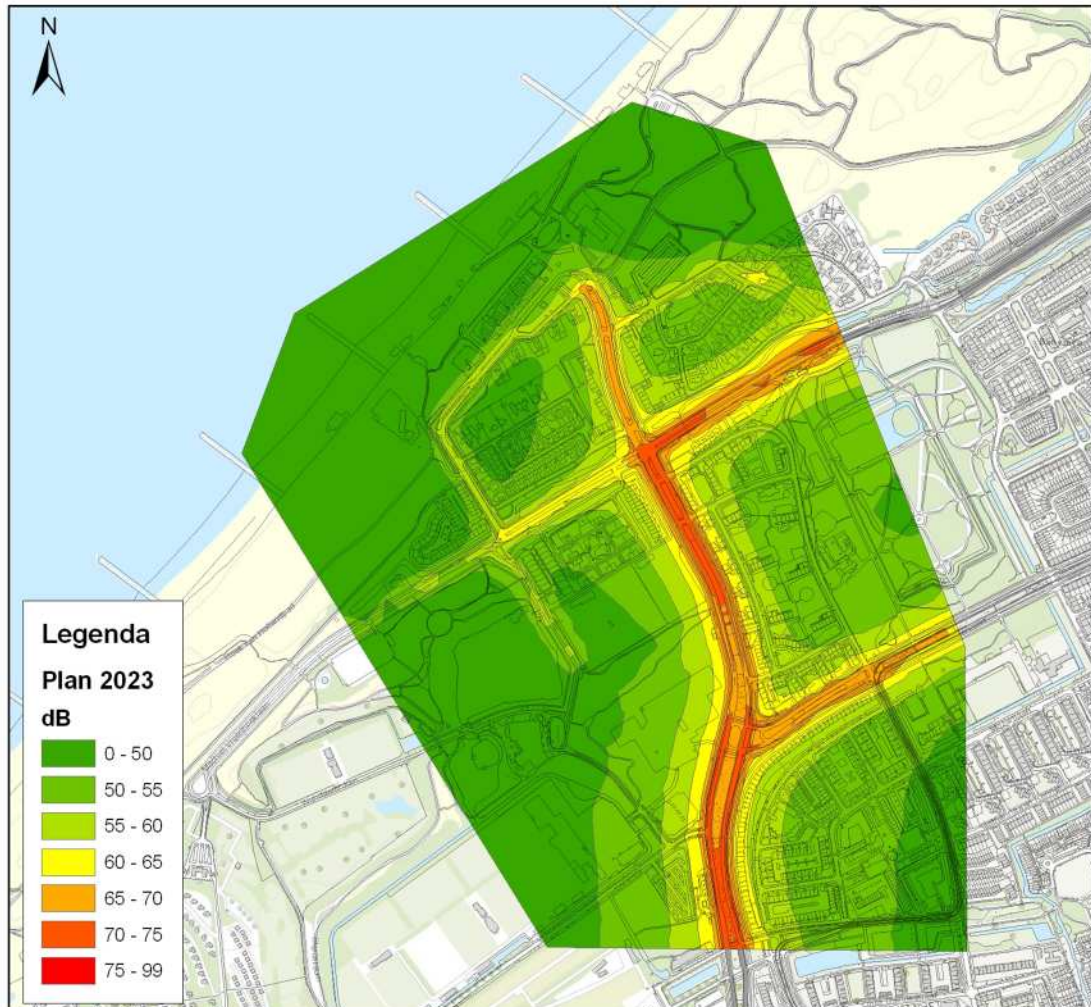

Navolgend is de verschilplot tussen de geluidbelastingen van het plan 2023 en referentiesituatie 2023 weergegeven.

Figuur 7.2 Verschilplot wegverkeerslawaai plan 2023 - referentie 2023

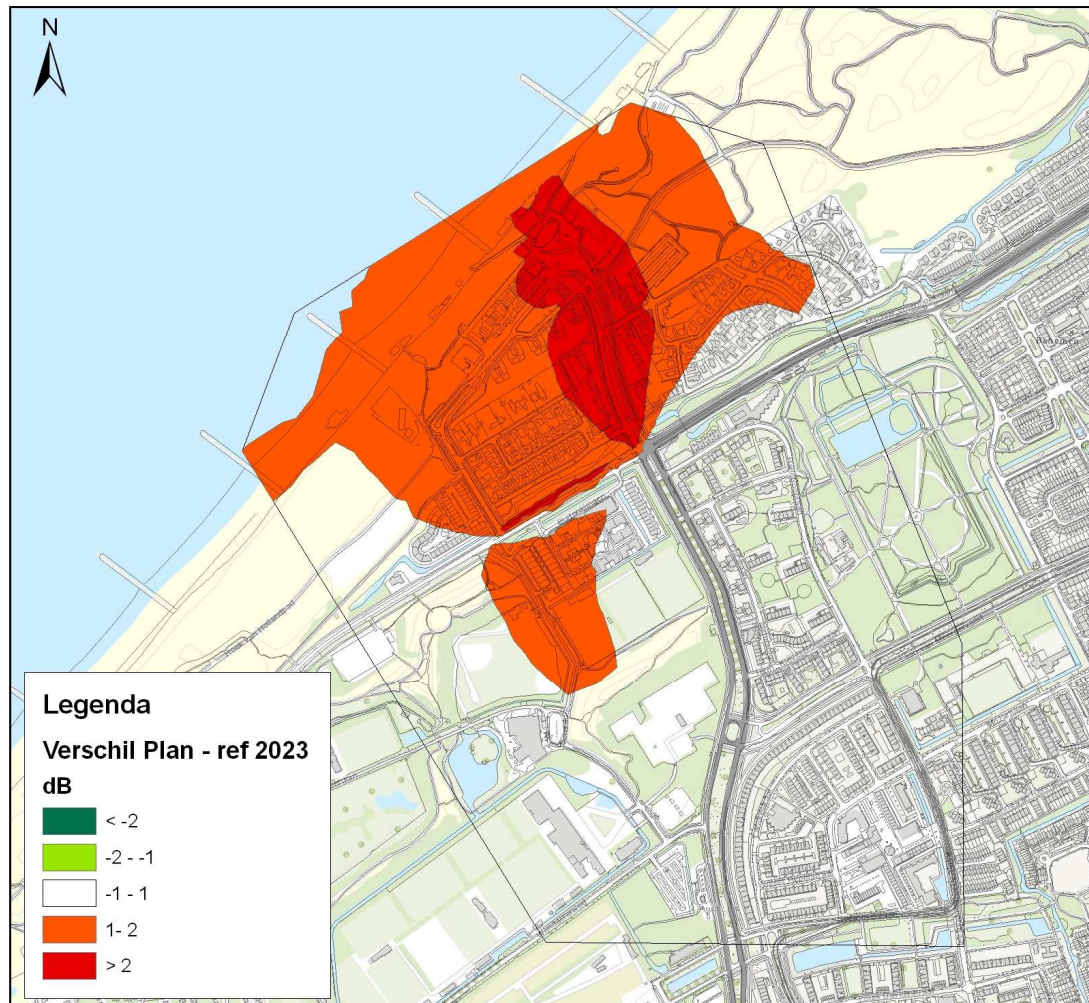

Op basis van de verschilcontourenplot kan worden geconstateerd dat er voor een groot deel van het plangebied een verslechtering (oranje en rood) zal optreden. De toename in geluidbelasting doet zich met name voor in de omgeving van de Kijkduinsestraat. Dit is het gevolg van een toename van de verkeersintensiteiten op deze wegen vanwege de voorgenomen ontwikkelingen.

De veranderingen in de geluidbelasting worden als licht negatief beoordeeld (-)

7.2 Effecten op het aantal geluidgehinderden

Voor het plan is ook de geluidhinderscore, op bewonersniveau, bepaald. Dit is gedaan door het aantal verblijfsobjecten uit het BAG te bepalen binnen de contourklassen, zie tabel 7.1. Vervolgens is op basis van 2,2 personen per verblijfsobject/woning en de dosis effect relatie het aantal geluidgehinderden bepaald. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 7.2.

Tabel 7.1 BAG-adrespunten verblijfsobjecten per geluidklasse L_{den}

Plan 2023								
geluidklasse in dB	0-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-99	Totaal
BAG-punten	766	1928	1128	455	38	0	0	4315

Tabel 7.2 Aantal geluidgehinderden als gevolg van wegverkeerslawaaï bij plansituatie 2023

	Referentie 2023	Plan 2023	Toename	Afname
#gehinderden	597	856	43%	-
#ernstig gehinderden	242	345	43%	-
#slaapgestoorden	58	73	27%	-

Ten opzichte van de referentiesituatie 2023 is een stijging van het aantal geluidgehinderden te zien. De stijging in het aantal geluidgehinderden is aan de ene kant te verklaren doordat het aantal bewoners in het plangebied vanwege de voorgenomen ontwikkelingen met ca. 1600 toeneemt. Een groot deel van deze ontwikkelingen is op en naast het Deltaplein geprojecteerd, een kleiner deel in de nabijheid van de relatief drukke Kijkduinsestraat/Ockenburghstraat. Hierdoor neemt het aantal gehinderden met ca. 20% toe ten opzichte van de referentiesituatie 2023.

Deze toevoeging van bewoners zorgt aan de andere kant ook voor een toename van de verkeersintensiteiten, waardoor de geluidbelastingen ook op bestaande woningen toenemen en hierdoor ook het aantal geluidgehinderden toeneemt.

Het totale effect op het aantal geluidgehinderden wordt als sterk negatief beoordeeld (---).

7.3 Gezondheidseffectscreening (GES)

Ten behoeve van het hoofdstuk Gezondheid in het MER, waarin een GES wordt weergegeven, zijn de GES-scores vanwege wegverkeer bepaald. In deze tabel zijn tevens de GES-scores voor de referentiesituatie opgenomen.

Tabel 7.3 GES-score vanwege verkeerslawaaï


GES-score	Geluidbelasting L_{den} in dB	Referentiesituatie 2023	Plansituatie 2023
0	< 43	0	0
1	43 - 48	194	166
2	48 - 53	1707	1793
3			
4	53 - 58	1067	1498
5	58 - 63	583	790
6	63 - 68	43	68
7	68 - 73	0	0
8	> 73	0	0

8 Effecten plan inclusief maatregelen

8.1 Effecten op de geluidbelasting


Teneinde de als gevolg van de planontwikkeling optredende geluideffecten zo laag mogelijk te houden, is de toepassing van stil asfalt op een aantal maatgevende wegvakken onderzocht. In deze variant is op een aantal voor het plangebied relevante geluidbelastende wegen, te weten de Kijkduinsestraat en Ockenburghstraat, stil asfalt toegepast. Conform de richtlijn stille wegdekken van de gemeente Den Haag is de technische haalbaarheid van stil asfalt beperkt op plaatsen waar sprake is van veel wringend verkeer (gelijkwaardige kruisingen, rotondes, scherpe bochten etc.). Voor de plansituatie inclusief maatregelen is aansluiting gezocht bij deze richtlijn en is stil asfalt toegepast op wegvakken waar geen sprake is van wringend verkeer, dit betekent dat op (gelijkwaardige) kruisingen en bij scherpe bochten geen stil asfalt is toegepast. In onderstaande afbeelding is met lichtblauw weergegeven op welke wegvakken stil asfalt is toegepast. Op deze wegvakken is dunne deklagen B toegepast.

Figuur 8.1 Overzicht ligging wegvakken met stil asfalt (dunne deklagen B)

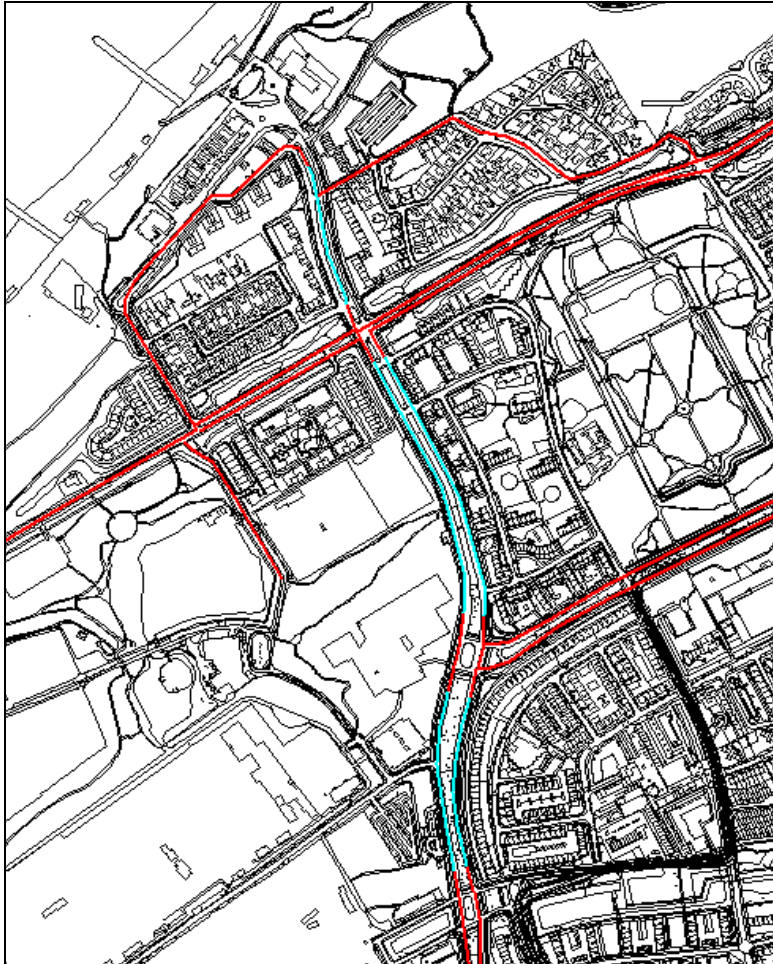


Voor de plansituatie inclusief bronmaatregelen op de Kijkduinsestraat en Ockenburghstraat (dunne deklagen B) zijn overdrachtsberekeningen uitgevoerd. De geluidcontouren van de geluidbelasting voor deze situatie zijn in figuur 8.2 weergegeven.

Figuur 8.2 Vrije veld geluidcontouren geluidbelasting L_{den} wegverkeer plansituatie 2023 inclusief maatregelen

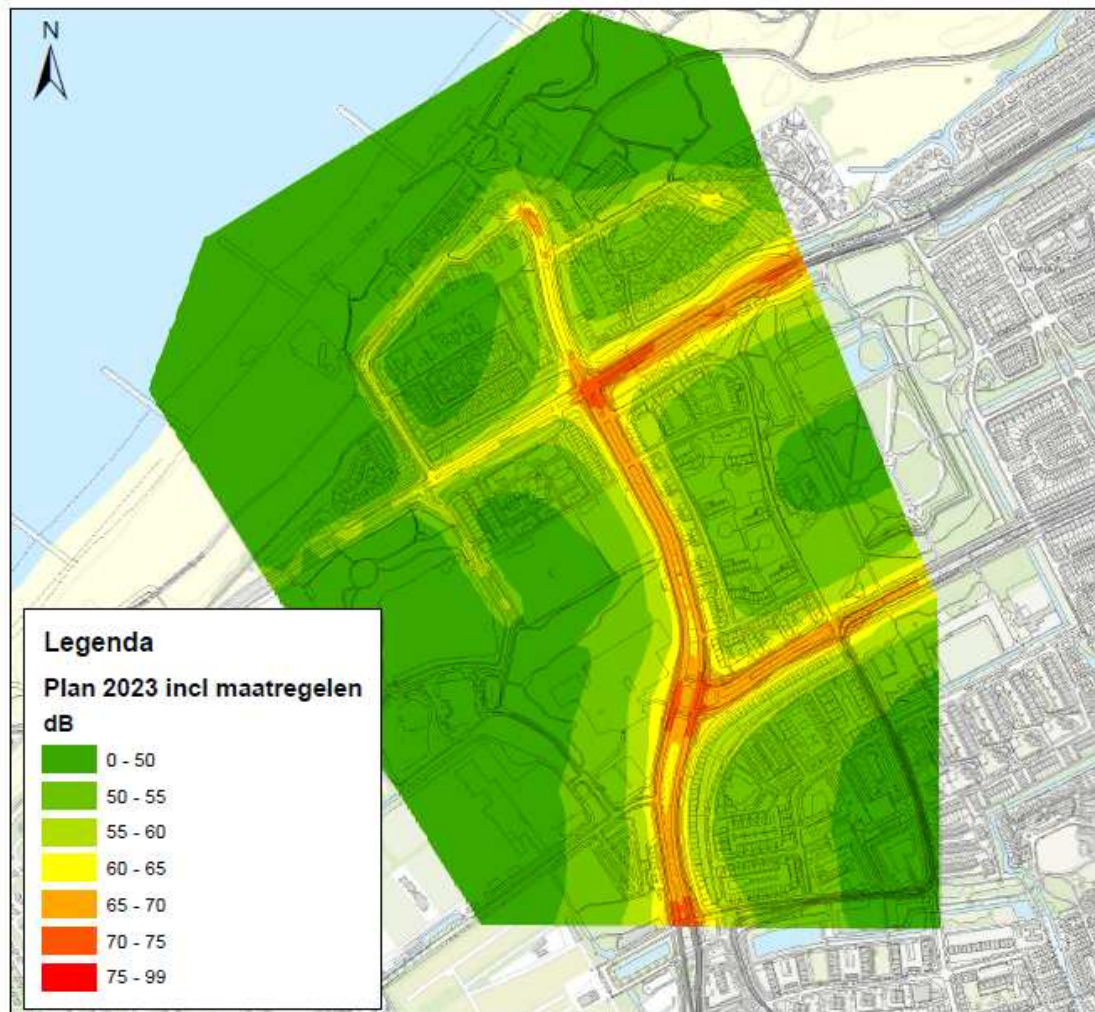

In figuur 8.3 is een verschilplot tussen de geluidbelasting van de plansituatie 2023 inclusief maatregelen en de referentiesituatie 2023 opgenomen.

Figuur 8.3 Verschilplot wegverkeerslawaaai plan 2023 inclusief maatregelen - referentie 2023

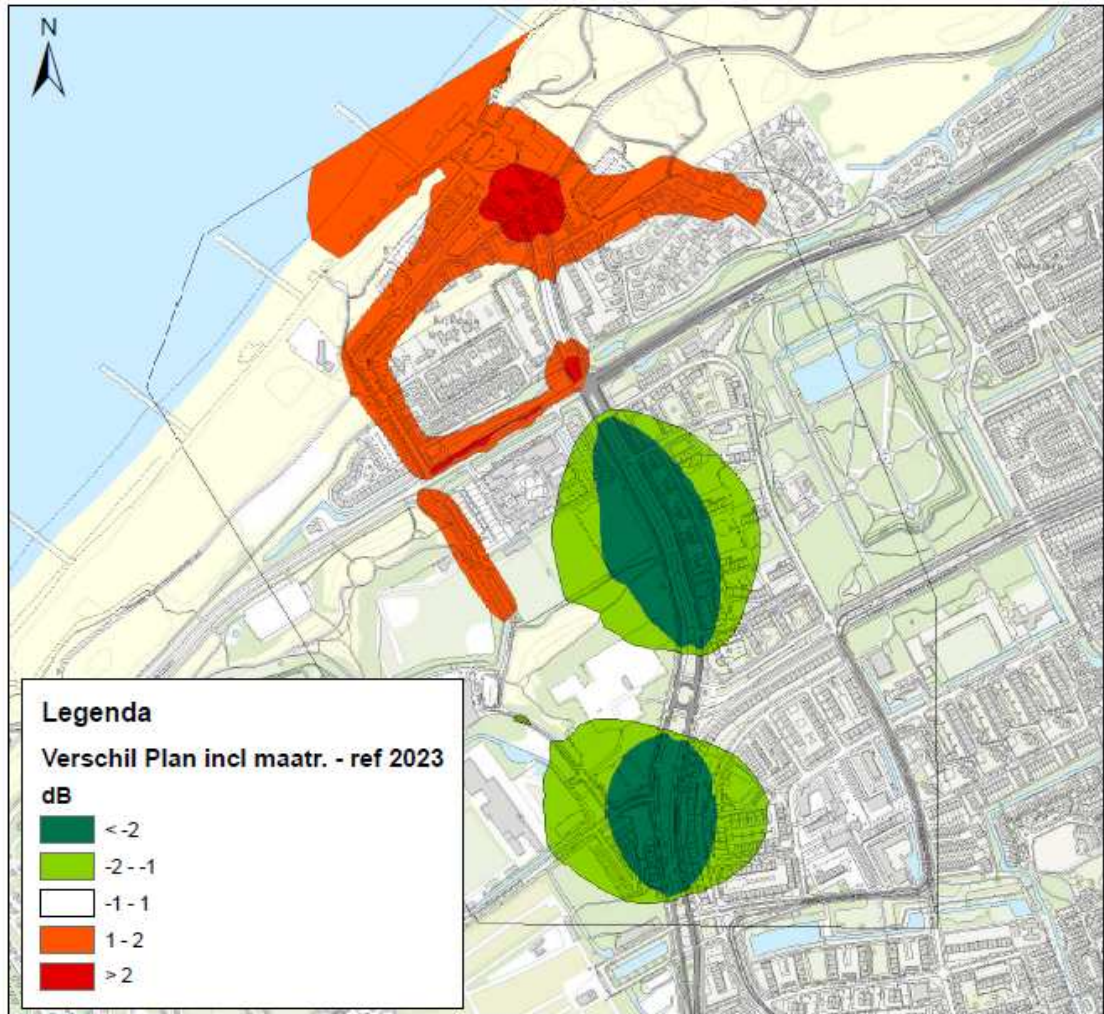

Op basis van de verschilcontourenplot kan worden geconcludeerd dat ten opzichte van de referentiesituatie in het noordelijk deel van het plangebied nog steeds sprake is van een verslechtering van de geluidssituatie (oranje en rood).

Voor het meer zuidelijk gelegen deel van het plangebied is in vergelijking met de referentiesituatie sprake van een verbetering van de geluidssituatie (groen). Door toepassing van bronmaatregelen aan de Ockenburghstraat en Kijkduinsestraat neemt de geluidbelasting langs deze wegen in vergelijking met de referentiesituatie af.

De veranderingen in de geluidbelasting ten opzichte van de referentiesituatie worden als neutraal beoordeeld (0).

Uit een vergelijking van de figuren 7.2 en 8.3 blijkt tevens dat door toepassing van bronmaatregelen de geluidssituatie in de omgeving van het Deltaplein en het noordelijk deel van de Kijkduinsestraat weliswaar nog steeds verslechterd ten opzichte van de referentiesituatie, maar dat deze verslechtering een stuk minder is dan in de plansituatie zonder maatregelen. Langs het zuidelijk gedeelte van de Kijkduinsestraat en langs de Ockenburghstraat zorgen de maatregelen er zelfs voor dat een gedeelte van de door de autonome groei veroorzaakte verslechtering van de geluidssituatie teniet wordt gedaan.

8.2 Effecten op het aantal geluidgehinderden

Voor de plansituatie inclusief maatregelen is ook de geluidhinderscore, op bewonersniveau, bepaald. Dit is gedaan door het aantal verblijfsobjecten uit het BAG te bepalen binnen de contourklassen, zie tabel 8.1. Vervolgens is op basis van 2,2 personen per verblijfsobject/woning en de dosis effect relatie het aantal geluidgehinderden bepaald. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 8.2.

Tabel 8.1 BAG-adrespunten verblijfsobjecten per geluidklasse L_{den}

Plan 2023								
geluidklasse in dB	0-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-99	Totaal
BAG-punten	1069	2140	999	107	0	0	0	4315

Tabel 8.2 Aantal geluidgehinderden als gevolg van wegverkeerslawaai bij plansituatie 2023 inclusief maatregelen

	Referentie 2023	Plan 2023 incl maatregelen	Toename	Afname
#gehinderden	597	532	-	11%
#ernstig gehinderden	242	206	-	15%
#slaapgestoorden	58	14	-	76%

Ten opzichte van de referentiesituatie 2023 is, ondanks het gegeven dat het aantal woningen in het plangebied met circa 20% toeneemt, een afname van het aantal geluidgehinderden te zien. Met name het aantal slaapgestoorden neemt met 76% fors af.

Het totale effect op het aantal geluidgehinderden wordt als positief tot sterk positief beoordeeld (++ / +++).

8.3 Gezondheidseffectscreening (GES)

Ten behoeve van het hoofdstuk Gezondheid in het MER, waarin een GES wordt weergegeven, zijn tevens voor de plansituatie inclusief maatregelen de GES-scores vanwege wegverkeer bepaald. In deze tabel zijn daarnaast de GES-scores voor de referentiesituatie en plansituatie opgenomen.

Tabel 8.3 GES-score vanwege verkeerslawaai

GES-score	Geluidbelasting L_{den} in dB	Referentiesituatie 2023	Plansituatie 2023	Plansituatie 2023 inclusief maatregelen
0	< 43	0	0	0
1	43 - 48	194	166	339
2	48 - 53	1707	1793	2161
3				
4	53 - 58	1067	1498	1314
5	58 - 63	583	790	491
6	63 - 68	43	68	10
7	68 - 73	0	0	0
8	> 73	0	0	0

9 Beoordeling van de effecten

9.1 Algemene effectbeoordeling

Op basis van de bovenstaande effectbeschrijving is de effectbeoordeling als volgt samen te vatten:

Tabel 9.1 Effectenbeoordeling voorgenomen ontwikkelingen op geluid

Aspect	Criterium	Plansituatie	Plansituatie incl maatregelen
Wegverkeerslawaaï	- Verandering van het aantal geluidgehinderden	- - -	0
	- Veranderingen in geluidbelasting op geluidgevoelige objecten	-	++/+++

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het plan voor wat betreft wegverkeerslawaaï negatief (--) scoort. De plansituatie inclusief maatregelen wordt als licht positief beoordeeld (+).

10 Mogelijke maatregelen en kansen

10.1 Benodigde maatregelen

Op basis van de effectenanalyse zijn op grond van wettelijke voorschriften geen maatregelen verplicht om de geluidbelasting te beperken. Mogelijk dat uit het nog uit te voeren onderzoek naar de gevelgeluidwering naar aanleiding van de vast te stellen hogere waarden maatregelen aan de gevels van woningen uitgevoerd moeten worden.

10.2 Kansen en ambities

Wegverkeerslawaaï

Hoewel geluidschermen zeer effectief zijn om de geluidbelasting terug te dringen, is het in binnenstedelijk gebied zeer moeilijk om dergelijke schermen in te plaatsen, onder andere vanwege openbare orde- en stedenbouwkundige aspecten.

Voor de wegen zijn maatregelen aan de bron (stiller wegdek) mogelijk. Uitgaande van de richtlijn ten aanzien van stille wegdekken van de gemeente Den Haag is de technische haalbaarheid voor een groot deel van de wegen in verband met wringend verkeer beperkt. Het toepassen van stil asfalt op (delen van) de Kijkduinsestraat en de Ockenburghstraat lijkt vanuit technisch oogpunt wel haalbaar en zal tot een lagere geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer leiden. Deze bronmaatregelen zijn reeds in de plansituatie inclusief maatregelen onderzocht.

Deel C: Bestemmingsplan

11 Juridisch kader

11.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 11.1 weergegeven.

Tabel 11.1 Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de weg doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

Een uitzondering hierop zijn scholen en kinderdagverblijven. Hiervoor geldt dat op grond van art. 1.6, lid 1 Besluit geluidhinder bij de bepaling van de geluidbelasting (in dB) op de gevel van een schoolgebouw of kinderdagverblijf de avondperiode en/of de nachtperiode buiten beschouwing moet worden gelaten als de school/kinderdagverblijf in deze periode(n) niet in gebruik is.

De L_{den} -waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, kan een hogere waarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Den Haag.

11.1.1 Grenswaarden

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 11.2 zijn deze waarden ((voorkeurs)grenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere waarde) opgenomen.

Tabel 11.2 Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen langs een weg

Status van de woning / geluidgevoelige bestemming	(Voorkeurs)grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
nieuw te bouwen woning / geluidgevoelige bestemming langs een bestaande weg	48	63*	53**
bestaande woning / geluidgevoelige bestemming langs een nieuw aan te leggen weg	48	63	58
nieuw te bouwen woning / geluidgevoelige bestemming langs een nieuw aan te leggen weg	48	58	53

* Vervangende nieuwbouw binnen de bebouwde kom 68 dB;

Vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen de bebouwde kom 63 dB.

** Vervangende nieuwbouw buiten de bebouwde kom 58 dB.

11.1.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de minister van VROM bepaald. Deze bepaling geldt telkens voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB worden toegepast. Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

11.1.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Ingevolge artikel 1.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 wordt de gecumuleerde geluidbelasting berekend met de rekenmethode die in bijlage 1, hoofdstuk 2 in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde. In het Beleid hogere waarden Wet geluidhinder heeft de gemeente Den Haag de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting op 69,5 dB gesteld. Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting is de aftrek ex artikel 110g Wgh op wegverkeer niet van toepassing. De aftrek is daarom voor het bepalen van het gecumuleerde geluidsniveau niet toegepast.

11.2 Wet ruimtelijke ordening

In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient bij de aanleg van een nieuwe weg met een maximum rijsnelheid van 30 km/uur of realisatie van geluidgevoelige bestemmingen nabij een 30 km/uur weg de geluidsinvloed van deze wegen inzichtelijk te worden gemaakt, ondanks dat deze niet onder het regime van de Wet geluidhinder vallen.

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

11.3 Plansituatie

De planontwikkeling Kijkduin betreft de (her)ontwikkeling van enkele locaties. In onderstaande tabel is een overzicht van de ontwikkelingen weergegeven.

Tabel 11.3 Programma Kijkduin-Ockenburgh


Referentie Masterplan	Naam	Programma	Maximale bouwhoogte	Dichtheid woningen	Verkeer/ Parkeren	Opname in bp
C 1	Wijndaelerstrip	60 appartementen 1.600 m2 voorzieningen	Middelhoog: 4 - 5 bouwlagen	ca. 60 won / ha	- kleine verschuiving van Wijndaelerduin in westelijke richting vanwege ruimtelijke inpassing bebouwing - parkeren in inpandige garages voor bewoners, herstructurering pp internationale school	Wijzigings-bevoegdheid
		5.000 m2 uitbreiding internationale school				Directe bestemming
A1	Deltaplein	215 woningen 17.000 m2 voorzieningen	- Middelhoog: ca. 3 - 5 bouwlagen - Accenten 6 - 7 bouwlagen (max. 22 meter tov maaiveld)	ca. 65 - 75 won / ha	ca. 800 pp in collectieve garage onder opgetilde maaiveld	Directe bestemming
A2	Uitbreiding Atlantic Hotel	50 appartementen 90 extra hotelkamers, waarvan 30 shortstay appartementen 2.200 m2 voorzieningen	- Woonvleugel: ca. 5-6 bouwlagen - Hotelvleugel: ca. 15 bouwlagen (max. 37 meter tov maaiveld)	ca. 30 - 50 won / ha (excl. hotel-kamers)	ca. 290 pp in collectieve garage onder complex	Directe bestemming
B1	Waldeck	225 woningen 1.500 m2 voorzieningen	- Laagbouw: 2 - 3 lagen - Middelhoog: 4 - 6 lagen - Landmark: 7 - 12 lagen	ca. 74 won / ha	parkeren voor bewoners onder woongebouwen en pleinen, pp voor bezoekers op maaiveld	Wijzigings-bevoegdheid
B2	Schapenatjesduin Oost	120 woningen	Laagbouw: 1 laag met kap	ca. 35 won / ha	parkeren in individuele inpandige garages/carports voor bewoners, pp voor bezoekers op maaiveld	Wijzigings-bevoegdheid
B3	Schapenatjesduin West	80 woningen	Laagbouw: 1 laag met kap	ca. 28 won / ha	parkeren in collectieve garage, pp voor bezoekers op maaiveld	Wijzigings-bevoegdheid
B6	Machiel Vrijenhoek	2.000 m2 wellness	Maximaal 2 bouwlagen boven inpandige parkeergarage	n.v.t.	parkeren in inpandige garages voor bewoners, mogelijk op zomerse piekdagen gebruik garage door strandbezoekers	Wijzigings-bevoegdheid
Niet genoemd	Uitbreiding rouwcentrum Ockenburgh	realisatie crematorium, inclusief ontvangstruimte	Laagbouw: 1 laag	n.v.t.	parkeren op eigen terrein	Directe bestemming

De ontwikkelingen Machiel Vrijenhoek en uitbreiding rouwcentrum Ockenburgh zijn voor dit onderzoek niet relevant, omdat deze geen geluidgevoelige objecten bevatten. Op de ontwikkellocaties Deltaplein en Atlantic hotel worden in het bestemmingsplan nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk gemaakt. Naast deze twee bouwinitiatieven zal er op vijf locaties (Schapenatjesduin West en Oost, Wijndaelerstrip, Waldeck en Internationale School) een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen. Bij invulling van de wijzigingsbevoegdheid zijn geluidgevoelige bestemmingen op deze locaties mogelijk.

11.3.1 Bouwinitiatieven Kijkduin (Deltaplein en Atlantic hotel)

Op het Deltaplein zullen 215 woningen worden gerealiseerd. De woningen worden in verschillende blokken gerealiseerd. Verder bestaat de uitbreiding van het Atlantic hotel uit de realisatie van 50 appartementen (de overige uitbreidingen van het Atlantic hotel zijn niet geluidgevoelig). Figuur 11.1 toont de bouwblokken van de locaties Deltaplein en Atlantic hotel.

Figuur 11.1 Planlocatie Deltaplein en Atlantic Hotel

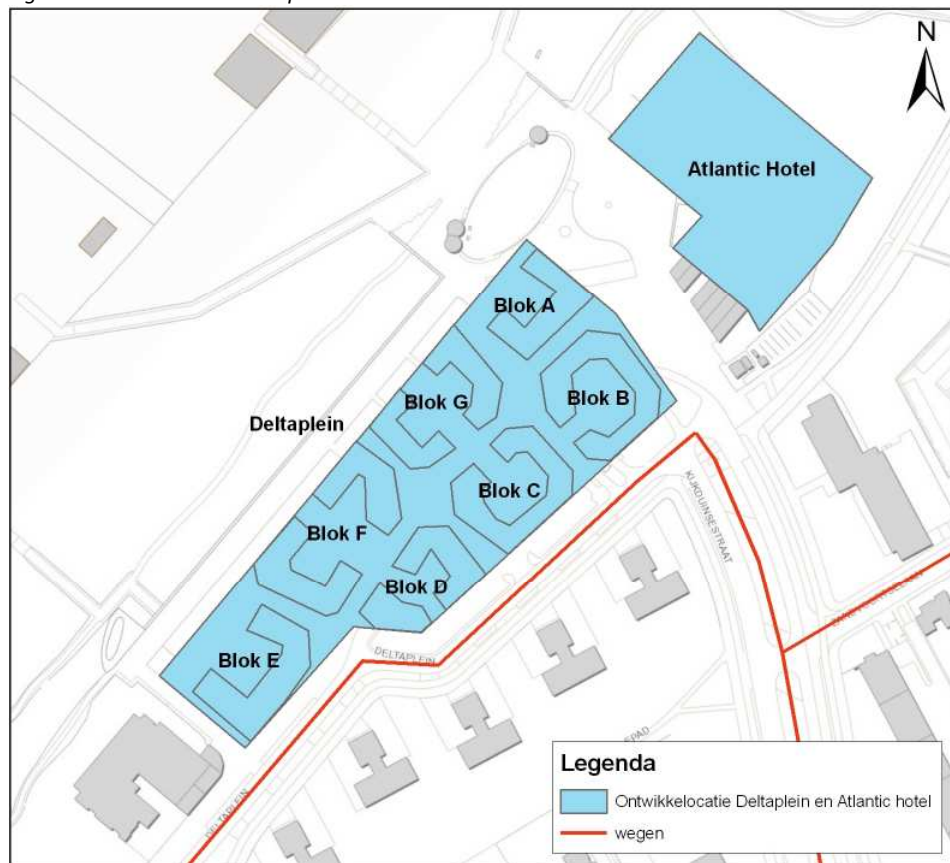

Kijkduinsestraat

Alle bouwblokken van het Deltaplein en Atlantic hotel liggen binnen de zone van de Kijkduinsestraat. De Kijkduinsestraat betreft in de zin van de Wet geluidhinder een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 200 meter. Voor de weg geldt een snelheidsregime van 50 km/u. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB. In figuur 11.2 is de Kijkduinsestraat (blauw) met bijbehorende zone (geel) weergegeven. De bouwblokken welke zijn gelegen binnen de zone van de Kijkduinsestraat zijn met groene omlijning weergegeven.


Figuur 11.2 Overzicht Kijkduinsestraat, inclusief zone



Machiel Vrijenhoeklaan

Het Atlantic hotel en bouwblokken B, C, D, E en F van het Deltaplein vallen binnen de zone van de Machiel Vrijenhoeklaan. De Machiel Vrijenhoeklaan betreft in de zin van de Wet geluidhinder een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van deels 200 meter (2 rijstroken) en deels 350 meter (4 rijstroken). Voor de weg geldt een snelheidsregime van 50 km/u. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB. In onderstaande figuur is de Machiel Vrijenhoeklaan (blauw) met bijbehorende zone (geel) weergegeven. De bouwblokken welke zijn gelegen binnen de zone van de Machiel Vrijenhoeklaan zijn met groene omlijning weergegeven.

Figuur 11.3 Overzicht Machiel Vrijenhoeklaan, inclusief zone

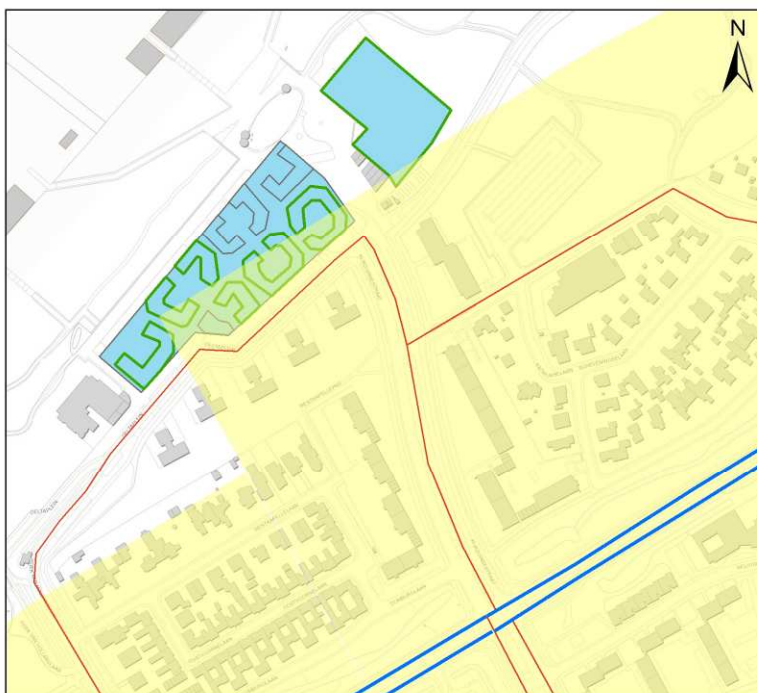


De nieuw te projecteren woningen binnen de zone van de Kijkduinsestraat en Machiel Vrijenhoeklaan zijn gelegen in binnenstedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor deze woningen bedraagt 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde vanwege de Kijkduinsestraat en Machiel Vrijenhoeklaan bedraagt 63 dB.

Wegen met 30 km/u

Binnen het plangebied zijn een aantal wegen aanwezig, met een snelheidregime van 30 km/u. In de Wet geluidhinder zijn deze wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/u wegen vanuit het oogpunt van "een goede ruimtelijke ordening" toch akoestisch te moeten worden onderzocht. In de Werkinstructie Akoestisch Onderzoek van de gemeente Den Haag wordt hierbij aangesloten. Derhalve is de geluidbelasting vanwege de Hoek van Hollandlaan op de planontwikkeling Deltaplein wel onderzocht. De aftrek ex artikel 110g Wgh is op deze weg niet van toepassing. De ligging van de Hoek van Hollandlaan ten opzichte van het plangebied is weergegeven in figuur 11.4. In deze figuur is tevens de ligging van de Schapenatjesduin waarvoor eveneens een snelheidsregime van 30 km/uur geldt, aangeduid.


Figuur 11.4 Ligging relevante 30 km/u wegen (groen)

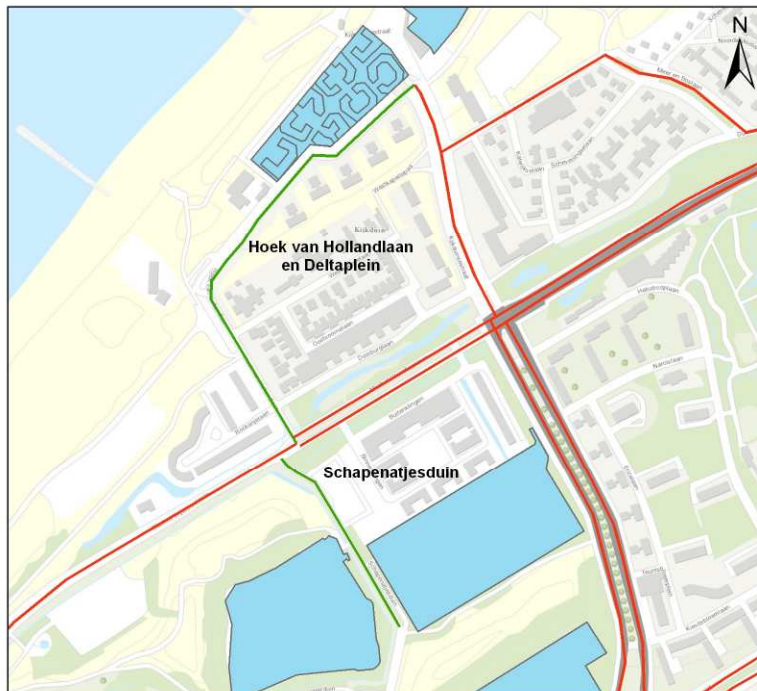

11.3.2 Wijzigingsbevoegdheden geluidgevoelige bestemmingen

Het bestemmingsplan maakt op vier locaties middels een wijzigingsbevoegdheid de functie wonen mogelijk. Het betreft de locaties Schapenatjesduin West, Schapenatjesduin Oost, Waldeck en Wijndaelerstrip. Daarnaast wordt middels een wijzigingsbevoegdheid uitbreiding van de Internationale school mogelijk gemaakt. Een school wordt op grond van de Wet geluidhinder als geluidgevoelig gebouw aangemerkt en valt daarmee onder het regime van de Wet geluidhinder. In figuur 10.5 is een overzicht van de locaties weergegeven. In het kader van een plausibiliteitstoets zal de geluidbelasting op deze locaties inzichtelijk gemaakt worden.

Figuur 10.5 Ligging locaties met wijzigingsbevoegdheid

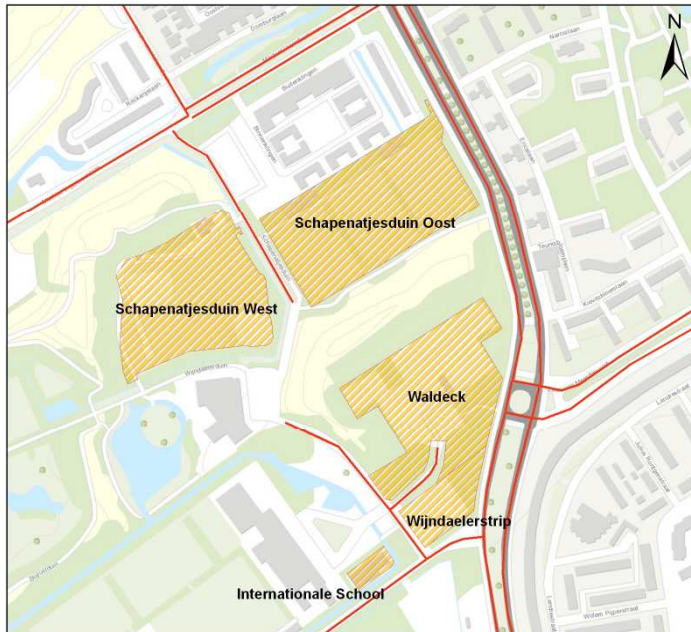

Voor de plausibiliteitstoets is de geluidbelasting vanwege relevante wegen waarvoor een rijsnelheid van 50 km/uur geldt meegenomen. Voor deze toets zijn de maatgevende wegen bij het onderzoek betrokken, het betreft hier de Ockenburghstraat, Kijkduinsestraat, Laan van Meerdervoort en Machiel Vrijenhoeklaan. Tevens is de geluidbelasting vanwege relevante wegen in en nabij de ontwikkellocaties onderzocht.

Machiel Vrijenhoeklaan

De locaties Schapenatjesduin West en Oost vallen binnen de zone van de Machiel Vrijenhoeklaan. De Machiel Vrijenhoeklaan betreft in de zin van de Wet geluidhinder een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van deels 200 meter en deels 350 meter. Voor de weg geldt een snelheidsregime van 50 km/u. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB. In onderstaande figuur is de situatie rond de Machiel Vrijenhoeklaan (blauw) inclusief zone (geel) weergegeven.


Figuur 11.6 Overzicht Machiel Vrijenhoeklaan, inclusief zone



Ockenburghstraat

Alle locaties met wijzigingsbevoegdheid vallen binnen de zone van de Ockenburghstraat. De Ockenburghstraat betreft in de zin van de Wet geluidhinder een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 350 meter. Voor de weg geldt een snelheidsregime van 50 km/u. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB. In figuur 11.7 is de situatie rond de Ockenburghstraat (blauw) inclusief zone (geel) weergegeven.


Figuur 11.7 Overzicht Ockenburghstraat, inclusief zone

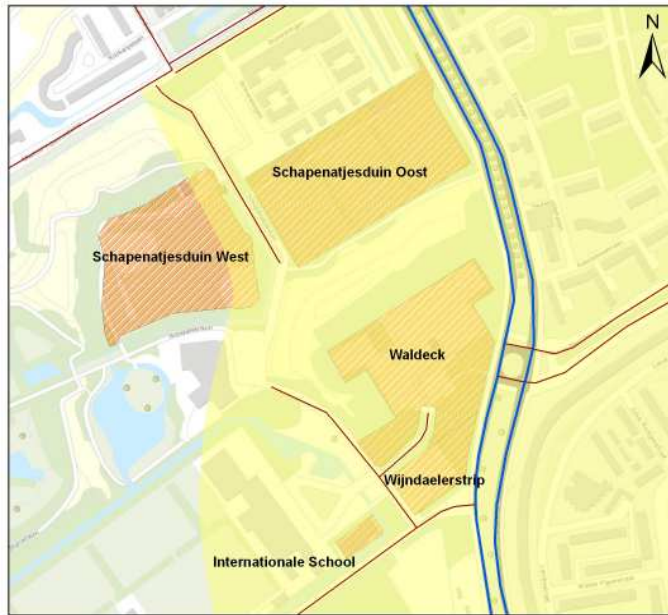

Laan van Meerdervoort

De locaties Schapenatjesduin Oost, Waldeck, Wijndaelerstrip en de Internationale School vallen binnen de zone van de Laan van Meerdervoort. De Laan van Meerdervoort betreft in de zin van de Wet geluidhinder een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 350 meter. Voor de weg geldt een snelheidsregime van 50 km/u. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB. In onderstaande figuur de situatie rond de Laan van Meerdervoort (blauw) inclusief zone (geel) weergegeven.


Figuur 11.8 Overzicht Laan van Meerdervoort, inclusief zone

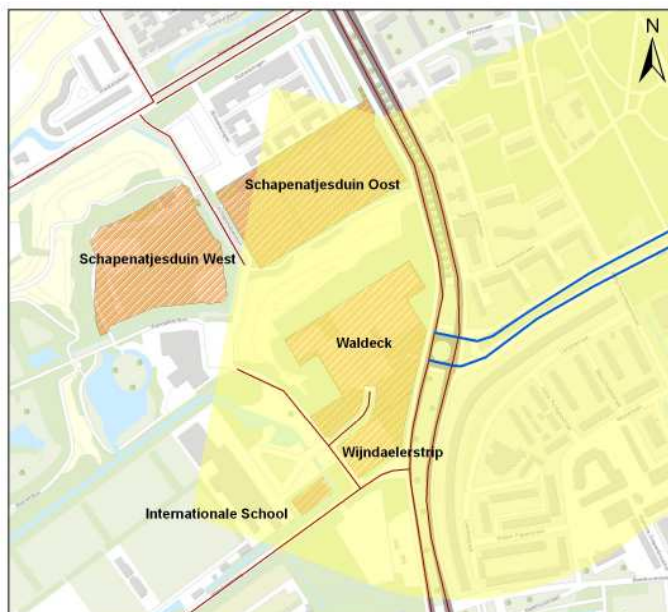

Wijndaelerweg

De locaties Schapenatjesduin West, Waldeck, Wijndaelerstrip en Internationale School vallen binnen de zone van de Wijndaelerweg. De Wijndaelerweg betreft in de zin van de Wet geluidhinder een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 200 meter. Voor de weg geldt een snelheidsregime van 50 km/u. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB. De locaties Waldeck en Wijndaelerstrip zullen ontsluiten op deze weg. In onderstaande figuur de situatie rond de Wijndaelerweg (blauw) inclusief zone (geel) weergegeven.


Figuur 11.9 Overzicht Wijndaelerweg, inclusief zone

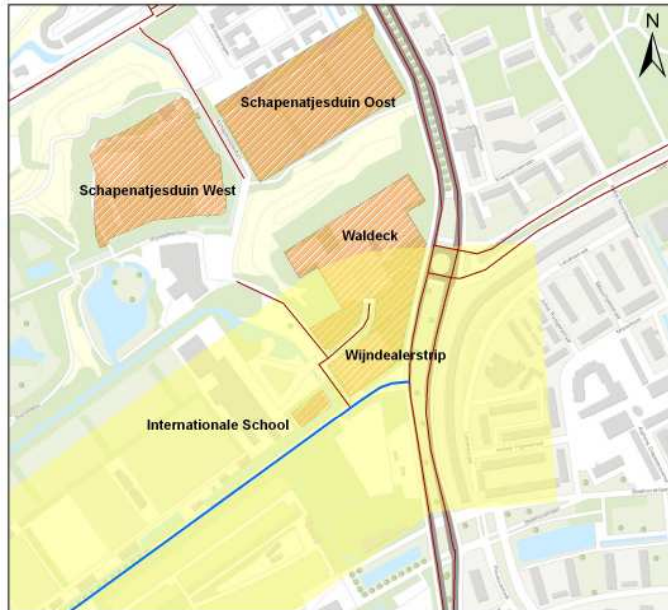

Wijndaelerduin

Alle locaties met wijzigingsbevoegdheid vallen binnen de zone van de Wijndaelerduin. De Wijndaelerduin betreft in de zin van de Wet geluidhinder een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 200 meter. Voor de weg geldt een snelheidsregime van 50 km/u. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB. In figuur 11.10 is de situatie rond de Wijndaelerduin (blauw) inclusief zone (geel) weergegeven.

Figuur 11.10 Overzicht Wijndaelerduin, inclusief zone

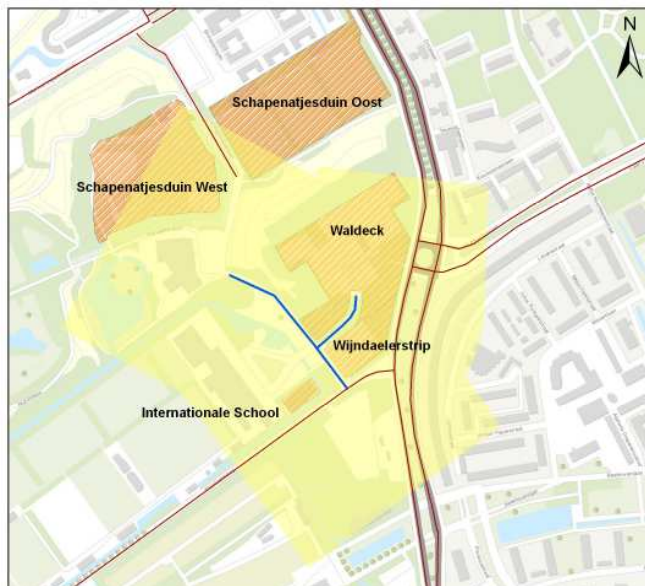


Wegen met 30 km/uur

Tussen de ontwikkelingen Schapenatjesduin Oost en Schapenatjesduin West ligt de Schapenatjesduin. Voor deze weg geldt een maximum rijsnelheid van 30 km/uur. Ingevolge de Wet geluidhinder zijn wegen met een maximum rijsnelheid van 30 km/uur niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. In het kader van "een goede ruimtelijke ordening" en op grond van de Werkinstructie akoestisch onderzoek van de gemeente Den Haag valt deze weg wel binnen het aandachtsgebied van te onderzoeken wegen. Derhalve is de geluidbelasting vanwege de Schapenatjesduin op de wijzigingsbevoegdheden Schapenatjesduin Oost en - West wel onderzocht. De aftrek ex artikel 110g Wgh is op deze weg niet van toepassing. De ligging van de Schapenatjesduin is weergegeven in figuur 11.4.

11.3.3 Wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerduin

Bij invulling van wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerstrip biedt het bestemmingsplan tevens de mogelijkheid om middels wijzigingsbevoegdheid de Wijndaelerduin te verleggen. De ligging van de Wijndaelerduin schuift daarmee in westelijke richting op. Het gebied met de wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerstrip wordt dan vergroot met de grond die vrijkomt op de locatie van de huidige ligging van de Wijndaelerduin. De Wijndaelerduin komt bij invulling van de wijzigingsbevoegdheid dicht bij de ontwikkeling Internationale School te liggen, derhalve is voor invulling van deze wijzigingsbevoegdheid tevens een plausibiliteitstoets uitgevoerd. Hiervoor zal de geluidbelasting vanwege de Wijndaelerduin op de ontwikkellocaties Internationale School, Wijndaelerstrip en Waldeck inzichtelijk worden gemaakt. In figuur 11.11 is de ligging van de Wijndaelerduin bij invulling van de wijzigingsbevoegdheid weergegeven.

Figuur 11.11 Aanpassing Wijndaelerduin bij wijzigingsbevoegdheid (blauw)

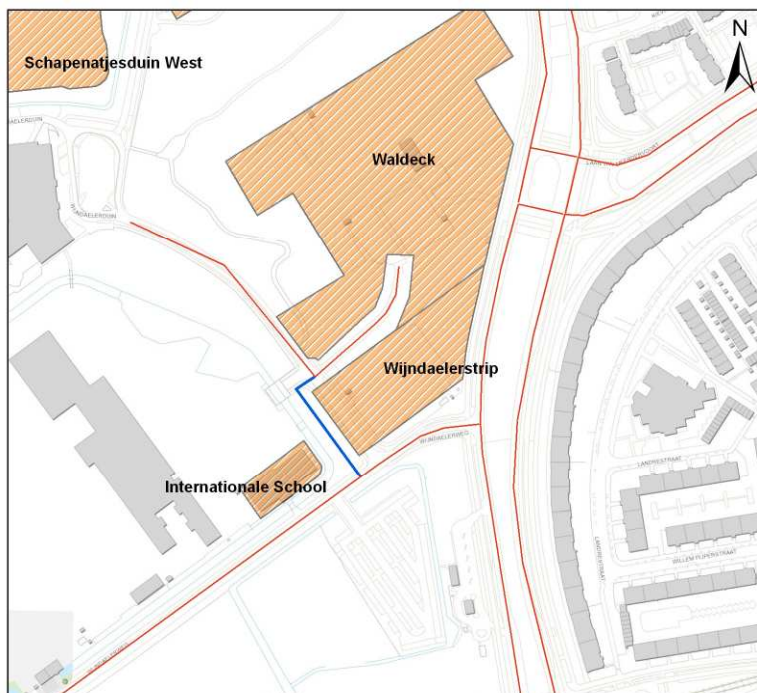

12 Onderzoekopzet en uitgangspunten

12.1 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning en groepen van woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu V2.21.

12.2 Uitgangspunten

Voor de berekening van de geluidbelasting op de nieuw te projecteren woningen, is een berekeningsmodel opgezet waarin de nieuw te projecteren woningen of de ontwikkelgrens, de omliggende bebouwing, wegen, bodemgebieden en hoogtegegevens zijn opgenomen.

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Den Haag (Haaglanden-model). Voor de betreffende wegen betreft het de prognose van de jaren 2023. De aangeleverde verkeersgegevens zijn weergegeven in bijlage 2. Niet alle wegen in het plangebied Kijkduin zijn meegenomen in het onderzoek. Alleen de relevante wegen zijn gemodelleerd. Overige wegen leveren door een lage intensiteit geen significante geluidbijdrage of liggen afgeschermd door bebouwing.

In het berekeningsmodel is rekening gehouden met plaatselijke hoogteverschillen, de hoogtes in het gebied zijn gebaseerd op NAP. Uitgangspunt voor de plaatselijke hoogteverschillen zijn de maaiveldhoogtes uit de GBKN.

Het gehele onderzoeksgebied is gezien de gesteldheid van de bodem als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0) te kenmerken. Verharde gebieden zijn als apart bodemgebied gemodelleerd (bodemfactor 0,0).

De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de relevante woningen of groepen van woningen zijn in het berekeningsmodel één of meer representatieve ontvangerpunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de onderzochte wegen. Voor de berekeningen is afhankelijk van de bouwhoogte van het gebouw uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,50 meter (begane grond), 4,50 meter (eerste verdieping), 7,50 meter (tweede verdieping), 10,50 meter (derde verdieping) enzovoorts boven lokaal maaiveld, overeenkomstig de werkinstructie akoestisch onderzoek.

Op de ontwikkellocaties met wijzigingsbevoegdheid zijn geen gebouwen ingevoerd, omdat de precieze invulling van deze locaties nog niet bekend is. Voor deze locaties is daarom gerekend op de gebiedsgrens op een hoogte van 1,50 meter (begane grond), 4,50 meter (eerste verdieping), 7,50 meter (tweede verdieping), 10,50 meter (derde verdieping), 13,50 meter en 18 meter boven lokaal maaiveld. Voor het bepalen van de geluidbelasting vanwege de Wijndaelerduin op de locaties Waldeck, Wijndaelerstrip en Internationale School en de geluidbelasting vanwege de Wijndaelerweg op de locaties Wijndaelerstrip en Internationale School zijn wel bouwblokken ingevoerd in verband met het

mogelijke effect van reflecties. Hiervoor is op het vlak met wijzigingsbevoegdheid voor de locaties Waldeck en Wijndaelerstrip een gebouw met een hoogte van 20 meter ingevoerd. Voor de Internationale School is een gebouw met een hoogte 14 meter gemodelleerd.

Een gedetailleerd overzicht van de verkeersgegevens en de overige invoergegevens wordt gegeven in bijlage 2.

13 Resultaten, toetsing en maatregelen

13.1 Resultaten en toetsing

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de relevante wegen voor het jaar 2023 berekend. De resultaten zijn vervolgens aan de in tabel 11.2 weergegeven grenswaarden getoetst. Indien er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, wordt de geluidbelasting in rood weergegeven.

13.1.1 Deltaplein en Atlantic Hotel

Geluidbelasting Kijkduinsestraat

In de onderstaande tabel worden per bouwblok de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen. Een volledig overzicht van de berekeningsresultaten is weergegeven in bijlage 3.

Tabel 13.1 Rekenresultaten Kijkduinsestraat, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]
n117_A	Deltaplein Blok A	1,50	40
n24_B	Deltaplein Blok B	4,50	54
n175_D	Deltaplein Blok C	16,50	48
n31a_B	Deltaplein Blok E	22,50	42
n179_F	Deltaplein Blok D	16,50	44
n60_D	Deltaplein Blok F	16,50	40
n106_D	Deltaplein Blok G	16,50	37
n20a_F	Atlantic Hotel	22,50	48

Uit de berekeningsresultaten volgt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen ten hoogste 54 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden.

Geluidbelasting Machiel Vrijenhoeklaan

In de onderstaande tabel worden per bouwblok de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen. In tabel 13.2 zijn alleen de bouwblokken opgenomen welke gelegen zijn binnen de zone van de Machiel Vrijenhoeklaan. Een volledig overzicht van de berekeningsresultaten is weergegeven in bijlage 3.

Tabel 13.2 Rekenresultaten Machiel Vrijenhoeklaan, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]
n137_F	Deltaplein Blok B	16,50	38
n158a_B	Deltaplein Blok C	22,50	38
n192a_B	Deltaplein Blok D	22,50	38
n32a_B	Deltaplein Blok E	22,50	38
n61_D	Deltaplein Blok F	16,50	36
n13b_A	Atlantic Hotel	37,50	40

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten hoogste 40 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden waarmee nader onderzoek naar maatregelen achterwege kan blijven.

Gecumuleerde geluidbelasting

Voor de bouwblokken waarbij sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zal, indien van toepassing, voor het verlenen van een hogere waarde ook de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk moeten zijn. Op grond van het Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder van de gemeente Den Haag is de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de gevels van woningen op 69,5 dB gesteld.

In tabel 13.3 is voor het bouwblok waarvoor mogelijk een hogere waarde zal worden verleend de **maatgevende** gecumuleerde geluidbelasting vanwege verkeerslawaaï (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) weergegeven. In bijlage 6a is een overzicht van de gecumuleerde geluidbelasting per ontvangerpunt en -hoogte opgenomen.

Tabel 13.3 Gecumuleerde geluidbelasting op nieuwbouwlocatie

Omschrijving	Geluidbelasting L_{cum} [dB]
Deltaplein bouwblok B	59,3

Uit de tabel blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de te projecteren woningen beneden de maximaal aanvaardbare toetswaarde van 69,5 dB blijft. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde uit het Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

30 km/uur wegen

In de omgeving van de nieuwbouwlocaties Deltaplein en Atlantic Hotel is de Hoek van Hollandlaan gelegen. De maximum rijsnelheid voor de Hoek van Hollandlaan is 30 km/uur en betreft derhalve geen formeel gezoneerde weg ingevolge de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en de werkinstructie akoestisch onderzoek van de gemeente Den Haag is de maatgevende geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh vanwege de Hoek van Hollandlaan in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Een overzicht van de berekeningsresultaten op alle ontvangerpunten en -hoogtes is weergegeven in bijlage 3.

Tabel 13.4 Geluidbelasting vanwege Hoek van Hollandlaan, exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting VKA 2023 [dB]
n130_B	Deltaplein blok A	22,50	34
n138_B	Deltaplein blok B	4,50	53
n156_B	Deltaplein blok C	4,50	54
n179_B	Deltaplein blok D	4,50	54
n194_B	Deltaplein blok D	4,50	54
n32_B	Deltaplein blok E	4,50	54
n60_C	Deltaplein blok F	13,50	50
n96_D	Deltaplein blok G	16,50	34
n20a_F	Atlantic Hotel	22,50	41

13.1.2 Wijzigingsbevoegdheden geluidgevoelige bestemmingen

Het bestemmingsplan maakt op een vijftal locaties bij wijzigingsbevoegdheid geluidgevoelige functies mogelijk. Op vier locaties wordt de functie wonen mogelijk gemaakt, op de vijfde locatie kan bij invulling van de wijzigingsbevoegdheid een onderwijsfunctie bestemd worden. Voor deze locaties is een plausibiliteitstoets uitgevoerd om de haalbaarheid van de wijzigingsbevoegdheid te kunnen onderbouwen. Per locatie is de geluidbelasting van relevante wegen op het vlak met wijzigingsbevoegdheid in beeld gebracht.

Schapenatjesduin Oost

De locatie Schapenatjesduin West ligt binnen de zone van de Machiel Vrijenhoeklaan, Ockenburghstraat, Laan van Meerdervoort, Wijndaelerweg en Wijndaelerduin. Daarnaast ligt deze locatie in de directe nabijheid van de Schapenatjesduin (30 km/uur). In onderstaande tabel is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege bovengenoemde wegen weergegeven. Voor een overzicht van de alle berekeningsresultaten wordt verwezen naar bijlage 4.

Tabel 13.5 Rekenresultaten Schapenatjesduin Oost, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]
w68_C	Machiel Vrijenhoeklaan	7,50	44
w67_C	Ockenburghstraat	7,50	61
w61_C	Laan van Meerdervoort	7,50	37
w60_C	Wijndaelerweg	7,50	26
w79_C	Wijndaelerduin	7,50	26
w77_B	Schapenatjesduin ¹	4,50	51

1: De Schapenatjesduin betreft een weg met een snelheidsregime van 30 km/uur en betreft geen formeel gezoneerde weg op grond van de Wet geluidhinder. Op deze weg is de aftrek ex artikel 110g Wgh niet van toepassing. Het betreft hier dan ook de geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Schapenatjesduin West

De locatie Schapenatjesduin Oost ligt binnen de zone van de Machiel Vrijenhoeklaan, Ockenburghstraat en Wijndaelerduin. In onderstaande tabel is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege deze gezoneerde wegen weergegeven. In deze tabel is tevens de geluidbelasting vanwege de Schapenatjesduin (30 km/uur) weergegeven. Een overzicht van de berekeningsresultaten op alle ontvangerpunten en -hoogtes is opgenomen in bijlage 4.

Tabel 13.6 Rekenresultaten Schapenatjesduin West, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]
w102_C	Machiel Vrijenhoeklaan	7,50	36
w89_C	Ockenburghstraat	7,50	42
w89_C	Wijndaelerduin	7,50	30
w81_B	Schapenatjesduin ¹	4,50	52

1: De Schapenatjesduin betreft een weg met een snelheidsregime van 30 km/uur en betreft geen formeel gezoneerde weg op grond van de Wet geluidhinder. Op deze weg is de aftrek ex artikel 110g Wgh niet van toepassing. Het betreft hier dan ook de geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Waldeck

De locatie Waldeck ligt binnen de zone van de Ockenburghstraat, Laan van Meerdervoort, Wijndaelerweg en Wijndaelerduin. In onderstaande tabel is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege deze gezoneerde wegen weergegeven. In bijlage 4 is een overzicht van alle berekeningsresultaten weergegeven.

Tabel 13.7 Rekenresultaten Waldeck, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]
w20_B	Ockenburghstraat	4,50	62
w21_C	Laan van Meerdervoort	7,50	53
w18_B	Wijndaelerweg	4,50	51
w46_A	Wijndaelerduin ¹	1,50	54

1: Voor het bepalen van de geluidbelasting vanwege de Wijndaelerweg en Wijndaelerduin is gerekend met bebouwing.

Wijndaelerstrip

De locatie Wijndaelerstrip ligt binnen de zone van de Ockenburghstraat, Laan van Meerdervoort, Wijndaelerweg en Wijndaelerduin. In onderstaande tabel is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege relevante wegen weergegeven. De berekeningsresultaten op alle ontvangerpunten en ontvangerhoogtes is opgenomen in bijlage 4.

Tabel 13.8 Rekenresultaten Wijndaelerstrip, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]
w10_B	Ockenburghstraat	4,50	62
w10_F	Laan van Meerdervoort	16,50	48
w01_B	Wijndaelerweg ¹	4,50	51
w18_A	Wijndaelerduin ¹	1,50	52

1: Voor het bepalen van de geluidbelasting vanwege de Wijndaelerweg en Wijndaelerduin is gerekend met bebouwing.

Internationale School

De locatie Internationale School ligt binnen de zone van de Ockenburghstraat, Laan van Meerdervoort, Wijndaelerweg en Wijndaelerduin. In onderstaande tabel is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege relevante wegen weergegeven. Omdat het hier een onderwijsfunctie betreft is in onderstaande tabel de L_{day} (geluidbelasting dagperiode) en de $L_{day,evening}$ (geluidbelasting dag- en avondperiode) weergegeven. Een overzicht van de berekeningsresultaten op alle ontvangerpunten en -hoogtes is in bijlage 4 weergegeven.

Tabel 13.9 Rekenresultaten Internationale School, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB] L_d	Geluidbelasting 2023 [dB] L_{de}
w106_E	Ockenburghstraat	13,50	50	50
w108_D	Laan van Meerdervoort	10,50	37	37
w103_B	Wijndaelerweg ¹	4,50	48	48
w108_C	Wijndaelerduin ¹	7,50	44	45

1: Voor het bepalen van de geluidbelasting vanwege de Wijndaelerweg en Wijndaelerduin is gerekend met bebouwing.

13.1.3 Wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerduin

Bij invulling van de wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerstrip is het mogelijk om middels wijzigingsbevoegdheid de ligging van de Wijndaelerduin aan te passen. In onderstaande tabel is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Wijndaelerduin op de locaties Internationale School, Wijndaelerstrip en Waldeck weergegeven. Voor het berekenen van de geluidbelasting vanwege deze weg is gerekend met bebouwing waardoor er rekenschap is gehouden met mogelijk optredende reflecties. Een volledig overzicht van de berekeningsresultaten is in bijlage 4 weergegeven.

Tabel 13.10 Rekenresultaten vanwege Wijndaelerduin, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Locatie	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]
w108_B	Internationale School	4,50	49 ¹
w016_A	Wijndaelerstrip	1,50	52
w46_A	Waldeck	1,50	54

1: Het betreft hier de geluidbelasting L_{day} . De geluidbelasting $L_{day,evening}$ bedraagt 50 dB.

13.2 Maatregelen

In artikel 110a Wgh en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag - onder voorwaarden - hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

Bronmaatregelen

Gezien de hoogte van de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde tot 6 dB zal het toepassen van stiller asfalt op de Kijkduinsestraat onvoldoende effect hebben om alle bouwplannen te laten voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Het vervangen van het huidige wegdek voor een stil wegdek (Dunne Deklagen B) geeft een reductie van maximaal 3 tot 4 dB. Ter plaatse van het Deltaplein is echter sprake van wringend verkeer, waardoor de aanleg van dunne deklagen B (relatief groot reducerend vermogen) vanuit technisch oogpunt niet haalbaar is. Conform de richtlijn stille wegdekken van de gemeente Den Haag is aanleg van dunne deklagen A op plaatsen waar sprake is van wringend verkeer en bij

ongelijkwaardige kruisingen over het algemeen wel mogelijk. Derhalve is onderzocht wat het effect is van toepassing van dunne deklagen A op de geluidbelasting vanwege de Kijkduinsestraat. Hiervoor is op het wegvak ter plaatse van de aansluiting met de Hoek van Hollandlaan over een lengte van circa 40 meter dunne deklagen A toegepast. Op het overige deel van de Kijkduinsestraat is tot circa 40 meter van de kruising met de Machiel Vrijenhoeklaan dunne deklagen B toegepast (zie hiervoor ook hoofdstuk 8). In figuur 13.1 is het wegvak waar dunne deklagen A is toegepast met donkerblauw aangeduid. De wegvakken waarop dunne deklagen B is toegepast, zijn in lichtblauw weergegeven.

Figuur 13.1 Overzicht toegepaste bronmaatregelen Kijkduinsestraat



In tabel 13.11 is de maatgevende geluidbelasting voor het bouwblok waar sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bij toepassing van dunne deklagen A weergegeven. Voor dit bouwblok is tevens aangegeven hoeveel woningen dit betreft. Het aantal woningen bij de nieuwbouwblokken is ingeschat aan de hand van de standaardafmetingen van een kleine woning/appartement (3 meter hoog, 5 meter breed). Op deze manier wordt dus het maximaal te realiseren aantal woningen weergegeven.

Een volledig overzicht van de berekeningsresultaten op alle ontvangerpunten en -hoogtes is weergegeven in bijlage 5. In deze bijlage is tevens een vergelijkingstabel opgenomen waarin de geluidbelasting vanwege de Kijkduinsestraat voor de situatie met en zonder bronmaatregelen is weergegeven. Een situatietekening met daarin de maatgevende geluidbelasting per ontvangerpunt is weergegeven in bijlage 16.

Tabel 13.11 Rekenresultaten vanwege Kijkduinsestraat met bronmaatregelen, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Locatie	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]	Aantal woningen
n24_B	Deltaplein blok B	4,50	51	24

Uit tabel 13.11 volgt dat met een stiller wegdek (Dunne Deklagen A) de geluidbelasting tot 51 dB gereduceerd kan worden. Dit betekent een reductie van 3 dB. Er is echter nog steeds sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Voor het verlenen van een hogere waarde zal, indien van toepassing, ook de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk moeten zijn. In tabel 13.12 is voor de woningen waarvoor mogelijk een hogere waarde zal worden verleend de maatgevende gecumuleerde

geluidbelasting vanwege verkeerslawaai (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) weergegeven. Een volledig overzicht van de gecumuleerde geluidbelasting op alle beoordelingspunten is weergegeven in bijlage 6b.

Tabel 13.12 Gecumuleerde geluidbelasting op nieuwbouwlocatie inclusief toepassing bronmaatregelen

Omschrijving	Geluidbelasting L_{cum} [dB]
Deltaplein bouwblok B	57,4

Overdrachtsmaatregelen

In onderhavig onderzoek is sprake van een binnenstedelijke situatie. Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm worden stedenbouwkundig niet inpasbaar geacht en zijn derhalve niet nader onderzocht.

Ontvangermaatregelen

Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB.

14 Conclusie en advies

14.1 Nieuwbouw Deltaplein

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer de geluidbelasting vanwege de Machiel Vrijenhoeklaan op het Deltaplein ten hoogste 38 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee niet overschreden. Uit de resultaten volgt verder dat de geluidbelasting vanwege de Kijkduinsestraat op het Deltaplein ten hoogste 54 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt echter niet overschreden. Voor het Deltaplein is onderzocht of bronmaatregelen aan de Kijkduinsestraat voldoende doelmatig zijn. Door toepassing van stil asfalt (dunne deklagen A en dunne deklagen B) kan de geluidbelasting voor de ontwikkeling Deltaplein met circa 2 tot 3 dB worden gereduceerd. Hiermee is voor een klein deel van de nieuw te projecteren woningen nog steeds sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag kunnen daarom de volgende hogere waarde vast stellen (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh).

Tabel 14.1 Vast te stellen hogere waarden nieuwbouw Deltaplein inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Omschrijving/adres	Bron	Hogere waarde [dB]	Aantal woningen
Deltaplein blok B	Kijkduinsestraat	51	24

14.2 Nieuwbouw Atlantic Hotel

Uit de berekeningsresultaten volgt dat ten gevolge van wegverkeer de geluidbelasting op het Atlantic Hotel vanwege de Kijkduinsestraat en de Machiel Vrijenhoeklaan 48 dB, respectievelijk 40 dB bedraagt. Hiermee wordt voor beide wegen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

14.3 Wijzigingsbevoegdheid geluidgevoelige bestemmingen

Het bestemmingsplan Kijkduin maakt op een viertal locaties middels wijzigingsbevoegdheid de functie wonen mogelijk. Op een vijfde locatie wordt met de functie onderwijs eveneens een geluidgevoelig bestemming mogelijk gemaakt. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege formeel gezoneerde wegen op de locaties met wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 62 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. Invulling van de wijzigingsbevoegdheid is daarmee voor alle locaties vanuit het oogpunt van geluid haalbaar. In onderstaande tabel is per locatie met wijzigingsbevoegdheid de maatgevende geluidbelasting weergegeven.

Tabel 14.2 Maatgevende geluidbelasting op locaties met wijzigingsbevoegdheid inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Locatie	Bron	Geluidbelasting 2023 [dB]
Schapenatjesduin West	Ockenburghstraat	42
Schapenatjesduin Oost	Ockenburghstraat	61
Waldeck	Ockenburghstraat	62
Wijndaelerstrip	Ockenburghstraat	62
Internationale School	Ockenburghstraat	50

De gemeente Den Haag is voornemens om op de Kijkduinsestraat en Ockenburghstraat stil asfalt (dunne deklagen B) toe te passen. Voor het MER is een variant doorgerekend waarin (de effecten van) deze bronmaatregelen in beeld zijn gebracht. Voor het bestemmingsplanonderzoek is voor de plausibiliteitstoets geen stil asfalt toegepast. Door toepassing van dunne deklagen B op de

Ockenburghstraat zal de geluidbelasting vanwege deze weg op de locaties met wijzigingsbevoegdheid circa 2 dB lager zijn.

14.4 Wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerduin

Bij invulling van de wijzigingsbevoegdheid Wijndaelerstrip is het mogelijk om middels wijzigingsbevoegdheid de Wijndaelerduin aan te passen. In onderstaande tabel is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Wijndaelerduin op de locaties Internationale School, Wijndaelerstrip en Waldeck weergegeven.

Tabel 14.3 Maatgevende geluidbelasting vanwege Wijndaelerduin, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Locatie	Geluidbelasting 2023 [dB]
Internationale School	49 ¹
Wijndaelerstrip	52
Waldeck	54

1: Het betreft hier de geluidbelasting L_{day} . De geluidbelasting $L_{day,evening}$ is 50 dB.

14.5 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde. In het Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder, d.d. februari 2011, van de gemeente Den Haag is de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting op 69,5 dB gesteld.

Bij de nieuwbouwplannen voor Kijkduin is sprake van cumulatie van wegverkeerslawaai. De gecumuleerde geluidbelasting vanwege deze geluidsbronnen op de te projecteren woningen bedraagt ten hoogste 57,4 dB. Hiermee wordt voldaan aan de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting van 69,5 dB.

14.6 Geluidwering van de gevel

Voor alle geluidgevoelige bestemmingen waarvoor het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke eisen voor het binnenniveau voldoen.

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - huidige situatie 2013

260050
bijlage 1a

Model: MER 2013 Huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
1	Hoek van Hollandlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
2	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
3	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
4	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
5	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
6	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
7	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
8	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
9	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
10	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
11	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
12	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
13	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
14	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
15	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
16	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
17	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
18	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
19	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
20	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
21	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
22	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
23	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
24	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
25	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
26	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
27	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
28	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
29	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
30	Schapenatjesduin	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
31	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
32	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
33	Zandvoortse laan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
34	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
35	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - huidige situatie 2013

260050
bijlage 1a

Model: MER 2013 Huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)
1	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1045,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2225,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2132,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
4	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10459,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10459,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6438,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6438,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6438,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
9	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6438,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12658,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12658,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12674,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12674,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
14	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12674,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12674,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
16	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12674,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
17	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12674,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
18	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10629,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10629,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10459,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
21	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10459,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	518,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	502,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	518,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7147,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5993,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5993,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
28	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7147,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	502,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
30	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1014,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4176,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4176,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
33	50	30	30	30	50	30	30	30	50	828,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
34	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12430,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12430,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - huidige situatie 2013

260050
bijlage 1a

Model: MER 2013 Huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
1	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	66,56	37,51	7,60	--	2,07	0,97
2	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	141,71	79,86	16,19	--	4,41	2,06
3	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	135,79	76,52	15,51	--	4,22	1,97
4	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	666,13	375,37	76,09	--	20,71	9,67
5	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	666,13	375,37	76,09	--	20,71	9,67
6	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	410,04	231,06	46,84	--	12,75	5,96
7	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	410,04	231,06	46,84	--	12,75	5,96
8	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	410,04	231,06	46,84	--	12,75	5,96
9	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	410,04	231,06	46,84	--	12,75	5,96
10	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	806,19	454,30	92,09	--	25,06	11,71
11	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	806,19	454,30	92,09	--	25,06	11,71
12	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	807,21	454,87	92,20	--	25,09	11,72
13	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	807,21	454,87	92,20	--	25,09	11,72
14	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	807,21	454,87	92,20	--	25,09	11,72
15	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	807,21	454,87	92,20	--	25,09	11,72
16	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	807,21	454,87	92,20	--	25,09	11,72
17	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	807,21	454,87	92,20	--	25,09	11,72
18	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	676,96	381,47	77,33	--	21,05	9,83
19	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	676,96	381,47	77,33	--	21,05	9,83
20	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	666,13	375,37	76,09	--	20,71	9,67
21	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	666,13	375,37	76,09	--	20,71	9,67
22	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	32,99	18,59	3,77	--	1,03	0,48
23	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	31,97	18,02	3,65	--	0,99	0,46
24	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	32,99	18,59	3,77	--	1,03	0,48
25	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	455,19	256,51	51,99	--	14,15	6,61
26	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	381,69	215,09	43,60	--	11,87	5,54
27	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	381,69	215,09	43,60	--	11,87	5,54
28	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	455,19	256,51	51,99	--	14,15	6,61
29	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	31,97	18,02	3,65	--	0,99	0,46
30	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	64,58	36,39	7,38	--	2,01	0,94
31	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	265,97	149,88	30,38	--	8,27	3,86
32	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	265,97	149,88	30,38	--	8,27	3,86
33	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	52,74	29,72	6,02	--	1,64	0,77
34	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	791,67	446,11	90,43	--	24,61	11,50
35	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	791,67	446,11	90,43	--	24,61	11,50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - huidige situatie 2013

260050
bijlage 1a

Model: MER 2013 Huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
1	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,60	77,84	86,67	88,78	94,04	91,14	84,55	78,06	70,62	74,58
2	0,42	--	1,47	0,41	0,08	--	76,32	83,40	89,74	95,26	101,70	98,26	91,49	81,73	73,38	80,39
3	0,40	--	1,41	0,39	0,08	--	76,13	83,22	89,56	95,08	101,51	98,07	91,31	81,54	73,19	80,20
4	1,96	--	6,90	1,93	0,39	--	83,04	90,13	96,47	101,98	108,42	104,98	98,21	88,45	80,10	87,11
5	1,96	--	6,90	1,93	0,39	--	83,04	90,13	96,47	101,98	108,42	104,98	98,21	88,45	80,10	87,11
6	1,21	--	4,25	1,19	0,24	--	80,93	88,02	94,36	99,88	106,31	102,87	96,11	86,34	77,99	85,00
7	1,21	--	4,25	1,19	0,24	--	80,93	88,02	94,36	99,88	106,31	102,87	96,11	86,34	77,99	85,00
8	1,21	--	4,25	1,19	0,24	--	80,93	88,02	94,36	99,88	106,31	102,87	96,11	86,34	77,99	85,00
9	1,21	--	4,25	1,19	0,24	--	80,93	88,02	94,36	99,88	106,31	102,87	96,11	86,34	77,99	85,00
10	2,37	--	8,35	2,34	0,47	--	83,87	90,95	97,29	102,81	109,25	105,81	99,04	89,28	80,93	87,94
11	2,37	--	8,35	2,34	0,47	--	83,87	90,95	97,29	102,81	109,25	105,81	99,04	89,28	80,93	87,94
12	2,38	--	8,36	2,34	0,48	--	83,87	90,96	97,30	102,82	109,25	105,82	99,05	89,29	80,93	87,94
13	2,38	--	8,36	2,34	0,48	--	83,87	90,96	97,30	102,82	109,25	105,82	99,05	89,29	80,93	87,94
14	2,38	--	8,36	2,34	0,48	--	83,87	90,96	97,30	102,82	109,25	105,82	99,05	89,29	80,93	87,94
15	2,38	--	8,36	2,34	0,48	--	83,87	90,96	97,30	102,82	109,25	105,82	99,05	89,29	80,93	87,94
16	2,38	--	8,36	2,34	0,48	--	83,87	90,96	97,30	102,82	109,25	105,82	99,05	89,29	80,93	87,94
17	2,38	--	8,36	2,34	0,48	--	83,87	90,96	97,30	102,82	109,25	105,82	99,05	89,29	80,93	87,94
18	1,99	--	7,02	1,97	0,40	--	83,11	90,20	96,54	102,05	108,49	105,05	98,28	88,52	80,17	87,18
19	1,99	--	7,02	1,97	0,40	--	83,11	90,20	96,54	102,05	108,49	105,05	98,28	88,52	80,17	87,18
20	1,96	--	6,90	1,93	0,39	--	83,04	90,13	96,47	101,98	108,42	104,98	98,21	88,45	80,10	87,11
21	1,96	--	6,90	1,93	0,39	--	83,04	90,13	96,47	101,98	108,42	104,98	98,21	88,45	80,10	87,11
22	0,10	--	0,34	0,10	0,02	--	69,99	77,07	83,41	88,93	95,37	91,93	85,16	75,40	67,05	74,06
23	0,09	--	0,33	0,09	0,02	--	69,85	76,94	83,28	88,80	95,23	91,79	85,03	75,26	66,91	73,92
24	0,10	--	0,34	0,10	0,02	--	69,99	77,07	83,41	88,93	95,37	91,93	85,16	75,40	67,05	74,06
25	1,34	--	4,72	1,32	0,27	--	81,38	88,47	94,81	100,33	106,76	103,33	96,56	86,80	78,44	85,46
26	1,12	--	3,96	1,11	0,22	--	80,62	87,71	94,05	99,57	106,00	102,56	95,80	86,03	77,68	84,69
27	1,12	--	3,96	1,11	0,22	--	80,62	87,71	94,05	99,57	106,00	102,56	95,80	86,03	77,68	84,69
28	1,34	--	4,72	1,32	0,27	--	81,38	88,47	94,81	100,33	106,76	103,33	96,56	86,80	78,44	85,46
29	0,09	--	0,33	0,09	0,02	--	69,85	76,94	83,28	88,80	95,23	91,79	85,03	75,26	66,91	73,92
30	0,19	--	0,67	0,19	0,04	--	73,47	77,70	86,54	88,65	93,91	91,01	84,42	77,92	70,49	74,45
31	0,78	--	2,76	0,77	0,16	--	79,05	86,14	92,48	98,00	104,43	100,99	94,23	84,46	76,11	83,12
32	0,78	--	2,76	0,77	0,16	--	79,05	86,14	92,48	98,00	104,43	100,99	94,23	84,46	76,11	83,12
33	0,16	--	0,55	0,15	0,03	--	79,89	84,54	92,52	91,74	94,99	88,40	83,31	77,88	76,89	81,27
34	2,33	--	8,20	2,30	0,47	--	83,79	90,88	97,22	102,73	109,17	105,73	98,96	89,20	80,85	87,86
35	2,33	--	8,20	2,30	0,47	--	83,79	90,88	97,22	102,73	109,17	105,73	98,96	89,20	80,85	87,86

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - huidige situatie 2013

260050
bijlage 1a

Model: MER 2013 Huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63
1	83,09	85,91	91,33	88,34	81,71	74,61	63,69	67,65	76,16	78,98	84,40	81,41	74,78	67,68	--
2	86,50	92,40	99,06	95,60	88,82	78,81	66,45	73,46	79,57	85,47	92,13	88,67	81,89	71,88	--
3	86,31	92,22	98,88	95,42	88,64	78,62	66,26	73,27	79,38	85,29	91,94	88,49	81,71	71,69	--
4	93,22	99,13	105,78	102,33	95,54	85,53	73,17	80,18	86,29	92,19	98,85	95,39	88,61	78,60	--
5	93,22	99,13	105,78	102,33	95,54	85,53	73,17	80,18	86,29	92,19	98,85	95,39	88,61	78,60	--
6	91,11	97,02	103,68	100,22	93,44	83,42	71,06	78,07	84,18	90,09	96,74	93,29	86,51	76,49	--
7	91,11	97,02	103,68	100,22	93,44	83,42	71,06	78,07	84,18	90,09	96,74	93,29	86,51	76,49	--
8	91,11	97,02	103,68	100,22	93,44	83,42	71,06	78,07	84,18	90,09	96,74	93,29	86,51	76,49	--
9	91,11	97,02	103,68	100,22	93,44	83,42	71,06	78,07	84,18	90,09	96,74	93,29	86,51	76,49	--
10	94,05	99,95	106,61	103,15	96,37	86,36	74,00	81,01	87,12	93,02	99,68	96,22	89,44	79,43	--
11	94,05	99,95	106,61	103,15	96,37	86,36	74,00	81,01	87,12	93,02	99,68	96,22	89,44	79,43	--
12	94,05	99,96	106,62	103,16	96,38	86,36	74,00	81,01	87,12	93,03	99,69	96,23	89,45	79,43	--
13	94,05	99,96	106,62	103,16	96,38	86,36	74,00	81,01	87,12	93,03	99,69	96,23	89,45	79,43	--
14	94,05	99,96	106,62	103,16	96,38	86,36	74,00	81,01	87,12	93,03	99,69	96,23	89,45	79,43	--
15	94,05	99,96	106,62	103,16	96,38	86,36	74,00	81,01	87,12	93,03	99,69	96,23	89,45	79,43	--
16	94,05	99,96	106,62	103,16	96,38	86,36	74,00	81,01	87,12	93,03	99,69	96,23	89,45	79,43	--
17	94,05	99,96	106,62	103,16	96,38	86,36	74,00	81,01	87,12	93,03	99,69	96,23	89,45	79,43	--
18	93,29	99,20	105,85	102,40	95,61	85,60	73,24	80,25	86,36	92,26	98,92	95,46	88,68	78,67	--
19	93,29	99,20	105,85	102,40	95,61	85,60	73,24	80,25	86,36	92,26	98,92	95,46	88,68	78,67	--
20	93,22	99,13	105,78	102,33	95,54	85,53	73,17	80,18	86,29	92,19	98,85	95,39	88,61	78,60	--
21	93,22	99,13	105,78	102,33	95,54	85,53	73,17	80,18	86,29	92,19	98,85	95,39	88,61	78,60	--
22	80,17	86,07	92,73	89,27	82,49	72,48	60,12	67,13	73,24	79,14	85,80	82,34	75,56	65,55	--
23	80,03	85,94	92,59	89,14	82,36	72,34	59,98	66,99	73,10	79,01	85,66	82,21	75,43	65,41	--
24	80,17	86,07	92,73	89,27	82,49	72,48	60,12	67,13	73,24	79,14	85,80	82,34	75,56	65,55	--
25	91,57	97,47	104,13	100,67	93,89	83,88	71,51	78,52	84,63	90,54	97,20	93,74	86,96	76,95	--
26	90,80	96,71	103,36	99,91	93,13	83,11	70,75	77,76	83,87	89,78	96,43	92,98	86,19	76,18	--
27	90,80	96,71	103,36	99,91	93,13	83,11	70,75	77,76	83,87	89,78	96,43	92,98	86,19	76,18	--
28	91,57	97,47	104,13	100,67	93,89	83,88	71,51	78,52	84,63	90,54	97,20	93,74	86,96	76,95	--
29	80,03	85,94	92,59	89,14	82,36	72,34	59,98	66,99	73,10	79,01	85,66	82,21	75,43	65,41	--
30	82,96	85,78	91,20	88,21	81,58	74,48	63,56	67,52	76,03	78,85	84,27	81,28	74,64	67,55	--
31	89,23	95,14	101,80	98,34	91,56	81,54	69,18	76,19	82,30	88,21	94,86	91,41	84,63	74,61	--
32	89,23	95,14	101,80	98,34	91,56	81,54	69,18	76,19	82,30	88,21	94,86	91,41	84,63	74,61	--
33	88,93	88,86	92,27	85,59	80,46	74,43	69,96	74,34	82,00	81,93	85,34	78,66	73,53	67,50	--
34	93,97	99,87	106,53	103,08	96,29	86,28	73,92	80,93	87,04	92,94	99,60	96,14	89,36	79,35	--
35	93,97	99,87	106,53	103,08	96,29	86,28	73,92	80,93	87,04	92,94	99,60	96,14	89,36	79,35	--

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - huidige situatie 2013

260050
bijlage 1a

Model: MER 2013 Huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--	--

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - referentiesituatie 2023

260050
bijlage 1b

Model: MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
1	Hoek van Hollandlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
2	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
3	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
4	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
5	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
6	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
7	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
8	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
9	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
10	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
11	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
12	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
13	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
14	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
15	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
16	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
17	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
18	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
19	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
20	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
21	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
22	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
23	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
24	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
25	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
26	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
27	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
28	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
29	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
30	Schapenatjesduin	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
31	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
32	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
33	ZandvoortseLaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
34	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
35	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - referentiesituatie 2023

260050
bijlage 1b

Model: MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)
1	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1601,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6651,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
4	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
9	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16280,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16280,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
14	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
16	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
17	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
18	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
21	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	518,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1045,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	563,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9472,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8228,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8228,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
28	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9472,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1045,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
30	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1490,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5560,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5560,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
33	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1446,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
34	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15254,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15254,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - referentiesituatie 2023

260050
bijlage 1b

Model: MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
1	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	101,97	57,46	11,65	--	3,17	1,48
2	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	397,43	223,95	45,40	--	12,36	5,77
3	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	423,60	238,70	48,39	--	13,17	6,15
4	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
5	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
6	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
7	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
8	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
9	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
10	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1036,87	584,29	118,44	--	32,23	15,06
11	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1036,87	584,29	118,44	--	32,23	15,06
12	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
13	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
14	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
15	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
16	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
17	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
18	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	906,95	511,07	103,60	--	28,20	13,17
19	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	906,95	511,07	103,60	--	28,20	13,17
20	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
21	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
22	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	32,99	18,59	3,77	--	1,03	0,48
23	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	66,59	37,52	7,61	--	2,07	0,97
24	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	35,86	20,21	4,10	--	1,11	0,52
25	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	603,27	339,95	68,91	--	18,75	8,76
26	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	524,07	295,32	59,86	--	16,29	7,61
27	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	524,07	295,32	59,86	--	16,29	7,61
28	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	603,27	339,95	68,91	--	18,75	8,76
29	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	66,59	37,52	7,61	--	2,07	0,97
30	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	94,90	53,48	10,84	--	2,95	1,38
31	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	354,15	199,57	40,45	--	11,01	5,14
32	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	354,15	199,57	40,45	--	11,01	5,14
33	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	92,10	51,90	10,52	--	2,86	1,34
34	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	971,53	547,47	110,97	--	30,20	14,11
35	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	971,53	547,47	110,97	--	30,20	14,11

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - referentiesituatie 2023

260050
bijlage 1b

Model: MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
1	0,30	--	1,06	0,30	0,06	--	75,46	79,69	88,53	90,63	95,89	92,99	86,40	79,91	72,47	76,43
2	1,17	--	4,12	1,15	0,23	--	80,80	87,88	94,22	99,74	106,17	102,74	95,97	86,21	77,86	84,87
3	1,25	--	4,39	1,23	0,25	--	81,07	88,16	94,50	100,02	106,45	103,01	96,25	86,49	78,13	85,14
4	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
5	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
6	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
7	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
8	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
9	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
10	3,05	--	10,74	3,01	0,61	--	84,96	92,05	98,39	103,91	110,34	106,90	100,14	90,37	82,02	89,03
11	3,05	--	10,74	3,01	0,61	--	84,96	92,05	98,39	103,91	110,34	106,90	100,14	90,37	82,02	89,03
12	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
13	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
14	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
15	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
16	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
17	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
18	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	84,38	91,47	97,81	103,32	109,76	106,32	99,55	89,79	81,44	88,45
19	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	84,38	91,47	97,81	103,32	109,76	106,32	99,55	89,79	81,44	88,45
20	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
21	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
22	0,10	--	0,34	0,10	0,02	--	69,99	77,07	83,41	88,93	95,37	91,93	85,16	75,40	67,05	74,06
23	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,04	80,12	86,46	91,98	98,42	94,98	88,21	78,45	70,10	77,11
24	0,11	--	0,37	0,10	0,02	--	70,35	77,44	83,78	89,29	95,73	92,29	85,52	75,76	67,41	74,42
25	1,78	--	6,25	1,75	0,36	--	82,61	89,70	96,04	101,55	107,99	104,55	97,78	88,02	79,67	86,68
26	1,54	--	5,43	1,52	0,31	--	82,00	89,08	95,42	100,94	107,38	103,94	97,17	87,41	79,06	86,07
27	1,54	--	5,43	1,52	0,31	--	82,00	89,08	95,42	100,94	107,38	103,94	97,17	87,41	79,06	86,07
28	1,78	--	6,25	1,75	0,36	--	82,61	89,70	96,04	101,55	107,99	104,55	97,78	88,02	79,67	86,68
29	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,04	80,12	86,46	91,98	98,42	94,98	88,21	78,45	70,10	77,11
30	0,28	--	0,98	0,28	0,06	--	75,14	79,38	88,21	90,32	95,58	92,68	86,09	79,60	72,16	76,12
31	1,04	--	3,67	1,03	0,21	--	80,29	87,38	93,72	99,24	105,67	102,24	95,47	85,71	77,35	84,37
32	1,04	--	3,67	1,03	0,21	--	80,29	87,38	93,72	99,24	105,67	102,24	95,47	85,71	77,35	84,37
33	0,27	--	0,95	0,27	0,05	--	82,31	86,96	94,94	94,16	97,41	90,82	85,73	80,30	79,31	83,70
34	2,86	--	10,07	2,82	0,57	--	84,68	91,77	98,11	103,62	110,06	106,62	99,85	90,09	81,74	88,75
35	2,86	--	10,07	2,82	0,57	--	84,68	91,77	98,11	103,62	110,06	106,62	99,85	90,09	81,74	88,75

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - referentiesituatie 2023

260050
bijlage 1b

Model: MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63
1	84,94	87,77	93,18	90,20	83,56	76,47	65,54	69,50	78,01	80,83	86,25	83,26	76,63	69,54	--
2	90,98	96,88	103,54	100,08	93,30	83,29	70,92	77,93	84,04	89,95	96,61	93,15	86,37	76,36	--
3	91,25	97,16	103,82	100,36	93,58	83,56	71,20	78,21	84,32	90,23	96,89	93,43	86,65	76,63	--
4	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
5	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
6	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
7	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
8	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
9	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
10	95,14	101,05	107,70	104,25	97,47	87,45	75,09	82,10	88,21	94,12	100,77	97,32	90,53	80,52	--
11	95,14	101,05	107,70	104,25	97,47	87,45	75,09	82,10	88,21	94,12	100,77	97,32	90,53	80,52	--
12	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
13	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
14	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
15	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
16	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
17	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
18	94,56	100,47	107,12	103,67	96,88	86,87	74,51	81,52	87,63	93,53	100,19	96,73	89,95	79,94	--
19	94,56	100,47	107,12	103,67	96,88	86,87	74,51	81,52	87,63	93,53	100,19	96,73	89,95	79,94	--
20	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
21	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
22	80,17	86,07	92,73	89,27	82,49	72,48	60,12	67,13	73,24	79,14	85,80	82,34	75,56	65,55	--
23	83,22	89,12	95,78	92,32	85,54	75,53	63,17	70,18	76,29	82,19	88,85	85,39	78,61	68,60	--
24	80,53	86,44	93,09	89,64	82,85	72,84	60,48	67,49	73,60	79,50	86,16	82,70	75,92	65,91	--
25	92,79	98,69	105,35	101,89	95,11	85,10	72,74	79,75	85,86	91,76	98,42	94,96	88,18	78,17	--
26	92,18	98,08	104,74	101,28	94,50	84,49	72,13	79,14	85,25	91,15	97,81	94,35	87,57	77,56	--
27	92,18	98,08	104,74	101,28	94,50	84,49	72,13	79,14	85,25	91,15	97,81	94,35	87,57	77,56	--
28	92,79	98,69	105,35	101,89	95,11	85,10	72,74	79,75	85,86	91,76	98,42	94,96	88,18	78,17	--
29	83,22	89,12	95,78	92,32	85,54	75,53	63,17	70,18	76,29	82,19	88,85	85,39	78,61	68,60	--
30	84,63	87,45	92,87	89,88	83,25	76,15	65,23	69,19	77,70	80,52	85,94	82,95	76,32	69,22	--
31	90,48	96,38	103,04	99,58	92,80	82,79	70,42	77,43	83,54	89,45	96,11	92,65	85,87	75,85	--
32	90,48	96,38	103,04	99,58	92,80	82,79	70,42	77,43	83,54	89,45	96,11	92,65	85,87	75,85	--
33	91,35	91,28	94,69	88,01	82,88	76,85	72,38	76,76	84,42	84,35	87,76	81,08	75,95	69,92	--
34	94,86	100,76	107,42	103,96	97,18	87,17	74,81	81,82	87,93	93,83	100,49	97,03	90,25	80,24	--
35	94,86	100,76	107,42	103,96	97,18	87,17	74,81	81,82	87,93	93,83	100,49	97,03	90,25	80,24	--

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - referentiesituatie 2023

260050
bijlage 1b

Model: MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--	--

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023

260050
bijlage 1c

Model: Kopie van MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
1	Hoek van Hollandlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
2	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
3	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
4	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
5	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
6	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
7	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
8	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
9	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
10	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
11	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
12	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
13	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
14	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
15	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
16	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
17	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
18	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
19	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
20	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
21	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
22	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
23	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
24	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
25	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
26	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
27	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
28	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
29	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
30	Schapenatjesduin	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
31	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
32	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
33	Zandvoortseleen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
34	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
35	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023

260050
bijlage 1c

Model: Kopie van MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)
1	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1601,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6651,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
4	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
9	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16434,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16434,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
14	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
16	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
17	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
18	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
21	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	518,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1045,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	563,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9472,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8228,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8228,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
28	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9472,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1045,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
30	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1490,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5560,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5560,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
33	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1446,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
34	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14945,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14945,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023

260050
bijlage 1c

Model: Kopie van MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
1	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	101,97	57,46	11,65	--	3,17	1,48
2	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	397,43	223,95	45,40	--	12,36	5,77
3	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	423,60	238,70	48,39	--	13,17	6,15
4	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
5	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
6	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
7	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
8	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
9	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
10	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1046,71	589,83	119,56	--	32,54	15,20
11	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1046,71	589,83	119,56	--	32,54	15,20
12	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
13	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
14	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
15	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
16	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
17	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
18	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	906,95	511,07	103,60	--	28,20	13,17
19	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	906,95	511,07	103,60	--	28,20	13,17
20	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
21	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
22	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	32,99	18,59	3,77	--	1,03	0,48
23	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	66,59	37,52	7,61	--	2,07	0,97
24	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	35,86	20,21	4,10	--	1,11	0,52
25	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	603,27	339,95	68,91	--	18,75	8,76
26	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	524,07	295,32	59,86	--	16,29	7,61
27	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	524,07	295,32	59,86	--	16,29	7,61
28	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	603,27	339,95	68,91	--	18,75	8,76
29	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	66,59	37,52	7,61	--	2,07	0,97
30	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	94,90	53,48	10,84	--	2,95	1,38
31	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	354,15	199,57	40,45	--	11,01	5,14
32	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	354,15	199,57	40,45	--	11,01	5,14
33	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	92,10	51,90	10,52	--	2,86	1,34
34	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	951,85	536,38	108,72	--	29,59	13,82
35	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	951,85	536,38	108,72	--	29,59	13,82

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023

260050
bijlage 1c

Model: Kopie van MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
1	0,30	--	1,06	0,30	0,06	--	75,46	79,69	88,53	90,63	95,89	92,99	86,40	79,91	72,47	76,43
2	1,17	--	4,12	1,15	0,23	--	80,80	87,88	94,22	99,74	106,17	102,74	95,97	86,21	77,86	84,87
3	1,25	--	4,39	1,23	0,25	--	81,07	88,16	94,50	100,02	106,45	103,01	96,25	86,49	78,13	85,14
4	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
5	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
6	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
7	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
8	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
9	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
10	3,08	--	10,85	3,04	0,62	--	85,00	92,09	98,43	103,95	110,38	106,94	100,18	90,41	82,06	89,07
11	3,08	--	10,85	3,04	0,62	--	85,00	92,09	98,43	103,95	110,38	106,94	100,18	90,41	82,06	89,07
12	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
13	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
14	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
15	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
16	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
17	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
18	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	84,38	91,47	97,81	103,32	109,76	106,32	99,55	89,79	81,44	88,45
19	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	84,38	91,47	97,81	103,32	109,76	106,32	99,55	89,79	81,44	88,45
20	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
21	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
22	0,10	--	0,34	0,10	0,02	--	69,99	77,07	83,41	88,93	95,37	91,93	85,16	75,40	67,05	74,06
23	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,04	80,12	86,46	91,98	98,42	94,98	88,21	78,45	70,10	77,11
24	0,11	--	0,37	0,10	0,02	--	70,35	77,44	83,78	89,29	95,73	92,29	85,52	75,76	67,41	74,42
25	1,78	--	6,25	1,75	0,36	--	82,61	89,70	96,04	101,55	107,99	104,55	97,78	88,02	79,67	86,68
26	1,54	--	5,43	1,52	0,31	--	82,00	89,08	95,42	100,94	107,38	103,94	97,17	87,41	79,06	86,07
27	1,54	--	5,43	1,52	0,31	--	82,00	89,08	95,42	100,94	107,38	103,94	97,17	87,41	79,06	86,07
28	1,78	--	6,25	1,75	0,36	--	82,61	89,70	96,04	101,55	107,99	104,55	97,78	88,02	79,67	86,68
29	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,04	80,12	86,46	91,98	98,42	94,98	88,21	78,45	70,10	77,11
30	0,28	--	0,98	0,28	0,06	--	75,14	79,38	88,21	90,32	95,58	92,68	86,09	79,60	72,16	76,12
31	1,04	--	3,67	1,03	0,21	--	80,29	87,38	93,72	99,24	105,67	102,24	95,47	85,71	77,35	84,37
32	1,04	--	3,67	1,03	0,21	--	80,29	87,38	93,72	99,24	105,67	102,24	95,47	85,71	77,35	84,37
33	0,27	--	0,95	0,27	0,05	--	82,31	86,96	94,94	94,16	97,41	90,82	85,73	80,30	79,31	83,70
34	2,80	--	9,86	2,76	0,56	--	84,59	91,68	98,02	103,53	109,97	106,53	99,76	90,00	81,65	88,66
35	2,80	--	9,86	2,76	0,56	--	84,59	91,68	98,02	103,53	109,97	106,53	99,76	90,00	81,65	88,66

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023

260050
bijlage 1c

Model: Kopie van MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63
1	84,94	87,77	93,18	90,20	83,56	76,47	65,54	69,50	78,01	80,83	86,25	83,26	76,63	69,54	--
2	90,98	96,88	103,54	100,08	93,30	83,29	70,92	77,93	84,04	89,95	96,61	93,15	86,37	76,36	--
3	91,25	97,16	103,82	100,36	93,58	83,56	71,20	78,21	84,32	90,23	96,89	93,43	86,65	76,63	--
4	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
5	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
6	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
7	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
8	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
9	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
10	95,18	101,09	107,75	104,29	97,51	87,49	75,13	82,14	88,25	94,16	100,81	97,36	90,58	80,56	--
11	95,18	101,09	107,75	104,29	97,51	87,49	75,13	82,14	88,25	94,16	100,81	97,36	90,58	80,56	--
12	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
13	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
14	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
15	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
16	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
17	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
18	94,56	100,47	107,12	103,67	96,88	86,87	74,51	81,52	87,63	93,53	100,19	96,73	89,95	79,94	--
19	94,56	100,47	107,12	103,67	96,88	86,87	74,51	81,52	87,63	93,53	100,19	96,73	89,95	79,94	--
20	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
21	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
22	80,17	86,07	92,73	89,27	82,49	72,48	60,12	67,13	73,24	79,14	85,80	82,34	75,56	65,55	--
23	83,22	89,12	95,78	92,32	85,54	75,53	63,17	70,18	76,29	82,19	88,85	85,39	78,61	68,60	--
24	80,53	86,44	93,09	89,64	82,85	72,84	60,48	67,49	73,60	79,50	86,16	82,70	75,92	65,91	--
25	92,79	98,69	105,35	101,89	95,11	85,10	72,74	79,75	85,86	91,76	98,42	94,96	88,18	78,17	--
26	92,18	98,08	104,74	101,28	94,50	84,49	72,13	79,14	85,25	91,15	97,81	94,35	87,57	77,56	--
27	92,18	98,08	104,74	101,28	94,50	84,49	72,13	79,14	85,25	91,15	97,81	94,35	87,57	77,56	--
28	92,79	98,69	105,35	101,89	95,11	85,10	72,74	79,75	85,86	91,76	98,42	94,96	88,18	78,17	--
29	83,22	89,12	95,78	92,32	85,54	75,53	63,17	70,18	76,29	82,19	88,85	85,39	78,61	68,60	--
30	84,63	87,45	92,87	89,88	83,25	76,15	65,23	69,19	77,70	80,52	85,94	82,95	76,32	69,22	--
31	90,48	96,38	103,04	99,58	92,80	82,79	70,42	77,43	83,54	89,45	96,11	92,65	85,87	75,85	--
32	90,48	96,38	103,04	99,58	92,80	82,79	70,42	77,43	83,54	89,45	96,11	92,65	85,87	75,85	--
33	91,35	91,28	94,69	88,01	82,88	76,85	72,38	76,76	84,42	84,35	87,76	81,08	75,95	69,92	--
34	94,77	100,68	107,33	103,88	97,09	87,08	74,72	81,73	87,84	93,74	100,40	96,94	90,16	80,15	--
35	94,77	100,68	107,33	103,88	97,09	87,08	74,72	81,73	87,84	93,74	100,40	96,94	90,16	80,15	--

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023

260050
bijlage 1c

Model: Kopie van MER 2023 Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--	--

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023 inclusief maatregelen

260050
bijlage 1d

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
1	Hoek van Hollandlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
2	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
2	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
3	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
3	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
4	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
5	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
6	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
6	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
7	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
7	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
8	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
8	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
9	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
9	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
10	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
11	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
12	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
13	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
14	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
15	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
16	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
17	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
18	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
18	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
19	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
19	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
20	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
20	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
21	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
21	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
22	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
23	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
24	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
25	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
26	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023 inclusief maatregelen

260050
bijlage 1d

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)
1	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1601,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6651,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6651,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
4	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
9	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
9	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16434,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16434,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
14	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
16	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
17	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
18	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
18	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
21	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
21	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	518,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1045,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	563,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9472,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8228,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023 inclusief maatregelen

260050
bijlage 1d

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
1	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	101,97	57,46	11,65	--	3,17	1,48
2	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	397,43	223,95	45,40	--	12,36	5,77
2	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	397,43	223,95	45,40	--	12,36	5,77
3	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	423,60	238,70	48,39	--	13,17	6,15
3	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	423,60	238,70	48,39	--	13,17	6,15
4	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
5	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
6	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
6	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
7	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
7	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
8	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
8	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
9	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
9	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	599,39	337,76	68,47	--	18,63	8,71
10	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1046,71	589,83	119,56	--	32,54	15,20
11	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1046,71	589,83	119,56	--	32,54	15,20
12	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
13	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
14	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
15	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
16	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
17	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	1070,76	603,38	122,31	--	33,29	15,55
18	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	906,95	511,07	103,60	--	28,20	13,17
18	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	906,95	511,07	103,60	--	28,20	13,17
19	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	906,95	511,07	103,60	--	28,20	13,17
19	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	906,95	511,07	103,60	--	28,20	13,17
20	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
20	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
21	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
21	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	895,74	504,76	102,32	--	27,85	13,01
22	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	32,99	18,59	3,77	--	1,03	0,48
23	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	66,59	37,52	7,61	--	2,07	0,97
24	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	35,86	20,21	4,10	--	1,11	0,52
25	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	603,27	339,95	68,91	--	18,75	8,76
26	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	524,07	295,32	59,86	--	16,29	7,61

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023 inclusief maatregelen

260050
bijlage 1d

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
1	0,30	--	1,06	0,30	0,06	--	75,46	79,69	88,53	90,63	95,89	92,99	86,40	79,91	72,47	76,43
2	1,17	--	4,12	1,15	0,23	--	80,80	87,88	94,22	99,74	106,17	102,74	95,97	86,21	77,86	84,87
2	1,17	--	4,12	1,15	0,23	--	81,79	87,97	94,43	99,56	101,88	96,89	92,15	84,34	78,79	84,78
3	1,25	--	4,39	1,23	0,25	--	81,07	88,16	94,50	100,02	106,45	103,01	96,25	86,49	78,13	85,14
3	1,25	--	4,39	1,23	0,25	--	82,07	88,25	94,70	99,84	102,15	97,17	92,43	84,61	79,06	85,06
4	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
5	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
6	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	83,57	89,75	96,21	101,34	103,66	98,68	93,94	86,12	80,57	86,56
6	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
7	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	83,57	89,75	96,21	101,34	103,66	98,68	93,94	86,12	80,57	86,56
7	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
8	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	83,57	89,75	96,21	101,34	103,66	98,68	93,94	86,12	80,57	86,56
8	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
9	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,58	89,67	96,01	101,53	107,96	104,52	97,76	87,99	79,64	86,65
9	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	83,57	89,75	96,21	101,34	103,66	98,68	93,94	86,12	80,57	86,56
10	3,08	--	10,85	3,04	0,62	--	85,00	92,09	98,43	103,95	110,38	106,94	100,18	90,41	82,06	89,07
11	3,08	--	10,85	3,04	0,62	--	85,00	92,09	98,43	103,95	110,38	106,94	100,18	90,41	82,06	89,07
12	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
13	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
14	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
15	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
16	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
17	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,10	92,19	98,53	104,05	110,48	107,04	100,28	90,51	82,16	89,17
18	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	84,38	91,47	97,81	103,32	109,76	106,32	99,55	89,79	81,44	88,45
18	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	85,37	91,55	98,01	103,14	105,46	100,48	95,74	87,92	82,37	88,36
19	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	85,37	91,55	98,01	103,14	105,46	100,48	95,74	87,92	82,37	88,36
19	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	84,38	91,47	97,81	103,32	109,76	106,32	99,55	89,79	81,44	88,45
20	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
20	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	85,32	91,50	97,95	103,09	105,41	100,42	95,68	87,87	82,32	88,31
21	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	85,32	91,50	97,95	103,09	105,41	100,42	95,68	87,87	82,32	88,31
21	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,32	91,41	97,75	103,27	109,70	106,27	99,50	89,74	81,38	88,40
22	0,10	--	0,34	0,10	0,02	--	69,99	77,07	83,41	88,93	95,37	91,93	85,16	75,40	67,05	74,06
23	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,04	80,12	86,46	91,98	98,42	94,98	88,21	78,45	70,10	77,11
24	0,11	--	0,37	0,10	0,02	--	70,35	77,44	83,78	89,29	95,73	92,29	85,52	75,76	67,41	74,42
25	1,78	--	6,25	1,75	0,36	--	82,61	89,70	96,04	101,55	107,99	104,55	97,78	88,02	79,67	86,68
26	1,54	--	5,43	1,52	0,31	--	82,00	89,08	95,42	100,94	107,38	103,94	97,17	87,41	79,06	86,07

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023 inclusief maatregelen

260050
bijlage 1d

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63
1	84,94	87,77	93,18	90,20	83,56	76,47	65,54	69,50	78,01	80,83	86,25	83,26	76,63	69,54	--
2	90,98	96,88	103,54	100,08	93,30	83,29	70,92	77,93	84,04	89,95	96,61	93,15	86,37	76,36	--
2	91,05	96,72	99,13	94,01	89,29	81,21	71,86	77,85	84,12	89,79	92,20	87,08	82,36	74,28	--
3	91,25	97,16	103,82	100,36	93,58	83,56	71,20	78,21	84,32	90,23	96,89	93,43	86,65	76,63	--
3	91,33	97,00	99,41	94,28	89,57	81,49	72,13	78,13	84,39	90,07	92,48	87,35	82,64	74,56	--
4	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
5	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
6	92,83	98,51	100,92	95,79	91,08	82,99	73,64	79,63	85,90	91,58	93,98	88,86	84,15	76,06	--
6	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
7	92,83	98,51	100,92	95,79	91,08	82,99	73,64	79,63	85,90	91,58	93,98	88,86	84,15	76,06	--
7	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
8	92,83	98,51	100,92	95,79	91,08	82,99	73,64	79,63	85,90	91,58	93,98	88,86	84,15	76,06	--
8	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
9	92,76	98,67	105,32	101,87	95,09	85,07	72,71	79,72	85,83	91,74	98,39	94,94	88,15	78,14	--
9	92,83	98,51	100,92	95,79	91,08	82,99	73,64	79,63	85,90	91,58	93,98	88,86	84,15	76,06	--
10	95,18	101,09	107,75	104,29	97,51	87,49	75,13	82,14	88,25	94,16	100,81	97,36	90,58	80,56	--
11	95,18	101,09	107,75	104,29	97,51	87,49	75,13	82,14	88,25	94,16	100,81	97,36	90,58	80,56	--
12	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
13	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
14	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
15	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
16	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
17	95,28	101,19	107,84	104,39	97,61	87,59	75,23	82,24	88,35	94,25	100,91	97,46	90,67	80,66	--
18	94,56	100,47	107,12	103,67	96,88	86,87	74,51	81,52	87,63	93,53	100,19	96,73	89,95	79,94	--
18	94,63	100,31	102,71	97,59	92,88	84,79	75,44	81,43	87,70	93,38	95,78	90,66	85,95	77,86	--
19	94,63	100,31	102,71	97,59	92,88	84,79	75,44	81,43	87,70	93,38	95,78	90,66	85,95	77,86	--
19	94,56	100,47	107,12	103,67	96,88	86,87	74,51	81,52	87,63	93,53	100,19	96,73	89,95	79,94	--
20	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
20	94,58	100,25	102,66	97,54	92,82	84,74	75,38	81,38	87,65	93,32	95,73	90,60	85,89	77,81	--
21	94,58	100,25	102,66	97,54	92,82	84,74	75,38	81,38	87,65	93,32	95,73	90,60	85,89	77,81	--
21	94,51	100,41	107,07	103,61	96,83	86,82	74,45	81,46	87,57	93,48	100,14	96,68	89,90	79,88	--
22	80,17	86,07	92,73	89,27	82,49	72,48	60,12	67,13	73,24	79,14	85,80	82,34	75,56	65,55	--
23	83,22	89,12	95,78	92,32	85,54	75,53	63,17	70,18	76,29	82,19	88,85	85,39	78,61	68,60	--
24	80,53	86,44	93,09	89,64	82,85	72,84	60,48	67,49	73,60	79,50	86,16	82,70	75,92	65,91	--
25	92,79	98,69	105,35	101,89	95,11	85,10	72,74	79,75	85,86	91,76	98,42	94,96	88,18	78,17	--
26	92,18	98,08	104,74	101,28	94,50	84,49	72,13	79,14	85,25	91,15	97,81	94,35	87,57	77,56	--

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023 inclusief maatregelen

260050
bijlage 1d

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023 inclusief maatregelen

260050
bijlage 1d

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
27	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
28	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
29	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
30	Schapenatjesduin	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
31	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
32	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
33	Zandvoortselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
34	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
35	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)
27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8228,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
28	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9472,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1045,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
30	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1490,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5560,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5560,50	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
33	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1446,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
34	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14945,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50
35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14945,00	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023 inclusief maatregelen

260050
bijlage 1d

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
27	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	524,07	295,32	59,86	--	16,29	7,61
28	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	603,27	339,95	68,91	--	18,75	8,76
29	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	66,59	37,52	7,61	--	2,07	0,97
30	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	94,90	53,48	10,84	--	2,95	1,38
31	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	354,15	199,57	40,45	--	11,01	5,14
32	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	354,15	199,57	40,45	--	11,01	5,14
33	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	92,10	51,90	10,52	--	2,86	1,34
34	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	951,85	536,38	108,72	--	29,59	13,82
35	97,00	97,00	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	951,85	536,38	108,72	--	29,59	13,82

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023 inclusief maatregelen

260050
bijlage 1d

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
27	1,54	--	5,43	1,52	0,31	--	82,00	89,08	95,42	100,94	107,38	103,94	97,17	87,41	79,06	86,07
28	1,78	--	6,25	1,75	0,36	--	82,61	89,70	96,04	101,55	107,99	104,55	97,78	88,02	79,67	86,68
29	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,04	80,12	86,46	91,98	98,42	94,98	88,21	78,45	70,10	77,11
30	0,28	--	0,98	0,28	0,06	--	75,14	79,38	88,21	90,32	95,58	92,68	86,09	79,60	72,16	76,12
31	1,04	--	3,67	1,03	0,21	--	80,29	87,38	93,72	99,24	105,67	102,24	95,47	85,71	77,35	84,37
32	1,04	--	3,67	1,03	0,21	--	80,29	87,38	93,72	99,24	105,67	102,24	95,47	85,71	77,35	84,37
33	0,27	--	0,95	0,27	0,05	--	82,31	86,96	94,94	94,16	97,41	90,82	85,73	80,30	79,31	83,70
34	2,80	--	9,86	2,76	0,56	--	84,59	91,68	98,02	103,53	109,97	106,53	99,76	90,00	81,65	88,66
35	2,80	--	9,86	2,76	0,56	--	84,59	91,68	98,02	103,53	109,97	106,53	99,76	90,00	81,65	88,66

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens Geomilieu - plansituatie 2023 inclusief maatregelen

260050
bijlage 1d

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63
27	92,18	98,08	104,74	101,28	94,50	84,49	72,13	79,14	85,25	91,15	97,81	94,35	87,57	77,56	--
28	92,79	98,69	105,35	101,89	95,11	85,10	72,74	79,75	85,86	91,76	98,42	94,96	88,18	78,17	--
29	83,22	89,12	95,78	92,32	85,54	75,53	63,17	70,18	76,29	82,19	88,85	85,39	78,61	68,60	--
30	84,63	87,45	92,87	89,88	83,25	76,15	65,23	69,19	77,70	80,52	85,94	82,95	76,32	69,22	--
31	90,48	96,38	103,04	99,58	92,80	82,79	70,42	77,43	83,54	89,45	96,11	92,65	85,87	75,85	--
32	90,48	96,38	103,04	99,58	92,80	82,79	70,42	77,43	83,54	89,45	96,11	92,65	85,87	75,85	--
33	91,35	91,28	94,69	88,01	82,88	76,85	72,38	76,76	84,42	84,35	87,76	81,08	75,95	69,92	--
34	94,77	100,68	107,33	103,88	97,09	87,08	74,72	81,73	87,84	93,74	100,40	96,94	90,16	80,15	--
35	94,77	100,68	107,33	103,88	97,09	87,08	74,72	81,73	87,84	93,74	100,40	96,94	90,16	80,15	--

Model: Kopie van MER 2023 Plan incl maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
27	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--	--

Model: MER 2013 Huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
105358658	NL.TOP10NL.105358658	2,50
105397538	NL.TOP10NL.105397538	-5,00
117911397	NL.TOP10NL.117911397	-10,00
117909619	NL.TOP10NL.117909619	5,00
105382734	NL.TOP10NL.105382734	2,50
105351820	NL.TOP10NL.105351820	15,00
105388624	NL.TOP10NL.105388624	10,00
105381471	NL.TOP10NL.105381471	5,00
105368174	NL.TOP10NL.105368174	2,50
105391189	NL.TOP10NL.105391189	10,00
105359597	NL.TOP10NL.105359597	2,50
105343836	NL.TOP10NL.105343836	10,00
105388895	NL.TOP10NL.105388895	10,00
105347938	NL.TOP10NL.105347938	20,00
117911163	NL.TOP10NL.117911163	-0,72
120128578	NL.TOP10NL.120128578	0,00
105378496	NL.TOP10NL.105378496	0,00
105386650	NL.TOP10NL.105386650	15,00
105390851	NL.TOP10NL.105390851	5,00
105343405	NL.TOP10NL.105343405	10,00
105373535	NL.TOP10NL.105373535	10,00
105362450	NL.TOP10NL.105362450	5,00
105375408	NL.TOP10NL.105375408	10,00
105362641	NL.TOP10NL.105362641	15,00
105354824	NL.TOP10NL.105354824	2,50
105369092	NL.TOP10NL.105369092	10,00
105343797	NL.TOP10NL.105343797	5,00
105398663	NL.TOP10NL.105398663	-0,72
105389547	NL.TOP10NL.105389547	20,00
105355801	NL.TOP10NL.105355801	0,00
105396106	NL.TOP10NL.105396106	5,00
105376479	NL.TOP10NL.105376479	0,00
105391551	NL.TOP10NL.105391551	2,50
105360350	NL.TOP10NL.105360350	10,00
105398657	NL.TOP10NL.105398657	-0,72
105392763	NL.TOP10NL.105392763	15,00

Model: MER 2013 Huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
105367730	NL.TOP10NL.105367730	10,00
117911517	NL.TOP10NL.117911517	-0,72
105381692	NL.TOP10NL.105381692	5,00
117910115	NL.TOP10NL.117910115	-0,72
105343328	NL.TOP10NL.105343328	10,00
117910461	NL.TOP10NL.117910461	-0,72
105355259	NL.TOP10NL.105355259	15,00
105355206	NL.TOP10NL.105355206	15,00
105366615	NL.TOP10NL.105366615	25,00
105381926	NL.TOP10NL.105381926	5,00
105390723	NL.TOP10NL.105390723	25,00
105367003	NL.TOP10NL.105367003	10,00
105387171	NL.TOP10NL.105387171	5,00
105387556	NL.TOP10NL.105387556	10,00
105344394	NL.TOP10NL.105344394	10,00
105364119	NL.TOP10NL.105364119	2,50
105370315	NL.TOP10NL.105370315	20,00
117910667	NL.TOP10NL.117910667	-0,72
105395721	NL.TOP10NL.105395721	5,00
105389621	NL.TOP10NL.105389621	10,00
105365155	NL.TOP10NL.105365155	20,00
105376716	NL.TOP10NL.105376716	5,00
105369031	NL.TOP10NL.105369031	5,00
117910427	NL.TOP10NL.117910427	-0,72
105352243	NL.TOP10NL.105352243	10,00
105345433	NL.TOP10NL.105345433	15,00
105353049	NL.TOP10NL.105353049	5,00
105342701	NL.TOP10NL.105342701	10,00
105365327	NL.TOP10NL.105365327	25,00
117910639	NL.TOP10NL.117910639	-0,72
105373916	NL.TOP10NL.105373916	2,50
105396646	NL.TOP10NL.105396646	10,00
105371046	NL.TOP10NL.105371046	15,00
105367320	NL.TOP10NL.105367320	15,00
105364868	NL.TOP10NL.105364868	2,50
105360639	NL.TOP10NL.105360639	15,00

Model: MER 2013 Huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
105346855	NL.TOP10NL.105346855	20,00
105384282	NL.TOP10NL.105384282	10,00
105372240	NL.TOP10NL.105372240	10,00
105352599	NL.TOP10NL.105352599	0,00
117910161	NL.TOP10NL.117910161	-0,72
105344668	NL.TOP10NL.105344668	15,00
117910643	NL.TOP10NL.117910643	-0,72
105350841	NL.TOP10NL.105350841	2,50
105361137	NL.TOP10NL.105361137	2,50
117910276	NL.TOP10NL.117910276	-0,72
117910080	NL.TOP10NL.117910080	-0,72
105347605	NL.TOP10NL.105347605	0,00
105362841	NL.TOP10NL.105362841	2,50
105363195	NL.TOP10NL.105363195	15,00
105391681	NL.TOP10NL.105391681	5,00
105343195	NL.TOP10NL.105343195	5,00
105358953	NL.TOP10NL.105358953	5,00
105388217	NL.TOP10NL.105388217	5,00
105344235	NL.TOP10NL.105344235	10,00
105346651	NL.TOP10NL.105346651	20,00
105344319	NL.TOP10NL.105344319	5,00
105398670	NL.TOP10NL.105398670	-0,72
105375236	NL.TOP10NL.105375236	5,00
105383739	NL.TOP10NL.105383739	5,00
117911443	NL.TOP10NL.117911443	-0,72
105397539	NL.TOP10NL.105397539	-5,00
117908528	NL.TOP10NL.117908528	-0,72
105364564	NL.TOP10NL.105364564	5,00
105387322	NL.TOP10NL.105387322	15,00
105380922	NL.TOP10NL.105380922	15,00
105377186	NL.TOP10NL.105377186	5,00
105378354	NL.TOP10NL.105378354	25,00
117910015	NL.TOP10NL.117910015	-0,72
117910056	NL.TOP10NL.117910056	-0,72

Bijlage 2

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102965977	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731537	laagbouw	15,00	0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032136	laagbouw	15,00	1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043699	laagbouw	15,00	1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033012	laagbouw	15,00	2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972047	laagbouw	15,00	2,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731209	laagbouw	15,00	1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031366	laagbouw	15,00	2,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042713	laagbouw	15,00	3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039112	laagbouw	15,00	2,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035746	laagbouw	15,00	1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965184	laagbouw	15,00	1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963505	laagbouw	15,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730797	laagbouw	15,00	4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244112	laagbouw	15,00	1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970334	laagbouw	15,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975576	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034070	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042678	laagbouw	15,00	1,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963503	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731538	laagbouw	15,00	1,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244188	laagbouw	15,00	2,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044406	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244344	laagbouw	15,00	1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038418	laagbouw	15,00	2,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038391	laagbouw	15,00	2,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244337	laagbouw	15,00	1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244190	laagbouw	15,00	2,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730805	laagbouw	15,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123245174	laagbouw	15,00	1,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971150	laagbouw	15,00	2,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119729779	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970434	laagbouw	15,00	1,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034721	laagbouw	15,00	1,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041751	laagbouw	15,00	2,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128259	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
123245044	laagbouw	15,00	2,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123243939	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123243940	laagbouw	15,00	2,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037496	laagbouw	15,00	1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039255	laagbouw	15,00	1,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731939	laagbouw	15,00	1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041893	laagbouw	15,00	2,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031365	laagbouw	15,00	1,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963540	laagbouw	15,00	1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040037	laagbouw	15,00	0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963475	laagbouw	15,00	1,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976456	laagbouw	15,00	3,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971274	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964262	laagbouw	15,00	2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034886	laagbouw	15,00	2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972948	laagbouw	15,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969474	laagbouw	15,00	1,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244191	laagbouw	15,00	2,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033235	laagbouw	15,00	2,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041798	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244328	laagbouw	15,00	1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965137	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042113	laagbouw	15,00	0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119729979	laagbouw	15,00	0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041000	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730463	laagbouw	15,00	2,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039979	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040899	laagbouw	15,00	2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041857	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244189	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970427	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119729981	laagbouw	15,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043691	laagbouw	15,00	1,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970323	laagbouw	15,00	1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244503	laagbouw	15,00	1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034089	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103038011	laagbouw	15,00	2,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972940	laagbouw	15,00	1,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031425	laagbouw	15,00	1,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967745	laagbouw	15,00	2,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731540	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244356	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967715	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244855	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123245042	laagbouw	15,00	2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038327	laagbouw	15,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031467	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972055	laagbouw	15,00	1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976437	laagbouw	15,00	1,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969428	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123245408	laagbouw	15,00	2,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035576	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040933	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033162	laagbouw	15,00	2,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042664	laagbouw	15,00	1,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968556	laagbouw	15,00	2,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128300	laagbouw	15,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043477	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123244526	laagbouw	15,00	2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968647	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043583	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964317	laagbouw	15,00	0,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050680	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035871	laagbouw	15,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967823	laagbouw	15,00	1,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040213	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967787	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975531	laagbouw	15,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963542	laagbouw	15,00	1,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034906	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036474	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031520	laagbouw	15,00	1,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103034021	laagbouw	15,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031340	laagbouw	15,00	1,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969452	laagbouw	15,00	0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039259	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976330	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035895	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032354	laagbouw	15,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972938	laagbouw	15,00	1,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730849	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035741	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976357	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731114	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032265	laagbouw	15,00	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972865	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041786	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041837	laagbouw	15,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967839	laagbouw	15,00	1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731272	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967840	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034023	laagbouw	15,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730850	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967837	laagbouw	15,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963488	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038364	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039682	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119732091	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031343	laagbouw	15,00	1,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036547	laagbouw	15,00	1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032124	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128490	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968619	laagbouw	15,00	1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730348	laagbouw	15,00	1,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128515	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033134	laagbouw	15,00	1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043680	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035570	laagbouw	15,00	1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120128513	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035678	laagbouw	15,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031429	laagbouw	15,00	1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040957	laagbouw	15,00	1,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964249	laagbouw	15,00	1,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033152	laagbouw	15,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038098	laagbouw	15,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730347	laagbouw	15,00	1,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043643	laagbouw	15,00	0,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128412	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039131	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128377	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971990	laagbouw	15,00	1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034734	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128489	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973775	laagbouw	15,00	2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969560	laagbouw	15,00	0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044384	laagbouw	15,00	1,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128527	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040103	laagbouw	15,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128323	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043625	laagbouw	15,00	2,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731542	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973729	laagbouw	15,00	2,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128428	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050594	laagbouw	15,00	1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037421	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971218	laagbouw	15,00	1,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038425	laagbouw	15,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731070	laagbouw	15,00	1,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967700	laagbouw	15,00	1,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103049798	laagbouw	15,00	1,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039300	laagbouw	15,00	1,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042783	laagbouw	15,00	0,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731541	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128475	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102972074	laagbouw	15,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128341	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038463	laagbouw	15,00	2,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040140	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128348	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044585	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128311	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974669	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040094	laagbouw	15,00	1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128286	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040088	laagbouw	15,00	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968605	laagbouw	15,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128426	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038411	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036672	laagbouw	15,00	0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128308	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035882	laagbouw	15,00	0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730557	laagbouw	15,00	2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039264	laagbouw	15,00	2,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976378	laagbouw	15,00	0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967711	laagbouw	15,00	1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040057	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043543	laagbouw	15,00	1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967822	laagbouw	15,00	1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033166	laagbouw	15,00	1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036554	laagbouw	15,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128350	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033828	laagbouw	15,00	1,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039636	laagbouw	15,00	0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976410	laagbouw	15,00	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031480	laagbouw	15,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041815	laagbouw	15,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034105	laagbouw	15,00	2,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972849	laagbouw	15,00	2,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128287	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128516	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102964251	laagbouw	15,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038378	laagbouw	15,00	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966098	laagbouw	15,00	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044371	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042761	laagbouw	15,00	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966937	laagbouw	15,00	0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128322	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964334	laagbouw	15,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730558	laagbouw	15,00	1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972124	laagbouw	15,00	1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128349	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973728	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128391	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037239	laagbouw	15,00	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966882	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040397	laagbouw	15,00	0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128446	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969547	laagbouw	15,00	0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034805	laagbouw	15,00	1,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966890	laagbouw	15,00	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965961	laagbouw	15,00	2,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034826	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037532	laagbouw	15,00	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036524	laagbouw	15,00	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032985	laagbouw	15,00	2,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731628	laagbouw	15,00	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032113	laagbouw	15,00	1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035618	laagbouw	15,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035582	laagbouw	15,00	1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971136	laagbouw	15,00	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966017	laagbouw	15,00	1,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034802	laagbouw	15,00	1,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032295	laagbouw	15,00	1,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128493	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731069	laagbouw	15,00	2,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967776	laagbouw	15,00	1,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120128355	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128390	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032199	laagbouw	15,00	1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037446	laagbouw	15,00	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731625	laagbouw	15,00	1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033041	laagbouw	15,00	1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040056	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128309	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031325	laagbouw	15,00	0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042755	laagbouw	15,00	1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034894	laagbouw	15,00	1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128324	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128454	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032130	laagbouw	15,00	1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036639	laagbouw	15,00	1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031280	laagbouw	15,00	0,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128514	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974613	laagbouw	15,00	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039187	laagbouw	15,00	1,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037408	laagbouw	15,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041884	laagbouw	15,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037451	laagbouw	15,00	1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966089	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044573	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128425	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964388	laagbouw	15,00	1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966013	laagbouw	15,00	1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967806	laagbouw	15,00	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040019	laagbouw	15,00	2,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969441	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038266	laagbouw	15,00	1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043511	laagbouw	15,00	1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034722	laagbouw	15,00	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731627	laagbouw	15,00	1,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039231	laagbouw	15,00	0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039629	laagbouw	15,00	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120128302	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965972	laagbouw	15,00	2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128422	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966973	laagbouw	15,00	2,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964285	laagbouw	15,00	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038408	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031439	laagbouw	15,00	0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968715	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969480	laagbouw	15,00	1,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970347	laagbouw	15,00	2,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731626	laagbouw	15,00	2,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128310	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730560	laagbouw	15,00	2,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036495	laagbouw	15,00	0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039585	laagbouw	15,00	1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128389	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128427	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730559	laagbouw	15,00	1,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040208	laagbouw	15,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966938	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038225	laagbouw	15,00	1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038286	laagbouw	15,00	1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128268	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033979	laagbouw	15,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034830	laagbouw	15,00	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034869	laagbouw	15,00	1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128379	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971986	laagbouw	15,00	2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044576	laagbouw	15,00	0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976366	laagbouw	15,00	1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974643	laagbouw	15,00	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037298	laagbouw	15,00	1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032238	laagbouw	15,00	1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730089	laagbouw	15,00	1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031371	laagbouw	15,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128378	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
119731071	laagbouw	15,00	1,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972866	laagbouw	15,00	2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964330	laagbouw	15,00	0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128269	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731539	laagbouw	15,00	2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973714	laagbouw	15,00	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730346	laagbouw	15,00	2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039163	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043603	laagbouw	15,00	1,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035751	laagbouw	15,00	1,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128340	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966109	laagbouw	15,00	1,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964382	laagbouw	15,00	1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972855	laagbouw	15,00	1,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128388	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731935	laagbouw	15,00	1,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965166	laagbouw	15,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970321	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034928	laagbouw	15,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040066	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119729778	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040916	laagbouw	15,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128494	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031348	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976320	laagbouw	15,00	1,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128347	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033848	laagbouw	15,00	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031312	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128380	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031450	laagbouw	15,00	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033229	laagbouw	15,00	0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128526	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037407	laagbouw	15,00	1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730344	laagbouw	15,00	1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038252	laagbouw	15,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031443	laagbouw	15,00	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
119730343	laagbouw	15,00	1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967754	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128483	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041041	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037475	laagbouw	9,00	0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103049792	laagbouw	15,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974697	laagbouw	9,00	2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039601	laagbouw	15,00	0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117799099	laagbouw	15,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119732107	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039236	laagbouw	9,00	0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034036	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037279	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731292	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033921	laagbouw	15,00	1,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044560	laagbouw	15,00	0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973724	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037439	laagbouw	15,00	1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037267	laagbouw	15,00	1,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969549	laagbouw	15,00	1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033881	laagbouw	15,00	1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031420	laagbouw	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117798527	laagbouw	3,00	2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036633	laagbouw	15,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043619	laagbouw	15,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969478	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969475	laagbouw	9,00	1,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039315	laagbouw	12,00	1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966918	laagbouw	9,00	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972000	laagbouw	15,00	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043506	laagbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042807	laagbouw	15,00	1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965238	laagbouw	9,00	1,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036589	laagbouw	15,00	0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969575	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043488	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103042835	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037461	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967706	laagbouw	9,00	1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039686	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976393	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031530	laagbouw	9,00	1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036646	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042709	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034939	laagbouw	15,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972936	laagbouw	15,00	1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965249	laagbouw	15,00	0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038420	laagbouw	15,00	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042675	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039959	laagbouw	12,00	1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051533	laagbouw	12,00	1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128288	laagbouw	15,00	1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038277	laagbouw	9,00	1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117799091	laagbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033901	laagbouw	15,00	1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039972	laagbouw	15,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972078	laagbouw	15,00	0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042724	laagbouw	15,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033844	laagbouw	15,00	1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043661	laagbouw	12,00	1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964291	laagbouw	9,00	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128401	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967773	laagbouw	15,00	1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031457	laagbouw	9,00	1,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038053	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976349	laagbouw	9,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038380	laagbouw	3,00	1,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972014	laagbouw	15,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975574	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038302	laagbouw	9,00	1,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037480	laagbouw	15,00	1,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119732084	laagbouw	15,00	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102971220	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032169	laagbouw	9,00	1,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966966	laagbouw	15,00	0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037218	laagbouw	9,00	1,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119729967	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973727	laagbouw	15,00	1,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731293	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036457	laagbouw	3,00	1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036621	laagbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972869	laagbouw	9,00	2,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031424	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731111	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037269	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031403	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036721	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044531	laagbouw	3,00	2,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032137	laagbouw	15,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967782	laagbouw	9,00	0,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032162	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035852	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033202	laagbouw	15,00	0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038455	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036739	laagbouw	15,00	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037522	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036732	laagbouw	15,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034793	laagbouw	15,00	1,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038399	hoogbouw	9,00	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035610	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038062	laagbouw	15,00	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965245	laagbouw	9,00	0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041899	laagbouw	9,00	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041964	laagbouw	15,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043487	laagbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117798501	laagbouw	15,00	1,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731660	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038371	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103043725	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974593	laagbouw	9,00	1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034025	laagbouw	9,00	1,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036637	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036665	laagbouw	15,00	0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036536	laagbouw	9,00	1,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966867	laagbouw	15,00	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971206	laagbouw	15,00	1,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035637	laagbouw	15,00	0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976340	laagbouw	12,00	1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042654	laagbouw	12,00	1,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036558	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966034	laagbouw	15,00	1,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128284	laagbouw	15,00	1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037514	laagbouw	12,00	1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036561	laagbouw	15,00	1,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969444	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036663	laagbouw	15,00	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037242	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968658	laagbouw	15,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043517	laagbouw	9,00	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040900	laagbouw	15,00	1,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968636	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042667	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971252	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032218	laagbouw	15,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041826	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731319	laagbouw	9,00	1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034128	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964306	laagbouw	12,00	1,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973844	laagbouw	12,00	1,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044435	laagbouw	15,00	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964278	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034891	laagbouw	9,00	2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731659	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972945	laagbouw	12,00	1,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102968569	laagbouw	9,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037413	laagbouw	9,00	1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731680	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730847	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040410	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038459	laagbouw	9,00	2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731294	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034918	laagbouw	9,00	0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042602	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039277	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032356	laagbouw	15,00	0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034857	laagbouw	15,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969446	laagbouw	15,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964322	laagbouw	15,00	1,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037427	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730251	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037370	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044516	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042605	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128298	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039594	laagbouw	9,00	1,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034742	laagbouw	15,00	0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976452	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034739	laagbouw	9,00	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964264	laagbouw	15,00	1,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040026	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038385	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043722	laagbouw	15,00	0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039223	laagbouw	15,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731110	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128429	laagbouw	15,00	1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965990	laagbouw	15,00	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039200	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731942	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039232	laagbouw	12,00	1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039637	laagbouw	15,00	1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
119731677	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034982	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034723	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044487	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044461	laagbouw	9,00	1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032365	laagbouw	9,00	0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972857	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964288	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039302	laagbouw	15,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033073	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034888	laagbouw	15,00	0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970300	laagbouw	15,00	0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969558	hoogbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039999	laagbouw	9,00	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031406	laagbouw	15,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974600	laagbouw	15,00	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966866	laagbouw	15,00	0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976449	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975480	laagbouw	15,00	0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731661	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965193	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043651	laagbouw	15,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972022	laagbouw	15,00	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973696	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973787	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036738	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731906	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050595	laagbouw	3,00	2,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975460	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972921	laagbouw	15,00	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038793	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731409	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040007	laagbouw	3,00	2,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032387	laagbouw	9,00	2,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035588	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963550	laagbouw	15,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103037281	laagbouw	9,00	1,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050657	laagbouw	15,00	1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039577	laagbouw	15,00	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970359	laagbouw	12,00	1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033138	laagbouw	15,00	1,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970335	laagbouw	15,00	1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044599	laagbouw	15,00	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038057	laagbouw	3,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964355	laagbouw	12,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037490	laagbouw	3,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040132	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044605	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040073	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032321	laagbouw	15,00	1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731405	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034069	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031496	laagbouw	3,00	2,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128400	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036674	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039252	laagbouw	15,00	0,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976433	laagbouw	15,00	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967762	laagbouw	15,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042734	laagbouw	12,00	1,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032290	laagbouw	12,00	1,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040220	laagbouw	3,00	2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050679	laagbouw	15,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044407	laagbouw	15,00	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036708	laagbouw	15,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042736	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043534	laagbouw	15,00	1,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034111	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972096	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972871	laagbouw	9,00	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037248	laagbouw	3,00	2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974630	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037458	laagbouw	15,00	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103043687	laagbouw	15,00	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035596	laagbouw	9,00	2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031523	laagbouw	9,00	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731115	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032248	laagbouw	12,00	1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974632	laagbouw	9,00	2,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976333	laagbouw	3,00	1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040931	laagbouw	15,00	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039217	laagbouw	15,00	0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037352	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031493	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044417	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963549	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034735	laagbouw	15,00	0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043474	laagbouw	15,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119732109	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036455	laagbouw	15,00	0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967802	laagbouw	15,00	1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031391	laagbouw	15,00	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969551	hoogbouw	30,00	1,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039627	laagbouw	15,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032261	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032202	laagbouw	15,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039083	laagbouw	15,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119732110	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967727	hoogbouw	30,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051518	laagbouw	15,00	0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043563	laagbouw	9,00	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051536	laagbouw	9,00	0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038054	laagbouw	15,00	1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972101	hoogbouw	30,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039690	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730409	laagbouw	15,00	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966957	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971266	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975470	laagbouw	3,00	1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103038251	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042770	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971258	laagbouw	9,00	2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038348	laagbouw	15,00	2,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034876	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971223	laagbouw	9,00	1,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038415	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974618	laagbouw	15,00	1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966892	laagbouw	15,00	0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037325	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036718	laagbouw	9,00	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037564	laagbouw	9,00	1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044460	laagbouw	15,00	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042697	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128439	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032322	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128372	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970295	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036602	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037491	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730846	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731943	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731410	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041087	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967747	laagbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044504	laagbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975532	laagbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128537	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128503	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731407	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971157	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128399	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041800	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731252	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967769	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731117	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
119731401	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128296	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128440	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731112	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034714	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967843	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034098	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034960	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969530	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042604	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731109	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037465	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128438	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042817	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731679	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038437	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730845	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731664	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731684	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730842	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731678	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128536	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970418	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042820	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051511	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964373	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117799110	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731683	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037565	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038019	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964369	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730250	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128295	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034994	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730377	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731662	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102970298	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969505	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043606	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037499	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966058	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731666	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128294	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119732112	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730843	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730844	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128539	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035736	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971167	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038006	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976435	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730378	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035782	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032372	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972040	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731406	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731665	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042696	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044619	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032288	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731937	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731402	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731404	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966832	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731663	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043490	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971166	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128538	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038233	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971129	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731681	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731938	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103043697	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128535	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042662	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038035	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038258	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051531	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034790	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031341	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040061	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034095	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041852	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036673	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038412	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966068	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038331	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973723	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970398	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975541	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038218	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976425	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730216	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975538	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038427	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036720	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034115	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731813	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044521	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037255	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040426	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041810	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967722	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966898	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969466	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034038	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044395	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974624	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103031418	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043637	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103049791	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970329	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971246	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969493	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032122	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966883	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976323	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033068	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966897	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119732111	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972118	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119732092	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042815	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040199	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731814	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975520	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032144	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033210	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042806	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965167	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968696	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038028	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036520	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037207	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963500	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035601	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038212	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035616	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967716	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035597	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036712	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032306	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040844	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972029	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103041962	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037440	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037584	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972942	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036470	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975481	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968598	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039123	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971138	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035712	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044426	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972081	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963463	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050684	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038311	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035825	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038105	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037243	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035822	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973705	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965246	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038273	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031504	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043624	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032240	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975485	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040069	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042646	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033172	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041950	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033100	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032967	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041968	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041925	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973765	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974673	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103038282	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965158	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042965	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972929	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037495	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043565	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971219	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039331	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040106	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965125	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032220	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973847	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040051	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037502	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965109	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031466	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966072	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034827	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033936	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963420	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044561	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040413	laagbouw	15,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975555	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033845	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968570	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039679	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035584	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037397	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967781	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035626	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038796	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972106	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036625	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968571	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039113	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976327	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103032104	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034119	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043695	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040924	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043499	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966923	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731264	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969506	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040031	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974694	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974659	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042819	laagbouw	15,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036543	laagbouw	15,00	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974658	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033227	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043579	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041031	laagbouw	15,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966931	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041887	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036664	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970405	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968577	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969449	laagbouw	15,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034711	laagbouw	15,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031375	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041861	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044372	laagbouw	15,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033827	laagbouw	15,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034116	laagbouw	15,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036656	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966024	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976451	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034705	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044413	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038462	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035629	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102968665	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968587	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731295	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972954	laagbouw	15,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037519	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036518	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043593	laagbouw	15,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037238	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031361	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037221	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042685	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967809	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032192	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971277	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967738	laagbouw	15,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043604	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040893	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972046	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042693	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033018	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044389	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050656	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966044	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034073	laagbouw	15,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034110	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966935	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041870	laagbouw	15,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042669	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044462	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972939	laagbouw	15,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975479	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968645	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035775	laagbouw	15,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041073	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041004	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036542	laagbouw	15,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103039141	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040875	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031319	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964394	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033186	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037383	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971205	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974700	laagbouw	15,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967791	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040966	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039325	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037501	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971224	laagbouw	15,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031445	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971214	laagbouw	15,00	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969528	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037996	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969507	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034889	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967793	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037566	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964297	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035865	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975492	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043578	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966110	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038358	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044550	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032177	hoogbouw	30,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033114	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033903	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963564	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730296	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042790	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042676	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036496	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103039971	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036546	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031331	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968702	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973793	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036711	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044498	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042108	laagbouw	15,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035714	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043682	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972955	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971236	laagbouw	15,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037366	laagbouw	15,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973752	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044409	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038407	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039197	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036690	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975547	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033064	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963566	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730214	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039225	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973849	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037448	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040173	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041746	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969538	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031476	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042627	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035889	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035705	laagbouw	15,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037590	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976316	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968612	laagbouw	15,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963409	laagbouw	15,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103043639	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972890	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041858	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032217	laagbouw	15,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044575	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039969	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040201	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037392	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970393	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037563	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975443	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975448	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968700	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969433	laagbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033026	laagbouw	15,00	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038295	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972957	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034809	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034919	laagbouw	15,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040129	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033005	laagbouw	15,00	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032181	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968704	laagbouw	15,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966041	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968563	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031500	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970390	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965127	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975452	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039973	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972103	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971142	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040848	laagbouw	15,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033147	laagbouw	15,00	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033834	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041914	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103039983	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964327	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039199	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035710	laagbouw	15,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974574	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965213	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035860	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034076	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050597	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968618	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035675	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032166	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976405	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044539	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972066	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040015	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976361	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043650	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972002	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039179	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033972	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038073	laagbouw	15,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035603	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972904	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032965	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967759	laagbouw	15,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039095	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041752	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039272	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032984	laagbouw	15,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973713	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036587	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035650	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970343	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037570	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036735	hoogbouw	30,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103032152	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036627	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040907	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039140	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037511	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038423	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972033	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041005	laagbouw	15,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970353	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976397	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976346	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035722	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032310	laagbouw	15,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037547	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968720	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964344	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967741	laagbouw	15,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044376	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964277	laagbouw	15,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973778	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973733	laagbouw	15,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972011	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965186	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043586	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975498	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119731460	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036532	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039650	laagbouw	15,00	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033011	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031377	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043642	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043676	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033044	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972864	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966887	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041044	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103033208	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976430	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039125	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974615	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971156	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041082	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035744	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044577	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033139	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032278	hoogbouw	30,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972963	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032168	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043555	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042816	laagbouw	15,00	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036693	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973817	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039119	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033154	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034992	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966974	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034000	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034060	laagbouw	15,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032109	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973796	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033050	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971241	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040178	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971182	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975561	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972919	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037259	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039178	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973780	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044570	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043540	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042624	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102973797	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037276	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043530	laagbouw	6,00	2,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044414	laagbouw	3,00	13,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038296	laagbouw	15,00	1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039265	laagbouw	15,00	2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039136	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966960	laagbouw	6,00	2,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969529	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128451	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043665	laagbouw	5,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033956	laagbouw	6,00	4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031301	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034051	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036529	laagbouw	6,00	5,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040090	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967855	laagbouw	6,00	2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974595	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040852	laagbouw	15,00	1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128283	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041921	laagbouw	15,00	1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034048	laagbouw	15,00	2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128479	laagbouw	15,00	1,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043684	laagbouw	6,00	4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050690	laagbouw	15,00	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040882	laagbouw	6,00	4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044380	laagbouw	6,00	4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031304	hoogbouw	30,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043595	laagbouw	15,00	2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964284	laagbouw	15,00	2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038260	laagbouw	5,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031529	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128346	laagbouw	15,00	1,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967841	laagbouw	15,00	1,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034958	laagbouw	5,00	4,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967834	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102972129	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036456	laagbouw	15,00	1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033179	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035875	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128409	laagbouw	5,00	5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038397	laagbouw	6,00	3,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040164	laagbouw	15,00	2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975451	laagbouw	15,00	2,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037419	hoogbouw	30,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035834	laagbouw	6,00	4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970440	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033853	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035600	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044365	laagbouw	15,00	4,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968673	laagbouw	15,00	1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976455	laagbouw	6,00	4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042103	laagbouw	6,00	3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032353	laagbouw	6,00	4,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039207	laagbouw	15,00	1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042636	laagbouw	6,00	3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128384	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968683	laagbouw	15,00	1,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967784	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963407	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969459	laagbouw	15,00	3,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032232	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971278	laagbouw	12,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035594	hoogbouw	30,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041841	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037253	laagbouw	6,00	2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969477	hoogbouw	30,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034733	laagbouw	15,00	1,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037425	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035646	laagbouw	15,00	1,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128352	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040971	laagbouw	6,00	7,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103040192	laagbouw	6,00	3,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040111	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042598	laagbouw	6,00	3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128482	laagbouw	15,00	1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031370	laagbouw	9,00	3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036537	laagbouw	15,00	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976314	laagbouw	6,00	3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031398	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038246	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040995	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039280	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973736	laagbouw	6,00	2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963559	laagbouw	15,00	2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971198	laagbouw	15,00	10,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043539	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128385	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976392	laagbouw	5,00	8,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044390	laagbouw	6,00	3,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128486	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040934	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032131	laagbouw	15,00	1,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043554	laagbouw	15,00	0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034945	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034772	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038032	laagbouw	6,00	3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966870	hoogbouw	42,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043664	laagbouw	6,00	4,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038040	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038284	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969510	laagbouw	6,00	3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034699	laagbouw	15,00	2,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969514	laagbouw	15,00	1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035007	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033234	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128417	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128317	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103041948	laagbouw	6,00	7,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040396	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040936	laagbouw	6,00	4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973814	laagbouw	15,00	0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031358	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032301	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044606	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970289	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034006	laagbouw	15,00	1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971222	laagbouw	15,00	2,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042611	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034758	laagbouw	15,00	1,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966904	laagbouw	6,00	2,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963482	laagbouw	6,00	4,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969430	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041828	laagbouw	15,00	1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039142	laagbouw	6,00	3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128481	laagbouw	15,00	1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031485	laagbouw	6,00	6,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032097	laagbouw	15,00	1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044448	laagbouw	15,00	1,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041740	laagbouw	6,00	3,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128386	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035673	laagbouw	5,00	4,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037452	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039089	laagbouw	15,00	2,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128313	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965220	laagbouw	15,00	2,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040409	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966920	laagbouw	12,00	11,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051512	laagbouw	15,00	1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972067	laagbouw	6,00	3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970307	laagbouw	6,00	3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968572	laagbouw	9,00	1,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042706	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038283	laagbouw	15,00	1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103035786	laagbouw	15,00	0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034760	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040175	laagbouw	6,00	3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034956	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033937	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964339	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965176	laagbouw	15,00	2,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976386	laagbouw	15,00	1,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038405	laagbouw	6,00	2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963447	laagbouw	15,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974705	laagbouw	15,00	2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043574	laagbouw	6,00	4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035884	laagbouw	15,00	2,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967763	laagbouw	15,00	2,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038382	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042101	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036652	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964387	laagbouw	15,00	1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037488	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128521	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966942	laagbouw	6,00	6,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043728	laagbouw	15,00	2,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032111	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031288	laagbouw	6,00	3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970433	laagbouw	6,00	3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976427	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039156	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963429	hoogbouw	30,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037500	laagbouw	6,00	3,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038846	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966100	laagbouw	6,00	7,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969456	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973843	laagbouw	6,00	2,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034854	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970345	laagbouw	15,00	8,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965224	laagbouw	9,00	2,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102968613	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037343	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036730	laagbouw	5,00	5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970367	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963551	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972914	laagbouw	6,00	4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034861	laagbouw	15,00	1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128485	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128274	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964386	laagbouw	15,00	2,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965981	laagbouw	15,00	0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033970	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976396	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041849	laagbouw	15,00	1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037341	laagbouw	15,00	2,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043724	laagbouw	15,00	1,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964268	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968655	laagbouw	18,00	13,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974582	hoogbouw	30,00	1,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036643	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968617	laagbouw	15,00	1,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044423	laagbouw	6,00	2,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037348	laagbouw	15,00	1,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034744	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040014	laagbouw	15,00	2,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969435	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038845	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971237	laagbouw	15,00	2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973800	laagbouw	15,00	1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042133	laagbouw	6,00	3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966928	laagbouw	15,00	1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042116	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033978	laagbouw	6,00	2,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128344	laagbouw	15,00	1,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966084	laagbouw	6,00	3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042136	hoogbouw	30,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102972044	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966033	laagbouw	6,00	3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967765	laagbouw	15,00	2,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974654	laagbouw	15,00	1,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031446	laagbouw	15,00	1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034823	laagbouw	15,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040054	laagbouw	6,00	2,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034855	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034126	laagbouw	6,00	3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966874	laagbouw	15,00	1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038393	laagbouw	6,00	3,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032140	laagbouw	6,00	4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974631	laagbouw	15,00	1,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973824	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037305	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038409	laagbouw	15,00	1,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038377	laagbouw	15,00	2,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034001	laagbouw	6,00	8,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972102	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966905	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038102	laagbouw	15,00	3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968651	laagbouw	15,00	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042776	laagbouw	9,00	1,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976370	laagbouw	15,00	3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041739	laagbouw	15,00	1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040095	laagbouw	15,00	1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032252	laagbouw	6,00	6,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037536	laagbouw	15,00	2,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969534	laagbouw	15,00	3,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128518	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044511	laagbouw	6,00	4,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973783	laagbouw	6,00	4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043476	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968632	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034893	laagbouw	15,00	1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969568	laagbouw	15,00	1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103041761	laagbouw	15,00	2,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974614	laagbouw	6,00	2,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963567	laagbouw	6,00	9,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967831	laagbouw	15,00	2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040110	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039330	laagbouw	6,00	6,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128523	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033861	laagbouw	9,00	3,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043649	laagbouw	6,00	3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972060	laagbouw	15,00	3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970407	laagbouw	6,00	4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128273	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965122	laagbouw	6,00	8,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038314	laagbouw	6,00	4,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128354	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031494	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969429	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041816	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969524	laagbouw	6,00	4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973758	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033176	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968652	laagbouw	6,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128410	laagbouw	5,00	7,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972107	laagbouw	6,00	3,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973759	laagbouw	6,00	3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970424	laagbouw	6,00	3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038429	laagbouw	6,00	4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043542	laagbouw	6,00	5,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039633	laagbouw	15,00	1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035804	laagbouw	15,00	2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964294	laagbouw	15,00	2,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033985	laagbouw	9,00	1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128281	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037574	laagbouw	15,00	1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033930	laagbouw	6,00	3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968611	laagbouw	5,00	3,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103033126	laagbouw	6,00	4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031344	laagbouw	6,00	3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128480	laagbouw	15,00	1,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974612	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963423	laagbouw	15,00	1,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042104	laagbouw	5,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042704	laagbouw	6,00	6,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042786	laagbouw	6,00	5,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043671	laagbouw	9,00	2,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976445	laagbouw	6,00	9,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044490	laagbouw	15,00	1,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963448	laagbouw	6,00	4,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034961	laagbouw	6,00	2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040064	laagbouw	6,00	2,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041733	laagbouw	6,00	4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968631	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128488	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033191	laagbouw	6,00	3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033106	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038350	laagbouw	6,00	3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975499	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035886	laagbouw	15,00	2,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040928	laagbouw	9,00	10,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033914	laagbouw	6,00	4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972912	laagbouw	6,00	7,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034831	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043711	laagbouw	6,00	4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976332	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973753	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032277	laagbouw	6,00	3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972009	laagbouw	6,00	2,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128316	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965110	laagbouw	15,00	1,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034989	laagbouw	15,00	2,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128415	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031293	laagbouw	5,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120128353	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037373	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042698	laagbouw	15,00	1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968678	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128413	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032206	laagbouw	15,00	2,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034738	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038316	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975469	laagbouw	9,00	1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039297	laagbouw	6,00	2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041892	laagbouw	6,00	3,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033875	laagbouw	15,00	2,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969557	laagbouw	15,00	1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037559	laagbouw	6,00	3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035813	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034087	laagbouw	6,00	2,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042119	laagbouw	6,00	4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965138	laagbouw	15,00	2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968606	laagbouw	15,00	3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031508	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970361	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966005	laagbouw	6,00	3,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972947	laagbouw	15,00	1,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044382	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032173	laagbouw	6,00	4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034050	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031295	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972897	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043612	laagbouw	6,00	4,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035788	laagbouw	15,00	0,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043522	laagbouw	6,00	4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974717	laagbouw	9,00	1,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963572	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032323	laagbouw	6,00	7,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975592	laagbouw	6,00	8,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042812	laagbouw	15,00	1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102972031	laagbouw	15,00	1,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128351	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044614	laagbouw	15,00	1,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033142	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034106	laagbouw	15,00	1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964332	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033006	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044359	laagbouw	6,00	4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034055	laagbouw	9,00	11,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042788	laagbouw	9,00	3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031392	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973841	laagbouw	15,00	4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970292	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041030	laagbouw	6,00	4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040865	laagbouw	6,00	3,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039273	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965123	laagbouw	6,00	3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965179	laagbouw	6,00	2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965963	laagbouw	6,00	3,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036613	laagbouw	5,00	5,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034792	laagbouw	6,00	5,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033072	laagbouw	6,00	4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036612	laagbouw	15,00	2,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964337	laagbouw	15,00	2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033847	laagbouw	6,00	3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128512	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037409	laagbouw	6,00	3,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974668	laagbouw	6,00	2,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038343	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963539	laagbouw	6,00	2,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128478	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040148	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968672	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041034	laagbouw	12,00	11,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033902	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039210	laagbouw	15,00	1,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103039091	laagbouw	6,00	3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044375	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037450	laagbouw	6,00	3,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963449	laagbouw	6,00	3,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128519	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967702	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043700	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034743	laagbouw	15,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039965	laagbouw	6,00	4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128418	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040080	laagbouw	15,00	1,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975546	laagbouw	15,00	1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033074	laagbouw	6,00	3,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039121	laagbouw	6,00	4,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128345	laagbouw	15,00	1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128414	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969517	laagbouw	15,00	2,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040921	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044535	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041807	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034093	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038291	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040124	laagbouw	6,00	3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039617	laagbouw	15,00	1,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128303	laagbouw	6,00	9,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038848	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041008	laagbouw	6,00	4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040930	laagbouw	15,00	4,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973833	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042616	laagbouw	15,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032283	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031394	laagbouw	6,00	6,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039250	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971179	laagbouw	15,00	1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032247	laagbouw	15,00	1,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032160	laagbouw	15,00	1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102974585	laagbouw	9,00	1,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969544	laagbouw	6,00	3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128339	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034786	laagbouw	15,00	1,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042752	laagbouw	6,00	4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035778	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965102	laagbouw	6,00	4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128387	laagbouw	15,00	1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039320	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044514	laagbouw	6,00	3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971259	laagbouw	5,00	4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971985	laagbouw	6,00	2,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042733	laagbouw	15,00	1,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033092	laagbouw	15,00	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033063	laagbouw	15,00	2,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973746	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128314	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034801	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032993	laagbouw	15,00	0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963535	laagbouw	15,00	3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031477	laagbouw	15,00	2,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040038	laagbouw	15,00	2,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128376	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035649	laagbouw	15,00	2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037442	laagbouw	15,00	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037340	laagbouw	15,00	2,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032214	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128382	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036632	laagbouw	6,00	2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964363	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041040	laagbouw	6,00	3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039286	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038305	hoogbouw	30,00	2,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038248	laagbouw	15,00	2,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033173	laagbouw	15,00	1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032308	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103035894	laagbouw	6,00	3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970302	laagbouw	6,00	3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041931	laagbouw	6,00	4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043533	laagbouw	15,00	1,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041894	laagbouw	6,00	4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042600	laagbouw	15,00	2,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972054	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971135	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972930	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040065	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969542	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976342	hoogbouw	30,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965997	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965197	laagbouw	15,00	1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975478	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040878	laagbouw	15,00	1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040997	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963436	laagbouw	15,00	2,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038799	laagbouw	6,00	3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031462	laagbouw	6,00	9,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038410	laagbouw	15,00	1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032101	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970406	laagbouw	15,00	1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040202	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043735	laagbouw	15,00	1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036651	laagbouw	6,00	3,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037567	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128477	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036699	laagbouw	15,00	2,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969439	laagbouw	5,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963438	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973711	laagbouw	9,00	2,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975519	laagbouw	15,00	1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043610	laagbouw	15,00	1,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038403	laagbouw	15,00	1,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041001	laagbouw	9,00	1,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102966022	laagbouw	6,00	3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035774	laagbouw	6,00	4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035622	laagbouw	15,00	2,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032362	laagbouw	15,00	2,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974578	laagbouw	6,00	2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034811	laagbouw	6,00	2,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970419	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128453	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966071	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128474	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972006	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032171	laagbouw	6,00	2,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041077	laagbouw	9,00	1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039168	laagbouw	6,00	7,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128275	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035767	hoogbouw	30,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970417	laagbouw	15,00	1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043719	laagbouw	15,00	1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971177	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963442	laagbouw	6,00	4,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041029	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043652	laagbouw	6,00	3,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128307	laagbouw	15,00	1,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963565	laagbouw	15,00	2,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031296	laagbouw	15,00	2,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041890	laagbouw	15,00	2,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128383	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038281	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041726	laagbouw	6,00	3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976402	laagbouw	15,00	1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035803	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036707	laagbouw	6,00	4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034049	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034839	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128484	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036714	laagbouw	15,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103036737	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128520	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039241	laagbouw	15,00	2,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128447	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967761	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976409	laagbouw	9,00	2,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128282	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038042	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976429	laagbouw	15,00	1,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032381	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044583	laagbouw	15,00	2,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976414	laagbouw	5,00	3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037498	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033051	laagbouw	6,00	3,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037400	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042725	laagbouw	15,00	2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050686	laagbouw	6,00	3,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037283	laagbouw	6,00	3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040856	laagbouw	15,00	2,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965136	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976371	laagbouw	15,00	2,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963561	laagbouw	15,00	1,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035677	laagbouw	15,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042631	laagbouw	5,00	3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036577	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038424	laagbouw	3,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042673	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033080	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968559	laagbouw	5,00	4,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033856	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032997	laagbouw	15,00	1,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973803	laagbouw	6,00	4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971993	laagbouw	15,00	2,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041865	laagbouw	6,00	3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039968	laagbouw	6,00	3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969518	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102966063	laagbouw	6,00	3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032098	laagbouw	15,00	1,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033870	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128421	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042712	laagbouw	12,00	11,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966014	laagbouw	12,00	11,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966080	laagbouw	15,00	2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038303	laagbouw	15,00	2,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973739	laagbouw	6,00	4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963546	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970392	laagbouw	6,00	3,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972070	laagbouw	15,00	1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044377	laagbouw	15,00	1,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972015	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035680	laagbouw	6,00	5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031339	laagbouw	6,00	3,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968714	laagbouw	15,00	2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963468	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037562	laagbouw	15,00	2,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036658	laagbouw	15,00	2,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034804	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041794	laagbouw	6,00	3,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033982	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032313	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035575	laagbouw	15,00	1,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969570	laagbouw	15,00	2,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033200	laagbouw	5,00	4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966837	laagbouw	6,00	3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032962	laagbouw	6,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031409	laagbouw	9,00	2,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041788	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032185	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044597	laagbouw	5,00	6,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044540	laagbouw	15,00	1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031526	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038853	laagbouw	6,00	7,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103041014	laagbouw	9,00	1,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972068	laagbouw	12,00	11,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975447	laagbouw	15,00	1,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965230	laagbouw	6,00	2,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975489	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973815	laagbouw	15,00	4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038394	laagbouw	21,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032383	laagbouw	15,00	2,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042692	laagbouw	15,00	1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040962	laagbouw	15,00	2,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033907	laagbouw	6,00	4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037345	laagbouw	15,00	3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038265	laagbouw	6,00	3,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031431	laagbouw	6,00	4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034732	laagbouw	15,00	1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607083	laagbouw	5,00	3,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128416	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035617	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034849	laagbouw	6,00	8,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965173	laagbouw	6,00	3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043532	laagbouw	6,00	2,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128450	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972885	laagbouw	15,00	2,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032197	laagbouw	6,00	3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035795	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035636	laagbouw	6,00	4,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040025	laagbouw	6,00	3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965239	laagbouw	6,00	3,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128449	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031525	laagbouw	6,00	3,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039994	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967712	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972879	laagbouw	15,00	1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044475	laagbouw	15,00	1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970308	laagbouw	6,00	3,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035595	laagbouw	6,00	4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103042618	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039614	laagbouw	6,00	3,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034856	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963521	laagbouw	9,00	1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035630	laagbouw	6,00	3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042671	laagbouw	15,00	2,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963401	laagbouw	6,00	4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034852	laagbouw	6,00	3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973754	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966956	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972088	laagbouw	15,00	2,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039145	laagbouw	15,00	1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043527	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128411	laagbouw	15,00	1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037367	laagbouw	15,00	1,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033905	laagbouw	15,00	4,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969496	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033236	laagbouw	15,00	2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964304	laagbouw	6,00	4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963435	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031350	laagbouw	15,00	4,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033964	laagbouw	9,00	2,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975504	laagbouw	6,00	4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040045	laagbouw	6,00	6,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975461	laagbouw	6,00	4,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964379	laagbouw	6,00	3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973735	laagbouw	15,00	2,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036565	laagbouw	6,00	4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128305	laagbouw	5,00	7,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128280	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036731	laagbouw	6,00	3,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041749	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128419	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964324	laagbouw	6,00	4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037460	laagbouw	6,00	3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972961	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103032118	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040162	laagbouw	15,00	1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968604	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042707	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042824	laagbouw	6,00	3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967717	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043731	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034081	laagbouw	6,00	3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964350	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033922	laagbouw	15,00	2,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968599	laagbouw	15,00	1,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128315	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035670	laagbouw	6,00	4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041759	laagbouw	15,00	1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128343	laagbouw	15,00	1,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033950	laagbouw	15,00	2,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966054	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042107	laagbouw	15,00	1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039130	laagbouw	15,00	2,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128420	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974591	laagbouw	9,00	1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039185	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976423	laagbouw	15,00	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050603	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032340	laagbouw	15,00	1,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972077	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035664	laagbouw	6,00	2,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032216	laagbouw	15,00	1,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034741	laagbouw	15,00	1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970394	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033832	laagbouw	9,00	3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033244	laagbouw	6,00	6,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036635	laagbouw	6,00	3,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968642	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040167	laagbouw	15,00	13,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044488	laagbouw	5,00	3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120128312	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128342	laagbouw	5,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042099	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032329	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039643	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042617	laagbouw	9,00	1,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963411	laagbouw	15,00	1,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033874	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043672	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039563	laagbouw	15,00	2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040847	laagbouw	15,00	1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128276	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972001	laagbouw	15,00	1,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038274	laagbouw	6,00	4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975501	laagbouw	15,00	2,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964393	laagbouw	15,00	1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965207	laagbouw	6,00	2,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972045	laagbouw	15,00	2,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036471	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032970	laagbouw	6,00	4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043618	laagbouw	15,00	1,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971143	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964255	laagbouw	15,00	3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972056	laagbouw	6,00	4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042735	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040160	laagbouw	6,00	4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969481	laagbouw	6,00	4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033090	laagbouw	15,00	3,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039305	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043702	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035683	laagbouw	15,00	2,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039261	laagbouw	5,00	4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038270	laagbouw	6,00	4,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038851	laagbouw	15,00	2,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037261	laagbouw	6,00	3,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040960	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103035784	laagbouw	6,00	2,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031381	laagbouw	6,00	3,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051517	laagbouw	15,00	1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036549	laagbouw	15,00	1,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031484	laagbouw	6,00	2,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037423	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042773	laagbouw	6,00	2,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033955	laagbouw	15,00	1,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969537	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033920	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963441	laagbouw	6,00	4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966952	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033851	laagbouw	5,00	7,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041768	hoogbouw	30,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036480	laagbouw	15,00	3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037268	laagbouw	6,00	2,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037537	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128487	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034037	laagbouw	15,00	1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966968	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037467	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035869	laagbouw	5,00	7,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970288	laagbouw	6,00	3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037589	laagbouw	6,00	3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965150	laagbouw	9,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037256	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044500	laagbouw	9,00	2,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963524	laagbouw	6,00	2,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032117	laagbouw	6,00	4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972008	laagbouw	15,00	1,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039237	laagbouw	12,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128452	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037398	laagbouw	6,00	2,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043620	laagbouw	15,00	1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042138	laagbouw	6,00	2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965968	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103034930	laagbouw	6,00	3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965140	laagbouw	6,00	3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039606	laagbouw	6,00	3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128522	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039138	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967755	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039990	laagbouw	6,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038242	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976334	laagbouw	6,00	3,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043529	laagbouw	6,00	3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042134	laagbouw	6,00	4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035856	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035874	laagbouw	9,00	2,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975598	laagbouw	6,00	4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033108	laagbouw	6,00	3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032129	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963528	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044519	laagbouw	6,00	3,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967756	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128524	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128277	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128279	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031309	laagbouw	6,00	3,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034096	laagbouw	6,00	3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040122	laagbouw	15,00	2,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036459	laagbouw	6,00	3,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033858	laagbouw	15,00	2,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034020	laagbouw	15,00	1,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730510	laagbouw	15,00	2,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040042	laagbouw	15,00	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042132	laagbouw	6,00	6,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035820	laagbouw	6,00	2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033886	laagbouw	15,00	1,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042721	laagbouw	6,00	3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966841	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044363	laagbouw	6,00	4,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103037271	laagbouw	6,00	3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034745	laagbouw	6,00	3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040189	laagbouw	6,00	4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041763	laagbouw	5,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031411	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969490	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040860	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044463	laagbouw	6,00	3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972844	laagbouw	15,00	2,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128448	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034829	laagbouw	6,00	3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040050	laagbouw	5,00	5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976426	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039604	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041860	laagbouw	6,00	3,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033192	laagbouw	5,00	7,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973802	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040104	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128278	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038325	laagbouw	15,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967731	laagbouw	6,00	2,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034708	laagbouw	15,00	1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042801	laagbouw	15,00	4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036507	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042726	laagbouw	15,00	1,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032326	laagbouw	6,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041783	laagbouw	15,00	0,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034950	laagbouw	15,00	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031413	laagbouw	15,00	1,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032258	laagbouw	15,00	1,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040152	laagbouw	15,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974617	laagbouw	15,00	1,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050655	laagbouw	15,00	2,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033880	laagbouw	15,00	1,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037555	laagbouw	15,00	1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044568	laagbouw	15,00	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103041791	laagbouw	15,00	1,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971128	laagbouw	15,00	1,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972125	laagbouw	15,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044420	laagbouw	15,00	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037284	laagbouw	15,00	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036654	laagbouw	15,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971216	laagbouw	15,00	1,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031303	laagbouw	15,00	1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039228	laagbouw	15,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032296	laagbouw	15,00	1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039292	laagbouw	15,00	1,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965958	laagbouw	15,00	1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035779	laagbouw	15,00	0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039283	laagbouw	15,00	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968624	laagbouw	15,00	1,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033079	laagbouw	15,00	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973763	laagbouw	15,00	1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032968	laagbouw	15,00	0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033867	laagbouw	15,00	1,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971144	laagbouw	15,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032964	laagbouw	15,00	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034916	laagbouw	15,00	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034877	laagbouw	15,00	1,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042102	laagbouw	15,00	1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034803	laagbouw	15,00	0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051524	laagbouw	15,00	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037355	laagbouw	15,00	1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034822	laagbouw	15,00	1,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963556	laagbouw	15,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968694	laagbouw	15,00	0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042633	laagbouw	15,00	1,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972888	laagbouw	15,00	0,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032270	laagbouw	15,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033873	laagbouw	15,00	1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040198	laagbouw	15,00	0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966916	laagbouw	15,00	1,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103040008	laagbouw	15,00	0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041952	laagbouw	15,00	1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966899	laagbouw	15,00	2,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041773	laagbouw	15,00	1,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036600	laagbouw	15,00	1,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043536	laagbouw	15,00	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039281	laagbouw	15,00	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044503	laagbouw	15,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044378	laagbouw	15,00	2,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039167	laagbouw	15,00	1,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971983	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041770	laagbouw	15,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036461	laagbouw	15,00	1,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963574	laagbouw	15,00	1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963397	laagbouw	15,00	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040855	laagbouw	15,00	2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034083	laagbouw	15,00	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035815	laagbouw	15,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965234	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966042	laagbouw	15,00	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970358	laagbouw	15,00	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970351	laagbouw	15,00	1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039336	laagbouw	15,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038334	laagbouw	15,00	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965112	laagbouw	15,00	1,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037232	laagbouw	15,00	1,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031534	laagbouw	15,00	0,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032396	laagbouw	15,00	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966863	laagbouw	15,00	1,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051527	laagbouw	15,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968662	laagbouw	15,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974650	laagbouw	15,00	1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033953	laagbouw	15,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042759	laagbouw	15,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042792	laagbouw	15,00	1,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966853	laagbouw	15,00	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103043535	laagbouw	15,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966011	laagbouw	15,00	1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035631	laagbouw	15,00	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035711	laagbouw	15,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968699	laagbouw	15,00	2,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963496	laagbouw	15,00	1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033127	laagbouw	15,00	2,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964336	laagbouw	15,00	1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037995	laagbouw	15,00	1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969561	laagbouw	15,00	1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034726	laagbouw	15,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974719	laagbouw	15,00	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031356	laagbouw	15,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042777	laagbouw	15,00	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973719	laagbouw	15,00	1,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972037	laagbouw	15,00	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032125	laagbouw	15,00	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970395	laagbouw	15,00	1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043632	laagbouw	15,00	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033910	laagbouw	15,00	1,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965131	laagbouw	15,00	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035747	laagbouw	15,00	0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041038	laagbouw	15,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035873	laagbouw	15,00	1,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036618	laagbouw	15,00	1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974602	laagbouw	15,00	0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039313	laagbouw	15,00	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035737	laagbouw	15,00	1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976403	laagbouw	15,00	1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033915	laagbouw	15,00	1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032297	laagbouw	15,00	1,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033854	laagbouw	15,00	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034923	laagbouw	15,00	1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033118	laagbouw	15,00	1,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033182	laagbouw	15,00	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032139	laagbouw	15,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102972980	laagbouw	15,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971164	laagbouw	15,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974589	laagbouw	15,00	1,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973720	laagbouw	15,00	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966933	laagbouw	15,00	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966924	laagbouw	15,00	1,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043505	laagbouw	15,00	1,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044502	laagbouw	15,00	1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031373	laagbouw	15,00	1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043495	laagbouw	15,00	1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965964	laagbouw	15,00	1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031324	laagbouw	15,00	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032153	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036729	laagbouw	15,00	0,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971995	laagbouw	15,00	1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035578	laagbouw	15,00	1,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971212	laagbouw	15,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034985	laagbouw	15,00	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968628	laagbouw	15,00	1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039149	laagbouw	15,00	2,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036726	laagbouw	15,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036505	laagbouw	15,00	0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038285	laagbouw	15,00	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037289	laagbouw	15,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038341	laagbouw	15,00	1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972063	laagbouw	15,00	1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044418	laagbouw	15,00	1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041045	laagbouw	15,00	1,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975588	laagbouw	15,00	2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033003	laagbouw	15,00	1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968679	laagbouw	15,00	1,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963533	laagbouw	15,00	1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031460	laagbouw	15,00	1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974671	laagbouw	15,00	1,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032382	laagbouw	15,00	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042782	laagbouw	15,00	1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103037369	laagbouw	15,00	1,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965980	laagbouw	15,00	1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038020	laagbouw	15,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038022	laagbouw	15,00	1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040911	laagbouw	15,00	1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043669	laagbouw	15,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968686	laagbouw	15,00	1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042619	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044465	laagbouw	15,00	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031376	laagbouw	15,00	2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969482	laagbouw	15,00	2,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044587	laagbouw	15,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972030	laagbouw	15,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050665	laagbouw	15,00	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039247	laagbouw	15,00	1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966069	laagbouw	15,00	1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976315	laagbouw	15,00	1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035627	laagbouw	15,00	0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035638	laagbouw	15,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034942	laagbouw	15,00	0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967774	laagbouw	15,00	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037302	laagbouw	15,00	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034882	laagbouw	15,00	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038452	laagbouw	15,00	1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966869	laagbouw	15,00	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036579	laagbouw	15,00	1,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044569	laagbouw	15,00	2,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044466	laagbouw	15,00	1,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037441	laagbouw	15,00	1,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040398	laagbouw	15,00	0,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976379	laagbouw	15,00	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968562	laagbouw	15,00	1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041016	laagbouw	15,00	1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032170	laagbouw	15,00	1,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032244	laagbouw	15,00	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119729775	laagbouw	15,00	2,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103042591	laagbouw	15,00	1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039257	laagbouw	15,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968685	laagbouw	15,00	1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043496	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037404	laagbouw	15,00	1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971186	laagbouw	15,00	1,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039583	laagbouw	15,00	1,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971239	laagbouw	15,00	1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976431	laagbouw	15,00	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038841	laagbouw	15,00	1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968620	laagbouw	15,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037376	laagbouw	15,00	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034748	laagbouw	15,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966112	laagbouw	15,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041059	laagbouw	15,00	2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035809	laagbouw	15,00	1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041052	laagbouw	15,00	2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966945	laagbouw	15,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041036	laagbouw	15,00	1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965111	laagbouw	15,00	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973781	laagbouw	15,00	1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032300	laagbouw	15,00	2,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042688	laagbouw	15,00	1,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031449	laagbouw	15,00	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038435	laagbouw	15,00	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035753	laagbouw	15,00	1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032193	laagbouw	15,00	1,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033061	laagbouw	15,00	2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035812	laagbouw	15,00	1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037217	laagbouw	15,00	1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044493	laagbouw	15,00	1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043635	laagbouw	15,00	1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039094	laagbouw	15,00	1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040870	laagbouw	15,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039133	laagbouw	15,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037422	laagbouw	15,00	1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103035703	laagbouw	15,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039581	laagbouw	15,00	1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043704	laagbouw	15,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964267	laagbouw	15,00	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972123	laagbouw	15,00	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039105	laagbouw	15,00	1,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037410	laagbouw	15,00	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967826	laagbouw	15,00	2,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963553	laagbouw	15,00	1,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970317	laagbouw	15,00	1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968707	laagbouw	15,00	1,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970313	laagbouw	15,00	1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043668	laagbouw	15,00	1,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040022	laagbouw	15,00	1,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965148	laagbouw	15,00	1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968654	laagbouw	15,00	1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968614	laagbouw	15,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036585	laagbouw	15,00	0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040395	laagbouw	15,00	1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035739	laagbouw	15,00	1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036526	laagbouw	15,00	1,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038067	laagbouw	15,00	1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033065	laagbouw	15,00	0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039161	laagbouw	15,00	0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968594	laagbouw	15,00	1,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039290	laagbouw	15,00	1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041939	laagbouw	15,00	1,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964260	laagbouw	15,00	1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975482	laagbouw	15,00	1,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035592	laagbouw	15,00	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965222	laagbouw	15,00	1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037245	laagbouw	15,00	1,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043556	laagbouw	15,00	1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971999	laagbouw	15,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041919	laagbouw	15,00	0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039580	laagbouw	15,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103035647	laagbouw	15,00	1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036569	laagbouw	15,00	2,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970339	laagbouw	15,00	2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037432	laagbouw	15,00	1,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034911	laagbouw	15,00	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119730511	laagbouw	15,00	0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966927	laagbouw	15,00	2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038208	laagbouw	15,00	2,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970362	laagbouw	15,00	1,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033017	laagbouw	15,00	2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033240	laagbouw	15,00	1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038446	laagbouw	15,00	1,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975454	laagbouw	15,00	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038068	laagbouw	15,00	2,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034788	laagbouw	15,00	1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968664	laagbouw	15,00	0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043627	laagbouw	15,00	1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967854	laagbouw	15,00	1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035653	laagbouw	15,00	2,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038828	laagbouw	15,00	2,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969527	laagbouw	15,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032262	laagbouw	15,00	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035715	laagbouw	15,00	1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041943	laagbouw	15,00	1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041846	laagbouw	15,00	1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040161	laagbouw	15,00	1,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964310	laagbouw	15,00	1,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103049797	laagbouw	15,00	0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036626	laagbouw	15,00	1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965149	laagbouw	15,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041723	laagbouw	15,00	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967742	laagbouw	15,00	1,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039995	laagbouw	15,00	0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963432	laagbouw	15,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967821	laagbouw	15,00	2,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040108	laagbouw	15,00	1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102966865	laagbouw	15,00	1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038232	laagbouw	15,00	1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038016	laagbouw	15,00	2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969526	laagbouw	15,00	1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038338	laagbouw	15,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034747	laagbouw	15,00	1,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043729	laagbouw	15,00	1,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040186	laagbouw	15,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044408	laagbouw	15,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964349	laagbouw	15,00	1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041821	laagbouw	15,00	0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042599	laagbouw	15,00	1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974703	laagbouw	15,00	1,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041728	laagbouw	15,00	1,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041734	laagbouw	15,00	2,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041811	laagbouw	15,00	1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033822	laagbouw	15,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968593	laagbouw	15,00	1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968689	laagbouw	15,00	1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035689	laagbouw	15,00	1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973742	laagbouw	15,00	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973757	laagbouw	15,00	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040011	laagbouw	15,00	0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033925	laagbouw	15,00	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972898	laagbouw	15,00	1,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031338	laagbouw	15,00	1,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042799	laagbouw	15,00	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043545	laagbouw	15,00	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963466	laagbouw	15,00	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965183	laagbouw	15,00	1,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051523	laagbouw	15,00	1,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032142	laagbouw	15,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966930	laagbouw	15,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038240	laagbouw	15,00	1,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031461	laagbouw	15,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038365	laagbouw	15,00	0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103036469	laagbouw	15,00	0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036527	laagbouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036517	laagbouw	15,00	1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963398	laagbouw	15,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035851	laagbouw	15,00	1,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038453	laagbouw	15,00	1,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038250	laagbouw	15,00	0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043727	laagbouw	15,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039276	laagbouw	15,00	3,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040942	laagbouw	15,00	2,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967801	laagbouw	15,00	3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128511	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963404	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964308	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044436	laagbouw	15,00	3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973771	laagbouw	15,00	2,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966088	laagbouw	15,00	3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972018	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040211	laagbouw	15,00	3,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966934	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034929	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966859	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970425	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974701	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035591	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042668	laagbouw	15,00	2,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032978	laagbouw	15,00	2,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965248	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972878	laagbouw	15,00	3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966856	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043549	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035870	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972099	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038404	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033239	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042651	laagbouw	15,00	1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103042840	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041086	laagbouw	15,00	2,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042120	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039306	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039216	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040003	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964347	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975477	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041753	laagbouw	15,00	2,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968639	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040951	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034841	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973840	laagbouw	15,00	3,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034094	laagbouw	15,00	2,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971149	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043570	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034085	laagbouw	15,00	3,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035589	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044489	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040218	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032991	laagbouw	15,00	2,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964396	laagbouw	15,00	2,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968710	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032998	laagbouw	15,00	2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039340	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976398	laagbouw	15,00	4,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117638759	laagbouw	15,00	2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963518	laagbouw	15,00	3,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975595	laagbouw	15,00	3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967827	laagbouw	15,00	2,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037554	hoogbouw	30,00	2,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966070	laagbouw	15,00	2,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042716	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975578	laagbouw	15,00	4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966939	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033917	laagbouw	15,00	2,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102966086	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044439	laagbouw	15,00	3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041903	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034819	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035887	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038843	laagbouw	15,00	2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032972	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040043	laagbouw	15,00	2,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965228	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966925	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041066	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037237	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038346	laagbouw	15,00	2,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034991	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035699	laagbouw	15,00	4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970342	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968592	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031471	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972943	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051539	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036638	laagbouw	15,00	2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972860	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042694	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033201	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039624	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966844	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967779	laagbouw	15,00	2,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970309	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038392	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034927	laagbouw	15,00	3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032237	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032961	laagbouw	15,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035805	laagbouw	15,00	2,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963548	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034873	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037277	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102966078	laagbouw	15,00	2,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974713	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033250	laagbouw	15,00	2,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968669	laagbouw	15,00	3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040159	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037524	laagbouw	15,00	3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033185	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039129	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038847	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973761	laagbouw	15,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041937	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044385	laagbouw	15,00	2,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041028	laagbouw	15,00	2,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036494	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043510	laagbouw	15,00	3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043696	laagbouw	15,00	2,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040078	laagbouw	15,00	2,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963437	laagbouw	15,00	2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034765	laagbouw	15,00	2,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963497	laagbouw	15,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038839	laagbouw	15,00	3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034776	laagbouw	15,00	2,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034002	laagbouw	15,00	3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965976	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964305	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040976	laagbouw	15,00	2,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970293	laagbouw	15,00	2,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039116	laagbouw	15,00	3,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037517	laagbouw	15,00	2,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040447	laagbouw	15,00	2,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041048	laagbouw	15,00	2,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041730	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032107	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965128	laagbouw	15,00	2,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974642	laagbouw	15,00	2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972090	laagbouw	15,00	1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103039961	laagbouw	15,00	2,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968586	laagbouw	15,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044596	laagbouw	15,00	3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034838	laagbouw	15,00	4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036687	laagbouw	15,00	4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042682	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965223	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969440	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970340	laagbouw	15,00	3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964381	laagbouw	15,00	4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033029	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972950	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033159	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038447	laagbouw	15,00	2,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043508	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967814	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033249	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033078	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037542	laagbouw	15,00	2,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972053	laagbouw	15,00	2,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972013	laagbouw	15,00	2,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043721	laagbouw	15,00	2,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033831	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037214	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037558	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969567	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040049	laagbouw	15,00	2,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041793	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120128304	laagbouw	15,00	2,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965188	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041049	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975468	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975560	laagbouw	15,00	2,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034949	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033150	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031334	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102973743	laagbouw	15,00	2,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042814	laagbouw	15,00	2,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041758	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038236	laagbouw	15,00	2,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037359	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975534	laagbouw	15,00	2,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034969	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965106	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033087	laagbouw	15,00	3,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036641	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967764	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040125	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041897	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035621	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039579	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033835	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041834	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033133	laagbouw	15,00	1,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041854	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038299	laagbouw	15,00	2,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973782	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973806	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038031	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968603	laagbouw	15,00	2,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031321	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042595	laagbouw	15,00	2,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964258	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036642	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041058	laagbouw	15,00	2,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033178	laagbouw	15,00	2,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966921	laagbouw	15,00	2,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036490	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035868	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041818	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033219	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964273	laagbouw	15,00	4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102963538	laagbouw	15,00	3,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967757	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968653	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044447	laagbouw	15,00	2,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974655	laagbouw	15,00	2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966858	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968670	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043602	laagbouw	15,00	2,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036609	laagbouw	15,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032194	laagbouw	15,00	3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036556	laagbouw	15,00	2,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044522	laagbouw	15,00	1,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044446	laagbouw	15,00	3,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040958	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975585	laagbouw	15,00	2,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042109	laagbouw	15,00	2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966829	laagbouw	15,00	4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967749	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037412	laagbouw	15,00	3,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038288	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041075	laagbouw	15,00	2,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040945	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037540	laagbouw	15,00	2,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038422	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968668	laagbouw	15,00	4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041933	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037240	laagbouw	15,00	1,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039213	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040880	laagbouw	15,00	2,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035796	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966944	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974684	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967704	laagbouw	15,00	3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964397	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974635	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035642	hoogbouw	30,00	2,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103037476	laagbouw	15,00	3,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042674	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034097	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032274	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971979	laagbouw	15,00	2,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038836	laagbouw	15,00	2,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041946	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972104	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039638	laagbouw	15,00	4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044557	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976440	laagbouw	15,00	2,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972114	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033112	laagbouw	15,00	4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964346	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044415	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032200	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036584	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043628	laagbouw	15,00	2,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971201	laagbouw	15,00	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975514	laagbouw	15,00	2,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044600	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038442	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972926	laagbouw	15,00	2,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966903	laagbouw	15,00	2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963421	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044534	laagbouw	15,00	4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037331	laagbouw	15,00	4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032159	laagbouw	15,00	3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965987	laagbouw	15,00	4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038326	laagbouw	15,00	3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963493	laagbouw	15,00	4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050596	laagbouw	15,00	4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043674	laagbouw	15,00	2,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036497	laagbouw	15,00	4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033231	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034860	laagbouw	15,00	4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103040896	laagbouw	15,00	4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966046	laagbouw	15,00	4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043648	laagbouw	15,00	4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976417	laagbouw	15,00	3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033823	laagbouw	15,00	3,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044558	laagbouw	15,00	3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032293	laagbouw	15,00	3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036525	laagbouw	15,00	2,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040021	laagbouw	15,00	4,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044373	laagbouw	15,00	2,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970416	laagbouw	15,00	4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040112	laagbouw	15,00	3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040953	laagbouw	15,00	4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969455	laagbouw	15,00	2,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038386	laagbouw	15,00	4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963563	laagbouw	15,00	3,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975579	laagbouw	15,00	4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975593	laagbouw	15,00	4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034892	laagbouw	15,00	2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040170	laagbouw	15,00	4,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038267	laagbouw	15,00	4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032127	laagbouw	15,00	4,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969573	laagbouw	15,00	4,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039607	laagbouw	15,00	3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043484	laagbouw	15,00	3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033850	laagbouw	15,00	3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040903	laagbouw	15,00	4,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102969437	laagbouw	15,00	4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040203	laagbouw	15,00	2,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036696	laagbouw	15,00	3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971991	laagbouw	15,00	3,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037303	laagbouw	15,00	4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044494	laagbouw	15,00	2,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040119	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044548	laagbouw	15,00	2,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033043	laagbouw	15,00	3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103037329	laagbouw	15,00	3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037507	laagbouw	15,00	4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038071	laagbouw	15,00	4,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972025	laagbouw	15,00	3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035717	laagbouw	15,00	3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041847	laagbouw	15,00	4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038354	laagbouw	15,00	3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043629	laagbouw	15,00	4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974652	laagbouw	15,00	3,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034796	laagbouw	15,00	3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965967	laagbouw	15,00	3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041079	laagbouw	15,00	4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965175	laagbouw	15,00	4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033076	laagbouw	15,00	3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039171	laagbouw	15,00	4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042795	laagbouw	15,00	3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041910	laagbouw	15,00	4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040405	laagbouw	15,00	3,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038003	laagbouw	15,00	2,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036559	laagbouw	15,00	3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035763	laagbouw	15,00	4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033034	laagbouw	15,00	4,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968713	laagbouw	15,00	3,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963431	laagbouw	15,00	4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975533	laagbouw	15,00	2,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966891	laagbouw	15,00	3,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031332	laagbouw	15,00	2,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033984	laagbouw	15,00	4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037549	laagbouw	15,00	3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044445	laagbouw	15,00	4,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036648	laagbouw	15,00	3,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966056	laagbouw	15,00	3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968667	laagbouw	15,00	4,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102963452	laagbouw	15,00	3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103051521	laagbouw	15,00	3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044593	laagbouw	15,00	3,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102966001	laagbouw	15,00	4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040058	laagbouw	15,00	4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970369	laagbouw	15,00	3,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034952	laagbouw	15,00	2,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032205	laagbouw	15,00	3,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033842	laagbouw	15,00	3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038301	laagbouw	15,00	3,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037541	laagbouw	15,00	4,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103037311	laagbouw	15,00	4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967778	laagbouw	15,00	3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042834	laagbouw	15,00	3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964362	laagbouw	15,00	4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973755	laagbouw	15,00	4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973821	laagbouw	15,00	4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970435	laagbouw	15,00	3,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966948	laagbouw	15,00	4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102964270	laagbouw	15,00	3,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043613	laagbouw	15,00	3,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976319	laagbouw	15,00	2,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033113	laagbouw	15,00	3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032241	laagbouw	15,00	4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032250	laagbouw	15,00	3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042622	laagbouw	15,00	3,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966000	laagbouw	15,00	4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103050658	laagbouw	15,00	3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033040	laagbouw	15,00	3,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966932	laagbouw	15,00	4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102974648	laagbouw	15,00	4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038278	laagbouw	15,00	4,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039651	laagbouw	15,00	4,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034867	laagbouw	15,00	4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031407	laagbouw	15,00	4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033971	laagbouw	15,00	4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035609	laagbouw	15,00	3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038854	laagbouw	15,00	3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036516	laagbouw	15,00	3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens gebouwen

260050
bijlage 2a

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102966003	laagbouw	15,00	4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032176	laagbouw	15,00	3,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102970294	laagbouw	15,00	4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966045	laagbouw	15,00	3,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032285	laagbouw	15,00	4,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040131	laagbouw	15,00	3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042650	laagbouw	15,00	4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038321	laagbouw	15,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039645	laagbouw	15,00	4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032235	laagbouw	15,00	4,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975544	laagbouw	15,00	3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975557	laagbouw	15,00	2,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032253	laagbouw	15,00	4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971176	laagbouw	15,00	4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041927	laagbouw	15,00	3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102976338	laagbouw	15,00	4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040969	laagbouw	15,00	3,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032366	laagbouw	15,00	3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033243	laagbouw	15,00	4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044364	laagbouw	15,00	4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042621	laagbouw	15,00	3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042843	laagbouw	15,00	2,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041089	laagbouw	15,00	3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975584	laagbouw	15,00	3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102968698	laagbouw	15,00	3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035792	laagbouw	15,00	4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035694	laagbouw	15,00	3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965191	laagbouw	15,00	3,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035783	laagbouw	15,00	4,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035657	laagbouw	15,00	3,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040927	laagbouw	15,00	3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103041822	laagbouw	15,00	4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965100	laagbouw	15,00	4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044565	laagbouw	15,00	2,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103033111	laagbouw	15,00	3,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036599	laagbouw	15,00	4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103035811	laagbouw	15,00	4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034057	laagbouw	15,00	4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042699	laagbouw	15,00	3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972834	laagbouw	15,00	3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967750	laagbouw	15,00	3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038337	laagbouw	15,00	3,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042128	laagbouw	15,00	3,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103034706	laagbouw	15,00	4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103043559	laagbouw	15,00	2,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040070	laagbouw	15,00	3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102965165	laagbouw	15,00	3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972028	laagbouw	15,00	4,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975522	laagbouw	15,00	4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042756	laagbouw	15,00	4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103044538	laagbouw	15,00	3,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973766	laagbouw	15,00	3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102972968	laagbouw	15,00	4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102971272	laagbouw	15,00	4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102966043	laagbouw	15,00	4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042588	laagbouw	15,00	3,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103039108	laagbouw	15,00	3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103036485	laagbouw	15,00	2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103035581	laagbouw	15,00	3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103042597	laagbouw	15,00	3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103038827	laagbouw	15,00	4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103032999	laagbouw	15,00	4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103049796	laagbouw	15,00	3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103031415	laagbouw	15,00	3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102967819	laagbouw	15,00	3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102973777	laagbouw	15,00	4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102975575	laagbouw	15,00	4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103040212	laagbouw	15,00	4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		50,00	10,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	atlantic hotel	4,00	10,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	atlantic hotel	8,00	11,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	atlantic hotel	32,00	10,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
20	atlantic hotel	39,00	10,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	atlantic hotel	39,00	12,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Deltaplein	5,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Deltaplein blok E	17,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Deltaplein blok E	23,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Deltaplein blok F	17,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Deltaplein blok F	23,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Deltaplein blok F	17,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Deltaplein blok G	17,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Deltaplein blok G	17,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Deltaplein blok A	17,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Deltaplein blok F	23,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Deltaplein blok B	17,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Deltaplein blok B	23,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Deltaplein blok C	17,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Deltaplein blok C	23,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Deltaplein blok D	17,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Deltaplein blok D	23,60	11,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Omtrek	Opp.
wb1	wijzigingsbevoegdheid	0,00	2,50	Relatief	75286,64	453005,12	366,40	6395,74
wb2	wijzigingsbevoegdheid	0,00	2,50	Relatief	75236,71	453061,31	959,39	28599,89
wb3	wijzigingsbevoegdheid	0,00	2,50	Relatief	75131,61	453313,10	834,32	34608,66
wb4	wijzigingsbevoegdheid	0,00	2,50	Relatief	74904,45	453219,69	728,21	29096,56
wb5	wijzigingsbevoegdheid	0,00	2,50	Relatief	75178,08	452965,94	171,80	1634,83

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens waarneempunten

260050
bijlage 2c

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n01	Atlantic Hotel	12,09	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n01a	Atlantic Hotel	12,07	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n01b	Atlantic Hotel	12,10	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n02	Atlantic Hotel	12,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n02a	Atlantic Hotel	12,11	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n02b	Atlantic Hotel	12,15	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n03	Atlantic Hotel	11,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n03a	Atlantic Hotel	11,34	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n03b	Atlantic Hotel	11,36	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n04	Atlantic Hotel	11,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n04a	Atlantic Hotel	11,18	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n04b	Atlantic Hotel	11,16	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n05	Atlantic Hotel	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n05a	Atlantic Hotel	10,30	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n05b	Atlantic Hotel	10,23	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n06	Atlantic Hotel	10,23	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n06a	Atlantic Hotel	10,25	Relatief	25,50	28,50	31,50	34,50	37,50	--	Ja
n07	Atlantic Hotel	10,59	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n07a	Atlantic Hotel	10,58	Relatief	25,50	28,50	31,50	34,50	37,50	--	Ja
n08	Atlantic Hotel	10,68	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
n09	Atlantic Hotel	11,25	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
n10	Atlantic Hotel	11,43	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
n100	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n101	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n102	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n103	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n104	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n105	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n106	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n107	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n108	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n109	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n11	Atlantic Hotel	11,78	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
n110	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n111	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n112	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens waarneempunten

260050
bijlage 2c

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n113	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n114	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n115	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n116	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n117	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n117a	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n118	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n118a	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n119	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n12	Atlantic Hotel	11,89	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n120	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n121	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n122	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n123	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n124	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n125	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n126	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n127	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n128	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n129	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n12a	Atlantic Hotel	11,92	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n12b	Atlantic Hotel	11,94	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n13	Atlantic Hotel	10,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n130	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n131	Deltaplein blok A	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n132	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n133	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n134	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n135	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n136	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n137	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n138	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n139	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n13a	Atlantic Hotel	10,51	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n13b	Atlantic Hotel	10,49	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n14	Atlantic Hotel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens waarneempunten

260050
bijlage 2c

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n140	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n141	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n142	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n143	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n144	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n145	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n146	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n147	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n148	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n149	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n14a	Atlantic Hotel	10,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n14b	Atlantic Hotel	10,02	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n15	Atlantic Hotel	10,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
n150	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n151	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n152	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n153	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n154	Deltaplein blok B	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n156	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n157	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n157a	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n158	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n158a	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n159	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n16	Atlantic Hotel	10,64	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
n160	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n161	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n162	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n163	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n164	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n165	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n166	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n167	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n168	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n169	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n17	Atlantic Hotel	10,71	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens waarneempunten

260050
bijlage 2c

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n170	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n171	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n172	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n173	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n174	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n175	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n176	Deltaplein blok C	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n179	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n17a	Atlantic Hotel	10,73	Relatief	25,50	28,50	31,50	34,50	37,50	--	Ja
n18	Atlantic Hotel	11,21	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n180	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n181	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n182	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n183	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n184	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n185	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n186	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n187	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n188	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n189	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n18a	Atlantic Hotel	11,18	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n18b	Atlantic Hotel	11,16	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n19	Atlantic Hotel	11,21	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n190	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n191	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n192	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n192a	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n193	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n193a	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n194	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n194a	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n195	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n195a	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n196	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n197	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n198	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens waarneempunten

260050
bijlage 2c

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n199	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n19a	Atlantic Hotel	11,20	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n19b	Atlantic Hotel	11,19	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n20	Atlantic Hotel	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n200	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n201	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n202	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n203	Deltaplein blok D	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n20a	Atlantic Hotel	10,65	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n20b	Atlantic Hotel	10,66	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
n21	Deltaplein tpv blok E	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n22	Deltaplein tpv blok E	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n23	Deltaplein tpv blok D	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n24	Deltaplein tpv blok B	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n25	Deltaplein tpv blok B	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n26	Deltaplein tpv blok A	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n27	Deltaplein tpv blok A	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n28	Deltaplein tpv blok E	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n29	Deltaplein tpv blok E	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n30	Deltaplein tpv blok E	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n31	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n31a	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n32	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n32a	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n33	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n34	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n35	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n36	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n37	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n38	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n39	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n40	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n41	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n42	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n43	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n44	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens waarneempunten

260050
bijlage 2c

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n45	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n46	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n47	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n48	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n49	Deltaplein blok E	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n50	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n50a	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
n51	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n52	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n53	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n54	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n55	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n56	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n57	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n58	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n59	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n60	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n61	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n62	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n63	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n64	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n65	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n68	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n69	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n72	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n73	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n74	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n75	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n76	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	Ja
n77	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n78	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n79	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n80	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n81	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n82	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n83	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens waarneempunten

260050
bijlage 2c

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n84	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n85	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n86	Deltaplein blok F	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n87	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n88	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
n89	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n90	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n91	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n92	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n93	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n94	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n95	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n96	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n97	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n98	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
n99	Deltaplein blok G	11,40	Eigen waarde	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
w01	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w02	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w03	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w04	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w05	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w06	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w07	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w08	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w09	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w10	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w100	Schapenatjesduin West	3,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w101	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w102	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w103	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
w104	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
w105	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
w106	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
w107	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
w108	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
w109	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens waarneempunten

260050
bijlage 2c

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
w11	Wijndaelerstrip/Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w110	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
w111	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
w112	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
w113	International School	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
w12	Wijndaelerstrip/Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w13	Wijndaelerstrip/Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w14	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w15	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w16	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w17	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w18	Wijndaelerstrip	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w19	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w20	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w21	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w22	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w23	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w24	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w25	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w26	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w27	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w28	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w29	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w30	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w31	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w32	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w33	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w34	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w35	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w36	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w37	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w38	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w39	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w40	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w41	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w42	Waldeck	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
w43	Waldeck	5,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w44	Waldeck	2,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w45	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w46	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w47	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w48	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w49	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w50	Waldeck	3,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w51	Waldeck	4,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w52	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w53	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w54	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w55	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w56	Waldeck	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	18,00	Nee
w57	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w58	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w59	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w60	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w61	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w62	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w63	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w64	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w65	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w66	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w67	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w68	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w69	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w70	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w71	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w72	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w73	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w74	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w75	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w76	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w77	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w78	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
w79	Schapenatjesduin Oost	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w80	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w81	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w82	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w83	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w84	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w85	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w86	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w87	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w88	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w89	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w90	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w91	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w92	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w93	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w94	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w95	Schapenatjesduin West	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w96	Schapenatjesduin West	2,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w97	Schapenatjesduin West	4,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w98	Schapenatjesduin West	4,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
w99	Schapenatjesduin West	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
1	Hoek van Hollandlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
2	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
3	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
4	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
5	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
6	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
7	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
8	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
9	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
10	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
11	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
12	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
13	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
14	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
15	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
16	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
17	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
18	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
19	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
20	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
21	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
22	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
23	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
24	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
25	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
26	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
27	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
28	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
29	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
30	Schapenatjesduin	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
31	Laan van Meerdervoort	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
31	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
32	Laan van Meerdervoort	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
32	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
33	Zandvoortselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30
34	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)
1	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1601,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6240,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6651,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
4	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14518,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8957,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
9	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16434,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16434,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
14	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
16	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
17	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
18	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
21	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	518,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1045,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	563,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9472,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8228,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8228,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
28	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9472,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1045,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
30	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1490,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
31	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5107,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5560,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
32	--	50	50	50	--	50	50	50	--	454,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5560,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
33	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1446,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
34	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14945,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)
1	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,53	0,30	0,06	--	100,91	57,16	11,59	--	3,17
2	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	2,06	1,15	0,23	--	393,31	222,80	45,16	--	12,36
3	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	2,19	1,23	0,25	--	419,21	237,47	48,14	--	13,17
4	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	4,79	2,69	0,54	--	915,07	518,37	105,07	--	28,75
5	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	2,96	1,66	0,34	--	564,56	319,81	64,83	--	17,73
6	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	3,11	1,74	0,35	--	593,18	336,02	68,11	--	18,63
7	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	3,11	1,74	0,35	--	593,18	336,02	68,11	--	18,63
8	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	3,11	1,74	0,35	--	593,18	336,02	68,11	--	18,63
9	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	3,11	1,74	0,35	--	593,18	336,02	68,11	--	18,63
10	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	5,42	3,04	0,62	--	1035,87	586,79	118,94	--	32,54
11	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	5,42	3,04	0,62	--	1035,87	586,79	118,94	--	32,54
12	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	5,55	3,11	0,63	--	1059,66	600,27	121,68	--	33,29
13	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	5,55	3,11	0,63	--	1059,66	600,27	121,68	--	33,29
14	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	5,55	3,11	0,63	--	1059,66	600,27	121,68	--	33,29
15	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	5,55	3,11	0,63	--	1059,66	600,27	121,68	--	33,29
16	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	5,55	3,11	0,63	--	1059,66	600,27	121,68	--	33,29
17	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	5,55	3,11	0,63	--	1059,66	600,27	121,68	--	33,29
18	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	4,70	2,63	0,53	--	897,55	508,44	103,06	--	28,20
19	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	4,70	2,63	0,53	--	897,55	508,44	103,06	--	28,20
20	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	4,64	2,60	0,53	--	886,45	502,16	101,79	--	27,85
21	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	4,64	2,60	0,53	--	886,45	502,16	101,79	--	27,85
22	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,17	0,10	0,02	--	32,65	18,50	3,75	--	1,03
23	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,35	0,19	0,04	--	65,90	37,33	7,57	--	2,07
24	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,19	0,10	0,02	--	35,49	20,10	4,07	--	1,11
25	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	3,13	1,75	0,36	--	597,02	338,20	68,55	--	18,75
26	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	2,72	1,52	0,31	--	518,64	293,80	59,55	--	16,29
27	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	2,72	1,52	0,31	--	518,64	293,80	59,55	--	16,29
28	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	3,13	1,75	0,36	--	597,02	338,20	68,55	--	18,75
29	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,35	0,19	0,04	--	65,90	37,33	7,57	--	2,07
30	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,49	0,28	0,06	--	93,91	53,20	10,78	--	2,95
31	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	1,69	0,94	0,19	--	321,89	182,35	36,96	--	10,11
31	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	1,83	1,03	0,21	--	350,48	198,54	40,24	--	11,01
32	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,15	0,08	0,02	--	28,62	16,21	3,29	--	0,90
32	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	1,83	1,03	0,21	--	350,48	198,54	40,24	--	11,01
33	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,48	0,27	0,05	--	91,14	51,63	10,47	--	2,86
34	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	4,93	2,76	0,56	--	941,98	533,61	108,16	--	29,59

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
1	1,48	0,30	--	1,06	0,30	0,06	--	75,45	79,72	88,55	90,63	95,86	92,96	86,39	79,92	72,48
2	5,77	1,17	--	4,12	1,15	0,23	--	80,83	87,93	94,29	99,75	106,14	102,71	95,96	86,23	77,90
3	6,15	1,25	--	4,39	1,23	0,25	--	81,10	88,21	94,57	100,02	106,41	102,99	96,23	86,51	78,18
4	13,43	2,72	--	9,58	2,69	0,54	--	84,49	91,60	97,96	103,41	109,81	106,38	99,62	89,90	81,57
5	8,29	1,68	--	5,91	1,66	0,34	--	82,40	89,50	95,86	101,32	107,71	104,28	97,52	87,80	79,47
6	8,71	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,61	89,72	96,08	101,53	107,92	104,49	97,74	88,02	79,69
7	8,71	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,61	89,72	96,08	101,53	107,92	104,49	97,74	88,02	79,69
8	8,71	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,61	89,72	96,08	101,53	107,92	104,49	97,74	88,02	79,69
9	8,71	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,61	89,72	96,08	101,53	107,92	104,49	97,74	88,02	79,69
10	15,20	3,08	--	10,85	3,04	0,62	--	85,03	92,14	98,50	103,95	110,34	106,91	100,16	90,44	82,11
11	15,20	3,08	--	10,85	3,04	0,62	--	85,03	92,14	98,50	103,95	110,34	106,91	100,16	90,44	82,11
12	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
13	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
14	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
15	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
16	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
17	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
18	13,17	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	84,41	91,51	97,87	103,33	109,72	106,29	99,54	89,82	81,49
19	13,17	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	84,41	91,51	97,87	103,33	109,72	106,29	99,54	89,82	81,49
20	13,01	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,35	91,46	97,82	103,28	109,67	106,24	99,48	89,76	81,43
21	13,01	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,35	91,46	97,82	103,28	109,67	106,24	99,48	89,76	81,43
22	0,48	0,10	--	0,34	0,10	0,02	--	70,02	77,12	83,48	88,94	95,33	91,90	85,15	75,42	67,10
23	0,97	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,07	80,17	86,53	91,99	98,38	94,95	88,20	78,47	70,15
24	0,52	0,11	--	0,37	0,10	0,02	--	70,38	77,48	83,84	89,30	95,69	92,26	85,51	75,79	67,46
25	8,76	1,78	--	6,25	1,75	0,36	--	82,64	89,74	96,10	101,56	107,95	104,52	97,77	88,05	79,72
26	7,61	1,54	--	5,43	1,52	0,31	--	82,03	89,13	95,49	100,95	107,34	103,91	97,16	87,43	79,11
27	7,61	1,54	--	5,43	1,52	0,31	--	82,03	89,13	95,49	100,95	107,34	103,91	97,16	87,43	79,11
28	8,76	1,78	--	6,25	1,75	0,36	--	82,64	89,74	96,10	101,56	107,95	104,52	97,77	88,05	79,72
29	0,97	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,07	80,17	86,53	91,99	98,38	94,95	88,20	78,47	70,15
30	1,38	0,28	--	0,98	0,28	0,06	--	75,14	79,40	88,24	90,32	95,55	92,65	86,07	79,61	72,17
31	4,72	0,96	--	3,37	0,94	0,19	--	79,96	87,06	93,42	98,88	105,27	101,84	95,09	85,36	77,03
31	5,14	1,04	--	3,67	1,03	0,21	--	80,32	87,43	93,79	99,25	105,64	102,21	95,45	85,73	77,40
32	0,42	0,09	--	0,30	0,08	0,02	--	69,44	76,55	82,91	88,36	94,76	91,33	84,57	74,85	66,52
32	5,14	1,04	--	3,67	1,03	0,21	--	80,32	87,43	93,79	99,25	105,64	102,21	95,45	85,73	77,40
33	1,34	0,27	--	0,95	0,27	0,05	--	82,29	86,95	94,94	94,14	97,38	90,80	85,72	80,31	79,30
34	13,82	2,80	--	9,86	2,76	0,56	--	84,62	91,72	98,08	103,54	109,93	106,50	99,75	90,03	81,70

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens wegen

260050
bijlage 2d

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
1	76,48	84,98	87,78	93,17	90,19	83,56	76,49	65,55	69,55	78,05	80,85	86,23	83,25	76,63	69,56
2	84,93	91,07	96,91	103,52	100,07	93,31	83,33	70,97	78,00	84,14	89,97	96,59	93,14	86,37	76,40
3	85,21	91,34	97,18	103,80	100,35	93,58	83,61	71,25	78,28	84,41	90,25	96,87	93,42	86,65	76,68
4	88,60	94,73	100,57	107,19	103,74	96,97	87,00	74,64	81,67	87,80	93,64	100,26	96,81	90,04	80,07
5	86,50	92,64	98,47	105,09	101,64	94,88	84,90	72,54	79,57	85,71	91,54	98,16	94,71	87,94	77,97
6	86,72	92,85	98,69	105,31	101,86	95,09	85,12	72,76	79,79	85,92	91,76	98,38	94,93	88,16	78,18
7	86,72	92,85	98,69	105,31	101,86	95,09	85,12	72,76	79,79	85,92	91,76	98,38	94,93	88,16	78,18
8	86,72	92,85	98,69	105,31	101,86	95,09	85,12	72,76	79,79	85,92	91,76	98,38	94,93	88,16	78,18
9	86,72	92,85	98,69	105,31	101,86	95,09	85,12	72,76	79,79	85,92	91,76	98,38	94,93	88,16	78,18
10	89,14	95,27	101,11	107,73	104,28	97,51	87,54	75,18	82,21	88,34	94,18	100,80	97,35	90,58	80,61
11	89,14	95,27	101,11	107,73	104,28	97,51	87,54	75,18	82,21	88,34	94,18	100,80	97,35	90,58	80,61
12	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
13	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
14	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
15	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
16	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
17	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
18	88,52	94,65	100,49	107,11	103,66	96,89	86,91	74,56	81,59	87,72	93,56	100,18	96,72	89,96	79,98
19	88,52	94,65	100,49	107,11	103,66	96,89	86,91	74,56	81,59	87,72	93,56	100,18	96,72	89,96	79,98
20	88,46	94,60	100,43	107,05	103,60	96,83	86,86	74,50	81,53	87,67	93,50	100,12	96,67	89,90	79,93
21	88,46	94,60	100,43	107,05	103,60	96,83	86,86	74,50	81,53	87,67	93,50	100,12	96,67	89,90	79,93
22	74,13	80,26	86,10	92,71	89,26	82,50	72,52	60,16	67,19	73,33	79,17	85,78	82,33	75,57	65,59
23	77,18	83,31	89,15	95,76	92,31	85,55	75,57	63,21	70,24	76,38	82,22	88,83	85,38	78,62	68,64
24	74,49	80,62	86,46	93,08	89,63	82,86	72,88	60,53	67,56	73,69	79,53	86,15	82,69	75,93	65,95
25	86,75	92,88	98,72	105,34	101,88	95,12	85,14	72,79	79,82	85,95	91,79	98,40	94,95	88,19	78,21
26	86,14	92,27	98,11	104,72	101,27	94,51	84,53	72,17	79,20	85,34	91,18	97,79	94,34	87,58	77,60
27	86,14	92,27	98,11	104,72	101,27	94,51	84,53	72,17	79,20	85,34	91,18	97,79	94,34	87,58	77,60
28	86,75	92,88	98,72	105,34	101,88	95,12	85,14	72,79	79,82	85,95	91,79	98,40	94,95	88,19	78,21
29	77,18	83,31	89,15	95,76	92,31	85,55	75,57	63,21	70,24	76,38	82,22	88,83	85,38	78,62	68,64
30	76,17	84,67	87,47	92,85	89,87	83,25	76,17	65,23	69,24	77,73	80,54	85,92	82,94	76,32	69,24
31	84,06	90,20	96,03	102,65	99,20	92,44	82,46	70,10	77,13	83,27	89,10	95,72	92,27	85,50	75,53
31	84,43	90,57	96,40	103,02	99,57	92,80	82,83	70,47	77,50	83,64	89,47	96,09	92,64	85,87	75,90
32	73,55	79,69	85,52	92,14	88,69	81,92	71,95	59,59	66,62	72,75	78,59	85,21	81,76	74,99	65,02
32	84,43	90,57	96,40	103,02	99,57	92,80	82,83	70,47	77,50	83,64	89,47	96,09	92,64	85,87	75,90
33	83,69	91,36	91,28	94,67	88,01	82,89	76,87	72,37	76,76	84,43	84,35	87,74	81,08	75,95	69,93
34	88,73	94,86	100,70	107,32	103,87	97,10	87,12	74,77	81,80	87,93	93,77	100,39	96,93	90,17	80,19

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
35	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
36	Wijndaelerduin	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W10	50	50	50	--	50	50	50
36	Wijndaelerduin	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W10	50	50	50	--	50	50	50
36	Wijndaelerweg	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W10	50	50	50	--	50	50	50
37	Wijndaelerweg	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W10	50	50	50	--	50	50	50
38	Wijndaelerduin	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W10	50	50	50	--	50	50	50

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)
35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14945,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
36	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1364,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
36	--	50	50	50	--	50	50	50	--	662,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
36	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2845,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
37	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1170,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
38	--	50	50	50	--	50	50	50	--	702,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)
35	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	4,93	2,76	0,56	--	941,98	533,61	108,16	--	29,59
36	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,45	0,25	0,05	--	85,97	48,70	9,87	--	2,70
36	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,22	0,12	0,02	--	41,73	23,64	4,79	--	1,31
36	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,94	0,53	0,11	--	179,32	101,58	20,59	--	5,63
37	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,39	0,22	0,04	--	73,75	41,77	8,47	--	2,32
38	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,23	0,13	0,03	--	44,25	25,06	5,08	--	1,39

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
35	13,82	2,80	--	9,86	2,76	0,56	--	84,62	91,72	98,08	103,54	109,93	106,50	99,75	90,03	81,70
36	1,26	0,26	--	0,90	0,25	0,05	--	80,91	86,27	90,89	95,85	98,48	92,22	87,47	79,86	78,34
36	0,61	0,12	--	0,44	0,12	0,02	--	77,77	83,13	87,75	92,72	95,34	89,08	84,34	76,72	75,20
36	2,63	0,53	--	1,88	0,53	0,11	--	84,10	89,46	94,08	99,05	101,68	95,42	90,67	83,05	81,53
37	1,08	0,22	--	0,77	0,22	0,04	--	80,24	85,60	90,23	95,19	97,82	91,56	86,81	79,19	77,67
38	0,65	0,13	--	0,46	0,13	0,03	--	78,02	83,38	88,01	92,97	95,60	89,34	84,59	76,97	75,45

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
35	88,73	94,86	100,70	107,32	103,87	97,10	87,12	74,77	81,80	87,93	93,77	100,39	96,93	90,17	80,19
36	83,61	88,01	93,13	95,73	89,19	84,64	76,96	71,41	76,68	81,08	86,20	88,80	82,26	77,71	70,03
36	80,47	84,88	89,99	92,59	86,05	81,50	73,82	68,27	73,54	77,94	83,06	85,66	79,12	74,57	66,89
36	86,80	91,21	96,33	98,92	92,38	87,83	80,15	74,60	79,87	84,28	89,39	91,99	85,45	80,90	73,22
37	82,94	87,35	92,47	95,06	88,52	83,97	76,29	70,74	76,01	80,42	85,54	88,13	81,59	77,04	69,36
38	80,72	85,13	90,25	92,85	86,30	81,75	74,07	68,52	73,79	78,20	83,32	85,91	79,37	74,82	67,14

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
35	--	--	--	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--	--	--	--
37	--	--	--	--	--	--	--	--
38	--	--	--	--	--	--	--	--

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens wegen maatregelen Kijkduinsestraat

260050
bijlage 2e

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
2a	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
3a	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	50	50	50	--	50	50	50
1	Hoek van Hollandlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
2	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W12	50	50	50	--	50	50	50
3	Kijkduinsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W11	50	50	50	--	50	50	50
4	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
5	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
6	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
7	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
8	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
9	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
10	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
11	Lozerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
12	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
13	Ockenburgstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
14	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
15	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
16	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
17	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
18	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
19	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
20	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
21	Ockenburgstraat	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
22	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
23	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
24	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
25	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
26	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
27	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
28	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
29	Machiel Vrijenhoeklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
30	Schapenatjesduin	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
31	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
31	Laan van Meerdervoort	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
32	Laan van Meerdervoort	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
32	Laan van Meerdervoort	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens wegen maatregelen Kijkduinsestraat

260050
bijlage 2e

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)
2a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6240,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
3a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6651,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
1	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1601,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6240,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6651,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
4	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14518,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8957,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
9	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9411,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16434,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16434,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
14	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
16	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
17	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16812,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
18	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14240,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
21	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14064,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	518,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1045,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	563,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9472,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8228,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8228,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
28	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9472,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1045,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
30	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1490,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5560,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
31	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5107,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
32	--	50	50	50	--	50	50	50	--	454,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5560,50	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens wegen maatregelen Kijkduinsestraat

260050
bijlage 2e

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
2a	5,77	1,17	--	4,12	1,15	0,23	--	80,83	87,93	94,29	99,75	106,14	102,71	95,96	86,23	77,90
3a	6,15	1,25	--	4,39	1,23	0,25	--	82,09	88,30	94,77	99,84	102,13	97,17	92,45	84,68	79,10
1	1,48	0,30	--	1,06	0,30	0,06	--	75,45	79,72	88,55	90,63	95,86	92,96	86,39	79,92	72,48
2	5,77	1,17	--	4,12	1,15	0,23	--	81,81	88,02	94,49	99,56	101,85	96,90	92,18	84,40	78,82
3	6,15	1,25	--	4,39	1,23	0,25	--	82,67	89,08	95,02	99,32	103,91	98,97	93,65	85,79	79,75
4	13,43	2,72	--	9,58	2,69	0,54	--	84,49	91,60	97,96	103,41	109,81	106,38	99,62	89,90	81,57
5	8,29	1,68	--	5,91	1,66	0,34	--	82,40	89,50	95,86	101,32	107,71	104,28	97,52	87,80	79,47
6	8,71	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,61	89,72	96,08	101,53	107,92	104,49	97,74	88,02	79,69
7	8,71	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,61	89,72	96,08	101,53	107,92	104,49	97,74	88,02	79,69
8	8,71	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,61	89,72	96,08	101,53	107,92	104,49	97,74	88,02	79,69
9	8,71	1,76	--	6,21	1,74	0,35	--	82,61	89,72	96,08	101,53	107,92	104,49	97,74	88,02	79,69
10	15,20	3,08	--	10,85	3,04	0,62	--	85,03	92,14	98,50	103,95	110,34	106,91	100,16	90,44	82,11
11	15,20	3,08	--	10,85	3,04	0,62	--	85,03	92,14	98,50	103,95	110,34	106,91	100,16	90,44	82,11
12	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
13	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
14	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
15	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
16	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
17	15,55	3,15	--	11,10	3,11	0,63	--	85,13	92,24	98,60	104,05	110,44	107,01	100,26	90,54	82,21
18	13,17	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	84,41	91,51	97,87	103,33	109,72	106,29	99,54	89,82	81,49
19	13,17	2,67	--	9,40	2,63	0,53	--	84,41	91,51	97,87	103,33	109,72	106,29	99,54	89,82	81,49
20	13,01	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,35	91,46	97,82	103,28	109,67	106,24	99,48	89,76	81,43
21	13,01	2,64	--	9,28	2,60	0,53	--	84,35	91,46	97,82	103,28	109,67	106,24	99,48	89,76	81,43
22	0,48	0,10	--	0,34	0,10	0,02	--	70,02	77,12	83,48	88,94	95,33	91,90	85,15	75,42	67,10
23	0,97	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,07	80,17	86,53	91,99	98,38	94,95	88,20	78,47	70,15
24	0,52	0,11	--	0,37	0,10	0,02	--	70,38	77,48	83,84	89,30	95,69	92,26	85,51	75,79	67,46
25	8,76	1,78	--	6,25	1,75	0,36	--	82,64	89,74	96,10	101,56	107,95	104,52	97,77	88,05	79,72
26	7,61	1,54	--	5,43	1,52	0,31	--	82,03	89,13	95,49	100,95	107,34	103,91	97,16	87,43	79,11
27	7,61	1,54	--	5,43	1,52	0,31	--	82,03	89,13	95,49	100,95	107,34	103,91	97,16	87,43	79,11
28	8,76	1,78	--	6,25	1,75	0,36	--	82,64	89,74	96,10	101,56	107,95	104,52	97,77	88,05	79,72
29	0,97	0,20	--	0,69	0,19	0,04	--	73,07	80,17	86,53	91,99	98,38	94,95	88,20	78,47	70,15
30	1,38	0,28	--	0,98	0,28	0,06	--	75,14	79,40	88,24	90,32	95,55	92,65	86,07	79,61	72,17
31	5,14	1,04	--	3,67	1,03	0,21	--	80,32	87,43	93,79	99,25	105,64	102,21	95,45	85,73	77,40
31	4,72	0,96	--	3,37	0,94	0,19	--	79,96	87,06	93,42	98,88	105,27	101,84	95,09	85,36	77,03
32	0,42	0,09	--	0,30	0,08	0,02	--	69,44	76,55	82,91	88,36	94,76	91,33	84,57	74,85	66,52
32	5,14	1,04	--	3,67	1,03	0,21	--	80,32	87,43	93,79	99,25	105,64	102,21	95,45	85,73	77,40

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens wegen maatregelen Kijkduinsestraat

260050
bijlage 2e

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
2a	84,93	91,07	96,91	103,52	100,07	93,31	83,33	70,97	78,00	84,14	89,97	96,59	93,14	86,37	76,40
3a	85,13	91,42	97,03	99,40	94,31	89,61	81,57	72,17	78,20	84,49	90,09	92,47	87,38	82,68	74,64
1	76,48	84,98	87,78	93,17	90,19	83,56	76,49	65,55	69,55	78,05	80,85	86,23	83,25	76,63	69,56
2	84,85	91,14	96,75	99,12	94,03	89,34	81,29	71,89	77,92	84,21	89,82	92,19	87,10	82,41	74,36
3	86,03	91,72	96,46	101,27	96,24	90,90	82,84	72,82	79,10	84,79	89,53	94,34	89,31	83,97	75,90
4	88,60	94,73	100,57	107,19	103,74	96,97	87,00	74,64	81,67	87,80	93,64	100,26	96,81	90,04	80,07
5	86,50	92,64	98,47	105,09	101,64	94,88	84,90	72,54	79,57	85,71	91,54	98,16	94,71	87,94	77,97
6	86,72	92,85	98,69	105,31	101,86	95,09	85,12	72,76	79,79	85,92	91,76	98,38	94,93	88,16	78,18
7	86,72	92,85	98,69	105,31	101,86	95,09	85,12	72,76	79,79	85,92	91,76	98,38	94,93	88,16	78,18
8	86,72	92,85	98,69	105,31	101,86	95,09	85,12	72,76	79,79	85,92	91,76	98,38	94,93	88,16	78,18
9	86,72	92,85	98,69	105,31	101,86	95,09	85,12	72,76	79,79	85,92	91,76	98,38	94,93	88,16	78,18
10	89,14	95,27	101,11	107,73	104,28	97,51	87,54	75,18	82,21	88,34	94,18	100,80	97,35	90,58	80,61
11	89,14	95,27	101,11	107,73	104,28	97,51	87,54	75,18	82,21	88,34	94,18	100,80	97,35	90,58	80,61
12	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
13	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
14	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
15	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
16	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
17	89,24	95,37	101,21	107,83	104,38	97,61	87,64	75,28	82,31	88,44	94,28	100,90	97,44	90,68	80,70
18	88,52	94,65	100,49	107,11	103,66	96,89	86,91	74,56	81,59	87,72	93,56	100,18	96,72	89,96	79,98
19	88,52	94,65	100,49	107,11	103,66	96,89	86,91	74,56	81,59	87,72	93,56	100,18	96,72	89,96	79,98
20	88,46	94,60	100,43	107,05	103,60	96,83	86,86	74,50	81,53	87,67	93,50	100,12	96,67	89,90	79,93
21	88,46	94,60	100,43	107,05	103,60	96,83	86,86	74,50	81,53	87,67	93,50	100,12	96,67	89,90	79,93
22	74,13	80,26	86,10	92,71	89,26	82,50	72,52	60,16	67,19	73,33	79,17	85,78	82,33	75,57	65,59
23	77,18	83,31	89,15	95,76	92,31	85,55	75,57	63,21	70,24	76,38	82,22	88,83	85,38	78,62	68,64
24	74,49	80,62	86,46	93,08	89,63	82,86	72,88	60,53	67,56	73,69	79,53	86,15	82,69	75,93	65,95
25	86,75	92,88	98,72	105,34	101,88	95,12	85,14	72,79	79,82	85,95	91,79	98,40	94,95	88,19	78,21
26	86,14	92,27	98,11	104,72	101,27	94,51	84,53	72,17	79,20	85,34	91,18	97,79	94,34	87,58	77,60
27	86,14	92,27	98,11	104,72	101,27	94,51	84,53	72,17	79,20	85,34	91,18	97,79	94,34	87,58	77,60
28	86,75	92,88	98,72	105,34	101,88	95,12	85,14	72,79	79,82	85,95	91,79	98,40	94,95	88,19	78,21
29	77,18	83,31	89,15	95,76	92,31	85,55	75,57	63,21	70,24	76,38	82,22	88,83	85,38	78,62	68,64
30	76,17	84,67	87,47	92,85	89,87	83,25	76,17	65,23	69,24	77,73	80,54	85,92	82,94	76,32	69,24
31	84,43	90,57	96,40	103,02	99,57	92,80	82,83	70,47	77,50	83,64	89,47	96,09	92,64	85,87	75,90
31	84,06	90,20	96,03	102,65	99,20	92,44	82,46	70,10	77,13	83,27	89,10	95,72	92,27	85,50	75,53
32	73,55	79,69	85,52	92,14	88,69	81,92	71,95	59,59	66,62	72,75	78,59	85,21	81,76	74,99	65,02
32	84,43	90,57	96,40	103,02	99,57	92,80	82,83	70,47	77,50	83,64	89,47	96,09	92,64	85,87	75,90

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens wegen maatregelen Kijkduinsestraat

260050
bijlage 2e

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
2a	--	--	--	--	--	--	--	--
3a	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
33	Zandvoortselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30
34	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
35	Monsterseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
36	Wijndaelerduin	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W10	50	50	50	--	50	50	50
36	Wijndaelerduin	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W10	50	50	50	--	50	50	50
36	Wijndaelerweg	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W10	50	50	50	--	50	50	50
37	Wijndaelerweg	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W10	50	50	50	--	50	50	50
38	Wijndaelerduin	0,00	2,50	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W10	50	50	50	--	50	50	50

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens wegen maatregelen Kijkduinsestraat

260050
bijlage 2e

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)
33	50	30	30	30	50	30	30	30	50	1446,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
34	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14945,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14945,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
36	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1364,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
36	--	50	50	50	--	50	50	50	--	662,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
36	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2845,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
37	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1170,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50
38	--	50	50	50	--	50	50	50	--	702,00	6,60	3,70	0,75	--	0,50	0,50	0,50	--	95,50

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)
33	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,48	0,27	0,05	--	91,14	51,63	10,47	--	2,86
34	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	4,93	2,76	0,56	--	941,98	533,61	108,16	--	29,59
35	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	4,93	2,76	0,56	--	941,98	533,61	108,16	--	29,59
36	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,45	0,25	0,05	--	85,97	48,70	9,87	--	2,70
36	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,22	0,12	0,02	--	41,73	23,64	4,79	--	1,31
36	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,94	0,53	0,11	--	179,32	101,58	20,59	--	5,63
37	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,39	0,22	0,04	--	73,75	41,77	8,47	--	2,32
38	96,50	96,50	--	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	0,23	0,13	0,03	--	44,25	25,06	5,08	--	1,39

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens wegen maatregelen Kijkduinsestraat

260050
bijlage 2e

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
33	1,34	0,27	--	0,95	0,27	0,05	--	82,29	86,95	94,94	94,14	97,38	90,80	85,72	80,31	79,30
34	13,82	2,80	--	9,86	2,76	0,56	--	84,62	91,72	98,08	103,54	109,93	106,50	99,75	90,03	81,70
35	13,82	2,80	--	9,86	2,76	0,56	--	84,62	91,72	98,08	103,54	109,93	106,50	99,75	90,03	81,70
36	1,26	0,26	--	0,90	0,25	0,05	--	80,91	86,27	90,89	95,85	98,48	92,22	87,47	79,86	78,34
36	0,61	0,12	--	0,44	0,12	0,02	--	77,77	83,13	87,75	92,72	95,34	89,08	84,34	76,72	75,20
36	2,63	0,53	--	1,88	0,53	0,11	--	84,10	89,46	94,08	99,05	101,68	95,42	90,67	83,05	81,53
37	1,08	0,22	--	0,77	0,22	0,04	--	80,24	85,60	90,23	95,19	97,82	91,56	86,81	79,19	77,67
38	0,65	0,13	--	0,46	0,13	0,03	--	78,02	83,38	88,01	92,97	95,60	89,34	84,59	76,97	75,45

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Invoergegevens wegen maatregelen Kijkduinsestraat

260050
bijlage 2e

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
33	83,69	91,36	91,28	94,67	88,01	82,89	76,87	72,37	76,76	84,43	84,35	87,74	81,08	75,95	69,93
34	88,73	94,86	100,70	107,32	103,87	97,10	87,12	74,77	81,80	87,93	93,77	100,39	96,93	90,17	80,19
35	88,73	94,86	100,70	107,32	103,87	97,10	87,12	74,77	81,80	87,93	93,77	100,39	96,93	90,17	80,19
36	83,61	88,01	93,13	95,73	89,19	84,64	76,96	71,41	76,68	81,08	86,20	88,80	82,26	77,71	70,03
36	80,47	84,88	89,99	92,59	86,05	81,50	73,82	68,27	73,54	77,94	83,06	85,66	79,12	74,57	66,89
36	86,80	91,21	96,33	98,92	92,38	87,83	80,15	74,60	79,87	84,28	89,39	91,99	85,45	80,90	73,22
37	82,94	87,35	92,47	95,06	88,52	83,97	76,29	70,74	76,01	80,42	85,54	88,13	81,59	77,04	69,36
38	80,72	85,13	90,25	92,85	86,30	81,75	74,07	68,52	73,79	78,20	83,32	85,91	79,37	74,82	67,14

Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
33	--	--	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--	--	--	--
37	--	--	--	--	--	--	--	--
38	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023 Plan nieuwbouw en wijzigingsbevoegdheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
1	Kruising	1/2
2	Kruising	1/2
3	Kruising	2/3
4	Kruising	1

Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n24_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	52,95	50,28	43,35	53,56
n24_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	52,58	49,91	42,97	53,19
n137_C	Deltaplein blok B	7,50	52,45	49,77	42,84	53,05
n137_B	Deltaplein blok B	4,50	52,44	49,76	42,83	53,04
n136_A	Deltaplein blok B	7,50	52,32	49,65	42,71	52,93
n137_D	Deltaplein blok B	10,50	52,31	49,63	42,70	52,91
n136_B	Deltaplein blok B	10,50	52,17	49,50	42,57	52,78
n137_E	Deltaplein blok B	13,50	52,06	49,39	42,45	52,67
n136_C	Deltaplein blok B	13,50	51,94	49,26	42,33	52,54
n137_A	Deltaplein blok B	1,50	51,80	49,13	42,19	52,41
n137_F	Deltaplein blok B	16,50	51,77	49,09	42,16	52,37
n136_D	Deltaplein blok B	16,50	51,61	48,94	42,00	52,22
n135_B	Deltaplein blok B	10,50	51,14	48,46	41,53	51,74
n135_C	Deltaplein blok B	13,50	51,01	48,34	41,40	51,62
n135_D	Deltaplein blok B	16,50	50,64	47,96	41,03	51,24
n135_A	Deltaplein blok B	7,50	50,18	47,52	40,59	50,79
n138_E	Deltaplein blok B	13,50	49,77	47,10	40,17	50,38
n138_F	Deltaplein blok B	16,50	49,74	47,07	40,14	50,35
n138_D	Deltaplein blok B	10,50	49,71	47,04	40,11	50,32
n138_C	Deltaplein blok B	7,50	49,70	47,03	40,10	50,31
n138_B	Deltaplein blok B	4,50	49,57	46,90	39,97	50,18
n138_A	Deltaplein blok B	1,50	48,12	45,45	38,52	48,73
n175_D	Deltaplein blok C	16,50	47,71	45,04	38,11	48,32
n175_C	Deltaplein blok C	13,50	47,53	44,87	37,94	48,14
n139_D	Deltaplein blok B	16,50	47,47	44,80	37,87	48,08
n139_C	Deltaplein blok B	13,50	47,37	44,70	37,77	47,98
n175_B	Deltaplein blok C	10,50	47,32	44,66	37,72	47,93
n176_D	Deltaplein blok C	16,50	47,30	44,63	37,70	47,91
n20a_F	Atlantic Hotel	22,50	47,20	44,54	37,60	47,81
n20a_E	Atlantic Hotel	19,50	47,18	44,52	37,58	47,79
n139_B	Deltaplein blok B	10,50	47,09	44,42	37,49	47,70
n20a_D	Atlantic Hotel	16,50	46,99	44,32	37,39	47,60
n176_C	Deltaplein blok C	13,50	46,89	44,22	37,28	47,50
n139_A	Deltaplein blok B	7,50	46,83	44,17	37,23	47,44
n140_D	Deltaplein blok B	16,50	46,78	44,12	37,18	47,39
n20a_C	Atlantic Hotel	13,50	46,76	44,10	37,17	47,37
n20_F	Atlantic Hotel	16,50	46,75	44,09	37,16	47,36
n156_F	Deltaplein blok C	16,50	46,67	44,00	37,07	47,28
n20_E	Atlantic Hotel	13,50	46,59	43,93	37,00	47,20
n174_C	Deltaplein blok C	13,50	46,51	43,84	36,91	47,12
n174_B	Deltaplein blok C	10,50	46,50	43,83	36,90	47,11
n174_D	Deltaplein blok C	16,50	46,49	43,82	36,89	47,10
n134_B	Deltaplein blok B	10,50	46,46	43,80	36,86	47,07
n176_B	Deltaplein blok C	10,50	46,44	43,77	36,84	47,05
n20b_A	Atlantic Hotel	37,50	46,42	43,75	36,82	47,03
n140_C	Deltaplein blok B	13,50	46,36	43,69	36,76	46,97
n20a_B	Atlantic Hotel	10,50	46,36	43,70	36,76	46,97
n134_C	Deltaplein blok B	13,50	46,36	43,68	36,75	46,96
n175_A	Deltaplein blok C	7,50	46,31	43,65	36,72	46,92
n156_E	Deltaplein blok C	13,50	46,29	43,62	36,69	46,90
n176_A	Deltaplein blok C	7,50	46,28	43,61	36,68	46,89
n20_D	Atlantic Hotel	10,50	46,24	43,57	36,64	46,85
n13_F	Atlantic Hotel	16,50	46,23	43,56	36,63	46,84
n13_E	Atlantic Hotel	13,50	46,21	43,54	36,61	46,82
n13a_D	Atlantic Hotel	16,50	46,15	43,48	36,55	46,76
n13_D	Atlantic Hotel	10,50	46,10	43,43	36,50	46,71
n13a_C	Atlantic Hotel	13,50	46,08	43,41	36,48	46,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n13a_E	Atlantic Hotel	19,50	46,02	43,36	36,42	46,63
n156_D	Deltaplein blok C	10,50	45,99	43,32	36,39	46,60
n13a_B	Atlantic Hotel	10,50	45,96	43,30	36,36	46,57
n20_C	Atlantic Hotel	7,50	45,96	43,30	36,37	46,57
n13a_F	Atlantic Hotel	22,50	45,95	43,28	36,35	46,56
n20a_A	Atlantic Hotel	7,50	45,93	43,26	36,33	46,54
n156_C	Deltaplein blok C	7,50	45,91	43,24	36,31	46,52
n13_C	Atlantic Hotel	7,50	45,88	43,21	36,28	46,49
n140_B	Deltaplein blok B	10,50	45,83	43,17	36,23	46,44
n13a_A	Atlantic Hotel	7,50	45,73	43,06	36,13	46,34
n13b_A	Atlantic Hotel	37,50	45,61	42,95	36,02	46,22
n140_A	Deltaplein blok B	7,50	45,50	42,84	35,91	46,11
n157a_B	Deltaplein blok C	22,50	45,50	42,82	35,89	46,10
n20_B	Atlantic Hotel	4,50	45,48	42,81	35,88	46,09
n134_D	Deltaplein blok B	16,50	45,45	42,77	35,84	46,05
n13_B	Atlantic Hotel	4,50	45,40	42,73	35,80	46,01
n157a_A	Deltaplein blok C	19,50	45,33	42,67	35,73	45,94
n156_B	Deltaplein blok C	4,50	45,31	42,64	35,71	45,92
n157_F	Deltaplein blok C	16,50	45,16	42,49	35,56	45,77
n19_F	Atlantic Hotel	16,50	44,95	42,28	35,35	45,56
n157_E	Deltaplein blok C	13,50	44,94	42,27	35,34	45,55
n19a_D	Atlantic Hotel	16,50	44,94	42,28	35,34	45,55
n174_A	Deltaplein blok C	7,50	44,93	42,27	35,34	45,54
n19a_E	Atlantic Hotel	19,50	44,87	42,20	35,27	45,48
n19_E	Atlantic Hotel	13,50	44,83	42,17	35,23	45,44
n19a_C	Atlantic Hotel	13,50	44,81	42,14	35,21	45,42
n158a_B	Deltaplein blok C	22,50	44,78	42,11	35,18	45,39
n157_D	Deltaplein blok C	10,50	44,76	42,09	35,15	45,37
n19a_F	Atlantic Hotel	22,50	44,74	42,07	35,14	45,35
n157_C	Deltaplein blok C	7,50	44,63	41,96	35,03	45,24
n158a_A	Deltaplein blok C	19,50	44,63	41,96	35,03	45,24
n19a_B	Atlantic Hotel	10,50	44,57	41,90	34,97	45,18
n19_D	Atlantic Hotel	10,50	44,55	41,88	34,95	45,16
n19b_A	Atlantic Hotel	37,50	44,24	41,56	34,63	44,84
n158_F	Deltaplein blok C	16,50	44,20	41,54	34,60	44,81
n19a_A	Atlantic Hotel	7,50	44,18	41,51	34,58	44,79
n14b_A	Atlantic Hotel	37,50	44,17	41,51	34,57	44,78
n19_C	Atlantic Hotel	7,50	44,12	41,45	34,52	44,73
n14a_E	Atlantic Hotel	19,50	44,04	41,38	34,45	44,65
n12a_E	Atlantic Hotel	19,50	44,04	41,36	34,43	44,64
n14a_F	Atlantic Hotel	22,50	44,03	41,36	34,43	44,64
n12a_F	Atlantic Hotel	22,50	44,02	41,34	34,41	44,62
n01a_F	Atlantic Hotel	22,50	44,01	41,33	34,40	44,61
n14a_D	Atlantic Hotel	16,50	43,96	41,29	34,36	44,57
n01a_E	Atlantic Hotel	19,50	43,95	41,28	34,34	44,56
n20_A	Atlantic Hotel	1,50	43,92	41,27	34,34	44,54
n12_F	Atlantic Hotel	16,50	43,88	41,20	34,27	44,48
n12a_D	Atlantic Hotel	16,50	43,87	41,19	34,26	44,47
n157_B	Deltaplein blok C	4,50	43,85	41,18	34,25	44,46
n156_A	Deltaplein blok C	1,50	43,82	41,16	34,23	44,43
n13_A	Atlantic Hotel	1,50	43,79	41,14	34,21	44,41
n01_F	Atlantic Hotel	16,50	43,79	41,12	34,18	44,40
n01a_D	Atlantic Hotel	16,50	43,78	41,10	34,17	44,38
n14_F	Atlantic Hotel	16,50	43,76	41,11	34,17	44,38
n12_E	Atlantic Hotel	13,50	43,67	40,99	34,06	44,27
n12a_C	Atlantic Hotel	13,50	43,65	40,97	34,04	44,25
n01_E	Atlantic Hotel	13,50	43,61	40,93	34,00	44,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n14a_C	Atlantic Hotel	13,50	43,60	40,94	34,00	44,21
n01a_C	Atlantic Hotel	13,50	43,57	40,90	33,96	44,18
n14_E	Atlantic Hotel	13,50	43,45	40,79	33,86	44,06
n158_E	Deltaplein blok C	13,50	43,32	40,66	33,72	43,93
n12_D	Atlantic Hotel	10,50	43,28	40,61	33,68	43,89
n01_C	Atlantic Hotel	7,50	43,27	40,60	33,67	43,88
n12a_B	Atlantic Hotel	10,50	43,26	40,59	33,66	43,87
n01_D	Atlantic Hotel	10,50	43,24	40,56	33,63	43,84
n01a_A	Atlantic Hotel	7,50	43,24	40,56	33,63	43,84
n01a_B	Atlantic Hotel	10,50	43,20	40,52	33,59	43,80
n19_B	Atlantic Hotel	4,50	43,07	40,42	33,48	43,69
n179_F	Deltaplein blok D	16,50	43,04	40,38	33,45	43,65
n157_A	Deltaplein blok C	1,50	42,79	40,13	33,20	43,40
n03b_A	Atlantic Hotel	37,50	42,76	40,07	33,14	43,36
n134_A	Deltaplein blok B	7,50	42,74	40,07	33,14	43,35
n14a_B	Atlantic Hotel	10,50	42,73	40,08	33,14	43,35
n192a_B	Deltaplein blok D	22,50	42,65	39,98	33,05	43,26
n14_D	Atlantic Hotel	10,50	42,52	39,86	32,93	43,13
n02b_A	Atlantic Hotel	37,50	42,52	39,84	32,91	43,12
n158_D	Deltaplein blok C	10,50	42,51	39,85	32,92	43,12
n01b_A	Atlantic Hotel	37,50	42,51	39,83	32,90	43,11
n03a_F	Atlantic Hotel	22,50	42,48	39,79	32,86	43,08
n193a_B	Deltaplein blok D	22,50	42,43	39,76	32,83	43,04
n02a_F	Atlantic Hotel	22,50	42,39	39,71	32,78	42,99
n03a_E	Atlantic Hotel	19,50	42,39	39,71	32,77	42,99
n149_E	Deltaplein blok B	19,50	42,36	39,68	32,75	42,96
n12b_A	Atlantic Hotel	37,50	42,34	39,66	32,73	42,94
n149_F	Deltaplein blok B	22,50	42,30	39,62	32,69	42,90
n203_F	Deltaplein blok D	22,50	42,26	39,59	32,66	42,87
n02a_E	Atlantic Hotel	19,50	42,25	39,56	32,63	42,85
n01_B	Atlantic Hotel	4,50	42,23	39,57	32,64	42,84
n03_F	Atlantic Hotel	16,50	42,23	39,55	32,62	42,83
n03a_D	Atlantic Hotel	16,50	42,22	39,53	32,60	42,82
n192a_A	Deltaplein blok D	19,50	42,13	39,46	32,53	42,74
n02_F	Atlantic Hotel	16,50	42,11	39,43	32,49	42,71
n02a_D	Atlantic Hotel	16,50	42,09	39,40	32,47	42,69
n158_C	Deltaplein blok C	7,50	42,05	39,39	32,45	42,66
n12_B	Atlantic Hotel	4,50	42,01	39,34	32,41	42,62
n179_E	Deltaplein blok D	13,50	41,99	39,32	32,39	42,60
n202_F	Deltaplein blok D	22,50	41,99	39,33	32,40	42,60
n03_E	Atlantic Hotel	13,50	41,99	39,30	32,37	42,59
n12a_A	Atlantic Hotel	7,50	41,98	39,31	32,37	42,59
n03a_C	Atlantic Hotel	13,50	41,97	39,29	32,36	42,57
n14a_A	Atlantic Hotel	7,50	41,93	39,28	32,34	42,55
n02_E	Atlantic Hotel	13,50	41,93	39,25	32,32	42,53
n02a_C	Atlantic Hotel	13,50	41,92	39,24	32,31	42,52
n148_F	Deltaplein blok B	22,50	41,91	39,23	32,30	42,51
n193a_A	Deltaplein blok D	19,50	41,89	39,22	32,29	42,50
n191_D	Deltaplein blok D	16,50	41,88	39,22	32,29	42,49
n150_E	Deltaplein blok B	19,50	41,84	39,16	32,23	42,44
n14_C	Atlantic Hotel	7,50	41,70	39,04	32,11	42,31
n203_E	Deltaplein blok D	19,50	41,69	39,02	32,09	42,30
n180_F	Deltaplein blok D	16,50	41,60	38,93	32,00	42,21
n02_D	Atlantic Hotel	10,50	41,60	38,92	31,99	42,20
n02a_B	Atlantic Hotel	10,50	41,58	38,91	31,97	42,19
n03_D	Atlantic Hotel	10,50	41,59	38,90	31,97	42,19
n03a_B	Atlantic Hotel	10,50	41,56	38,88	31,95	42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n159_E	Deltaplein blok C	19,50	41,53	38,85	31,92	42,13
n192_F	Deltaplein blok D	16,50	41,45	38,78	31,85	42,06
n12_C	Atlantic Hotel	7,50	41,44	38,76	31,83	42,04
n03_A	Atlantic Hotel	1,50	41,37	38,68	31,75	41,97
n03_C	Atlantic Hotel	7,50	41,28	38,60	31,67	41,88
n03a_A	Atlantic Hotel	7,50	41,26	38,57	31,64	41,86
n193_F	Deltaplein blok D	16,50	41,23	38,56	31,63	41,84
n03_B	Atlantic Hotel	4,50	41,15	38,46	31,53	41,75
n02_C	Atlantic Hotel	7,50	41,09	38,42	31,48	41,70
n02a_A	Atlantic Hotel	7,50	41,07	38,39	31,46	41,67
n179_D	Deltaplein blok D	10,50	41,07	38,39	31,46	41,67
n158_B	Deltaplein blok C	4,50	41,03	38,37	31,44	41,64
n180_E	Deltaplein blok D	13,50	40,97	38,30	31,37	41,58
n150_D	Deltaplein blok B	16,50	40,95	38,27	31,34	41,55
n141_D	Deltaplein blok B	16,50	40,91	38,23	31,30	41,51
n159_D	Deltaplein blok C	16,50	40,89	38,21	31,28	41,49
n191_C	Deltaplein blok D	13,50	40,86	38,20	31,27	41,47
n31a_B	Deltaplein blok E	22,50	40,86	38,19	31,25	41,47
n159_F	Deltaplein blok C	22,50	40,77	38,09	31,16	41,37
n194a_B	Deltaplein blok D	22,50	40,73	38,06	31,13	41,34
n203_D	Deltaplein blok D	16,50	40,71	38,05	31,11	41,32
n133_D	Deltaplein blok B	16,50	40,69	38,03	31,10	41,30
n149_D	Deltaplein blok B	16,50	40,60	37,91	30,98	41,20
n02_B	Atlantic Hotel	4,50	40,57	37,91	30,98	41,18
n191_B	Deltaplein blok D	10,50	40,50	37,84	30,90	41,11
n14_B	Atlantic Hotel	4,50	40,48	37,82	30,89	41,09
n32a_B	Deltaplein blok E	22,50	40,45	37,78	30,85	41,06
n192_E	Deltaplein blok D	13,50	40,41	37,74	30,81	41,02
n202_E	Deltaplein blok D	19,50	40,41	37,75	30,82	41,02
n31a_A	Deltaplein blok E	19,50	40,31	37,64	30,71	40,92
n179_C	Deltaplein blok D	7,50	40,30	37,63	30,70	40,91
n194a_A	Deltaplein blok D	19,50	40,22	37,54	30,61	40,82
n133_C	Deltaplein blok B	13,50	40,10	37,44	30,51	40,71
n08_C	Atlantic Hotel	37,50	40,10	37,42	30,49	40,70
n195a_B	Deltaplein blok D	22,50	40,09	37,42	30,49	40,70
n158_A	Deltaplein blok C	1,50	40,06	37,40	30,47	40,67
n150_F	Deltaplein blok B	22,50	40,03	37,34	30,41	40,63
n180_D	Deltaplein blok D	10,50	40,02	37,35	30,42	40,63
n149_C	Deltaplein blok B	13,50	39,98	37,30	30,37	40,58
n150_C	Deltaplein blok B	13,50	39,97	37,30	30,36	40,58
n32a_A	Deltaplein blok E	19,50	39,85	37,18	30,25	40,46
n193_E	Deltaplein blok D	13,50	39,80	37,14	30,21	40,41
n203_C	Deltaplein blok D	13,50	39,76	37,09	30,16	40,37
n191_A	Deltaplein blok D	7,50	39,74	37,08	30,15	40,35
n60_D	Deltaplein blok F	16,50	39,72	37,04	30,11	40,32
n195a_A	Deltaplein blok D	19,50	39,68	37,00	30,07	40,28
n31_F	Deltaplein blok E	16,50	39,66	36,99	30,06	40,27
n61_D	Deltaplein blok F	16,50	39,64	36,96	30,03	40,24
n179_B	Deltaplein blok D	4,50	39,49	36,82	29,89	40,10
n194_F	Deltaplein blok D	16,50	39,42	36,76	29,83	40,03
n62_D	Deltaplein blok F	16,50	39,42	36,74	29,81	40,02
n197_D	Deltaplein blok D	16,50	39,36	36,68	29,75	39,96
n180_C	Deltaplein blok D	7,50	39,33	36,67	29,73	39,94
n159_C	Deltaplein blok C	13,50	39,33	36,65	29,72	39,93
n76_F	Deltaplein blok F	22,50	39,32	36,65	29,72	39,93
n117_A	Deltaplein blok A	1,50	39,11	36,44	29,51	39,72
n118_A	Deltaplein blok A	1,50	39,11	36,44	29,51	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n131_B	Deltaplein blok A	22,50	39,08	36,39	29,46	39,68
n195_F	Deltaplein blok D	16,50	39,01	36,34	29,41	39,62
n130_B	Deltaplein blok A	22,50	38,97	36,29	29,36	39,57
n179_A	Deltaplein blok D	1,50	38,94	36,27	29,34	39,55
n160_D	Deltaplein blok C	16,50	38,92	36,25	29,32	39,53
n32_F	Deltaplein blok E	16,50	38,92	36,25	29,32	39,53
n148_E	Deltaplein blok B	19,50	38,90	36,21	29,28	39,50
n197_F	Deltaplein blok D	22,50	38,87	36,19	29,26	39,47
n190_D	Deltaplein blok D	16,50	38,85	36,18	29,24	39,46
n197_E	Deltaplein blok D	19,50	38,76	36,09	29,16	39,37
n141_C	Deltaplein blok B	13,50	38,75	36,06	29,13	39,35
n202_D	Deltaplein blok D	16,50	38,69	36,02	29,09	39,30
n149_B	Deltaplein blok B	10,50	38,66	35,99	29,06	39,27
n192_D	Deltaplein blok D	10,50	38,66	35,99	29,06	39,27
n119_A	Deltaplein blok A	1,50	38,65	35,98	29,05	39,26
n14_A	Atlantic Hotel	1,50	38,58	35,93	29,00	39,20
n150_B	Deltaplein blok B	10,50	38,55	35,89	28,96	39,16
n180_B	Deltaplein blok D	4,50	38,52	35,86	28,92	39,13
n33_D	Deltaplein blok E	16,50	38,43	35,76	28,83	39,04
n34_D	Deltaplein blok E	16,50	38,41	35,74	28,81	39,02
n203_B	Deltaplein blok D	10,50	38,32	35,65	28,72	38,93
n196_F	Deltaplein blok D	22,50	38,25	35,57	28,64	38,85
n31_E	Deltaplein blok E	13,50	38,24	35,56	28,63	38,84
n60_C	Deltaplein blok F	13,50	38,16	35,48	28,55	38,76
n59_D	Deltaplein blok F	16,50	38,14	35,46	28,53	38,74
n186_D	Deltaplein blok D	16,50	38,03	35,35	28,42	38,63
n35_D	Deltaplein blok E	16,50	38,02	35,34	28,41	38,62
n49_B	Deltaplein blok E	22,50	37,96	35,30	28,37	38,57
n61_C	Deltaplein blok F	13,50	37,97	35,29	28,36	38,57
n63_F	Deltaplein blok F	22,50	37,85	35,18	28,25	38,46
n26_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	37,82	35,14	28,21	38,42
n62_C	Deltaplein blok F	13,50	37,82	35,14	28,21	38,42
n180_A	Deltaplein blok D	1,50	37,72	35,07	28,13	38,34
n187_D	Deltaplein blok D	16,50	37,68	35,01	28,07	38,29
n196_E	Deltaplein blok D	19,50	37,69	35,01	28,08	38,29
n68_F	Deltaplein blok F	22,50	37,63	34,94	28,01	38,23
n08_B	Atlantic Hotel	34,50	37,61	34,93	28,00	38,21
n193_D	Deltaplein blok D	10,50	37,57	34,91	27,97	38,18
n192_C	Deltaplein blok D	7,50	37,52	34,85	27,92	38,13
n186_C	Deltaplein blok D	13,50	37,47	34,79	27,86	38,07
n159_B	Deltaplein blok C	10,50	37,45	34,76	27,83	38,05
n127_F	Deltaplein blok A	22,50	37,41	34,72	27,79	38,01
n197_C	Deltaplein blok D	13,50	37,38	34,70	27,77	37,98
n194_E	Deltaplein blok D	13,50	37,37	34,69	27,76	37,97
n195_E	Deltaplein blok D	13,50	37,36	34,68	27,75	37,96
n203_A	Deltaplein blok D	7,50	37,31	34,64	27,71	37,92
n33_C	Deltaplein blok E	13,50	37,23	34,56	27,62	37,84
n35_C	Deltaplein blok E	13,50	37,20	34,52	27,59	37,80
n196_D	Deltaplein blok D	16,50	37,19	34,51	27,58	37,79
n202_C	Deltaplein blok D	13,50	37,18	34,51	27,58	37,79
n34_C	Deltaplein blok E	13,50	37,16	34,48	27,55	37,76
n49_A	Deltaplein blok E	19,50	37,06	34,40	27,47	37,67
n201_F	Deltaplein blok D	22,50	36,98	34,33	27,40	37,60
n160_C	Deltaplein blok C	13,50	36,96	34,29	27,36	37,57
n31_D	Deltaplein blok E	10,50	36,90	34,22	27,29	37,50
n76_E	Deltaplein blok F	19,50	36,84	34,16	27,23	37,44
n142_D	Deltaplein blok B	16,50	36,80	34,10	27,17	37,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n130_A	Deltaplein blok A	19,50	36,75	34,06	27,13	37,35
n117_F	Deltaplein blok A	16,50	36,73	34,07	27,14	37,34
n32_E	Deltaplein blok E	13,50	36,74	34,06	27,13	37,34
n31_B	Deltaplein blok E	4,50	36,71	34,04	27,11	37,32
n187_C	Deltaplein blok D	13,50	36,68	34,01	27,08	37,29
n198_D	Deltaplein blok D	16,50	36,69	34,01	27,08	37,29
n131_A	Deltaplein blok A	19,50	36,64	33,95	27,02	37,24
n186_B	Deltaplein blok D	10,50	36,57	33,90	26,97	37,18
n159_A	Deltaplein blok C	7,50	36,57	33,89	26,96	37,17
n192_B	Deltaplein blok D	4,50	36,53	33,86	26,93	37,14
n198_E	Deltaplein blok D	19,50	36,53	33,86	26,93	37,14
n133_B	Deltaplein blok B	10,50	36,51	33,82	26,89	37,11
n63_E	Deltaplein blok F	19,50	36,48	33,81	26,88	37,09
n31_A	Deltaplein blok E	1,50	36,45	33,80	26,87	37,07
n106_D	Deltaplein blok G	16,50	36,45	33,77	26,83	37,05
n31_C	Deltaplein blok E	7,50	36,40	33,72	26,79	37,00
n21_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	36,37	33,70	26,77	36,98
n59_C	Deltaplein blok F	13,50	36,33	33,65	26,72	36,93
n196_C	Deltaplein blok D	13,50	36,19	33,50	26,57	36,79
n21_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	36,12	33,47	26,54	36,74
n190_C	Deltaplein blok D	13,50	36,13	33,45	26,52	36,73
n193_C	Deltaplein blok D	7,50	36,08	33,41	26,47	36,69
n35_B	Deltaplein blok E	10,50	36,08	33,39	26,46	36,68
n120_C	Deltaplein blok A	13,50	35,90	33,21	26,28	36,50
n60_B	Deltaplein blok F	10,50	35,88	33,19	26,26	36,48
n117_E	Deltaplein blok A	13,50	35,82	33,16	26,23	36,43
n181_D	Deltaplein blok D	16,50	35,83	33,14	26,21	36,43
n186_A	Deltaplein blok D	7,50	35,80	33,13	26,20	36,41
n68_E	Deltaplein blok F	19,50	35,77	33,09	26,15	36,37
n61_B	Deltaplein blok F	10,50	35,74	33,06	26,13	36,34
n58_D	Deltaplein blok F	16,50	35,71	33,04	26,11	36,32
n117_D	Deltaplein blok A	10,50	35,57	32,90	25,97	36,18
n192_A	Deltaplein blok D	1,50	35,48	32,82	25,89	36,09
n62_B	Deltaplein blok F	10,50	35,45	32,77	25,83	36,05
n35_A	Deltaplein blok E	7,50	35,44	32,76	25,83	36,04
n198_F	Deltaplein blok D	22,50	35,42	32,76	25,83	36,03
n200_F	Deltaplein blok D	22,50	35,41	32,75	25,82	36,02
n202_B	Deltaplein blok D	10,50	35,30	32,63	25,70	35,91
n02_A	Atlantic Hotel	1,50	35,14	32,48	25,55	35,75
n37_D	Deltaplein blok E	16,50	35,15	32,47	25,54	35,75
n58_C	Deltaplein blok F	13,50	35,14	32,47	25,54	35,75
n181_C	Deltaplein blok D	13,50	35,13	32,45	25,52	35,73
n120_D	Deltaplein blok A	16,50	35,13	32,44	25,50	35,72
n147_D	Deltaplein blok B	16,50	35,13	32,40	25,47	35,71
n25_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	35,10	32,44	25,51	35,71
n118_E	Deltaplein blok A	13,50	35,06	32,39	25,46	35,67
n117_B	Deltaplein blok A	4,50	35,04	32,38	25,45	35,65
n120_B	Deltaplein blok A	10,50	35,04	32,36	25,43	35,64
n187_B	Deltaplein blok D	10,50	35,01	32,34	25,41	35,62
n193_B	Deltaplein blok D	4,50	34,99	32,33	25,39	35,60
n77_D	Deltaplein blok F	16,50	34,97	32,27	25,34	35,56
n133_A	Deltaplein blok B	7,50	34,87	32,19	25,26	35,47
n47_F	Deltaplein blok E	22,50	34,78	32,09	25,15	35,37
n61_A	Deltaplein blok F	7,50	34,76	32,08	25,15	35,36
n60_A	Deltaplein blok F	7,50	34,69	32,00	25,07	35,29
n117_C	Deltaplein blok A	7,50	34,61	31,95	25,02	35,22
n182_D	Deltaplein blok D	16,50	34,58	31,88	24,95	35,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n47_E	Deltaplein blok E	19,50	34,58	31,88	24,95	35,17
n106_C	Deltaplein blok G	13,50	34,54	31,86	24,92	35,14
n34_B	Deltaplein blok E	10,50	34,51	31,82	24,89	35,11
n127_E	Deltaplein blok A	19,50	34,51	31,81	24,88	35,10
n149_A	Deltaplein blok B	7,50	34,49	31,80	24,87	35,09
n99_D	Deltaplein blok G	16,50	34,50	31,80	24,87	35,09
n62_A	Deltaplein blok F	7,50	34,48	31,79	24,86	35,08
n150_A	Deltaplein blok B	7,50	34,47	31,79	24,86	35,07
n118_B	Deltaplein blok A	4,50	34,45	31,78	24,85	35,06
n198_C	Deltaplein blok D	13,50	34,45	31,78	24,85	35,06
n46_D	Deltaplein blok E	16,50	34,43	31,75	24,81	35,03
n193_A	Deltaplein blok D	1,50	34,41	31,74	24,81	35,02
n47_D	Deltaplein blok E	16,50	34,40	31,71	24,78	35,00
n195_D	Deltaplein blok D	10,50	34,37	31,67	24,74	34,96
n118_D	Deltaplein blok A	10,50	34,34	31,66	24,73	34,94
n122_D	Deltaplein blok A	16,50	34,34	31,66	24,73	34,94
n141_B	Deltaplein blok B	10,50	34,30	31,57	24,64	34,88
n199_E	Deltaplein blok D	19,50	34,27	31,60	24,67	34,88
n25_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	34,25	31,59	24,66	34,86
n33_B	Deltaplein blok E	10,50	34,25	31,55	24,62	34,84
n202_A	Deltaplein blok D	7,50	34,21	31,54	24,61	34,82
n160_B	Deltaplein blok C	10,50	34,20	31,52	24,59	34,80
n46_C	Deltaplein blok E	13,50	34,18	31,49	24,56	34,78
n190_B	Deltaplein blok D	10,50	34,12	31,42	24,49	34,71
n120_A	Deltaplein blok A	7,50	34,09	31,42	24,49	34,70
n119_E	Deltaplein blok A	13,50	34,00	31,33	24,40	34,61
n47_C	Deltaplein blok E	13,50	33,98	31,30	24,37	34,58
n182_C	Deltaplein blok D	13,50	33,87	31,18	24,25	34,47
n100_D	Deltaplein blok G	16,50	33,78	31,08	24,15	34,37
n146_D	Deltaplein blok B	16,50	33,75	30,99	24,06	34,31
n58_B	Deltaplein blok F	10,50	33,67	31,00	24,07	34,28
n185_D	Deltaplein blok D	16,50	33,66	30,95	24,02	34,25
n118_F	Deltaplein blok A	16,50	33,61	30,97	24,03	34,23
n122_C	Deltaplein blok A	13,50	33,62	30,96	24,03	34,23
n118_C	Deltaplein blok A	7,50	33,58	30,91	23,98	34,19
n187_A	Deltaplein blok D	7,50	33,50	30,83	23,90	34,11
n194_D	Deltaplein blok D	10,50	33,49	30,81	23,87	34,09
n34_A	Deltaplein blok E	7,50	33,40	30,71	23,78	34,00
n119_D	Deltaplein blok A	10,50	33,35	30,69	23,75	33,96
n22_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	33,33	30,65	23,72	33,93
n119_B	Deltaplein blok A	4,50	33,29	30,62	23,69	33,90
n142_C	Deltaplein blok B	13,50	33,29	30,58	23,65	33,88
n59_B	Deltaplein blok F	10,50	33,29	30,59	23,65	33,88
n123_D	Deltaplein blok A	16,50	33,25	30,57	23,64	33,85
n197_B	Deltaplein blok D	10,50	33,20	30,50	23,57	33,79
n33_A	Deltaplein blok E	7,50	33,20	30,50	23,57	33,79
n195_C	Deltaplein blok D	7,50	33,18	30,47	23,54	33,77
n37_C	Deltaplein blok E	13,50	33,17	30,48	23,55	33,77
n22_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	33,05	30,39	23,46	33,66
n181_B	Deltaplein blok D	10,50	33,04	30,35	23,42	33,64
n201_E	Deltaplein blok D	19,50	33,03	30,36	23,43	33,64
n78_D	Deltaplein blok F	16,50	33,04	30,32	23,39	33,62
n196_B	Deltaplein blok D	10,50	33,00	30,29	23,36	33,59
n26_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	32,96	30,30	23,37	33,57
n32_D	Deltaplein blok E	10,50	32,98	30,27	23,34	33,57
n160_A	Deltaplein blok C	7,50	32,84	30,16	23,23	33,44
n46_B	Deltaplein blok E	10,50	32,79	30,10	23,17	33,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n141_A	Deltaplein blok B	7,50	32,74	30,01	23,08	33,32
n58_A	Deltaplein blok F	7,50	32,67	30,00	23,07	33,28
n104_D	Deltaplein blok G	16,50	32,62	29,92	22,99	33,21
n32_B	Deltaplein blok E	4,50	32,60	29,92	22,99	33,20
n145_D	Deltaplein blok B	16,50	32,62	29,87	22,94	33,18
n121_D	Deltaplein blok A	16,50	32,57	29,89	22,96	33,17
n119_C	Deltaplein blok A	7,50	32,55	29,88	22,95	33,16
n106_B	Deltaplein blok G	10,50	32,50	29,82	22,89	33,10
n190_A	Deltaplein blok D	7,50	32,49	29,81	22,88	33,09
n57_D	Deltaplein blok F	16,50	32,45	29,77	22,84	33,05
n76_D	Deltaplein blok F	16,50	32,43	29,73	22,80	33,02
n195_B	Deltaplein blok D	4,50	32,38	29,68	22,75	32,97
n148_D	Deltaplein blok B	16,50	32,38	29,63	22,70	32,94
n147_C	Deltaplein blok B	13,50	32,35	29,62	22,69	32,93
n119_F	Deltaplein blok A	16,50	32,29	29,64	22,71	32,91
n181_A	Deltaplein blok D	7,50	32,24	29,55	22,62	32,84
n122_B	Deltaplein blok A	10,50	32,16	29,51	22,57	32,78
n196_A	Deltaplein blok D	7,50	32,18	29,47	22,54	32,77
n184_D	Deltaplein blok D	16,50	32,17	29,43	22,50	32,74
n117a_B	Deltaplein blok A	22,50	32,00	29,36	22,42	32,62
n195_A	Deltaplein blok D	1,50	31,97	29,29	22,36	32,57
n84_D	Deltaplein blok F	16,50	31,98	29,28	22,35	32,57
n47_B	Deltaplein blok E	10,50	31,93	29,25	22,32	32,53
n59_A	Deltaplein blok F	7,50	31,93	29,23	22,30	32,52
n188_D	Deltaplein blok D	16,50	31,85	29,16	22,23	32,45
n32_A	Deltaplein blok E	1,50	31,84	29,17	22,24	32,45
n98_D	Deltaplein blok G	16,50	31,83	29,12	22,19	32,42
n199_D	Deltaplein blok D	16,50	31,81	29,12	22,19	32,41
n198_B	Deltaplein blok D	10,50	31,77	29,08	22,15	32,37
n63_D	Deltaplein blok F	16,50	31,76	29,07	22,14	32,36
n185_C	Deltaplein blok D	13,50	31,76	29,06	22,13	32,35
n37_B	Deltaplein blok E	10,50	31,71	29,02	22,09	32,31
n77_C	Deltaplein blok F	13,50	31,72	29,01	22,08	32,31
n197_A	Deltaplein blok D	7,50	31,68	28,98	22,05	32,27
n57_C	Deltaplein blok F	13,50	31,64	28,97	22,04	32,25
n117a_A	Deltaplein blok A	19,50	31,52	28,88	21,95	32,15
n81_D	Deltaplein blok F	16,50	31,56	28,86	21,93	32,15
n123_C	Deltaplein blok A	13,50	31,49	28,82	21,88	32,10
n121_C	Deltaplein blok A	13,50	31,46	28,79	21,86	32,07
n170_D	Deltaplein blok C	16,50	31,49	28,74	21,81	32,05
n99_C	Deltaplein blok G	13,50	31,40	28,70	21,77	31,99
n106_A	Deltaplein blok G	7,50	31,37	28,68	21,75	31,97
n46_A	Deltaplein blok E	7,50	31,38	28,68	21,75	31,97
n118a_B	Deltaplein blok A	22,50	31,33	28,69	21,75	31,95
n97_D	Deltaplein blok G	16,50	31,36	28,64	21,71	31,94
n32_C	Deltaplein blok E	7,50	31,34	28,64	21,71	31,93
n182_B	Deltaplein blok D	10,50	31,31	28,61	21,68	31,90
n105_D	Deltaplein blok G	16,50	31,14	28,47	21,54	31,75
n57_B	Deltaplein blok F	10,50	31,05	28,38	21,45	31,66
n15_C	Atlantic Hotel	37,50	31,02	28,37	21,44	31,64
n166_F	Deltaplein blok C	22,50	30,99	28,32	21,38	31,60
n16_C	Atlantic Hotel	37,50	30,99	28,31	21,38	31,59
n108_D	Deltaplein blok G	16,50	31,00	28,27	21,34	31,58
n200_E	Deltaplein blok D	19,50	30,92	28,24	21,31	31,52
n169_D	Deltaplein blok C	16,50	30,94	28,18	21,25	31,50
n80_D	Deltaplein blok F	16,50	30,91	28,20	21,27	31,50
n152_D	Deltaplein blok B	16,50	30,87	28,19	21,26	31,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n118a_A	Deltaplein blok A	19,50	30,83	28,18	21,25	31,45
n84_C	Deltaplein blok F	13,50	30,71	28,02	21,09	31,31
n47_A	Deltaplein blok E	7,50	30,70	28,02	21,09	31,30
n15_B	Atlantic Hotel	34,50	30,61	27,96	21,03	31,23
n147_B	Deltaplein blok B	10,50	30,62	27,90	20,97	31,20
n100_C	Deltaplein blok G	13,50	30,56	27,86	20,93	31,15
n30_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	30,54	27,88	20,95	31,15
n198_A	Deltaplein blok D	7,50	30,51	27,83	20,90	31,11
n37_A	Deltaplein blok E	7,50	30,47	27,79	20,86	31,07
n105_C	Deltaplein blok G	13,50	30,43	27,77	20,84	31,04
n182_A	Deltaplein blok D	7,50	30,44	27,74	20,81	31,03
n194_C	Deltaplein blok D	7,50	30,41	27,71	20,78	31,00
n200_D	Deltaplein blok D	16,50	30,35	27,65	20,72	30,94
n08_A	Atlantic Hotel	31,50	30,27	27,54	20,61	30,85
n121_B	Deltaplein blok A	10,50	30,22	27,55	20,62	30,83
n79_D	Deltaplein blok F	16,50	30,23	27,49	20,56	30,80
n16_B	Atlantic Hotel	34,50	30,18	27,50	20,57	30,78
n84_B	Deltaplein blok F	10,50	30,09	27,41	20,48	30,69
n30_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	30,03	27,36	20,43	30,64
n81_C	Deltaplein blok F	13,50	30,03	27,34	20,41	30,63
n199_F	Deltaplein blok D	22,50	30,00	27,29	20,36	30,59
n123_B	Deltaplein blok A	10,50	29,97	27,30	20,37	30,58
n146_C	Deltaplein blok B	13,50	30,02	27,24	20,31	30,57
n76_C	Deltaplein blok F	13,50	29,92	27,22	20,29	30,51
n152_E	Deltaplein blok B	19,50	29,80	27,14	20,21	30,41
n105_A	Deltaplein blok G	7,50	29,78	27,09	20,16	30,38
n154_D	Deltaplein blok B	16,50	29,79	27,08	20,15	30,38
n107_D	Deltaplein blok G	16,50	29,73	26,97	20,04	30,29
n104_C	Deltaplein blok G	13,50	29,69	26,99	20,06	30,28
n78_C	Deltaplein blok F	13,50	29,69	26,98	20,05	30,28
n57_A	Deltaplein blok F	7,50	29,60	26,93	20,00	30,21
n152_C	Deltaplein blok B	13,50	29,53	26,86	19,93	30,14
n199_C	Deltaplein blok D	13,50	29,50	26,82	19,89	30,10
n98_C	Deltaplein blok G	13,50	29,49	26,78	19,85	30,08
n81_B	Deltaplein blok F	10,50	29,38	26,71	19,78	29,99
n96_D	Deltaplein blok G	16,50	29,41	26,68	19,75	29,99
n184_C	Deltaplein blok D	13,50	29,39	26,67	19,73	29,97
n29_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	29,25	26,56	19,63	29,85
n109_D	Deltaplein blok G	16,50	29,25	26,51	19,57	29,82
n23_B	Deltaplein tpv blok D	4,50	29,21	26,51	19,58	29,80
n68_D	Deltaplein blok F	16,50	29,22	26,46	19,53	29,78
n84_A	Deltaplein blok F	7,50	29,16	26,48	19,55	29,76
n153_D	Deltaplein blok B	16,50	29,17	26,41	19,48	29,73
n36_D	Deltaplein blok E	16,50	29,13	26,45	19,52	29,73
n86_D	Deltaplein blok F	16,50	29,10	26,40	19,47	29,69
n200_C	Deltaplein blok D	13,50	29,08	26,39	19,46	29,68
n105_B	Deltaplein blok G	10,50	29,03	26,37	19,44	29,64
n23_A	Deltaplein tpv blok D	1,50	29,02	26,35	19,41	29,63
n91_D	Deltaplein blok G	16,50	29,06	26,28	19,35	29,61
n63_C	Deltaplein blok F	13,50	28,91	26,21	19,27	29,50
n76_B	Deltaplein blok F	10,50	28,76	26,08	19,15	29,36
n85_D	Deltaplein blok F	16,50	28,68	26,00	19,07	29,28
n188_C	Deltaplein blok D	13,50	28,65	25,95	19,02	29,24
n171_D	Deltaplein blok C	16,50	28,59	25,83	18,90	29,15
n80_C	Deltaplein blok F	13,50	28,53	25,83	18,90	29,12
n97_C	Deltaplein blok G	13,50	28,52	25,80	18,87	29,10
n81_A	Deltaplein blok F	7,50	28,41	25,74	18,81	29,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n82_D	Deltaplein blok F	16,50	28,36	25,68	18,75	28,96
n144_D	Deltaplein blok B	16,50	28,39	25,63	18,70	28,95
n113_D	Deltaplein blok G	16,50	28,38	25,61	18,68	28,93
n194_B	Deltaplein blok D	4,50	28,29	25,59	18,66	28,88
n199_B	Deltaplein blok D	10,50	28,18	25,50	18,57	28,78
n100_B	Deltaplein blok G	10,50	28,18	25,48	18,55	28,77
n152_B	Deltaplein blok B	10,50	28,14	25,48	18,55	28,75
n54_D	Deltaplein blok F	16,50	28,13	25,36	18,43	28,68
n127_D	Deltaplein blok A	16,50	28,10	25,33	18,40	28,65
n99_B	Deltaplein blok G	10,50	28,06	25,34	18,41	28,64
n142_B	Deltaplein blok B	10,50	28,06	25,31	18,38	28,62
n145_C	Deltaplein blok B	13,50	28,01	25,22	18,29	28,55
n148_C	Deltaplein blok B	13,50	28,00	25,22	18,29	28,55
n146_B	Deltaplein blok B	10,50	27,97	25,21	18,28	28,53
n185_B	Deltaplein blok D	10,50	27,86	25,14	18,21	28,44
n86_C	Deltaplein blok F	13,50	27,76	25,07	18,14	28,36
n85_C	Deltaplein blok F	13,50	27,74	25,06	18,13	28,34
n114_D	Deltaplein blok G	16,50	27,71	24,93	18,00	28,26
n82_C	Deltaplein blok F	13,50	27,64	24,97	18,04	28,25
n164_D	Deltaplein blok C	16,50	27,65	24,88	17,95	28,20
n132_D	Deltaplein blok B	16,50	27,61	24,85	17,92	28,17
n101_D	Deltaplein blok G	16,50	27,59	24,84	17,91	28,15
n172_D	Deltaplein blok C	16,50	27,58	24,82	17,89	28,14
n147_A	Deltaplein blok B	7,50	27,48	24,75	17,82	28,06
n63_B	Deltaplein blok F	10,50	27,28	24,57	17,64	27,87
n188_B	Deltaplein blok D	10,50	27,25	24,56	17,63	27,85
n76_A	Deltaplein blok F	7,50	27,25	24,56	17,63	27,85
n96_C	Deltaplein blok G	13,50	27,23	24,50	17,57	27,81
n75_F	Deltaplein blok F	22,50	27,20	24,51	17,58	27,80
n40_D	Deltaplein blok E	16,50	27,21	24,47	17,54	27,78
n36_C	Deltaplein blok E	13,50	27,10	24,41	17,48	27,70
n82_B	Deltaplein blok F	10,50	27,07	24,40	17,47	27,68
n168_D	Deltaplein blok C	16,50	27,10	24,34	17,41	27,66
n80_B	Deltaplein blok F	10,50	27,07	24,37	17,44	27,66
n97_B	Deltaplein blok G	10,50	27,04	24,36	17,42	27,64
n77_B	Deltaplein blok F	10,50	27,04	24,30	17,37	27,61
n170_C	Deltaplein blok C	13,50	27,04	24,26	17,33	27,59
n85_B	Deltaplein blok F	10,50	26,98	24,30	17,37	27,58
n98_B	Deltaplein blok G	10,50	26,98	24,27	17,34	27,57
n151_F	Deltaplein blok B	22,50	26,95	24,25	17,32	27,54
n86_B	Deltaplein blok F	10,50	26,88	24,20	17,27	27,48
n154_C	Deltaplein blok B	13,50	26,82	24,10	17,17	27,40
n167_E	Deltaplein blok C	19,50	26,81	24,09	17,16	27,39
n201_D	Deltaplein blok D	16,50	26,81	24,09	17,16	27,39
n199_A	Deltaplein blok D	7,50	26,78	24,10	17,17	27,38
n53_D	Deltaplein blok F	16,50	26,75	24,01	17,08	27,32
n146_A	Deltaplein blok B	7,50	26,70	23,95	17,02	27,26
n163_D	Deltaplein blok C	16,50	26,59	23,83	16,90	27,15
n189_D	Deltaplein blok D	16,50	26,58	23,81	16,88	27,13
n115_D	Deltaplein blok G	16,50	26,56	23,79	16,86	27,11
n104_B	Deltaplein blok G	10,50	26,38	23,66	16,73	26,96
n165_D	Deltaplein blok C	16,50	26,30	23,55	16,62	26,86
n116_D	Deltaplein blok G	16,50	26,26	23,49	16,56	26,81
n100_A	Deltaplein blok G	7,50	26,20	23,50	16,57	26,79
n82_A	Deltaplein blok F	7,50	26,16	23,49	16,56	26,77
n78_B	Deltaplein blok F	10,50	26,19	23,46	16,52	26,76
n108_C	Deltaplein blok G	13,50	26,19	23,43	16,50	26,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n151_E	Deltaplein blok B	19,50	26,15	23,43	16,49	26,73
n80_A	Deltaplein blok F	7,50	26,10	23,41	16,48	26,70
n99_A	Deltaplein blok G	7,50	26,06	23,34	16,41	26,64
n110_D	Deltaplein blok G	16,50	26,07	23,31	16,38	26,63
n188_A	Deltaplein blok D	7,50	25,93	23,24	16,31	26,53
n36_B	Deltaplein blok E	10,50	25,92	23,23	16,30	26,52
n184_B	Deltaplein blok D	10,50	25,93	23,18	16,25	26,49
n142_A	Deltaplein blok B	7,50	25,83	23,08	16,15	26,39
n167_F	Deltaplein blok C	22,50	25,75	23,09	16,16	26,36
n145_B	Deltaplein blok B	10,50	25,79	23,02	16,09	26,34
n79_C	Deltaplein blok F	13,50	25,77	23,02	16,09	26,33
n148_B	Deltaplein blok B	10,50	25,73	22,97	16,03	26,29
n154_B	Deltaplein blok B	10,50	25,58	22,89	15,95	26,17
n109_C	Deltaplein blok G	13,50	25,61	22,84	15,91	26,16
n164_C	Deltaplein blok C	13,50	25,56	22,80	15,87	26,12
n85_A	Deltaplein blok F	7,50	25,47	22,80	15,87	26,08
n86_A	Deltaplein blok F	7,50	25,42	22,74	15,81	26,02
n122_A	Deltaplein blok A	7,50	25,39	22,69	15,75	25,98
n166_D	Deltaplein blok C	16,50	25,39	22,64	15,71	25,95
n91_C	Deltaplein blok G	13,50	25,40	22,60	15,67	25,94
n97_A	Deltaplein blok G	7,50	25,34	22,65	15,71	25,93
n194_A	Deltaplein blok D	1,50	25,33	22,61	15,68	25,91
n169_C	Deltaplein blok C	13,50	25,33	22,53	15,60	25,87
n11_C	Atlantic Hotel	37,50	25,25	22,55	15,62	25,84
n16_A	Atlantic Hotel	31,50	25,19	22,47	15,54	25,77
n166_E	Deltaplein blok C	19,50	25,18	22,43	15,50	25,74
n167_D	Deltaplein blok C	16,50	25,18	22,39	15,46	25,72
n153_C	Deltaplein blok B	13,50	25,17	22,38	15,45	25,71
n77_A	Deltaplein blok F	7,50	25,09	22,36	15,43	25,67
n98_A	Deltaplein blok G	7,50	25,00	22,30	15,37	25,59
n78_A	Deltaplein blok F	7,50	24,95	22,24	15,31	25,54
n144_C	Deltaplein blok B	13,50	24,95	22,17	15,24	25,50
n52_D	Deltaplein blok F	16,50	24,90	22,16	15,23	25,47
n125_D	Deltaplein blok A	16,50	24,88	22,12	15,19	25,44
n11_B	Atlantic Hotel	34,50	24,79	22,10	15,17	25,39
n114_C	Deltaplein blok G	13,50	24,83	22,04	15,11	25,37
n83_D	Deltaplein blok F	16,50	24,79	22,05	15,12	25,36
n74_D	Deltaplein blok F	16,50	24,75	21,99	15,06	25,31
n145_A	Deltaplein blok B	7,50	24,71	21,97	15,04	25,28
n107_C	Deltaplein blok G	13,50	24,71	21,92	14,99	25,25
n121_A	Deltaplein blok A	7,50	24,60	21,89	14,96	25,19
n148_A	Deltaplein blok B	7,50	24,62	21,87	14,94	25,18
n183_D	Deltaplein blok D	16,50	24,63	21,86	14,93	25,18
n170_B	Deltaplein blok C	10,50	24,58	21,82	14,89	25,14
n36_A	Deltaplein blok E	7,50	24,45	21,76	14,83	25,05
n95_D	Deltaplein blok G	16,50	24,48	21,72	14,78	25,04
n104_A	Deltaplein blok G	7,50	24,46	21,71	14,78	25,02
n68_C	Deltaplein blok F	13,50	24,45	21,64	14,71	24,98
n69_E	Deltaplein blok F	19,50	24,38	21,66	14,73	24,96
n94_D	Deltaplein blok G	16,50	24,36	21,59	14,66	24,91
n123_A	Deltaplein blok A	7,50	24,29	21,56	14,63	24,87
n163_C	Deltaplein blok C	13,50	24,26	21,49	14,56	24,81
n43_D	Deltaplein blok E	16,50	24,25	21,49	14,56	24,81
n165_C	Deltaplein blok C	13,50	24,24	21,49	14,56	24,80
n69_F	Deltaplein blok F	22,50	24,18	21,45	14,52	24,76
n164_B	Deltaplein blok C	10,50	24,17	21,43	14,49	24,74
n54_C	Deltaplein blok F	13,50	24,20	21,38	14,45	24,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n154_A	Deltaplein blok B	7,50	24,07	21,38	14,45	24,67
n162_D	Deltaplein blok C	16,50	24,10	21,33	14,40	24,65
n200_B	Deltaplein blok D	10,50	24,05	21,32	14,39	24,63
n171_C	Deltaplein blok C	13,50	24,06	21,27	14,34	24,60
n56_D	Deltaplein blok F	16,50	24,04	21,28	14,35	24,60
n92_D	Deltaplein blok G	16,50	24,03	21,25	14,32	24,58
n113_C	Deltaplein blok G	13,50	23,93	21,12	14,19	24,46
n127_C	Deltaplein blok A	13,50	23,85	21,07	14,14	24,40
n132_C	Deltaplein blok B	13,50	23,76	20,97	14,03	24,30
n161_D	Deltaplein blok C	16,50	23,70	20,94	14,01	24,26
n101_C	Deltaplein blok G	13,50	23,70	20,91	13,98	24,24
n108_B	Deltaplein blok G	10,50	23,64	20,88	13,95	24,20
n55_D	Deltaplein blok F	16,50	23,62	20,87	13,93	24,18
n151_D	Deltaplein blok B	16,50	23,60	20,84	13,91	24,16
n109_B	Deltaplein blok G	10,50	23,53	20,77	13,83	24,09
n185_A	Deltaplein blok D	7,50	23,43	20,68	13,75	23,99
n96_B	Deltaplein blok G	10,50	23,36	20,60	13,67	23,92
n170_A	Deltaplein blok C	7,50	23,28	20,54	13,61	23,85
n89_D	Deltaplein blok G	16,50	23,29	20,52	13,59	23,84
n90_D	Deltaplein blok G	16,50	23,29	20,52	13,59	23,84
n11_A	Atlantic Hotel	31,50	23,19	20,49	13,55	23,78
n164_A	Deltaplein blok C	7,50	23,17	20,46	13,52	23,75
n115_C	Deltaplein blok G	13,50	23,13	20,33	13,40	23,67
n93_D	Deltaplein blok G	16,50	23,12	20,35	13,42	23,67
n91_B	Deltaplein blok G	10,50	23,12	20,32	13,38	23,65
n152_A	Deltaplein blok B	7,50	23,01	20,32	13,39	23,61
n168_C	Deltaplein blok C	13,50	22,99	20,21	13,27	23,53
n166_C	Deltaplein blok C	13,50	22,95	20,20	13,26	23,51
n172_C	Deltaplein blok C	13,50	22,96	20,17	13,24	23,50
n64_F	Deltaplein blok F	22,50	22,83	20,17	13,24	23,44
n110_C	Deltaplein blok G	13,50	22,87	20,08	13,15	23,41
n144_B	Deltaplein blok B	10,50	22,85	20,07	13,14	23,40
n189_C	Deltaplein blok D	13,50	22,82	20,03	13,10	23,36
n75_E	Deltaplein blok F	19,50	22,80	20,05	13,12	23,36
n165_B	Deltaplein blok C	10,50	22,76	20,04	13,11	23,34
n153_B	Deltaplein blok B	10,50	22,61	19,83	12,90	23,16
n53_C	Deltaplein blok F	13,50	22,60	19,81	12,88	23,14
n09_C	Atlantic Hotel	37,50	22,57	19,77	12,84	23,11
n114_B	Deltaplein blok G	10,50	22,54	19,75	12,82	23,08
n63_A	Deltaplein blok F	7,50	22,51	19,75	12,82	23,07
n169_B	Deltaplein blok C	10,50	22,51	19,72	12,79	23,05
n201_C	Deltaplein blok D	13,50	22,49	19,73	12,80	23,05
n108_A	Deltaplein blok G	7,50	22,46	19,73	12,80	23,04
n107_B	Deltaplein blok G	10,50	22,47	19,70	12,77	23,02
n163_B	Deltaplein blok C	10,50	22,42	19,66	12,73	22,98
n116_C	Deltaplein blok G	13,50	22,43	19,62	12,69	22,96
n109_A	Deltaplein blok G	7,50	22,29	19,55	12,62	22,86
n95_C	Deltaplein blok G	13,50	22,28	19,50	12,57	22,83
n94_C	Deltaplein blok G	13,50	22,28	19,49	12,56	22,82
n17a_E	Atlantic Hotel	37,50	22,11	19,41	12,48	22,70
n79_B	Deltaplein blok F	10,50	22,07	19,29	12,36	22,62
n68_B	Deltaplein blok F	10,50	22,06	19,26	12,33	22,60
n167_C	Deltaplein blok C	13,50	22,05	19,23	12,30	22,57
n151_C	Deltaplein blok B	13,50	21,99	19,23	12,30	22,55
n143_D	Deltaplein blok B	16,50	21,91	19,15	12,22	22,47
n54_B	Deltaplein blok F	10,50	21,94	19,13	12,20	22,47
n112_D	Deltaplein blok G	16,50	21,85	19,10	12,17	22,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n96_A	Deltaplein blok G	7,50	21,74	18,98	12,05	22,30
n166_B	Deltaplein blok C	10,50	21,70	18,96	12,03	22,27
n165_A	Deltaplein blok C	7,50	21,66	18,95	12,02	22,25
n29_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	21,73	18,90	11,97	22,25
n69_D	Deltaplein blok F	16,50	21,70	18,93	12,00	22,25
n56_C	Deltaplein blok F	13,50	21,66	18,88	11,95	22,21
n127_B	Deltaplein blok A	10,50	21,64	18,87	11,94	22,19
n171_B	Deltaplein blok C	10,50	21,65	18,86	11,93	22,19
n52_C	Deltaplein blok F	13,50	21,64	18,85	11,92	22,18
n40_C	Deltaplein blok E	13,50	21,63	18,83	11,89	22,16
n92_C	Deltaplein blok G	13,50	21,59	18,80	11,87	22,13
n183_C	Deltaplein blok D	13,50	21,56	18,78	11,85	22,11
n91_A	Deltaplein blok G	7,50	21,56	18,76	11,83	22,10
n107_A	Deltaplein blok G	7,50	21,48	18,74	11,81	22,05
n132_B	Deltaplein blok B	10,50	21,36	18,57	11,64	21,90
n144_A	Deltaplein blok B	7,50	21,32	18,55	11,62	21,87
n184_A	Deltaplein blok D	7,50	21,31	18,53	11,60	21,86
n65_F	Deltaplein blok F	22,50	21,17	18,51	11,57	21,78
n114_A	Deltaplein blok G	7,50	21,15	18,37	11,44	21,70
n163_A	Deltaplein blok C	7,50	21,06	18,33	11,40	21,64
n143_C	Deltaplein blok B	13,50	21,03	18,27	11,34	21,59
n64_E	Deltaplein blok F	19,50	20,98	18,31	11,37	21,59
n113_B	Deltaplein blok G	10,50	21,05	18,24	11,31	21,58
n169_A	Deltaplein blok C	7,50	20,99	18,23	11,30	21,55
n200_A	Deltaplein blok D	7,50	20,99	18,24	11,31	21,55
n153_A	Deltaplein blok B	7,50	20,95	18,18	11,25	21,50
n89_C	Deltaplein blok G	13,50	20,95	18,16	11,23	21,49
n101_B	Deltaplein blok G	10,50	20,91	18,11	11,18	21,45
n75_D	Deltaplein blok F	16,50	20,89	18,12	11,19	21,44
n90_C	Deltaplein blok G	13,50	20,88	18,10	11,16	21,42
n68_A	Deltaplein blok F	7,50	20,83	18,05	11,12	21,38
n168_B	Deltaplein blok C	10,50	20,78	18,01	11,08	21,33
n110_B	Deltaplein blok G	10,50	20,76	17,98	11,05	21,31
n125_C	Deltaplein blok A	13,50	20,75	17,98	11,05	21,30
n166_A	Deltaplein blok C	7,50	20,70	17,99	11,05	21,28
n151_B	Deltaplein blok B	10,50	20,69	17,94	11,01	21,25
n53_B	Deltaplein blok F	10,50	20,63	17,83	10,90	21,17
n115_B	Deltaplein blok G	10,50	20,62	17,82	10,89	21,16
n54_A	Deltaplein blok F	7,50	20,59	17,79	10,86	21,13
n127_A	Deltaplein blok A	7,50	20,55	17,81	10,88	21,12
n189_B	Deltaplein blok D	10,50	20,55	17,78	10,85	21,10
n79_A	Deltaplein blok F	7,50	20,53	17,78	10,85	21,09
n74_C	Deltaplein blok F	13,50	20,55	17,75	10,81	21,08
n161_C	Deltaplein blok C	13,50	20,45	17,67	10,74	21,00
n94_B	Deltaplein blok G	10,50	20,40	17,62	10,69	20,95
n201_B	Deltaplein blok D	10,50	20,38	17,63	10,70	20,94
n95_B	Deltaplein blok G	10,50	20,37	17,59	10,66	20,92
n162_C	Deltaplein blok C	13,50	20,24	17,44	10,51	20,78
n172_B	Deltaplein blok C	10,50	20,22	17,43	10,50	20,76
n65_E	Deltaplein blok F	19,50	20,04	17,36	10,43	20,64
n143_B	Deltaplein blok B	10,50	20,05	17,32	10,38	20,62
n171_A	Deltaplein blok C	7,50	20,07	17,30	10,37	20,62
n43_C	Deltaplein blok E	13,50	20,03	17,23	10,30	20,57
n116_B	Deltaplein blok G	10,50	20,03	17,22	10,29	20,56
n52_B	Deltaplein blok F	10,50	19,96	17,15	10,22	20,49
n167_B	Deltaplein blok C	10,50	19,87	17,06	10,13	20,40
n17a_D	Atlantic Hotel	34,50	19,74	17,02	10,09	20,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n151_A	Deltaplein blok B	7,50	19,70	16,97	10,04	20,28
n132_A	Deltaplein blok B	7,50	19,68	16,90	9,97	20,23
n69_C	Deltaplein blok F	13,50	19,66	16,89	9,95	20,21
n113_A	Deltaplein blok G	7,50	19,52	16,74	9,81	20,07
n168_A	Deltaplein blok C	7,50	19,44	16,70	9,77	20,01
n110_A	Deltaplein blok G	7,50	19,45	16,68	9,75	20,00
n56_B	Deltaplein blok F	10,50	19,43	16,65	9,72	19,98
n92_B	Deltaplein blok G	10,50	19,42	16,67	9,73	19,98
n55_C	Deltaplein blok F	13,50	19,36	16,56	9,63	19,90
n201_A	Deltaplein blok D	7,50	19,25	16,53	9,59	19,83
n83_C	Deltaplein blok F	13,50	19,29	16,49	9,56	19,83
n17a_B	Atlantic Hotel	28,50	19,21	16,47	9,54	19,78
n115_A	Deltaplein blok G	7,50	19,21	16,41	9,48	19,75
n17a_C	Atlantic Hotel	31,50	19,17	16,44	9,51	19,75
n53_A	Deltaplein blok F	7,50	19,21	16,41	9,47	19,74
n143_A	Deltaplein blok B	7,50	19,10	16,38	9,45	19,68
n89_B	Deltaplein blok G	10,50	19,09	16,31	9,38	19,64
n42_F	Deltaplein blok E	22,50	18,99	16,33	9,39	19,60
n101_A	Deltaplein blok G	7,50	19,01	16,21	9,28	19,55
n183_B	Deltaplein blok D	10,50	18,93	16,16	9,23	19,48
n125_B	Deltaplein blok A	10,50	18,89	16,14	9,21	19,45
n189_A	Deltaplein blok D	7,50	18,89	16,14	9,21	19,45
n48_B	Deltaplein blok E	22,50	18,84	16,17	9,24	19,45
n90_B	Deltaplein blok G	10,50	18,91	16,12	9,19	19,45
n09_B	Atlantic Hotel	34,50	18,88	16,11	9,18	19,43
n95_A	Deltaplein blok G	7,50	18,83	16,08	9,14	19,39
n94_A	Deltaplein blok G	7,50	18,81	16,05	9,12	19,37
n75_C	Deltaplein blok F	13,50	18,81	16,03	9,10	19,36
n116_A	Deltaplein blok G	7,50	18,69	15,89	8,96	19,23
n52_A	Deltaplein blok F	7,50	18,67	15,87	8,94	19,21
n93_C	Deltaplein blok G	13,50	18,68	15,86	8,93	19,20
n172_A	Deltaplein blok C	7,50	18,62	15,85	8,92	19,17
n40_B	Deltaplein blok E	10,50	18,56	15,74	8,81	19,08
n92_A	Deltaplein blok G	7,50	18,49	15,75	8,82	19,06
n18b_A	Atlantic Hotel	37,50	18,44	15,66	8,73	18,99
n161_B	Deltaplein blok C	10,50	18,37	15,60	8,66	18,92
n167_A	Deltaplein blok C	7,50	18,34	15,55	8,61	18,88
n112_C	Deltaplein blok G	13,50	18,32	15,55	8,62	18,87
n09_A	Atlantic Hotel	31,50	18,24	15,52	8,59	18,82
n173_D	Deltaplein blok C	16,50	18,17	15,41	8,48	18,73
n162_B	Deltaplein blok C	10,50	18,17	15,39	8,46	18,72
n17a_A	Atlantic Hotel	25,50	18,12	15,37	8,44	18,68
n56_A	Deltaplein blok F	7,50	18,04	15,28	8,35	18,60
n74_B	Deltaplein blok F	10,50	17,93	15,12	8,19	18,46
n125_A	Deltaplein blok A	7,50	17,83	15,11	8,18	18,41
n89_A	Deltaplein blok G	7,50	17,74	14,96	8,03	18,29
n43_B	Deltaplein blok E	10,50	17,60	14,80	7,87	18,14
n18a_F	Atlantic Hotel	22,50	17,57	14,81	7,88	18,13
n183_A	Deltaplein blok D	7,50	17,56	14,81	7,88	18,12
n69_B	Deltaplein blok F	10,50	17,55	14,79	7,86	18,11
n111_D	Deltaplein blok G	16,50	17,47	14,72	7,79	18,03
n90_A	Deltaplein blok G	7,50	17,44	14,67	7,74	17,99
n55_B	Deltaplein blok F	10,50	17,03	14,23	7,30	17,57
n173_C	Deltaplein blok C	13,50	16,99	14,25	7,32	17,56
n161_A	Deltaplein blok C	7,50	16,98	14,22	7,29	17,54
n75_B	Deltaplein blok F	10,50	16,98	14,21	7,28	17,53
n162_A	Deltaplein blok C	7,50	16,92	14,16	7,23	17,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n69_A	Deltaplein blok F	7,50	16,76	14,02	7,09	17,33
n40_A	Deltaplein blok E	7,50	16,78	13,98	7,05	17,32
n74_A	Deltaplein blok F	7,50	16,48	13,70	6,77	17,03
n65_D	Deltaplein blok F	16,50	16,34	13,63	6,70	16,93
n18a_E	Atlantic Hotel	19,50	16,36	13,59	6,66	16,91
n43_A	Deltaplein blok E	7,50	16,31	13,53	6,59	16,85
n17_F	Atlantic Hotel	22,50	16,25	13,49	6,56	16,81
n93_B	Deltaplein blok G	10,50	16,26	13,45	6,51	16,79
n83_B	Deltaplein blok F	10,50	16,25	13,44	6,51	16,78
n173_B	Deltaplein blok C	10,50	15,98	13,26	6,33	16,56
n55_A	Deltaplein blok F	7,50	15,87	13,08	6,15	16,41
n75_A	Deltaplein blok F	7,50	15,78	13,04	6,11	16,35
n18_F	Atlantic Hotel	16,50	15,73	12,97	6,04	16,29
n112_B	Deltaplein blok G	10,50	15,69	12,93	6,00	16,25
n18a_D	Atlantic Hotel	16,50	15,65	12,89	5,96	16,21
n17_E	Atlantic Hotel	19,50	15,40	12,64	5,70	15,96
n65_C	Deltaplein blok F	13,50	15,32	12,62	5,68	15,91
n111_C	Deltaplein blok G	13,50	15,16	12,42	5,48	15,73
n42_E	Deltaplein blok E	19,50	15,14	12,45	5,51	15,73
n18_E	Atlantic Hotel	13,50	15,10	12,34	5,41	15,66
n173_A	Deltaplein blok C	7,50	15,06	12,36	5,43	15,65
n18a_C	Atlantic Hotel	13,50	15,02	12,27	5,34	15,58
n83_A	Deltaplein blok F	7,50	14,97	12,19	5,25	15,51
n50_F	Deltaplein blok F	16,50	14,88	12,21	5,27	15,49
n50_E	Deltaplein blok F	13,50	14,84	12,17	5,23	15,45
n17_D	Atlantic Hotel	16,50	14,81	12,05	5,12	15,37
n65_B	Deltaplein blok F	10,50	14,78	12,08	5,15	15,37
n50_D	Deltaplein blok F	10,50	14,71	12,03	5,10	15,31
n51_F	Deltaplein blok F	16,50	14,67	11,99	5,06	15,27
n93_A	Deltaplein blok G	7,50	14,73	11,92	4,99	15,26
n51_E	Deltaplein blok F	13,50	14,64	11,96	5,03	15,24
n28_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	14,55	11,86	4,93	15,15
n72_F	Deltaplein blok F	16,50	14,53	11,85	4,92	15,13
n72_E	Deltaplein blok F	13,50	14,51	11,83	4,90	15,11
n51_D	Deltaplein blok F	10,50	14,49	11,81	4,88	15,09
n65_A	Deltaplein blok F	7,50	14,42	11,74	4,80	15,02
n72_D	Deltaplein blok F	10,50	14,34	11,67	4,73	14,95
n73_F	Deltaplein blok F	16,50	14,29	11,61	4,68	14,89
n73_E	Deltaplein blok F	13,50	14,27	11,59	4,66	14,87
n112_A	Deltaplein blok G	7,50	14,23	11,49	4,55	14,80
n18_D	Atlantic Hotel	10,50	14,24	11,49	4,56	14,80
n87_F	Deltaplein blok G	16,50	14,18	11,50	4,57	14,78
n87_E	Deltaplein blok G	13,50	14,16	11,48	4,55	14,76
n18a_B	Atlantic Hotel	10,50	14,15	11,42	4,48	14,72
n50_C	Deltaplein blok F	7,50	14,09	11,40	4,47	14,69
n73_D	Deltaplein blok F	10,50	14,09	11,41	4,48	14,69
n88_F	Deltaplein blok G	16,50	14,05	11,37	4,43	14,65
n88_E	Deltaplein blok G	13,50	14,01	11,33	4,40	14,61
n87_D	Deltaplein blok G	10,50	13,97	11,29	4,36	14,57
n17_C	Atlantic Hotel	13,50	13,98	11,22	4,29	14,54
n51_C	Deltaplein blok F	7,50	13,88	11,20	4,26	14,48
n88_D	Deltaplein blok G	10,50	13,81	11,13	4,20	14,41
n64_D	Deltaplein blok F	16,50	13,81	11,06	4,13	14,37
n72_C	Deltaplein blok F	7,50	13,75	11,06	4,13	14,35
n103_F	Deltaplein blok G	16,50	13,72	11,05	4,11	14,33
n103_E	Deltaplein blok G	13,50	13,70	11,02	4,08	14,30
n111_B	Deltaplein blok G	10,50	13,71	10,96	4,03	14,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n73_C	Deltaplein blok F	7,50	13,51	10,82	3,89	14,11
n103_D	Deltaplein blok G	10,50	13,47	10,79	3,86	14,07
n48_A	Deltaplein blok E	19,50	13,47	10,76	3,83	14,06
n18_C	Atlantic Hotel	7,50	13,44	10,71	3,78	14,02
n87_C	Deltaplein blok G	7,50	13,40	10,71	3,78	14,00
n18a_A	Atlantic Hotel	7,50	13,37	10,63	3,70	13,94
n88_C	Deltaplein blok G	7,50	13,25	10,55	3,62	13,84
n17_B	Atlantic Hotel	10,50	13,14	10,39	3,46	13,70
n103_C	Deltaplein blok G	7,50	12,92	10,24	3,30	13,52
n18_B	Atlantic Hotel	4,50	12,67	9,94	3,01	13,25
n111_A	Deltaplein blok G	7,50	12,54	9,81	2,88	13,12
n64_C	Deltaplein blok F	13,50	10,43	7,65	0,72	10,98
n41_D	Deltaplein blok E	16,50	9,01	6,25	-0,68	9,57
n42_D	Deltaplein blok E	16,50	8,96	6,20	-0,73	9,52
n152_F	Deltaplein blok B	22,50	8,23	5,46	-1,47	8,78
n64_B	Deltaplein blok F	10,50	8,12	5,33	-1,60	8,66
n64_A	Deltaplein blok F	7,50	7,66	4,88	-2,05	8,21
n38_D	Deltaplein blok E	16,50	7,39	4,64	-2,29	7,95
n10_C	Atlantic Hotel	37,50	6,23	3,42	-3,52	6,76
n10_B	Atlantic Hotel	34,50	6,06	3,25	-3,68	6,59
n10_A	Atlantic Hotel	31,50	5,64	2,83	-4,11	6,17
n45_D	Deltaplein blok E	16,50	5,55	2,76	-4,17	6,09
n44_D	Deltaplein blok E	16,50	5,14	2,36	-4,57	5,69
n102_F	Deltaplein blok G	16,50	4,78	2,06	-4,87	5,36
n41_C	Deltaplein blok E	13,50	4,82	2,03	-4,91	5,36
n39_D	Deltaplein blok E	16,50	4,58	1,83	-5,10	5,14
n42_C	Deltaplein blok E	13,50	4,56	1,77	-5,16	5,10
n38_C	Deltaplein blok E	13,50	3,87	1,08	-5,86	4,41
n124_D	Deltaplein blok A	16,50	3,84	1,05	-5,88	4,38
n126_D	Deltaplein blok A	16,50	3,35	0,57	-6,36	3,90
n41_B	Deltaplein blok E	10,50	2,40	-0,39	-7,32	2,94
n42_B	Deltaplein blok E	10,50	2,23	-0,56	-7,49	2,77
n45_C	Deltaplein blok E	13,50	1,75	-1,07	-8,00	2,27
n38_B	Deltaplein blok E	10,50	1,56	-1,26	-8,19	2,08
n44_C	Deltaplein blok E	13,50	1,46	-1,36	-8,29	1,98
n124_C	Deltaplein blok A	13,50	1,13	-1,69	-8,62	1,65
n39_C	Deltaplein blok E	13,50	1,06	-1,74	-8,67	1,60
n06_C	Atlantic Hotel	13,50	0,92	-1,94	-8,87	1,42
n41_A	Deltaplein blok E	7,50	0,72	-2,03	-8,96	1,28
n42_A	Deltaplein blok E	7,50	0,70	-2,05	-8,98	1,26
n06_B	Atlantic Hotel	10,50	0,44	-2,40	-9,33	0,95
n07_B	Atlantic Hotel	10,50	0,04	-2,77	-9,70	0,57
n07_C	Atlantic Hotel	13,50	-0,09	-2,91	-9,84	0,43
n06_D	Atlantic Hotel	16,50	-0,15	-3,03	-9,96	0,34
n38_A	Deltaplein blok E	7,50	-0,21	-3,03	-9,96	0,31
n126_C	Deltaplein blok A	13,50	-0,23	-3,04	-9,97	0,30
n45_B	Deltaplein blok E	10,50	-0,71	-3,54	-10,47	-0,19
n44_B	Deltaplein blok E	10,50	-0,98	-3,81	-10,74	-0,46
n39_B	Deltaplein blok E	10,50	-1,58	-4,40	-11,33	-1,06
n07_D	Atlantic Hotel	16,50	-1,97	-4,80	-11,73	-1,45
n45_A	Deltaplein blok E	7,50	-2,07	-4,86	-11,79	-1,53
n102_E	Deltaplein blok G	13,50	-2,09	-4,90	-11,83	-1,56
n06_E	Atlantic Hotel	19,50	-2,39	-5,27	-12,20	-1,90
n124_B	Deltaplein blok A	10,50	-2,51	-5,35	-12,28	-2,00
n44_A	Deltaplein blok E	7,50	-2,73	-5,56	-12,49	-2,21
n126_B	Deltaplein blok A	10,50	-3,23	-6,03	-12,96	-2,69
n39_A	Deltaplein blok E	7,50	-3,63	-6,45	-13,39	-3,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n126_A	Deltaplein blok A	7,50	-4,31	-7,06	-14,00	-3,75
n124_A	Deltaplein blok A	7,50	-4,66	-7,48	-14,41	-4,14
n07_E	Atlantic Hotel	19,50	-5,54	-8,34	-15,27	-5,00
n102_D	Deltaplein blok G	10,50	-5,71	-8,54	-15,47	-5,19
n06_F	Atlantic Hotel	22,50	-6,82	-9,70	-16,63	-6,33
n102_C	Deltaplein blok G	7,50	-7,95	-10,78	-17,71	-7,43
n07_F	Atlantic Hotel	22,50	-12,51	-15,31	-22,24	-11,97
n04_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--	--
n04_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--	--
n04_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n04_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n04_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n04a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n04a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n04a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n04b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n05_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--	--
n05_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--	--
n05_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n05a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n05b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n06_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n06a_A	Atlantic Hotel	25,50	--	--	--	--
n06a_B	Atlantic Hotel	28,50	--	--	--	--
n06a_C	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n06a_D	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--	--
n06a_E	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n07_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n07a_A	Atlantic Hotel	25,50	--	--	--	--
n07a_B	Atlantic Hotel	28,50	--	--	--	--
n07a_C	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n07a_D	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--	--
n07a_E	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n102_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n102_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n103_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n103_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n128_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n128_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--
n128_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n128_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n128_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n128_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n129_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n129_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n129_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n129_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n129_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n129_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n15_A	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n17_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n27_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	--	--	--	--
n27_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	--	--	--	--
n28_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	--	--	--	--
n50_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n50_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n50a_A	Deltaplein blok F	19,50	--	--	--	--
n50a_B	Deltaplein blok F	22,50	--	--	--	--
n51_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n51_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n72_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n72_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n73_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n73_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n87_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n87_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n88_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n88_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n13b_A	Atlantic Hotel	37,50	39,08	36,42	29,49	39,69
n14b_A	Atlantic Hotel	37,50	38,86	36,20	29,27	39,47
n158a_B	Deltaplein blok C	22,50	37,90	35,23	28,30	38,51
n192a_B	Deltaplein blok D	22,50	37,83	35,17	28,24	38,44
n193a_B	Deltaplein blok D	22,50	37,73	35,07	28,14	38,34
n137_F	Deltaplein blok B	16,50	37,63	34,97	28,04	38,24
n157a_B	Deltaplein blok C	22,50	37,57	34,90	27,97	38,18
n13_F	Atlantic Hotel	16,50	37,53	34,87	27,94	38,14
n13a_F	Atlantic Hotel	22,50	37,52	34,86	27,93	38,13
n13a_D	Atlantic Hotel	16,50	37,46	34,80	27,87	38,07
n158a_A	Deltaplein blok C	19,50	37,42	34,75	27,82	38,03
n192a_A	Deltaplein blok D	19,50	37,35	34,68	27,75	37,96
n203_F	Deltaplein blok D	22,50	37,35	34,68	27,75	37,96
n13a_E	Atlantic Hotel	19,50	37,28	34,62	27,69	37,89
n193a_A	Deltaplein blok D	19,50	37,26	34,60	27,67	37,87
n32a_B	Deltaplein blok E	22,50	37,24	34,58	27,65	37,85
n140_D	Deltaplein blok B	16,50	37,22	34,56	27,63	37,83
n14a_F	Atlantic Hotel	22,50	37,16	34,50	27,57	37,77
n157a_A	Deltaplein blok C	19,50	37,11	34,45	27,52	37,72
n176_D	Deltaplein blok C	16,50	37,11	34,45	27,52	37,72
n203_E	Deltaplein blok D	19,50	37,10	34,43	27,50	37,71
n137_E	Deltaplein blok B	13,50	37,08	34,42	27,49	37,69
n138_F	Deltaplein blok B	16,50	37,08	34,42	27,49	37,69
n14a_E	Atlantic Hotel	19,50	37,08	34,42	27,49	37,69
n157_F	Deltaplein blok C	16,50	37,03	34,36	27,43	37,64
n192_F	Deltaplein blok D	16,50	36,98	34,32	27,39	37,59
n32a_A	Deltaplein blok E	19,50	36,94	34,28	27,35	37,55
n13_E	Atlantic Hotel	13,50	36,93	34,27	27,34	37,54
n139_D	Deltaplein blok B	16,50	36,92	34,27	27,34	37,54
n156_F	Deltaplein blok C	16,50	36,93	34,27	27,34	37,54
n202_F	Deltaplein blok D	22,50	36,93	34,27	27,34	37,54
n158_F	Deltaplein blok C	16,50	36,92	34,26	27,33	37,53
n149_F	Deltaplein blok B	22,50	36,91	34,25	27,32	37,52
n14a_D	Atlantic Hotel	16,50	36,86	34,20	27,27	37,47
n148_F	Deltaplein blok B	22,50	36,83	34,17	27,24	37,44
n31a_B	Deltaplein blok E	22,50	36,83	34,16	27,23	37,44
n194a_B	Deltaplein blok D	22,50	36,82	34,16	27,23	37,43
n14_F	Atlantic Hotel	16,50	36,80	34,14	27,21	37,41
n193_F	Deltaplein blok D	16,50	36,79	34,13	27,20	37,40
n13a_C	Atlantic Hotel	13,50	36,77	34,11	27,18	37,38
n179_F	Deltaplein blok D	16,50	36,77	34,11	27,18	37,38
n180_F	Deltaplein blok D	16,50	36,74	34,07	27,14	37,35
n135_D	Deltaplein blok B	16,50	36,62	33,96	27,03	37,23
n136_D	Deltaplein blok B	16,50	36,61	33,94	27,01	37,22
n49_B	Deltaplein blok E	22,50	36,61	33,94	27,01	37,22
n194_F	Deltaplein blok D	16,50	36,60	33,94	27,01	37,21
n175_D	Deltaplein blok C	16,50	36,57	33,91	26,98	37,18
n194a_A	Deltaplein blok D	19,50	36,57	33,91	26,98	37,18
n202_E	Deltaplein blok D	19,50	36,56	33,89	26,96	37,17
n31a_A	Deltaplein blok E	19,50	36,49	33,83	26,90	37,10
n195a_B	Deltaplein blok D	22,50	36,39	33,73	26,80	37,00
n14a_C	Atlantic Hotel	13,50	36,34	33,67	26,74	36,95
n157_E	Deltaplein blok C	13,50	36,34	33,66	26,73	36,94
n34_D	Deltaplein blok E	16,50	36,30	33,64	26,71	36,91
n203_D	Deltaplein blok D	16,50	36,29	33,62	26,69	36,90
n192_E	Deltaplein blok D	13,50	36,27	33,61	26,68	36,88
n33_D	Deltaplein blok E	16,50	36,25	33,59	26,66	36,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n138_E	Deltaplein blok B	13,50	36,18	33,52	26,59	36,79
n49_A	Deltaplein blok E	19,50	36,18	33,52	26,59	36,79
n14_E	Atlantic Hotel	13,50	36,16	33,50	26,57	36,77
n32_F	Deltaplein blok E	16,50	36,13	33,46	26,53	36,74
n137_D	Deltaplein blok B	10,50	36,00	33,33	26,40	36,61
n195_F	Deltaplein blok D	16,50	35,98	33,33	26,40	36,60
n13_D	Atlantic Hotel	10,50	35,97	33,30	26,37	36,58
n136_C	Deltaplein blok B	13,50	35,94	33,27	26,34	36,55
n135_C	Deltaplein blok B	13,50	35,93	33,26	26,33	36,54
n191_D	Deltaplein blok D	16,50	35,92	33,25	26,32	36,53
n156_E	Deltaplein blok C	13,50	35,84	33,17	26,24	36,45
n13a_B	Atlantic Hotel	10,50	35,83	33,16	26,23	36,44
n193_E	Deltaplein blok D	13,50	35,83	33,17	26,24	36,44
n195a_A	Deltaplein blok D	19,50	35,83	33,17	26,24	36,44
n61_D	Deltaplein blok F	16,50	35,72	33,06	26,13	36,33
n180_E	Deltaplein blok D	13,50	35,68	33,01	26,08	36,29
n31_F	Deltaplein blok E	16,50	35,68	33,02	26,09	36,29
n149_E	Deltaplein blok B	19,50	35,62	32,96	26,03	36,23
n135_B	Deltaplein blok B	10,50	35,60	32,93	26,00	36,21
n158_E	Deltaplein blok C	13,50	35,56	32,89	25,96	36,17
n203_C	Deltaplein blok D	13,50	35,51	32,84	25,91	36,12
n14a_B	Atlantic Hotel	10,50	35,49	32,83	25,90	36,10
n136_B	Deltaplein blok B	10,50	35,47	32,80	25,87	36,08
n139_C	Deltaplein blok B	13,50	35,44	32,78	25,85	36,05
n194_E	Deltaplein blok D	13,50	35,42	32,75	25,82	36,03
n14_D	Atlantic Hotel	10,50	35,39	32,72	25,79	36,00
n60_D	Deltaplein blok F	16,50	35,38	32,72	25,79	35,99
n131_B	Deltaplein blok A	22,50	35,25	32,59	25,66	35,86
n15_C	Atlantic Hotel	37,50	35,24	32,58	25,65	35,85
n76_F	Deltaplein blok F	22,50	35,23	32,57	25,64	35,84
n148_E	Deltaplein blok B	19,50	35,22	32,56	25,63	35,83
n130_B	Deltaplein blok A	22,50	35,21	32,55	25,62	35,82
n176_C	Deltaplein blok C	13,50	35,21	32,54	25,61	35,82
n174_D	Deltaplein blok C	16,50	35,16	32,50	25,57	35,77
n179_E	Deltaplein blok D	13,50	35,15	32,48	25,55	35,76
n134_D	Deltaplein blok B	16,50	35,14	32,48	25,55	35,75
n35_D	Deltaplein blok E	16,50	35,04	32,38	25,45	35,65
n15_B	Atlantic Hotel	34,50	35,02	32,36	25,43	35,63
n202_D	Deltaplein blok D	16,50	34,99	32,33	25,40	35,60
n140_C	Deltaplein blok B	13,50	34,91	32,24	25,31	35,52
n13_C	Atlantic Hotel	7,50	34,90	32,22	25,29	35,50
n13a_A	Atlantic Hotel	7,50	34,89	32,22	25,29	35,50
n159_F	Deltaplein blok C	22,50	34,87	32,21	25,28	35,48
n138_D	Deltaplein blok B	10,50	34,85	32,18	25,25	35,46
n175_C	Deltaplein blok C	13,50	34,75	32,08	25,15	35,36
n33_C	Deltaplein blok E	13,50	34,71	32,04	25,11	35,32
n135_A	Deltaplein blok B	7,50	34,66	31,98	25,05	35,26
n16_C	Atlantic Hotel	37,50	34,63	31,97	25,04	35,24
n157_D	Deltaplein blok C	10,50	34,59	31,91	24,98	35,19
n14a_A	Atlantic Hotel	7,50	34,55	31,88	24,95	35,16
n134_C	Deltaplein blok B	13,50	34,52	31,86	24,93	35,13
n136_A	Deltaplein blok B	7,50	34,43	31,75	24,82	35,03
n137_C	Deltaplein blok B	7,50	34,39	31,71	24,78	34,99
n159_E	Deltaplein blok C	19,50	34,37	31,70	24,77	34,98
n14_C	Atlantic Hotel	7,50	34,29	31,62	24,69	34,90
n190_D	Deltaplein blok D	16,50	34,26	31,60	24,67	34,87
n62_D	Deltaplein blok F	16,50	34,23	31,57	24,64	34,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n10_C	Atlantic Hotel	37,50	34,20	31,55	24,62	34,82
n34_C	Deltaplein blok E	13,50	34,21	31,54	24,61	34,82
n159_D	Deltaplein blok C	16,50	34,16	31,50	24,57	34,77
n12b_A	Atlantic Hotel	37,50	34,15	31,49	24,56	34,76
n174_C	Deltaplein blok C	13,50	34,07	31,41	24,48	34,68
n200_F	Deltaplein blok D	22,50	34,04	31,38	24,45	34,65
n133_D	Deltaplein blok B	16,50	34,03	31,37	24,44	34,64
n59_D	Deltaplein blok F	16,50	34,00	31,34	24,41	34,61
n09_C	Atlantic Hotel	37,50	33,96	31,30	24,37	34,57
n197_D	Deltaplein blok D	16,50	33,94	31,28	24,35	34,55
n202_C	Deltaplein blok D	13,50	33,93	31,26	24,33	34,54
n134_B	Deltaplein blok B	10,50	33,92	31,25	24,32	34,53
n176_B	Deltaplein blok C	10,50	33,89	31,22	24,29	34,50
n192_D	Deltaplein blok D	10,50	33,89	31,21	24,28	34,49
n32_E	Deltaplein blok E	13,50	33,86	31,20	24,27	34,47
n157_C	Deltaplein blok C	7,50	33,86	31,18	24,25	34,46
n11_C	Atlantic Hotel	37,50	33,80	31,15	24,22	34,42
n16_B	Atlantic Hotel	34,50	33,79	31,14	24,21	34,41
n191_C	Deltaplein blok D	13,50	33,78	31,11	24,18	34,39
n01b_A	Atlantic Hotel	37,50	33,77	31,10	24,17	34,38
n127_F	Deltaplein blok A	22,50	33,76	31,09	24,16	34,37
n130_A	Deltaplein blok A	19,50	33,75	31,08	24,15	34,36
n13_B	Atlantic Hotel	4,50	33,71	31,03	24,10	34,31
n156_D	Deltaplein blok C	10,50	33,71	31,03	24,10	34,31
n63_F	Deltaplein blok F	22,50	33,70	31,04	24,11	34,31
n139_B	Deltaplein blok B	10,50	33,68	31,00	24,07	34,28
n68_F	Deltaplein blok F	22,50	33,63	30,96	24,03	34,24
n24_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	33,47	30,78	23,85	34,07
n195_E	Deltaplein blok D	13,50	33,45	30,78	23,85	34,06
n175_B	Deltaplein blok C	10,50	33,44	30,77	23,84	34,05
n31_E	Deltaplein blok E	13,50	33,44	30,77	23,84	34,05
n133_C	Deltaplein blok B	13,50	33,42	30,76	23,83	34,03
n131_A	Deltaplein blok A	19,50	33,34	30,68	23,75	33,95
n140_B	Deltaplein blok B	10,50	33,32	30,65	23,72	33,93
n20_F	Atlantic Hotel	16,50	33,23	30,56	23,63	33,84
n20a_D	Atlantic Hotel	16,50	33,20	30,53	23,60	33,81
n20a_E	Atlantic Hotel	19,50	33,15	30,49	23,56	33,76
n196_D	Deltaplein blok D	16,50	33,14	30,48	23,55	33,75
n203_B	Deltaplein blok D	10,50	33,15	30,47	23,54	33,75
n187_D	Deltaplein blok D	16,50	33,11	30,44	23,51	33,72
n76_E	Deltaplein blok F	19,50	33,11	30,44	23,51	33,72
n193_D	Deltaplein blok D	10,50	33,07	30,40	23,47	33,68
n174_B	Deltaplein blok C	10,50	32,96	30,29	23,36	33,57
n200_E	Deltaplein blok D	19,50	32,96	30,30	23,37	33,57
n14_B	Atlantic Hotel	4,50	32,94	30,27	23,34	33,55
n08_C	Atlantic Hotel	37,50	32,93	30,27	23,34	33,54
n192_C	Deltaplein blok D	7,50	32,91	30,24	23,31	33,52
n141_D	Deltaplein blok B	16,50	32,88	30,22	23,29	33,49
n63_E	Deltaplein blok F	19,50	32,87	30,20	23,27	33,48
n138_C	Deltaplein blok B	7,50	32,83	30,14	23,21	33,43
n160_D	Deltaplein blok C	16,50	32,82	30,15	23,22	33,43
n194_D	Deltaplein blok D	10,50	32,81	30,14	23,21	33,42
n197_E	Deltaplein blok D	19,50	32,79	30,13	23,20	33,40
n133_B	Deltaplein blok B	10,50	32,67	30,00	23,07	33,28
n120_D	Deltaplein blok A	16,50	32,66	29,99	23,06	33,27
n180_D	Deltaplein blok D	10,50	32,57	29,89	22,96	33,17
n197_F	Deltaplein blok D	22,50	32,55	29,89	22,96	33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n150_E	Deltaplein blok B	19,50	32,54	29,87	22,94	33,15
n150_F	Deltaplein blok B	22,50	32,48	29,82	22,89	33,09
n69_F	Deltaplein blok F	22,50	32,46	29,80	22,87	33,07
n182_D	Deltaplein blok D	16,50	32,43	29,77	22,84	33,04
n157_B	Deltaplein blok C	4,50	32,40	29,71	22,78	33,00
n202_B	Deltaplein blok D	10,50	32,35	29,68	22,75	32,96
n24_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	32,36	29,68	22,75	32,96
n196_F	Deltaplein blok D	22,50	32,30	29,64	22,71	32,91
n137_B	Deltaplein blok B	4,50	32,29	29,60	22,67	32,89
n192_B	Deltaplein blok D	4,50	32,19	29,52	22,59	32,80
n20_E	Atlantic Hotel	13,50	32,15	29,48	22,55	32,76
n134_A	Deltaplein blok B	7,50	32,15	29,47	22,54	32,75
n193_C	Deltaplein blok D	7,50	32,14	29,47	22,54	32,75
n203_A	Deltaplein blok D	7,50	32,12	29,45	22,52	32,73
n20b_A	Atlantic Hotel	37,50	32,11	29,44	22,51	32,72
n20a_C	Atlantic Hotel	13,50	32,08	29,41	22,48	32,69
n13_A	Atlantic Hotel	1,50	32,05	29,38	22,45	32,66
n150_D	Deltaplein blok B	16,50	32,05	29,38	22,45	32,66
n159_C	Deltaplein blok C	13,50	32,05	29,39	22,46	32,66
n68_E	Deltaplein blok F	19,50	32,02	29,35	22,42	32,63
n33_B	Deltaplein blok E	10,50	32,02	29,34	22,41	32,62
n156_C	Deltaplein blok C	7,50	31,99	29,30	22,37	32,59
n176_A	Deltaplein blok C	7,50	31,99	29,31	22,38	32,59
n186_D	Deltaplein blok D	16,50	31,97	29,29	22,36	32,57
n194_C	Deltaplein blok D	7,50	31,92	29,25	22,32	32,53
n20a_F	Atlantic Hotel	22,50	31,92	29,25	22,32	32,53
n35_C	Deltaplein blok E	13,50	31,90	29,23	22,30	32,51
n158_D	Deltaplein blok C	10,50	31,88	29,18	22,25	32,47
n201_E	Deltaplein blok D	19,50	31,82	29,15	22,21	32,43
n202_A	Deltaplein blok D	7,50	31,82	29,15	22,22	32,43
n187_C	Deltaplein blok D	13,50	31,74	29,06	22,13	32,34
n120_C	Deltaplein blok A	13,50	31,70	29,03	22,10	32,31
n198_D	Deltaplein blok D	16,50	31,65	28,98	22,05	32,26
n127_E	Deltaplein blok A	19,50	31,62	28,95	22,02	32,23
n193_B	Deltaplein blok D	4,50	31,57	28,90	21,97	32,18
n69_E	Deltaplein blok F	19,50	31,51	28,84	21,91	32,12
n19b_A	Atlantic Hotel	37,50	31,50	28,83	21,90	32,11
n03b_A	Atlantic Hotel	37,50	31,48	28,81	21,88	32,09
n12a_E	Atlantic Hotel	19,50	31,49	28,81	21,88	32,09
n61_C	Deltaplein blok F	13,50	31,49	28,81	21,88	32,09
n157_A	Deltaplein blok C	1,50	31,44	28,77	21,84	32,05
n175_A	Deltaplein blok C	7,50	31,43	28,73	21,80	32,02
n20_D	Atlantic Hotel	10,50	31,41	28,74	21,81	32,02
n19a_E	Atlantic Hotel	19,50	31,38	28,71	21,78	31,99
n149_D	Deltaplein blok B	16,50	31,37	28,68	21,75	31,97
n20a_B	Atlantic Hotel	10,50	31,34	28,66	21,73	31,94
n194_B	Deltaplein blok D	4,50	31,30	28,64	21,71	31,91
n12a_D	Atlantic Hotel	16,50	31,29	28,62	21,69	31,90
n02b_A	Atlantic Hotel	37,50	31,24	28,57	21,64	31,85
n19a_F	Atlantic Hotel	22,50	31,24	28,58	21,65	31,85
n133_A	Deltaplein blok B	7,50	31,21	28,54	21,61	31,82
n187_B	Deltaplein blok D	10,50	31,20	28,53	21,60	31,81
n63_D	Deltaplein blok F	16,50	31,19	28,53	21,60	31,80
n11_B	Atlantic Hotel	34,50	31,15	28,49	21,56	31,76
n180_C	Deltaplein blok D	7,50	31,14	28,45	21,52	31,74
n201_F	Deltaplein blok D	22,50	31,09	28,42	21,49	31,70
n20_C	Atlantic Hotel	7,50	31,04	28,36	21,43	31,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n140_A	Deltaplein blok B	7,50	31,03	28,34	21,41	31,63
n34_B	Deltaplein blok E	10,50	31,03	28,35	21,42	31,63
n02a_E	Atlantic Hotel	19,50	31,01	28,34	21,41	31,62
n137_A	Deltaplein blok B	1,50	30,96	28,28	21,35	31,56
n179_D	Deltaplein blok D	10,50	30,97	28,27	21,34	31,56
n196_E	Deltaplein blok D	19,50	30,95	28,28	21,35	31,56
n20a_A	Atlantic Hotel	7,50	30,94	28,26	21,33	31,54
n36_D	Deltaplein blok E	16,50	30,93	28,26	21,33	31,54
n139_A	Deltaplein blok B	7,50	30,93	28,24	21,31	31,53
n01_B	Atlantic Hotel	4,50	30,91	28,24	21,31	31,52
n02a_D	Atlantic Hotel	16,50	30,91	28,24	21,31	31,52
n01a_E	Atlantic Hotel	19,50	30,90	28,23	21,30	31,51
n75_F	Deltaplein blok F	22,50	30,90	28,23	21,30	31,51
n12a_B	Atlantic Hotel	10,50	30,88	28,20	21,27	31,48
n60_C	Deltaplein blok F	13,50	30,87	28,20	21,27	31,48
n12_F	Atlantic Hotel	16,50	30,85	28,18	21,25	31,46
n182_C	Deltaplein blok D	13,50	30,83	28,16	21,23	31,44
n158_C	Deltaplein blok C	7,50	30,83	28,13	21,20	31,42
n01_F	Atlantic Hotel	16,50	30,76	28,08	21,15	31,36
n02_F	Atlantic Hotel	16,50	30,72	28,05	21,12	31,33
n58_D	Deltaplein blok F	16,50	30,72	28,04	21,11	31,32
n01_C	Atlantic Hotel	7,50	30,70	28,03	21,10	31,31
n57_D	Deltaplein blok F	16,50	30,70	28,02	21,09	31,30
n19a_D	Atlantic Hotel	16,50	30,69	28,01	21,08	31,29
n12_D	Atlantic Hotel	10,50	30,66	27,98	21,05	31,26
n12a_C	Atlantic Hotel	13,50	30,66	27,98	21,05	31,26
n186_C	Deltaplein blok D	13,50	30,65	27,98	21,05	31,26
n198_E	Deltaplein blok D	19,50	30,65	27,98	21,05	31,26
n120_B	Deltaplein blok A	10,50	30,59	27,92	20,99	31,20
n07a_E	Atlantic Hotel	37,50	30,57	27,91	20,98	31,18
n01a_A	Atlantic Hotel	7,50	30,55	27,87	20,94	31,15
n118a_B	Deltaplein blok A	22,50	30,51	27,86	20,93	31,13
n12_B	Atlantic Hotel	4,50	30,52	27,86	20,93	31,13
n33_A	Deltaplein blok E	7,50	30,51	27,83	20,90	31,11
n196_C	Deltaplein blok D	13,50	30,48	27,81	20,88	31,09
n197_C	Deltaplein blok D	13,50	30,42	27,75	20,82	31,03
n01_D	Atlantic Hotel	10,50	30,42	27,74	20,81	31,02
n01a_D	Atlantic Hotel	16,50	30,40	27,72	20,79	31,00
n174_A	Deltaplein blok C	7,50	30,40	27,71	20,78	31,00
n99_D	Deltaplein blok G	16,50	30,40	27,71	20,78	31,00
n154_D	Deltaplein blok B	16,50	30,32	27,65	20,72	30,93
n02a_C	Atlantic Hotel	13,50	30,31	27,64	20,71	30,92
n01_E	Atlantic Hotel	13,50	30,30	27,63	20,70	30,91
n10_B	Atlantic Hotel	34,50	30,31	27,63	20,70	30,91
n19_F	Atlantic Hotel	16,50	30,29	27,62	20,69	30,90
n12a_A	Atlantic Hotel	7,50	30,28	27,60	20,67	30,88
n12a_F	Atlantic Hotel	22,50	30,26	27,59	20,66	30,87
n32_D	Deltaplein blok E	10,50	30,27	27,58	20,65	30,87
n12_E	Atlantic Hotel	13,50	30,23	27,55	20,62	30,83
n01a_B	Atlantic Hotel	10,50	30,22	27,54	20,61	30,82
n187_A	Deltaplein blok D	7,50	30,19	27,53	20,60	30,80
n01a_C	Atlantic Hotel	13,50	30,16	27,49	20,56	30,77
n02_E	Atlantic Hotel	13,50	30,16	27,48	20,55	30,76
n151_F	Deltaplein blok B	22,50	30,14	27,47	20,54	30,75
n03a_F	Atlantic Hotel	22,50	30,13	27,46	20,53	30,74
n02_B	Atlantic Hotel	4,50	30,12	27,45	20,52	30,73
n180_B	Deltaplein blok D	4,50	30,12	27,44	20,51	30,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n186_B	Deltaplein blok D	10,50	30,06	27,39	20,46	30,67
n12_C	Atlantic Hotel	7,50	30,04	27,36	20,43	30,64
n20_B	Atlantic Hotel	4,50	30,04	27,36	20,43	30,64
n02a_B	Atlantic Hotel	10,50	30,01	27,34	20,41	30,62
n19a_B	Atlantic Hotel	10,50	29,97	27,29	20,36	30,57
n02_D	Atlantic Hotel	10,50	29,94	27,27	20,34	30,55
n117a_B	Deltaplein blok A	22,50	29,94	27,28	20,35	30,55
n181_D	Deltaplein blok D	16,50	29,91	27,25	20,32	30,52
n118a_A	Deltaplein blok A	19,50	29,78	27,13	20,20	30,40
n19a_A	Atlantic Hotel	7,50	29,80	27,12	20,19	30,40
n138_B	Deltaplein blok B	4,50	29,79	27,08	20,15	30,38
n14_A	Atlantic Hotel	1,50	29,76	27,09	20,16	30,37
n47_F	Deltaplein blok E	22,50	29,75	27,09	20,16	30,36
n19_D	Atlantic Hotel	10,50	29,72	27,04	20,11	30,32
n09_B	Atlantic Hotel	34,50	29,70	27,01	20,08	30,30
n158_B	Deltaplein blok C	4,50	29,70	27,01	20,08	30,30
n75_E	Deltaplein blok F	19,50	29,66	26,99	20,06	30,27
n198_F	Deltaplein blok D	22,50	29,64	26,99	20,06	30,26
n149_C	Deltaplein blok B	13,50	29,64	26,96	20,03	30,24
n19_C	Atlantic Hotel	7,50	29,64	26,96	20,03	30,24
n199_E	Deltaplein blok D	19,50	29,63	26,97	20,04	30,24
n62_C	Deltaplein blok F	13,50	29,61	26,93	20,00	30,21
n59_C	Deltaplein blok F	13,50	29,57	26,89	19,96	30,17
n154_C	Deltaplein blok B	13,50	29,52	26,86	19,93	30,13
n01a_F	Atlantic Hotel	22,50	29,52	26,84	19,91	30,12
n100_D	Deltaplein blok G	16,50	29,49	26,81	19,88	30,09
n37_D	Deltaplein blok E	16,50	29,48	26,81	19,88	30,09
n58_C	Deltaplein blok F	13,50	29,49	26,81	19,88	30,09
n47_E	Deltaplein blok E	19,50	29,46	26,80	19,87	30,07
n142_D	Deltaplein blok B	16,50	29,46	26,77	19,84	30,06
n153_D	Deltaplein blok B	16,50	29,44	26,78	19,85	30,05
n195_D	Deltaplein blok D	10,50	29,44	26,74	19,81	30,03
n02_C	Atlantic Hotel	7,50	29,40	26,73	19,80	30,01
n02a_F	Atlantic Hotel	22,50	29,37	26,70	19,77	29,98
n190_C	Deltaplein blok D	13,50	29,38	26,69	19,76	29,98
n159_B	Deltaplein blok C	10,50	29,36	26,68	19,75	29,96
n02a_A	Atlantic Hotel	7,50	29,32	26,65	19,72	29,93
n34_A	Deltaplein blok E	7,50	29,33	26,64	19,71	29,93
n32_C	Deltaplein blok E	7,50	29,28	26,60	19,67	29,88
n03a_E	Atlantic Hotel	19,50	29,26	26,59	19,65	29,87
n25_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	29,22	26,53	19,60	29,82
n57_C	Deltaplein blok F	13,50	29,19	26,51	19,58	29,79
n19a_C	Atlantic Hotel	13,50	29,16	26,48	19,55	29,76
n186_A	Deltaplein blok D	7,50	29,12	26,45	19,52	29,73
n185_D	Deltaplein blok D	16,50	29,13	26,43	19,50	29,72
n117a_A	Deltaplein blok A	19,50	29,09	26,43	19,50	29,70
n197_B	Deltaplein blok D	10,50	29,09	26,42	19,48	29,70
n47_D	Deltaplein blok E	16,50	29,05	26,39	19,46	29,66
n61_B	Deltaplein blok F	10,50	29,05	26,37	19,44	29,65
n191_B	Deltaplein blok D	10,50	29,02	26,31	19,38	29,61
n06a_E	Atlantic Hotel	37,50	28,97	26,31	19,38	29,58
n199_D	Deltaplein blok D	16,50	28,93	26,26	19,33	29,54
n31_D	Deltaplein blok E	10,50	28,94	26,25	19,32	29,54
n149_B	Deltaplein blok B	10,50	28,92	26,25	19,32	29,53
n179_C	Deltaplein blok D	7,50	28,94	26,23	19,30	29,53
n58_B	Deltaplein blok F	10,50	28,88	26,21	19,28	29,49
n119_F	Deltaplein blok A	16,50	28,83	26,17	19,24	29,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n36_C	Deltaplein blok E	13,50	28,82	26,15	19,21	29,43
n154_B	Deltaplein blok B	10,50	28,81	26,15	19,22	29,42
n151_E	Deltaplein blok B	19,50	28,80	26,13	19,20	29,41
n147_D	Deltaplein blok B	16,50	28,79	26,07	19,14	29,37
n19_E	Atlantic Hotel	13,50	28,75	26,07	19,14	29,35
n84_D	Deltaplein blok F	16,50	28,76	26,05	19,12	29,35
n19_B	Atlantic Hotel	4,50	28,74	26,06	19,13	29,34
n120_A	Deltaplein blok A	7,50	28,73	26,05	19,12	29,33
n160_C	Deltaplein blok C	13,50	28,73	26,04	19,11	29,33
n03_F	Atlantic Hotel	16,50	28,67	26,00	19,07	29,28
n181_C	Deltaplein blok D	13,50	28,65	25,98	19,05	29,26
n03a_D	Atlantic Hotel	16,50	28,65	25,97	19,04	29,25
n159_A	Deltaplein blok C	7,50	28,64	25,96	19,03	29,24
n200_D	Deltaplein blok D	16,50	28,59	25,90	18,97	29,19
n153_C	Deltaplein blok B	13,50	28,57	25,91	18,98	29,18
n192_A	Deltaplein blok D	1,50	28,45	25,78	18,85	29,06
n60_B	Deltaplein blok F	10,50	28,43	25,74	18,81	29,03
n57_B	Deltaplein blok F	10,50	28,42	25,74	18,81	29,02
n150_C	Deltaplein blok B	13,50	28,41	25,73	18,80	29,01
n193_A	Deltaplein blok D	1,50	28,24	25,57	18,64	28,85
n156_B	Deltaplein blok C	4,50	28,25	25,53	18,60	28,83
n20_A	Atlantic Hotel	1,50	28,17	25,51	18,58	28,78
n138_A	Deltaplein blok B	1,50	28,18	25,47	18,54	28,77
n46_D	Deltaplein blok E	16,50	28,11	25,46	18,53	28,73
n119_E	Deltaplein blok A	13,50	28,08	25,42	18,49	28,69
n146_D	Deltaplein blok B	16,50	28,09	25,36	18,43	28,67
n76_D	Deltaplein blok F	16,50	28,07	25,36	18,43	28,66
n118_F	Deltaplein blok A	16,50	28,02	25,36	18,43	28,63
n197_A	Deltaplein blok D	7,50	28,02	25,35	18,42	28,63
n194_A	Deltaplein blok D	1,50	28,01	25,35	18,42	28,62
n184_D	Deltaplein blok D	16,50	27,99	25,30	18,37	28,59
n158_A	Deltaplein blok C	1,50	27,96	25,28	18,35	28,56
n08_B	Atlantic Hotel	34,50	27,93	25,24	18,31	28,53
n148_D	Deltaplein blok B	16,50	27,92	25,19	18,26	28,50
n195_C	Deltaplein blok D	7,50	27,85	25,15	18,22	28,44
n58_A	Deltaplein blok F	7,50	27,83	25,16	18,23	28,44
n03_E	Atlantic Hotel	13,50	27,79	25,12	18,19	28,40
n22_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	27,78	25,09	18,16	28,38
n03a_C	Atlantic Hotel	13,50	27,77	25,09	18,16	28,37
n153_B	Deltaplein blok B	10,50	27,76	25,10	18,17	28,37
n132_D	Deltaplein blok B	16,50	27,75	25,07	18,14	28,35
n117_F	Deltaplein blok A	16,50	27,71	25,05	18,12	28,32
n141_C	Deltaplein blok B	13,50	27,69	25,00	18,07	28,29
n170_D	Deltaplein blok C	16,50	27,66	24,92	17,99	28,23
n86_D	Deltaplein blok F	16,50	27,63	24,95	18,02	28,23
n85_D	Deltaplein blok F	16,50	27,62	24,94	18,01	28,22
n180_A	Deltaplein blok D	1,50	27,57	24,90	17,97	28,18
n32_B	Deltaplein blok E	4,50	27,58	24,89	17,96	28,18
n196_B	Deltaplein blok D	10,50	27,56	24,87	17,94	28,16
n198_C	Deltaplein blok D	13,50	27,53	24,85	17,92	28,13
n154_A	Deltaplein blok B	7,50	27,51	24,84	17,91	28,12
n21_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	27,41	24,72	17,79	28,01
n35_B	Deltaplein blok E	10,50	27,41	24,70	17,77	28,00
n02_A	Atlantic Hotel	1,50	27,33	24,65	17,72	27,93
n106_D	Deltaplein blok G	16,50	27,32	24,62	17,69	27,91
n61_A	Deltaplein blok F	7,50	27,26	24,56	17,63	27,85
n109_D	Deltaplein blok G	16,50	27,18	24,44	17,51	27,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n31_C	Deltaplein blok E	7,50	27,16	24,46	17,53	27,75
n118_E	Deltaplein blok A	13,50	27,13	24,46	17,53	27,74
n179_B	Deltaplein blok D	4,50	27,15	24,44	17,51	27,74
n84_C	Deltaplein blok F	13,50	27,15	24,44	17,51	27,74
n57_A	Deltaplein blok F	7,50	27,10	24,42	17,49	27,70
n60_A	Deltaplein blok F	7,50	27,05	24,36	17,43	27,65
n117_E	Deltaplein blok A	13,50	26,99	24,32	17,39	27,60
n77_D	Deltaplein blok F	16,50	27,02	24,28	17,35	27,59
n80_D	Deltaplein blok F	16,50	27,00	24,30	17,37	27,59
n86_C	Deltaplein blok F	13,50	26,94	24,27	17,34	27,55
n119_D	Deltaplein blok A	10,50	26,93	24,26	17,33	27,54
n03_D	Atlantic Hotel	10,50	26,93	24,24	17,31	27,53
n03a_B	Atlantic Hotel	10,50	26,90	24,21	17,28	27,50
n195_B	Deltaplein blok D	4,50	26,89	24,19	17,26	27,48
n47_C	Deltaplein blok E	13,50	26,86	24,19	17,26	27,47
n85_C	Deltaplein blok F	13,50	26,80	24,13	17,20	27,41
n145_D	Deltaplein blok B	16,50	26,79	24,06	17,13	27,37
n123_D	Deltaplein blok A	16,50	26,73	24,04	17,11	27,33
n25_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	26,73	24,02	17,09	27,32
n59_B	Deltaplein blok F	10,50	26,69	24,00	17,07	27,29
n62_B	Deltaplein blok F	10,50	26,68	23,99	17,06	27,28
n86_B	Deltaplein blok F	10,50	26,67	24,00	17,07	27,28
n132_C	Deltaplein blok B	13,50	26,65	23,97	17,04	27,25
n03_C	Atlantic Hotel	7,50	26,64	23,94	17,01	27,23
n191_A	Deltaplein blok D	7,50	26,63	23,90	16,97	27,21
n96_D	Deltaplein blok G	16,50	26,60	23,86	16,93	27,17
n03a_A	Atlantic Hotel	7,50	26,56	23,86	16,93	27,15
n85_B	Deltaplein blok F	10,50	26,48	23,80	16,87	27,08
n78_D	Deltaplein blok F	16,50	26,46	23,72	16,79	27,03
n182_B	Deltaplein blok D	10,50	26,38	23,70	16,77	26,98
n63_C	Deltaplein blok F	13,50	26,37	23,68	16,75	26,97
n188_D	Deltaplein blok D	16,50	26,34	23,65	16,72	26,94
n79_D	Deltaplein blok F	16,50	26,36	23,62	16,69	26,93
n150_B	Deltaplein blok B	10,50	26,31	23,63	16,70	26,91
n98_D	Deltaplein blok G	16,50	26,33	23,59	16,66	26,90
n149_A	Deltaplein blok B	7,50	26,28	23,60	16,67	26,88
n84_B	Deltaplein blok F	10,50	26,25	23,57	16,64	26,85
n198_B	Deltaplein blok D	10,50	26,23	23,55	16,62	26,83
n196_A	Deltaplein blok D	7,50	26,21	23,52	16,59	26,81
n160_B	Deltaplein blok C	10,50	26,18	23,47	16,54	26,77
n108_D	Deltaplein blok G	16,50	26,19	23,45	16,52	26,76
n164_D	Deltaplein blok C	16,50	26,18	23,44	16,50	26,75
n101_D	Deltaplein blok G	16,50	26,13	23,44	16,51	26,73
n153_A	Deltaplein blok B	7,50	26,11	23,45	16,52	26,72
n16_A	Atlantic Hotel	31,50	26,12	23,41	16,48	26,71
n163_D	Deltaplein blok C	16,50	25,99	23,25	16,32	26,56
n86_A	Deltaplein blok F	7,50	25,95	23,28	16,35	26,56
n118_D	Deltaplein blok A	10,50	25,94	23,27	16,34	26,55
n03_B	Atlantic Hotel	4,50	25,94	23,25	16,32	26,54
n97_D	Deltaplein blok G	16,50	25,97	23,21	16,28	26,53
n23_B	Deltaplein tpv blok D	4,50	25,83	23,13	16,20	26,42
n22_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	25,78	23,09	16,16	26,38
n46_C	Deltaplein blok E	13,50	25,77	23,11	16,18	26,38
n85_A	Deltaplein blok F	7,50	25,70	23,03	16,10	26,31
n132_B	Deltaplein blok B	10,50	25,59	22,90	15,97	26,19
n81_D	Deltaplein blok F	16,50	25,60	22,90	15,97	26,19
n114_D	Deltaplein blok G	16,50	25,61	22,87	15,94	26,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n117_D	Deltaplein blok A	10,50	25,55	22,87	15,94	26,15
n91_D	Deltaplein blok G	16,50	25,54	22,78	15,85	26,10
n156_A	Deltaplein blok C	1,50	25,49	22,77	15,84	26,07
n31_B	Deltaplein blok E	4,50	25,48	22,78	15,85	26,07
n03_A	Atlantic Hotel	1,50	25,46	22,77	15,84	26,06
n181_B	Deltaplein blok D	10,50	25,44	22,76	15,83	26,04
n32_A	Deltaplein blok E	1,50	25,39	22,70	15,77	25,99
n68_D	Deltaplein blok F	16,50	25,42	22,67	15,74	25,98
n37_C	Deltaplein blok E	13,50	25,38	22,68	15,75	25,97
n56_D	Deltaplein blok F	16,50	25,39	22,66	15,73	25,97
n201_D	Deltaplein blok D	16,50	25,36	22,64	15,71	25,94
n190_B	Deltaplein blok D	10,50	25,32	22,60	15,67	25,90
n59_A	Deltaplein blok F	7,50	25,26	22,57	15,64	25,86
n84_A	Deltaplein blok F	7,50	25,26	22,58	15,65	25,86
n107_D	Deltaplein blok G	16,50	25,27	22,53	15,60	25,84
n200_C	Deltaplein blok D	13,50	25,26	22,54	15,61	25,84
n54_D	Deltaplein blok F	16,50	25,28	22,53	15,60	25,84
n35_A	Deltaplein blok E	7,50	25,24	22,52	15,59	25,82
n18b_A	Atlantic Hotel	37,50	25,11	22,45	15,52	25,72
n169_D	Deltaplein blok C	16,50	25,13	22,39	15,46	25,70
n185_C	Deltaplein blok D	13,50	25,08	22,37	15,44	25,67
n99_C	Deltaplein blok G	13,50	25,00	22,26	15,33	25,57
n47_B	Deltaplein blok E	10,50	24,89	22,22	15,29	25,50
n09_A	Atlantic Hotel	31,50	24,91	22,17	15,24	25,48
n199_C	Deltaplein blok D	13,50	24,85	22,16	15,23	25,45
n69_D	Deltaplein blok F	16,50	24,87	22,13	15,20	25,44
n198_A	Deltaplein blok D	7,50	24,81	22,12	15,19	25,41
n184_C	Deltaplein blok D	13,50	24,79	22,11	15,18	25,39
n182_A	Deltaplein blok D	7,50	24,78	22,10	15,17	25,38
n147_C	Deltaplein blok B	13,50	24,76	22,00	15,07	25,32
n92_D	Deltaplein blok G	16,50	24,73	21,99	15,06	25,30
n151_D	Deltaplein blok B	16,50	24,71	21,98	15,05	25,29
n80_C	Deltaplein blok F	13,50	24,70	22,00	15,07	25,29
n121_D	Deltaplein blok A	16,50	24,69	21,97	15,04	25,27
n119_C	Deltaplein blok A	7,50	24,66	21,97	15,04	25,26
n160_A	Deltaplein blok C	7,50	24,66	21,96	15,03	25,25
n21_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	24,62	21,93	15,00	25,22
n95_D	Deltaplein blok G	16,50	24,63	21,89	14,96	25,20
n94_D	Deltaplein blok G	16,50	24,62	21,88	14,95	25,19
n10_A	Atlantic Hotel	31,50	24,58	21,85	14,92	25,16
n195_A	Deltaplein blok D	1,50	24,57	21,87	14,94	25,16
n132_A	Deltaplein blok B	7,50	24,55	21,86	14,93	25,15
n62_A	Deltaplein blok F	7,50	24,55	21,86	14,93	25,15
n117_A	Deltaplein blok A	1,50	24,51	21,82	14,89	25,11
n141_B	Deltaplein blok B	10,50	24,52	21,81	14,88	25,11
n188_C	Deltaplein blok D	13,50	24,50	21,80	14,87	25,09
n100_C	Deltaplein blok G	13,50	24,47	21,75	14,82	25,05
n127_D	Deltaplein blok A	16,50	24,49	21,74	14,81	25,05
n171_D	Deltaplein blok C	16,50	24,42	21,68	14,75	24,99
n118_A	Deltaplein blok A	1,50	24,35	21,66	14,73	24,95
n07a_D	Atlantic Hotel	34,50	24,34	21,63	14,70	24,93
n17a_B	Atlantic Hotel	28,50	24,32	21,65	14,72	24,93
n17a_C	Atlantic Hotel	31,50	24,33	21,65	14,72	24,93
n46_B	Deltaplein blok E	10,50	24,32	21,65	14,72	24,93
n183_D	Deltaplein blok D	16,50	24,31	21,58	14,65	24,89
n26_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	24,29	21,60	14,67	24,89
n144_D	Deltaplein blok B	16,50	24,30	21,57	14,64	24,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n165_D	Deltaplein blok C	16,50	24,22	21,48	14,55	24,79
n179_A	Deltaplein blok D	1,50	24,18	21,46	14,53	24,76
n166_E	Deltaplein blok C	19,50	24,15	21,45	14,52	24,74
n122_D	Deltaplein blok A	16,50	24,15	21,43	14,50	24,73
n53_D	Deltaplein blok F	16,50	24,15	21,41	14,48	24,72
n18a_F	Atlantic Hotel	22,50	24,08	21,40	14,47	24,68
n106_C	Deltaplein blok G	13,50	24,09	21,35	14,42	24,66
n11_A	Atlantic Hotel	31,50	24,06	21,34	14,41	24,64
n118_C	Deltaplein blok A	7,50	24,03	21,34	14,41	24,63
n52_D	Deltaplein blok F	16,50	23,98	21,23	14,30	24,54
n47_A	Deltaplein blok E	7,50	23,92	21,25	14,32	24,53
n23_A	Deltaplein tpv blok D	1,50	23,91	21,21	14,28	24,50
n181_A	Deltaplein blok D	7,50	23,87	21,18	14,25	24,47
n80_B	Deltaplein blok F	10,50	23,86	21,17	14,24	24,46
n36_B	Deltaplein blok E	10,50	23,80	21,07	14,14	24,38
n104_D	Deltaplein blok G	16,50	23,74	21,00	14,07	24,31
n119_A	Deltaplein blok A	1,50	23,66	20,96	14,03	24,25
n76_C	Deltaplein blok F	13,50	23,66	20,91	13,98	24,22
n161_D	Deltaplein blok C	16,50	23,63	20,91	13,98	24,21
n08_A	Atlantic Hotel	31,50	23,61	20,87	13,94	24,18
n199_B	Deltaplein blok D	10,50	23,53	20,84	13,91	24,13
n110_D	Deltaplein blok G	16,50	23,48	20,74	13,81	24,05
n188_B	Deltaplein blok D	10,50	23,36	20,66	13,73	23,95
n117_C	Deltaplein blok A	7,50	23,33	20,63	13,70	23,92
n185_B	Deltaplein blok D	10,50	23,33	20,63	13,70	23,92
n29_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	23,30	20,64	13,71	23,91
n146_C	Deltaplein blok B	13,50	23,31	20,53	13,60	23,86
n190_A	Deltaplein blok D	7,50	23,26	20,53	13,60	23,84
n143_D	Deltaplein blok B	16,50	23,21	20,49	13,56	23,79
n148_C	Deltaplein blok B	13,50	23,23	20,43	13,50	23,77
n06a_D	Atlantic Hotel	34,50	23,13	20,42	13,49	23,72
n43_D	Deltaplein blok E	16,50	23,14	20,41	13,48	23,72
n113_D	Deltaplein blok G	16,50	23,15	20,40	13,47	23,71
n46_A	Deltaplein blok E	7,50	23,01	20,34	13,41	23,62
n141_A	Deltaplein blok B	7,50	23,01	20,29	13,36	23,59
n80_A	Deltaplein blok F	7,50	22,95	20,26	13,33	23,55
n125_D	Deltaplein blok A	16,50	22,96	20,23	13,30	23,54
n172_D	Deltaplein blok C	16,50	22,91	20,19	13,26	23,49
n105_D	Deltaplein blok G	16,50	22,90	20,17	13,24	23,48
n116_D	Deltaplein blok G	16,50	22,88	20,13	13,20	23,44
n123_C	Deltaplein blok A	13,50	22,84	20,11	13,18	23,42
n40_D	Deltaplein blok E	16,50	22,84	20,11	13,18	23,42
n30_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	22,79	20,12	13,19	23,40
n115_D	Deltaplein blok G	16,50	22,83	20,08	13,15	23,39
n17a_D	Atlantic Hotel	34,50	22,77	20,09	13,16	23,37
n31_A	Deltaplein blok E	1,50	22,74	20,04	13,11	23,33
n142_C	Deltaplein blok B	13,50	22,74	19,98	13,05	23,30
n17_F	Atlantic Hotel	22,50	22,69	20,01	13,08	23,29
n37_B	Deltaplein blok E	10,50	22,71	19,99	13,06	23,29
n150_A	Deltaplein blok B	7,50	22,70	19,98	13,05	23,28
n90_D	Deltaplein blok G	16,50	22,71	19,96	13,03	23,27
n106_B	Deltaplein blok G	10,50	22,68	19,94	13,01	23,25
n147_B	Deltaplein blok B	10,50	22,55	19,80	12,87	23,11
n170_C	Deltaplein blok C	13,50	22,52	19,72	12,79	23,06
n89_D	Deltaplein blok G	16,50	22,48	19,73	12,80	23,04
n101_C	Deltaplein blok G	13,50	22,42	19,71	12,78	23,01
n82_D	Deltaplein blok F	16,50	22,43	19,70	12,77	23,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n96_C	Deltaplein blok G	13,50	22,38	19,60	12,67	22,93
n78_C	Deltaplein blok F	13,50	22,34	19,58	12,65	22,90
n98_C	Deltaplein blok G	13,50	22,30	19,52	12,59	22,85
n185_A	Deltaplein blok D	7,50	22,24	19,55	12,62	22,84
n74_D	Deltaplein blok F	16,50	22,24	19,49	12,56	22,80
n199_A	Deltaplein blok D	7,50	22,19	19,50	12,57	22,79
n145_C	Deltaplein blok B	13,50	22,22	19,43	12,50	22,76
n77_C	Deltaplein blok F	13,50	22,21	19,43	12,50	22,76
n200_B	Deltaplein blok D	10,50	22,14	19,40	12,47	22,71
n75_D	Deltaplein blok F	16,50	22,16	19,39	12,46	22,71
n91_C	Deltaplein blok G	13,50	22,16	19,36	12,43	22,70
n189_D	Deltaplein blok D	16,50	22,13	19,38	12,45	22,69
n54_C	Deltaplein blok F	13,50	21,98	19,20	12,27	22,53
n109_C	Deltaplein blok G	13,50	21,98	19,20	12,26	22,52
n119_B	Deltaplein blok A	4,50	21,93	19,21	12,28	22,51
n97_C	Deltaplein blok G	13,50	21,96	19,16	12,23	22,50
n167_E	Deltaplein blok C	19,50	21,89	19,18	12,25	22,48
n17a_A	Atlantic Hotel	25,50	21,88	19,19	12,26	22,48
n166_F	Deltaplein blok C	22,50	21,88	19,13	12,20	22,44
n162_D	Deltaplein blok C	16,50	21,82	19,09	12,16	22,40
n114_C	Deltaplein blok G	13,50	21,83	19,03	12,10	22,37
n36_A	Deltaplein blok E	7,50	21,79	19,05	12,12	22,36
n63_B	Deltaplein blok F	10,50	21,79	19,05	12,12	22,36
n121_C	Deltaplein blok A	13,50	21,76	19,02	12,09	22,33
n117_B	Deltaplein blok A	4,50	21,67	18,94	12,01	22,25
n164_C	Deltaplein blok C	13,50	21,69	18,90	11,97	22,23
n76_B	Deltaplein blok F	10,50	21,67	18,91	11,98	22,23
n122_C	Deltaplein blok A	13,50	21,60	18,86	11,93	22,17
n118_B	Deltaplein blok A	4,50	21,57	18,85	11,92	22,15
n201_C	Deltaplein blok D	13,50	21,54	18,81	11,88	22,12
n99_B	Deltaplein blok G	10,50	21,53	18,75	11,82	22,08
n152_D	Deltaplein blok B	16,50	21,43	18,70	11,77	22,01
n56_C	Deltaplein blok F	13,50	21,45	18,67	11,74	22,00
n188_A	Deltaplein blok D	7,50	21,31	18,60	11,67	21,90
n68_C	Deltaplein blok F	13,50	21,37	18,56	11,63	21,90
n105_C	Deltaplein blok G	13,50	21,31	18,58	11,65	21,89
n199_F	Deltaplein blok D	22,50	21,26	18,61	11,68	21,88
n163_C	Deltaplein blok C	13,50	21,33	18,54	11,61	21,87
n106_A	Deltaplein blok G	7,50	21,26	18,52	11,59	21,83
n81_C	Deltaplein blok F	13,50	21,20	18,46	11,53	21,77
n37_A	Deltaplein blok E	7,50	21,18	18,46	11,53	21,76
n147_A	Deltaplein blok B	7,50	21,15	18,42	11,49	21,73
n108_C	Deltaplein blok G	13,50	21,11	18,31	11,38	21,65
n53_C	Deltaplein blok F	13,50	21,08	18,30	11,37	21,63
n104_C	Deltaplein blok G	13,50	21,04	18,28	11,35	21,60
n07a_C	Atlantic Hotel	31,50	21,02	18,28	11,35	21,59
n26_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	20,99	18,26	11,33	21,57
n52_C	Deltaplein blok F	13,50	21,02	18,23	11,30	21,56
n79_C	Deltaplein blok F	13,50	20,99	18,20	11,27	21,53
n78_B	Deltaplein blok F	10,50	20,73	18,00	11,07	21,31
n105_B	Deltaplein blok G	10,50	20,72	17,99	11,06	21,30
n94_C	Deltaplein blok G	13,50	20,71	17,92	10,99	21,25
n64_F	Deltaplein blok F	22,50	20,56	17,87	10,94	21,16
n146_B	Deltaplein blok B	10,50	20,58	17,79	10,86	21,12
n123_B	Deltaplein blok A	10,50	20,55	17,80	10,87	21,11
n95_C	Deltaplein blok G	13,50	20,55	17,75	10,82	21,09
n65_F	Deltaplein blok F	22,50	20,37	17,68	10,75	20,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n18a_E	Atlantic Hotel	19,50	20,31	17,59	10,66	20,89
n100_B	Deltaplein blok G	10,50	20,28	17,51	10,58	20,83
n168_D	Deltaplein blok C	16,50	20,28	17,51	10,58	20,83
n167_D	Deltaplein blok C	16,50	20,24	17,49	10,56	20,80
n151_C	Deltaplein blok B	13,50	20,23	17,45	10,52	20,78
n169_C	Deltaplein blok C	13,50	20,22	17,43	10,50	20,76
n148_B	Deltaplein blok B	10,50	20,21	17,41	10,48	20,75
n76_A	Deltaplein blok F	7,50	20,15	17,40	10,47	20,71
n200_A	Deltaplein blok D	7,50	20,13	17,38	10,45	20,69
n105_A	Deltaplein blok G	7,50	20,09	17,37	10,44	20,67
n165_C	Deltaplein blok C	13,50	20,08	17,30	10,37	20,63
n107_C	Deltaplein blok G	13,50	20,08	17,28	10,35	20,62
n69_C	Deltaplein blok F	13,50	20,08	17,28	10,35	20,62
n96_B	Deltaplein blok G	10,50	20,07	17,28	10,35	20,61
n98_B	Deltaplein blok G	10,50	20,05	17,26	10,33	20,59
n171_C	Deltaplein blok C	13,50	20,04	17,25	10,32	20,58
n92_C	Deltaplein blok G	13,50	19,95	17,16	10,23	20,49
n30_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	19,88	17,20	10,27	20,48
n122_B	Deltaplein blok A	10,50	19,86	17,12	10,19	20,43
n54_B	Deltaplein blok F	10,50	19,88	17,09	10,16	20,42
n83_D	Deltaplein blok F	16,50	19,85	17,11	10,18	20,42
n144_C	Deltaplein blok B	13,50	19,84	17,06	10,13	20,39
n104_B	Deltaplein blok G	10,50	19,74	16,99	10,06	20,30
n77_B	Deltaplein blok F	10,50	19,75	16,98	10,05	20,30
n121_B	Deltaplein blok A	10,50	19,72	16,98	10,05	20,29
n91_B	Deltaplein blok G	10,50	19,76	16,95	10,02	20,29
n97_B	Deltaplein blok G	10,50	19,74	16,94	10,01	20,28
n116_C	Deltaplein blok G	13,50	19,71	16,91	9,98	20,25
n78_A	Deltaplein blok F	7,50	19,61	16,90	9,97	20,20
n06a_C	Atlantic Hotel	31,50	19,61	16,85	9,92	20,17
n63_A	Deltaplein blok F	7,50	19,60	16,84	9,91	20,16
n109_B	Deltaplein blok G	10,50	19,58	16,80	9,87	20,13
n164_B	Deltaplein blok C	10,50	19,58	16,80	9,87	20,13
n115_C	Deltaplein blok G	13,50	19,57	16,77	9,84	20,11
n166_D	Deltaplein blok C	16,50	19,52	16,76	9,83	20,08
n170_B	Deltaplein blok C	10,50	19,54	16,75	9,82	20,08
n99_A	Deltaplein blok G	7,50	19,52	16,74	9,81	20,07
n110_C	Deltaplein blok G	13,50	19,45	16,67	9,74	20,00
n90_C	Deltaplein blok G	13,50	19,46	16,67	9,74	20,00
n142_B	Deltaplein blok B	10,50	19,44	16,67	9,74	19,99
n89_C	Deltaplein blok G	13,50	19,41	16,61	9,68	19,95
n183_C	Deltaplein blok D	13,50	19,38	16,60	9,67	19,93
n145_B	Deltaplein blok B	10,50	19,35	16,56	9,63	19,89
n113_C	Deltaplein blok G	13,50	19,32	16,53	9,60	19,86
n161_C	Deltaplein blok C	13,50	19,28	16,52	9,59	19,84
n123_A	Deltaplein blok A	7,50	19,23	16,48	9,55	19,79
n112_D	Deltaplein blok G	16,50	19,20	16,45	9,52	19,76
n56_B	Deltaplein blok F	10,50	19,14	16,35	9,42	19,68
n114_B	Deltaplein blok G	10,50	19,11	16,31	9,38	19,65
n127_C	Deltaplein blok A	13,50	19,09	16,29	9,36	19,63
n53_B	Deltaplein blok F	10,50	19,09	16,30	9,37	19,63
n104_A	Deltaplein blok G	7,50	19,01	16,27	9,34	19,58
n52_B	Deltaplein blok F	10,50	19,02	16,22	9,29	19,56
n68_B	Deltaplein blok F	10,50	19,01	16,20	9,27	19,54
n146_A	Deltaplein blok B	7,50	18,97	16,20	9,27	19,52
n65_E	Deltaplein blok F	19,50	18,88	16,19	9,26	19,48
n64_E	Deltaplein blok F	19,50	18,85	16,16	9,23	19,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n122_A	Deltaplein blok A	7,50	18,81	16,07	9,14	19,38
n108_B	Deltaplein blok G	10,50	18,76	15,97	9,04	19,30
n121_A	Deltaplein blok A	7,50	18,69	15,95	9,02	19,26
n79_B	Deltaplein blok F	10,50	18,70	15,92	8,99	19,25
n43_C	Deltaplein blok E	13,50	18,67	15,87	8,94	19,21
n17a_E	Atlantic Hotel	37,50	18,59	15,89	8,96	19,18
n81_B	Deltaplein blok F	10,50	18,53	15,79	8,86	19,10
n17_E	Atlantic Hotel	19,50	18,44	15,71	8,78	19,02
n143_C	Deltaplein blok B	13,50	18,45	15,69	8,76	19,01
n96_A	Deltaplein blok G	7,50	18,44	15,68	8,75	19,00
n98_A	Deltaplein blok G	7,50	18,42	15,64	8,71	18,97
n163_B	Deltaplein blok C	10,50	18,42	15,63	8,70	18,96
n184_B	Deltaplein blok D	10,50	18,35	15,61	8,68	18,92
n164_A	Deltaplein blok C	7,50	18,35	15,60	8,67	18,91
n109_A	Deltaplein blok G	7,50	18,30	15,55	8,62	18,86
n97_A	Deltaplein blok G	7,50	18,30	15,52	8,59	18,85
n82_C	Deltaplein blok F	13,50	18,25	15,48	8,55	18,80
n148_A	Deltaplein blok B	7,50	18,24	15,45	8,52	18,78
n165_B	Deltaplein blok C	10,50	18,20	15,44	8,51	18,76
n77_A	Deltaplein blok F	7,50	18,20	15,45	8,52	18,76
n54_A	Deltaplein blok F	7,50	18,20	15,41	8,48	18,74
n94_B	Deltaplein blok G	10,50	18,18	15,37	8,44	18,71
n170_A	Deltaplein blok C	7,50	18,12	15,35	8,42	18,67
n100_A	Deltaplein blok G	7,50	18,09	15,31	8,38	18,64
n172_C	Deltaplein blok C	13,50	18,05	15,28	8,35	18,60
n162_C	Deltaplein blok C	13,50	18,03	15,25	8,32	18,58
n95_B	Deltaplein blok G	10,50	18,00	15,20	8,27	18,54
n101_B	Deltaplein blok G	10,50	17,94	15,17	8,24	18,49
n91_A	Deltaplein blok G	7,50	17,94	15,14	8,21	18,48
n75_C	Deltaplein blok F	13,50	17,92	15,11	8,18	18,45
n189_C	Deltaplein blok D	13,50	17,87	15,08	8,15	18,41
n201_B	Deltaplein blok D	10,50	17,82	15,06	8,13	18,38
n145_A	Deltaplein blok B	7,50	17,80	15,02	8,09	18,35
n168_C	Deltaplein blok C	13,50	17,80	15,00	8,07	18,34
n142_A	Deltaplein blok B	7,50	17,69	14,93	8,00	18,25
n144_B	Deltaplein blok B	10,50	17,64	14,84	7,91	18,18
n152_C	Deltaplein blok B	13,50	17,61	14,83	7,90	18,16
n74_C	Deltaplein blok F	13,50	17,59	14,78	7,85	18,12
n171_B	Deltaplein blok C	10,50	17,54	14,75	7,82	18,08
n108_A	Deltaplein blok G	7,50	17,51	14,75	7,81	18,07
n151_B	Deltaplein blok B	10,50	17,53	14,74	7,81	18,07
n69_B	Deltaplein blok F	10,50	17,53	14,73	7,80	18,07
n79_A	Deltaplein blok F	7,50	17,44	14,69	7,76	18,00
n40_C	Deltaplein blok E	13,50	17,43	14,64	7,71	17,97
n169_B	Deltaplein blok C	10,50	17,42	14,63	7,70	17,96
n114_A	Deltaplein blok G	7,50	17,40	14,61	7,68	17,94
n68_A	Deltaplein blok F	7,50	17,38	14,59	7,66	17,92
n56_A	Deltaplein blok F	7,50	17,35	14,56	7,63	17,89
n107_B	Deltaplein blok G	10,50	17,30	14,52	7,59	17,85
n18_F	Atlantic Hotel	16,50	17,24	14,50	7,57	17,81
n116_B	Deltaplein blok G	10,50	17,26	14,45	7,52	17,79
n53_A	Deltaplein blok F	7,50	17,25	14,46	7,53	17,79
n52_A	Deltaplein blok F	7,50	17,23	14,44	7,51	17,77
n90_B	Deltaplein blok G	10,50	17,23	14,43	7,50	17,77
n92_B	Deltaplein blok G	10,50	17,21	14,42	7,49	17,75
n89_B	Deltaplein blok G	10,50	17,21	14,40	7,47	17,74
n166_C	Deltaplein blok C	13,50	17,18	14,41	7,48	17,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n165_A	Deltaplein blok C	7,50	17,03	14,29	7,36	17,60
n167_C	Deltaplein blok C	13,50	17,04	14,25	7,32	17,58
n115_B	Deltaplein blok G	10,50	17,01	14,21	7,28	17,55
n18a_D	Atlantic Hotel	16,50	16,90	14,15	7,22	17,46
n06a_B	Atlantic Hotel	28,50	16,84	14,02	7,09	17,36
n110_B	Deltaplein blok G	10,50	16,78	14,00	7,07	17,33
n111_D	Deltaplein blok G	16,50	16,75	14,01	7,08	17,32
n125_C	Deltaplein blok A	13,50	16,74	13,94	7,01	17,28
n81_A	Deltaplein blok F	7,50	16,71	13,97	7,04	17,28
n113_B	Deltaplein blok G	10,50	16,71	13,91	6,98	17,25
n161_B	Deltaplein blok C	10,50	16,69	13,91	6,98	17,24
n163_A	Deltaplein blok C	7,50	16,50	13,72	6,79	17,05
n184_A	Deltaplein blok D	7,50	16,24	13,51	6,58	16,82
n107_A	Deltaplein blok G	7,50	16,14	13,39	6,46	16,70
n171_A	Deltaplein blok C	7,50	16,15	13,37	6,44	16,70
n168_B	Deltaplein blok C	10,50	16,15	13,36	6,43	16,69
n112_C	Deltaplein blok G	13,50	16,12	13,34	6,41	16,67
n94_A	Deltaplein blok G	7,50	16,13	13,33	6,40	16,67
n43_B	Deltaplein blok E	10,50	16,08	13,28	6,35	16,62
n69_A	Deltaplein blok F	7,50	16,05	13,27	6,34	16,60
n144_A	Deltaplein blok B	7,50	16,03	13,25	6,32	16,58
n127_B	Deltaplein blok A	10,50	16,03	13,24	6,31	16,57
n151_A	Deltaplein blok B	7,50	16,01	13,23	6,30	16,56
n55_D	Deltaplein blok F	16,50	16,02	13,22	6,29	16,56
n173_D	Deltaplein blok C	16,50	16,01	13,21	6,28	16,55
n95_A	Deltaplein blok G	7,50	16,01	13,21	6,28	16,55
n183_B	Deltaplein blok D	10,50	15,95	13,18	6,25	16,50
n162_B	Deltaplein blok C	10,50	15,93	13,14	6,21	16,47
n92_A	Deltaplein blok G	7,50	15,92	13,15	6,22	16,47
n143_B	Deltaplein blok B	10,50	15,86	13,09	6,16	16,41
n169_A	Deltaplein blok C	7,50	15,82	13,06	6,13	16,38
n101_A	Deltaplein blok G	7,50	15,78	12,99	6,06	16,32
n17_D	Atlantic Hotel	16,50	15,74	12,99	6,06	16,30
n166_B	Deltaplein blok C	10,50	15,73	12,97	6,04	16,29
n152_B	Deltaplein blok B	10,50	15,68	12,90	5,97	16,23
n201_A	Deltaplein blok D	7,50	15,57	12,81	5,88	16,13
n83_C	Deltaplein blok F	13,50	15,52	12,74	5,81	16,07
n90_A	Deltaplein blok G	7,50	15,45	12,64	5,71	15,98
n167_F	Deltaplein blok C	22,50	15,38	12,66	5,73	15,96
n82_B	Deltaplein blok F	10,50	15,39	12,61	5,68	15,94
n89_A	Deltaplein blok G	7,50	15,41	12,60	5,67	15,94
n116_A	Deltaplein blok G	7,50	15,37	12,57	5,64	15,91
n110_A	Deltaplein blok G	7,50	15,28	12,51	5,58	15,83
n189_B	Deltaplein blok D	10,50	15,23	12,44	5,51	15,77
n48_B	Deltaplein blok E	22,50	15,16	12,47	5,54	15,76
n115_A	Deltaplein blok G	7,50	15,20	12,40	5,47	15,74
n161_A	Deltaplein blok C	7,50	15,18	12,41	5,48	15,73
n75_B	Deltaplein blok F	10,50	15,09	12,29	5,36	15,63
n113_A	Deltaplein blok G	7,50	15,00	12,22	5,29	15,55
n172_B	Deltaplein blok C	10,50	14,80	12,02	5,09	15,35
n166_A	Deltaplein blok C	7,50	14,75	12,00	5,07	15,31
n18_E	Atlantic Hotel	13,50	14,74	11,97	5,04	15,29
n43_A	Deltaplein blok E	7,50	14,73	11,95	5,02	15,28
n127_A	Deltaplein blok A	7,50	14,65	11,90	4,97	15,21
n74_B	Deltaplein blok F	10,50	14,63	11,82	4,89	15,16
n162_A	Deltaplein blok C	7,50	14,59	11,81	4,88	15,14
n167_B	Deltaplein blok C	10,50	14,60	11,81	4,88	15,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n168_A	Deltaplein blok C	7,50	14,55	11,78	4,85	15,10
n18a_C	Atlantic Hotel	13,50	14,54	11,77	4,84	15,09
n183_A	Deltaplein blok D	7,50	14,51	11,76	4,83	15,07
n42_F	Deltaplein blok E	22,50	14,42	11,72	4,79	15,01
n55_C	Deltaplein blok F	13,50	14,43	11,61	4,68	14,95
n143_A	Deltaplein blok B	7,50	14,31	11,55	4,62	14,87
n152_A	Deltaplein blok B	7,50	14,29	11,53	4,60	14,85
n93_D	Deltaplein blok G	16,50	14,18	11,40	4,47	14,73
n40_B	Deltaplein blok E	10,50	14,18	11,38	4,45	14,72
n17_C	Atlantic Hotel	13,50	14,14	11,38	4,45	14,70
n173_C	Deltaplein blok C	13,50	14,10	11,29	4,36	14,63
n125_B	Deltaplein blok A	10,50	13,84	11,05	4,12	14,38
n75_A	Deltaplein blok F	7,50	13,80	11,03	4,09	14,35
n189_A	Deltaplein blok D	7,50	13,66	10,89	3,96	14,21
n06a_A	Atlantic Hotel	25,50	13,60	10,79	3,86	14,13
n112_B	Deltaplein blok G	10,50	13,50	10,72	3,79	14,05
n29_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	13,47	10,67	3,74	14,01
n55_B	Deltaplein blok F	10,50	13,42	10,59	3,66	13,94
n82_A	Deltaplein blok F	7,50	13,35	10,57	3,64	13,90
n111_C	Deltaplein blok G	13,50	13,27	10,49	3,56	13,82
n172_A	Deltaplein blok C	7,50	13,25	10,49	3,56	13,81
n48_A	Deltaplein blok E	19,50	13,14	10,42	3,49	13,72
n74_A	Deltaplein blok F	7,50	13,15	10,36	3,43	13,69
n07a_B	Atlantic Hotel	28,50	13,05	10,24	3,31	13,58
n18_D	Atlantic Hotel	10,50	12,98	10,20	3,27	13,53
n167_A	Deltaplein blok C	7,50	12,97	10,19	3,26	13,52
n65_D	Deltaplein blok F	16,50	12,89	10,12	3,19	13,44
n125_A	Deltaplein blok A	7,50	12,87	10,11	3,18	13,43
n18a_B	Atlantic Hotel	10,50	12,86	10,08	3,15	13,41
n17_B	Atlantic Hotel	10,50	12,66	9,89	2,96	13,21
n40_A	Deltaplein blok E	7,50	12,48	9,71	2,78	13,03
n173_B	Deltaplein blok C	10,50	12,43	9,63	2,70	12,97
n83_B	Deltaplein blok F	10,50	12,35	9,57	2,64	12,90
n64_D	Deltaplein blok F	16,50	12,19	9,43	2,50	12,75
n55_A	Deltaplein blok F	7,50	12,17	9,35	2,42	12,69
n18a_A	Atlantic Hotel	7,50	12,05	9,28	2,35	12,60
n18_C	Atlantic Hotel	7,50	12,04	9,27	2,34	12,59
n93_C	Deltaplein blok G	13,50	11,96	9,17	2,24	12,50
n06_F	Atlantic Hotel	22,50	11,62	8,83	1,90	12,16
n112_A	Deltaplein blok G	7,50	11,55	8,79	1,86	12,11
n173_A	Deltaplein blok C	7,50	11,48	8,70	1,77	12,03
n42_E	Deltaplein blok E	19,50	11,30	8,55	1,62	11,86
n152_E	Deltaplein blok B	19,50	11,22	8,47	1,54	11,78
n18_B	Atlantic Hotel	4,50	11,02	8,26	1,33	11,58
n83_A	Deltaplein blok F	7,50	11,02	8,27	1,34	11,58
n07a_A	Atlantic Hotel	25,50	11,01	8,25	1,32	11,57
n06_E	Atlantic Hotel	19,50	10,75	7,99	1,06	11,31
n111_B	Deltaplein blok G	10,50	10,67	7,89	0,96	11,22
n07_F	Atlantic Hotel	22,50	10,27	7,55	0,62	10,85
n06_D	Atlantic Hotel	16,50	10,15	7,42	0,49	10,73
n93_B	Deltaplein blok G	10,50	10,09	7,30	0,37	10,63
n07_E	Atlantic Hotel	19,50	9,99	7,28	0,35	10,58
n07_D	Atlantic Hotel	16,50	9,82	7,12	0,19	10,41
n06_C	Atlantic Hotel	13,50	9,82	7,10	0,17	10,40
n42_D	Deltaplein blok E	16,50	9,81	7,04	0,11	10,36
n07_C	Atlantic Hotel	13,50	9,71	7,02	0,09	10,31
n65_C	Deltaplein blok F	13,50	9,79	6,97	0,04	10,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n07_B	Atlantic Hotel	10,50	9,61	6,91	-0,02	10,20
n06_B	Atlantic Hotel	10,50	9,61	6,89	-0,04	10,19
n41_D	Deltaplein blok E	16,50	9,61	6,83	-0,10	10,16
n111_A	Deltaplein blok G	7,50	9,14	6,37	-0,56	9,69
n93_A	Deltaplein blok G	7,50	9,04	6,26	-0,67	9,59
n64_C	Deltaplein blok F	13,50	8,57	5,76	-1,17	9,10
n65_B	Deltaplein blok F	10,50	6,74	3,93	-3,00	7,27
n42_C	Deltaplein blok E	13,50	6,31	3,51	-3,42	6,85
n38_D	Deltaplein blok E	16,50	6,28	3,52	-3,41	6,84
n39_D	Deltaplein blok E	16,50	6,14	3,39	-3,54	6,70
n41_C	Deltaplein blok E	13,50	6,11	3,31	-3,62	6,65
n152_F	Deltaplein blok B	22,50	5,69	2,98	-3,95	6,28
n64_B	Deltaplein blok F	10,50	5,06	2,26	-4,67	5,60
n65_A	Deltaplein blok F	7,50	4,83	2,02	-4,91	5,36
n126_D	Deltaplein blok A	16,50	4,70	1,91	-5,02	5,24
n64_A	Deltaplein blok F	7,50	3,59	0,82	-6,11	4,14
n42_B	Deltaplein blok E	10,50	3,57	0,77	-6,16	4,11
n41_B	Deltaplein blok E	10,50	3,06	0,27	-6,66	3,60
n39_C	Deltaplein blok E	13,50	2,23	-0,57	-7,50	2,77
n38_C	Deltaplein blok E	13,50	1,76	-1,04	-7,97	2,30
n126_C	Deltaplein blok A	13,50	1,72	-1,08	-8,01	2,26
n42_A	Deltaplein blok E	7,50	1,60	-1,18	-8,11	2,15
n04_C	Atlantic Hotel	7,50	1,41	-1,36	-8,29	1,96
n04a_A	Atlantic Hotel	7,50	1,41	-1,36	-8,29	1,96
n41_A	Deltaplein blok E	7,50	1,31	-1,46	-8,39	1,86
n04_B	Atlantic Hotel	4,50	1,22	-1,54	-8,47	1,78
n44_D	Deltaplein blok E	16,50	0,98	-1,79	-8,72	1,53
n04_A	Atlantic Hotel	1,50	0,81	-1,94	-8,87	1,37
n45_D	Deltaplein blok E	16,50	0,20	-2,58	-9,51	0,75
n39_B	Deltaplein blok E	10,50	-1,33	-4,15	-11,08	-0,81
n44_C	Deltaplein blok E	13,50	-1,45	-4,24	-11,17	-0,91
n38_B	Deltaplein blok E	10,50	-1,79	-4,61	-11,54	-1,27
n126_B	Deltaplein blok A	10,50	-1,94	-4,74	-11,67	-1,40
n45_C	Deltaplein blok E	13,50	-2,25	-5,04	-11,97	-1,71
n124_D	Deltaplein blok A	16,50	-2,52	-5,33	-12,26	-1,99
n126_A	Deltaplein blok A	7,50	-3,20	-5,96	-12,89	-2,64
n39_A	Deltaplein blok E	7,50	-3,78	-6,59	-13,52	-3,25
n44_B	Deltaplein blok E	10,50	-3,95	-6,74	-13,67	-3,41
n38_A	Deltaplein blok E	7,50	-4,24	-7,05	-13,98	-3,71
n45_B	Deltaplein blok E	10,50	-4,38	-7,17	-14,10	-3,84
n124_C	Deltaplein blok A	13,50	-5,19	-8,02	-14,95	-4,67
n50_F	Deltaplein blok F	16,50	-6,35	-9,07	-16,00	-5,77
n51_F	Deltaplein blok F	16,50	-6,83	-9,56	-16,49	-6,25
n44_A	Deltaplein blok E	7,50	-6,99	-9,79	-16,72	-6,45
n72_F	Deltaplein blok F	16,50	-7,12	-9,85	-16,78	-6,54
n50_E	Deltaplein blok F	13,50	-7,18	-9,91	-16,84	-6,60
n124_B	Deltaplein blok A	10,50	-7,19	-10,03	-16,96	-6,68
n73_F	Deltaplein blok F	16,50	-7,58	-10,31	-17,24	-7,00
n51_E	Deltaplein blok F	13,50	-7,60	-10,34	-17,27	-7,03
n45_A	Deltaplein blok E	7,50	-7,70	-10,49	-17,42	-7,16
n72_E	Deltaplein blok F	13,50	-7,85	-10,58	-17,51	-7,27
n87_F	Deltaplein blok G	16,50	-7,91	-10,65	-17,58	-7,34
n88_F	Deltaplein blok G	16,50	-8,03	-10,77	-17,70	-7,46
n73_E	Deltaplein blok F	13,50	-8,24	-10,99	-17,92	-7,68
n102_F	Deltaplein blok G	16,50	-8,48	-11,23	-18,16	-7,92
n103_F	Deltaplein blok G	16,50	-8,58	-11,32	-18,25	-8,01
n124_A	Deltaplein blok A	7,50	-9,76	-12,60	-19,53	-9,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n04_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n04_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n04a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n04a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n04b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n05_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--	--
n05_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--	--
n05_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n05a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n05b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n06_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n07_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n102_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n102_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n102_C	Deltaplein blok G	7,50	--	--	--	--
n102_D	Deltaplein blok G	10,50	--	--	--	--
n102_E	Deltaplein blok G	13,50	--	--	--	--
n103_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n103_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n103_C	Deltaplein blok G	7,50	--	--	--	--
n103_D	Deltaplein blok G	10,50	--	--	--	--
n103_E	Deltaplein blok G	13,50	--	--	--	--
n128_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n128_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--
n128_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n128_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n128_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n128_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n129_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n129_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--
n129_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n129_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n129_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n129_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n15_A	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n17_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n27_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	--	--	--	--
n27_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	--	--	--	--
n28_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	--	--	--	--
n28_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	--	--	--	--
n50_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n50_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n50_C	Deltaplein blok F	7,50	--	--	--	--
n50_D	Deltaplein blok F	10,50	--	--	--	--
n50a_A	Deltaplein blok F	19,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n50a_B	Deltaplein blok F	22,50	--	--	--	--
n51_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n51_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n51_C	Deltaplein blok F	7,50	--	--	--	--
n51_D	Deltaplein blok F	10,50	--	--	--	--
n72_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n72_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n72_C	Deltaplein blok F	7,50	--	--	--	--
n72_D	Deltaplein blok F	10,50	--	--	--	--
n73_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n73_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n73_C	Deltaplein blok F	7,50	--	--	--	--
n73_D	Deltaplein blok F	10,50	--	--	--	--
n87_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n87_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n87_C	Deltaplein blok G	7,50	--	--	--	--
n87_D	Deltaplein blok G	10,50	--	--	--	--
n87_E	Deltaplein blok G	13,50	--	--	--	--
n88_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n88_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n88_C	Deltaplein blok G	7,50	--	--	--	--
n88_D	Deltaplein blok G	10,50	--	--	--	--
n88_E	Deltaplein blok G	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n194_B	Deltaplein blok D	4,50	53,83	51,01	44,08	54,35
n32_B	Deltaplein blok E	4,50	53,78	50,95	44,02	54,30
n194_A	Deltaplein blok D	1,50	53,64	50,82	43,88	54,16
n195_B	Deltaplein blok D	4,50	53,59	50,76	43,83	54,11
n32_C	Deltaplein blok E	7,50	53,59	50,76	43,83	54,11
n31_B	Deltaplein blok E	4,50	53,57	50,74	43,81	54,09
n193_B	Deltaplein blok D	4,50	53,55	50,72	43,79	54,07
n194_C	Deltaplein blok D	7,50	53,55	50,73	43,80	54,07
n21_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	53,52	50,69	43,76	54,04
n32_A	Deltaplein blok E	1,50	53,48	50,65	43,72	54,00
n195_C	Deltaplein blok D	7,50	53,45	50,62	43,69	53,97
n193_A	Deltaplein blok D	1,50	53,42	50,59	43,66	53,94
n23_B	Deltaplein tpv blok D	4,50	53,41	50,58	43,65	53,93
n22_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	53,38	50,56	43,62	53,90
n31_C	Deltaplein blok E	7,50	53,37	50,54	43,61	53,89
n192_B	Deltaplein blok D	4,50	53,28	50,45	43,52	53,80
n31_A	Deltaplein blok E	1,50	53,27	50,44	43,51	53,79
n156_B	Deltaplein blok C	4,50	53,24	50,41	43,48	53,76
n193_C	Deltaplein blok D	7,50	53,24	50,41	43,48	53,76
n157_B	Deltaplein blok C	4,50	53,23	50,40	43,47	53,75
n21_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	53,23	50,40	43,47	53,75
n195_A	Deltaplein blok D	1,50	53,22	50,39	43,46	53,74
n158_B	Deltaplein blok C	4,50	53,20	50,37	43,44	53,72
n179_B	Deltaplein blok D	4,50	53,18	50,35	43,42	53,70
n32_D	Deltaplein blok E	10,50	53,18	50,36	43,42	53,70
n192_A	Deltaplein blok D	1,50	53,14	50,31	43,38	53,66
n33_A	Deltaplein blok E	7,50	53,13	50,30	43,37	53,65
n194_D	Deltaplein blok D	10,50	53,11	50,29	43,35	53,63
n180_B	Deltaplein blok D	4,50	53,10	50,27	43,34	53,62
n192_C	Deltaplein blok D	7,50	53,03	50,20	43,27	53,55
n156_A	Deltaplein blok C	1,50	53,01	50,18	43,25	53,53
n23_A	Deltaplein tpv blok D	1,50	53,00	50,17	43,24	53,52
n157_A	Deltaplein blok C	1,50	52,99	50,16	43,23	53,51
n157_C	Deltaplein blok C	7,50	52,99	50,16	43,23	53,51
n31_D	Deltaplein blok E	10,50	52,98	50,15	43,22	53,50
n156_C	Deltaplein blok C	7,50	52,97	50,14	43,21	53,49
n158_C	Deltaplein blok C	7,50	52,95	50,12	43,19	53,47
n22_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	52,95	50,12	43,19	53,47
n158_A	Deltaplein blok C	1,50	52,94	50,11	43,18	53,46
n179_C	Deltaplein blok D	7,50	52,94	50,11	43,18	53,46
n138_B	Deltaplein blok B	4,50	52,90	50,07	43,14	53,42
n179_A	Deltaplein blok D	1,50	52,90	50,07	43,14	53,42
n33_B	Deltaplein blok E	10,50	52,90	50,08	43,15	53,42
n180_C	Deltaplein blok D	7,50	52,88	50,05	43,12	53,40
n180_A	Deltaplein blok D	1,50	52,87	50,04	43,11	53,39
n138_A	Deltaplein blok B	1,50	52,78	49,95	43,02	53,30
n193_D	Deltaplein blok D	10,50	52,73	49,90	42,97	53,25
n32_E	Deltaplein blok E	13,50	52,69	49,86	42,93	53,21
n138_C	Deltaplein blok B	7,50	52,59	49,76	42,83	53,11
n192_D	Deltaplein blok D	10,50	52,58	49,75	42,82	53,10
n157_D	Deltaplein blok C	10,50	52,54	49,71	42,78	53,06
n179_D	Deltaplein blok D	10,50	52,52	49,69	42,76	53,04
n195_D	Deltaplein blok D	10,50	52,52	49,69	42,76	53,04
n156_D	Deltaplein blok C	10,50	52,51	49,68	42,75	53,03
n158_D	Deltaplein blok C	10,50	52,51	49,68	42,75	53,03
n31_E	Deltaplein blok E	13,50	52,49	49,66	42,73	53,01
n180_D	Deltaplein blok D	10,50	52,47	49,64	42,71	52,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n33_C	Deltaplein blok E	13,50	52,43	49,60	42,67	52,95
n194_E	Deltaplein blok D	13,50	52,22	49,39	42,46	52,74
n195_E	Deltaplein blok D	13,50	52,14	49,32	42,39	52,66
n193_E	Deltaplein blok D	13,50	52,11	49,28	42,35	52,63
n138_D	Deltaplein blok B	10,50	52,10	49,27	42,34	52,62
n32_F	Deltaplein blok E	16,50	52,07	49,24	42,31	52,59
n157_E	Deltaplein blok C	13,50	52,03	49,20	42,27	52,55
n192_E	Deltaplein blok D	13,50	52,02	49,20	42,27	52,54
n158_E	Deltaplein blok C	13,50	52,01	49,18	42,25	52,53
n179_E	Deltaplein blok D	13,50	52,01	49,19	42,25	52,53
n33_D	Deltaplein blok E	16,50	52,00	49,17	42,24	52,52
n156_E	Deltaplein blok C	13,50	51,99	49,16	42,23	52,51
n31_F	Deltaplein blok E	16,50	51,98	49,15	42,22	52,50
n180_E	Deltaplein blok D	13,50	51,96	49,14	42,20	52,48
n195_F	Deltaplein blok D	16,50	51,69	48,87	41,94	52,21
n137_B	Deltaplein blok B	4,50	51,67	48,85	41,91	52,19
n34_A	Deltaplein blok E	7,50	51,63	48,82	41,89	52,16
n194_F	Deltaplein blok D	16,50	51,62	48,80	41,87	52,14
n137_A	Deltaplein blok B	1,50	51,59	48,76	41,83	52,11
n32a_A	Deltaplein blok E	19,50	51,54	48,72	41,79	52,06
n138_E	Deltaplein blok B	13,50	51,53	48,70	41,77	52,05
n139_A	Deltaplein blok B	7,50	51,52	48,69	41,76	52,04
n157_F	Deltaplein blok C	16,50	51,48	48,65	41,72	52,00
n179_F	Deltaplein blok D	16,50	51,48	48,66	41,73	52,00
n158_F	Deltaplein blok C	16,50	51,47	48,64	41,71	51,99
n34_B	Deltaplein blok E	10,50	51,46	48,63	41,70	51,98
n193_F	Deltaplein blok D	16,50	51,45	48,63	41,70	51,97
n156_F	Deltaplein blok C	16,50	51,43	48,60	41,67	51,95
n192_F	Deltaplein blok D	16,50	51,43	48,61	41,68	51,95
n180_F	Deltaplein blok D	16,50	51,42	48,60	41,67	51,94
n31a_A	Deltaplein blok E	19,50	51,42	48,60	41,67	51,94
n137_C	Deltaplein blok B	7,50	51,37	48,54	41,61	51,89
n196_A	Deltaplein blok D	7,50	51,35	48,52	41,59	51,87
n195a_A	Deltaplein blok D	19,50	51,23	48,40	41,47	51,75
n196_B	Deltaplein blok D	10,50	51,21	48,39	41,46	51,73
n139_B	Deltaplein blok B	10,50	51,20	48,37	41,44	51,72
n176_A	Deltaplein blok C	7,50	51,13	48,31	41,38	51,65
n34_C	Deltaplein blok E	13,50	51,12	48,29	41,36	51,64
n194a_A	Deltaplein blok D	19,50	51,03	48,21	41,28	51,55
n158a_A	Deltaplein blok C	19,50	50,96	48,13	41,20	51,48
n196_C	Deltaplein blok D	13,50	50,96	48,13	41,20	51,48
n32a_B	Deltaplein blok E	22,50	50,96	48,13	41,20	51,48
n192a_A	Deltaplein blok D	19,50	50,94	48,11	41,18	51,46
n193a_A	Deltaplein blok D	19,50	50,94	48,11	41,18	51,46
n138_F	Deltaplein blok B	16,50	50,93	48,10	41,17	51,45
n139_C	Deltaplein blok B	13,50	50,93	48,10	41,17	51,45
n157a_A	Deltaplein blok C	19,50	50,93	48,10	41,17	51,45
n31a_B	Deltaplein blok E	22,50	50,92	48,10	41,16	51,44
n137_D	Deltaplein blok B	10,50	50,89	48,07	41,13	51,41
n176_B	Deltaplein blok C	10,50	50,78	47,95	41,02	51,30
n195a_B	Deltaplein blok D	22,50	50,75	47,92	40,99	51,27
n34_D	Deltaplein blok E	16,50	50,65	47,83	40,90	51,17
n196_D	Deltaplein blok D	16,50	50,59	47,77	40,83	51,11
n139_D	Deltaplein blok B	16,50	50,47	47,64	40,71	50,99
n176_C	Deltaplein blok C	13,50	50,46	47,63	40,70	50,98
n194a_B	Deltaplein blok D	22,50	50,46	47,64	40,71	50,98
n158a_B	Deltaplein blok C	22,50	50,43	47,61	40,68	50,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n157a_B	Deltaplein blok C	22,50	50,36	47,53	40,60	50,88
n192a_B	Deltaplein blok D	22,50	50,35	47,52	40,59	50,87
n193a_B	Deltaplein blok D	22,50	50,34	47,51	40,58	50,86
n137_E	Deltaplein blok B	13,50	50,33	47,50	40,57	50,85
n47_A	Deltaplein blok E	7,50	50,22	47,40	40,46	50,74
n196_E	Deltaplein blok D	19,50	50,15	47,32	40,39	50,67
n140_B	Deltaplein blok B	10,50	50,06	47,23	40,30	50,58
n203_A	Deltaplein blok D	7,50	50,06	47,23	40,30	50,58
n30_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	50,06	47,23	40,30	50,58
n197_C	Deltaplein blok D	13,50	50,03	47,21	40,28	50,55
n197_B	Deltaplein blok D	10,50	50,02	47,20	40,27	50,54
n24_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	50,02	47,19	40,26	50,54
n159_A	Deltaplein blok C	7,50	50,01	47,18	40,25	50,53
n140_C	Deltaplein blok B	13,50	49,98	47,15	40,22	50,50
n176_D	Deltaplein blok C	16,50	49,95	47,12	40,19	50,47
n191_A	Deltaplein blok D	7,50	49,91	47,09	40,16	50,43
n197_D	Deltaplein blok D	16,50	49,87	47,04	40,11	50,39
n191_B	Deltaplein blok D	10,50	49,84	47,01	40,08	50,36
n159_B	Deltaplein blok C	10,50	49,78	46,96	40,03	50,30
n24_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	49,78	46,95	40,02	50,30
n60_C	Deltaplein blok F	13,50	49,78	46,96	40,03	50,30
n175_B	Deltaplein blok C	10,50	49,76	46,93	40,00	50,28
n137_F	Deltaplein blok B	16,50	49,74	46,91	39,98	50,26
n203_B	Deltaplein blok D	10,50	49,71	46,88	39,95	50,23
n196_F	Deltaplein blok D	22,50	49,70	46,87	39,94	50,22
n47_B	Deltaplein blok E	10,50	49,70	46,87	39,94	50,22
n175_C	Deltaplein blok C	13,50	49,67	46,84	39,91	50,19
n60_D	Deltaplein blok F	16,50	49,66	46,83	39,90	50,18
n197_E	Deltaplein blok D	19,50	49,58	46,75	39,82	50,10
n140_D	Deltaplein blok B	16,50	49,57	46,74	39,81	50,09
n60_B	Deltaplein blok F	10,50	49,57	46,75	39,82	50,09
n61_C	Deltaplein blok F	13,50	49,57	46,74	39,81	50,09
n191_C	Deltaplein blok D	13,50	49,44	46,61	39,68	49,96
n61_D	Deltaplein blok F	16,50	49,40	46,58	39,65	49,92
n159_C	Deltaplein blok C	13,50	49,36	46,53	39,60	49,88
n30_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	49,31	46,48	39,55	49,83
n47_C	Deltaplein blok E	13,50	49,28	46,46	39,53	49,80
n59_B	Deltaplein blok F	10,50	49,27	46,45	39,52	49,79
n175_D	Deltaplein blok C	16,50	49,25	46,42	39,49	49,77
n203_C	Deltaplein blok D	13,50	49,25	46,42	39,49	49,77
n61_B	Deltaplein blok F	10,50	49,22	46,41	39,48	49,75
n59_C	Deltaplein blok F	13,50	49,19	46,37	39,44	49,71
n35_C	Deltaplein blok E	13,50	49,08	46,26	39,33	49,60
n191_D	Deltaplein blok D	16,50	49,02	46,19	39,26	49,54
n197_A	Deltaplein blok D	7,50	48,99	46,19	39,25	49,52
n35_B	Deltaplein blok E	10,50	48,97	46,16	39,23	49,50
n59_D	Deltaplein blok F	16,50	48,95	46,13	39,20	49,47
n159_D	Deltaplein blok C	16,50	48,90	46,08	39,15	49,42
n197_F	Deltaplein blok D	22,50	48,88	46,05	39,12	49,40
n35_D	Deltaplein blok E	16,50	48,86	46,04	39,11	49,38
n181_A	Deltaplein blok D	7,50	48,84	46,02	39,09	49,36
n47_D	Deltaplein blok E	16,50	48,83	46,01	39,08	49,35
n181_B	Deltaplein blok D	10,50	48,78	45,96	39,03	49,30
n203_D	Deltaplein blok D	16,50	48,74	45,91	38,98	49,26
n159_E	Deltaplein blok C	19,50	48,47	45,65	38,72	48,99
n62_C	Deltaplein blok F	13,50	48,45	45,63	38,70	48,97
n47_E	Deltaplein blok E	19,50	48,38	45,55	38,62	48,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n181_C	Deltaplein blok D	13,50	48,37	45,54	38,61	48,89
n62_D	Deltaplein blok F	16,50	48,26	45,44	38,51	48,78
n203_E	Deltaplein blok D	19,50	48,18	45,35	38,42	48,70
n49_A	Deltaplein blok E	19,50	48,07	45,26	38,33	48,60
n136_A	Deltaplein blok B	7,50	48,05	45,22	38,29	48,57
n62_B	Deltaplein blok F	10,50	48,04	45,23	38,30	48,57
n49_B	Deltaplein blok E	22,50	48,04	45,21	38,28	48,56
n47_F	Deltaplein blok E	22,50	47,94	45,11	38,18	48,46
n181_D	Deltaplein blok D	16,50	47,91	45,09	38,16	48,43
n159_F	Deltaplein blok C	22,50	47,66	44,83	37,90	48,18
n203_F	Deltaplein blok D	22,50	47,66	44,83	37,90	48,18
n136_B	Deltaplein blok B	10,50	47,49	44,66	37,73	48,01
n140_A	Deltaplein blok B	7,50	46,89	44,07	37,14	47,41
n136_C	Deltaplein blok B	13,50	46,81	43,98	37,05	47,33
n202_B	Deltaplein blok D	10,50	46,73	43,90	36,97	47,25
n182_B	Deltaplein blok D	10,50	46,71	43,89	36,96	47,23
n141_C	Deltaplein blok B	13,50	46,67	43,85	36,92	47,19
n141_B	Deltaplein blok B	10,50	46,48	43,67	36,74	47,01
n175_A	Deltaplein blok C	7,50	46,46	43,64	36,71	46,98
n182_C	Deltaplein blok D	13,50	46,46	43,64	36,71	46,98
n174_C	Deltaplein blok C	13,50	46,44	43,62	36,68	46,96
n202_C	Deltaplein blok D	13,50	46,41	43,58	36,65	46,93
n60_A	Deltaplein blok F	7,50	46,39	43,58	36,65	46,92
n141_D	Deltaplein blok B	16,50	46,39	43,56	36,63	46,91
n174_B	Deltaplein blok C	10,50	46,24	43,43	36,50	46,77
n59_A	Deltaplein blok F	7,50	46,16	43,34	36,41	46,68
n174_D	Deltaplein blok C	16,50	46,10	43,28	36,34	46,62
n182_D	Deltaplein blok D	16,50	46,10	43,28	36,35	46,62
n136_D	Deltaplein blok B	16,50	46,08	43,25	36,32	46,60
n202_D	Deltaplein blok D	16,50	45,99	43,17	36,23	46,51
n36_C	Deltaplein blok E	13,50	45,88	43,07	36,13	46,41
n36_D	Deltaplein blok E	16,50	45,89	43,07	36,14	46,41
n202_E	Deltaplein blok D	19,50	45,60	42,77	35,84	46,12
n36_B	Deltaplein blok E	10,50	45,20	42,39	35,45	45,73
n135_B	Deltaplein blok B	10,50	45,16	42,34	35,41	45,68
n202_F	Deltaplein blok D	22,50	45,03	42,20	35,26	45,55
n61_A	Deltaplein blok F	7,50	45,01	42,18	35,25	45,53
n135_C	Deltaplein blok B	13,50	44,77	41,94	35,01	45,29
n35_A	Deltaplein blok E	7,50	44,67	41,86	34,92	45,20
n135_D	Deltaplein blok B	16,50	44,29	41,46	34,53	44,81
n198_E	Deltaplein blok D	19,50	44,07	41,24	34,31	44,59
n198_D	Deltaplein blok D	16,50	44,05	41,23	34,30	44,57
n190_D	Deltaplein blok D	16,50	43,71	40,89	33,96	44,23
n46_D	Deltaplein blok E	16,50	43,67	40,87	33,94	44,21
n198_C	Deltaplein blok D	13,50	43,67	40,85	33,92	44,19
n202_A	Deltaplein blok D	7,50	43,48	40,66	33,73	44,00
n46_C	Deltaplein blok E	13,50	43,36	40,55	33,62	43,89
n58_D	Deltaplein blok F	16,50	43,32	40,49	33,56	43,84
n182_A	Deltaplein blok D	7,50	43,19	40,37	33,44	43,71
n160_D	Deltaplein blok C	16,50	43,04	40,23	33,30	43,57
n58_C	Deltaplein blok F	13,50	43,04	40,21	33,28	43,56
n62_A	Deltaplein blok F	7,50	43,03	40,20	33,27	43,55
n190_C	Deltaplein blok D	13,50	42,68	39,87	32,94	43,21
n46_B	Deltaplein blok E	10,50	42,56	39,75	32,82	43,09
n58_B	Deltaplein blok F	10,50	42,32	39,51	32,58	42,85
n198_F	Deltaplein blok D	22,50	42,16	39,33	32,40	42,68
n198_B	Deltaplein blok D	10,50	42,03	39,23	32,29	42,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n37_D	Deltaplein blok E	16,50	41,85	39,03	32,10	42,37
n187_D	Deltaplein blok D	16,50	41,77	38,96	32,03	42,30
n186_D	Deltaplein blok D	16,50	41,76	38,93	32,00	42,28
n150_E	Deltaplein blok B	19,50	41,53	38,70	31,77	42,05
n36_A	Deltaplein blok E	7,50	41,51	38,69	31,76	42,03
n149_F	Deltaplein blok B	22,50	41,46	38,63	31,70	41,98
n186_C	Deltaplein blok D	13,50	41,44	38,65	31,71	41,98
n150_F	Deltaplein blok B	22,50	41,39	38,56	31,63	41,91
n150_D	Deltaplein blok B	16,50	41,36	38,56	31,63	41,90
n160_C	Deltaplein blok C	13,50	41,30	38,49	31,55	41,83
n149_E	Deltaplein blok B	19,50	41,20	38,37	31,44	41,72
n149_D	Deltaplein blok B	16,50	41,12	38,31	31,38	41,65
n185_D	Deltaplein blok D	16,50	41,07	38,25	31,32	41,59
n199_F	Deltaplein blok D	22,50	40,96	38,14	31,20	41,48
n37_C	Deltaplein blok E	13,50	40,93	38,12	31,19	41,46
n20a_F	Atlantic Hotel	22,50	40,85	38,03	31,10	41,37
n185_C	Deltaplein blok D	13,50	40,82	38,02	31,09	41,36
n20_F	Atlantic Hotel	16,50	40,82	38,00	31,07	41,34
n20a_D	Atlantic Hotel	16,50	40,82	38,00	31,07	41,34
n199_E	Deltaplein blok D	19,50	40,81	37,98	31,05	41,33
n20a_E	Atlantic Hotel	19,50	40,81	37,99	31,06	41,33
n20a_C	Atlantic Hotel	13,50	40,78	37,97	31,03	41,31
n20_E	Atlantic Hotel	13,50	40,78	37,96	31,03	41,30
n135_A	Deltaplein blok B	7,50	40,76	37,93	31,00	41,28
n46_A	Deltaplein blok E	7,50	40,71	37,91	30,98	41,25
n20a_B	Atlantic Hotel	10,50	40,70	37,89	30,95	41,23
n141_A	Deltaplein blok B	7,50	40,67	37,84	30,91	41,19
n199_D	Deltaplein blok D	16,50	40,66	37,83	30,90	41,18
n20_D	Atlantic Hotel	10,50	40,64	37,82	30,89	41,16
n20b_A	Atlantic Hotel	37,50	40,58	37,76	30,83	41,10
n20a_A	Atlantic Hotel	7,50	40,44	37,62	30,69	40,96
n20_C	Atlantic Hotel	7,50	40,38	37,57	30,64	40,91
n63_E	Deltaplein blok F	19,50	40,32	37,50	30,57	40,84
n63_F	Deltaplein blok F	22,50	40,17	37,35	30,41	40,69
n187_C	Deltaplein blok D	13,50	40,10	37,29	30,36	40,63
n199_C	Deltaplein blok D	13,50	39,95	37,14	30,21	40,48
n63_D	Deltaplein blok F	16,50	39,80	36,99	30,05	40,33
n20_B	Atlantic Hotel	4,50	39,73	36,92	29,99	40,26
n200_F	Deltaplein blok D	22,50	39,64	36,81	29,88	40,16
n201_B	Deltaplein blok D	10,50	39,62	36,80	29,87	40,14
n201_C	Deltaplein blok D	13,50	39,61	36,78	29,85	40,13
n200_E	Deltaplein blok D	19,50	39,58	36,75	29,82	40,10
n201_E	Deltaplein blok D	19,50	39,51	36,67	29,74	40,02
n201_D	Deltaplein blok D	16,50	39,45	36,62	29,69	39,97
n201_F	Deltaplein blok D	22,50	39,42	36,58	29,65	39,93
n149_C	Deltaplein blok B	13,50	39,35	36,54	29,61	39,88
n150_C	Deltaplein blok B	13,50	39,34	36,53	29,60	39,87
n200_D	Deltaplein blok D	16,50	39,28	36,47	29,54	39,81
n174_A	Deltaplein blok C	7,50	38,99	36,14	29,21	39,50
n63_C	Deltaplein blok F	13,50	38,75	35,94	29,01	39,28
n58_A	Deltaplein blok F	7,50	38,49	35,66	28,73	39,01
n37_B	Deltaplein blok E	10,50	38,48	35,66	28,73	39,00
n190_B	Deltaplein blok D	10,50	38,46	35,63	28,70	38,98
n186_B	Deltaplein blok D	10,50	38,43	35,61	28,68	38,95
n185_B	Deltaplein blok D	10,50	38,35	35,53	28,60	38,87
n79_D	Deltaplein blok F	16,50	38,07	35,24	28,30	38,59
n20_A	Atlantic Hotel	1,50	37,94	35,15	28,22	38,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n79_C	Deltaplein blok F	13,50	37,85	35,03	28,10	38,37
n200_C	Deltaplein blok D	13,50	37,73	34,91	27,98	38,25
n80_D	Deltaplein blok F	16,50	37,65	34,82	27,88	38,17
n188_D	Deltaplein blok D	16,50	37,60	34,79	27,86	38,13
n199_B	Deltaplein blok D	10,50	37,58	34,76	27,83	38,10
n19b_A	Atlantic Hotel	37,50	37,56	34,74	27,81	38,08
n78_D	Deltaplein blok F	16,50	37,45	34,61	27,68	37,96
n160_B	Deltaplein blok C	10,50	37,43	34,59	27,66	37,94
n80_C	Deltaplein blok F	13,50	37,38	34,57	27,64	37,91
n184_D	Deltaplein blok D	16,50	37,25	34,43	27,49	37,77
n187_B	Deltaplein blok D	10,50	37,03	34,20	27,27	37,55
n13_D	Atlantic Hotel	10,50	36,93	34,12	27,19	37,46
n13_C	Atlantic Hotel	7,50	36,90	34,10	27,17	37,44
n78_C	Deltaplein blok F	13,50	36,88	34,06	27,13	37,40
n13_E	Atlantic Hotel	13,50	36,81	34,01	27,08	37,35
n13_F	Atlantic Hotel	16,50	36,75	33,95	27,02	37,29
n13a_B	Atlantic Hotel	10,50	36,75	33,95	27,02	37,29
n19a_F	Atlantic Hotel	22,50	36,75	33,94	27,01	37,28
n13a_A	Atlantic Hotel	7,50	36,72	33,92	26,98	37,25
n13a_C	Atlantic Hotel	13,50	36,65	33,85	26,92	37,19
n19a_E	Atlantic Hotel	19,50	36,66	33,85	26,92	37,19
n19_F	Atlantic Hotel	16,50	36,65	33,84	26,91	37,18
n13a_D	Atlantic Hotel	16,50	36,59	33,79	26,86	37,13
n19a_D	Atlantic Hotel	16,50	36,58	33,77	26,84	37,11
n79_B	Deltaplein blok F	10,50	36,54	33,73	26,80	37,07
n188_C	Deltaplein blok D	13,50	36,53	33,72	26,79	37,06
n198_A	Deltaplein blok D	7,50	36,56	33,70	26,77	37,06
n13a_E	Atlantic Hotel	19,50	36,50	33,70	26,77	37,04
n63_B	Deltaplein blok F	10,50	36,49	33,67	26,74	37,01
n13a_F	Atlantic Hotel	22,50	36,41	33,61	26,68	36,95
n13_B	Atlantic Hotel	4,50	36,40	33,61	26,67	36,94
n19_E	Atlantic Hotel	13,50	36,23	33,42	26,49	36,76
n19a_C	Atlantic Hotel	13,50	36,17	33,36	26,43	36,70
n80_B	Deltaplein blok F	10,50	35,94	33,13	26,20	36,47
n184_C	Deltaplein blok D	13,50	35,85	33,04	26,11	36,38
n19_D	Atlantic Hotel	10,50	35,75	32,95	26,02	36,29
n19a_B	Atlantic Hotel	10,50	35,74	32,93	26,00	36,27
n150_B	Deltaplein blok B	10,50	35,72	32,90	25,96	36,24
n201_A	Deltaplein blok D	7,50	35,64	32,81	25,88	36,16
n13b_A	Atlantic Hotel	37,50	35,61	32,81	25,88	36,15
n78_B	Deltaplein blok F	10,50	35,54	32,73	25,80	36,07
n56_D	Deltaplein blok F	16,50	35,53	32,72	25,79	36,06
n57_D	Deltaplein blok F	16,50	35,41	32,60	25,67	35,94
n149_B	Deltaplein blok B	10,50	35,29	32,45	25,52	35,80
n19_C	Atlantic Hotel	7,50	35,25	32,45	25,52	35,79
n19a_A	Atlantic Hotel	7,50	35,22	32,42	25,49	35,76
n29_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	35,02	32,20	25,27	35,54
n188_B	Deltaplein blok D	10,50	34,90	32,07	25,14	35,42
n190_A	Deltaplein blok D	7,50	34,74	31,88	24,95	35,24
n160_A	Deltaplein blok C	7,50	34,30	31,44	24,51	34,80
n19_B	Atlantic Hotel	4,50	34,06	31,26	24,33	34,60
n13_A	Atlantic Hotel	1,50	34,04	31,25	24,32	34,58
n185_A	Deltaplein blok D	7,50	33,97	31,13	24,20	34,48
n133_B	Deltaplein blok B	10,50	33,84	31,02	24,09	34,36
n96_D	Deltaplein blok G	16,50	33,73	30,90	23,97	34,25
n79_A	Deltaplein blok F	7,50	33,67	30,84	23,91	34,19
n132_C	Deltaplein blok B	13,50	33,44	30,64	23,70	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n200_B	Deltaplein blok D	10,50	33,47	30,61	23,68	33,97
n132_D	Deltaplein blok B	16,50	33,41	30,60	23,67	33,94
n186_A	Deltaplein blok D	7,50	33,40	30,55	23,62	33,91
n37_A	Deltaplein blok E	7,50	33,40	30,53	23,60	33,90
n14a_B	Atlantic Hotel	10,50	33,35	30,55	23,62	33,89
n154_B	Deltaplein blok B	10,50	33,36	30,55	23,61	33,89
n56_C	Deltaplein blok F	13,50	33,35	30,53	23,59	33,87
n14_D	Atlantic Hotel	10,50	33,28	30,48	23,55	33,82
n14a_D	Atlantic Hotel	16,50	33,17	30,38	23,44	33,71
n14a_C	Atlantic Hotel	13,50	33,15	30,35	23,42	33,69
n14a_E	Atlantic Hotel	19,50	33,14	30,34	23,41	33,68
n14b_A	Atlantic Hotel	37,50	33,11	30,32	23,39	33,65
n14a_F	Atlantic Hotel	22,50	33,10	30,31	23,38	33,64
n78_A	Deltaplein blok F	7,50	33,12	30,29	23,36	33,64
n133_C	Deltaplein blok B	13,50	33,09	30,29	23,36	33,63
n14_F	Atlantic Hotel	16,50	33,08	30,29	23,36	33,62
n132_B	Deltaplein blok B	10,50	33,08	30,27	23,34	33,61
n14_E	Atlantic Hotel	13,50	33,07	30,27	23,34	33,61
n97_D	Deltaplein blok G	16,50	33,07	30,23	23,30	33,58
n130_B	Deltaplein blok A	22,50	33,04	30,23	23,30	33,57
n76_E	Deltaplein blok F	19,50	33,03	30,20	23,27	33,55
n150_A	Deltaplein blok B	7,50	33,02	30,17	23,24	33,53
n120_B	Deltaplein blok A	10,50	32,99	30,17	23,24	33,51
n96_C	Deltaplein blok G	13,50	32,97	30,16	23,23	33,50
n14a_A	Atlantic Hotel	7,50	32,94	30,14	23,21	33,48
n131_B	Deltaplein blok A	22,50	32,94	30,12	23,19	33,46
n14_C	Atlantic Hotel	7,50	32,84	30,04	23,11	33,38
n76_F	Deltaplein blok F	22,50	32,86	30,04	23,10	33,38
n57_C	Deltaplein blok F	13,50	32,84	30,00	23,07	33,35
n154_C	Deltaplein blok B	13,50	32,71	29,91	22,98	33,25
n133_D	Deltaplein blok B	16,50	32,68	29,87	22,94	33,21
n184_B	Deltaplein blok D	10,50	32,64	29,80	22,87	33,15
n187_A	Deltaplein blok D	7,50	32,65	29,77	22,84	33,14
n120_C	Deltaplein blok A	13,50	32,44	29,64	22,71	32,98
n120_D	Deltaplein blok A	16,50	32,39	29,58	22,65	32,92
n142_D	Deltaplein blok B	16,50	32,29	29,46	22,53	32,81
n98_D	Deltaplein blok G	16,50	32,22	29,37	22,44	32,73
n149_A	Deltaplein blok B	7,50	32,17	29,32	22,38	32,67
n154_D	Deltaplein blok B	16,50	32,10	29,30	22,37	32,64
n100_D	Deltaplein blok G	16,50	32,05	29,20	22,27	32,56
n80_A	Deltaplein blok F	7,50	32,04	29,21	22,27	32,56
n132_A	Deltaplein blok B	7,50	32,02	29,21	22,28	32,55
n199_A	Deltaplein blok D	7,50	32,06	29,18	22,25	32,55
n01b_A	Atlantic Hotel	37,50	31,97	29,15	22,22	32,49
n97_C	Deltaplein blok G	13,50	31,98	29,14	22,21	32,49
n56_B	Deltaplein blok F	10,50	31,96	29,12	22,19	32,47
n96_B	Deltaplein blok G	10,50	31,94	29,13	22,20	32,47
n99_D	Deltaplein blok G	16,50	31,85	28,99	22,06	32,35
n119_D	Deltaplein blok A	10,50	31,67	28,87	21,93	32,20
n133_A	Deltaplein blok B	7,50	31,68	28,86	21,93	32,20
n14_B	Atlantic Hotel	4,50	31,64	28,85	21,92	32,18
n109_D	Deltaplein blok G	16,50	31,61	28,76	21,83	32,12
n12a_F	Atlantic Hotel	22,50	31,59	28,77	21,83	32,11
n12b_A	Atlantic Hotel	37,50	31,58	28,75	21,82	32,10
n119_E	Deltaplein blok A	13,50	31,49	28,69	21,76	32,03
n130_A	Deltaplein blok A	19,50	31,49	28,67	21,73	32,01
n01a_F	Atlantic Hotel	22,50	31,45	28,63	21,70	31,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n154_A	Deltaplein blok B	7,50	31,43	28,62	21,69	31,96
n02b_A	Atlantic Hotel	37,50	31,33	28,51	21,58	31,85
n63_A	Deltaplein blok F	7,50	31,35	28,49	21,55	31,85
n161_D	Deltaplein blok C	16,50	31,33	28,49	21,56	31,84
n81_D	Deltaplein blok F	16,50	31,32	28,48	21,55	31,83
n100_C	Deltaplein blok G	13,50	31,11	28,28	21,35	31,63
n109_C	Deltaplein blok G	13,50	30,95	28,11	21,18	31,46
n12a_E	Atlantic Hotel	19,50	30,92	28,09	21,16	31,44
n98_C	Deltaplein blok G	13,50	30,88	28,03	21,10	31,39
n01a_E	Atlantic Hotel	19,50	30,86	28,03	21,10	31,38
n118_E	Deltaplein blok A	13,50	30,80	28,00	21,07	31,34
n131_A	Deltaplein blok A	19,50	30,78	27,95	21,02	31,30
n68_F	Deltaplein blok F	22,50	30,83	27,92	20,99	31,30
n99_C	Deltaplein blok G	13,50	30,77	27,92	20,99	31,28
n97_B	Deltaplein blok G	10,50	30,73	27,88	20,95	31,24
n01_F	Atlantic Hotel	16,50	30,70	27,87	20,94	31,22
n12a_D	Atlantic Hotel	16,50	30,64	27,81	20,87	31,16
n01a_D	Atlantic Hotel	16,50	30,60	27,77	20,84	31,12
n12_F	Atlantic Hotel	16,50	30,59	27,76	20,82	31,11
n12a_C	Atlantic Hotel	13,50	30,58	27,75	20,82	31,10
n120_A	Deltaplein blok A	7,50	30,56	27,75	20,82	31,09
n01_E	Atlantic Hotel	13,50	30,56	27,74	20,81	31,08
n12a_B	Atlantic Hotel	10,50	30,56	27,74	20,81	31,08
n12_E	Atlantic Hotel	13,50	30,53	27,70	20,77	31,05
n96_A	Deltaplein blok G	7,50	30,52	27,69	20,76	31,04
n12_D	Atlantic Hotel	10,50	30,51	27,69	20,76	31,03
n01_D	Atlantic Hotel	10,50	30,49	27,66	20,73	31,01
n01a_C	Atlantic Hotel	13,50	30,47	27,65	20,71	30,99
n118_F	Deltaplein blok A	16,50	30,43	27,64	20,71	30,97
n01a_B	Atlantic Hotel	10,50	30,40	27,57	20,64	30,92
n118a_B	Deltaplein blok A	22,50	30,30	27,50	20,57	30,84
n109_B	Deltaplein blok G	10,50	30,21	27,39	20,46	30,73
n01_C	Atlantic Hotel	7,50	30,20	27,38	20,45	30,72
n118a_A	Deltaplein blok A	19,50	30,18	27,38	20,45	30,72
n76_D	Deltaplein blok F	16,50	30,22	27,35	20,42	30,72
n106_D	Deltaplein blok G	16,50	30,18	27,33	20,40	30,69
n119_F	Deltaplein blok A	16,50	30,14	27,34	20,41	30,68
n01a_A	Atlantic Hotel	7,50	30,13	27,31	20,37	30,65
n119_C	Deltaplein blok A	7,50	30,02	27,22	20,29	30,56
n69_F	Deltaplein blok F	22,50	30,00	27,17	20,24	30,52
n77_D	Deltaplein blok F	16,50	29,96	27,09	20,16	30,46
n161_C	Deltaplein blok C	13,50	29,93	27,10	20,16	30,45
n134_B	Deltaplein blok B	10,50	29,87	27,07	20,14	30,41
n118_D	Deltaplein blok A	10,50	29,85	27,04	20,11	30,38
n64_F	Deltaplein blok F	22,50	29,85	27,02	20,09	30,37
n98_B	Deltaplein blok G	10,50	29,78	26,93	20,00	30,29
n100_B	Deltaplein blok G	10,50	29,75	26,91	19,98	30,26
n03b_A	Atlantic Hotel	37,50	29,70	26,87	19,94	30,22
n134_C	Deltaplein blok B	13,50	29,70	26,87	19,94	30,22
n188_A	Deltaplein blok D	7,50	29,71	26,84	19,91	30,21
n148_F	Deltaplein blok B	22,50	29,56	26,71	19,78	30,07
n109_A	Deltaplein blok G	7,50	29,49	26,66	19,73	30,01
n117_E	Deltaplein blok A	13,50	29,46	26,66	19,73	30,00
n99_B	Deltaplein blok G	10,50	29,46	26,61	19,68	29,97
n65_F	Deltaplein blok F	22,50	29,45	26,61	19,68	29,96
n200_A	Deltaplein blok D	7,50	29,47	26,56	19,63	29,94
n14_A	Atlantic Hotel	1,50	29,33	26,55	19,62	29,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n117_F	Deltaplein blok A	16,50	29,24	26,45	19,52	29,78
n134_D	Deltaplein blok B	16,50	29,23	26,41	19,47	29,75
n117a_B	Deltaplein blok A	22,50	29,19	26,39	19,46	29,73
n81_C	Deltaplein blok F	13,50	29,20	26,35	19,41	29,70
n69_E	Deltaplein blok F	19,50	29,17	26,33	19,40	29,68
n02a_F	Atlantic Hotel	22,50	29,16	26,32	19,39	29,67
n117a_A	Deltaplein blok A	19,50	28,96	26,16	19,23	29,50
n142_C	Deltaplein blok B	13,50	28,99	26,13	19,20	29,49
n76_C	Deltaplein blok F	13,50	28,97	26,12	19,19	29,48
n106_C	Deltaplein blok G	13,50	28,93	26,07	19,14	29,43
n105_D	Deltaplein blok G	16,50	28,85	25,99	19,06	29,35
n02a_E	Atlantic Hotel	19,50	28,74	25,90	18,97	29,25
n57_B	Deltaplein blok F	10,50	28,70	25,81	18,88	29,19
n01_B	Atlantic Hotel	4,50	28,64	25,84	18,91	29,18
n12_B	Atlantic Hotel	4,50	28,51	25,72	18,79	29,05
n184_A	Deltaplein blok D	7,50	28,56	25,67	18,74	29,05
n02a_D	Atlantic Hotel	16,50	28,48	25,64	18,71	28,99
n54_D	Deltaplein blok F	16,50	28,50	25,59	18,66	28,97
n12a_A	Atlantic Hotel	7,50	28,43	25,60	18,67	28,95
n117_D	Deltaplein blok A	10,50	28,39	25,59	18,65	28,92
n119_B	Deltaplein blok A	4,50	28,34	25,54	18,61	28,88
n02a_C	Atlantic Hotel	13,50	28,33	25,49	18,56	28,84
n02a_B	Atlantic Hotel	10,50	28,30	25,47	18,54	28,82
n118_C	Deltaplein blok A	7,50	28,26	25,46	18,53	28,80
n12_C	Atlantic Hotel	7,50	28,26	25,43	18,50	28,78
n162_D	Deltaplein blok C	16,50	28,26	25,44	18,51	28,78
n69_D	Deltaplein blok F	16,50	28,24	25,39	18,46	28,75
n02_F	Atlantic Hotel	16,50	28,21	25,37	18,44	28,72
n105_C	Deltaplein blok G	13,50	28,15	25,30	18,37	28,66
n161_B	Deltaplein blok C	10,50	28,11	25,27	18,34	28,62
n02_E	Atlantic Hotel	13,50	28,05	25,21	18,28	28,56
n02_D	Atlantic Hotel	10,50	28,00	25,17	18,24	28,52
n101_D	Deltaplein blok G	16,50	27,87	25,03	18,10	28,38
n48_A	Deltaplein blok E	19,50	27,85	25,01	18,07	28,36
n48_B	Deltaplein blok E	22,50	27,77	24,93	18,00	28,28
n164_D	Deltaplein blok C	16,50	27,80	24,87	17,94	28,26
n76_B	Deltaplein blok F	10,50	27,71	24,85	17,92	28,21
n106_B	Deltaplein blok G	10,50	27,68	24,82	17,89	28,18
n147_D	Deltaplein blok B	16,50	27,69	24,80	17,87	28,18
n84_D	Deltaplein blok F	16,50	27,68	24,74	17,81	28,14
n69_C	Deltaplein blok F	13,50	27,56	24,72	17,78	28,07
n02a_A	Atlantic Hotel	7,50	27,53	24,69	17,76	28,04
n97_A	Deltaplein blok G	7,50	27,45	24,57	17,64	27,94
n162_C	Deltaplein blok C	13,50	27,39	24,57	17,64	27,91
n123_D	Deltaplein blok A	16,50	27,40	24,54	17,61	27,90
n02_C	Atlantic Hotel	7,50	27,28	24,44	17,51	27,79
n56_A	Deltaplein blok F	7,50	27,29	24,38	17,45	27,76
n171_D	Deltaplein blok C	16,50	27,24	24,37	17,44	27,74
n170_D	Deltaplein blok C	16,50	27,23	24,29	17,36	27,69
n68_E	Deltaplein blok F	19,50	27,22	24,27	17,34	27,67
n108_D	Deltaplein blok G	16,50	27,11	24,21	17,28	27,59
n77_C	Deltaplein blok F	13,50	27,12	24,21	17,28	27,59
n03a_F	Atlantic Hotel	22,50	27,05	24,20	17,27	27,56
n164_C	Deltaplein blok C	13,50	27,07	24,17	17,24	27,55
n119_A	Deltaplein blok A	1,50	26,99	24,19	17,26	27,53
n03a_E	Atlantic Hotel	19,50	26,94	24,10	17,17	27,45
n105_B	Deltaplein blok G	10,50	26,94	24,09	17,16	27,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n54_C	Deltaplein blok F	13,50	26,94	24,02	17,09	27,41
n117_C	Deltaplein blok A	7,50	26,85	24,05	17,12	27,39
n98_A	Deltaplein blok G	7,50	26,87	23,99	17,05	27,36
n03a_D	Atlantic Hotel	16,50	26,73	23,88	16,95	27,24
n101_C	Deltaplein blok G	13,50	26,72	23,88	16,95	27,23
n99_A	Deltaplein blok G	7,50	26,74	23,86	16,93	27,23
n104_D	Deltaplein blok G	16,50	26,70	23,85	16,92	27,21
n118_B	Deltaplein blok A	4,50	26,66	23,86	16,93	27,20
n164_B	Deltaplein blok C	10,50	26,70	23,83	16,90	27,20
n03a_C	Atlantic Hotel	13,50	26,62	23,78	16,85	27,13
n145_D	Deltaplein blok B	16,50	26,68	23,72	16,79	27,13
n100_A	Deltaplein blok G	7,50	26,56	23,68	16,75	27,05
n57_A	Deltaplein blok F	7,50	26,54	23,62	16,69	27,01
n170_C	Deltaplein blok C	13,50	26,53	23,62	16,68	27,00
n03a_B	Atlantic Hotel	10,50	26,48	23,63	16,70	26,99
n122_D	Deltaplein blok A	16,50	26,50	23,60	16,66	26,98
n171_C	Deltaplein blok C	13,50	26,46	23,59	16,66	26,96
n121_D	Deltaplein blok A	16,50	26,47	23,56	16,63	26,94
n164_A	Deltaplein blok C	7,50	26,41	23,55	16,62	26,91
n108_C	Deltaplein blok G	13,50	26,41	23,53	16,60	26,90
n81_B	Deltaplein blok F	10,50	26,39	23,51	16,57	26,88
n162_B	Deltaplein blok C	10,50	26,34	23,52	16,59	26,86
n53_D	Deltaplein blok F	16,50	26,37	23,47	16,54	26,85
n169_D	Deltaplein blok C	16,50	26,35	23,42	16,48	26,81
n02_B	Atlantic Hotel	4,50	26,27	23,45	16,51	26,79
n84_C	Deltaplein blok F	13,50	26,30	23,36	16,42	26,76
n68_D	Deltaplein blok F	16,50	26,28	23,34	16,40	26,74
n123_C	Deltaplein blok A	13,50	26,23	23,37	16,44	26,73
n146_D	Deltaplein blok B	16,50	26,24	23,29	16,36	26,69
n151_F	Deltaplein blok B	22,50	26,18	23,28	16,35	26,66
n144_D	Deltaplein blok B	16,50	26,19	23,23	16,30	26,64
n170_B	Deltaplein blok C	10,50	26,12	23,23	16,30	26,61
n118_A	Deltaplein blok A	1,50	25,96	23,15	16,22	26,49
n143_D	Deltaplein blok B	16,50	25,91	23,06	16,13	26,42
n43_D	Deltaplein blok E	16,50	25,97	23,01	16,08	26,42
n147_C	Deltaplein blok B	13,50	25,92	23,02	16,08	26,40
n108_B	Deltaplein blok G	10,50	25,87	23,01	16,07	26,37
n106_A	Deltaplein blok G	7,50	25,84	22,96	16,03	26,33
n170_A	Deltaplein blok C	7,50	25,79	22,93	16,00	26,29
n142_B	Deltaplein blok B	10,50	25,78	22,89	15,96	26,27
n54_B	Deltaplein blok F	10,50	25,75	22,83	15,90	26,22
n03a_A	Atlantic Hotel	7,50	25,70	22,86	15,93	26,21
n169_C	Deltaplein blok C	13,50	25,72	22,82	15,88	26,20
n171_B	Deltaplein blok C	10,50	25,67	22,82	15,89	26,18
n64_E	Deltaplein blok F	19,50	25,67	22,77	15,84	26,15
n77_B	Deltaplein blok F	10,50	25,64	22,72	15,79	26,11
n29_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	25,67	22,67	15,73	26,09
n145_C	Deltaplein blok B	13,50	25,58	22,64	15,71	26,04
n117_B	Deltaplein blok A	4,50	25,46	22,66	15,73	26,00
n65_E	Deltaplein blok F	19,50	25,51	22,61	15,68	25,99
n104_C	Deltaplein blok G	13,50	25,48	22,62	15,69	25,98
n108_A	Deltaplein blok G	7,50	25,47	22,62	15,69	25,98
n146_C	Deltaplein blok B	13,50	25,52	22,59	15,66	25,98
n68_C	Deltaplein blok F	13,50	25,42	22,51	15,58	25,89
n114_D	Deltaplein blok G	16,50	25,34	22,39	15,46	25,79
n147_B	Deltaplein blok B	10,50	25,30	22,41	15,48	25,79
n148_E	Deltaplein blok B	19,50	25,32	22,39	15,46	25,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n169_B	Deltaplein blok C	10,50	25,28	22,39	15,46	25,77
n76_A	Deltaplein blok F	7,50	25,25	22,37	15,44	25,74
n101_B	Deltaplein blok G	10,50	25,20	22,36	15,43	25,71
n26_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	25,09	22,29	15,36	25,63
n84_B	Deltaplein blok F	10,50	25,14	22,21	15,27	25,60
n121_C	Deltaplein blok A	13,50	25,07	22,16	15,23	25,54
n168_D	Deltaplein blok C	16,50	25,08	22,14	15,21	25,54
n110_D	Deltaplein blok G	16,50	25,07	22,14	15,21	25,53
n02_A	Atlantic Hotel	1,50	24,97	22,17	15,23	25,50
n40_D	Deltaplein blok E	16,50	25,01	22,07	15,14	25,47
n146_B	Deltaplein blok B	10,50	24,98	22,08	15,15	25,46
n169_A	Deltaplein blok C	7,50	24,89	22,02	15,09	25,39
n145_B	Deltaplein blok B	10,50	24,89	21,97	15,04	25,36
n105_A	Deltaplein blok G	7,50	24,85	21,98	15,05	25,35
n43_C	Deltaplein blok E	13,50	24,89	21,95	15,02	25,35
n122_C	Deltaplein blok A	13,50	24,86	21,96	15,02	25,34
n91_D	Deltaplein blok G	16,50	24,89	21,93	15,00	25,34
n147_A	Deltaplein blok B	7,50	24,80	21,93	15,00	25,30
n123_B	Deltaplein blok A	10,50	24,76	21,90	14,97	25,26
n52_D	Deltaplein blok F	16,50	24,80	21,87	14,94	25,26
n68_B	Deltaplein blok F	10,50	24,76	21,86	14,93	25,24
n75_E	Deltaplein blok F	19,50	24,75	21,85	14,92	25,23
n53_C	Deltaplein blok F	13,50	24,74	21,82	14,89	25,21
n85_D	Deltaplein blok F	16,50	24,71	21,78	14,85	25,17
n146_A	Deltaplein blok B	7,50	24,51	21,63	14,70	25,00
n161_A	Deltaplein blok C	7,50	24,49	21,61	14,68	24,98
n77_A	Deltaplein blok F	7,50	24,51	21,59	14,66	24,98
n151_E	Deltaplein blok B	19,50	24,51	21,58	14,65	24,97
n165_D	Deltaplein blok C	16,50	24,48	21,57	14,64	24,95
n144_C	Deltaplein blok B	13,50	24,42	21,46	14,53	24,87
n104_B	Deltaplein blok G	10,50	24,29	21,43	14,50	24,79
n145_A	Deltaplein blok B	7,50	24,28	21,38	14,45	24,76
n81_A	Deltaplein blok F	7,50	24,26	21,37	14,44	24,75
n168_C	Deltaplein blok C	13,50	24,27	21,36	14,42	24,74
n121_B	Deltaplein blok A	10,50	24,26	21,35	14,42	24,73
n94_D	Deltaplein blok G	16,50	24,27	21,33	14,40	24,73
n127_F	Deltaplein blok A	22,50	24,25	21,34	14,41	24,72
n166_F	Deltaplein blok C	22,50	24,27	21,32	14,39	24,72
n163_D	Deltaplein blok C	16,50	24,23	21,29	14,36	24,69
n165_C	Deltaplein blok C	13,50	24,16	21,27	14,34	24,65
n107_D	Deltaplein blok G	16,50	24,18	21,25	14,32	24,64
n54_A	Deltaplein blok F	7,50	24,17	21,26	14,32	24,64
n114_C	Deltaplein blok G	13,50	24,14	21,20	14,27	24,60
n142_A	Deltaplein blok B	7,50	24,05	21,14	14,21	24,52
n165_B	Deltaplein blok C	10,50	24,03	21,15	14,22	24,52
n43_B	Deltaplein blok E	10,50	24,01	21,08	14,15	24,47
n82_D	Deltaplein blok F	16,50	23,97	21,02	14,09	24,42
n68_A	Deltaplein blok F	7,50	23,92	21,04	14,11	24,41
n69_B	Deltaplein blok F	10,50	23,90	21,00	14,07	24,38
n171_A	Deltaplein blok C	7,50	23,86	21,00	14,07	24,36
n165_A	Deltaplein blok C	7,50	23,85	20,99	14,06	24,35
n75_D	Deltaplein blok F	16,50	23,85	20,89	13,96	24,30
n122_B	Deltaplein blok A	10,50	23,81	20,90	13,97	24,28
n148_D	Deltaplein blok B	16,50	23,77	20,82	13,89	24,22
n168_B	Deltaplein blok C	10,50	23,72	20,84	13,91	24,21
n86_D	Deltaplein blok F	16,50	23,75	20,82	13,89	24,21
n91_C	Deltaplein blok G	13,50	23,74	20,80	13,86	24,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n84_A	Deltaplein blok F	7,50	23,72	20,80	13,87	24,19
n183_D	Deltaplein blok D	16,50	23,70	20,77	13,83	24,16
n03_F	Atlantic Hotel	16,50	23,56	20,68	13,75	24,05
n40_C	Deltaplein blok E	13,50	23,58	20,65	13,72	24,04
n163_C	Deltaplein blok C	13,50	23,55	20,62	13,69	24,01
n121_A	Deltaplein blok A	7,50	23,51	20,62	13,68	23,99
n52_C	Deltaplein blok F	13,50	23,48	20,54	13,61	23,94
n53_B	Deltaplein blok F	10,50	23,46	20,52	13,59	23,92
n107_C	Deltaplein blok G	13,50	23,43	20,51	13,58	23,90
n151_D	Deltaplein blok B	16,50	23,41	20,47	13,54	23,87
n113_D	Deltaplein blok G	16,50	23,37	20,43	13,50	23,83
n85_C	Deltaplein blok F	13,50	23,37	20,44	13,51	23,83
n144_B	Deltaplein blok B	10,50	23,35	20,43	13,50	23,82
n26_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	23,28	20,46	13,53	23,80
n03_D	Atlantic Hotel	10,50	23,29	20,44	13,50	23,79
n117_A	Deltaplein blok A	1,50	23,27	20,45	13,52	23,79
n168_A	Deltaplein blok C	7,50	23,27	20,40	13,47	23,77
n03_E	Atlantic Hotel	13,50	23,24	20,38	13,45	23,74
n172_D	Deltaplein blok C	16,50	23,23	20,37	13,44	23,73
n163_B	Deltaplein blok C	10,50	23,15	20,24	13,31	23,62
n183_C	Deltaplein blok D	13,50	23,11	20,19	13,26	23,58
n114_B	Deltaplein blok G	10,50	23,09	20,16	13,23	23,55
n110_C	Deltaplein blok G	13,50	23,07	20,14	13,21	23,53
n83_D	Deltaplein blok F	16,50	23,07	20,12	13,19	23,52
n43_A	Deltaplein blok E	7,50	23,03	20,13	13,20	23,51
n107_B	Deltaplein blok G	10,50	22,96	20,07	13,14	23,45
n122_A	Deltaplein blok A	7,50	22,89	19,99	13,06	23,37
n166_E	Deltaplein blok C	19,50	22,88	19,96	13,03	23,35
n189_D	Deltaplein blok D	16,50	22,88	19,94	13,01	23,34
n148_C	Deltaplein blok B	13,50	22,85	19,92	12,99	23,31
n183_A	Deltaplein blok D	7,50	22,72	19,85	12,92	23,22
n143_C	Deltaplein blok B	13,50	22,72	19,82	12,89	23,20
n163_A	Deltaplein blok C	7,50	22,68	19,79	12,86	23,17
n172_C	Deltaplein blok C	13,50	22,66	19,81	12,88	23,17
n183_B	Deltaplein blok D	10,50	22,68	19,79	12,86	23,17
n40_B	Deltaplein blok E	10,50	22,64	19,75	12,81	23,12
n107_A	Deltaplein blok G	7,50	22,60	19,73	12,80	23,10
n144_A	Deltaplein blok B	7,50	22,60	19,72	12,79	23,09
n91_B	Deltaplein blok G	10,50	22,62	19,70	12,77	23,09
n151_C	Deltaplein blok B	13,50	22,61	19,69	12,76	23,08
n152_E	Deltaplein blok B	19,50	22,55	19,67	12,73	23,04
n03_C	Atlantic Hotel	7,50	22,52	19,67	12,74	23,03
n86_C	Deltaplein blok F	13,50	22,54	19,61	12,67	23,00
n82_C	Deltaplein blok F	13,50	22,53	19,58	12,65	22,98
n94_C	Deltaplein blok G	13,50	22,52	19,57	12,64	22,97
n148_B	Deltaplein blok B	10,50	22,40	19,49	12,56	22,87
n92_D	Deltaplein blok G	16,50	22,41	19,48	12,55	22,87
n166_D	Deltaplein blok C	16,50	22,37	19,49	12,56	22,86
n166_B	Deltaplein blok C	10,50	22,30	19,45	12,52	22,81
n189_C	Deltaplein blok D	13,50	22,30	19,38	12,44	22,77
n166_A	Deltaplein blok C	7,50	22,24	19,39	12,46	22,75
n127_E	Deltaplein blok A	19,50	22,28	19,34	12,41	22,74
n166_C	Deltaplein blok C	13,50	22,23	19,37	12,44	22,73
n172_B	Deltaplein blok C	10,50	22,20	19,35	12,42	22,71
n110_B	Deltaplein blok G	10,50	22,22	19,32	12,38	22,70
n85_B	Deltaplein blok F	10,50	22,24	19,31	12,38	22,70
n148_A	Deltaplein blok B	7,50	22,14	19,26	12,33	22,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n52_B	Deltaplein blok F	10,50	22,17	19,24	12,31	22,63
n89_D	Deltaplein blok G	16,50	22,18	19,23	12,29	22,63
n114_A	Deltaplein blok G	7,50	22,14	19,23	12,30	22,61
n69_A	Deltaplein blok F	7,50	22,11	19,21	12,28	22,59
n40_A	Deltaplein blok E	7,50	22,05	19,17	12,24	22,54
n74_D	Deltaplein blok F	16,50	22,09	19,14	12,20	22,54
n112_D	Deltaplein blok G	16,50	22,05	19,10	12,16	22,50
n113_C	Deltaplein blok G	13,50	22,01	19,08	12,15	22,47
n151_B	Deltaplein blok B	10,50	21,99	19,08	12,15	22,46
n115_D	Deltaplein blok G	16,50	21,99	19,04	12,11	22,44
n64_D	Deltaplein blok F	16,50	21,96	19,00	12,07	22,41
n65_D	Deltaplein blok F	16,50	21,94	18,98	12,05	22,39
n75_F	Deltaplein blok F	22,50	21,90	18,96	12,03	22,36
n162_A	Deltaplein blok C	7,50	21,85	18,98	12,05	22,35
n83_C	Deltaplein blok F	13,50	21,90	18,95	12,02	22,35
n03_B	Atlantic Hotel	4,50	21,82	18,97	12,04	22,33
n104_A	Deltaplein blok G	7,50	21,82	18,93	12,00	22,31
n189_B	Deltaplein blok D	10,50	21,77	18,87	11,93	22,25
n53_A	Deltaplein blok F	7,50	21,77	18,84	11,91	22,23
n152_D	Deltaplein blok B	16,50	21,73	18,83	11,90	22,21
n75_C	Deltaplein blok F	13,50	21,73	18,79	11,86	22,19
n92_C	Deltaplein blok G	13,50	21,68	18,75	11,82	22,14
n90_D	Deltaplein blok G	16,50	21,68	18,72	11,79	22,13
n125_D	Deltaplein blok A	16,50	21,59	18,65	11,72	22,05
n94_B	Deltaplein blok G	10,50	21,59	18,66	11,73	22,05
n110_A	Deltaplein blok G	7,50	21,54	18,66	11,73	22,03
n116_D	Deltaplein blok G	16,50	21,58	18,63	11,70	22,03
n134_A	Deltaplein blok B	7,50	21,52	18,65	11,72	22,02
n123_A	Deltaplein blok A	7,50	21,51	18,60	11,67	21,98
n91_A	Deltaplein blok G	7,50	21,49	18,59	11,65	21,97
n86_B	Deltaplein blok F	10,50	21,44	18,52	11,59	21,91
n172_A	Deltaplein blok C	7,50	21,39	18,54	11,61	21,90
n151_A	Deltaplein blok B	7,50	21,36	18,48	11,55	21,85
n82_B	Deltaplein blok F	10,50	21,32	18,38	11,45	21,78
n95_D	Deltaplein blok G	16,50	21,30	18,37	11,44	21,76
n03_A	Atlantic Hotel	1,50	21,24	18,39	11,46	21,75
n143_B	Deltaplein blok B	10,50	21,26	18,36	11,42	21,74
n189_A	Deltaplein blok D	7,50	21,22	18,34	11,41	21,71
n89_C	Deltaplein blok G	13,50	21,17	18,22	11,28	21,62
n167_F	Deltaplein blok C	22,50	21,11	18,16	11,22	21,56
n127_D	Deltaplein blok A	16,50	21,05	18,11	11,17	21,51
n101_A	Deltaplein blok G	7,50	21,00	18,11	11,18	21,49
n74_C	Deltaplein blok F	13,50	21,01	18,07	11,14	21,47
n92_B	Deltaplein blok G	10,50	20,92	18,01	11,07	21,39
n115_C	Deltaplein blok G	13,50	20,89	17,96	11,03	21,35
n18b_A	Atlantic Hotel	37,50	20,86	17,97	11,04	21,35
n113_B	Deltaplein blok G	10,50	20,86	17,94	11,01	21,33
n83_B	Deltaplein blok F	10,50	20,87	17,94	11,01	21,33
n94_A	Deltaplein blok G	7,50	20,82	17,91	10,98	21,29
n95_C	Deltaplein blok G	13,50	20,82	17,90	10,97	21,29
n90_C	Deltaplein blok G	13,50	20,75	17,80	10,87	21,20
n52_A	Deltaplein blok F	7,50	20,73	17,80	10,87	21,19
n85_A	Deltaplein blok F	7,50	20,68	17,77	10,83	21,15
n152_C	Deltaplein blok B	13,50	20,65	17,74	10,81	21,12
n116_C	Deltaplein blok G	13,50	20,56	17,62	10,69	21,02
n95_B	Deltaplein blok G	10,50	20,54	17,64	10,70	21,02
n55_D	Deltaplein blok F	16,50	20,50	17,57	10,64	20,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n173_D	Deltaplein blok C	16,50	20,48	17,54	10,61	20,94
n75_B	Deltaplein blok F	10,50	20,42	17,51	10,58	20,89
n89_B	Deltaplein blok G	10,50	20,38	17,44	10,51	20,84
n64_C	Deltaplein blok F	13,50	20,26	17,30	10,37	20,71
n82_A	Deltaplein blok F	7,50	20,23	17,31	10,38	20,70
n42_E	Deltaplein blok E	19,50	20,25	17,28	10,35	20,69
n65_C	Deltaplein blok F	13,50	20,21	17,25	10,32	20,66
n167_E	Deltaplein blok C	19,50	20,17	17,23	10,30	20,63
n143_A	Deltaplein blok B	7,50	20,14	17,24	10,30	20,62
n95_A	Deltaplein blok G	7,50	20,12	17,24	10,31	20,61
n127_C	Deltaplein blok A	13,50	20,11	17,18	10,25	20,57
n112_C	Deltaplein blok G	13,50	20,05	17,10	10,16	20,50
n74_B	Deltaplein blok F	10,50	20,01	17,08	10,15	20,47
n90_B	Deltaplein blok G	10,50	19,98	17,04	10,10	20,44
n92_A	Deltaplein blok G	7,50	19,96	17,05	10,12	20,43
n86_A	Deltaplein blok F	7,50	19,92	17,01	10,07	20,39
n113_A	Deltaplein blok G	7,50	19,77	16,87	9,94	20,25
n115_B	Deltaplein blok G	10,50	19,77	16,84	9,91	20,23
n125_C	Deltaplein blok A	13,50	19,76	16,82	9,88	20,22
n173_C	Deltaplein blok C	13,50	19,72	16,80	9,87	20,19
n152_B	Deltaplein blok B	10,50	19,70	16,78	9,85	20,17
n89_A	Deltaplein blok G	7,50	19,66	16,73	9,80	20,12
n55_C	Deltaplein blok F	13,50	19,62	16,70	9,76	20,09
n167_D	Deltaplein blok C	16,50	19,58	16,66	9,73	20,05
n83_A	Deltaplein blok F	7,50	19,50	16,59	9,66	19,97
n75_A	Deltaplein blok F	7,50	19,41	16,52	9,59	19,90
n116_B	Deltaplein blok G	10,50	19,37	16,45	9,52	19,84
n167_B	Deltaplein blok C	10,50	19,26	16,37	9,44	19,75
n127_B	Deltaplein blok A	10,50	19,27	16,36	9,43	19,74
n42_D	Deltaplein blok E	16,50	19,28	16,30	9,37	19,72
n90_A	Deltaplein blok G	7,50	19,24	16,30	9,37	19,70
n167_C	Deltaplein blok C	13,50	19,13	16,22	9,29	19,60
n173_B	Deltaplein blok C	10,50	19,11	16,21	9,27	19,59
n152_A	Deltaplein blok B	7,50	19,11	16,19	9,26	19,58
n74_A	Deltaplein blok F	7,50	19,06	16,16	9,22	19,54
n41_D	Deltaplein blok E	16,50	19,08	16,11	9,17	19,52
n125_B	Deltaplein blok A	10,50	18,91	15,98	9,05	19,37
n64_B	Deltaplein blok F	10,50	18,80	15,85	8,92	19,25
n65_B	Deltaplein blok F	10,50	18,79	15,85	8,92	19,25
n55_B	Deltaplein blok F	10,50	18,76	15,85	8,92	19,23
n167_A	Deltaplein blok C	7,50	18,70	15,82	8,89	19,19
n112_B	Deltaplein blok G	10,50	18,65	15,72	8,78	19,11
n93_D	Deltaplein blok G	16,50	18,59	15,64	8,70	19,04
n115_A	Deltaplein blok G	7,50	18,56	15,65	8,72	19,03
n127_A	Deltaplein blok A	7,50	18,40	15,50	8,57	18,88
n173_A	Deltaplein blok C	7,50	18,35	15,46	8,53	18,84
n125_A	Deltaplein blok A	7,50	18,30	15,39	8,46	18,77
n38_D	Deltaplein blok E	16,50	18,27	15,29	8,36	18,71
n116_A	Deltaplein blok G	7,50	18,17	15,27	8,33	18,65
n153_D	Deltaplein blok B	16,50	18,10	15,19	8,25	18,57
n17a_E	Atlantic Hotel	37,50	18,09	15,17	8,24	18,56
n126_D	Deltaplein blok A	16,50	18,06	15,10	8,17	18,51
n42_C	Deltaplein blok E	13,50	18,05	15,09	8,16	18,50
n09_C	Atlantic Hotel	37,50	18,06	15,07	8,14	18,49
n41_C	Deltaplein blok E	13,50	17,94	14,98	8,05	18,39
n153_C	Deltaplein blok B	13,50	17,85	14,95	8,02	18,33
n08_C	Atlantic Hotel	37,50	17,89	14,90	7,97	18,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n111_D	Deltaplein blok G	16,50	17,85	14,89	7,96	18,30
n153_B	Deltaplein blok B	10,50	17,61	14,71	7,78	18,09
n64_A	Deltaplein blok F	7,50	17,62	14,70	7,77	18,09
n65_A	Deltaplein blok F	7,50	17,56	14,63	7,70	18,02
n112_A	Deltaplein blok G	7,50	17,49	14,57	7,64	17,96
n42_F	Deltaplein blok E	22,50	17,51	14,55	7,62	17,96
n153_A	Deltaplein blok B	7,50	17,47	14,57	7,64	17,95
n39_D	Deltaplein blok E	16,50	17,52	14,53	7,60	17,95
n55_A	Deltaplein blok F	7,50	17,32	14,41	7,48	17,79
n93_C	Deltaplein blok G	13,50	17,14	14,18	7,25	17,59
n41_B	Deltaplein blok E	10,50	17,05	14,12	7,19	17,51
n42_B	Deltaplein blok E	10,50	17,02	14,09	7,15	17,48
n17a_D	Atlantic Hotel	34,50	16,96	14,03	7,09	17,42
n08_B	Atlantic Hotel	34,50	16,27	13,29	6,36	16,71
n18a_F	Atlantic Hotel	22,50	16,23	13,27	6,34	16,68
n41_A	Deltaplein blok E	7,50	16,16	13,25	6,32	16,63
n17a_B	Atlantic Hotel	28,50	16,15	13,17	6,24	16,59
n42_A	Deltaplein blok E	7,50	16,11	13,19	6,26	16,58
n09_B	Atlantic Hotel	34,50	15,93	13,00	6,07	16,39
n18a_E	Atlantic Hotel	19,50	15,91	12,95	6,02	16,36
n93_B	Deltaplein blok G	10,50	15,86	12,91	5,98	16,31
n17a_C	Atlantic Hotel	31,50	15,77	12,81	5,88	16,22
n44_D	Deltaplein blok E	16,50	15,71	12,73	5,79	16,14
n17a_A	Atlantic Hotel	25,50	15,66	12,69	5,76	16,10
n111_C	Deltaplein blok G	13,50	15,35	12,41	5,48	15,81
n09_A	Atlantic Hotel	31,50	15,25	12,38	5,45	15,75
n18a_D	Atlantic Hotel	16,50	15,27	12,32	5,39	15,72
n18_F	Atlantic Hotel	16,50	15,22	12,28	5,34	15,68
n08_A	Atlantic Hotel	31,50	15,20	12,25	5,32	15,65
n17_F	Atlantic Hotel	22,50	15,16	12,20	5,26	15,60
n93_A	Deltaplein blok G	7,50	14,92	11,99	5,06	15,38
n152_F	Deltaplein blok B	22,50	14,89	11,94	5,01	15,34
n39_C	Deltaplein blok E	13,50	14,91	11,90	4,97	15,33
n18a_C	Atlantic Hotel	13,50	14,64	11,70	4,76	15,10
n18_E	Atlantic Hotel	13,50	14,61	11,67	4,74	15,07
n17_E	Atlantic Hotel	19,50	14,59	11,64	4,70	15,04
n38_C	Deltaplein blok E	13,50	14,46	11,46	4,52	14,88
n126_C	Deltaplein blok A	13,50	14,17	11,17	4,24	14,60
n44_C	Deltaplein blok E	13,50	14,08	11,09	4,16	14,51
n18a_B	Atlantic Hotel	10,50	14,02	11,08	4,15	14,48
n17_D	Atlantic Hotel	16,50	14,02	11,07	4,14	14,47
n18_D	Atlantic Hotel	10,50	14,01	11,07	4,14	14,47
n18a_A	Atlantic Hotel	7,50	14,00	11,07	4,14	14,46
n18_C	Atlantic Hotel	7,50	13,99	11,06	4,13	14,45
n111_B	Deltaplein blok G	10,50	13,97	11,06	4,13	14,44
n18_B	Atlantic Hotel	4,50	13,81	10,90	3,97	14,28
n45_D	Deltaplein blok E	16,50	13,83	10,84	3,91	14,26
n17_C	Atlantic Hotel	13,50	13,49	10,55	3,62	13,95
n111_A	Deltaplein blok G	7,50	13,02	10,12	3,19	13,50
n17_B	Atlantic Hotel	10,50	12,87	9,94	3,01	13,33
n44_B	Deltaplein blok E	10,50	12,53	9,55	2,62	12,97
n45_C	Deltaplein blok E	13,50	12,28	9,30	2,36	12,71
n126_B	Deltaplein blok A	10,50	11,83	8,84	1,91	12,26
n39_B	Deltaplein blok E	10,50	11,64	8,65	1,72	12,07
n44_A	Deltaplein blok E	7,50	11,20	8,23	1,30	11,64
n45_B	Deltaplein blok E	10,50	10,82	7,84	0,91	11,26
n126_A	Deltaplein blok A	7,50	10,69	7,75	0,82	11,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n38_B	Deltaplein blok E	10,50	10,70	7,72	0,79	11,14
n06a_C	Atlantic Hotel	31,50	10,05	7,07	0,14	10,49
n103_F	Deltaplein blok G	16,50	9,96	7,13	0,20	10,48
n45_A	Deltaplein blok E	7,50	9,75	6,79	-0,14	10,20
n39_A	Deltaplein blok E	7,50	9,62	6,64	-0,29	10,06
n06a_B	Atlantic Hotel	28,50	9,32	6,35	-0,58	9,76
n38_A	Deltaplein blok E	7,50	8,93	6,00	-0,93	9,39
n06a_A	Atlantic Hotel	25,50	8,77	5,82	-1,11	9,22
n06_F	Atlantic Hotel	22,50	8,56	5,63	-1,30	9,02
n06_E	Atlantic Hotel	19,50	8,08	5,18	-1,75	8,56
n25_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	8,03	5,10	-1,83	8,49
n06_D	Atlantic Hotel	16,50	7,47	4,58	-2,35	7,96
n06_C	Atlantic Hotel	13,50	6,91	4,04	-2,89	7,41
n06_B	Atlantic Hotel	10,50	6,49	3,63	-3,30	6,99
n06a_D	Atlantic Hotel	34,50	6,01	3,01	-3,92	6,44
n124_D	Deltaplein blok A	16,50	3,80	0,77	-6,16	4,21
n124_A	Deltaplein blok A	7,50	3,59	0,58	-6,35	4,01
n124_B	Deltaplein blok A	10,50	3,56	0,54	-6,39	3,97
n124_C	Deltaplein blok A	13,50	3,49	0,47	-6,46	3,90
n25_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	2,92	-0,01	-6,94	3,38
n07_D	Atlantic Hotel	16,50	-29,25	-32,24	-39,17	-28,82
n07_C	Atlantic Hotel	13,50	-29,59	-32,58	-39,51	-29,16
n07_B	Atlantic Hotel	10,50	-29,86	-32,84	-39,77	-29,42
n04_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--	--
n04_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--	--
n04_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n04_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n04_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n04a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n04a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n04a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n04b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n05_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--	--
n05_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--	--
n05_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n05a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n05b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n06_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n06a_E	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n07_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n07_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n07_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n07a_A	Atlantic Hotel	25,50	--	--	--	--
n07a_B	Atlantic Hotel	28,50	--	--	--	--
n07a_C	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n07a_D	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--	--
n07a_E	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n10_A	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n10_B	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--	--
n10_C	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n102_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n102_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n102_C	Deltaplein blok G	7,50	--	--	--	--
n102_D	Deltaplein blok G	10,50	--	--	--	--
n102_E	Deltaplein blok G	13,50	--	--	--	--
n102_F	Deltaplein blok G	16,50	--	--	--	--
n103_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n103_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n103_C	Deltaplein blok G	7,50	--	--	--	--
n103_D	Deltaplein blok G	10,50	--	--	--	--
n103_E	Deltaplein blok G	13,50	--	--	--	--
n11_A	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n11_B	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--	--
n11_C	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n128_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n128_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--
n128_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n128_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n128_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n128_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n129_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n129_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--
n129_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n129_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n129_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n129_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n15_A	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n15_B	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--	--
n15_C	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n16_A	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n16_B	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--	--
n16_C	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n17_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n27_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	--	--	--	--
n27_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	--	--	--	--
n28_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	--	--	--	--
n28_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	--	--	--	--
n50_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n50_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n50_C	Deltaplein blok F	7,50	--	--	--	--
n50_D	Deltaplein blok F	10,50	--	--	--	--
n50_E	Deltaplein blok F	13,50	--	--	--	--
n50_F	Deltaplein blok F	16,50	--	--	--	--
n50a_A	Deltaplein blok F	19,50	--	--	--	--
n50a_B	Deltaplein blok F	22,50	--	--	--	--
n51_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n51_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n51_C	Deltaplein blok F	7,50	--	--	--	--
n51_D	Deltaplein blok F	10,50	--	--	--	--
n51_E	Deltaplein blok F	13,50	--	--	--	--
n51_F	Deltaplein blok F	16,50	--	--	--	--
n72_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoek van Hollandlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n72_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n72_C	Deltaplein blok F	7,50	--	--	--	--
n72_D	Deltaplein blok F	10,50	--	--	--	--
n72_E	Deltaplein blok F	13,50	--	--	--	--
n72_F	Deltaplein blok F	16,50	--	--	--	--
n73_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n73_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n73_C	Deltaplein blok F	7,50	--	--	--	--
n73_D	Deltaplein blok F	10,50	--	--	--	--
n73_E	Deltaplein blok F	13,50	--	--	--	--
n73_F	Deltaplein blok F	16,50	--	--	--	--
n87_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n87_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n87_C	Deltaplein blok G	7,50	--	--	--	--
n87_D	Deltaplein blok G	10,50	--	--	--	--
n87_E	Deltaplein blok G	13,50	--	--	--	--
n87_F	Deltaplein blok G	16,50	--	--	--	--
n88_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n88_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n88_C	Deltaplein blok G	7,50	--	--	--	--
n88_D	Deltaplein blok G	10,50	--	--	--	--
n88_E	Deltaplein blok G	13,50	--	--	--	--
n88_F	Deltaplein blok G	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
w68_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	43,69	41,01	34,08	44,29	
w67_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	43,42	40,75	33,82	44,03	
w69_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	43,41	40,74	33,81	44,02	
w68_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	43,12	40,45	33,52	43,73	
w68_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	43,01	40,35	33,42	43,62	
w67_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	42,87	40,20	33,27	43,48	
w69_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	42,87	40,21	33,28	43,48	
w67_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	42,81	40,15	33,22	43,42	
w69_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	42,74	40,08	33,15	43,35	
w70_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	42,06	39,39	32,46	42,67	
w70_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	41,57	38,90	31,97	42,18	
w70_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	41,33	38,68	31,75	41,95	
w66_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	40,47	37,80	30,87	41,08	
w66_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	40,21	37,54	30,61	40,82	
w66_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	40,11	37,45	30,52	40,72	
w65_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	39,38	36,70	29,77	39,98	
w65_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	39,09	36,42	29,49	39,70	
w65_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	38,83	36,17	29,24	39,44	
w64_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	37,91	35,23	28,30	38,51	
w64_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	37,70	35,03	28,10	38,31	
w64_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	37,34	34,68	27,75	37,95	
w63_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	35,68	33,00	26,07	36,28	
w63_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	35,67	32,99	26,06	36,27	
w102_C	Schapenatjesduin West	7,50	35,50	32,83	25,90	36,11	
w80_C	Schapenatjesduin West	7,50	35,43	32,75	25,82	36,03	
w63_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	35,23	32,57	25,64	35,84	
w81_C	Schapenatjesduin West	7,50	34,97	32,29	25,36	35,57	
w101_C	Schapenatjesduin West	7,50	34,95	32,27	25,34	35,55	
w71_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	34,87	32,17	25,24	35,46	
w82_C	Schapenatjesduin West	7,50	34,34	31,66	24,73	34,94	
w83_C	Schapenatjesduin West	7,50	33,83	31,15	24,22	34,43	
w62_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	33,74	31,06	24,13	34,34	
w80_B	Schapenatjesduin West	4,50	33,70	31,03	24,10	34,31	
w62_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	33,70	31,02	24,09	34,30	
w102_B	Schapenatjesduin West	4,50	33,59	30,92	23,99	34,20	
w100_C	Schapenatjesduin West	7,50	33,58	30,90	23,97	34,18	
w61_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	33,57	30,88	23,95	34,17	
w61_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	33,56	30,88	23,95	34,16	
w62_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	33,55	30,89	23,96	34,16	
w75_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	33,38	30,70	23,77	33,98	
w81_B	Schapenatjesduin West	4,50	33,34	30,67	23,74	33,95	
w61_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	33,32	30,66	23,73	33,93	
w76_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	33,20	30,52	23,59	33,80	
w74_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	33,13	30,45	23,52	33,73	
w101_B	Schapenatjesduin West	4,50	33,01	30,34	23,41	33,62	
w60_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	32,88	30,20	23,27	33,48	
w30_F	Waldeck	18,00	32,85	30,16	23,23	33,45	
w82_B	Schapenatjesduin West	4,50	32,80	30,12	23,19	33,40	
w71_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	32,76	30,06	23,13	33,35	
w28_F	Waldeck	18,00	32,70	30,01	23,08	33,30	
w60_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	32,56	29,89	22,96	33,17	
w80_A	Schapenatjesduin West	1,50	32,45	29,79	22,86	33,06	
w84_C	Schapenatjesduin West	7,50	32,36	29,67	22,74	32,96	
w29_F	Waldeck	18,00	32,32	29,63	22,70	32,92	
w31_F	Waldeck	18,00	32,29	29,60	22,67	32,89	
w75_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	32,28	29,60	22,67	32,88	
w83_B	Schapenatjesduin West	4,50	32,24	29,57	22,64	32,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w81_A	Schapenatjesduin West	1,50	32,18	29,52	22,59	32,79
w76_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	32,15	29,47	22,54	32,75
w102_A	Schapenatjesduin West	1,50	32,13	29,46	22,53	32,74
w27_F	Waldeck	18,00	32,08	29,39	22,46	32,68
w98_C	Schapenatjesduin West	7,50	32,07	29,37	22,44	32,66
w74_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	31,96	29,29	22,36	32,57
w24_F	Waldeck	18,00	31,95	29,25	22,32	32,54
w30_E	Waldeck	13,50	31,93	29,24	22,31	32,53
w25_F	Waldeck	18,00	31,77	29,07	22,14	32,36
w82_A	Schapenatjesduin West	1,50	31,73	29,07	22,14	32,34
w28_E	Waldeck	13,50	31,70	29,01	22,08	32,30
w26_F	Waldeck	18,00	31,69	28,99	22,06	32,28
w60_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	31,60	28,95	22,02	32,22
w32_F	Waldeck	18,00	31,60	28,90	21,97	32,19
w30_D	Waldeck	10,50	31,56	28,86	21,93	32,15
w29_E	Waldeck	13,50	31,53	28,84	21,91	32,13
w71_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	31,51	28,83	21,90	32,11
w28_D	Waldeck	10,50	31,45	28,75	21,82	32,04
w97_C	Schapenatjesduin West	7,50	31,38	28,66	21,73	31,96
w99_C	Schapenatjesduin West	7,50	31,33	28,63	21,70	31,92
w59_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	31,28	28,59	21,66	31,88
w84_B	Schapenatjesduin West	4,50	31,19	28,51	21,58	31,79
w77_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	31,15	28,46	21,53	31,75
w29_D	Waldeck	10,50	31,13	28,44	21,51	31,73
w75_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	31,09	28,43	21,50	31,70
w100_B	Schapenatjesduin West	4,50	31,09	28,40	21,47	31,69
w83_A	Schapenatjesduin West	1,50	31,08	28,42	21,49	31,69
w74_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	31,07	28,41	21,48	31,68
w27_E	Waldeck	13,50	31,02	28,33	21,40	31,62
w76_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	31,00	28,34	21,41	31,61
w31_E	Waldeck	13,50	30,93	28,24	21,31	31,53
w33_F	Waldeck	18,00	30,81	28,12	21,19	31,41
w85_C	Schapenatjesduin West	7,50	30,81	28,11	21,18	31,40
w24_E	Waldeck	13,50	30,79	28,10	21,17	31,39
w31_D	Waldeck	10,50	30,78	28,09	21,16	31,38
w26_E	Waldeck	13,50	30,76	28,07	21,14	31,36
w72_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	30,71	27,97	21,04	31,28
w22_F	Waldeck	18,00	30,68	27,97	21,04	31,27
w27_D	Waldeck	10,50	30,67	27,98	21,05	31,27
w23_F	Waldeck	18,00	30,65	27,95	21,02	31,24
w25_E	Waldeck	13,50	30,60	27,90	20,97	31,19
w21_F	Waldeck	18,00	30,55	27,85	20,91	31,14
w24_D	Waldeck	10,50	30,52	27,83	20,90	31,12
w28_C	Waldeck	7,50	30,49	27,79	20,86	31,08
w77_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	30,43	27,74	20,81	31,03
w26_D	Waldeck	10,50	30,41	27,71	20,78	31,00
w59_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	30,37	27,68	20,75	30,97
w25_D	Waldeck	10,50	30,36	27,66	20,73	30,95
w30_C	Waldeck	7,50	30,17	27,47	20,54	30,76
w22_E	Waldeck	13,50	30,09	27,38	20,45	30,68
w84_A	Schapenatjesduin West	1,50	30,04	27,38	20,45	30,65
w24_C	Waldeck	7,50	30,04	27,35	20,42	30,64
w34_F	Waldeck	18,00	30,03	27,34	20,41	30,63
w28_B	Waldeck	4,50	30,00	27,31	20,38	30,60
w98_B	Schapenatjesduin West	4,50	30,01	27,30	20,37	30,60
w38_F	Waldeck	18,00	29,99	27,30	20,37	30,59
w21_E	Waldeck	13,50	29,97	27,26	20,33	30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w27_C	Waldeck	7,50	29,95	27,26	20,33	30,55
w97_B	Schapenatjesduin West	4,50	29,94	27,22	20,29	30,52
w22_D	Waldeck	10,50	29,91	27,21	20,28	30,50
w101_A	Schapenatjesduin West	1,50	29,85	27,17	20,24	30,45
w21_D	Waldeck	10,50	29,85	27,14	20,21	30,44
w39_F	Waldeck	18,00	29,78	27,08	20,15	30,37
w96_C	Schapenatjesduin West	7,50	29,79	27,07	20,14	30,37
w29_C	Waldeck	7,50	29,73	27,04	20,11	30,33
w85_B	Schapenatjesduin West	4,50	29,73	27,04	20,11	30,33
w32_E	Waldeck	13,50	29,72	27,01	20,08	30,31
w26_C	Waldeck	7,50	29,68	26,99	20,06	30,28
w20_F	Waldeck	18,00	29,65	26,93	20,00	30,23
w35_F	Waldeck	18,00	29,58	26,89	19,96	30,18
w86_C	Schapenatjesduin West	7,50	29,57	26,87	19,94	30,16
w25_C	Waldeck	7,50	29,52	26,82	19,89	30,11
w58_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	29,51	26,80	19,87	30,10
w27_B	Waldeck	4,50	29,47	26,78	19,85	30,07
w30_B	Waldeck	4,50	29,45	26,76	19,83	30,05
w36_F	Waldeck	18,00	29,46	26,76	19,83	30,05
w22_C	Waldeck	7,50	29,43	26,73	19,80	30,02
w23_E	Waldeck	13,50	29,39	26,69	19,76	29,98
w21_C	Waldeck	7,50	29,35	26,65	19,72	29,94
w31_C	Waldeck	7,50	29,34	26,66	19,73	29,94
w32_D	Waldeck	10,50	29,32	26,61	19,68	29,91
w26_B	Waldeck	4,50	29,25	26,56	19,63	29,85
w77_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	29,21	26,54	19,61	29,82
w37_F	Waldeck	18,00	29,15	26,46	19,53	29,75
w73_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	29,17	26,43	19,50	29,74
w59_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	29,10	26,43	19,50	29,71
w23_D	Waldeck	10,50	29,09	26,38	19,45	29,68
w29_B	Waldeck	4,50	29,07	26,39	19,46	29,67
w57_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	29,07	26,36	19,43	29,66
w54_F	Waldeck	18,00	29,06	26,36	19,43	29,65
w88_C	Schapenatjesduin West	7,50	29,04	26,33	19,40	29,63
w78_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	29,00	26,30	19,37	29,59
w40_F	Waldeck	18,00	28,94	26,24	19,31	29,53
w86_B	Schapenatjesduin West	4,50	28,92	26,23	19,30	29,52
w79_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	28,92	26,21	19,28	29,51
w23_C	Waldeck	7,50	28,84	26,13	19,20	29,43
w53_F	Waldeck	18,00	28,81	26,10	19,17	29,40
w33_E	Waldeck	13,50	28,80	26,09	19,16	29,39
w20_E	Waldeck	13,50	28,79	26,07	19,14	29,37
w95_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,75	26,03	19,10	29,33
w32_C	Waldeck	7,50	28,68	25,98	19,05	29,27
w21_B	Waldeck	4,50	28,67	25,97	19,04	29,26
w22_B	Waldeck	4,50	28,66	25,96	19,03	29,25
w85_A	Schapenatjesduin West	1,50	28,52	25,85	18,92	29,13
w87_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,54	25,84	18,91	29,13
w28_A	Waldeck	1,50	28,49	25,82	18,89	29,10
w10_F	Wijndaelerstrip	18,00	28,48	25,77	18,84	29,07
w11_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	28,47	25,76	18,83	29,06
w89_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,43	25,72	18,79	29,02
w27_A	Waldeck	1,50	28,40	25,74	18,81	29,01
w38_E	Waldeck	13,50	28,42	25,71	18,78	29,01
w24_B	Waldeck	4,50	28,40	25,71	18,78	29,00
w08_F	Wijndaelerstrip	18,00	28,38	25,67	18,74	28,97
w58_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	28,37	25,66	18,73	28,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w09_F	Wijndaelerstrip	18,00	28,35	25,64	18,71	28,94
w20_D	Waldeck	10,50	28,36	25,64	18,71	28,94
w78_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	28,26	25,56	18,63	28,85
w90_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,25	25,55	18,62	28,84
w91_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,25	25,53	18,60	28,83
w52_F	Waldeck	18,00	28,21	25,50	18,57	28,80
w26_A	Waldeck	1,50	28,18	25,51	18,58	28,79
w39_E	Waldeck	13,50	28,19	25,48	18,55	28,78
w06_F	Wijndaelerstrip	18,00	28,18	25,46	18,53	28,76
w34_E	Waldeck	13,50	28,13	25,42	18,49	28,72
w23_B	Waldeck	4,50	28,08	25,38	18,45	28,67
w10_E	Wijndaelerstrip	13,50	28,03	25,31	18,38	28,61
w41_F	Waldeck	18,00	28,02	25,32	18,39	28,61
w11_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	28,01	25,29	18,36	28,59
w05_F	Wijndaelerstrip	18,00	28,00	25,28	18,35	28,58
w54_E	Waldeck	13,50	27,99	25,27	18,34	28,57
w12_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	27,97	25,26	18,33	28,56
w08_E	Wijndaelerstrip	13,50	27,96	25,24	18,31	28,54
w09_E	Wijndaelerstrip	13,50	27,94	25,23	18,30	28,53
w42_F	Waldeck	18,00	27,93	25,23	18,30	28,52
w88_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,93	25,23	18,30	28,52
w96_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,94	25,21	18,28	28,52
w06_E	Wijndaelerstrip	13,50	27,90	25,18	18,25	28,48
w19_F	Waldeck	18,00	27,84	25,12	18,19	28,42
w20_C	Waldeck	7,50	27,84	25,11	18,18	28,42
w43_F	Waldeck	18,00	27,83	25,13	18,20	28,42
w11_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	27,81	25,09	18,16	28,39
w36_E	Waldeck	13,50	27,79	25,08	18,15	28,38
w06_D	Wijndaelerstrip	10,50	27,78	25,06	18,13	28,36
w95_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,77	25,06	18,13	28,36
w55_F	Waldeck	18,00	27,76	25,05	18,12	28,35
w86_A	Schapenatjesduin West	1,50	27,75	25,07	18,14	28,35
w57_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	27,75	25,04	18,11	28,34
w05_E	Wijndaelerstrip	13,50	27,75	25,03	18,10	28,33
w08_D	Wijndaelerstrip	10,50	27,74	25,01	18,08	28,32
w04_F	Wijndaelerstrip	18,00	27,70	24,98	18,05	28,28
w79_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	27,68	24,97	18,04	28,27
w37_E	Waldeck	13,50	27,64	24,94	18,01	28,23
w43_C	Waldeck	7,50	27,65	24,93	18,00	28,23
w53_E	Waldeck	13,50	27,64	24,93	18,00	28,23
w56_F	Waldeck	18,00	27,64	24,93	18,00	28,23
w40_E	Waldeck	13,50	27,63	24,92	17,99	28,22
w09_D	Wijndaelerstrip	10,50	27,62	24,91	17,98	28,21
w51_F	Waldeck	18,00	27,62	24,92	17,99	28,21
w10_D	Wijndaelerstrip	10,50	27,60	24,87	17,94	28,18
w99_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,60	24,87	17,94	28,18
w87_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,56	24,86	17,93	28,15
w25_B	Waldeck	4,50	27,55	24,84	17,91	28,14
w07_F	Wijndaelerstrip	18,00	27,51	24,80	17,87	28,10
w21_A	Waldeck	1,50	27,49	24,82	17,89	28,10
w22_A	Waldeck	1,50	27,49	24,81	17,88	28,09
w05_D	Wijndaelerstrip	10,50	27,50	24,78	17,85	28,08
w35_E	Waldeck	13,50	27,45	24,75	17,81	28,04
w04_D	Wijndaelerstrip	10,50	27,39	24,66	17,73	27,97
w89_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,33	24,63	17,70	27,92
w54_D	Waldeck	10,50	27,33	24,61	17,68	27,91
w12_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	27,30	24,58	17,65	27,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w43_B	Waldeck	4,50	27,29	24,58	17,65	27,88
w90_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,28	24,59	17,66	27,88
w52_E	Waldeck	13,50	27,27	24,56	17,63	27,86
w19_E	Waldeck	13,50	27,25	24,52	17,59	27,83
w07_E	Wijndaelerstrip	13,50	27,23	24,52	17,59	27,82
w24_A	Waldeck	1,50	27,19	24,51	17,58	27,79
w46_C	Waldeck	7,50	27,17	24,45	17,52	27,75
w42_E	Waldeck	13,50	27,15	24,45	17,52	27,74
w12_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	27,14	24,42	17,49	27,72
w11_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	27,13	24,41	17,48	27,71
w41_E	Waldeck	13,50	27,12	24,41	17,48	27,71
w56_E	Waldeck	13,50	27,11	24,40	17,47	27,70
w04_E	Wijndaelerstrip	13,50	27,11	24,38	17,45	27,69
w58_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	27,08	24,39	17,46	27,68
w07_D	Wijndaelerstrip	10,50	27,08	24,37	17,44	27,67
w15_C	Wijndaelerstrip	7,50	27,08	24,35	17,42	27,66
w43_E	Waldeck	13,50	27,07	24,36	17,43	27,66
w19_D	Waldeck	10,50	27,07	24,34	17,41	27,65
w13_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	27,04	24,33	17,40	27,63
w20_B	Waldeck	4,50	27,04	24,32	17,39	27,62
w53_D	Waldeck	10,50	27,00	24,29	17,36	27,59
w47_C	Waldeck	7,50	27,00	24,28	17,35	27,58
w23_A	Waldeck	1,50	26,95	24,28	17,35	27,56
w40_D	Waldeck	10,50	26,96	24,25	17,32	27,55
w06_C	Wijndaelerstrip	7,50	26,95	24,22	17,29	27,53
w16_C	Wijndaelerstrip	7,50	26,95	24,22	17,29	27,53
w100_A	Schapenatjesduin West	1,50	26,92	24,20	17,27	27,50
w93_C	Schapenatjesduin West	7,50	26,91	24,17	17,24	27,48
w51_E	Waldeck	13,50	26,88	24,17	17,24	27,47
w78_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	26,87	24,19	17,26	27,47
w08_C	Wijndaelerstrip	7,50	26,87	24,14	17,20	27,44
w10_C	Wijndaelerstrip	7,50	26,86	24,14	17,21	27,44
w14_C	Wijndaelerstrip	7,50	26,85	24,13	17,20	27,43
w54_C	Waldeck	7,50	26,85	24,13	17,20	27,43
w04_C	Wijndaelerstrip	7,50	26,84	24,10	17,17	27,41
w55_E	Waldeck	13,50	26,83	24,11	17,18	27,41
w56_D	Waldeck	10,50	26,82	24,11	17,18	27,41
w52_D	Waldeck	10,50	26,80	24,08	17,15	27,38
w11_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	26,78	24,07	17,14	27,37
w45_C	Waldeck	7,50	26,79	24,06	17,13	27,37
w39_D	Waldeck	10,50	26,76	24,03	17,10	27,34
w48_C	Waldeck	7,50	26,75	24,03	17,10	27,33
w14_D	Wijndaelerstrip	10,50	26,74	24,02	17,09	27,32
w43_D	Waldeck	10,50	26,72	24,01	17,08	27,31
w15_B	Wijndaelerstrip	4,50	26,70	23,98	17,05	27,28
w97_A	Schapenatjesduin West	1,50	26,71	23,97	17,04	27,28
w51_C	Waldeck	7,50	26,66	23,94	17,01	27,24
w05_C	Wijndaelerstrip	7,50	26,65	23,92	16,99	27,23
w41_D	Waldeck	10,50	26,65	23,93	17,00	27,23
w53_C	Waldeck	7,50	26,62	23,90	16,97	27,20
w45_F	Waldeck	18,00	26,60	23,89	16,96	27,19
w42_D	Waldeck	10,50	26,59	23,88	16,95	27,18
w55_D	Waldeck	10,50	26,60	23,88	16,95	27,18
w12_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	26,58	23,86	16,93	27,16
w40_C	Waldeck	7,50	26,56	23,84	16,91	27,14
w46_B	Waldeck	4,50	26,55	23,84	16,91	27,14
w03_F	Wijndaelerstrip	18,00	26,55	23,83	16,90	27,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w45_D	Waldeck	10,50	26,54	23,83	16,90	27,13
w16_B	Wijndaelerstrip	4,50	26,54	23,81	16,88	27,12
w44_F	Waldeck	18,00	26,52	23,81	16,88	27,11
w36_D	Waldeck	10,50	26,51	23,78	16,85	27,09
w03_D	Wijndaelerstrip	10,50	26,50	23,78	16,85	27,08
w10_B	Wijndaelerstrip	4,50	26,50	23,78	16,85	27,08
w41_C	Waldeck	7,50	26,49	23,77	16,84	27,07
w52_C	Waldeck	7,50	26,48	23,77	16,84	27,07
w50_F	Waldeck	18,00	26,46	23,76	16,83	27,05
w55_C	Waldeck	7,50	26,47	23,75	16,82	27,05
w56_C	Waldeck	7,50	26,46	23,74	16,81	27,04
w47_B	Waldeck	4,50	26,44	23,72	16,79	27,02
w46_F	Waldeck	18,00	26,41	23,70	16,77	27,00
w13_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	26,39	23,68	16,75	26,98
w57_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	26,38	23,67	16,74	26,97
w72_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	26,42	23,65	16,72	26,97
w09_C	Wijndaelerstrip	7,50	26,38	23,66	16,73	26,96
w87_A	Schapenatjesduin West	1,50	26,36	23,67	16,74	26,96
w44_C	Waldeck	7,50	26,35	23,63	16,70	26,93
w46_D	Waldeck	10,50	26,34	23,64	16,71	26,93
w51_D	Waldeck	10,50	26,35	23,63	16,70	26,93
w08_B	Wijndaelerstrip	4,50	26,34	23,62	16,69	26,92
w48_B	Waldeck	4,50	26,33	23,62	16,69	26,92
w91_B	Schapenatjesduin West	4,50	26,31	23,59	16,66	26,89
w19_C	Waldeck	7,50	26,31	23,58	16,64	26,88
w49_C	Waldeck	7,50	26,30	23,57	16,64	26,88
w33_D	Waldeck	10,50	26,30	23,56	16,63	26,87
w38_D	Waldeck	10,50	26,30	23,56	16,63	26,87
w42_C	Waldeck	7,50	26,25	23,54	16,61	26,84
w13_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	26,24	23,52	16,59	26,82
w06_B	Wijndaelerstrip	4,50	26,23	23,51	16,58	26,81
w16_D	Wijndaelerstrip	10,50	26,23	23,51	16,58	26,81
w15_F	Wijndaelerstrip	18,00	26,22	23,50	16,57	26,80
w15_D	Wijndaelerstrip	10,50	26,20	23,48	16,55	26,78
w25_A	Waldeck	1,50	26,18	23,50	16,57	26,78
w13_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	26,19	23,47	16,54	26,77
w54_B	Waldeck	4,50	26,17	23,47	16,54	26,76
w03_C	Wijndaelerstrip	7,50	26,16	23,43	16,50	26,74
w94_C	Schapenatjesduin West	7,50	26,16	23,44	16,51	26,74
w17_C	Wijndaelerstrip	7,50	26,15	23,43	16,50	26,73
w14_B	Wijndaelerstrip	4,50	26,13	23,42	16,49	26,72
w33_C	Waldeck	7,50	26,16	23,41	16,48	26,72
w108_C	International School	7,50	26,13	23,41	16,48	26,71
w39_C	Waldeck	7,50	26,12	23,39	16,46	26,70
w92_C	Schapenatjesduin West	7,50	26,13	23,38	16,45	26,69
w04_B	Wijndaelerstrip	4,50	26,09	23,36	16,43	26,67
w12_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	26,08	23,37	16,44	26,67
w44_D	Waldeck	10,50	26,06	23,36	16,43	26,65
w56_B	Waldeck	4,50	26,06	23,35	16,42	26,65
w16_F	Wijndaelerstrip	18,00	26,06	23,34	16,41	26,64
w108_D	International School	10,50	26,04	23,34	16,41	26,63
w48_F	Waldeck	18,00	26,03	23,32	16,39	26,62
w17_D	Wijndaelerstrip	10,50	26,02	23,30	16,37	26,60
w110_D	International School	10,50	25,98	23,27	16,34	26,57
w51_B	Waldeck	4,50	25,99	23,27	16,34	26,57
w45_E	Waldeck	13,50	25,94	23,22	16,29	26,52
w53_B	Waldeck	4,50	25,93	23,22	16,29	26,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w05_B	Wijndaelerstrip	4,50	25,92	23,19	16,26	26,50
w34_D	Waldeck	10,50	25,91	23,18	16,25	26,49
w46_E	Waldeck	13,50	25,90	23,19	16,26	26,49
w109_C	International School	7,50	25,89	23,18	16,25	26,48
w19_B	Waldeck	4,50	25,90	23,18	16,25	26,48
w88_A	Schapenatjesduin West	1,50	25,88	23,19	16,26	26,48
w03_E	Wijndaelerstrip	13,50	25,88	23,16	16,23	26,46
w07_C	Wijndaelerstrip	7,50	25,88	23,16	16,23	26,46
w52_B	Waldeck	4,50	25,85	23,14	16,21	26,44
w43_A	Waldeck	1,50	25,84	23,14	16,21	26,43
w49_B	Waldeck	4,50	25,85	23,13	16,20	26,43
w09_B	Wijndaelerstrip	4,50	25,81	23,10	16,17	26,40
w14_F	Wijndaelerstrip	18,00	25,80	23,09	16,16	26,39
w49_F	Waldeck	18,00	25,80	23,09	16,16	26,39
w13_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	25,79	23,08	16,15	26,38
w36_C	Waldeck	7,50	25,80	23,06	16,13	26,37
w02_D	Wijndaelerstrip	10,50	25,76	23,03	16,10	26,34
w17_F	Wijndaelerstrip	18,00	25,76	23,04	16,11	26,34
w02_C	Wijndaelerstrip	7,50	25,73	22,99	16,06	26,30
w15_E	Wijndaelerstrip	13,50	25,72	23,00	16,07	26,30
w90_A	Schapenatjesduin West	1,50	25,66	22,99	16,06	26,27
w37_D	Waldeck	10,50	25,69	22,95	16,02	26,26
w109_D	International School	10,50	25,66	22,95	16,02	26,25
w44_E	Waldeck	13,50	25,66	22,95	16,02	26,25
w55_B	Waldeck	4,50	25,66	22,95	16,02	26,25
w47_F	Waldeck	18,00	25,65	22,94	16,01	26,24
w50_C	Waldeck	7,50	25,66	22,94	16,01	26,24
w79_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	25,64	22,93	16,00	26,23
w16_E	Wijndaelerstrip	13,50	25,60	22,88	15,95	26,18
w45_B	Waldeck	4,50	25,58	22,86	15,93	26,16
w47_D	Waldeck	10,50	25,56	22,84	15,91	26,14
w48_D	Waldeck	10,50	25,55	22,83	15,90	26,13
w02_F	Wijndaelerstrip	18,00	25,54	22,82	15,89	26,12
w42_B	Waldeck	4,50	25,45	22,74	15,81	26,04
w18_F	Wijndaelerstrip	18,00	25,44	22,72	15,79	26,02
w01_F	Wijndaelerstrip	18,00	25,42	22,70	15,77	26,00
w89_A	Schapenatjesduin West	1,50	25,40	22,72	15,79	26,00
w108_E	International School	13,50	25,41	22,69	15,76	25,99
w110_C	International School	7,50	25,40	22,69	15,76	25,99
w50_E	Waldeck	13,50	25,40	22,69	15,76	25,99
w41_B	Waldeck	4,50	25,38	22,67	15,74	25,97
w98_A	Schapenatjesduin West	1,50	25,38	22,62	15,69	25,94
w14_E	Wijndaelerstrip	13,50	25,35	22,63	15,70	25,93
w07_B	Wijndaelerstrip	4,50	25,34	22,62	15,69	25,92
w38_C	Waldeck	7,50	25,36	22,60	15,67	25,92
w03_B	Wijndaelerstrip	4,50	25,30	22,57	15,64	25,88
w93_B	Schapenatjesduin West	4,50	25,30	22,57	15,64	25,88
w35_D	Waldeck	10,50	25,28	22,55	15,62	25,86
w95_A	Schapenatjesduin West	1,50	25,26	22,56	15,63	25,85
w17_B	Wijndaelerstrip	4,50	25,24	22,52	15,59	25,82
w17_E	Wijndaelerstrip	13,50	25,24	22,52	15,59	25,82
w50_B	Waldeck	4,50	25,18	22,46	15,53	25,76
w48_E	Waldeck	13,50	25,16	22,45	15,52	25,75
w107_C	International School	7,50	25,15	22,43	15,50	25,73
w111_C	International School	7,50	25,07	22,35	15,42	25,65
w108_B	International School	4,50	25,04	22,32	15,39	25,62
w49_D	Waldeck	10,50	25,04	22,31	15,38	25,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w02_B	Wijndaelerstrip	4,50	24,97	22,24	15,31	25,55
w44_B	Waldeck	4,50	24,95	22,22	15,29	25,53
w47_E	Waldeck	13,50	24,94	22,23	15,30	25,53
w110_E	International School	13,50	24,93	22,22	15,29	25,52
w32_B	Waldeck	4,50	24,97	22,20	15,27	25,52
w73_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	24,95	22,18	15,25	25,50
w109_E	International School	13,50	24,91	22,19	15,26	25,49
w34_C	Waldeck	7,50	24,90	22,16	15,23	25,47
w18_D	Wijndaelerstrip	10,50	24,88	22,15	15,22	25,46
w94_B	Schapenatjesduin West	4,50	24,87	22,15	15,22	25,45
w50_D	Waldeck	10,50	24,86	22,14	15,21	25,44
w18_C	Wijndaelerstrip	7,50	24,85	22,12	15,19	25,43
w29_A	Waldeck	1,50	24,81	22,10	15,17	25,40
w02_E	Wijndaelerstrip	13,50	24,81	22,09	15,16	25,39
w104_C	International School	7,50	24,74	22,01	15,08	25,32
w105_C	International School	7,50	24,74	22,02	15,09	25,32
w49_E	Waldeck	13,50	24,74	22,02	15,09	25,32
w113_C	International School	7,50	24,71	21,98	15,05	25,29
w51_A	Waldeck	1,50	24,69	21,99	15,06	25,28
w92_B	Schapenatjesduin West	4,50	24,71	21,97	15,04	25,28
w109_B	International School	4,50	24,69	21,97	15,04	25,27
w01_D	Wijndaelerstrip	10,50	24,66	21,93	15,00	25,24
w18_E	Wijndaelerstrip	13,50	24,62	21,90	14,97	25,20
w40_B	Waldeck	4,50	24,62	21,90	14,97	25,20
w107_D	International School	10,50	24,57	21,85	14,92	25,15
w110_B	International School	4,50	24,57	21,85	14,92	25,15
w106_C	International School	7,50	24,56	21,84	14,91	25,14
w112_C	International School	7,50	24,56	21,83	14,90	25,14
w37_C	Waldeck	7,50	24,57	21,82	14,89	25,13
w103_C	International School	7,50	24,52	21,79	14,86	25,10
w104_D	International School	10,50	24,52	21,80	14,87	25,10
w01_C	Wijndaelerstrip	7,50	24,51	21,78	14,85	25,09
w01_E	Wijndaelerstrip	13,50	24,50	21,78	14,85	25,08
w31_B	Waldeck	4,50	24,39	21,62	14,69	24,94
w35_C	Waldeck	7,50	24,34	21,60	14,67	24,91
w91_A	Schapenatjesduin West	1,50	24,31	21,61	14,68	24,90
w111_B	International School	4,50	24,31	21,58	14,65	24,89
w107_B	International School	4,50	24,28	21,56	14,63	24,86
w36_B	Waldeck	4,50	24,26	21,50	14,56	24,82
w04_A	Wijndaelerstrip	1,50	24,21	21,51	14,58	24,80
w39_B	Waldeck	4,50	24,24	21,49	14,56	24,80
w15_A	Wijndaelerstrip	1,50	24,20	21,48	14,55	24,78
w113_E	International School	13,50	24,12	21,39	14,46	24,70
w20_A	Waldeck	1,50	24,11	21,38	14,45	24,69
w103_E	International School	13,50	24,10	21,37	14,44	24,68
w112_B	International School	4,50	24,09	21,37	14,44	24,67
w38_B	Waldeck	4,50	24,09	21,33	14,40	24,65
w30_A	Waldeck	1,50	24,02	21,29	14,36	24,60
w16_A	Wijndaelerstrip	1,50	24,01	21,29	14,36	24,59
w111_E	International School	13,50	24,00	21,28	14,35	24,58
w18_B	Wijndaelerstrip	4,50	23,98	21,26	14,33	24,56
w113_D	International School	10,50	23,93	21,20	14,27	24,51
w96_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,93	21,20	14,27	24,51
w113_B	International School	4,50	23,90	21,17	14,24	24,48
w103_D	International School	10,50	23,86	21,13	14,20	24,44
w112_E	International School	13,50	23,84	21,12	14,19	24,42
w06_A	Wijndaelerstrip	1,50	23,80	21,10	14,17	24,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w11_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	23,81	21,09	14,16	24,39
w05_A	Wijndaelerstrip	1,50	23,79	21,09	14,16	24,38
w103_B	International School	4,50	23,75	21,03	14,10	24,33
w105_D	International School	10,50	23,75	21,01	14,08	24,32
w106_D	International School	10,50	23,71	20,97	14,04	24,28
w111_D	International School	10,50	23,66	20,93	14,00	24,24
w47_A	Waldeck	1,50	23,62	20,89	13,96	24,20
w106_B	International School	4,50	23,58	20,86	13,93	24,16
w104_B	International School	4,50	23,57	20,85	13,92	24,15
w01_B	Wijndaelerstrip	4,50	23,56	20,84	13,91	24,14
w107_E	International School	13,50	23,56	20,83	13,90	24,14
w105_B	International School	4,50	23,55	20,82	13,89	24,13
w02_A	Wijndaelerstrip	1,50	23,48	20,78	13,85	24,07
w99_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,50	20,73	13,80	24,05
w105_E	International School	13,50	23,46	20,73	13,80	24,04
w112_D	International School	10,50	23,46	20,73	13,80	24,04
w72_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	23,48	20,70	13,77	24,03
w03_A	Wijndaelerstrip	1,50	23,42	20,73	13,80	24,02
w106_E	International School	13,50	23,43	20,70	13,77	24,01
w10_A	Wijndaelerstrip	1,50	23,41	20,68	13,75	23,99
w48_A	Waldeck	1,50	23,39	20,66	13,73	23,97
w104_E	International School	13,50	23,38	20,65	13,72	23,96
w17_A	Wijndaelerstrip	1,50	23,30	20,60	13,67	23,89
w93_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,31	20,59	13,66	23,89
w49_A	Waldeck	1,50	23,22	20,49	13,56	23,80
w108_A	International School	1,50	23,20	20,49	13,56	23,79
w46_A	Waldeck	1,50	23,10	20,37	13,44	23,68
w109_A	International School	1,50	23,04	20,33	13,40	23,63
w33_B	Waldeck	4,50	23,09	20,29	13,36	23,63
w92_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,04	20,32	13,39	23,62
w14_A	Wijndaelerstrip	1,50	22,96	20,24	13,31	23,54
w56_A	Waldeck	1,50	22,94	20,23	13,30	23,53
w07_A	Wijndaelerstrip	1,50	22,92	20,21	13,28	23,51
w110_A	International School	1,50	22,88	20,17	13,24	23,47
w13_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	22,70	19,99	13,06	23,29
w111_A	International School	1,50	22,62	19,91	12,98	23,21
w32_A	Waldeck	1,50	22,67	19,87	12,94	23,21
w36_A	Waldeck	1,50	22,64	19,88	12,95	23,20
w94_A	Schapenatjesduin West	1,50	22,62	19,90	12,97	23,20
w08_A	Wijndaelerstrip	1,50	22,58	19,84	12,91	23,15
w54_A	Waldeck	1,50	22,54	19,83	12,90	23,13
w19_A	Waldeck	1,50	22,54	19,81	12,88	23,12
w45_A	Waldeck	1,50	22,54	19,79	12,86	23,10
w107_A	International School	1,50	22,49	19,78	12,85	23,08
w31_A	Waldeck	1,50	22,51	19,74	12,81	23,06
w112_A	International School	1,50	22,44	19,73	12,80	23,03
w18_A	Wijndaelerstrip	1,50	22,42	19,73	12,80	23,02
w113_A	International School	1,50	22,33	19,63	12,70	22,92
w37_B	Waldeck	4,50	22,37	19,58	12,65	22,91
w50_A	Waldeck	1,50	22,29	19,58	12,65	22,88
w103_A	International School	1,50	22,24	19,54	12,61	22,83
w52_A	Waldeck	1,50	22,13	19,40	12,47	22,71
w34_B	Waldeck	4,50	22,11	19,31	12,38	22,65
w09_A	Wijndaelerstrip	1,50	22,07	19,33	12,40	22,64
w53_A	Waldeck	1,50	22,06	19,33	12,40	22,64
w01_A	Wijndaelerstrip	1,50	22,03	19,33	12,40	22,62
w38_A	Waldeck	1,50	22,02	19,24	12,31	22,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Machiel Vrijenhoeklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w12_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	21,90	19,17	12,24	22,48
w106_A	International School	1,50	21,86	19,15	12,22	22,45
w39_A	Waldeck	1,50	21,88	19,09	12,16	22,42
w105_A	International School	1,50	21,79	19,07	12,14	22,37
w104_A	International School	1,50	21,74	19,03	12,10	22,33
w35_B	Waldeck	4,50	21,76	18,96	12,03	22,30
w44_A	Waldeck	1,50	21,66	18,89	11,96	22,21
w73_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	21,61	18,83	11,90	22,16
w42_A	Waldeck	1,50	21,42	18,68	11,75	21,99
w41_A	Waldeck	1,50	21,40	18,66	11,73	21,97
w55_A	Waldeck	1,50	21,40	18,66	11,73	21,97
w33_A	Waldeck	1,50	21,21	18,35	11,42	21,71
w37_A	Waldeck	1,50	20,96	18,16	11,23	21,50
w34_A	Waldeck	1,50	20,70	17,85	10,92	21,21
w40_A	Waldeck	1,50	20,26	17,46	10,53	20,80
w35_A	Waldeck	1,50	20,08	17,25	10,32	20,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w10_B	Wijndaelerstrip	4,50	61,64	58,95	52,01	62,23
w09_B	Wijndaelerstrip	4,50	61,61	58,91	51,98	62,20
w20_B	Waldeck	4,50	61,61	58,92	51,98	62,20
w19_B	Waldeck	4,50	61,60	58,90	51,96	62,19
w10_C	Wijndaelerstrip	7,50	61,44	58,75	51,81	62,03
w20_C	Waldeck	7,50	61,42	58,73	51,80	62,02
w08_B	Wijndaelerstrip	4,50	61,41	58,73	51,79	62,01
w09_C	Wijndaelerstrip	7,50	61,41	58,72	51,78	62,00
w19_C	Waldeck	7,50	61,40	58,70	51,77	61,99
w10_A	Wijndaelerstrip	1,50	61,27	58,57	51,63	61,86
w20_A	Waldeck	1,50	61,25	58,56	51,63	61,85
w08_C	Wijndaelerstrip	7,50	61,23	58,55	51,61	61,83
w09_A	Wijndaelerstrip	1,50	61,23	58,53	51,60	61,82
w19_A	Waldeck	1,50	61,21	58,51	51,58	61,80
w21_B	Waldeck	4,50	61,16	58,48	51,55	61,76
w10_D	Wijndaelerstrip	10,50	61,09	58,39	51,45	61,68
w20_D	Waldeck	10,50	61,08	58,38	51,45	61,67
w07_B	Wijndaelerstrip	4,50	61,06	58,38	51,45	61,66
w09_D	Wijndaelerstrip	10,50	61,06	58,36	51,43	61,65
w19_D	Waldeck	10,50	61,05	58,36	51,42	61,64
w08_A	Wijndaelerstrip	1,50	61,00	58,32	51,39	61,60
w06_B	Wijndaelerstrip	4,50	60,98	58,30	51,37	61,58
w11_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	60,99	58,29	51,36	61,58
w21_C	Waldeck	7,50	60,96	58,27	51,34	61,56
w07_C	Wijndaelerstrip	7,50	60,93	58,25	51,32	61,53
w08_D	Wijndaelerstrip	10,50	60,91	58,22	51,29	61,51
w06_C	Wijndaelerstrip	7,50	60,86	58,19	51,25	61,47
w11_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	60,86	58,17	51,23	61,45
w21_A	Waldeck	1,50	60,82	58,13	51,20	61,42
w22_B	Waldeck	4,50	60,73	58,04	51,11	61,33
w20_E	Waldeck	13,50	60,68	57,99	51,05	61,27
w07_D	Wijndaelerstrip	10,50	60,66	57,98	51,05	61,26
w10_E	Wijndaelerstrip	13,50	60,67	57,97	51,04	61,26
w09_E	Wijndaelerstrip	13,50	60,65	57,96	51,02	61,24
w19_E	Waldeck	13,50	60,64	57,94	51,00	61,23
w06_D	Wijndaelerstrip	10,50	60,59	57,92	50,99	61,20
w21_D	Waldeck	10,50	60,60	57,91	50,98	61,20
w07_A	Wijndaelerstrip	1,50	60,58	57,91	50,98	61,19
w11_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	60,58	57,88	50,95	61,17
w22_C	Waldeck	7,50	60,58	57,89	50,95	61,17
w08_E	Wijndaelerstrip	13,50	60,51	57,83	50,90	61,11
w11_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	60,49	57,80	50,87	61,09
w06_A	Wijndaelerstrip	1,50	60,47	57,80	50,87	61,08
w05_B	Wijndaelerstrip	4,50	60,40	57,74	50,80	61,01
w05_C	Wijndaelerstrip	7,50	60,35	57,68	50,74	60,96
w07_E	Wijndaelerstrip	13,50	60,31	57,63	50,70	60,91
w22_A	Waldeck	1,50	60,31	57,62	50,69	60,91
w06_E	Wijndaelerstrip	13,50	60,25	57,58	50,65	60,86
w22_D	Waldeck	10,50	60,27	57,57	50,64	60,86
w11_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	60,22	57,53	50,59	60,81
w21_E	Waldeck	13,50	60,18	57,49	50,56	60,78
w05_D	Wijndaelerstrip	10,50	60,14	57,47	50,54	60,75
w67_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	60,09	57,41	50,48	60,69
w67_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	60,05	57,38	50,45	60,66
w20_F	Waldeck	18,00	60,05	57,36	50,42	60,64
w09_F	Wijndaelerstrip	18,00	60,01	57,32	50,39	60,61
w10_F	Wijndaelerstrip	18,00	60,02	57,33	50,39	60,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w19_F	Waldeck	18,00	60,01	57,31	50,37	60,60
w08_F	Wijndaelerstrip	18,00	59,91	57,22	50,29	60,51
w22_E	Waldeck	13,50	59,89	57,20	50,27	60,49
w05_E	Wijndaelerstrip	13,50	59,86	57,20	50,26	60,47
w66_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	59,87	57,19	50,26	60,47
w66_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	59,85	57,18	50,25	60,46
w05_A	Wijndaelerstrip	1,50	59,79	57,14	50,20	60,41
w07_F	Wijndaelerstrip	18,00	59,74	57,07	50,13	60,35
w06_F	Wijndaelerstrip	18,00	59,71	57,04	50,11	60,32
w11_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	59,65	56,96	50,02	60,24
w68_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	59,58	56,91	49,98	60,19
w21_F	Waldeck	18,00	59,56	56,87	49,93	60,15
w68_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	59,48	56,80	49,87	60,08
w05_F	Wijndaelerstrip	18,00	59,39	56,72	49,79	60,00
w67_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	59,35	56,68	49,75	59,96
w22_F	Waldeck	18,00	59,31	56,63	49,69	59,91
w66_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	59,22	56,55	49,62	59,83
w62_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	58,97	56,30	49,37	59,58
w62_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	58,96	56,29	49,36	59,57
w69_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	58,80	56,13	49,20	59,41
w68_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	58,64	55,97	49,04	59,25
w69_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	58,61	55,95	49,02	59,22
w65_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	58,27	55,60	48,67	58,88
w65_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	58,16	55,49	48,56	58,77
w62_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	58,15	55,49	48,56	58,76
w61_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	58,14	55,47	48,54	58,75
w61_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	58,05	55,39	48,45	58,66
w04_D	Wijndaelerstrip	10,50	57,80	55,13	48,20	58,41
w04_C	Wijndaelerstrip	7,50	57,75	55,09	48,16	58,36
w04_E	Wijndaelerstrip	13,50	57,74	55,08	48,15	58,35
w69_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	57,59	54,92	47,99	58,20
w04_F	Wijndaelerstrip	18,00	57,55	54,89	47,95	58,16
w04_B	Wijndaelerstrip	4,50	57,51	54,85	47,92	58,12
w63_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	57,46	54,80	47,87	58,07
w63_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	57,32	54,66	47,73	57,93
w27_D	Waldeck	10,50	57,27	54,58	47,65	57,87
w27_C	Waldeck	7,50	57,23	54,54	47,61	57,83
w26_D	Waldeck	10,50	57,22	54,54	47,61	57,82
w27_E	Waldeck	13,50	57,21	54,53	47,59	57,81
w65_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	57,17	54,51	47,58	57,78
w26_C	Waldeck	7,50	57,17	54,48	47,55	57,77
w26_E	Waldeck	13,50	57,17	54,49	47,55	57,77
w70_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	57,10	54,44	47,51	57,71
w27_B	Waldeck	4,50	57,05	54,36	47,43	57,65
w61_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	57,03	54,38	47,45	57,65
w64_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	57,03	54,36	47,43	57,64
w26_B	Waldeck	4,50	56,98	54,30	47,37	57,58
w27_F	Waldeck	18,00	56,95	54,27	47,34	57,55
w26_F	Waldeck	18,00	56,93	54,25	47,31	57,53
w70_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	56,83	54,16	47,23	57,44
w64_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	56,82	54,16	47,22	57,43
w04_A	Wijndaelerstrip	1,50	56,23	53,58	46,64	56,85
w12_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	56,21	53,54	46,60	56,82
w12_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	56,19	53,51	46,58	56,79
w12_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	56,13	53,46	46,52	56,74
w63_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	56,12	53,47	46,54	56,74
w23_E	Waldeck	13,50	56,11	53,43	46,50	56,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w23_D	Waldeck	10,50	56,10	53,42	46,49	56,70
w12_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	56,07	53,40	46,46	56,68
w23_F	Waldeck	18,00	56,03	53,35	46,42	56,63
w23_C	Waldeck	7,50	56,01	53,33	46,39	56,61
w27_A	Waldeck	1,50	55,80	53,13	46,19	56,41
w28_E	Waldeck	13,50	55,79	53,12	46,18	56,40
w28_D	Waldeck	10,50	55,76	53,08	46,15	56,36
w26_A	Waldeck	1,50	55,72	53,04	46,11	56,32
w03_E	Wijndaelerstrip	13,50	55,69	53,04	46,10	56,31
w03_F	Wijndaelerstrip	18,00	55,68	53,03	46,09	56,30
w12_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	55,69	53,02	46,08	56,30
w28_C	Waldeck	7,50	55,66	52,99	46,05	56,27
w23_B	Waldeck	4,50	55,65	52,97	46,04	56,25
w03_D	Wijndaelerstrip	10,50	55,62	52,97	46,03	56,24
w28_F	Waldeck	18,00	55,60	52,92	45,99	56,20
w64_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	55,47	52,81	45,88	56,08
w03_C	Wijndaelerstrip	7,50	55,44	52,78	45,85	56,05
w70_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	55,41	52,75	45,82	56,02
w28_B	Waldeck	4,50	55,27	52,59	45,66	55,87
w03_B	Wijndaelerstrip	4,50	54,95	52,30	45,36	55,57
w29_E	Waldeck	13,50	54,78	52,11	45,18	55,39
w29_D	Waldeck	10,50	54,72	52,05	45,12	55,33
w29_F	Waldeck	18,00	54,70	52,04	45,10	55,31
w29_C	Waldeck	7,50	54,59	51,92	44,99	55,20
w25_F	Waldeck	18,00	54,48	51,81	44,88	55,09
w25_E	Waldeck	13,50	54,46	51,78	44,84	55,06
w24_F	Waldeck	18,00	54,39	51,71	44,78	54,99
w24_E	Waldeck	13,50	54,36	51,68	44,75	54,96
w25_D	Waldeck	10,50	54,33	51,65	44,72	54,93
w30_E	Waldeck	13,50	54,31	51,64	44,71	54,92
w30_F	Waldeck	18,00	54,29	51,62	44,69	54,90
w02_F	Wijndaelerstrip	18,00	54,26	51,61	44,67	54,88
w24_D	Waldeck	10,50	54,24	51,57	44,64	54,85
w30_D	Waldeck	10,50	54,22	51,55	44,62	54,83
w12_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	54,17	51,50	44,57	54,78
w23_A	Waldeck	1,50	54,17	51,50	44,57	54,78
w02_E	Wijndaelerstrip	13,50	54,12	51,47	44,53	54,74
w25_C	Waldeck	7,50	54,13	51,45	44,52	54,73
w29_B	Waldeck	4,50	54,07	51,40	44,47	54,68
w30_C	Waldeck	7,50	54,07	51,40	44,47	54,68
w24_C	Waldeck	7,50	54,03	51,35	44,42	54,63
w02_D	Wijndaelerstrip	10,50	53,97	51,31	44,38	54,58
w28_A	Waldeck	1,50	53,75	51,08	44,15	54,36
w02_C	Wijndaelerstrip	7,50	53,67	51,01	44,08	54,28
w25_B	Waldeck	4,50	53,53	50,85	43,92	54,13
w30_B	Waldeck	4,50	53,48	50,82	43,89	54,09
w03_A	Wijndaelerstrip	1,50	53,41	50,77	43,84	54,04
w24_B	Waldeck	4,50	53,42	50,74	43,81	54,02
w55_F	Waldeck	18,00	53,40	50,74	43,80	54,01
w55_E	Waldeck	13,50	53,32	50,66	43,73	53,93
w13_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	53,27	50,61	43,67	53,88
w54_F	Waldeck	18,00	53,21	50,54	43,61	53,82
w56_F	Waldeck	18,00	53,19	50,53	43,59	53,80
w13_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	53,17	50,51	43,58	53,78
w55_D	Waldeck	10,50	53,16	50,50	43,57	53,77
w54_E	Waldeck	13,50	53,11	50,44	43,51	53,72
w56_E	Waldeck	13,50	53,09	50,43	43,49	53,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w13_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	53,00	50,34	43,41	53,61
w01_F	Wijndaelerstrip	18,00	52,97	50,31	43,38	53,58
w02_B	Wijndaelerstrip	4,50	52,94	50,29	43,35	53,56
w54_D	Waldeck	10,50	52,94	50,27	43,34	53,55
w56_D	Waldeck	10,50	52,91	50,25	43,32	53,52
w55_C	Waldeck	7,50	52,78	50,12	43,19	53,39
w01_E	Wijndaelerstrip	13,50	52,74	50,09	43,15	53,36
w18_F	Wijndaelerstrip	18,00	52,70	50,04	43,11	53,31
w13_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	52,61	49,94	43,01	53,22
w01_D	Wijndaelerstrip	10,50	52,54	49,89	42,96	53,16
w54_C	Waldeck	7,50	52,55	49,89	42,95	53,16
w56_C	Waldeck	7,50	52,51	49,85	42,91	53,12
w18_E	Wijndaelerstrip	13,50	52,47	49,82	42,88	53,09
w29_A	Waldeck	1,50	52,44	49,78	42,85	53,05
w18_D	Wijndaelerstrip	10,50	52,26	49,60	42,67	52,87
w01_C	Wijndaelerstrip	7,50	52,10	49,44	42,51	52,71
w55_B	Waldeck	4,50	52,04	49,38	42,45	52,65
w25_A	Waldeck	1,50	52,00	49,34	42,41	52,61
w53_F	Waldeck	18,00	51,98	49,32	42,38	52,59
w52_F	Waldeck	18,00	51,97	49,31	42,38	52,58
w51_F	Waldeck	18,00	51,89	49,24	42,30	52,51
w24_A	Waldeck	1,50	51,88	49,22	42,29	52,49
w13_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	51,86	49,21	42,27	52,48
w30_A	Waldeck	1,50	51,81	49,16	42,23	52,43
w53_E	Waldeck	13,50	51,82	49,16	42,23	52,43
w52_E	Waldeck	13,50	51,81	49,15	42,22	52,42
w18_C	Wijndaelerstrip	7,50	51,80	49,14	42,21	52,41
w54_B	Waldeck	4,50	51,79	49,13	42,19	52,40
w56_B	Waldeck	4,50	51,76	49,10	42,17	52,37
w14_F	Wijndaelerstrip	18,00	51,73	49,07	42,14	52,34
w51_E	Waldeck	13,50	51,72	49,07	42,13	52,34
w53_D	Waldeck	10,50	51,56	48,89	41,96	52,17
w14_E	Wijndaelerstrip	13,50	51,55	48,89	41,96	52,16
w52_D	Waldeck	10,50	51,55	48,89	41,96	52,16
w17_F	Wijndaelerstrip	18,00	51,54	48,88	41,95	52,15
w31_F	Waldeck	18,00	51,54	48,88	41,95	52,15
w02_A	Wijndaelerstrip	1,50	51,52	48,87	41,94	52,14
w51_D	Waldeck	10,50	51,53	48,87	41,94	52,14
w31_E	Waldeck	13,50	51,36	48,70	41,76	51,97
w01_B	Wijndaelerstrip	4,50	51,31	48,65	41,72	51,92
w14_D	Wijndaelerstrip	10,50	51,30	48,64	41,71	51,91
w17_E	Wijndaelerstrip	13,50	51,24	48,59	41,65	51,86
w31_D	Waldeck	10,50	51,20	48,54	41,61	51,81
w51_C	Waldeck	7,50	51,13	48,47	41,54	51,74
w52_C	Waldeck	7,50	51,04	48,38	41,45	51,65
w53_C	Waldeck	7,50	51,04	48,38	41,45	51,65
w18_B	Wijndaelerstrip	4,50	50,99	48,34	41,41	51,61
w17_D	Wijndaelerstrip	10,50	50,97	48,31	41,38	51,58
w50_F	Waldeck	18,00	50,97	48,31	41,38	51,58
w60_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	50,96	48,30	41,37	51,57
w71_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	50,88	48,22	41,29	51,49
w14_C	Wijndaelerstrip	7,50	50,75	48,10	41,16	51,37
w50_E	Waldeck	13,50	50,74	48,09	41,16	51,36
w55_A	Waldeck	1,50	50,66	48,01	41,07	51,28
w13_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	50,54	47,89	40,96	51,16
w50_D	Waldeck	10,50	50,52	47,86	40,93	51,13
w31_C	Waldeck	7,50	50,50	47,84	40,91	51,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w51_B	Waldeck	4,50	50,46	47,81	40,87	51,08
w56_A	Waldeck	1,50	50,44	47,79	40,86	51,06
w54_A	Waldeck	1,50	50,42	47,77	40,84	51,04
w16_F	Wijndaelerstrip	18,00	50,39	47,74	40,81	51,01
w15_F	Wijndaelerstrip	18,00	50,37	47,72	40,79	50,99
w17_C	Wijndaelerstrip	7,50	50,36	47,70	40,77	50,97
w53_B	Waldeck	4,50	50,30	47,64	40,71	50,91
w52_B	Waldeck	4,50	50,28	47,63	40,69	50,90
w01_A	Wijndaelerstrip	1,50	50,15	47,51	40,58	50,78
w41_F	Waldeck	18,00	50,14	47,48	40,55	50,75
w42_F	Waldeck	18,00	50,09	47,43	40,50	50,70
w16_E	Wijndaelerstrip	13,50	50,07	47,42	40,48	50,69
w14_B	Wijndaelerstrip	4,50	50,06	47,41	40,48	50,68
w15_E	Wijndaelerstrip	13,50	50,04	47,39	40,46	50,66
w50_C	Waldeck	7,50	50,01	47,35	40,42	50,62
w49_F	Waldeck	18,00	49,93	47,27	40,34	50,54
w41_E	Waldeck	13,50	49,90	47,24	40,30	50,51
w18_A	Wijndaelerstrip	1,50	49,84	47,20	40,27	50,47
w42_E	Waldeck	13,50	49,83	47,18	40,24	50,45
w106_E	International School	13,50	49,80	47,15	40,21	50,42
w48_F	Waldeck	18,00	49,79	47,14	40,21	50,41
w71_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	49,80	47,14	40,21	50,41
w107_E	International School	13,50	49,79	47,13	40,20	50,40
w51_A	Waldeck	1,50	49,76	47,11	40,18	50,38
w16_D	Wijndaelerstrip	10,50	49,73	47,08	40,15	50,35
w15_D	Wijndaelerstrip	10,50	49,71	47,06	40,12	50,33
w17_B	Wijndaelerstrip	4,50	49,66	47,01	40,08	50,28
w60_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	49,66	47,00	40,07	50,27
w105_E	International School	13,50	49,62	46,96	40,03	50,23
w49_E	Waldeck	13,50	49,59	46,93	40,00	50,20
w47_F	Waldeck	18,00	49,57	46,91	39,98	50,18
w31_B	Waldeck	4,50	49,54	46,88	39,95	50,15
w41_D	Waldeck	10,50	49,52	46,87	39,93	50,14
w42_D	Waldeck	10,50	49,51	46,85	39,92	50,12
w48_E	Waldeck	13,50	49,45	46,79	39,86	50,06
w46_F	Waldeck	18,00	49,43	46,77	39,84	50,04
w50_B	Waldeck	4,50	49,39	46,74	39,81	50,01
w107_D	International School	10,50	49,37	46,72	39,78	49,99
w106_D	International School	10,50	49,37	46,71	39,78	49,98
w32_F	Waldeck	18,00	49,32	46,66	39,73	49,93
w43_F	Waldeck	18,00	49,23	46,58	39,65	49,85
w49_D	Waldeck	10,50	49,23	46,57	39,64	49,84
w47_E	Waldeck	13,50	49,20	46,55	39,62	49,82
w108_E	International School	13,50	49,17	46,52	39,59	49,79
w40_F	Waldeck	18,00	49,16	46,51	39,57	49,78
w105_D	International School	10,50	49,14	46,48	39,55	49,75
w53_A	Waldeck	1,50	49,11	46,46	39,53	49,73
w16_C	Wijndaelerstrip	7,50	49,09	46,44	39,50	49,71
w48_D	Waldeck	10,50	49,09	46,44	39,51	49,71
w52_A	Waldeck	1,50	49,07	46,42	39,49	49,69
w15_C	Wijndaelerstrip	7,50	49,06	46,40	39,47	49,67
w109_E	International School	13,50	49,04	46,39	39,45	49,66
w46_E	Waldeck	13,50	49,05	46,39	39,46	49,66
w32_E	Waldeck	13,50	48,99	46,33	39,40	49,60
w14_A	Wijndaelerstrip	1,50	48,95	46,31	39,38	49,58
w42_C	Waldeck	7,50	48,94	46,28	39,35	49,55
w41_C	Waldeck	7,50	48,92	46,27	39,33	49,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w108_D	International School	10,50	48,87	46,22	39,28	49,49
w47_D	Waldeck	10,50	48,85	46,20	39,27	49,47
w43_E	Waldeck	13,50	48,85	46,19	39,26	49,46
w40_E	Waldeck	13,50	48,83	46,17	39,24	49,44
w106_C	International School	7,50	48,77	46,11	39,18	49,38
w107_C	International School	7,50	48,77	46,11	39,18	49,38
w109_D	International School	10,50	48,73	46,07	39,14	49,34
w46_D	Waldeck	10,50	48,70	46,04	39,11	49,31
w50_A	Waldeck	1,50	48,69	46,04	39,11	49,31
w49_C	Waldeck	7,50	48,60	45,95	39,01	49,22
w17_A	Wijndaelerstrip	1,50	48,58	45,93	39,00	49,20
w105_C	International School	7,50	48,53	45,87	38,94	49,14
w16_B	Wijndaelerstrip	4,50	48,50	45,85	38,91	49,12
w43_D	Waldeck	10,50	48,48	45,83	38,90	49,10
w48_C	Waldeck	7,50	48,48	45,83	38,90	49,10
w15_B	Wijndaelerstrip	4,50	48,47	45,82	38,88	49,09
w32_D	Waldeck	10,50	48,42	45,75	38,82	49,03
w40_D	Waldeck	10,50	48,41	45,75	38,82	49,02
w42_B	Waldeck	4,50	48,39	45,73	38,80	49,00
w41_B	Waldeck	4,50	48,37	45,71	38,78	48,98
w108_C	International School	7,50	48,30	45,64	38,71	48,91
w71_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	48,29	45,64	38,71	48,91
w45_F	Waldeck	18,00	48,29	45,63	38,70	48,90
w104_E	International School	13,50	48,28	45,62	38,69	48,89
w47_C	Waldeck	7,50	48,26	45,60	38,67	48,87
w106_B	International School	4,50	48,18	45,53	38,59	48,80
w107_B	International School	4,50	48,19	45,53	38,60	48,80
w44_F	Waldeck	18,00	48,18	45,53	38,59	48,80
w109_C	International School	7,50	48,17	45,51	38,58	48,78
w31_A	Waldeck	1,50	48,12	45,47	38,54	48,74
w46_C	Waldeck	7,50	48,12	45,46	38,53	48,73
w49_B	Waldeck	4,50	48,05	45,40	38,46	48,67
w39_F	Waldeck	18,00	48,05	45,39	38,46	48,66
w43_C	Waldeck	7,50	48,01	45,35	38,42	48,62
w48_B	Waldeck	4,50	47,95	45,30	38,37	48,57
w105_B	International School	4,50	47,94	45,29	38,35	48,56
w40_C	Waldeck	7,50	47,87	45,21	38,28	48,48
w38_F	Waldeck	18,00	47,83	45,17	38,24	48,44
w45_E	Waldeck	13,50	47,79	45,14	38,20	48,41
w32_C	Waldeck	7,50	47,79	45,13	38,20	48,40
w108_B	International School	4,50	47,76	45,11	38,17	48,38
w47_B	Waldeck	4,50	47,75	45,09	38,16	48,36
w104_D	International School	10,50	47,69	45,04	38,10	48,31
w44_E	Waldeck	13,50	47,68	45,02	38,09	48,29
w109_B	International School	4,50	47,65	44,99	38,06	48,26
w46_B	Waldeck	4,50	47,63	44,98	38,04	48,25
w39_E	Waldeck	13,50	47,61	44,95	38,02	48,22
w110_E	International School	13,50	47,55	44,89	37,96	48,16
w16_A	Wijndaelerstrip	1,50	47,51	44,87	37,94	48,14
w45_D	Waldeck	10,50	47,52	44,86	37,93	48,13
w60_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	47,51	44,86	37,92	48,13
w15_A	Wijndaelerstrip	1,50	47,45	44,81	37,88	48,08
w43_B	Waldeck	4,50	47,42	44,76	37,83	48,03
w44_D	Waldeck	10,50	47,39	44,73	37,80	48,00
w33_F	Waldeck	18,00	47,38	44,72	37,79	47,99
w38_E	Waldeck	13,50	47,36	44,71	37,77	47,98
w40_B	Waldeck	4,50	47,36	44,70	37,77	47,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w106_A	International School	1,50	47,32	44,68	37,75	47,95
w110_D	International School	10,50	47,34	44,68	37,75	47,95
w107_A	International School	1,50	47,32	44,68	37,74	47,94
w104_C	International School	7,50	47,25	44,59	37,66	47,86
w103_E	International School	13,50	47,15	44,49	37,56	47,76
w39_D	Waldeck	10,50	47,14	44,48	37,55	47,75
w105_A	International School	1,50	47,10	44,45	37,52	47,72
w59_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	47,08	44,41	37,48	47,69
w32_B	Waldeck	4,50	47,04	44,38	37,45	47,65
w37_F	Waldeck	18,00	47,03	44,38	37,44	47,65
w45_C	Waldeck	7,50	46,99	44,33	37,40	47,60
w108_A	International School	1,50	46,91	44,27	37,33	47,53
w33_E	Waldeck	13,50	46,92	44,25	37,32	47,53
w49_A	Waldeck	1,50	46,91	44,26	37,33	47,53
w110_C	International School	7,50	46,90	44,24	37,31	47,51
w36_F	Waldeck	18,00	46,90	44,23	37,30	47,51
w113_E	International School	13,50	46,89	44,23	37,29	47,50
w43_A	Waldeck	1,50	46,88	44,24	37,30	47,50
w38_D	Waldeck	10,50	46,88	44,22	37,29	47,49
w44_C	Waldeck	7,50	46,84	44,18	37,25	47,45
w109_A	International School	1,50	46,80	44,15	37,22	47,42
w48_A	Waldeck	1,50	46,78	44,13	37,20	47,40
w104_B	International School	4,50	46,74	44,09	37,15	47,36
w42_A	Waldeck	1,50	46,69	44,04	37,11	47,31
w103_D	International School	10,50	46,65	43,99	37,06	47,26
w39_C	Waldeck	7,50	46,61	43,96	37,02	47,23
w37_E	Waldeck	13,50	46,57	43,91	36,98	47,18
w47_A	Waldeck	1,50	46,56	43,91	36,98	47,18
w45_B	Waldeck	4,50	46,55	43,90	36,97	47,17
w110_B	International School	4,50	46,43	43,78	36,85	47,05
w36_E	Waldeck	13,50	46,43	43,77	36,84	47,04
w44_B	Waldeck	4,50	46,40	43,75	36,82	47,02
w112_E	International School	13,50	46,40	43,74	36,81	47,01
w111_E	International School	13,50	46,39	43,73	36,80	47,00
w113_D	International School	10,50	46,39	43,73	36,80	47,00
w46_A	Waldeck	1,50	46,38	43,73	36,80	47,00
w38_C	Waldeck	7,50	46,36	43,69	36,76	46,97
w103_C	International School	7,50	46,27	43,62	36,68	46,89
w111_C	International School	7,50	46,26	43,60	36,67	46,87
w112_C	International School	7,50	46,25	43,59	36,66	46,86
w33_D	Waldeck	10,50	46,25	43,59	36,66	46,86
w37_D	Waldeck	10,50	46,14	43,48	36,54	46,75
w39_B	Waldeck	4,50	46,11	43,46	36,52	46,73
w113_C	International School	7,50	46,08	43,43	36,49	46,70
w111_D	International School	10,50	46,06	43,40	36,47	46,67
w41_A	Waldeck	1,50	46,05	43,40	36,47	46,67
w104_A	International School	1,50	46,03	43,38	36,45	46,65
w112_D	International School	10,50	46,01	43,35	36,42	46,62
w36_D	Waldeck	10,50	46,01	43,35	36,42	46,62
w72_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	45,94	43,27	36,34	46,55
w34_F	Waldeck	18,00	45,92	43,26	36,33	46,53
w32_A	Waldeck	1,50	45,89	43,24	36,31	46,51
w111_B	International School	4,50	45,89	43,23	36,30	46,50
w40_A	Waldeck	1,50	45,88	43,24	36,30	46,50
w112_B	International School	4,50	45,88	43,22	36,29	46,49
w35_F	Waldeck	18,00	45,86	43,20	36,27	46,47
w103_B	International School	4,50	45,84	43,19	36,26	46,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w38_B	Waldeck	4,50	45,84	43,18	36,25	46,45
w33_C	Waldeck	7,50	45,76	43,10	36,17	46,37
w110_A	International School	1,50	45,67	43,03	36,10	46,30
w113_B	International School	4,50	45,67	43,02	36,09	46,29
w37_C	Waldeck	7,50	45,61	42,95	36,02	46,22
w36_C	Waldeck	7,50	45,49	42,83	35,90	46,10
w34_E	Waldeck	13,50	45,48	42,81	35,88	46,09
w35_E	Waldeck	13,50	45,41	42,74	35,81	46,02
w103_A	International School	1,50	45,15	42,50	35,57	45,77
w33_B	Waldeck	4,50	45,15	42,49	35,56	45,76
w111_A	International School	1,50	45,11	42,46	35,53	45,73
w112_A	International School	1,50	45,09	42,45	35,51	45,71
w37_B	Waldeck	4,50	45,02	42,37	35,43	45,64
w39_A	Waldeck	1,50	44,98	42,33	35,40	45,60
w34_D	Waldeck	10,50	44,98	42,32	35,39	45,59
w113_A	International School	1,50	44,96	42,31	35,38	45,58
w35_D	Waldeck	10,50	44,93	42,27	35,34	45,54
w72_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	44,90	42,24	35,31	45,51
w59_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	44,89	42,22	35,29	45,50
w36_B	Waldeck	4,50	44,83	42,17	35,24	45,44
w38_A	Waldeck	1,50	44,65	42,01	35,07	45,27
w34_C	Waldeck	7,50	44,50	41,84	34,90	45,11
w35_C	Waldeck	7,50	44,45	41,79	34,85	45,06
w33_A	Waldeck	1,50	44,15	41,51	34,57	44,77
w45_A	Waldeck	1,50	43,94	41,28	34,35	44,55
w73_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	43,86	41,18	34,25	44,46
w34_B	Waldeck	4,50	43,68	41,02	34,08	44,29
w35_B	Waldeck	4,50	43,58	40,92	33,99	44,19
w44_A	Waldeck	1,50	43,27	40,60	33,67	43,88
w72_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	43,22	40,56	33,63	43,83
w59_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	43,12	40,45	33,52	43,73
w37_A	Waldeck	1,50	42,87	40,22	33,29	43,49
w73_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	42,66	39,99	33,06	43,27
w58_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	42,65	39,98	33,05	43,26
w34_A	Waldeck	1,50	42,54	39,89	32,96	43,16
w36_A	Waldeck	1,50	42,43	39,77	32,84	43,04
w35_A	Waldeck	1,50	42,34	39,70	32,76	42,96
w89_C	Schapenatjesduin West	7,50	41,75	39,08	32,15	42,36
w88_C	Schapenatjesduin West	7,50	41,45	38,78	31,84	42,06
w74_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	41,32	38,64	31,71	41,92
w58_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	41,27	38,59	31,66	41,87
w73_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	41,16	38,50	31,57	41,77
w87_C	Schapenatjesduin West	7,50	40,60	37,92	30,98	41,20
w77_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	40,32	37,63	30,70	40,92
w78_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	40,29	37,60	30,67	40,89
w86_C	Schapenatjesduin West	7,50	40,24	37,55	30,62	40,84
w74_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	40,19	37,51	30,58	40,79
w57_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	40,18	37,49	30,56	40,78
w58_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	39,97	37,30	30,37	40,58
w79_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	39,97	37,28	30,35	40,57
w76_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	39,84	37,16	30,23	40,44
w85_C	Schapenatjesduin West	7,50	39,62	36,94	30,00	40,22
w90_C	Schapenatjesduin West	7,50	39,60	36,93	30,00	40,21
w75_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	39,59	36,91	29,97	40,19
w84_C	Schapenatjesduin West	7,50	39,41	36,73	29,80	40,01
w83_C	Schapenatjesduin West	7,50	39,24	36,55	29,62	39,84
w82_C	Schapenatjesduin West	7,50	39,17	36,48	29,55	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w57_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	39,05	36,36	29,43	39,65
w77_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	39,04	36,35	29,42	39,64
w89_B	Schapenatjesduin West	4,50	38,98	36,29	29,36	39,58
w81_C	Schapenatjesduin West	7,50	38,94	36,25	29,32	39,54
w79_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	38,93	36,24	29,31	39,53
w78_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	38,80	36,11	29,18	39,40
w86_B	Schapenatjesduin West	4,50	38,78	36,09	29,15	39,37
w80_C	Schapenatjesduin West	7,50	38,70	36,01	29,08	39,30
w76_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	38,65	35,96	29,03	39,25
w87_B	Schapenatjesduin West	4,50	38,64	35,94	29,01	39,23
w88_B	Schapenatjesduin West	4,50	38,54	35,84	28,91	39,13
w102_C	Schapenatjesduin West	7,50	38,52	35,83	28,90	39,12
w74_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	38,45	35,79	28,85	39,06
w85_B	Schapenatjesduin West	4,50	38,46	35,77	28,84	39,06
w84_B	Schapenatjesduin West	4,50	38,35	35,67	28,74	38,95
w101_C	Schapenatjesduin West	7,50	38,31	35,62	28,69	38,91
w75_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	38,31	35,63	28,69	38,91
w83_B	Schapenatjesduin West	4,50	38,24	35,55	28,62	38,84
w82_B	Schapenatjesduin West	4,50	38,17	35,49	28,56	38,77
w57_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	37,82	35,12	28,19	38,41
w79_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	37,71	35,02	28,09	38,31
w90_B	Schapenatjesduin West	4,50	37,67	34,98	28,05	38,27
w81_B	Schapenatjesduin West	4,50	37,66	34,96	28,03	38,25
w89_A	Schapenatjesduin West	1,50	37,56	34,88	27,95	38,16
w78_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	37,53	34,85	27,91	38,13
w80_B	Schapenatjesduin West	4,50	37,53	34,83	27,90	38,12
w95_C	Schapenatjesduin West	7,50	37,44	34,76	27,83	38,04
w100_C	Schapenatjesduin West	7,50	37,41	34,72	27,79	38,01
w77_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	37,38	34,70	27,77	37,98
w102_B	Schapenatjesduin West	4,50	37,32	34,63	27,70	37,92
w101_B	Schapenatjesduin West	4,50	37,31	34,62	27,69	37,91
w94_C	Schapenatjesduin West	7,50	37,09	34,41	27,48	37,69
w91_C	Schapenatjesduin West	7,50	37,08	34,40	27,47	37,68
w88_A	Schapenatjesduin West	1,50	37,06	34,37	27,44	37,66
w92_C	Schapenatjesduin West	7,50	36,94	34,26	27,33	37,54
w86_A	Schapenatjesduin West	1,50	36,92	34,24	27,31	37,52
w93_C	Schapenatjesduin West	7,50	36,84	34,16	27,23	37,44
w96_C	Schapenatjesduin West	7,50	36,83	34,14	27,21	37,43
w87_A	Schapenatjesduin West	1,50	36,76	34,06	27,13	37,35
w99_C	Schapenatjesduin West	7,50	36,72	34,03	27,10	37,32
w100_B	Schapenatjesduin West	4,50	36,58	33,89	26,96	37,18
w76_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	36,55	33,87	26,94	37,15
w75_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	36,52	33,85	26,92	37,13
w90_A	Schapenatjesduin West	1,50	36,53	33,85	26,92	37,13
w97_C	Schapenatjesduin West	7,50	36,50	33,81	26,88	37,10
w98_C	Schapenatjesduin West	7,50	36,47	33,78	26,85	37,07
w83_A	Schapenatjesduin West	1,50	36,10	33,42	26,49	36,70
w98_B	Schapenatjesduin West	4,50	36,02	33,33	26,39	36,61
w97_B	Schapenatjesduin West	4,50	35,99	33,30	26,37	36,59
w84_A	Schapenatjesduin West	1,50	35,98	33,30	26,37	36,58
w85_A	Schapenatjesduin West	1,50	35,95	33,27	26,34	36,55
w99_B	Schapenatjesduin West	4,50	35,91	33,22	26,28	36,50
w82_A	Schapenatjesduin West	1,50	35,81	33,13	26,20	36,41
w81_A	Schapenatjesduin West	1,50	35,52	32,83	25,90	36,12
w80_A	Schapenatjesduin West	1,50	35,34	32,65	25,72	35,94
w96_B	Schapenatjesduin West	4,50	35,24	32,55	25,62	35,84
w95_B	Schapenatjesduin West	4,50	35,18	32,49	25,56	35,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w102_A	Schapenatjesduin West	1,50	35,10	32,42	25,49	35,70
w101_A	Schapenatjesduin West	1,50	35,06	32,38	25,44	35,66
w91_B	Schapenatjesduin West	4,50	34,90	32,21	25,28	35,50
w100_A	Schapenatjesduin West	1,50	34,76	32,07	25,14	35,36
w94_B	Schapenatjesduin West	4,50	34,59	31,90	24,96	35,18
w98_A	Schapenatjesduin West	1,50	34,53	31,84	24,91	35,13
w92_B	Schapenatjesduin West	4,50	34,53	31,83	24,90	35,12
w97_A	Schapenatjesduin West	1,50	34,42	31,73	24,80	35,02
w93_B	Schapenatjesduin West	4,50	34,08	31,38	24,45	34,67
w99_A	Schapenatjesduin West	1,50	33,11	30,41	23,48	33,70
w96_A	Schapenatjesduin West	1,50	32,71	30,03	23,10	33,31
w91_A	Schapenatjesduin West	1,50	32,67	29,99	23,06	33,27
w95_A	Schapenatjesduin West	1,50	32,55	29,87	22,93	33,15
w94_A	Schapenatjesduin West	1,50	32,27	29,58	22,65	32,87
w92_A	Schapenatjesduin West	1,50	32,09	29,40	22,47	32,69
w93_A	Schapenatjesduin West	1,50	31,76	29,07	22,14	32,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van Meerdervoort
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w21_C	Waldeck	7,50	52,55	49,87	42,94	53,15
w21_B	Waldeck	4,50	52,50	49,82	42,88	53,10
w21_D	Waldeck	10,50	52,43	49,75	42,82	53,03
w21_E	Waldeck	13,50	52,24	49,55	42,62	52,84
w21_A	Waldeck	1,50	52,17	49,50	42,56	52,78
w22_C	Waldeck	7,50	52,05	49,37	42,44	52,65
w22_B	Waldeck	4,50	51,96	49,28	42,35	52,56
w22_D	Waldeck	10,50	51,96	49,28	42,34	52,56
w21_F	Waldeck	18,00	51,90	49,22	42,28	52,50
w22_E	Waldeck	13,50	51,78	49,09	42,16	52,38
w22_F	Waldeck	18,00	51,47	48,79	41,86	52,07
w22_A	Waldeck	1,50	51,39	48,72	41,78	52,00
w20_E	Waldeck	13,50	50,14	47,45	40,52	50,74
w20_D	Waldeck	10,50	50,11	47,42	40,49	50,71
w20_F	Waldeck	18,00	50,04	47,35	40,42	50,64
w20_C	Waldeck	7,50	49,96	47,28	40,34	50,56
w20_B	Waldeck	4,50	49,63	46,95	40,02	50,23
w20_A	Waldeck	1,50	48,45	45,77	38,84	49,05
w23_F	Waldeck	18,00	47,87	45,19	38,26	48,47
w23_E	Waldeck	13,50	47,68	45,00	38,07	48,28
w23_D	Waldeck	10,50	47,52	44,85	37,91	48,13
w19_F	Waldeck	18,00	47,24	44,55	37,62	47,84
w23_C	Waldeck	7,50	47,14	44,47	37,53	47,75
w19_E	Waldeck	13,50	47,08	44,40	37,47	47,68
w10_F	Wijndaelerstrip	18,00	47,00	44,32	37,39	47,60
w11_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	46,91	44,23	37,29	47,51
w19_D	Waldeck	10,50	46,91	44,23	37,29	47,51
w10_E	Wijndaelerstrip	13,50	46,85	44,17	37,23	47,45
w11_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	46,74	44,05	37,12	47,34
w10_D	Wijndaelerstrip	10,50	46,66	43,98	37,04	47,26
w23_B	Waldeck	4,50	46,59	43,92	36,99	47,20
w11_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	46,54	43,86	36,92	47,14
w19_C	Waldeck	7,50	46,46	43,78	36,84	47,06
w10_C	Wijndaelerstrip	7,50	46,21	43,52	36,59	46,81
w26_F	Waldeck	18,00	46,18	43,51	36,58	46,79
w11_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	46,12	43,43	36,50	46,72
w27_F	Waldeck	18,00	45,89	43,22	36,29	46,50
w19_B	Waldeck	4,50	45,87	43,19	36,25	46,47
w09_F	Wijndaelerstrip	18,00	45,79	43,11	36,18	46,39
w09_E	Wijndaelerstrip	13,50	45,61	42,93	35,99	46,21
w10_B	Wijndaelerstrip	4,50	45,61	42,92	35,99	46,21
w24_F	Waldeck	18,00	45,56	42,89	35,95	46,17
w26_E	Waldeck	13,50	45,54	42,87	35,94	46,15
w11_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	45,52	42,84	35,91	46,12
w25_F	Waldeck	18,00	45,41	42,75	35,81	46,02
w09_D	Wijndaelerstrip	10,50	45,31	42,63	35,69	45,91
w23_A	Waldeck	1,50	45,29	42,62	35,69	45,90
w27_E	Waldeck	13,50	45,23	42,56	35,63	45,84
w26_D	Waldeck	10,50	45,20	42,53	35,59	45,81
w24_E	Waldeck	13,50	45,19	42,52	35,58	45,80
w19_A	Waldeck	1,50	45,05	42,38	35,44	45,66
w25_E	Waldeck	13,50	45,00	42,33	35,39	45,61
w24_D	Waldeck	10,50	44,87	42,20	35,27	45,48
w27_D	Waldeck	10,50	44,85	42,19	35,25	45,46
w09_C	Wijndaelerstrip	7,50	44,77	42,09	35,15	45,37
w11_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	44,76	42,09	35,16	45,37
w10_A	Wijndaelerstrip	1,50	44,74	42,07	35,14	45,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van Meerdervoort
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w25_D	Waldeck	10,50	44,65	41,99	35,05	45,26
w26_C	Waldeck	7,50	44,60	41,93	34,99	45,21
w12_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	44,48	41,81	34,87	45,09
w24_C	Waldeck	7,50	44,32	41,65	34,72	44,93
w27_C	Waldeck	7,50	44,28	41,61	34,68	44,89
w09_B	Wijndaelerstrip	4,50	44,22	41,55	34,61	44,83
w12_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	44,21	41,53	34,60	44,81
w25_C	Waldeck	7,50	44,07	41,40	34,47	44,68
w28_F	Waldeck	18,00	44,00	41,34	34,41	44,61
w08_F	Wijndaelerstrip	18,00	43,95	41,28	34,34	44,56
w12_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	43,94	41,26	34,33	44,54
w26_B	Waldeck	4,50	43,76	41,09	34,16	44,37
w08_E	Wijndaelerstrip	13,50	43,67	40,99	34,06	44,27
w09_A	Wijndaelerstrip	1,50	43,56	40,89	33,96	44,17
w24_B	Waldeck	4,50	43,56	40,89	33,96	44,17
w54_F	Waldeck	18,00	43,51	40,84	33,90	44,12
w12_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	43,48	40,80	33,86	44,08
w27_B	Waldeck	4,50	43,46	40,79	33,86	44,07
w28_E	Waldeck	13,50	43,31	40,65	33,71	43,92
w25_B	Waldeck	4,50	43,30	40,64	33,70	43,91
w08_D	Wijndaelerstrip	10,50	43,28	40,61	33,67	43,89
w54_E	Waldeck	13,50	43,25	40,58	33,64	43,86
w12_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	43,12	40,44	33,51	43,72
w54_D	Waldeck	10,50	43,00	40,33	33,39	43,61
w55_F	Waldeck	18,00	42,91	40,23	33,30	43,51
w28_D	Waldeck	10,50	42,89	40,23	33,29	43,50
w08_C	Wijndaelerstrip	7,50	42,75	40,08	33,14	43,36
w26_A	Waldeck	1,50	42,65	40,00	33,07	43,27
w53_F	Waldeck	18,00	42,62	39,95	33,02	43,23
w54_C	Waldeck	7,50	42,61	39,94	33,00	43,22
w24_A	Waldeck	1,50	42,55	39,90	32,97	43,17
w55_E	Waldeck	13,50	42,55	39,87	32,94	43,15
w55_D	Waldeck	10,50	42,48	39,81	32,87	43,09
w07_F	Wijndaelerstrip	18,00	42,43	39,76	32,82	43,04
w27_A	Waldeck	1,50	42,43	39,77	32,84	43,04
w08_B	Wijndaelerstrip	4,50	42,37	39,70	32,76	42,98
w54_B	Waldeck	4,50	42,37	39,70	32,76	42,98
w12_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	42,35	39,70	32,76	42,97
w25_A	Waldeck	1,50	42,29	39,64	32,71	42,91
w53_E	Waldeck	13,50	42,29	39,62	32,68	42,90
w29_F	Waldeck	18,00	42,25	39,59	32,66	42,86
w52_F	Waldeck	18,00	42,24	39,57	32,64	42,85
w28_C	Waldeck	7,50	42,23	39,57	32,63	42,84
w55_C	Waldeck	7,50	42,15	39,47	32,54	42,75
w53_D	Waldeck	10,50	42,09	39,42	32,48	42,70
w07_E	Wijndaelerstrip	13,50	41,97	39,31	32,37	42,58
w30_F	Waldeck	18,00	41,97	39,31	32,38	42,58
w55_B	Waldeck	4,50	41,95	39,27	32,34	42,55
w52_E	Waldeck	13,50	41,87	39,20	32,27	42,48
w53_C	Waldeck	7,50	41,78	39,11	32,17	42,39
w08_A	Wijndaelerstrip	1,50	41,74	39,09	32,15	42,36
w52_D	Waldeck	10,50	41,73	39,05	32,12	42,33
w56_F	Waldeck	18,00	41,72	39,04	32,11	42,32
w13_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	41,69	39,01	32,08	42,29
w54_A	Waldeck	1,50	41,61	38,97	32,03	42,23
w29_E	Waldeck	13,50	41,59	38,93	31,99	42,20
w53_B	Waldeck	4,50	41,57	38,91	31,97	42,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van Meerdervoort
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w28_B	Waldeck	4,50	41,56	38,90	31,96	42,17
w07_D	Wijndaelerstrip	10,50	41,54	38,87	31,94	42,15
w51_F	Waldeck	18,00	41,54	38,87	31,93	42,15
w06_F	Wijndaelerstrip	18,00	41,44	38,77	31,84	42,05
w52_C	Waldeck	7,50	41,45	38,77	31,84	42,05
w31_F	Waldeck	18,00	41,41	38,75	31,82	42,02
w30_E	Waldeck	13,50	41,32	38,65	31,72	41,93
w13_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	41,29	38,62	31,68	41,90
w52_B	Waldeck	4,50	41,29	38,62	31,69	41,90
w56_D	Waldeck	10,50	41,29	38,61	31,68	41,89
w56_E	Waldeck	13,50	41,26	38,58	31,65	41,86
w13_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	41,24	38,57	31,63	41,85
w51_E	Waldeck	13,50	41,15	38,47	31,54	41,75
w29_D	Waldeck	10,50	41,11	38,45	31,51	41,72
w55_A	Waldeck	1,50	41,10	38,45	31,51	41,72
w07_C	Wijndaelerstrip	7,50	41,01	38,34	31,40	41,62
w56_C	Waldeck	7,50	41,02	38,34	31,41	41,62
w05_F	Wijndaelerstrip	18,00	40,99	38,33	31,39	41,60
w13_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	40,99	38,32	31,38	41,60
w41_F	Waldeck	18,00	40,98	38,30	31,37	41,58
w31_E	Waldeck	13,50	40,91	38,25	31,31	41,52
w51_C	Waldeck	7,50	40,92	38,24	31,30	41,52
w51_D	Waldeck	10,50	40,92	38,24	31,31	41,52
w06_E	Wijndaelerstrip	13,50	40,89	38,23	31,29	41,50
w30_D	Waldeck	10,50	40,83	38,17	31,23	41,44
w56_B	Waldeck	4,50	40,81	38,13	31,20	41,41
w42_F	Waldeck	18,00	40,79	38,12	31,18	41,40
w28_A	Waldeck	1,50	40,76	38,12	31,18	41,38
w13_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	40,76	38,10	31,16	41,37
w51_B	Waldeck	4,50	40,72	38,04	31,11	41,32
w53_A	Waldeck	1,50	40,62	37,98	31,04	41,24
w07_B	Wijndaelerstrip	4,50	40,62	37,95	31,02	41,23
w41_D	Waldeck	10,50	40,59	37,92	30,98	41,20
w51_A	Waldeck	1,50	40,55	37,88	30,95	41,16
w41_E	Waldeck	13,50	40,54	37,87	30,93	41,15
w31_D	Waldeck	10,50	40,51	37,85	30,91	41,12
w29_C	Waldeck	7,50	40,46	37,80	30,86	41,07
w05_E	Wijndaelerstrip	13,50	40,42	37,75	30,81	41,03
w06_D	Wijndaelerstrip	10,50	40,40	37,74	30,80	41,01
w41_C	Waldeck	7,50	40,39	37,72	30,78	41,00
w50_F	Waldeck	18,00	40,40	37,72	30,79	41,00
w42_E	Waldeck	13,50	40,37	37,69	30,76	40,97
w42_D	Waldeck	10,50	40,32	37,64	30,70	40,92
w52_A	Waldeck	1,50	40,30	37,65	30,72	40,92
w04_F	Wijndaelerstrip	18,00	40,29	37,63	30,69	40,90
w42_C	Waldeck	7,50	40,27	37,59	30,66	40,87
w41_B	Waldeck	4,50	40,22	37,55	30,62	40,83
w40_F	Waldeck	18,00	40,20	37,53	30,60	40,81
w30_C	Waldeck	7,50	40,18	37,52	30,58	40,79
w42_B	Waldeck	4,50	40,11	37,43	30,50	40,71
w07_A	Wijndaelerstrip	1,50	40,08	37,43	30,50	40,70
w50_C	Waldeck	7,50	40,05	37,37	30,43	40,65
w05_D	Wijndaelerstrip	10,50	39,95	37,28	30,35	40,56
w50_E	Waldeck	13,50	39,95	37,28	30,34	40,56
w06_C	Wijndaelerstrip	7,50	39,92	37,25	30,31	40,53
w29_B	Waldeck	4,50	39,92	37,26	30,33	40,53
w50_B	Waldeck	4,50	39,91	37,23	30,29	40,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van Meerdervoort
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w31_C	Waldeck	7,50	39,89	37,23	30,29	40,50
w32_F	Waldeck	18,00	39,89	37,22	30,29	40,50
w56_A	Waldeck	1,50	39,88	37,24	30,30	40,50
w50_D	Waldeck	10,50	39,89	37,21	30,27	40,49
w13_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	39,83	37,19	30,25	40,45
w43_F	Waldeck	18,00	39,84	37,17	30,23	40,45
w40_D	Waldeck	10,50	39,75	37,07	30,14	40,35
w14_F	Wijndaelerstrip	18,00	39,71	37,03	30,10	40,31
w40_E	Waldeck	13,50	39,71	37,03	30,10	40,31
w14_D	Wijndaelerstrip	10,50	39,70	37,02	30,09	40,30
w30_B	Waldeck	4,50	39,67	37,01	30,07	40,28
w04_E	Wijndaelerstrip	13,50	39,66	36,99	30,05	40,27
w43_C	Waldeck	7,50	39,62	36,94	30,00	40,22
w06_B	Wijndaelerstrip	4,50	39,57	36,91	29,98	40,18
w50_A	Waldeck	1,50	39,54	36,88	29,94	40,15
w14_C	Wijndaelerstrip	7,50	39,51	36,82	29,89	40,11
w43_E	Waldeck	13,50	39,51	36,83	29,89	40,11
w05_C	Wijndaelerstrip	7,50	39,48	36,80	29,87	40,08
w43_B	Waldeck	4,50	39,45	36,77	29,83	40,05
w40_C	Waldeck	7,50	39,44	36,76	29,83	40,04
w31_B	Waldeck	4,50	39,40	36,74	29,81	40,01
w42_A	Waldeck	1,50	39,32	36,67	29,73	39,94
w04_D	Wijndaelerstrip	10,50	39,27	36,60	29,66	39,88
w32_E	Waldeck	13,50	39,27	36,60	29,67	39,88
w39_F	Waldeck	18,00	39,26	36,59	29,66	39,87
w29_A	Waldeck	1,50	39,24	36,59	29,66	39,86
w43_A	Waldeck	1,50	39,25	36,58	29,65	39,86
w43_D	Waldeck	10,50	39,24	36,56	29,63	39,84
w14_E	Wijndaelerstrip	13,50	39,23	36,55	29,62	39,83
w49_C	Waldeck	7,50	39,20	36,52	29,58	39,80
w14_B	Wijndaelerstrip	4,50	39,18	36,51	29,57	39,79
w05_B	Wijndaelerstrip	4,50	39,16	36,50	29,56	39,77
w49_D	Waldeck	10,50	39,16	36,48	29,54	39,76
w49_F	Waldeck	18,00	39,14	36,46	29,53	39,74
w48_C	Waldeck	7,50	39,12	36,43	29,50	39,72
w03_F	Wijndaelerstrip	18,00	39,10	36,44	29,50	39,71
w30_A	Waldeck	1,50	39,05	36,40	29,47	39,67
w32_D	Waldeck	10,50	39,04	36,37	29,44	39,65
w40_B	Waldeck	4,50	39,04	36,38	29,44	39,65
w49_B	Waldeck	4,50	39,05	36,37	29,44	39,65
w48_D	Waldeck	10,50	39,04	36,36	29,42	39,64
w47_C	Waldeck	7,50	39,02	36,34	29,40	39,62
w41_A	Waldeck	1,50	38,98	36,33	29,39	39,60
w06_A	Wijndaelerstrip	1,50	38,96	36,31	29,37	39,58
w47_D	Waldeck	10,50	38,96	36,27	29,34	39,56
w48_F	Waldeck	18,00	38,91	36,22	29,29	39,51
w48_B	Waldeck	4,50	38,87	36,18	29,25	39,47
w04_C	Wijndaelerstrip	7,50	38,83	36,16	29,22	39,44
w47_B	Waldeck	4,50	38,84	36,16	29,22	39,44
w47_F	Waldeck	18,00	38,84	36,16	29,22	39,44
w39_D	Waldeck	10,50	38,81	36,14	29,21	39,42
w44_C	Waldeck	7,50	38,79	36,11	29,17	39,39
w49_E	Waldeck	13,50	38,78	36,09	29,16	39,38
w39_E	Waldeck	13,50	38,76	36,09	29,16	39,37
w46_C	Waldeck	7,50	38,77	36,08	29,15	39,37
w15_D	Wijndaelerstrip	10,50	38,74	36,06	29,12	39,34
w38_F	Waldeck	18,00	38,72	36,05	29,12	39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van Meerdervoort
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w16_D	Wijndaelerstrip	10,50	38,71	36,03	29,09	39,31
w15_C	Wijndaelerstrip	7,50	38,70	36,02	29,08	39,30
w45_C	Waldeck	7,50	38,68	36,00	29,06	39,28
w46_F	Waldeck	18,00	38,66	35,98	29,04	39,26
w46_D	Waldeck	10,50	38,64	35,95	29,02	39,24
w16_C	Wijndaelerstrip	7,50	38,63	35,95	29,02	39,23
w32_C	Waldeck	7,50	38,62	35,96	29,02	39,23
w44_B	Waldeck	4,50	38,58	35,91	28,97	39,19
w44_D	Waldeck	10,50	38,58	35,90	28,96	39,18
w05_A	Wijndaelerstrip	1,50	38,55	35,90	28,97	39,17
w46_B	Waldeck	4,50	38,57	35,89	28,95	39,17
w39_C	Waldeck	7,50	38,55	35,88	28,94	39,16
w04_B	Wijndaelerstrip	4,50	38,53	35,87	28,94	39,14
w48_E	Waldeck	13,50	38,54	35,86	28,92	39,14
w44_F	Waldeck	18,00	38,52	35,84	28,90	39,12
w31_A	Waldeck	1,50	38,49	35,85	28,91	39,11
w33_F	Waldeck	18,00	38,49	35,82	28,88	39,10
w47_E	Waldeck	13,50	38,50	35,81	28,88	39,10
w45_B	Waldeck	4,50	38,48	35,81	28,87	39,09
w45_D	Waldeck	10,50	38,45	35,76	28,83	39,05
w03_E	Wijndaelerstrip	13,50	38,43	35,77	28,83	39,04
w49_A	Waldeck	1,50	38,39	35,73	28,79	39,00
w15_F	Wijndaelerstrip	18,00	38,37	35,69	28,75	38,97
w38_D	Waldeck	10,50	38,33	35,66	28,72	38,94
w45_F	Waldeck	18,00	38,33	35,65	28,72	38,93
w46_E	Waldeck	13,50	38,34	35,65	28,71	38,93
w16_F	Wijndaelerstrip	18,00	38,31	35,63	28,70	38,91
w44_E	Waldeck	13,50	38,24	35,56	28,63	38,84
w15_B	Wijndaelerstrip	4,50	38,23	35,55	28,61	38,83
w38_E	Waldeck	13,50	38,21	35,54	28,60	38,82
w03_D	Wijndaelerstrip	10,50	38,20	35,54	28,60	38,81
w37_F	Waldeck	18,00	38,19	35,51	28,58	38,79
w16_B	Wijndaelerstrip	4,50	38,18	35,50	28,57	38,78
w32_B	Waldeck	4,50	38,16	35,51	28,57	38,78
w14_A	Wijndaelerstrip	1,50	38,13	35,48	28,55	38,75
w39_B	Waldeck	4,50	38,14	35,48	28,54	38,75
w48_A	Waldeck	1,50	38,14	35,48	28,54	38,75
w38_C	Waldeck	7,50	38,12	35,45	28,52	38,73
w45_E	Waldeck	13,50	38,07	35,40	28,46	38,68
w33_D	Waldeck	10,50	37,97	35,30	28,36	38,58
w47_A	Waldeck	1,50	37,97	35,31	28,38	38,58
w15_E	Wijndaelerstrip	13,50	37,96	35,28	28,35	38,56
w33_E	Waldeck	13,50	37,95	35,28	28,35	38,56
w37_D	Waldeck	10,50	37,90	35,22	28,29	38,50
w16_E	Wijndaelerstrip	13,50	37,88	35,20	28,26	38,48
w04_A	Wijndaelerstrip	1,50	37,85	35,20	28,27	38,47
w03_C	Wijndaelerstrip	7,50	37,83	35,17	28,23	38,44
w02_F	Wijndaelerstrip	18,00	37,81	35,14	28,21	38,42
w36_F	Waldeck	18,00	37,73	35,06	28,12	38,34
w37_E	Waldeck	13,50	37,72	35,04	28,11	38,32
w33_C	Waldeck	7,50	37,71	35,03	28,10	38,31
w37_C	Waldeck	7,50	37,70	35,03	28,09	38,31
w40_A	Waldeck	1,50	37,69	35,04	28,11	38,31
w38_B	Waldeck	4,50	37,69	35,03	28,09	38,30
w03_B	Wijndaelerstrip	4,50	37,61	34,94	28,01	38,22
w17_D	Wijndaelerstrip	10,50	37,61	34,93	28,00	38,21
w36_D	Waldeck	10,50	37,60	34,92	27,99	38,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van Meerdervoort
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w17_F	Wijndaelerstrip	18,00	37,57	34,90	27,96	38,18
w17_C	Wijndaelerstrip	7,50	37,47	34,80	27,86	38,08
w36_E	Waldeck	13,50	37,39	34,72	27,79	38,00
w46_A	Waldeck	1,50	37,39	34,73	27,79	38,00
w36_C	Waldeck	7,50	37,38	34,70	27,77	37,98
w17_B	Wijndaelerstrip	4,50	37,21	34,54	27,60	37,82
w02_E	Wijndaelerstrip	13,50	37,18	34,51	27,57	37,79
w15_A	Wijndaelerstrip	1,50	37,13	34,48	27,55	37,75
w17_E	Wijndaelerstrip	13,50	37,11	34,44	27,50	37,72
w16_A	Wijndaelerstrip	1,50	37,09	34,44	27,51	37,71
w01_F	Wijndaelerstrip	18,00	36,97	34,30	27,36	37,58
w18_F	Wijndaelerstrip	18,00	36,95	34,28	27,34	37,56
w108_C	International School	7,50	36,94	34,26	27,32	37,54
w03_A	Wijndaelerstrip	1,50	36,90	34,25	27,32	37,52
w39_A	Waldeck	1,50	36,89	34,25	27,31	37,51
w35_F	Waldeck	18,00	36,88	34,21	27,28	37,49
w02_D	Wijndaelerstrip	10,50	36,85	34,18	27,25	37,46
w32_A	Waldeck	1,50	36,84	34,19	27,26	37,46
w108_D	International School	10,50	36,83	34,15	27,22	37,43
w109_C	International School	7,50	36,82	34,14	27,21	37,42
w33_B	Waldeck	4,50	36,79	34,13	27,19	37,40
w35_D	Waldeck	10,50	36,79	34,11	27,18	37,39
w37_B	Waldeck	4,50	36,77	34,11	27,17	37,38
w34_F	Waldeck	18,00	36,73	34,06	27,12	37,34
w109_D	International School	10,50	36,71	34,04	27,10	37,32
w34_D	Waldeck	10,50	36,64	33,97	27,03	37,25
w35_C	Waldeck	7,50	36,61	33,94	27,00	37,22
w108_B	International School	4,50	36,49	33,82	26,88	37,10
w02_C	Wijndaelerstrip	7,50	36,46	33,80	26,86	37,07
w107_D	International School	10,50	36,45	33,78	26,84	37,06
w34_C	Waldeck	7,50	36,44	33,78	26,84	37,05
w35_E	Waldeck	13,50	36,41	33,74	26,80	37,02
w38_A	Waldeck	1,50	36,38	33,73	26,80	37,00
w109_B	International School	4,50	36,38	33,71	26,77	36,99
w01_E	Wijndaelerstrip	13,50	36,36	33,69	26,75	36,97
w18_E	Wijndaelerstrip	13,50	36,36	33,69	26,75	36,97
w36_B	Waldeck	4,50	36,36	33,70	26,76	36,97
w107_C	International School	7,50	36,32	33,65	26,71	36,93
w02_B	Wijndaelerstrip	4,50	36,31	33,65	26,72	36,92
w17_A	Wijndaelerstrip	1,50	36,25	33,60	26,66	36,87
w34_E	Waldeck	13,50	36,25	33,58	26,65	36,86
w110_C	International School	7,50	36,24	33,56	26,63	36,84
w01_D	Wijndaelerstrip	10,50	36,17	33,50	26,57	36,78
w18_D	Wijndaelerstrip	10,50	36,16	33,49	26,55	36,77
w107_E	International School	13,50	36,12	33,45	26,51	36,73
w108_E	International School	13,50	36,12	33,44	26,51	36,72
w61_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	35,99	33,32	26,38	36,60
w62_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	35,99	33,32	26,39	36,60
w109_E	International School	13,50	35,97	33,29	26,35	36,57
w01_C	Wijndaelerstrip	7,50	35,92	33,25	26,31	36,53
w110_B	International School	4,50	35,92	33,25	26,31	36,53
w111_C	International School	7,50	35,93	33,25	26,31	36,53
w18_C	Wijndaelerstrip	7,50	35,91	33,23	26,30	36,51
w107_B	International School	4,50	35,89	33,22	26,29	36,50
w62_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	35,88	33,22	26,28	36,49
w61_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	35,84	33,17	26,24	36,45
w112_C	International School	7,50	35,79	33,10	26,17	36,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van Meerdervoort
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w01_B	Wijndaelerstrip	4,50	35,73	33,07	26,13	36,34
w18_B	Wijndaelerstrip	4,50	35,72	33,06	26,12	36,33
w106_D	International School	10,50	35,70	33,03	26,09	36,31
w37_A	Waldeck	1,50	35,69	33,04	26,11	36,31
w111_B	International School	4,50	35,66	32,98	26,05	36,26
w33_A	Waldeck	1,50	35,64	33,00	26,06	36,26
w106_E	International School	13,50	35,56	32,89	25,95	36,17
w02_A	Wijndaelerstrip	1,50	35,54	32,90	25,96	36,16
w108_A	International School	1,50	35,53	32,89	25,95	36,15
w112_B	International School	4,50	35,54	32,87	25,93	36,15
w35_B	Waldeck	4,50	35,54	32,87	25,94	36,15
w105_E	International School	13,50	35,52	32,85	25,91	36,13
w106_C	International School	7,50	35,49	32,82	25,88	36,10
w105_D	International School	10,50	35,48	32,81	25,87	36,09
w109_A	International School	1,50	35,41	32,76	25,82	36,03
w36_A	Waldeck	1,50	35,37	32,72	25,79	35,99
w110_D	International School	10,50	35,32	32,65	25,71	35,93
w105_C	International School	7,50	35,31	32,63	25,70	35,91
w62_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	35,29	32,64	25,71	35,91
w110_E	International School	13,50	35,24	32,56	25,63	35,84
w34_B	Waldeck	4,50	35,23	32,56	25,63	35,84
w61_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	35,21	32,55	25,62	35,82
w106_B	International School	4,50	35,04	32,37	25,43	35,65
w105_B	International School	4,50	34,97	32,30	25,36	35,58
w107_A	International School	1,50	34,94	32,29	25,36	35,56
w110_A	International School	1,50	34,94	32,29	25,35	35,56
w01_A	Wijndaelerstrip	1,50	34,81	32,17	25,23	35,43
w18_A	Wijndaelerstrip	1,50	34,78	32,14	25,21	35,41
w111_A	International School	1,50	34,60	31,95	25,02	35,22
w112_A	International School	1,50	34,49	31,84	24,91	35,11
w35_A	Waldeck	1,50	34,44	31,79	24,85	35,06
w104_E	International School	13,50	34,44	31,76	24,83	35,04
w111_E	International School	13,50	34,33	31,65	24,71	34,93
w104_C	International School	7,50	34,27	31,60	24,66	34,88
w104_D	International School	10,50	34,24	31,57	24,63	34,85
w34_A	Waldeck	1,50	34,23	31,57	24,64	34,84
w106_A	International School	1,50	34,16	31,51	24,57	34,78
w112_E	International School	13,50	34,16	31,49	24,55	34,77
w105_A	International School	1,50	34,12	31,47	24,54	34,74
w111_D	International School	10,50	34,12	31,44	24,50	34,72
w59_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	34,09	31,43	24,49	34,70
w103_E	International School	13,50	34,06	31,38	24,44	34,66
w60_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	34,04	31,36	24,43	34,64
w104_B	International School	4,50	34,02	31,35	24,41	34,63
w112_D	International School	10,50	33,97	31,29	24,35	34,57
w103_D	International School	10,50	33,64	30,96	24,03	34,24
w113_E	International School	13,50	33,53	30,86	23,92	34,14
w103_C	International School	7,50	33,42	30,75	23,81	34,03
w45_A	Waldeck	1,50	33,32	30,61	23,68	33,91
w113_D	International School	10,50	33,19	30,51	23,58	33,79
w104_A	International School	1,50	33,14	30,49	23,55	33,76
w44_A	Waldeck	1,50	33,17	30,46	23,53	33,76
w113_C	International School	7,50	33,10	30,43	23,49	33,71
w103_B	International School	4,50	33,04	30,36	23,43	33,64
w63_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	33,03	30,36	23,42	33,64
w58_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	33,01	30,34	23,40	33,62
w63_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	32,90	30,23	23,30	33,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van Meerdervoort
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w113_B	International School	4,50	32,81	30,13	23,20	33,41
w63_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	32,07	29,42	22,48	32,69
w103_A	International School	1,50	32,04	29,39	22,46	32,66
w64_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	31,85	29,18	22,24	32,46
w113_A	International School	1,50	31,82	29,18	22,24	32,44
w64_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	31,77	29,10	22,16	32,38
w65_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	31,39	28,71	21,77	31,99
w65_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	31,31	28,64	21,70	31,92
w74_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	31,05	28,37	21,44	31,65
w72_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	31,00	28,31	21,38	31,60
w73_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	30,86	28,18	21,24	31,46
w64_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	30,70	28,04	21,11	31,31
w90_C	Schapenatjesduin West	7,50	30,67	27,99	21,06	31,27
w71_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	30,59	27,91	20,97	31,19
w75_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	30,55	27,86	20,93	31,15
w65_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	30,30	27,65	20,71	30,92
w66_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	30,32	27,64	20,70	30,92
w76_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	30,30	27,61	20,67	30,89
w66_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	30,23	27,55	20,62	30,83
w69_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	30,18	27,49	20,56	30,78
w69_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	30,00	27,32	20,39	30,60
w71_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	29,87	27,19	20,26	30,47
w80_C	Schapenatjesduin West	7,50	29,83	27,14	20,21	30,43
w91_C	Schapenatjesduin West	7,50	29,81	27,12	20,19	30,41
w70_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	29,80	27,12	20,18	30,40
w70_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	29,72	27,05	20,11	30,33
w81_C	Schapenatjesduin West	7,50	29,74	27,04	20,11	30,33
w60_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	29,74	27,03	20,09	30,32
w68_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	29,66	26,98	20,04	30,26
w68_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	29,40	26,72	19,79	30,00
w77_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	29,39	26,69	19,76	29,98
w67_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	29,36	26,67	19,73	29,95
w102_C	Schapenatjesduin West	7,50	29,35	26,65	19,72	29,94
w66_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	29,16	26,51	19,57	29,78
w82_C	Schapenatjesduin West	7,50	29,16	26,46	19,53	29,75
w67_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	29,09	26,42	19,48	29,70
w91_B	Schapenatjesduin West	4,50	29,06	26,39	19,45	29,67
w83_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,94	26,23	19,30	29,53
w89_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,84	26,12	19,19	29,42
w71_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	28,79	26,13	19,20	29,40
w69_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	28,77	26,12	19,19	29,39
w70_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	28,41	25,75	18,82	29,02
w81_B	Schapenatjesduin West	4,50	28,32	25,62	18,68	28,91
w75_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	28,25	25,55	18,61	28,84
w78_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	28,20	25,48	18,55	28,78
w84_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,14	25,43	18,49	28,72
w85_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,14	25,43	18,49	28,72
w80_B	Schapenatjesduin West	4,50	28,10	25,39	18,46	28,69
w68_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	28,06	25,40	18,47	28,67
w94_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,05	25,36	18,43	28,65
w79_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	28,02	25,29	18,35	28,59
w102_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,99	25,30	18,36	28,58
w67_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	27,89	25,23	18,29	28,50
w76_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	27,88	25,18	18,24	28,47
w95_C	Schapenatjesduin West	7,50	27,89	25,18	18,24	28,47
w74_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	27,81	25,11	18,18	28,40
w73_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	27,77	25,07	18,14	28,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van Meerdervoort
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w82_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,67	24,97	18,03	28,26
w101_C	Schapenatjesduin West	7,50	27,64	24,93	18,00	28,23
w72_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	27,50	24,79	17,86	28,09
w59_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	27,51	24,77	17,83	28,08
w86_C	Schapenatjesduin West	7,50	27,35	24,63	17,69	27,93
w88_C	Schapenatjesduin West	7,50	27,37	24,62	17,69	27,93
w95_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,34	24,64	17,70	27,93
w83_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,30	24,58	17,65	27,88
w92_C	Schapenatjesduin West	7,50	27,25	24,56	17,63	27,85
w58_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	27,00	24,25	17,32	27,56
w57_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	26,99	24,24	17,30	27,55
w93_C	Schapenatjesduin West	7,50	26,79	24,10	17,17	27,39
w60_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	26,71	23,95	17,02	27,27
w77_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	26,69	23,97	17,03	27,27
w94_B	Schapenatjesduin West	4,50	26,68	23,99	17,05	27,27
w90_B	Schapenatjesduin West	4,50	26,58	23,87	16,94	27,17
w87_C	Schapenatjesduin West	7,50	26,56	23,80	16,86	27,12
w78_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	26,52	23,79	16,85	27,09
w88_B	Schapenatjesduin West	4,50	26,31	23,55	16,62	26,87
w101_B	Schapenatjesduin West	4,50	26,23	23,52	16,59	26,82
w79_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	26,16	23,40	16,46	26,72
w85_B	Schapenatjesduin West	4,50	26,09	23,36	16,42	26,66
w84_B	Schapenatjesduin West	4,50	25,97	23,25	16,31	26,55
w86_B	Schapenatjesduin West	4,50	25,75	23,02	16,08	26,32
w100_C	Schapenatjesduin West	7,50	25,47	22,73	15,80	26,04
w72_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	25,35	22,64	15,70	25,93
w87_B	Schapenatjesduin West	4,50	25,37	22,60	15,66	25,92
w99_C	Schapenatjesduin West	7,50	25,34	22,60	15,67	25,91
w73_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	25,17	22,47	15,53	25,76
w98_C	Schapenatjesduin West	7,50	25,19	22,43	15,50	25,75
w89_B	Schapenatjesduin West	4,50	25,04	22,27	15,33	25,59
w57_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	24,97	22,17	15,24	25,51
w81_A	Schapenatjesduin West	1,50	24,87	22,15	15,22	25,45
w102_A	Schapenatjesduin West	1,50	24,80	22,09	15,15	25,38
w59_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,74	21,96	15,03	25,29
w75_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,66	21,95	15,01	25,24
w76_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,59	21,88	14,94	25,17
w100_B	Schapenatjesduin West	4,50	24,55	21,81	14,88	25,12
w99_B	Schapenatjesduin West	4,50	24,55	21,82	14,88	25,12
w74_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,51	21,80	14,86	25,09
w98_B	Schapenatjesduin West	4,50	24,42	21,66	14,73	24,98
w82_A	Schapenatjesduin West	1,50	24,37	21,66	14,72	24,95
w58_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,32	21,52	14,59	24,86
w80_A	Schapenatjesduin West	1,50	24,05	21,32	14,39	24,63
w79_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,07	21,26	14,33	24,60
w83_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,92	21,20	14,26	24,50
w92_B	Schapenatjesduin West	4,50	23,87	21,15	14,22	24,45
w95_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,83	21,12	14,18	24,41
w85_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,61	20,88	13,94	24,18
w87_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,63	20,86	13,92	24,18
w96_C	Schapenatjesduin West	7,50	23,55	20,78	13,85	24,10
w90_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,45	20,73	13,79	24,03
w98_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,45	20,70	13,76	24,01
w88_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,48	20,66	13,73	24,00
w91_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,39	20,69	13,75	23,98
w97_C	Schapenatjesduin West	7,50	23,32	20,55	13,61	23,87
w77_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	23,25	20,51	13,58	23,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van Meerdervoort
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w86_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,19	20,43	13,50	23,75
w57_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	23,10	20,23	13,30	23,60
w78_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	22,83	20,06	13,13	23,38
w100_A	Schapenatjesduin West	1,50	22,76	20,02	13,08	23,33
w96_B	Schapenatjesduin West	4,50	22,53	19,75	12,82	23,08
w99_A	Schapenatjesduin West	1,50	22,43	19,70	12,76	23,00
w94_A	Schapenatjesduin West	1,50	22,33	19,63	12,69	22,92
w101_A	Schapenatjesduin West	1,50	22,28	19,54	12,61	22,85
w89_A	Schapenatjesduin West	1,50	22,34	19,50	12,56	22,85
w97_B	Schapenatjesduin West	4,50	22,22	19,42	12,49	22,76
w84_A	Schapenatjesduin West	1,50	22,01	19,25	12,31	22,57
w93_B	Schapenatjesduin West	4,50	21,97	19,22	12,29	22,53
w97_A	Schapenatjesduin West	1,50	21,38	18,60	11,66	21,92
w96_A	Schapenatjesduin West	1,50	20,54	17,75	10,82	21,08
w92_A	Schapenatjesduin West	1,50	20,10	17,37	10,44	20,68
w93_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,96	16,21	9,27	19,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w01_B	Wijnndaelerstrip	4,50	50,53	47,74	40,81	51,07
w01_C	Wijnndaelerstrip	7,50	50,21	47,42	40,49	50,75
w02_B	Wijnndaelerstrip	4,50	50,17	47,38	40,45	50,71
w01_A	Wijnndaelerstrip	1,50	50,11	47,32	40,39	50,65
w18_B	Wijnndaelerstrip	4,50	50,07	47,29	40,36	50,62
w02_C	Wijnndaelerstrip	7,50	49,90	47,12	40,18	50,44
w18_C	Wijnndaelerstrip	7,50	49,83	47,04	40,11	50,37
w01_D	Wijnndaelerstrip	10,50	49,74	46,95	40,02	50,28
w02_A	Wijnndaelerstrip	1,50	49,69	46,90	39,97	50,23
w18_A	Wijnndaelerstrip	1,50	49,61	46,83	39,89	50,15
w02_D	Wijnndaelerstrip	10,50	49,48	46,69	39,76	50,02
w18_D	Wijnndaelerstrip	10,50	49,40	46,62	39,69	49,95
w01_E	Wijnndaelerstrip	13,50	49,19	46,41	39,48	49,74
w02_E	Wijnndaelerstrip	13,50	48,98	46,19	39,26	49,52
w18_E	Wijnndaelerstrip	13,50	48,91	46,13	39,19	49,45
w03_B	Wijnndaelerstrip	4,50	48,64	45,85	38,92	49,18
w03_C	Wijnndaelerstrip	7,50	48,48	45,69	38,76	49,02
w01_F	Wijnndaelerstrip	18,00	48,35	45,57	38,63	48,89
w03_D	Wijnndaelerstrip	10,50	48,19	45,40	38,47	48,73
w02_F	Wijnndaelerstrip	18,00	48,17	45,39	38,46	48,72
w18_F	Wijnndaelerstrip	18,00	48,13	45,34	38,41	48,67
w03_A	Wijnndaelerstrip	1,50	47,96	45,17	38,24	48,50
w03_E	Wijnndaelerstrip	13,50	47,81	45,02	38,09	48,35
w103_B	International School	4,50	47,71	44,93	37,99	48,25
w103_C	International School	7,50	47,63	44,85	37,91	48,17
w104_B	International School	4,50	47,56	44,78	37,84	48,10
w105_B	International School	4,50	47,53	44,75	37,82	48,08
w104_C	International School	7,50	47,52	44,74	37,80	48,06
w105_C	International School	7,50	47,50	44,73	37,79	48,05
w103_D	International School	10,50	47,41	44,63	37,69	47,95
w104_D	International School	10,50	47,31	44,53	37,60	47,86
w105_D	International School	10,50	47,31	44,53	37,59	47,85
w03_F	Wijnndaelerstrip	18,00	47,16	44,38	37,44	47,70
w103_A	International School	1,50	47,11	44,33	37,40	47,66
w103_E	International School	13,50	47,07	44,29	37,35	47,61
w105_E	International School	13,50	47,02	44,24	37,31	47,57
w104_E	International School	13,50	47,01	44,23	37,30	47,56
w106_C	International School	7,50	47,00	44,22	37,28	47,54
w106_B	International School	4,50	46,98	44,20	37,27	47,53
w104_A	International School	1,50	46,89	44,11	37,17	47,43
w106_D	International School	10,50	46,84	44,06	37,12	47,38
w105_A	International School	1,50	46,77	44,00	37,06	47,32
w113_B	International School	4,50	46,68	43,90	36,96	47,22
w113_C	International School	7,50	46,68	43,90	36,96	47,22
w106_E	International School	13,50	46,58	43,80	36,87	47,13
w113_D	International School	10,50	46,53	43,75	36,82	47,08
w113_E	International School	13,50	46,29	43,50	36,57	46,83
w106_A	International School	1,50	46,08	43,30	36,36	46,62
w107_C	International School	7,50	46,01	43,22	36,29	46,55
w107_B	International School	4,50	45,92	43,14	36,20	46,46
w107_D	International School	10,50	45,91	43,13	36,19	46,45
w113_A	International School	1,50	45,86	43,08	36,15	46,41
w04_B	Wijnndaelerstrip	4,50	45,86	43,06	36,13	46,40
w04_C	Wijnndaelerstrip	7,50	45,86	43,06	36,13	46,40
w04_D	Wijnndaelerstrip	10,50	45,73	42,94	36,01	46,27
w107_E	International School	13,50	45,72	42,93	36,00	46,26
w04_E	Wijnndaelerstrip	13,50	45,52	42,73	35,80	46,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w04_F	Wijndaelerstrip	18,00	45,13	42,35	35,41	45,67
w107_A	International School	1,50	44,65	41,87	34,93	45,19
w04_A	Wijndaelerstrip	1,50	44,55	41,76	34,82	45,09
w05_C	Wijndaelerstrip	7,50	43,69	40,90	33,96	44,23
w05_D	Wijndaelerstrip	10,50	43,65	40,86	33,92	44,19
w05_B	Wijndaelerstrip	4,50	43,57	40,78	33,85	44,11
w05_E	Wijndaelerstrip	13,50	43,53	40,74	33,80	44,07
w05_F	Wijndaelerstrip	18,00	43,29	40,50	33,57	43,83
w17_D	Wijndaelerstrip	10,50	43,22	40,43	33,50	43,76
w17_C	Wijndaelerstrip	7,50	43,19	40,40	33,47	43,73
w17_E	Wijndaelerstrip	13,50	43,15	40,36	33,42	43,69
w06_C	Wijndaelerstrip	7,50	43,07	40,28	33,35	43,61
w06_D	Wijndaelerstrip	10,50	43,06	40,28	33,34	43,60
w17_F	Wijndaelerstrip	18,00	42,99	40,20	33,26	43,53
w06_E	Wijndaelerstrip	13,50	42,98	40,19	33,25	43,52
w17_B	Wijndaelerstrip	4,50	42,94	40,15	33,21	43,48
w06_B	Wijndaelerstrip	4,50	42,93	40,14	33,20	43,47
w06_F	Wijndaelerstrip	18,00	42,77	39,99	33,05	43,31
w108_D	International School	10,50	42,31	39,53	32,59	42,85
w108_E	International School	13,50	42,27	39,48	32,54	42,81
w108_C	International School	7,50	42,19	39,40	32,47	42,73
w109_D	International School	10,50	42,00	39,21	32,28	42,54
w109_E	International School	13,50	41,96	39,17	32,23	42,50
w109_C	International School	7,50	41,84	39,06	32,12	42,38
w05_A	Wijndaelerstrip	1,50	41,83	39,04	32,10	42,37
w108_B	International School	4,50	41,74	38,96	32,02	42,28
w112_D	International School	10,50	41,58	38,79	31,86	42,12
w110_D	International School	10,50	41,53	38,74	31,81	42,07
w110_E	International School	13,50	41,48	38,69	31,75	42,02
w112_E	International School	13,50	41,44	38,65	31,72	41,98
w111_D	International School	10,50	41,42	38,63	31,70	41,96
w112_C	International School	7,50	41,39	38,61	31,67	41,93
w109_B	International School	4,50	41,35	38,56	31,62	41,89
w110_C	International School	7,50	41,30	38,51	31,58	41,84
w111_E	International School	13,50	41,27	38,49	31,55	41,81
w111_C	International School	7,50	41,20	38,41	31,47	41,74
w06_A	Wijndaelerstrip	1,50	41,06	38,27	31,34	41,60
w112_B	International School	4,50	40,97	38,18	31,25	41,51
w17_A	Wijndaelerstrip	1,50	40,89	38,11	31,17	41,43
w110_B	International School	4,50	40,81	38,03	31,09	41,35
w111_B	International School	4,50	40,75	37,97	31,03	41,29
w07_E	Wijndaelerstrip	13,50	40,28	37,50	30,56	40,82
w07_F	Wijndaelerstrip	18,00	40,26	37,48	30,54	40,80
w07_D	Wijndaelerstrip	10,50	40,24	37,46	30,52	40,78
w07_C	Wijndaelerstrip	7,50	40,11	37,32	30,38	40,65
w108_A	International School	1,50	39,73	36,94	30,01	40,27
w07_B	Wijndaelerstrip	4,50	39,60	36,82	29,88	40,14
w16_E	Wijndaelerstrip	13,50	39,60	36,81	29,88	40,14
w16_D	Wijndaelerstrip	10,50	39,53	36,75	29,81	40,07
w16_F	Wijndaelerstrip	18,00	39,53	36,74	29,80	40,07
w15_E	Wijndaelerstrip	13,50	39,40	36,61	29,68	39,94
w109_A	International School	1,50	39,33	36,54	29,61	39,87
w15_D	Wijndaelerstrip	10,50	39,32	36,53	29,59	39,86
w15_F	Wijndaelerstrip	18,00	39,32	36,53	29,60	39,86
w16_C	Wijndaelerstrip	7,50	39,26	36,47	29,54	39,80
w15_C	Wijndaelerstrip	7,50	39,03	36,24	29,30	39,57
w112_A	International School	1,50	38,96	36,17	29,24	39,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w14_E	Wijnndaelerstrip	13,50	38,88	36,09	29,16	39,42
w14_F	Wijnndaelerstrip	18,00	38,87	36,08	29,15	39,41
w110_A	International School	1,50	38,86	36,07	29,13	39,40
w14_D	Wijnndaelerstrip	10,50	38,80	36,01	29,08	39,34
w111_A	International School	1,50	38,72	35,93	29,00	39,26
w14_C	Wijnndaelerstrip	7,50	38,54	35,74	28,81	39,08
w16_B	Wijnndaelerstrip	4,50	38,23	35,45	28,51	38,77
w08_F	Wijnndaelerstrip	18,00	38,20	35,41	28,48	38,74
w08_E	Wijnndaelerstrip	13,50	38,08	35,29	28,35	38,62
w49_E	Waldeck	13,50	38,07	35,28	28,35	38,61
w48_E	Waldeck	13,50	37,97	35,18	28,25	38,51
w15_B	Wijnndaelerstrip	4,50	37,96	35,18	28,24	38,50
w08_D	Wijnndaelerstrip	10,50	37,93	35,14	28,21	38,47
w47_E	Waldeck	13,50	37,93	35,14	28,21	38,47
w49_F	Waldeck	18,00	37,93	35,14	28,21	38,47
w49_D	Waldeck	10,50	37,88	35,10	28,16	38,42
w48_F	Waldeck	18,00	37,80	35,01	28,08	38,34
w48_D	Waldeck	10,50	37,79	35,00	28,07	38,33
w47_F	Waldeck	18,00	37,75	34,96	28,03	38,29
w13_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	37,73	34,94	28,00	38,27
w47_D	Waldeck	10,50	37,72	34,94	28,00	38,26
w13_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	37,70	34,91	27,98	38,24
w46_E	Waldeck	13,50	37,70	34,92	27,98	38,24
w07_A	Wijnndaelerstrip	1,50	37,62	34,83	27,90	38,16
w13_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	37,61	34,82	27,89	38,15
w08_C	Wijnndaelerstrip	7,50	37,60	34,82	27,88	38,14
w46_F	Waldeck	18,00	37,53	34,75	27,81	38,07
w46_D	Waldeck	10,50	37,48	34,70	27,76	38,02
w14_B	Wijnndaelerstrip	4,50	37,45	34,67	27,73	37,99
w56_F	Waldeck	18,00	37,33	34,54	27,61	37,87
w49_C	Waldeck	7,50	37,32	34,53	27,60	37,86
w13_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	37,28	34,49	27,56	37,82
w56_E	Waldeck	13,50	37,27	34,48	27,55	37,81
w48_C	Waldeck	7,50	37,19	34,41	27,47	37,73
w50_E	Waldeck	13,50	37,17	34,39	27,45	37,71
w56_D	Waldeck	10,50	37,14	34,35	27,42	37,68
w50_F	Waldeck	18,00	37,08	34,29	27,35	37,62
w47_C	Waldeck	7,50	37,07	34,28	27,34	37,61
w50_D	Waldeck	10,50	37,07	34,29	27,35	37,61
w09_F	Wijnndaelerstrip	18,00	36,85	34,06	27,13	37,39
w46_C	Waldeck	7,50	36,76	33,97	27,04	37,30
w50_C	Waldeck	7,50	36,71	33,92	26,99	37,25
w08_B	Wijnndaelerstrip	4,50	36,65	33,87	26,93	37,19
w56_C	Waldeck	7,50	36,65	33,86	26,92	37,19
w09_E	Wijnndaelerstrip	13,50	36,64	33,86	26,92	37,18
w16_A	Wijnndaelerstrip	1,50	36,56	33,77	26,83	37,10
w51_E	Waldeck	13,50	36,47	33,68	26,75	37,01
w09_D	Wijnndaelerstrip	10,50	36,41	33,63	26,69	36,95
w51_F	Waldeck	18,00	36,39	33,60	26,67	36,93
w51_D	Waldeck	10,50	36,36	33,58	26,64	36,90
w12_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	36,35	33,56	26,63	36,89
w15_A	Wijnndaelerstrip	1,50	36,32	33,53	26,60	36,86
w49_B	Waldeck	4,50	36,31	33,52	26,59	36,85
w48_B	Waldeck	4,50	36,21	33,42	26,49	36,75
w55_F	Waldeck	18,00	36,18	33,40	26,47	36,73
w13_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	36,18	33,40	26,46	36,72
w12_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	36,14	33,35	26,42	36,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w47_B	Waldeck	4,50	36,12	33,34	26,40	36,66
w51_C	Waldeck	7,50	36,07	33,29	26,35	36,61
w55_E	Waldeck	13,50	36,00	33,21	26,28	36,54
w12_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	35,89	33,11	26,17	36,43
w46_B	Waldeck	4,50	35,84	33,05	26,12	36,38
w14_A	Wijnndaelerstrip	1,50	35,83	33,04	26,11	36,37
w55_D	Waldeck	10,50	35,80	33,02	26,08	36,34
w09_C	Wijnndaelerstrip	7,50	35,77	32,99	26,05	36,31
w50_B	Waldeck	4,50	35,71	32,92	25,98	36,25
w56_B	Waldeck	4,50	35,61	32,82	25,89	36,15
w45_E	Waldeck	13,50	35,45	32,66	25,73	35,99
w52_F	Waldeck	18,00	35,38	32,60	25,66	35,92
w10_F	Wijnndaelerstrip	18,00	35,35	32,58	25,64	35,90
w45_F	Waldeck	18,00	35,27	32,49	25,55	35,81
w11_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	35,23	32,45	25,52	35,78
w12_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	35,23	32,44	25,51	35,77
w44_E	Waldeck	13,50	35,20	32,42	25,48	35,74
w52_E	Waldeck	13,50	35,19	32,41	25,48	35,74
w08_A	Wijnndaelerstrip	1,50	35,17	32,39	25,45	35,71
w10_E	Wijnndaelerstrip	13,50	35,14	32,37	25,43	35,69
w51_B	Waldeck	4,50	35,15	32,36	25,42	35,69
w44_F	Waldeck	18,00	35,08	32,30	25,37	35,63
w55_C	Waldeck	7,50	35,09	32,30	25,37	35,63
w11_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	35,03	32,25	25,32	35,58
w09_B	Wijnndaelerstrip	4,50	34,99	32,21	25,27	35,53
w49_A	Waldeck	1,50	34,92	32,14	25,20	35,46
w47_A	Waldeck	1,50	34,89	32,11	25,17	35,43
w45_D	Waldeck	10,50	34,86	32,08	25,15	35,41
w48_A	Waldeck	1,50	34,85	32,07	25,13	35,39
w52_D	Waldeck	10,50	34,85	32,06	25,13	35,39
w10_D	Wijnndaelerstrip	10,50	34,80	32,02	25,09	35,35
w19_F	Waldeck	18,00	34,76	31,99	25,05	35,31
w50_A	Waldeck	1,50	34,75	31,97	25,03	35,29
w54_F	Waldeck	18,00	34,69	31,91	24,97	35,23
w11_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	34,68	31,90	24,96	35,22
w46_A	Waldeck	1,50	34,68	31,90	24,96	35,22
w13_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	34,65	31,86	24,93	35,19
w43_E	Waldeck	13,50	34,62	31,83	24,90	35,16
w44_D	Waldeck	10,50	34,60	31,81	24,88	35,14
w19_E	Waldeck	13,50	34,58	31,79	24,86	35,12
w42_F	Waldeck	18,00	34,53	31,75	24,81	35,07
w53_F	Waldeck	18,00	34,46	31,67	24,74	35,00
w12_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	34,44	31,66	24,72	34,98
w54_E	Waldeck	13,50	34,42	31,64	24,71	34,97
w43_F	Waldeck	18,00	34,42	31,64	24,70	34,96
w42_E	Waldeck	13,50	34,41	31,63	24,69	34,95
w43_D	Waldeck	10,50	34,30	31,52	24,59	34,85
w51_A	Waldeck	1,50	34,29	31,51	24,57	34,83
w55_B	Waldeck	4,50	34,28	31,50	24,56	34,82
w19_D	Waldeck	10,50	34,20	31,42	24,48	34,74
w53_E	Waldeck	13,50	34,20	31,41	24,48	34,74
w41_F	Waldeck	18,00	34,16	31,38	24,44	34,70
w56_A	Waldeck	1,50	34,16	31,37	24,43	34,70
w10_C	Wijnndaelerstrip	7,50	34,13	31,34	24,41	34,67
w52_C	Waldeck	7,50	34,11	31,33	24,39	34,65
w45_C	Waldeck	7,50	34,09	31,30	24,37	34,63
w11_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	34,01	31,23	24,30	34,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w54_D	Waldeck	10,50	33,94	31,16	24,22	34,48
w41_E	Waldeck	13,50	33,89	31,11	24,17	34,43
w44_C	Waldeck	7,50	33,86	31,08	24,14	34,40
w42_D	Waldeck	10,50	33,80	31,02	24,08	34,34
w09_A	Wijnndaelerstrip	1,50	33,74	30,96	24,03	34,29
w53_D	Waldeck	10,50	33,65	30,87	23,93	34,19
w43_C	Waldeck	7,50	33,57	30,78	23,85	34,11
w19_C	Waldeck	7,50	33,51	30,74	23,80	34,06
w10_B	Wijnndaelerstrip	4,50	33,41	30,63	23,69	33,95
w52_B	Waldeck	4,50	33,41	30,63	23,69	33,95
w45_B	Waldeck	4,50	33,36	30,58	23,64	33,90
w11_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	33,30	30,52	23,59	33,85
w54_C	Waldeck	7,50	33,29	30,51	23,57	33,83
w41_D	Waldeck	10,50	33,26	30,48	23,55	33,81
w44_B	Waldeck	4,50	33,19	30,41	23,47	33,73
w20_F	Waldeck	18,00	33,17	30,39	23,46	33,72
w12_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	33,14	30,37	23,43	33,69
w42_C	Waldeck	7,50	33,08	30,29	23,36	33,62
w53_C	Waldeck	7,50	33,00	30,22	23,28	33,54
w55_A	Waldeck	1,50	32,97	30,19	23,26	33,52
w19_B	Waldeck	4,50	32,81	30,03	23,10	33,36
w40_F	Waldeck	18,00	32,78	30,00	23,06	33,32
w43_B	Waldeck	4,50	32,78	29,99	23,06	33,32
w54_B	Waldeck	4,50	32,70	29,92	22,98	33,24
w20_E	Waldeck	13,50	32,65	29,88	22,94	33,20
w41_C	Waldeck	7,50	32,57	29,78	22,85	33,11
w45_A	Waldeck	1,50	32,50	29,72	22,79	33,05
w42_B	Waldeck	4,50	32,42	29,65	22,71	32,97
w53_B	Waldeck	4,50	32,37	29,59	22,65	32,91
w20_D	Waldeck	10,50	32,26	29,49	22,55	32,81
w40_E	Waldeck	13,50	32,19	29,42	22,48	32,74
w10_A	Wijnndaelerstrip	1,50	32,17	29,39	22,46	32,72
w43_A	Waldeck	1,50	32,15	29,38	22,44	32,70
w44_A	Waldeck	1,50	32,04	29,26	22,33	32,59
w11_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	32,03	29,26	22,32	32,58
w41_B	Waldeck	4,50	32,00	29,22	22,28	32,54
w52_A	Waldeck	1,50	31,84	29,07	22,13	32,39
w20_C	Waldeck	7,50	31,83	29,06	22,13	32,38
w21_F	Waldeck	18,00	31,69	28,93	21,99	32,25
w40_D	Waldeck	10,50	31,64	28,86	21,93	32,19
w19_A	Waldeck	1,50	31,59	28,82	21,88	32,14
w54_A	Waldeck	1,50	31,60	28,82	21,88	32,14
w22_F	Waldeck	18,00	31,55	28,77	21,84	32,10
w20_B	Waldeck	4,50	31,49	28,72	21,79	32,04
w21_E	Waldeck	13,50	31,37	28,60	21,67	31,92
w22_E	Waldeck	13,50	31,23	28,46	21,53	31,78
w39_F	Waldeck	18,00	31,17	28,40	21,46	31,72
w21_D	Waldeck	10,50	31,08	28,31	21,37	31,63
w37_F	Waldeck	18,00	31,08	28,30	21,37	31,63
w40_C	Waldeck	7,50	31,07	28,29	21,36	31,62
w38_F	Waldeck	18,00	31,06	28,28	21,35	31,61
w22_D	Waldeck	10,50	30,95	28,18	21,25	31,50
w53_A	Waldeck	1,50	30,82	28,05	21,11	31,37
w20_A	Waldeck	1,50	30,78	28,01	21,08	31,33
w21_C	Waldeck	7,50	30,76	28,00	21,06	31,32
w23_E	Waldeck	13,50	30,70	27,93	21,00	31,25
w39_E	Waldeck	13,50	30,70	27,93	20,99	31,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnjaerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w40_B	Waldeck	4,50	30,67	27,90	20,96	31,22
w37_E	Waldeck	13,50	30,65	27,88	20,94	31,20
w21_B	Waldeck	4,50	30,63	27,87	20,93	31,19
w22_C	Waldeck	7,50	30,64	27,87	20,94	31,19
w38_E	Waldeck	13,50	30,56	27,78	20,85	31,11
w23_F	Waldeck	18,00	30,52	27,75	20,81	31,07
w36_F	Waldeck	18,00	30,52	27,74	20,81	31,07
w22_B	Waldeck	4,50	30,50	27,73	20,80	31,05
w39_D	Waldeck	10,50	30,31	27,53	20,60	30,86
w37_D	Waldeck	10,50	30,22	27,45	20,51	30,77
w23_D	Waldeck	10,50	30,21	27,44	20,51	30,76
w36_E	Waldeck	13,50	30,19	27,42	20,48	30,74
w38_D	Waldeck	10,50	30,17	27,40	20,46	30,72
w25_E	Waldeck	13,50	30,08	27,31	20,38	30,63
w24_E	Waldeck	13,50	30,03	27,27	20,34	30,59
w21_A	Waldeck	1,50	30,02	27,26	20,32	30,58
w22_A	Waldeck	1,50	29,85	27,09	20,16	30,41
w23_C	Waldeck	7,50	29,82	27,06	20,12	30,38
w39_C	Waldeck	7,50	29,82	27,05	20,12	30,37
w36_D	Waldeck	10,50	29,78	27,00	20,07	30,33
w37_C	Waldeck	7,50	29,76	26,99	20,05	30,31
w38_C	Waldeck	7,50	29,71	26,93	20,00	30,26
w23_B	Waldeck	4,50	29,58	26,82	19,89	30,14
w25_D	Waldeck	10,50	29,58	26,82	19,89	30,14
w24_F	Waldeck	18,00	29,56	26,79	19,85	30,11
w24_D	Waldeck	10,50	29,50	26,74	19,81	30,06
w25_F	Waldeck	18,00	29,49	26,72	19,79	30,04
w34_F	Waldeck	18,00	29,45	26,67	19,74	30,00
w35_F	Waldeck	18,00	29,44	26,66	19,73	29,99
w33_F	Waldeck	18,00	29,43	26,66	19,72	29,98
w37_B	Waldeck	4,50	29,40	26,63	19,69	29,95
w39_B	Waldeck	4,50	29,37	26,60	19,66	29,92
w36_C	Waldeck	7,50	29,32	26,55	19,61	29,87
w38_B	Waldeck	4,50	29,28	26,50	19,57	29,83
w26_E	Waldeck	13,50	29,26	26,50	19,56	29,82
w35_E	Waldeck	13,50	29,21	26,44	19,50	29,76
w34_E	Waldeck	13,50	29,20	26,43	19,49	29,75
w25_C	Waldeck	7,50	29,11	26,35	19,42	29,67
w27_E	Waldeck	13,50	29,10	26,34	19,40	29,66
w24_C	Waldeck	7,50	29,02	26,26	19,33	29,58
w33_E	Waldeck	13,50	29,00	26,23	19,29	29,55
w36_B	Waldeck	4,50	28,94	26,17	19,24	29,49
w34_D	Waldeck	10,50	28,88	26,11	19,17	29,43
w35_D	Waldeck	10,50	28,88	26,11	19,17	29,43
w25_B	Waldeck	4,50	28,84	26,08	19,15	29,40
w24_B	Waldeck	4,50	28,75	25,99	19,06	29,31
w26_D	Waldeck	10,50	28,74	25,98	19,04	29,30
w27_D	Waldeck	10,50	28,69	25,93	18,99	29,25
w33_D	Waldeck	10,50	28,66	25,89	18,95	29,21
w23_A	Waldeck	1,50	28,58	25,82	18,89	29,14
w42_A	Waldeck	1,50	28,38	25,64	18,71	28,95
w34_C	Waldeck	7,50	28,36	25,59	18,66	28,91
w35_C	Waldeck	7,50	28,36	25,59	18,65	28,91
w31_E	Waldeck	13,50	28,25	25,49	18,55	28,81
w30_E	Waldeck	13,50	28,19	25,42	18,49	28,74
w33_C	Waldeck	7,50	28,16	25,40	18,46	28,72
w31_F	Waldeck	18,00	28,15	25,38	18,45	28,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w28_E	Waldeck	13,50	28,08	25,31	18,38	28,63
w31_D	Waldeck	10,50	28,03	25,27	18,34	28,59
w30_D	Waldeck	10,50	28,01	25,26	18,32	28,57
w26_C	Waldeck	7,50	27,96	25,20	18,26	28,52
w27_C	Waldeck	7,50	27,96	25,19	18,26	28,51
w30_F	Waldeck	18,00	27,87	25,11	18,17	28,43
w30_C	Waldeck	7,50	27,84	25,07	18,14	28,39
w31_C	Waldeck	7,50	27,78	25,03	18,09	28,34
w33_B	Waldeck	4,50	27,69	24,92	17,99	28,24
w40_A	Waldeck	1,50	27,67	24,91	17,98	28,23
w25_A	Waldeck	1,50	27,62	24,87	17,93	28,18
w26_B	Waldeck	4,50	27,62	24,86	17,93	28,18
w30_B	Waldeck	4,50	27,61	24,85	17,92	28,17
w27_B	Waldeck	4,50	27,54	24,78	17,85	28,10
w32_F	Waldeck	18,00	27,54	24,78	17,84	28,10
w24_A	Waldeck	1,50	27,52	24,76	17,83	28,08
w28_D	Waldeck	10,50	27,51	24,74	17,81	28,06
w31_B	Waldeck	4,50	27,47	24,71	17,77	28,03
w41_A	Waldeck	1,50	27,35	24,64	17,71	27,94
w26_F	Waldeck	18,00	27,38	24,61	17,67	27,93
w32_E	Waldeck	13,50	27,35	24,58	17,64	27,90
w27_F	Waldeck	18,00	27,18	24,41	17,48	27,73
w28_C	Waldeck	7,50	27,15	24,38	17,45	27,70
w39_A	Waldeck	1,50	27,11	24,36	17,42	27,67
w35_B	Waldeck	4,50	27,07	24,31	17,38	27,63
w34_B	Waldeck	4,50	27,05	24,30	17,36	27,61
w32_D	Waldeck	10,50	26,93	24,17	17,23	27,49
w28_B	Waldeck	4,50	26,87	24,11	17,18	27,43
w28_F	Waldeck	18,00	26,88	24,11	17,17	27,43
w38_A	Waldeck	1,50	26,81	24,06	17,12	27,37
w33_A	Waldeck	1,50	26,71	23,95	17,01	27,27
w89_C	Schapenatjesduin West	7,50	26,67	23,91	16,98	27,23
w26_A	Waldeck	1,50	26,64	23,89	16,95	27,20
w27_A	Waldeck	1,50	26,51	23,76	16,82	27,07
w30_A	Waldeck	1,50	26,44	23,69	16,76	27,00
w88_C	Schapenatjesduin West	7,50	26,38	23,61	16,68	26,93
w31_A	Waldeck	1,50	26,35	23,60	16,66	26,91
w32_C	Waldeck	7,50	26,35	23,58	16,65	26,90
w29_E	Waldeck	13,50	26,24	23,47	16,54	26,79
w28_A	Waldeck	1,50	26,03	23,28	16,34	26,59
w29_D	Waldeck	10,50	25,95	23,19	16,25	26,51
w32_B	Waldeck	4,50	25,92	23,15	16,22	26,47
w29_C	Waldeck	7,50	25,70	22,93	16,00	26,25
w29_F	Waldeck	18,00	25,68	22,91	15,98	26,23
w60_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	25,59	22,85	15,91	26,16
w34_A	Waldeck	1,50	25,56	22,82	15,88	26,13
w29_B	Waldeck	4,50	25,41	22,66	15,72	25,97
w37_A	Waldeck	1,50	25,34	22,63	15,70	25,93
w35_A	Waldeck	1,50	25,23	22,49	15,55	25,80
w32_A	Waldeck	1,50	24,90	22,15	15,21	25,46
w89_B	Schapenatjesduin West	4,50	24,80	22,06	15,12	25,37
w29_A	Waldeck	1,50	24,59	21,85	14,91	25,16
w36_A	Waldeck	1,50	24,43	21,73	14,80	25,02
w88_B	Schapenatjesduin West	4,50	24,02	21,28	14,35	24,59
w89_A	Schapenatjesduin West	1,50	24,00	21,27	14,33	24,57
w61_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,95	21,20	14,27	24,51
w62_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,93	21,18	14,24	24,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnjaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w79_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,81	21,08	14,14	24,38
w87_C	Schapenatjesduin West	7,50	23,80	21,04	14,11	24,36
w57_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,74	21,01	14,08	24,32
w71_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,25	20,51	13,58	23,82
w78_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,18	20,45	13,51	23,75
w88_A	Schapenatjesduin West	1,50	23,10	20,38	13,44	23,68
w90_C	Schapenatjesduin West	7,50	23,12	20,37	13,43	23,68
w85_C	Schapenatjesduin West	7,50	23,07	20,33	13,39	23,64
w86_C	Schapenatjesduin West	7,50	23,03	20,28	13,35	23,59
w59_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	22,98	20,25	13,32	23,56
w64_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	22,91	20,17	13,24	23,48
w71_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	22,46	19,73	12,79	23,03
w61_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	22,45	19,72	12,78	23,02
w62_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	22,41	19,67	12,74	22,98
w77_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	22,40	19,67	12,73	22,97
w79_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	22,34	19,64	12,71	22,93
w90_B	Schapenatjesduin West	4,50	22,37	19,62	12,68	22,93
w81_C	Schapenatjesduin West	7,50	22,20	19,46	12,52	22,77
w84_C	Schapenatjesduin West	7,50	22,20	19,46	12,52	22,77
w58_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	22,17	19,47	12,54	22,76
w83_C	Schapenatjesduin West	7,50	22,19	19,45	12,52	22,76
w61_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	22,17	19,44	12,50	22,74
w63_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	22,15	19,41	12,48	22,72
w57_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	22,02	19,32	12,39	22,61
w65_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	22,01	19,27	12,34	22,58
w64_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	21,95	19,22	12,29	22,53
w99_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,82	19,08	12,15	22,39
w62_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	21,79	19,06	12,13	22,37
w98_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,79	19,04	12,11	22,35
w78_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	21,73	19,02	12,08	22,31
w76_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,73	18,99	12,06	22,30
w82_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,73	18,99	12,06	22,30
w93_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,74	18,99	12,05	22,30
w94_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,73	18,97	12,03	22,29
w60_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	21,67	18,98	12,05	22,27
w87_B	Schapenatjesduin West	4,50	21,68	18,96	12,02	22,26
w101_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,63	18,89	11,96	22,20
w92_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,59	18,83	11,89	22,15
w80_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,50	18,77	11,83	22,07
w90_A	Schapenatjesduin West	1,50	21,45	18,71	11,78	22,02
w79_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	21,40	18,71	11,78	22,00
w85_B	Schapenatjesduin West	4,50	21,41	18,69	11,76	21,99
w102_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,39	18,65	11,72	21,96
w98_B	Schapenatjesduin West	4,50	21,27	18,52	11,59	21,83
w75_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,22	18,49	11,55	21,79
w57_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	21,16	18,49	11,56	21,77
w72_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,15	18,43	11,49	21,73
w77_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	21,12	18,40	11,47	21,70
w74_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,10	18,37	11,44	21,68
w99_B	Schapenatjesduin West	4,50	21,09	18,36	11,43	21,67
w65_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	21,08	18,34	11,41	21,65
w66_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,06	18,33	11,39	21,63
w58_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	21,01	18,34	11,41	21,62
w100_C	Schapenatjesduin West	7,50	20,95	18,21	11,28	21,52
w73_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	20,93	18,21	11,28	21,51
w86_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,92	18,21	11,27	21,50
w81_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,90	18,18	11,24	21,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w83_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,73	18,01	11,08	21,31
w101_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,67	17,95	11,01	21,25
w87_A	Schapenatjesduin West	1,50	20,63	17,92	10,99	21,22
w78_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	20,60	17,91	10,98	21,20
w97_C	Schapenatjesduin West	7,50	20,61	17,86	10,92	21,17
w76_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	20,58	17,86	10,93	21,16
w70_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	20,55	17,82	10,88	21,12
w98_A	Schapenatjesduin West	1,50	20,52	17,79	10,85	21,09
w58_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	20,39	17,74	10,81	21,01
w80_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,35	17,62	10,69	20,93
w82_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,35	17,63	10,70	20,93
w63_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	20,32	17,61	10,67	20,90
w100_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,28	17,55	10,62	20,86
w74_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	20,25	17,54	10,61	20,84
w102_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,22	17,50	10,57	20,80
w66_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	20,22	17,49	10,55	20,79
w84_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,21	17,49	10,56	20,79
w93_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,19	17,44	10,51	20,75
w63_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	20,15	17,44	10,50	20,73
w95_C	Schapenatjesduin West	7,50	20,16	17,40	10,46	20,72
w69_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	20,11	17,38	10,44	20,68
w59_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	20,04	17,38	10,45	20,65
w67_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	20,08	17,35	10,41	20,65
w75_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	20,07	17,35	10,41	20,65
w96_C	Schapenatjesduin West	7,50	20,01	17,25	10,31	20,57
w92_B	Schapenatjesduin West	4,50	19,98	17,23	10,30	20,54
w70_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,94	17,21	10,28	20,52
w72_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,92	17,21	10,28	20,51
w60_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	19,86	17,21	10,28	20,48
w73_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,86	17,16	10,23	20,45
w68_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	19,77	17,04	10,10	20,34
w64_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	19,74	17,05	10,11	20,33
w94_B	Schapenatjesduin West	4,50	19,74	17,00	10,07	20,31
w69_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,60	16,87	9,93	20,17
w85_A	Schapenatjesduin West	1,50	19,57	16,89	9,95	20,17
w97_B	Schapenatjesduin West	4,50	19,57	16,83	9,89	20,14
w67_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,52	16,79	9,86	20,10
w77_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	19,47	16,79	9,86	20,07
w86_A	Schapenatjesduin West	1,50	19,39	16,70	9,76	19,98
w93_A	Schapenatjesduin West	1,50	19,35	16,60	9,67	19,91
w68_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,32	16,59	9,66	19,90
w71_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	19,21	16,52	9,59	19,81
w91_C	Schapenatjesduin West	7,50	19,17	16,42	9,49	19,73
w81_A	Schapenatjesduin West	1,50	19,10	16,41	9,47	19,69
w92_A	Schapenatjesduin West	1,50	19,09	16,35	9,42	19,66
w99_A	Schapenatjesduin West	1,50	19,01	16,30	9,37	19,60
w100_A	Schapenatjesduin West	1,50	19,00	16,30	9,37	19,59
w59_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,91	16,27	9,34	19,54
w101_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,80	16,11	9,18	19,40
w83_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,77	16,09	9,16	19,37
w76_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,76	16,08	9,14	19,36
w65_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,74	16,05	9,12	19,34
w94_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,77	16,03	9,10	19,34
w82_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,74	16,04	9,11	19,33
w97_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,62	15,89	8,96	19,20
w80_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,58	15,89	8,96	19,18
w84_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,53	15,85	8,91	19,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w73_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,34	15,67	8,74	18,95
w74_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,32	15,64	8,71	18,92
w72_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,26	15,59	8,65	18,87
w75_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,26	15,58	8,64	18,86
w102_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,23	15,55	8,61	18,83
w96_B	Schapenatjesduin West	4,50	18,12	15,38	8,45	18,69
w66_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,06	15,37	8,43	18,65
w95_B	Schapenatjesduin West	4,50	17,80	15,05	8,12	18,36
w70_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	17,76	15,06	8,13	18,35
w91_B	Schapenatjesduin West	4,50	17,76	15,04	8,10	18,34
w69_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	17,23	14,54	7,61	17,83
w67_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	16,92	14,23	7,30	17,52
w68_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	16,83	14,14	7,21	17,43
w95_A	Schapenatjesduin West	1,50	16,84	14,10	7,17	17,41
w96_A	Schapenatjesduin West	1,50	16,81	14,09	7,15	17,39
w91_A	Schapenatjesduin West	1,50	16,61	13,89	6,96	17,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w01_B	Wijnndaelerstrip	4,50	50,53	47,74	40,81	51,07
w01_C	Wijnndaelerstrip	7,50	50,21	47,42	40,49	50,75
w02_B	Wijnndaelerstrip	4,50	50,17	47,38	40,45	50,71
w01_A	Wijnndaelerstrip	1,50	50,11	47,32	40,39	50,65
w02_C	Wijnndaelerstrip	7,50	49,90	47,12	40,18	50,44
w01_D	Wijnndaelerstrip	10,50	49,74	46,95	40,02	50,28
w02_A	Wijnndaelerstrip	1,50	49,69	46,90	39,97	50,23
w02_D	Wijnndaelerstrip	10,50	49,48	46,69	39,76	50,02
w01_E	Wijnndaelerstrip	13,50	49,19	46,41	39,48	49,74
w02_E	Wijnndaelerstrip	13,50	48,98	46,19	39,26	49,52
w03_B	Wijnndaelerstrip	4,50	48,64	45,85	38,92	49,18
w03_C	Wijnndaelerstrip	7,50	48,48	45,69	38,76	49,02
w01_F	Wijnndaelerstrip	18,00	48,35	45,57	38,63	48,89
w03_D	Wijnndaelerstrip	10,50	48,19	45,40	38,47	48,73
w02_F	Wijnndaelerstrip	18,00	48,17	45,39	38,46	48,72
w03_A	Wijnndaelerstrip	1,50	47,96	45,17	38,24	48,50
w03_E	Wijnndaelerstrip	13,50	47,81	45,02	38,09	48,35
w103_B	International School	4,50	47,71	44,93	37,99	48,25
w103_C	International School	7,50	47,63	44,84	37,91	48,17
w104_B	International School	4,50	47,57	44,79	37,85	48,11
w104_C	International School	7,50	47,54	44,76	37,82	48,08
w103_D	International School	10,50	47,41	44,62	37,69	47,95
w105_B	International School	4,50	47,37	44,59	37,66	47,92
w104_D	International School	10,50	47,33	44,55	37,61	47,87
w105_C	International School	7,50	47,30	44,52	37,59	47,85
w03_F	Wijnndaelerstrip	18,00	47,16	44,38	37,44	47,70
w103_A	International School	1,50	47,11	44,33	37,39	47,65
w103_E	International School	13,50	47,09	44,31	37,37	47,63
w105_D	International School	10,50	47,08	44,30	37,36	47,62
w104_E	International School	13,50	47,03	44,24	37,31	47,57
w104_A	International School	1,50	46,90	44,12	37,18	47,44
w105_E	International School	13,50	46,77	43,98	37,05	47,31
w18_B	Wijnndaelerstrip	4,50	46,66	43,88	36,94	47,20
w105_A	International School	1,50	46,63	43,85	36,91	47,17
w18_C	Wijnndaelerstrip	7,50	46,41	43,62	36,69	46,95
w106_B	International School	4,50	46,30	43,52	36,58	46,84
w18_A	Wijnndaelerstrip	1,50	46,28	43,50	36,56	46,82
w106_C	International School	7,50	46,27	43,48	36,55	46,81
w106_D	International School	10,50	46,07	43,29	36,35	46,61
w18_D	Wijnndaelerstrip	10,50	45,99	43,21	36,27	46,53
w04_B	Wijnndaelerstrip	4,50	45,86	43,06	36,13	46,40
w04_C	Wijnndaelerstrip	7,50	45,86	43,06	36,13	46,40
w106_E	International School	13,50	45,78	43,00	36,06	46,32
w04_D	Wijnndaelerstrip	10,50	45,73	42,94	36,01	46,27
w106_A	International School	1,50	45,53	42,74	35,81	46,07
w04_E	Wijnndaelerstrip	13,50	45,52	42,73	35,80	46,06
w18_E	Wijnndaelerstrip	13,50	45,50	42,72	35,78	46,04
w04_F	Wijnndaelerstrip	18,00	45,13	42,35	35,41	45,67
w18_F	Wijnndaelerstrip	18,00	44,74	41,96	35,02	45,28
w04_A	Wijnndaelerstrip	1,50	44,55	41,76	34,82	45,09
w05_C	Wijnndaelerstrip	7,50	43,69	40,90	33,96	44,23
w107_C	International School	7,50	43,67	40,88	33,95	44,21
w05_D	Wijnndaelerstrip	10,50	43,64	40,86	33,92	44,18
w107_D	International School	10,50	43,61	40,83	33,89	44,15
w05_B	Wijnndaelerstrip	4,50	43,57	40,78	33,85	44,11
w113_B	International School	4,50	43,55	40,77	33,84	44,10
w113_C	International School	7,50	43,53	40,75	33,81	44,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w05_E	Wijnndaelerstrip	13,50	43,52	40,74	33,80	44,06
w107_B	International School	4,50	43,51	40,73	33,79	44,05
w107_E	International School	13,50	43,45	40,67	33,73	43,99
w113_D	International School	10,50	43,36	40,57	33,64	43,90
w05_F	Wijnndaelerstrip	18,00	43,29	40,50	33,57	43,83
w113_E	International School	13,50	43,08	40,30	33,37	43,63
w113_A	International School	1,50	42,72	39,94	33,00	43,26
w107_A	International School	1,50	42,17	39,39	32,45	42,71
w05_A	Wijnndaelerstrip	1,50	41,83	39,04	32,10	42,37
w17_D	Wijnndaelerstrip	10,50	39,87	37,08	30,15	40,41
w17_E	Wijnndaelerstrip	13,50	39,84	37,05	30,12	40,38
w17_C	Wijnndaelerstrip	7,50	39,77	36,99	30,05	40,31
w17_F	Wijnndaelerstrip	18,00	39,75	36,96	30,03	40,29
w108_D	International School	10,50	39,59	36,80	29,87	40,13
w108_C	International School	7,50	39,55	36,76	29,83	40,09
w108_E	International School	13,50	39,55	36,76	29,83	40,09
w17_B	Wijnndaelerstrip	4,50	39,48	36,70	29,76	40,02
w108_B	International School	4,50	39,14	36,35	29,42	39,68
w06_B	Wijnndaelerstrip	4,50	38,89	36,09	29,16	39,43
w06_C	Wijnndaelerstrip	7,50	38,86	36,07	29,13	39,40
w06_D	Wijnndaelerstrip	10,50	38,77	35,97	29,04	39,31
w06_E	Wijnndaelerstrip	13,50	38,61	35,82	28,89	39,15
w06_F	Wijnndaelerstrip	18,00	38,33	35,55	28,61	38,87
w112_E	International School	13,50	38,01	35,21	28,28	38,55
w112_D	International School	10,50	37,80	35,01	28,08	38,34
w17_A	Wijnndaelerstrip	1,50	37,55	34,76	27,83	38,09
w112_C	International School	7,50	37,51	34,72	27,79	38,05
w06_A	Wijnndaelerstrip	1,50	37,24	34,46	27,52	37,78
w112_B	International School	4,50	37,12	34,34	27,40	37,66
w108_A	International School	1,50	37,10	34,32	27,38	37,64
w07_E	Wijnndaelerstrip	13,50	36,30	33,51	26,57	36,84
w07_F	Wijnndaelerstrip	18,00	36,26	33,48	26,54	36,80
w07_D	Wijnndaelerstrip	10,50	36,24	33,45	26,52	36,78
w07_C	Wijnndaelerstrip	7,50	36,14	33,35	26,42	36,68
w16_F	Wijnndaelerstrip	18,00	36,01	33,23	26,29	36,55
w16_E	Wijnndaelerstrip	13,50	35,99	33,21	26,27	36,53
w16_D	Wijnndaelerstrip	10,50	35,96	33,18	26,24	36,50
w07_B	Wijnndaelerstrip	4,50	35,94	33,15	26,22	36,48
w16_C	Wijnndaelerstrip	7,50	35,58	32,80	25,86	36,12
w112_A	International School	1,50	34,98	32,19	25,25	35,52
w08_F	Wijnndaelerstrip	18,00	34,79	32,02	25,08	35,34
w08_E	Wijnndaelerstrip	13,50	34,57	31,79	24,85	35,11
w16_B	Wijnndaelerstrip	4,50	34,46	31,68	24,74	35,00
w47_F	Waldeck	18,00	34,45	31,66	24,73	34,99
w08_D	Wijnndaelerstrip	10,50	34,37	31,59	24,65	34,91
w47_E	Waldeck	13,50	34,35	31,57	24,64	34,90
w47_D	Waldeck	10,50	34,27	31,49	24,55	34,81
w09_F	Wijnndaelerstrip	18,00	34,20	31,42	24,49	34,75
w08_C	Wijnndaelerstrip	7,50	34,17	31,39	24,45	34,71
w09_E	Wijnndaelerstrip	13,50	33,92	31,14	24,21	34,47
w07_A	Wijnndaelerstrip	1,50	33,87	31,08	24,15	34,41
w09_D	Wijnndaelerstrip	10,50	33,72	30,95	24,01	34,27
w47_C	Waldeck	7,50	33,67	30,88	23,94	34,21
w48_F	Waldeck	18,00	33,63	30,84	23,91	34,17
w48_E	Waldeck	13,50	33,55	30,77	23,83	34,09
w48_D	Waldeck	10,50	33,45	30,67	23,73	33,99
w08_B	Wijnndaelerstrip	4,50	33,30	30,51	23,58	33,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w09_C	Wijnndaelerstrip	7,50	33,18	30,40	23,47	33,73
w49_F	Waldeck	18,00	33,00	30,22	23,28	33,54
w46_F	Waldeck	18,00	32,94	30,16	23,22	33,48
w46_E	Waldeck	13,50	32,84	30,06	23,13	33,39
w48_C	Waldeck	7,50	32,83	30,05	23,12	33,38
w49_E	Waldeck	13,50	32,83	30,05	23,11	33,37
w16_A	Wijnndaelerstrip	1,50	32,76	29,98	23,04	33,30
w46_D	Waldeck	10,50	32,74	29,95	23,02	33,28
w49_D	Waldeck	10,50	32,60	29,82	22,88	33,14
w47_B	Waldeck	4,50	32,55	29,77	22,83	33,09
w09_B	Wijnndaelerstrip	4,50	32,42	29,64	22,71	32,97
w10_F	Wijnndaelerstrip	18,00	32,25	29,48	22,54	32,80
w10_E	Wijnndaelerstrip	13,50	32,06	29,29	22,35	32,61
w46_C	Waldeck	7,50	31,96	29,18	22,24	32,50
w49_C	Waldeck	7,50	31,90	29,12	22,19	32,45
w08_A	Wijnndaelerstrip	1,50	31,85	29,08	22,14	32,40
w10_D	Wijnndaelerstrip	10,50	31,83	29,06	22,12	32,38
w48_B	Waldeck	4,50	31,73	28,94	22,01	32,27
w19_F	Waldeck	18,00	31,43	28,65	21,72	31,98
w19_E	Waldeck	13,50	31,28	28,51	21,57	31,83
w09_A	Wijnndaelerstrip	1,50	31,20	28,43	21,49	31,75
w10_C	Wijnndaelerstrip	7,50	31,16	28,39	21,45	31,71
w47_A	Waldeck	1,50	31,16	28,37	21,44	31,70
w19_D	Waldeck	10,50	31,04	28,27	21,33	31,59
w46_B	Waldeck	4,50	30,85	28,06	21,13	31,39
w49_B	Waldeck	4,50	30,81	28,03	21,10	31,36
w45_F	Waldeck	18,00	30,67	27,89	20,95	31,21
w20_F	Waldeck	18,00	30,62	27,85	20,92	31,17
w45_E	Waldeck	13,50	30,54	27,76	20,83	31,09
w10_B	Wijnndaelerstrip	4,50	30,51	27,73	20,80	31,06
w19_C	Waldeck	7,50	30,36	27,58	20,65	30,91
w48_A	Waldeck	1,50	30,25	27,47	20,53	30,79
w20_E	Waldeck	13,50	30,13	27,37	20,43	30,69
w45_D	Waldeck	10,50	30,03	27,25	20,32	30,58
w20_D	Waldeck	10,50	29,78	27,02	20,08	30,34
w19_B	Waldeck	4,50	29,65	26,88	19,95	30,20
w21_F	Waldeck	18,00	29,60	26,84	19,90	30,16
w46_A	Waldeck	1,50	29,56	26,78	19,84	30,10
w20_C	Waldeck	7,50	29,43	26,66	19,73	29,98
w49_A	Waldeck	1,50	29,37	26,58	19,65	29,91
w10_A	Wijnndaelerstrip	1,50	29,31	26,54	19,61	29,86
w21_E	Waldeck	13,50	29,25	26,48	19,54	29,80
w20_B	Waldeck	4,50	29,21	26,44	19,51	29,76
w45_C	Waldeck	7,50	29,13	26,35	19,42	29,68
w21_D	Waldeck	10,50	29,02	26,26	19,32	29,58
w21_B	Waldeck	4,50	28,85	26,09	19,15	29,41
w21_C	Waldeck	7,50	28,84	26,06	19,13	29,39
w20_A	Waldeck	1,50	28,73	25,96	19,03	29,28
w21_A	Waldeck	1,50	28,45	25,68	18,75	29,00
w19_A	Waldeck	1,50	28,37	25,60	18,66	28,92
w45_B	Waldeck	4,50	28,31	25,53	18,59	28,85
w45_A	Waldeck	1,50	27,45	24,68	17,74	28,00
w51_F	Waldeck	18,00	24,35	21,60	14,66	24,91
w50_F	Waldeck	18,00	24,17	21,42	14,48	24,73
w38_F	Waldeck	18,00	23,10	20,34	13,41	23,66
w51_E	Waldeck	13,50	22,92	20,17	13,24	23,48
w37_F	Waldeck	18,00	22,78	20,03	13,09	23,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w50_E	Waldeck	13,50	22,58	19,83	12,90	23,14
w38_E	Waldeck	13,50	22,34	19,58	12,65	22,90
w26_E	Waldeck	13,50	22,28	19,53	12,59	22,84
w37_E	Waldeck	13,50	22,09	19,34	12,40	22,65
w39_F	Waldeck	18,00	21,81	19,05	12,12	22,37
w51_D	Waldeck	10,50	21,78	19,03	12,10	22,34
w38_D	Waldeck	10,50	21,63	18,87	11,94	22,19
w50_D	Waldeck	10,50	21,51	18,76	11,83	22,07
w35_F	Waldeck	18,00	21,42	18,66	11,72	21,98
w37_D	Waldeck	10,50	21,39	18,63	11,70	21,95
w39_E	Waldeck	13,50	21,23	18,47	11,54	21,79
w26_D	Waldeck	10,50	21,01	18,26	11,32	21,57
w14_F	Wijnndaelerstrip	18,00	21,01	18,24	11,31	21,56
w14_E	Wijnndaelerstrip	13,50	20,95	18,18	11,24	21,50
w35_E	Waldeck	13,50	20,78	18,02	11,08	21,34
w36_F	Waldeck	18,00	20,72	17,95	11,02	21,27
w51_C	Waldeck	7,50	20,58	17,84	10,90	21,15
w39_D	Waldeck	10,50	20,52	17,76	10,83	21,08
w53_F	Waldeck	18,00	20,48	17,73	10,80	21,04
w26_C	Waldeck	7,50	20,45	17,70	10,76	21,01
w14_D	Wijnndaelerstrip	10,50	20,29	17,52	10,58	20,84
w38_C	Waldeck	7,50	20,28	17,52	10,59	20,84
w50_C	Waldeck	7,50	20,26	17,52	10,59	20,83
w26_B	Waldeck	4,50	20,25	17,50	10,56	20,81
w35_D	Waldeck	10,50	20,24	17,48	10,54	20,80
w27_E	Waldeck	13,50	20,14	17,37	10,43	20,69
w36_E	Waldeck	13,50	20,11	17,35	10,41	20,67
w55_F	Waldeck	18,00	19,98	17,25	10,32	20,56
w37_C	Waldeck	7,50	19,97	17,22	10,29	20,53
w40_F	Waldeck	18,00	19,76	17,02	10,08	20,33
w28_E	Waldeck	13,50	19,70	16,94	10,00	20,26
w26_A	Waldeck	1,50	19,66	16,91	9,97	20,22
w26_F	Waldeck	18,00	19,58	16,82	9,89	20,14
w53_E	Waldeck	13,50	19,57	16,82	9,89	20,13
w36_D	Waldeck	10,50	19,53	16,76	9,83	20,08
w109_E	International School	13,50	19,51	16,74	9,80	20,06
w14_C	Wijnndaelerstrip	7,50	19,48	16,71	9,77	20,03
w35_C	Waldeck	7,50	19,16	16,40	9,47	19,72
w40_E	Waldeck	13,50	19,10	16,35	9,42	19,66
w53_D	Waldeck	10,50	19,05	16,30	9,36	19,61
w39_C	Waldeck	7,50	18,96	16,21	9,28	19,52
w38_B	Waldeck	4,50	18,91	16,17	9,23	19,48
w109_D	International School	10,50	18,91	16,14	9,20	19,46
w56_F	Waldeck	18,00	18,83	16,11	9,17	19,41
w14_B	Wijnndaelerstrip	4,50	18,63	15,86	8,92	19,18
w37_B	Waldeck	4,50	18,57	15,83	8,90	19,14
w25_F	Waldeck	18,00	18,50	15,76	8,83	19,07
w40_D	Waldeck	10,50	18,50	15,75	8,82	19,06
w54_F	Waldeck	18,00	18,47	15,75	8,82	19,05
w25_E	Waldeck	13,50	18,45	15,69	8,76	19,01
w51_B	Waldeck	4,50	18,38	15,64	8,71	18,95
w27_D	Waldeck	10,50	18,34	15,57	8,64	18,89
w110_E	International School	13,50	18,29	15,51	8,58	18,84
w13_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	18,26	15,54	8,61	18,84
w53_C	Waldeck	7,50	18,27	15,52	8,58	18,83
w36_C	Waldeck	7,50	18,22	15,46	8,53	18,78
w14_A	Wijnndaelerstrip	1,50	18,17	15,40	8,46	18,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w110_D	International School	10,50	17,82	15,03	8,10	18,36
w39_B	Waldeck	4,50	17,78	15,05	8,11	18,35
w55_E	Waldeck	13,50	17,77	15,05	8,12	18,35
w109_C	International School	7,50	17,77	14,99	8,06	18,32
w28_D	Waldeck	10,50	17,66	14,90	7,97	18,22
w36_B	Waldeck	4,50	17,42	14,68	7,75	17,99
w27_C	Waldeck	7,50	17,39	14,64	7,70	17,95
w50_B	Waldeck	4,50	17,20	14,47	7,54	17,78
w27_B	Waldeck	4,50	17,09	14,34	7,40	17,65
w52_F	Waldeck	18,00	17,06	14,33	7,40	17,64
w109_B	International School	4,50	16,97	14,20	7,26	17,52
w12_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	16,91	14,20	7,27	17,50
w40_C	Waldeck	7,50	16,74	14,00	7,06	17,31
w28_C	Waldeck	7,50	16,70	13,94	7,00	17,26
w35_B	Waldeck	4,50	16,54	13,84	6,91	17,13
w109_A	International School	1,50	16,56	13,78	6,85	17,11
w110_C	International School	7,50	16,55	13,77	6,84	17,10
w111_E	International School	13,50	16,54	13,78	6,84	17,10
w54_E	Waldeck	13,50	16,51	13,79	6,86	17,09
w41_F	Waldeck	18,00	16,46	13,74	6,81	17,04
w23_E	Waldeck	13,50	16,46	13,69	6,76	17,01
w27_A	Waldeck	1,50	16,43	13,69	6,75	17,00
w15_E	Wijnndaelerstrip	13,50	16,38	13,62	6,68	16,94
w28_B	Waldeck	4,50	16,35	13,60	6,66	16,91
w55_D	Waldeck	10,50	16,31	13,60	6,66	16,89
w24_E	Waldeck	13,50	16,29	13,53	6,60	16,85
w111_D	International School	10,50	16,25	13,49	6,55	16,81
w51_A	Waldeck	1,50	16,06	13,35	6,41	16,64
w110_B	International School	4,50	16,04	13,27	6,33	16,59
w15_F	Wijnndaelerstrip	18,00	15,99	13,24	6,30	16,55
w15_D	Wijnndaelerstrip	10,50	15,96	13,20	6,26	16,52
w110_A	International School	1,50	15,85	13,08	6,14	16,40
w56_E	Waldeck	13,50	15,82	13,10	6,17	16,40
w50_A	Waldeck	1,50	15,66	12,94	6,01	16,24
w13_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	15,59	12,87	5,93	16,17
w28_A	Waldeck	1,50	15,54	12,79	5,85	16,10
w25_D	Waldeck	10,50	15,41	12,68	5,75	15,99
w111_C	International School	7,50	15,33	12,57	5,64	15,89
w38_A	Waldeck	1,50	15,30	12,60	5,67	15,89
w29_E	Waldeck	13,50	15,31	12,55	5,61	15,87
w29_C	Waldeck	7,50	15,28	12,51	5,58	15,83
w29_B	Waldeck	4,50	15,27	12,50	5,57	15,82
w29_D	Waldeck	10,50	15,24	12,47	5,54	15,79
w35_A	Waldeck	1,50	15,15	12,49	5,56	15,76
w111_B	International School	4,50	15,17	12,41	5,47	15,73
w54_D	Waldeck	10,50	15,11	12,39	5,46	15,69
w55_C	Waldeck	7,50	14,92	12,20	5,27	15,50
w40_B	Waldeck	4,50	14,87	12,15	5,21	15,45
w11_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	14,82	12,11	5,18	15,41
w37_A	Waldeck	1,50	14,79	12,12	5,19	15,40
w52_E	Waldeck	13,50	14,77	12,06	5,12	15,35
w29_A	Waldeck	1,50	14,69	11,92	4,99	15,24
w111_A	International School	1,50	14,62	11,86	4,92	15,18
w53_B	Waldeck	4,50	14,39	11,66	4,72	14,96
w39_A	Waldeck	1,50	14,29	11,59	4,66	14,88
w13_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	14,30	11,56	4,63	14,87
w56_D	Waldeck	10,50	14,18	11,47	4,53	14,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w54_C	Waldeck	7,50	13,91	11,20	4,27	14,50
w55_B	Waldeck	4,50	13,88	11,17	4,24	14,47
w52_D	Waldeck	10,50	13,71	11,00	4,06	14,29
w13_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	13,69	10,94	4,00	14,25
w36_A	Waldeck	1,50	13,57	10,91	3,98	14,18
w12_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	13,41	10,68	3,75	13,99
w41_D	Waldeck	10,50	13,41	10,68	3,74	13,98
w43_D	Waldeck	10,50	13,28	10,52	3,58	13,84
w41_E	Waldeck	13,50	12,97	10,27	3,33	13,56
w40_A	Waldeck	1,50	12,91	10,21	3,28	13,50
w56_C	Waldeck	7,50	12,92	10,20	3,27	13,50
w55_A	Waldeck	1,50	12,85	10,16	3,23	13,45
w54_B	Waldeck	4,50	12,84	10,13	3,20	13,43
w43_C	Waldeck	7,50	12,79	10,02	3,09	13,34
w24_D	Waldeck	10,50	12,69	9,95	3,02	13,26
w13_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	12,64	9,88	2,94	13,20
w15_C	Wijnndaelerstrip	7,50	12,61	9,87	2,93	13,18
w52_C	Waldeck	7,50	12,58	9,85	2,92	13,16
w25_C	Waldeck	7,50	12,56	9,87	2,93	13,15
w12_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	12,54	9,80	2,86	13,11
w53_A	Waldeck	1,50	12,17	9,45	2,52	12,75
w23_D	Waldeck	10,50	12,15	9,41	2,48	12,72
w44_D	Waldeck	10,50	12,02	9,26	2,32	12,58
w56_B	Waldeck	4,50	11,95	9,24	2,30	12,53
w41_C	Waldeck	7,50	11,92	9,18	2,25	12,49
w54_A	Waldeck	1,50	11,87	9,18	2,25	12,47
w13_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	11,78	9,03	2,09	12,34
w12_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	11,62	8,87	1,94	12,18
w24_F	Waldeck	18,00	11,62	8,85	1,92	12,17
w52_B	Waldeck	4,50	11,55	8,82	1,88	12,12
w25_B	Waldeck	4,50	11,48	8,79	1,85	12,07
w42_D	Waldeck	10,50	11,13	8,37	1,44	11,69
w56_A	Waldeck	1,50	11,05	8,35	1,41	11,64
w15_B	Wijnndaelerstrip	4,50	10,82	8,09	1,16	11,40
w11_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	10,79	8,07	1,14	11,37
w12_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	10,81	8,06	1,13	11,37
w43_B	Waldeck	4,50	10,60	7,83	0,90	11,15
w24_C	Waldeck	7,50	10,47	7,77	0,84	11,06
w25_A	Waldeck	1,50	10,40	7,72	0,79	11,00
w28_F	Waldeck	18,00	10,41	7,65	0,72	10,97
w52_A	Waldeck	1,50	10,36	7,65	0,71	10,94
w42_C	Waldeck	7,50	10,22	7,47	0,53	10,78
w12_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	10,21	7,46	0,52	10,77
w44_C	Waldeck	7,50	10,19	7,44	0,51	10,75
w44_E	Waldeck	13,50	9,96	7,21	0,27	10,52
w41_B	Waldeck	4,50	9,92	7,19	0,26	10,50
w11_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	9,55	6,81	-0,12	10,12
w24_B	Waldeck	4,50	9,43	6,74	-0,19	10,03
w15_A	Wijnndaelerstrip	1,50	9,35	6,64	-0,29	9,94
w23_C	Waldeck	7,50	9,30	6,60	-0,34	9,89
w41_A	Waldeck	1,50	8,95	6,23	-0,70	9,53
w11_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	8,49	5,75	-1,19	9,06
w44_B	Waldeck	4,50	8,40	5,68	-1,26	8,98
w23_F	Waldeck	18,00	8,12	5,37	-1,57	8,68
w23_B	Waldeck	4,50	7,98	5,28	-1,65	8,57
w24_A	Waldeck	1,50	7,95	5,29	-1,64	8,56
w11_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	7,66	4,90	-2,03	8,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w44_A	Waldeck	1,50	7,17	4,46	-2,47	7,76
w11_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	7,05	4,30	-2,63	7,61
w27_F	Waldeck	18,00	7,04	4,29	-2,65	7,60
w23_A	Waldeck	1,50	6,59	3,93	-3,00	7,20
w42_B	Waldeck	4,50	6,52	3,80	-3,14	7,10
w30_D	Waldeck	10,50	6,42	3,71	-3,22	7,01
w43_A	Waldeck	1,50	6,08	3,37	-3,56	6,67
w30_C	Waldeck	7,50	5,93	3,22	-3,71	6,52
w33_E	Waldeck	13,50	5,82	3,11	-3,82	6,41
w32_E	Waldeck	13,50	5,34	2,63	-4,31	5,92
w22_E	Waldeck	13,50	4,98	2,27	-4,66	5,57
w22_D	Waldeck	10,50	4,48	1,77	-5,16	5,07
w30_E	Waldeck	13,50	4,23	1,53	-5,41	4,82
w31_D	Waldeck	10,50	4,01	1,31	-5,63	4,60
w22_C	Waldeck	7,50	3,98	1,27	-5,66	4,57
w31_E	Waldeck	13,50	3,51	0,81	-6,13	4,10
w22_B	Waldeck	4,50	3,34	0,64	-6,29	3,93
w42_F	Waldeck	18,00	3,35	0,64	-6,30	3,93
w31_C	Waldeck	7,50	3,31	0,63	-6,31	3,91
w42_A	Waldeck	1,50	3,23	0,55	-6,38	3,83
w42_E	Waldeck	13,50	3,00	0,28	-6,65	3,58
w32_D	Waldeck	10,50	2,82	0,17	-6,76	3,44
w30_B	Waldeck	4,50	2,66	0,04	-6,89	3,30
w32_C	Waldeck	7,50	2,35	-0,26	-7,19	2,99
w33_D	Waldeck	10,50	2,35	-0,28	-7,22	2,98
w30_A	Waldeck	1,50	2,14	-0,46	-7,39	2,79
w22_A	Waldeck	1,50	2,14	-0,54	-7,48	2,74
w32_B	Waldeck	4,50	2,02	-0,58	-7,51	2,67
w32_A	Waldeck	1,50	1,79	-0,80	-7,73	2,44
w33_B	Waldeck	4,50	1,55	-1,04	-7,97	2,20
w43_F	Waldeck	18,00	1,56	-1,17	-8,10	2,14
w33_C	Waldeck	7,50	1,43	-1,18	-8,11	2,07
w33_A	Waldeck	1,50	1,03	-1,56	-8,49	1,68
w43_E	Waldeck	13,50	1,06	-1,67	-8,60	1,64
w31_B	Waldeck	4,50	0,75	-1,87	-8,80	1,39
w34_E	Waldeck	13,50	0,74	-1,96	-8,89	1,33
w22_F	Waldeck	18,00	0,70	-1,99	-8,92	1,30
w34_D	Waldeck	10,50	0,55	-2,16	-9,09	1,14
w31_A	Waldeck	1,50	0,32	-2,29	-9,22	0,96
w29_F	Waldeck	18,00	0,29	-2,39	-9,32	0,89
w34_C	Waldeck	7,50	-0,46	-3,13	-10,07	0,15
w34_A	Waldeck	1,50	-1,61	-4,20	-11,13	-0,96
w34_B	Waldeck	4,50	-2,78	-5,40	-12,33	-2,14
w31_F	Waldeck	18,00	-5,81	-8,48	-15,42	-5,20
w30_F	Waldeck	18,00	-6,04	-8,72	-15,65	-5,44
w33_F	Waldeck	18,00	-6,73	-9,41	-16,34	-6,13
w34_F	Waldeck	18,00	-7,12	-9,78	-16,71	-6,51
w32_F	Waldeck	18,00	-8,22	-10,90	-17,83	-7,62
w44_F	Waldeck	18,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w46_A	Waldeck	1,50	53,42	50,64	43,71	53,97
w47_A	Waldeck	1,50	52,96	50,18	43,24	53,50
w46_B	Waldeck	4,50	52,65	49,87	42,94	53,20
w47_B	Waldeck	4,50	52,47	49,69	42,76	53,02
w45_A	Waldeck	1,50	52,20	49,43	42,49	52,75
w16_A	Wijnndaelerstrip	1,50	51,72	48,93	42,00	52,26
w16_B	Wijnndaelerstrip	4,50	51,60	48,82	41,89	52,15
w45_B	Waldeck	4,50	51,56	48,78	41,85	52,11
w18_A	Wijnndaelerstrip	1,50	51,50	48,72	41,79	52,05
w47_C	Waldeck	7,50	51,50	48,71	41,78	52,04
w46_C	Waldeck	7,50	51,47	48,68	41,75	52,01
w15_A	Wijnndaelerstrip	1,50	51,34	48,55	41,62	51,88
w15_B	Wijnndaelerstrip	4,50	51,31	48,52	41,59	51,85
w17_A	Wijnndaelerstrip	1,50	51,23	48,44	41,51	51,77
w18_B	Wijnndaelerstrip	4,50	51,13	48,34	41,41	51,67
w48_A	Waldeck	1,50	51,13	48,34	41,41	51,67
w48_B	Waldeck	4,50	51,08	48,30	41,36	51,62
w17_B	Wijnndaelerstrip	4,50	51,06	48,28	41,35	51,61
w49_A	Waldeck	1,50	50,88	48,10	41,17	51,43
w49_B	Waldeck	4,50	50,83	48,04	41,11	51,37
w16_C	Wijnndaelerstrip	7,50	50,80	48,01	41,08	51,34
w15_C	Wijnndaelerstrip	7,50	50,58	47,79	40,86	51,12
w47_D	Waldeck	10,50	50,53	47,74	40,81	51,07
w45_C	Waldeck	7,50	50,45	47,66	40,73	50,99
w48_C	Waldeck	7,50	50,44	47,65	40,72	50,98
w46_D	Waldeck	10,50	50,40	47,62	40,69	50,95
w01_A	Wijnndaelerstrip	1,50	50,24	47,46	40,52	50,78
w17_C	Wijnndaelerstrip	7,50	50,19	47,40	40,47	50,73
w49_C	Waldeck	7,50	50,15	47,36	40,43	50,69
w01_B	Wijnndaelerstrip	4,50	50,09	47,31	40,38	50,64
w18_C	Wijnndaelerstrip	7,50	50,09	47,31	40,38	50,64
w16_D	Wijnndaelerstrip	10,50	49,86	47,08	40,15	50,41
w15_D	Wijnndaelerstrip	10,50	49,71	46,92	39,99	50,25
w47_E	Waldeck	13,50	49,64	46,85	39,92	50,18
w48_D	Waldeck	10,50	49,63	46,85	39,92	50,18
w46_E	Waldeck	13,50	49,50	46,71	39,78	50,04
w45_D	Waldeck	10,50	49,37	46,58	39,65	49,91
w49_D	Waldeck	10,50	49,34	46,55	39,62	49,88
w01_C	Wijnndaelerstrip	7,50	49,26	46,48	39,55	49,81
w17_D	Wijnndaelerstrip	10,50	49,21	46,42	39,49	49,75
w18_D	Wijnndaelerstrip	10,50	48,95	46,17	39,24	49,50
w16_E	Wijnndaelerstrip	13,50	48,94	46,16	39,22	49,48
w15_E	Wijnndaelerstrip	13,50	48,83	46,05	39,11	49,37
w48_E	Waldeck	13,50	48,82	46,03	39,10	49,36
w49_E	Waldeck	13,50	48,53	45,74	38,81	49,07
w47_F	Waldeck	18,00	48,45	45,67	38,74	49,00
w44_B	Waldeck	4,50	48,42	45,64	38,71	48,97
w45_E	Waldeck	13,50	48,43	45,65	38,71	48,97
w46_F	Waldeck	18,00	48,33	45,54	38,61	48,87
w44_A	Waldeck	1,50	48,32	45,53	38,59	48,86
w01_D	Wijnndaelerstrip	10,50	48,29	45,51	38,57	48,83
w17_E	Wijnndaelerstrip	13,50	48,28	45,49	38,56	48,82
w44_C	Waldeck	7,50	47,98	45,19	38,26	48,52
w50_A	Waldeck	1,50	47,91	45,12	38,19	48,45
w18_E	Wijnndaelerstrip	13,50	47,87	45,09	38,16	48,42
w50_B	Waldeck	4,50	47,73	44,94	38,01	48,27
w16_F	Wijnndaelerstrip	18,00	47,68	44,89	37,96	48,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w48_F	Waldeck	18,00	47,66	44,87	37,94	48,20
w15_F	Wijnndaelerstrip	18,00	47,61	44,82	37,89	48,15
w51_A	Waldeck	1,50	47,57	44,79	37,85	48,11
w49_F	Waldeck	18,00	47,38	44,59	37,66	47,92
w44_D	Waldeck	10,50	47,37	44,58	37,65	47,91
w01_E	Wijnndaelerstrip	13,50	47,32	44,53	37,60	47,86
w45_F	Waldeck	18,00	47,24	44,45	37,52	47,78
w50_C	Waldeck	7,50	47,08	44,29	37,36	47,62
w51_B	Waldeck	4,50	47,07	44,28	37,35	47,61
w17_F	Wijnndaelerstrip	18,00	47,00	44,22	37,29	47,55
w14_B	Wijnndaelerstrip	4,50	46,73	43,95	37,01	47,27
w44_E	Waldeck	13,50	46,70	43,92	36,99	47,25
w18_F	Wijnndaelerstrip	18,00	46,43	43,64	36,71	46,97
w14_C	Wijnndaelerstrip	7,50	46,39	43,60	36,67	46,93
w50_D	Waldeck	10,50	46,35	43,56	36,63	46,89
w51_C	Waldeck	7,50	46,30	43,51	36,58	46,84
w14_A	Wijnndaelerstrip	1,50	46,17	43,39	36,46	46,72
w55_B	Waldeck	4,50	46,07	43,28	36,35	46,61
w01_F	Wijnndaelerstrip	18,00	45,98	43,20	36,26	46,52
w55_A	Waldeck	1,50	45,93	43,15	36,22	46,48
w14_D	Wijnndaelerstrip	10,50	45,90	43,11	36,18	46,44
w52_B	Waldeck	4,50	45,86	43,07	36,14	46,40
w44_F	Waldeck	18,00	45,75	42,96	36,03	46,29
w52_A	Waldeck	1,50	45,74	42,96	36,03	46,29
w56_B	Waldeck	4,50	45,70	42,91	35,98	46,24
w50_E	Waldeck	13,50	45,65	42,87	35,94	46,20
w55_C	Waldeck	7,50	45,55	42,77	35,84	46,10
w51_D	Waldeck	10,50	45,47	42,68	35,75	46,01
w56_A	Waldeck	1,50	45,39	42,61	35,68	45,94
w14_E	Wijnndaelerstrip	13,50	45,35	42,56	35,63	45,89
w56_C	Waldeck	7,50	45,35	42,56	35,63	45,89
w52_C	Waldeck	7,50	45,31	42,52	35,59	45,85
w55_D	Waldeck	10,50	44,87	42,09	35,16	45,42
w56_D	Waldeck	10,50	44,79	42,00	35,07	45,33
w50_F	Waldeck	18,00	44,71	41,92	34,99	45,25
w51_E	Waldeck	13,50	44,68	41,89	34,96	45,22
w52_D	Waldeck	10,50	44,59	41,80	34,87	45,13
w14_F	Wijnndaelerstrip	18,00	44,57	41,78	34,84	45,11
w56_E	Waldeck	13,50	44,17	41,38	34,45	44,71
w55_E	Waldeck	13,50	44,15	41,37	34,44	44,70
w13_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	44,09	41,30	34,37	44,63
w13_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	43,99	41,20	34,27	44,53
w52_E	Waldeck	13,50	43,80	41,01	34,08	44,34
w13_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	43,64	40,85	33,92	44,18
w51_F	Waldeck	18,00	43,63	40,84	33,91	44,17
w13_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	43,49	40,70	33,77	44,03
w56_F	Waldeck	18,00	43,26	40,47	33,54	43,80
w13_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	43,21	40,42	33,49	43,75
w55_F	Waldeck	18,00	43,13	40,34	33,41	43,67
w108_C	International School	7,50	42,98	40,19	33,26	43,52
w108_D	International School	10,50	42,94	40,15	33,22	43,48
w108_B	International School	4,50	42,88	40,09	33,16	43,42
w108_E	International School	13,50	42,81	40,02	33,09	43,35
w52_F	Waldeck	18,00	42,69	39,90	32,97	43,23
w109_C	International School	7,50	42,56	39,77	32,84	43,10
w109_D	International School	10,50	42,54	39,75	32,82	43,08
w13_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	42,52	39,73	32,80	43,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w54_B	Waldeck	4,50	42,43	39,65	32,72	42,98
w109_B	International School	4,50	42,43	39,64	32,71	42,97
w109_E	International School	13,50	42,42	39,63	32,70	42,96
w54_C	Waldeck	7,50	42,25	39,47	32,54	42,80
w107_C	International School	7,50	42,10	39,31	32,38	42,64
w107_D	International School	10,50	42,06	39,27	32,34	42,60
w54_A	Waldeck	1,50	41,99	39,20	32,27	42,53
w107_B	International School	4,50	41,96	39,17	32,24	42,50
w54_D	Waldeck	10,50	41,95	39,17	32,24	42,50
w107_E	International School	13,50	41,94	39,16	32,22	42,48
w106_C	International School	7,50	41,57	38,78	31,85	42,11
w106_D	International School	10,50	41,57	38,77	31,84	42,11
w54_E	Waldeck	13,50	41,57	38,78	31,85	42,11
w53_B	Waldeck	4,50	41,53	38,75	31,82	42,08
w106_E	International School	13,50	41,46	38,67	31,74	42,00
w02_C	Wijnndaelerstrip	7,50	41,44	38,64	31,71	41,98
w02_D	Wijnndaelerstrip	10,50	41,40	38,61	31,68	41,94
w106_B	International School	4,50	41,40	38,61	31,68	41,94
w53_C	Waldeck	7,50	41,40	38,61	31,68	41,94
w02_B	Wijnndaelerstrip	4,50	41,27	38,48	31,55	41,81
w02_E	Wijnndaelerstrip	13,50	41,26	38,48	31,54	41,80
w53_D	Waldeck	10,50	41,12	38,33	31,40	41,66
w108_A	International School	1,50	41,06	38,27	31,34	41,60
w02_F	Wijnndaelerstrip	18,00	40,99	38,20	31,27	41,53
w105_D	International School	10,50	40,96	38,17	31,24	41,50
w105_C	International School	7,50	40,95	38,15	31,22	41,49
w53_A	Waldeck	1,50	40,92	38,13	31,20	41,46
w54_F	Waldeck	18,00	40,91	38,13	31,20	41,46
w105_E	International School	13,50	40,88	38,09	31,16	41,42
w43_C	Waldeck	7,50	40,86	38,06	31,13	41,40
w43_D	Waldeck	10,50	40,83	38,03	31,10	41,37
w105_B	International School	4,50	40,73	37,94	31,01	41,27
w43_E	Waldeck	13,50	40,72	37,92	30,99	41,26
w53_E	Waldeck	13,50	40,71	37,93	30,99	41,25
w109_A	International School	1,50	40,53	37,74	30,81	41,07
w43_B	Waldeck	4,50	40,41	37,62	30,68	40,95
w43_F	Waldeck	18,00	40,38	37,59	30,65	40,92
w107_A	International School	1,50	40,16	37,37	30,44	40,70
w53_F	Waldeck	18,00	40,03	37,24	30,31	40,57
w02_A	Wijnndaelerstrip	1,50	39,55	36,76	29,83	40,09
w106_A	International School	1,50	39,54	36,75	29,82	40,08
w42_D	Waldeck	10,50	39,31	36,51	29,58	39,85
w42_E	Waldeck	13,50	39,29	36,49	29,56	39,83
w42_F	Waldeck	18,00	39,13	36,33	29,40	39,67
w42_C	Waldeck	7,50	38,96	36,16	29,23	39,50
w105_A	International School	1,50	38,79	35,99	29,06	39,33
w03_D	Wijnndaelerstrip	10,50	38,78	35,99	29,06	39,32
w03_E	Wijnndaelerstrip	13,50	38,77	35,98	29,05	39,31
w41_E	Waldeck	13,50	38,77	35,97	29,04	39,31
w41_D	Waldeck	10,50	38,74	35,94	29,01	39,28
w03_C	Wijnndaelerstrip	7,50	38,69	35,90	28,97	39,23
w03_F	Wijnndaelerstrip	18,00	38,69	35,89	28,96	39,23
w41_F	Waldeck	18,00	38,64	35,84	28,91	39,18
w110_D	International School	10,50	38,39	35,60	28,67	38,93
w43_A	Waldeck	1,50	38,35	35,55	28,62	38,89
w03_B	Wijnndaelerstrip	4,50	38,18	35,39	28,46	38,72
w110_C	International School	7,50	38,18	35,39	28,46	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w110_E	International School	13,50	38,07	35,28	28,35	38,61
w41_C	Waldeck	7,50	38,04	35,24	28,31	38,58
w104_D	International School	10,50	37,50	34,71	27,78	38,04
w12_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	37,37	34,58	27,65	37,91
w12_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	37,34	34,56	27,62	37,88
w110_B	International School	4,50	37,33	34,53	27,60	37,87
w104_E	International School	13,50	37,31	34,52	27,58	37,85
w104_C	International School	7,50	37,29	34,49	27,56	37,83
w12_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	37,26	34,47	27,54	37,80
w42_B	Waldeck	4,50	37,12	34,33	27,40	37,66
w12_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	37,09	34,30	27,37	37,63
w04_E	Wijnndaelerstrip	13,50	36,99	34,20	27,27	37,53
w04_F	Wijnndaelerstrip	18,00	36,99	34,20	27,27	37,53
w04_D	Wijnndaelerstrip	10,50	36,95	34,15	27,22	37,49
w36_F	Waldeck	18,00	36,91	34,12	27,18	37,45
w04_C	Wijnndaelerstrip	7,50	36,76	33,96	27,03	37,30
w12_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	36,74	33,95	27,02	37,28
w36_E	Waldeck	13,50	36,71	33,91	26,98	37,25
w37_F	Waldeck	18,00	36,68	33,88	26,95	37,22
w104_B	International School	4,50	36,41	33,62	26,69	36,95
w37_E	Waldeck	13,50	36,36	33,56	26,63	36,90
w40_F	Waldeck	18,00	36,35	33,55	26,62	36,89
w41_B	Waldeck	4,50	36,30	33,52	26,59	36,85
w40_E	Waldeck	13,50	36,25	33,45	26,52	36,79
w03_A	Wijnndaelerstrip	1,50	36,13	33,34	26,40	36,67
w111_D	International School	10,50	36,13	33,34	26,41	36,67
w05_F	Wijnndaelerstrip	18,00	36,09	33,29	26,36	36,63
w05_E	Wijnndaelerstrip	13,50	36,05	33,25	26,32	36,59
w05_D	Wijnndaelerstrip	10,50	35,98	33,18	26,25	36,52
w06_F	Wijnndaelerstrip	18,00	35,96	33,17	26,24	36,50
w112_D	International School	10,50	35,96	33,17	26,24	36,50
w06_E	Wijnndaelerstrip	13,50	35,91	33,12	26,19	36,45
w06_D	Wijnndaelerstrip	10,50	35,84	33,04	26,11	36,38
w07_F	Wijnndaelerstrip	18,00	35,80	33,00	26,07	36,34
w40_D	Waldeck	10,50	35,78	32,98	26,05	36,32
w07_E	Wijnndaelerstrip	13,50	35,75	32,96	26,03	36,29
w04_B	Wijnndaelerstrip	4,50	35,74	32,95	26,02	36,28
w07_D	Wijnndaelerstrip	10,50	35,68	32,89	25,95	36,22
w05_C	Wijnndaelerstrip	7,50	35,64	32,85	25,92	36,18
w110_A	International School	1,50	35,63	32,84	25,91	36,17
w111_C	International School	7,50	35,50	32,71	25,78	36,04
w06_C	Wijnndaelerstrip	7,50	35,46	32,67	25,74	36,00
w08_F	Wijnndaelerstrip	18,00	35,45	32,66	25,73	35,99
w08_E	Wijnndaelerstrip	13,50	35,40	32,61	25,68	35,94
w103_D	International School	10,50	35,37	32,58	25,65	35,91
w111_E	International School	13,50	35,31	32,52	25,59	35,85
w112_C	International School	7,50	35,30	32,51	25,58	35,84
w08_D	Wijnndaelerstrip	10,50	35,26	32,47	25,54	35,80
w07_C	Wijnndaelerstrip	7,50	35,24	32,45	25,52	35,78
w113_D	International School	10,50	35,21	32,42	25,49	35,75
w37_D	Waldeck	10,50	35,19	32,40	25,47	35,73
w36_D	Waldeck	10,50	35,15	32,36	25,43	35,69
w112_E	International School	13,50	35,12	32,33	25,40	35,66
w103_E	International School	13,50	34,99	32,20	25,27	35,53
w12_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	34,91	32,12	25,19	35,45
w08_C	Wijnndaelerstrip	7,50	34,82	32,03	25,10	35,36
w103_C	International School	7,50	34,81	32,02	25,09	35,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w104_A	International School	1,50	34,77	31,98	25,05	35,31
w113_E	International School	13,50	34,74	31,95	25,02	35,28
w09_F	Wijnndaelerstrip	18,00	34,69	31,89	24,96	35,23
w40_C	Waldeck	7,50	34,63	31,84	24,91	35,17
w09_E	Wijnndaelerstrip	13,50	34,61	31,82	24,89	35,15
w113_C	International School	7,50	34,60	31,82	24,89	35,15
w05_B	Wijnndaelerstrip	4,50	34,58	31,78	24,85	35,12
w111_B	International School	4,50	34,56	31,77	24,84	35,10
w39_F	Waldeck	18,00	34,55	31,75	24,82	35,09
w38_F	Waldeck	18,00	34,54	31,75	24,81	35,08
w06_B	Wijnndaelerstrip	4,50	34,42	31,62	24,69	34,96
w112_B	International School	4,50	34,38	31,59	24,66	34,92
w09_D	Wijnndaelerstrip	10,50	34,34	31,55	24,62	34,88
w07_B	Wijnndaelerstrip	4,50	34,27	31,48	24,55	34,81
w35_F	Waldeck	18,00	34,21	31,42	24,49	34,75
w04_A	Wijnndaelerstrip	1,50	34,04	31,25	24,31	34,58
w11_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	33,99	31,20	24,27	34,53
w08_B	Wijnndaelerstrip	4,50	33,97	31,18	24,24	34,51
w09_C	Wijnndaelerstrip	7,50	33,91	31,12	24,19	34,45
w103_B	International School	4,50	33,90	31,11	24,18	34,44
w10_F	Wijnndaelerstrip	18,00	33,89	31,10	24,16	34,43
w37_C	Waldeck	7,50	33,88	31,10	24,17	34,43
w36_C	Waldeck	7,50	33,87	31,09	24,15	34,41
w39_E	Waldeck	13,50	33,87	31,09	24,15	34,41
w11_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	33,83	31,04	24,11	34,37
w38_E	Waldeck	13,50	33,77	30,98	24,05	34,31
w19_F	Waldeck	18,00	33,75	30,96	24,03	34,29
w10_E	Wijnndaelerstrip	13,50	33,72	30,93	23,99	34,26
w113_B	International School	4,50	33,72	30,93	24,00	34,26
w42_A	Waldeck	1,50	33,59	30,84	23,91	34,15
w19_E	Waldeck	13,50	33,55	30,76	23,83	34,09
w11_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	33,52	30,73	23,80	34,06
w10_D	Wijnndaelerstrip	10,50	33,41	30,61	23,68	33,95
w111_A	International School	1,50	33,31	30,52	23,59	33,85
w19_D	Waldeck	10,50	33,24	30,45	23,52	33,78
w112_A	International School	1,50	33,18	30,40	23,47	33,73
w34_F	Waldeck	18,00	33,19	30,40	23,47	33,73
w39_D	Waldeck	10,50	33,19	30,40	23,47	33,73
w41_A	Waldeck	1,50	33,15	30,40	23,47	33,71
w09_B	Wijnndaelerstrip	4,50	33,13	30,34	23,41	33,67
w11_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	33,08	30,29	23,36	33,62
w38_D	Waldeck	10,50	33,07	30,29	23,35	33,61
w05_A	Wijnndaelerstrip	1,50	33,04	30,25	23,32	33,58
w10_C	Wijnndaelerstrip	7,50	32,94	30,15	23,22	33,48
w06_A	Wijnndaelerstrip	1,50	32,89	30,10	23,17	33,43
w19_C	Waldeck	7,50	32,78	29,99	23,06	33,32
w07_A	Wijnndaelerstrip	1,50	32,71	29,92	22,99	33,25
w103_A	International School	1,50	32,66	29,87	22,94	33,20
w40_B	Waldeck	4,50	32,59	29,82	22,89	33,14
w113_A	International School	1,50	32,54	29,75	22,82	33,08
w08_A	Wijnndaelerstrip	1,50	32,35	29,57	22,63	32,89
w11_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	32,27	29,48	22,55	32,81
w10_B	Wijnndaelerstrip	4,50	32,12	29,33	22,40	32,66
w19_B	Waldeck	4,50	31,95	29,17	22,23	32,49
w35_E	Waldeck	13,50	31,93	29,16	22,23	32,48
w39_C	Waldeck	7,50	31,84	29,05	22,12	32,38
w38_C	Waldeck	7,50	31,71	28,93	22,00	32,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w09_A	Wijndaelerstrip	1,50	31,54	28,75	21,82	32,08
w37_B	Waldeck	4,50	31,48	28,72	21,79	32,04
w20_F	Waldeck	18,00	31,40	28,62	21,69	31,95
w36_B	Waldeck	4,50	31,32	28,56	21,63	31,88
w34_E	Waldeck	13,50	31,24	28,48	21,54	31,80
w20_E	Waldeck	13,50	30,93	28,15	21,22	31,48
w35_D	Waldeck	10,50	30,83	28,07	21,14	31,39
w11_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	30,77	27,99	21,06	31,32
w10_A	Wijndaelerstrip	1,50	30,65	27,86	20,93	31,19
w19_A	Waldeck	1,50	30,51	27,73	20,80	31,06
w20_D	Waldeck	10,50	30,49	27,71	20,78	31,04
w34_D	Waldeck	10,50	30,28	27,52	20,59	30,84
w39_B	Waldeck	4,50	30,11	27,35	20,42	30,67
w33_F	Waldeck	18,00	30,11	27,33	20,40	30,66
w38_B	Waldeck	4,50	29,96	27,20	20,27	30,52
w89_C	Schapenatjesduin West	7,50	29,95	27,16	20,23	30,49
w20_C	Waldeck	7,50	29,86	27,08	20,15	30,41
w40_A	Waldeck	1,50	29,70	26,97	20,04	30,28
w35_C	Waldeck	7,50	29,58	26,82	19,89	30,14
w33_E	Waldeck	13,50	29,51	26,73	19,80	30,06
w34_C	Waldeck	7,50	29,17	26,41	19,48	29,73
w20_B	Waldeck	4,50	29,17	26,40	19,47	29,72
w21_F	Waldeck	18,00	29,12	26,34	19,41	29,67
w22_F	Waldeck	18,00	28,97	26,19	19,26	29,52
w21_E	Waldeck	13,50	28,83	26,05	19,12	29,38
w33_D	Waldeck	10,50	28,76	26,00	19,06	29,32
w22_E	Waldeck	13,50	28,68	25,91	18,97	29,23
w32_F	Waldeck	18,00	28,64	25,87	18,93	29,19
w23_E	Waldeck	13,50	28,37	25,60	18,67	28,92
w37_A	Waldeck	1,50	28,22	25,55	18,61	28,83
w89_B	Schapenatjesduin West	4,50	28,28	25,51	18,58	28,83
w23_F	Waldeck	18,00	28,27	25,49	18,56	28,82
w21_D	Waldeck	10,50	28,19	25,41	18,48	28,74
w35_B	Waldeck	4,50	28,14	25,41	18,48	28,72
w36_A	Waldeck	1,50	28,05	25,38	18,45	28,66
w88_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,09	25,32	18,39	28,64
w22_D	Waldeck	10,50	28,04	25,26	18,33	28,59
w20_A	Waldeck	1,50	28,00	25,23	18,30	28,55
w32_E	Waldeck	13,50	27,95	25,18	18,24	28,50
w24_E	Waldeck	13,50	27,84	25,07	18,14	28,39
w90_C	Schapenatjesduin West	7,50	27,79	25,01	18,08	28,34
w33_C	Waldeck	7,50	27,76	24,99	18,06	28,31
w23_D	Waldeck	10,50	27,75	24,98	18,05	28,30
w34_B	Waldeck	4,50	27,72	24,98	18,05	28,29
w39_A	Waldeck	1,50	27,68	24,97	18,04	28,27
w24_F	Waldeck	18,00	27,67	24,90	17,96	28,22
w25_E	Waldeck	13,50	27,64	24,87	17,94	28,19
w21_C	Waldeck	7,50	27,58	24,80	17,87	28,13
w38_A	Waldeck	1,50	27,47	24,77	17,83	28,06
w25_F	Waldeck	18,00	27,44	24,66	17,73	27,99
w22_C	Waldeck	7,50	27,42	24,65	17,72	27,97
w32_D	Waldeck	10,50	27,33	24,56	17,63	27,88
w90_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,32	24,55	17,62	27,87
w24_D	Waldeck	10,50	27,25	24,48	17,55	27,80
w89_A	Schapenatjesduin West	1,50	27,21	24,45	17,52	27,77
w23_C	Waldeck	7,50	27,19	24,42	17,49	27,74
w25_D	Waldeck	10,50	27,12	24,36	17,42	27,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnjaelderduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w21_B	Waldeck	4,50	27,04	24,27	17,34	27,59
w90_A	Schapenatjesduin West	1,50	26,96	24,18	17,25	27,51
w22_B	Waldeck	4,50	26,90	24,13	17,20	27,45
w24_C	Waldeck	7,50	26,71	23,94	17,01	27,26
w23_B	Waldeck	4,50	26,67	23,91	16,97	27,23
w26_E	Waldeck	13,50	26,64	23,88	16,94	27,20
w88_B	Schapenatjesduin West	4,50	26,61	23,86	16,93	27,17
w32_C	Waldeck	7,50	26,60	23,84	16,91	27,16
w25_C	Waldeck	7,50	26,60	23,83	16,90	27,15
w27_E	Waldeck	13,50	26,55	23,78	16,85	27,10
w31_F	Waldeck	18,00	26,52	23,74	16,81	27,07
w31_E	Waldeck	13,50	26,47	23,70	16,77	27,02
w24_B	Waldeck	4,50	26,24	23,49	16,55	26,80
w33_B	Waldeck	4,50	26,23	23,48	16,55	26,79
w25_B	Waldeck	4,50	26,18	23,42	16,49	26,74
w26_D	Waldeck	10,50	26,18	23,42	16,48	26,74
w35_A	Waldeck	1,50	26,12	23,44	16,51	26,72
w21_A	Waldeck	1,50	26,09	23,33	16,40	26,65
w27_D	Waldeck	10,50	26,09	23,32	16,39	26,64
w26_F	Waldeck	18,00	26,01	23,23	16,30	26,56
w22_A	Waldeck	1,50	25,95	23,19	16,26	26,51
w34_A	Waldeck	1,50	25,88	23,19	16,26	26,48
w27_F	Waldeck	18,00	25,91	23,14	16,21	26,46
w31_D	Waldeck	10,50	25,89	23,13	16,20	26,45
w32_B	Waldeck	4,50	25,83	23,07	16,14	26,39
w26_C	Waldeck	7,50	25,74	22,99	16,05	26,30
w23_A	Waldeck	1,50	25,70	22,95	16,02	26,26
w27_C	Waldeck	7,50	25,67	22,91	15,98	26,23
w88_A	Schapenatjesduin West	1,50	25,56	22,82	15,88	26,13
w28_E	Waldeck	13,50	25,45	22,68	15,75	26,00
w31_C	Waldeck	7,50	25,37	22,61	15,68	25,93
w26_B	Waldeck	4,50	25,36	22,60	15,67	25,92
w24_A	Waldeck	1,50	25,33	22,58	15,65	25,89
w25_A	Waldeck	1,50	25,31	22,56	15,63	25,87
w27_B	Waldeck	4,50	25,29	22,53	15,60	25,85
w28_F	Waldeck	18,00	25,22	22,45	15,52	25,77
w30_F	Waldeck	18,00	25,20	22,43	15,50	25,75
w79_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	25,16	22,41	15,48	25,72
w57_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	25,06	22,32	15,38	25,63
w33_A	Waldeck	1,50	25,00	22,28	15,35	25,58
w31_B	Waldeck	4,50	24,90	22,15	15,22	25,46
w79_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	24,89	22,15	15,22	25,46
w29_F	Waldeck	18,00	24,83	22,06	15,13	25,38
w30_E	Waldeck	13,50	24,79	22,03	15,10	25,35
w57_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	24,73	22,00	15,07	25,31
w28_D	Waldeck	10,50	24,70	21,94	15,01	25,26
w32_A	Waldeck	1,50	24,69	21,95	15,02	25,26
w26_A	Waldeck	1,50	24,49	21,74	14,81	25,05
w27_A	Waldeck	1,50	24,39	21,64	14,71	24,95
w29_E	Waldeck	13,50	24,39	21,63	14,70	24,95
w30_D	Waldeck	10,50	24,36	21,60	14,67	24,92
w28_C	Waldeck	7,50	24,26	21,50	14,57	24,82
w79_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,03	21,30	14,37	24,61
w29_D	Waldeck	10,50	23,96	21,21	14,28	24,52
w31_A	Waldeck	1,50	23,93	21,20	14,26	24,50
w57_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	23,89	21,17	14,24	24,47
w28_B	Waldeck	4,50	23,88	21,13	14,20	24,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w30_C	Waldeck	7,50	23,76	21,01	14,08	24,32
w58_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,73	21,00	14,07	24,31
w87_C	Schapenatjesduin West	7,50	23,52	20,77	13,84	24,08
w29_C	Waldeck	7,50	23,48	20,73	13,80	24,04
w58_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	23,36	20,65	13,71	23,94
w59_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,36	20,63	13,70	23,94
w30_B	Waldeck	4,50	23,34	20,59	13,66	23,90
w86_C	Schapenatjesduin West	7,50	23,26	20,51	13,58	23,82
w29_B	Waldeck	4,50	23,05	20,30	13,37	23,61
w60_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	22,98	20,24	13,31	23,55
w28_A	Waldeck	1,50	22,95	20,21	13,28	23,52
w87_B	Schapenatjesduin West	4,50	22,66	19,93	12,99	23,23
w58_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	22,42	19,72	12,79	23,01
w99_C	Schapenatjesduin West	7,50	22,42	19,66	12,73	22,98
w30_A	Waldeck	1,50	22,34	19,61	12,68	22,92
w98_C	Schapenatjesduin West	7,50	22,19	19,43	12,50	22,75
w29_A	Waldeck	1,50	22,09	19,36	12,43	22,67
w99_B	Schapenatjesduin West	4,50	22,04	19,29	12,36	22,60
w85_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,96	19,21	12,28	22,52
w62_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,90	19,17	12,24	22,48
w59_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	21,87	19,18	12,25	22,47
w98_B	Schapenatjesduin West	4,50	21,91	19,15	12,22	22,47
w61_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,88	19,14	12,21	22,45
w86_B	Schapenatjesduin West	4,50	21,76	19,03	12,09	22,33
w87_A	Schapenatjesduin West	1,50	21,75	19,03	12,10	22,33
w63_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,68	18,95	12,02	22,26
w98_A	Schapenatjesduin West	1,50	21,63	18,88	11,95	22,19
w78_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,50	18,77	11,84	22,08
w60_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	21,29	18,59	11,66	21,88
w77_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,30	18,55	11,62	21,86
w100_C	Schapenatjesduin West	7,50	21,16	18,42	11,48	21,73
w65_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	21,08	18,35	11,42	21,66
w59_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	20,94	18,27	11,33	21,55
w84_C	Schapenatjesduin West	7,50	20,98	18,24	11,31	21,55
w78_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	20,96	18,25	11,31	21,54
w73_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	20,87	18,17	11,24	21,46
w83_C	Schapenatjesduin West	7,50	20,86	18,12	11,19	21,43
w97_C	Schapenatjesduin West	7,50	20,63	17,87	10,94	21,19
w63_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	20,58	17,87	10,94	21,17
w99_A	Schapenatjesduin West	1,50	20,60	17,86	10,93	21,17
w64_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	20,56	17,84	10,91	21,14
w86_A	Schapenatjesduin West	1,50	20,51	17,81	10,87	21,10
w82_C	Schapenatjesduin West	7,50	20,50	17,76	10,83	21,07
w78_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	20,44	17,74	10,80	21,03
w81_C	Schapenatjesduin West	7,50	20,45	17,71	10,78	21,02
w76_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	20,42	17,67	10,74	20,98
w85_B	Schapenatjesduin West	4,50	20,33	17,61	10,67	20,91
w65_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	20,31	17,59	10,65	20,89
w66_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	20,29	17,56	10,63	20,87
w77_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	20,04	17,33	10,39	20,62
w75_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	19,98	17,24	10,30	20,55
w80_C	Schapenatjesduin West	7,50	19,86	17,12	10,19	20,43
w72_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,76	17,06	10,12	20,35
w102_C	Schapenatjesduin West	7,50	19,74	17,00	10,07	20,31
w60_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	19,70	17,04	10,10	20,31
w66_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,59	16,87	9,93	20,17
w72_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	19,56	16,86	9,93	20,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijn daelderduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w64_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,48	16,77	9,84	20,07
w73_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,40	16,70	9,77	19,99
w61_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,29	16,61	9,68	19,89
w62_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,26	16,58	9,65	19,86
w77_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	19,26	16,55	9,62	19,85
w100_B	Schapenatjesduin West	4,50	19,24	16,51	9,58	19,82
w84_B	Schapenatjesduin West	4,50	19,24	16,52	9,59	19,82
w97_B	Schapenatjesduin West	4,50	19,25	16,49	9,56	19,81
w76_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	19,19	16,47	9,54	19,77
w83_B	Schapenatjesduin West	4,50	19,19	16,47	9,54	19,77
w71_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	19,03	16,33	9,39	19,62
w74_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	19,03	16,31	9,38	19,61
w85_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,99	16,30	9,37	19,59
w82_B	Schapenatjesduin West	4,50	18,98	16,26	9,33	19,56
w81_B	Schapenatjesduin West	4,50	18,91	16,19	9,26	19,49
w69_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	18,90	16,18	9,24	19,48
w63_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,86	16,17	9,24	19,46
w101_C	Schapenatjesduin West	7,50	18,82	16,09	9,16	19,40
w74_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	18,78	16,08	9,14	19,37
w97_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,75	16,01	9,07	19,32
w68_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	18,67	15,94	9,01	19,25
w65_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,64	15,94	9,01	19,23
w75_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	18,65	15,93	9,00	19,23
w73_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,49	15,81	8,88	19,09
w72_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,39	15,72	8,79	19,00
w80_B	Schapenatjesduin West	4,50	18,34	15,63	8,70	18,93
w70_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	18,30	15,58	8,65	18,88
w102_B	Schapenatjesduin West	4,50	18,27	15,55	8,62	18,85
w100_A	Schapenatjesduin West	1,50	18,22	15,52	8,58	18,81
w66_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,16	15,46	8,53	18,75
w76_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	18,16	15,46	8,53	18,75
w67_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	18,13	15,40	8,47	18,71
w69_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	18,08	15,36	8,43	18,66
w61_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	17,99	15,34	8,40	18,61
w101_B	Schapenatjesduin West	4,50	17,97	15,26	8,33	18,56
w68_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	17,84	15,12	8,19	18,42
w75_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	17,80	15,11	8,18	18,40
w84_A	Schapenatjesduin West	1,50	17,80	15,12	8,19	18,40
w64_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	17,78	15,10	8,17	18,38
w74_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	17,73	15,05	8,12	18,33
w83_A	Schapenatjesduin West	1,50	17,71	15,02	8,09	18,31
w81_A	Schapenatjesduin West	1,50	17,53	14,84	7,90	18,12
w82_A	Schapenatjesduin West	1,50	17,41	14,74	7,80	18,02
w62_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	17,31	14,68	7,74	17,94
w67_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	17,20	14,49	7,56	17,79
w70_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	17,09	14,39	7,45	17,68
w80_A	Schapenatjesduin West	1,50	16,87	14,19	7,26	17,47
w101_A	Schapenatjesduin West	1,50	16,82	14,14	7,21	17,42
w95_C	Schapenatjesduin West	7,50	16,83	14,09	7,16	17,40
w71_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	16,70	14,01	7,07	17,29
w102_A	Schapenatjesduin West	1,50	16,64	13,96	7,03	17,24
w91_C	Schapenatjesduin West	7,50	16,57	13,84	6,90	17,14
w92_C	Schapenatjesduin West	7,50	16,42	13,68	6,75	16,99
w93_C	Schapenatjesduin West	7,50	16,25	13,51	6,58	16,82
w96_C	Schapenatjesduin West	7,50	16,18	13,43	6,50	16,74
w94_C	Schapenatjesduin West	7,50	16,12	13,38	6,44	16,69
w69_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	16,07	13,40	6,46	16,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w68_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	15,92	13,25	6,31	16,53
w70_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	15,54	12,87	5,93	16,15
w67_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	15,27	12,60	5,67	15,88
w71_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	14,97	12,33	5,39	15,59
w96_B	Schapenatjesduin West	4,50	14,06	11,36	4,42	14,65
w92_B	Schapenatjesduin West	4,50	13,98	11,26	4,33	14,56
w95_B	Schapenatjesduin West	4,50	13,75	11,04	4,10	14,33
w94_B	Schapenatjesduin West	4,50	13,68	10,96	4,03	14,26
w91_B	Schapenatjesduin West	4,50	13,31	10,60	3,67	13,90
w93_B	Schapenatjesduin West	4,50	13,22	10,50	3,57	13,80
w96_A	Schapenatjesduin West	1,50	12,49	9,80	2,87	13,09
w95_A	Schapenatjesduin West	1,50	11,32	8,64	1,70	11,92
w92_A	Schapenatjesduin West	1,50	10,83	8,16	1,23	11,44
w94_A	Schapenatjesduin West	1,50	10,81	8,13	1,20	11,41
w91_A	Schapenatjesduin West	1,50	10,75	8,08	1,14	11,36
w93_A	Schapenatjesduin West	1,50	10,70	8,02	1,09	11,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w46_A	Waldeck	1,50	53,14	50,36	43,43	53,69
w46_B	Waldeck	4,50	52,28	49,50	42,57	52,83
w45_A	Waldeck	1,50	52,17	49,39	42,45	52,71
w47_A	Waldeck	1,50	51,85	49,07	42,14	52,40
w18_A	Wijnndaelerstrip	1,50	51,49	48,71	41,78	52,04
w45_B	Waldeck	4,50	51,50	48,71	41,78	52,04
w47_B	Waldeck	4,50	51,24	48,46	41,53	51,79
w17_A	Wijnndaelerstrip	1,50	51,20	48,41	41,48	51,74
w16_A	Wijnndaelerstrip	1,50	51,15	48,36	41,43	51,69
w18_B	Wijnndaelerstrip	4,50	51,11	48,33	41,40	51,66
w17_B	Wijnndaelerstrip	4,50	51,00	48,22	41,29	51,55
w46_C	Waldeck	7,50	51,00	48,21	41,28	51,54
w16_B	Wijnndaelerstrip	4,50	50,98	48,19	41,26	51,52
w45_C	Waldeck	7,50	50,35	47,56	40,63	50,89
w48_A	Waldeck	1,50	50,19	47,41	40,48	50,74
w47_C	Waldeck	7,50	50,13	47,35	40,42	50,68
w17_C	Wijnndaelerstrip	7,50	50,12	47,33	40,40	50,66
w16_C	Wijnndaelerstrip	7,50	50,10	47,32	40,39	50,65
w18_C	Wijnndaelerstrip	7,50	50,09	47,30	40,37	50,63
w48_B	Waldeck	4,50	50,01	47,22	40,29	50,55
w49_A	Waldeck	1,50	50,00	47,21	40,28	50,54
w49_B	Waldeck	4,50	49,94	47,16	40,23	50,49
w46_D	Waldeck	10,50	49,85	47,06	40,13	50,39
w15_A	Wijnndaelerstrip	1,50	49,51	46,73	39,79	50,05
w15_B	Wijnndaelerstrip	4,50	49,49	46,71	39,78	50,04
w48_C	Waldeck	7,50	49,24	46,45	39,52	49,78
w45_D	Waldeck	10,50	49,23	46,44	39,51	49,77
w49_C	Waldeck	7,50	49,22	46,43	39,50	49,76
w17_D	Wijnndaelerstrip	10,50	49,13	46,34	39,41	49,67
w16_D	Wijnndaelerstrip	10,50	49,11	46,32	39,39	49,65
w47_D	Waldeck	10,50	49,05	46,27	39,34	49,60
w18_D	Wijnndaelerstrip	10,50	48,94	46,15	39,22	49,48
w46_E	Waldeck	13,50	48,88	46,10	39,17	49,43
w15_C	Wijnndaelerstrip	7,50	48,75	45,96	39,03	49,29
w49_D	Waldeck	10,50	48,38	45,59	38,66	48,92
w48_D	Waldeck	10,50	48,30	45,51	38,58	48,84
w45_E	Waldeck	13,50	48,25	45,47	38,54	48,80
w17_E	Wijnndaelerstrip	13,50	48,17	45,39	38,46	48,72
w16_E	Wijnndaelerstrip	13,50	48,13	45,35	38,42	48,68
w50_A	Waldeck	1,50	48,12	45,33	38,40	48,66
w47_E	Waldeck	13,50	48,09	45,31	38,38	48,64
w51_A	Waldeck	1,50	47,88	45,09	38,16	48,42
w15_D	Wijnndaelerstrip	10,50	47,87	45,08	38,15	48,41
w50_B	Waldeck	4,50	47,86	45,07	38,14	48,40
w18_E	Wijnndaelerstrip	13,50	47,85	45,06	38,13	48,39
w46_F	Waldeck	18,00	47,65	44,87	37,94	48,20
w49_E	Waldeck	13,50	47,56	44,77	37,84	48,10
w48_E	Waldeck	13,50	47,36	44,57	37,64	47,90
w51_B	Waldeck	4,50	47,36	44,58	37,64	47,90
w50_C	Waldeck	7,50	47,18	44,39	37,46	47,72
w45_F	Waldeck	18,00	47,02	44,24	37,31	47,57
w15_E	Wijnndaelerstrip	13,50	47,00	44,21	37,28	47,54
w14_B	Wijnndaelerstrip	4,50	46,92	44,13	37,20	47,46
w17_F	Wijnndaelerstrip	18,00	46,88	44,10	37,17	47,43
w47_F	Waldeck	18,00	46,82	44,04	37,11	47,37
w16_F	Wijnndaelerstrip	18,00	46,81	44,02	37,09	47,35
w55_B	Waldeck	4,50	46,72	43,93	37,00	47,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Windaerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w01_A	Windaerstrip	1,50	46,61	43,83	36,90	47,16
w51_C	Waldeck	7,50	46,59	43,80	36,87	47,13
w14_C	Windaerstrip	7,50	46,55	43,76	36,83	47,09
w56_B	Waldeck	4,50	46,43	43,65	36,72	46,98
w50_D	Waldeck	10,50	46,43	43,65	36,71	46,97
w49_F	Waldeck	18,00	46,42	43,63	36,70	46,96
w14_A	Windaerstrip	1,50	46,41	43,62	36,69	46,95
w18_F	Windaerstrip	18,00	46,41	43,62	36,69	46,95
w55_A	Waldeck	1,50	46,40	43,61	36,68	46,94
w52_B	Waldeck	4,50	46,35	43,56	36,63	46,89
w55_C	Waldeck	7,50	46,28	43,49	36,56	46,82
w01_B	Windaerstrip	4,50	46,25	43,46	36,53	46,79
w52_A	Waldeck	1,50	46,15	43,36	36,43	46,69
w56_C	Waldeck	7,50	46,11	43,33	36,40	46,66
w14_D	Windaerstrip	10,50	46,03	43,24	36,31	46,57
w48_F	Waldeck	18,00	46,03	43,24	36,31	46,57
w56_A	Waldeck	1,50	45,93	43,14	36,21	46,47
w15_F	Windaerstrip	18,00	45,79	43,01	36,07	46,33
w51_D	Waldeck	10,50	45,79	43,00	36,07	46,33
w52_C	Waldeck	7,50	45,77	42,99	36,06	46,32
w50_E	Waldeck	13,50	45,72	42,93	36,00	46,26
w55_D	Waldeck	10,50	45,66	42,87	35,94	46,20
w56_D	Waldeck	10,50	45,60	42,81	35,88	46,14
w14_E	Windaerstrip	13,50	45,47	42,68	35,75	46,01
w01_C	Windaerstrip	7,50	45,23	42,44	35,51	45,77
w52_D	Waldeck	10,50	45,04	42,25	35,32	45,58
w51_E	Waldeck	13,50	45,03	42,24	35,31	45,57
w56_E	Waldeck	13,50	45,03	42,24	35,31	45,57
w55_E	Waldeck	13,50	45,01	42,23	35,30	45,56
w54_B	Waldeck	4,50	44,88	42,10	35,17	45,43
w44_B	Waldeck	4,50	44,76	41,97	35,04	45,30
w50_F	Waldeck	18,00	44,73	41,95	35,02	45,28
w54_C	Waldeck	7,50	44,68	41,90	34,97	45,23
w44_A	Waldeck	1,50	44,67	41,88	34,95	45,21
w14_F	Windaerstrip	18,00	44,62	41,83	34,90	45,16
w54_D	Waldeck	10,50	44,32	41,54	34,61	44,87
w54_A	Waldeck	1,50	44,32	41,53	34,60	44,86
w44_C	Waldeck	7,50	44,28	41,49	34,56	44,82
w52_E	Waldeck	13,50	44,26	41,48	34,54	44,80
w56_F	Waldeck	18,00	44,21	41,42	34,49	44,75
w55_F	Waldeck	18,00	44,10	41,31	34,38	44,64
w108_C	International School	7,50	44,09	41,30	34,37	44,63
w01_D	Windaerstrip	10,50	44,03	41,24	34,31	44,57
w108_D	International School	10,50	44,03	41,24	34,31	44,57
w51_F	Waldeck	18,00	44,00	41,21	34,28	44,54
w108_B	International School	4,50	43,97	41,17	34,24	44,51
w108_E	International School	13,50	43,90	41,11	34,18	44,44
w54_E	Waldeck	13,50	43,89	41,11	34,18	44,44
w53_B	Waldeck	4,50	43,86	41,08	34,14	44,40
w53_C	Waldeck	7,50	43,66	40,87	33,94	44,20
w44_D	Waldeck	10,50	43,65	40,86	33,93	44,19
w53_D	Waldeck	10,50	43,29	40,50	33,57	43,83
w54_F	Waldeck	18,00	43,20	40,42	33,49	43,75
w52_F	Waldeck	18,00	43,19	40,40	33,47	43,73
w53_A	Waldeck	1,50	43,19	40,41	33,47	43,73
w107_C	International School	7,50	43,15	40,36	33,42	43,69
w107_D	International School	10,50	43,11	40,32	33,39	43,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w107_B	International School	4,50	43,00	40,20	33,27	43,54
w44_E	Waldeck	13,50	42,99	40,20	33,27	43,53
w107_E	International School	13,50	42,98	40,19	33,26	43,52
w53_E	Waldeck	13,50	42,81	40,02	33,09	43,35
w01_E	Wijnndaelerstrip	13,50	42,80	40,01	33,08	43,34
w53_F	Waldeck	18,00	42,09	39,31	32,37	42,63
w44_F	Waldeck	18,00	42,04	39,25	32,32	42,58
w108_A	International School	1,50	42,02	39,22	32,29	42,56
w109_C	International School	7,50	41,49	38,70	31,77	42,03
w109_D	International School	10,50	41,49	38,70	31,77	42,03
w109_E	International School	13,50	41,39	38,60	31,67	41,93
w109_B	International School	4,50	41,23	38,44	31,51	41,77
w106_C	International School	7,50	41,11	38,32	31,39	41,65
w106_B	International School	4,50	41,09	38,30	31,37	41,63
w01_F	Wijnndaelerstrip	18,00	41,08	38,29	31,36	41,62
w107_A	International School	1,50	41,07	38,27	31,34	41,61
w106_D	International School	10,50	41,02	38,23	31,30	41,56
w106_E	International School	13,50	40,87	38,08	31,15	41,41
w109_A	International School	1,50	39,30	36,51	29,58	39,84
w106_A	International School	1,50	39,09	36,29	29,36	39,63
w105_C	International School	7,50	38,60	35,81	28,88	39,14
w105_B	International School	4,50	38,57	35,78	28,85	39,11
w105_D	International School	10,50	38,50	35,72	28,79	39,05
w105_E	International School	13,50	38,36	35,57	28,64	38,90
w110_D	International School	10,50	38,06	35,27	28,34	38,60
w110_E	International School	13,50	37,81	35,03	28,09	38,35
w110_C	International School	7,50	37,73	34,94	28,01	38,27
w110_B	International School	4,50	36,78	33,99	27,06	37,32
w105_A	International School	1,50	36,51	33,71	26,78	37,05
w43_D	Waldeck	10,50	36,23	33,43	26,50	36,77
w43_E	Waldeck	13,50	36,22	33,42	26,49	36,76
w111_D	International School	10,50	36,14	33,35	26,42	36,68
w43_C	Waldeck	7,50	36,08	33,29	26,35	36,62
w43_F	Waldeck	18,00	35,98	33,19	26,25	36,52
w36_F	Waldeck	18,00	35,88	33,08	26,15	36,42
w36_E	Waldeck	13,50	35,74	32,94	26,00	36,27
w111_E	International School	13,50	35,72	32,93	26,00	36,26
w43_B	Waldeck	4,50	35,65	32,85	25,92	36,19
w111_C	International School	7,50	35,43	32,65	25,72	35,98
w110_A	International School	1,50	35,18	32,39	25,45	35,72
w37_F	Waldeck	18,00	35,04	32,24	25,31	35,58
w02_B	Wijnndaelerstrip	4,50	34,94	32,15	25,22	35,48
w02_C	Wijnndaelerstrip	7,50	34,88	32,08	25,15	35,42
w02_D	Wijnndaelerstrip	10,50	34,71	31,92	24,99	35,25
w37_E	Waldeck	13,50	34,63	31,83	24,90	35,17
w111_B	International School	4,50	34,53	31,74	24,81	35,07
w02_E	Wijnndaelerstrip	13,50	34,47	31,68	24,75	35,01
w40_F	Waldeck	18,00	34,15	31,35	24,42	34,69
w37_D	Waldeck	10,50	34,03	31,24	24,31	34,57
w02_F	Wijnndaelerstrip	18,00	34,02	31,23	24,30	34,56
w40_E	Waldeck	13,50	34,00	31,20	24,27	34,54
w36_D	Waldeck	10,50	33,91	31,13	24,20	34,46
w41_F	Waldeck	18,00	33,89	31,09	24,16	34,43
w41_E	Waldeck	13,50	33,84	31,04	24,10	34,37
w42_E	Waldeck	13,50	33,83	31,04	24,10	34,37
w42_F	Waldeck	18,00	33,83	31,02	24,09	34,36
w42_D	Waldeck	10,50	33,67	30,87	23,94	34,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w41_D	Waldeck	10,50	33,61	30,81	23,88	34,15
w39_F	Waldeck	18,00	33,56	30,77	23,84	34,10
w40_D	Waldeck	10,50	33,53	30,73	23,80	34,07
w43_A	Waldeck	1,50	33,53	30,73	23,80	34,07
w38_F	Waldeck	18,00	33,52	30,72	23,79	34,06
w02_A	Wijnndaelerstrip	1,50	33,46	30,66	23,73	34,00
w111_A	International School	1,50	33,37	30,59	23,66	33,92
w38_E	Waldeck	13,50	33,13	30,35	23,41	33,67
w39_E	Waldeck	13,50	33,12	30,33	23,39	33,66
w42_C	Waldeck	7,50	33,01	30,21	23,28	33,55
w35_F	Waldeck	18,00	32,92	30,11	23,18	33,45
w37_C	Waldeck	7,50	32,76	29,98	23,04	33,30
w41_C	Waldeck	7,50	32,66	29,86	22,93	33,20
w36_C	Waldeck	7,50	32,52	29,74	22,81	33,07
w38_D	Waldeck	10,50	32,46	29,67	22,74	33,00
w39_D	Waldeck	10,50	32,41	29,62	22,69	32,95
w40_C	Waldeck	7,50	32,01	29,21	22,28	32,55
w104_C	International School	7,50	31,58	28,79	21,86	32,12
w104_D	International School	10,50	31,57	28,78	21,85	32,11
w104_E	International School	13,50	31,51	28,72	21,79	32,05
w38_C	Waldeck	7,50	30,79	28,00	21,07	31,33
w104_B	International School	4,50	30,75	27,96	21,03	31,29
w39_C	Waldeck	7,50	30,70	27,92	20,99	31,25
w03_C	Wijnndaelerstrip	7,50	30,41	27,62	20,69	30,95
w03_B	Wijnndaelerstrip	4,50	30,39	27,60	20,67	30,93
w03_D	Wijnndaelerstrip	10,50	30,38	27,59	20,65	30,92
w03_E	Wijnndaelerstrip	13,50	30,30	27,50	20,57	30,84
w03_F	Wijnndaelerstrip	18,00	30,13	27,34	20,41	30,67
w42_B	Waldeck	4,50	30,09	27,30	20,37	30,63
w35_E	Waldeck	13,50	29,82	27,06	20,13	30,38
w37_B	Waldeck	4,50	29,82	27,07	20,13	30,38
w103_D	International School	10,50	29,44	26,65	19,72	29,98
w103_E	International School	13,50	29,43	26,65	19,72	29,98
w40_B	Waldeck	4,50	29,28	26,52	19,59	29,84
w36_B	Waldeck	4,50	29,19	26,44	19,51	29,75
w41_B	Waldeck	4,50	29,05	26,28	19,35	29,60
w103_C	International School	7,50	28,98	26,19	19,26	29,52
w104_A	International School	1,50	28,81	26,01	19,08	29,35
w38_B	Waldeck	4,50	28,56	25,81	18,88	29,12
w39_B	Waldeck	4,50	28,52	25,77	18,84	29,08
w35_D	Waldeck	10,50	28,38	25,64	18,71	28,95
w03_A	Wijnndaelerstrip	1,50	28,03	25,24	18,31	28,57
w103_B	International School	4,50	27,92	25,13	18,20	28,46
w112_D	International School	10,50	27,74	24,96	18,02	28,28
w13_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	27,46	24,69	17,75	28,01
w04_D	Wijnndaelerstrip	10,50	27,40	24,61	17,68	27,94
w04_E	Wijnndaelerstrip	13,50	27,40	24,61	17,68	27,94
w04_F	Wijnndaelerstrip	18,00	27,38	24,59	17,66	27,92
w04_C	Wijnndaelerstrip	7,50	27,35	24,56	17,63	27,89
w13_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	27,33	24,54	17,61	27,87
w13_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	27,32	24,53	17,60	27,86
w13_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	27,28	24,49	17,56	27,82
w112_C	International School	7,50	27,00	24,21	17,28	27,54
w35_C	Waldeck	7,50	26,69	23,95	17,02	27,26
w13_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	26,52	23,72	16,79	27,06
w103_A	International School	1,50	26,49	23,71	16,78	27,04
w04_B	Wijnndaelerstrip	4,50	26,48	23,68	16,75	27,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w112_B	International School	4,50	26,33	23,55	16,62	26,88
w37_A	Waldeck	1,50	26,00	23,33	16,40	26,61
w05_F	Wijnndaelerstrip	18,00	26,01	23,23	16,29	26,55
w36_A	Waldeck	1,50	25,91	23,27	16,34	26,54
w05_E	Wijnndaelerstrip	13,50	25,97	23,18	16,25	26,51
w05_D	Wijnndaelerstrip	10,50	25,94	23,15	16,22	26,48
w40_A	Waldeck	1,50	25,78	23,11	16,18	26,39
w05_C	Wijnndaelerstrip	7,50	25,76	22,96	16,03	26,30
w42_A	Waldeck	1,50	25,70	23,01	16,08	26,30
w41_A	Waldeck	1,50	25,60	22,92	15,99	26,20
w112_A	International School	1,50	25,46	22,68	15,75	26,01
w39_A	Waldeck	1,50	25,17	22,50	15,57	25,78
w38_A	Waldeck	1,50	25,08	22,41	15,48	25,69
w13_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	24,82	22,03	15,10	25,36
w04_A	Wijnndaelerstrip	1,50	24,70	21,91	14,98	25,24
w05_B	Wijnndaelerstrip	4,50	24,69	21,90	14,97	25,23
w35_B	Waldeck	4,50	24,57	21,88	14,95	25,17
w113_D	International School	10,50	24,13	21,35	14,42	24,68
w113_C	International School	7,50	23,28	20,50	13,57	23,83
w05_A	Wijnndaelerstrip	1,50	23,23	20,45	13,51	23,77
w35_A	Waldeck	1,50	23,08	20,46	13,53	23,72
w113_B	International School	4,50	22,79	20,01	13,08	23,34
w113_A	International School	1,50	21,99	19,22	12,28	22,54
w06_F	Wijnndaelerstrip	18,00	19,86	17,10	10,16	20,42
w06_E	Wijnndaelerstrip	13,50	19,41	16,64	9,71	19,96
w06_D	Wijnndaelerstrip	10,50	19,11	16,34	9,41	19,66
w06_C	Wijnndaelerstrip	7,50	18,79	16,03	9,10	19,35
w06_B	Wijnndaelerstrip	4,50	18,62	15,86	8,93	19,18
w08_F	Wijnndaelerstrip	18,00	18,39	15,62	8,69	18,94
w08_E	Wijnndaelerstrip	13,50	17,83	15,06	8,13	18,38
w06_A	Wijnndaelerstrip	1,50	17,74	14,97	8,04	18,29
w07_F	Wijnndaelerstrip	18,00	17,60	14,84	7,91	18,16
w08_D	Wijnndaelerstrip	10,50	17,46	14,69	7,76	18,01
w07_E	Wijnndaelerstrip	13,50	17,23	14,47	7,54	17,79
w09_F	Wijnndaelerstrip	18,00	17,07	14,29	7,36	17,62
w08_C	Wijnndaelerstrip	7,50	17,06	14,29	7,36	17,61
w07_D	Wijnndaelerstrip	10,50	16,98	14,22	7,29	17,54
w08_B	Wijnndaelerstrip	4,50	16,89	14,12	7,19	17,44
w07_C	Wijnndaelerstrip	7,50	16,72	13,95	7,02	17,27
w07_B	Wijnndaelerstrip	4,50	16,59	13,83	6,90	17,15
w09_E	Wijnndaelerstrip	13,50	16,42	13,65	6,72	16,97
w08_A	Wijnndaelerstrip	1,50	15,97	13,21	6,27	16,53
w09_D	Wijnndaelerstrip	10,50	15,98	13,21	6,28	16,53
w07_A	Wijnndaelerstrip	1,50	15,75	12,99	6,06	16,31
w12_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	15,60	12,88	5,95	16,18
w09_C	Wijnndaelerstrip	7,50	15,52	12,74	5,81	16,07
w09_B	Wijnndaelerstrip	4,50	15,31	12,53	5,60	15,86
w11_F	Wijnndaelerstrip/Waldeck	18,00	14,90	12,19	5,25	15,48
w09_A	Wijnndaelerstrip	1,50	14,65	11,88	4,95	15,20
w20_F	Waldeck	18,00	14,38	11,61	4,68	14,93
w12_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	14,16	11,41	4,48	14,72
w30_E	Waldeck	13,50	14,06	11,32	4,38	14,63
w30_F	Waldeck	18,00	13,98	11,22	4,29	14,54
w20_E	Waldeck	13,50	13,92	11,15	4,22	14,47
w30_D	Waldeck	10,50	13,59	10,84	3,91	14,15
w20_D	Waldeck	10,50	13,53	10,76	3,83	14,08
w20_C	Waldeck	7,50	13,25	10,48	3,55	13,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w12_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	13,20	10,45	3,52	13,76
w20_B	Waldeck	4,50	13,14	10,38	3,45	13,70
w33_F	Waldeck	18,00	13,12	10,34	3,41	13,67
w12_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	12,52	9,76	2,83	13,08
w20_A	Waldeck	1,50	12,50	9,73	2,80	13,05
w33_E	Waldeck	13,50	12,50	9,72	2,78	13,04
w11_E	Wijnndaelerstrip/Waldeck	13,50	12,44	9,71	2,78	13,02
w32_F	Waldeck	18,00	12,30	9,52	2,59	12,85
w31_F	Waldeck	18,00	12,11	9,34	2,41	12,66
w31_D	Waldeck	10,50	12,05	9,28	2,35	12,60
w31_E	Waldeck	13,50	12,02	9,25	2,32	12,57
w33_D	Waldeck	10,50	12,03	9,24	2,31	12,57
w32_E	Waldeck	13,50	11,80	9,02	2,09	12,35
w12_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	11,68	8,91	1,98	12,23
w11_D	Wijnndaelerstrip/Waldeck	10,50	11,50	8,75	1,82	12,06
w25_F	Waldeck	18,00	11,39	8,67	1,74	11,97
w32_D	Waldeck	10,50	11,40	8,62	1,69	11,95
w112_E	International School	13,50	11,06	8,30	1,36	11,62
w21_F	Waldeck	18,00	10,88	8,12	1,19	11,44
w26_F	Waldeck	18,00	10,74	8,02	1,09	11,32
w21_E	Waldeck	13,50	10,54	7,78	0,85	11,10
w11_C	Wijnndaelerstrip/Waldeck	7,50	10,47	7,72	0,79	11,03
w12_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	10,29	7,52	0,59	10,84
w21_D	Waldeck	10,50	10,21	7,45	0,52	10,77
w30_C	Waldeck	7,50	10,06	7,36	0,43	10,65
w21_C	Waldeck	7,50	10,05	7,29	0,36	10,61
w113_E	International School	13,50	10,02	7,25	0,32	10,57
w21_B	Waldeck	4,50	9,93	7,19	0,25	10,50
w26_E	Waldeck	13,50	9,61	6,90	-0,03	10,20
w25_E	Waldeck	13,50	9,59	6,87	-0,06	10,17
w21_A	Waldeck	1,50	9,47	6,73	-0,21	10,04
w31_C	Waldeck	7,50	9,43	6,73	-0,20	10,02
w11_B	Wijnndaelerstrip/Waldeck	4,50	9,22	6,46	-0,47	9,78
w26_D	Waldeck	10,50	8,91	6,20	-0,73	9,50
w30_B	Waldeck	4,50	8,71	6,03	-0,90	9,31
w25_D	Waldeck	10,50	8,56	5,84	-1,09	9,14
w10_E	Wijnndaelerstrip	13,50	8,24	5,50	-1,43	8,81
w10_F	Wijnndaelerstrip	18,00	8,17	5,43	-1,50	8,74
w31_B	Waldeck	4,50	8,09	5,43	-1,50	8,70
w10_D	Wijnndaelerstrip	10,50	8,12	5,38	-1,55	8,69
w11_A	Wijnndaelerstrip/Waldeck	1,50	8,12	5,36	-1,57	8,68
w10_C	Wijnndaelerstrip	7,50	8,00	5,26	-1,67	8,57
w26_C	Waldeck	7,50	7,96	5,25	-1,68	8,55
w10_B	Wijnndaelerstrip	4,50	7,86	5,12	-1,81	8,43
w30_A	Waldeck	1,50	7,60	4,96	-1,97	8,23
w33_C	Waldeck	7,50	7,58	4,85	-2,08	8,16
w25_C	Waldeck	7,50	7,51	4,79	-2,14	8,09
w26_B	Waldeck	4,50	7,28	4,57	-2,36	7,87
w31_A	Waldeck	1,50	7,20	4,57	-2,36	7,83
w32_C	Waldeck	7,50	7,23	4,51	-2,43	7,81
w25_B	Waldeck	4,50	7,01	4,29	-2,64	7,59
w10_A	Wijnndaelerstrip	1,50	6,79	4,06	-2,87	7,37
w26_A	Waldeck	1,50	6,35	3,66	-3,27	6,95
w25_A	Waldeck	1,50	5,96	3,26	-3,67	6,55
w33_B	Waldeck	4,50	5,92	3,25	-3,68	6,53
w32_B	Waldeck	4,50	5,75	3,06	-3,87	6,35
w33_A	Waldeck	1,50	5,14	2,50	-4,43	5,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl reflecties gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Windaelderduin
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w32_A	Waldeck	1,50	4,81	2,17	-4,76	5,44
w19_F	Waldeck	18,00	4,47	1,75	-5,18	5,05
w19_E	Waldeck	13,50	3,93	1,22	-5,72	4,51
w24_E	Waldeck	13,50	3,54	0,83	-6,10	4,13
w23_E	Waldeck	13,50	3,51	0,80	-6,13	4,10
w19_D	Waldeck	10,50	3,40	0,69	-6,25	3,98
w24_D	Waldeck	10,50	3,39	0,68	-6,25	3,98
w23_D	Waldeck	10,50	3,33	0,63	-6,31	3,92
w24_C	Waldeck	7,50	3,22	0,51	-6,42	3,81
w23_C	Waldeck	7,50	3,14	0,43	-6,50	3,73
w24_B	Waldeck	4,50	2,94	0,25	-6,69	3,53
w19_C	Waldeck	7,50	2,94	0,23	-6,71	3,52
w23_B	Waldeck	4,50	2,86	0,16	-6,77	3,45
w22_E	Waldeck	13,50	2,81	0,11	-6,83	3,40
w22_D	Waldeck	10,50	2,67	-0,03	-6,96	3,26
w19_B	Waldeck	4,50	2,63	-0,08	-7,01	3,22
w22_C	Waldeck	7,50	2,48	-0,22	-7,15	3,07
w34_E	Waldeck	13,50	2,32	-0,41	-7,34	2,90
w22_B	Waldeck	4,50	2,23	-0,47	-7,40	2,82
w23_A	Waldeck	1,50	1,97	-0,71	-7,64	2,57
w24_A	Waldeck	1,50	1,97	-0,71	-7,64	2,57
w19_A	Waldeck	1,50	1,94	-0,76	-7,69	2,53
w22_A	Waldeck	1,50	1,50	-1,18	-8,11	2,10
w27_E	Waldeck	13,50	1,49	-1,23	-8,16	2,07
w27_D	Waldeck	10,50	1,26	-1,46	-8,39	1,84
w27_C	Waldeck	7,50	1,00	-1,72	-8,65	1,58
w27_B	Waldeck	4,50	0,80	-1,91	-8,85	1,38
w34_D	Waldeck	10,50	0,29	-2,41	-9,34	0,88
w27_A	Waldeck	1,50	0,13	-2,57	-9,50	0,72
w22_F	Waldeck	18,00	-0,29	-3,00	-9,93	0,30
w24_F	Waldeck	18,00	-0,81	-3,51	-10,45	-0,22
w23_F	Waldeck	18,00	-0,88	-3,59	-10,52	-0,29
w28_E	Waldeck	13,50	-1,00	-3,72	-10,65	-0,42
w28_D	Waldeck	10,50	-1,16	-3,87	-10,81	-0,58
w28_C	Waldeck	7,50	-1,39	-4,10	-11,04	-0,81
w28_B	Waldeck	4,50	-1,49	-4,20	-11,14	-0,91
w34_C	Waldeck	7,50	-1,67	-4,31	-11,24	-1,04
w28_A	Waldeck	1,50	-2,11	-4,82	-11,75	-1,52
w34_B	Waldeck	4,50	-2,27	-4,89	-11,82	-1,63
w34_A	Waldeck	1,50	-2,84	-5,44	-12,37	-2,19
w29_E	Waldeck	13,50	-3,17	-5,85	-12,78	-2,57
w29_D	Waldeck	10,50	-3,48	-6,16	-13,09	-2,88
w29_F	Waldeck	18,00	-3,54	-6,22	-13,15	-2,94
w29_C	Waldeck	7,50	-3,88	-6,55	-13,48	-3,27
w29_B	Waldeck	4,50	-4,28	-6,95	-13,88	-3,67
w29_A	Waldeck	1,50	-5,07	-7,72	-14,65	-4,45
w28_F	Waldeck	18,00	-6,56	-9,23	-16,16	-5,95
w27_F	Waldeck	18,00	-8,34	-11,00	-17,93	-7,73
w34_F	Waldeck	18,00	-24,70	-27,37	-34,31	-24,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenatjesduin
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w81_B	Schapenatjesduin West	4,50	51,60	48,78	41,85	52,12
w81_A	Schapenatjesduin West	1,50	51,34	48,52	41,59	51,86
w81_C	Schapenatjesduin West	7,50	51,32	48,50	41,57	51,84
w83_B	Schapenatjesduin West	4,50	51,08	48,27	41,34	51,61
w80_B	Schapenatjesduin West	4,50	50,92	48,10	41,17	51,44
w83_A	Schapenatjesduin West	1,50	50,79	47,99	41,06	51,33
w83_C	Schapenatjesduin West	7,50	50,72	47,91	40,98	51,25
w80_C	Schapenatjesduin West	7,50	50,72	47,90	40,97	51,24
w82_B	Schapenatjesduin West	4,50	50,70	47,89	40,96	51,23
w80_A	Schapenatjesduin West	1,50	50,53	47,72	40,79	51,06
w82_C	Schapenatjesduin West	7,50	50,48	47,66	40,73	51,00
w82_A	Schapenatjesduin West	1,50	50,33	47,52	40,59	50,86
w77_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	50,07	47,26	40,33	50,60
w77_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	49,89	47,08	40,15	50,42
w77_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	49,58	46,78	39,85	50,12
w78_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	49,59	46,77	39,84	50,11
w76_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	49,45	46,64	39,71	49,98
w78_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	49,39	46,57	39,64	49,91
w76_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	49,31	46,50	39,57	49,84
w86_B	Schapenatjesduin West	4,50	49,29	46,48	39,55	49,82
w78_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	49,22	46,41	39,48	49,75
w86_C	Schapenatjesduin West	7,50	49,04	46,23	39,30	49,57
w76_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	48,87	46,08	39,15	49,41
w86_A	Schapenatjesduin West	1,50	48,85	46,06	39,13	49,39
w102_B	Schapenatjesduin West	4,50	48,59	45,78	38,85	49,12
w102_C	Schapenatjesduin West	7,50	48,54	45,74	38,81	49,08
w75_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	48,38	45,57	38,64	48,91
w75_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	48,34	45,53	38,60	48,87
w85_B	Schapenatjesduin West	4,50	47,93	45,13	38,20	48,47
w84_B	Schapenatjesduin West	4,50	47,87	45,07	38,14	48,41
w84_C	Schapenatjesduin West	7,50	47,84	45,04	38,11	48,38
w85_C	Schapenatjesduin West	7,50	47,84	45,04	38,11	48,38
w102_A	Schapenatjesduin West	1,50	47,72	44,92	37,99	48,26
w75_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	47,59	44,80	37,87	48,13
w85_A	Schapenatjesduin West	1,50	47,18	44,39	37,46	47,72
w84_A	Schapenatjesduin West	1,50	47,02	44,23	37,30	47,56
w87_C	Schapenatjesduin West	7,50	45,19	42,39	35,46	45,73
w87_B	Schapenatjesduin West	4,50	45,18	42,39	35,46	45,72
w101_C	Schapenatjesduin West	7,50	44,80	42,00	35,07	45,34
w101_B	Schapenatjesduin West	4,50	44,57	41,78	34,85	45,11
w79_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	44,52	41,71	34,78	45,05
w79_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	44,45	41,64	34,71	44,98
w87_A	Schapenatjesduin West	1,50	43,97	41,19	34,26	44,52
w79_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	43,41	40,62	33,69	43,95
w57_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	43,04	40,23	33,30	43,57
w57_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	42,86	40,06	33,13	43,40
w101_A	Schapenatjesduin West	1,50	42,40	39,62	32,69	42,95
w74_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	42,09	39,30	32,37	42,63
w57_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	41,46	38,67	31,74	42,00
w74_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	41,27	38,49	31,56	41,82
w74_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	39,48	36,71	29,78	40,03
w100_C	Schapenatjesduin West	7,50	38,89	36,10	29,17	39,43
w88_C	Schapenatjesduin West	7,50	38,75	35,96	29,03	39,29
w88_B	Schapenatjesduin West	4,50	38,22	35,43	28,50	38,76
w100_B	Schapenatjesduin West	4,50	37,83	35,04	28,11	38,37
w88_A	Schapenatjesduin West	1,50	36,40	33,62	26,69	36,95
w89_C	Schapenatjesduin West	7,50	36,20	33,41	26,48	36,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenatjesduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w100_A	Schapenatjesduin West	1,50	36,11	33,33	26,40	36,66
w58_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	35,43	32,64	25,71	35,97
w89_B	Schapenatjesduin West	4,50	35,24	32,45	25,52	35,78
w73_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	34,82	32,02	25,09	35,36
w99_C	Schapenatjesduin West	7,50	34,61	31,81	24,88	35,15
w58_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	34,50	31,72	24,79	35,05
w90_C	Schapenatjesduin West	7,50	34,23	31,44	24,51	34,77
w89_A	Schapenatjesduin West	1,50	33,76	30,98	24,05	34,31
w73_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	33,67	30,89	23,96	34,22
w99_B	Schapenatjesduin West	4,50	33,66	30,87	23,94	34,20
w34_F	Waldeck	18,00	33,68	30,84	23,91	34,19
w90_B	Schapenatjesduin West	4,50	33,51	30,73	23,80	34,06
w35_F	Waldeck	18,00	33,52	30,68	23,75	34,03
w58_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	33,16	30,39	23,46	33,71
w34_E	Waldeck	13,50	32,94	30,11	23,18	33,46
w35_E	Waldeck	13,50	32,78	29,95	23,02	33,30
w34_D	Waldeck	10,50	32,43	29,62	22,69	32,96
w90_A	Schapenatjesduin West	1,50	32,41	29,63	22,70	32,96
w73_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	32,36	29,59	22,66	32,91
w99_A	Schapenatjesduin West	1,50	32,24	29,46	22,53	32,79
w35_D	Waldeck	10,50	32,22	29,40	22,47	32,74
w36_F	Waldeck	18,00	32,07	29,23	22,30	32,58
w98_C	Schapenatjesduin West	7,50	31,87	29,07	22,14	32,41
w37_F	Waldeck	18,00	31,86	29,02	22,09	32,37
w36_E	Waldeck	13,50	31,49	28,65	21,72	32,00
w37_E	Waldeck	13,50	31,32	28,49	21,56	31,84
w98_B	Schapenatjesduin West	4,50	31,11	28,31	21,38	31,65
w59_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	31,06	28,27	21,34	31,60
w97_C	Schapenatjesduin West	7,50	30,94	28,13	21,20	31,47
w36_D	Waldeck	10,50	30,71	27,87	20,94	31,22
w33_F	Waldeck	18,00	30,43	27,62	20,69	30,96
w59_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	30,36	27,58	20,65	30,91
w37_D	Waldeck	10,50	30,38	27,54	20,61	30,89
w98_A	Schapenatjesduin West	1,50	30,33	27,54	20,61	30,87
w97_B	Schapenatjesduin West	4,50	30,29	27,49	20,56	30,83
w96_C	Schapenatjesduin West	7,50	30,17	27,37	20,44	30,71
w72_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	30,07	27,27	20,34	30,61
w91_C	Schapenatjesduin West	7,50	29,91	27,12	20,19	30,45
w97_A	Schapenatjesduin West	1,50	29,66	26,87	19,94	30,20
w96_B	Schapenatjesduin West	4,50	29,59	26,79	19,86	30,13
w38_F	Waldeck	18,00	29,45	26,61	19,68	29,96
w59_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	29,36	26,59	19,66	29,91
w91_B	Schapenatjesduin West	4,50	29,37	26,58	19,65	29,91
w32_F	Waldeck	18,00	29,17	26,37	19,44	29,71
w72_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	29,07	26,28	19,35	29,61
w43_F	Waldeck	18,00	29,03	26,19	19,26	29,54
w95_C	Schapenatjesduin West	7,50	28,92	26,11	19,18	29,45
w96_A	Schapenatjesduin West	1,50	28,73	25,95	19,02	29,28
w43_E	Waldeck	13,50	28,57	25,73	18,80	29,08
w91_A	Schapenatjesduin West	1,50	28,35	25,57	18,64	28,90
w95_B	Schapenatjesduin West	4,50	28,36	25,56	18,63	28,90
w43_D	Waldeck	10,50	28,35	25,51	18,58	28,86
w60_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	28,21	25,42	18,49	28,75
w39_F	Waldeck	18,00	28,11	25,28	18,35	28,63
w72_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	28,08	25,31	18,38	28,63
w92_C	Schapenatjesduin West	7,50	27,96	25,16	18,23	28,50
w31_F	Waldeck	18,00	27,77	24,98	18,05	28,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenatjesduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w94_C	Schapenatjesduin West	7,50	27,76	24,96	18,03	28,30
w35_C	Waldeck	7,50	27,72	24,91	17,98	28,25
w60_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	27,64	24,86	17,93	28,19
w71_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	27,65	24,84	17,91	28,18
w95_A	Schapenatjesduin West	1,50	27,61	24,83	17,90	28,16
w34_C	Waldeck	7,50	27,49	24,68	17,75	28,02
w92_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,47	24,67	17,74	28,01
w50_F	Waldeck	18,00	27,44	24,59	17,66	27,95
w93_C	Schapenatjesduin West	7,50	27,39	24,59	17,66	27,93
w36_C	Waldeck	7,50	27,40	24,53	17,60	27,90
w37_C	Waldeck	7,50	27,38	24,51	17,58	27,88
w94_B	Schapenatjesduin West	4,50	27,27	24,47	17,54	27,81
w50_E	Waldeck	13,50	27,07	24,23	17,30	27,58
w44_F	Waldeck	18,00	26,96	24,14	17,21	27,48
w93_B	Schapenatjesduin West	4,50	26,93	24,13	17,20	27,47
w71_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	26,91	24,12	17,19	27,45
w48_F	Waldeck	18,00	26,93	24,09	17,16	27,44
w45_F	Waldeck	18,00	26,75	23,94	17,01	27,28
w60_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	26,72	23,95	17,02	27,27
w40_F	Waldeck	18,00	26,72	23,88	16,95	27,23
w30_F	Waldeck	18,00	26,66	23,87	16,94	27,20
w28_F	Waldeck	18,00	26,65	23,86	16,93	27,19
w49_F	Waldeck	18,00	26,67	23,84	16,91	27,19
w31_E	Waldeck	13,50	26,63	23,83	16,90	27,17
w48_E	Waldeck	13,50	26,62	23,79	16,86	27,14
w92_A	Schapenatjesduin West	1,50	26,51	23,73	16,80	27,06
w44_E	Waldeck	13,50	26,53	23,71	16,78	27,05
w29_F	Waldeck	18,00	26,50	23,71	16,78	27,04
w27_F	Waldeck	18,00	26,47	23,67	16,74	27,01
w94_A	Schapenatjesduin West	1,50	26,42	23,63	16,70	26,96
w46_F	Waldeck	18,00	26,43	23,61	16,68	26,95
w47_F	Waldeck	18,00	26,43	23,61	16,68	26,95
w61_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	26,40	23,60	16,67	26,94
w15_F	Wijndaelerstrip	18,00	26,36	23,53	16,60	26,88
w26_F	Waldeck	18,00	26,34	23,54	16,61	26,88
w30_E	Waldeck	13,50	26,30	23,51	16,58	26,84
w45_E	Waldeck	13,50	26,31	23,50	16,57	26,84
w49_E	Waldeck	13,50	26,32	23,48	16,55	26,83
w62_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	26,29	23,49	16,56	26,83
w24_F	Waldeck	18,00	26,28	23,47	16,54	26,81
w25_F	Waldeck	18,00	26,27	23,46	16,53	26,80
w31_D	Waldeck	10,50	26,21	23,41	16,48	26,75
w64_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	26,20	23,40	16,47	26,74
w16_F	Wijndaelerstrip	18,00	26,19	23,36	16,43	26,71
w46_E	Waldeck	13,50	26,19	23,37	16,44	26,71
w47_E	Waldeck	13,50	26,18	23,36	16,43	26,70
w29_E	Waldeck	13,50	26,14	23,35	16,42	26,68
w28_E	Waldeck	13,50	26,12	23,32	16,39	26,66
w93_A	Schapenatjesduin West	1,50	26,08	23,29	16,36	26,62
w43_C	Waldeck	7,50	26,11	23,24	16,31	26,61
w27_E	Waldeck	13,50	26,04	23,24	16,31	26,58
w71_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	25,99	23,22	16,29	26,54
w15_E	Wijndaelerstrip	13,50	26,01	23,17	16,24	26,52
w30_D	Waldeck	10,50	25,95	23,16	16,23	26,49
w63_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	25,94	23,14	16,21	26,48
w26_E	Waldeck	13,50	25,87	23,06	16,13	26,40
w28_D	Waldeck	10,50	25,81	23,02	16,09	26,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenatjesduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w61_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	25,81	23,02	16,09	26,35
w16_E	Wijndaelerstrip	13,50	25,82	22,99	16,06	26,34
w29_D	Waldeck	10,50	25,79	23,00	16,07	26,33
w27_D	Waldeck	10,50	25,71	22,91	15,98	26,25
w70_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	25,72	22,91	15,98	26,25
w33_E	Waldeck	13,50	25,69	22,85	15,92	26,20
w62_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	25,66	22,87	15,94	26,20
w17_F	Wijndaelerstrip	18,00	25,67	22,83	15,90	26,18
w66_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	25,59	22,78	15,85	26,12
w26_D	Waldeck	10,50	25,57	22,77	15,84	26,11
w64_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	25,52	22,73	15,80	26,06
w18_F	Wijndaelerstrip	18,00	25,55	22,69	15,76	26,05
w01_F	Wijndaelerstrip	18,00	25,53	22,68	15,75	26,04
w42_F	Waldeck	18,00	25,47	22,59	15,66	25,96
w65_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	25,36	22,55	15,62	25,89
w38_E	Waldeck	13,50	25,41	22,50	15,57	25,88
w02_F	Wijndaelerstrip	18,00	25,28	22,43	15,50	25,79
w63_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	25,21	22,42	15,49	25,75
w24_E	Waldeck	13,50	25,22	22,40	15,47	25,74
w25_E	Waldeck	13,50	25,21	22,39	15,46	25,73
w32_E	Waldeck	13,50	25,20	22,37	15,44	25,72
w23_F	Waldeck	18,00	25,18	22,37	15,44	25,71
w110_D	International School	10,50	25,17	22,35	15,42	25,69
w41_F	Waldeck	18,00	25,11	22,24	15,31	25,61
w66_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	25,07	22,27	15,34	25,61
w43_B	Waldeck	4,50	25,10	22,24	15,31	25,60
w61_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	25,02	22,25	15,32	25,57
w17_E	Wijndaelerstrip	13,50	25,03	22,18	15,25	25,54
w70_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	24,97	22,18	15,25	25,51
w54_F	Waldeck	18,00	24,97	22,13	15,20	25,48
w62_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,89	22,11	15,18	25,44
w25_D	Waldeck	10,50	24,88	22,06	15,13	25,40
w24_D	Waldeck	10,50	24,86	22,04	15,11	25,38
w53_F	Waldeck	18,00	24,86	22,01	15,08	25,37
w48_D	Waldeck	10,50	24,83	21,97	15,04	25,33
w27_C	Waldeck	7,50	24,76	21,94	15,01	25,28
w109_D	International School	10,50	24,72	21,91	14,98	25,25
w26_C	Waldeck	7,50	24,70	21,89	14,96	25,23
w64_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,65	21,87	14,94	25,20
w65_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	24,65	21,86	14,93	25,19
w39_E	Waldeck	13,50	24,68	21,80	14,87	25,17
w44_D	Waldeck	10,50	24,58	21,74	14,81	25,09
w110_C	International School	7,50	24,56	21,74	14,81	25,08
w28_C	Waldeck	7,50	24,52	21,72	14,79	25,06
w31_C	Waldeck	7,50	24,51	21,72	14,79	25,05
w18_E	Wijndaelerstrip	13,50	24,48	21,61	14,68	24,98
w01_E	Wijndaelerstrip	13,50	24,47	21,61	14,68	24,97
w45_D	Waldeck	10,50	24,46	21,62	14,69	24,97
w30_C	Waldeck	7,50	24,41	21,63	14,70	24,96
w14_F	Wijndaelerstrip	18,00	24,41	21,52	14,59	24,90
w111_C	International School	7,50	24,36	21,53	14,60	24,88
w50_D	Waldeck	10,50	24,39	21,50	14,57	24,88
w63_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,33	21,55	14,62	24,88
w40_E	Waldeck	13,50	24,37	21,49	14,56	24,86
w29_C	Waldeck	7,50	24,27	21,48	14,55	24,81
w51_F	Waldeck	18,00	24,27	21,41	14,48	24,77
w24_C	Waldeck	7,50	24,24	21,42	14,49	24,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenatjesduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w49_D	Waldeck	10,50	24,26	21,39	14,46	24,76
w66_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,18	21,40	14,47	24,73
w25_C	Waldeck	7,50	24,18	21,36	14,43	24,70
w47_D	Waldeck	10,50	24,20	21,34	14,41	24,70
w48_C	Waldeck	7,50	24,20	21,34	14,41	24,70
w46_D	Waldeck	10,50	24,14	21,29	14,36	24,65
w15_D	Wijndaelerstrip	10,50	24,14	21,27	14,34	24,64
w70_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	24,10	21,31	14,38	24,64
w52_F	Waldeck	18,00	24,11	21,25	14,32	24,61
w107_D	International School	10,50	24,09	21,25	14,32	24,60
w112_C	International School	7,50	24,08	21,26	14,33	24,60
w111_B	International School	4,50	24,05	21,23	14,30	24,57
w106_D	International School	10,50	23,99	21,16	14,23	24,51
w113_C	International School	7,50	23,99	21,16	14,23	24,51
w16_D	Wijndaelerstrip	10,50	23,98	21,11	14,18	24,48
w69_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,96	21,14	14,21	24,48
w108_D	International School	10,50	23,94	21,12	14,19	24,46
w110_B	International School	4,50	23,89	21,06	14,13	24,41
w55_F	Waldeck	18,00	23,90	21,05	14,12	24,41
w01_D	Wijndaelerstrip	10,50	23,89	21,02	14,09	24,39
w104_D	International School	10,50	23,87	21,03	14,10	24,38
w18_D	Wijndaelerstrip	10,50	23,87	21,01	14,08	24,37
w103_C	International School	7,50	23,78	20,95	14,02	24,30
w107_C	International School	7,50	23,78	20,94	14,01	24,29
w65_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	23,73	20,95	14,02	24,28
w23_E	Waldeck	13,50	23,75	20,92	13,99	24,27
w17_D	Wijndaelerstrip	10,50	23,76	20,89	13,96	24,26
w112_B	International School	4,50	23,72	20,90	13,97	24,24
w106_C	International School	7,50	23,69	20,86	13,93	24,21
w110_E	International School	13,50	23,66	20,83	13,90	24,18
w44_C	Waldeck	7,50	23,64	20,81	13,88	24,16
w104_C	International School	7,50	23,64	20,80	13,87	24,15
w45_C	Waldeck	7,50	23,59	20,75	13,82	24,10
w67_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,57	20,75	13,82	24,09
w42_E	Waldeck	13,50	23,61	20,70	13,77	24,08
w50_C	Waldeck	7,50	23,55	20,66	13,73	24,04
w49_C	Waldeck	7,50	23,52	20,65	13,72	24,02
w105_D	International School	10,50	23,49	20,67	13,74	24,01
w108_E	International School	13,50	23,47	20,66	13,73	24,00
w111_E	International School	13,50	23,47	20,65	13,72	23,99
w47_C	Waldeck	7,50	23,49	20,63	13,70	23,99
w113_B	International School	4,50	23,46	20,64	13,71	23,98
w103_B	International School	4,50	23,43	20,60	13,67	23,95
w15_C	Wijndaelerstrip	7,50	23,45	20,58	13,65	23,95
w22_F	Waldeck	18,00	23,42	20,59	13,66	23,94
w108_C	International School	7,50	23,39	20,56	13,63	23,91
w46_C	Waldeck	7,50	23,41	20,55	13,62	23,91
w23_D	Waldeck	10,50	23,38	20,54	13,61	23,89
w109_C	International School	7,50	23,35	20,52	13,59	23,87
w111_D	International School	10,50	23,33	20,51	13,58	23,85
w68_C	Schapenatjesduin Oost	7,50	23,29	20,47	13,54	23,81
w16_C	Wijndaelerstrip	7,50	23,30	20,43	13,50	23,80
w109_E	International School	13,50	23,25	20,44	13,51	23,78
w01_C	Wijndaelerstrip	7,50	23,26	20,39	13,46	23,76
w111_A	International School	1,50	23,19	20,39	13,46	23,73
w18_C	Wijndaelerstrip	7,50	23,22	20,35	13,42	23,72
w21_F	Waldeck	18,00	23,21	20,37	13,44	23,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenatjesduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w105_C	International School	7,50	23,17	20,34	13,41	23,69
w113_E	International School	13,50	23,17	20,35	13,42	23,69
w41_E	Waldeck	13,50	23,19	20,31	13,38	23,68
w13_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	23,15	20,27	13,34	23,64
w56_F	Waldeck	18,00	23,12	20,26	13,33	23,62
w23_C	Waldeck	7,50	23,09	20,27	13,34	23,61
w105_E	International School	13,50	23,05	20,24	13,31	23,58
w104_B	International School	4,50	23,03	20,19	13,26	23,54
w17_C	Wijndaelerstrip	7,50	23,02	20,15	13,22	23,52
w12_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	23,01	20,15	13,22	23,51
w112_E	International School	13,50	22,97	20,15	13,22	23,49
w54_E	Waldeck	13,50	22,98	20,11	13,18	23,48
w20_F	Waldeck	18,00	22,95	20,10	13,17	23,46
w11_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	18,00	22,94	20,10	13,17	23,45
w69_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	22,91	20,11	13,18	23,45
w10_F	Wijndaelerstrip	18,00	22,92	20,07	13,14	23,43
w112_A	International School	1,50	22,85	20,06	13,13	23,39
w112_D	International School	10,50	22,82	20,00	13,07	23,34
w51_E	Waldeck	13,50	22,84	19,96	13,03	23,33
w110_A	International School	1,50	22,74	19,93	13,00	23,27
w103_E	International School	13,50	22,72	19,89	12,96	23,24
w07_F	Wijndaelerstrip	18,00	22,73	19,86	12,93	23,23
w113_A	International School	1,50	22,66	19,86	12,93	23,20
w06_F	Wijndaelerstrip	18,00	22,68	19,82	12,89	23,18
w53_E	Waldeck	13,50	22,65	19,77	12,84	23,14
w103_A	International School	1,50	22,59	19,80	12,87	23,13
w14_E	Wijndaelerstrip	13,50	22,60	19,70	12,77	23,08
w107_E	International School	13,50	22,56	19,70	12,77	23,06
w103_D	International School	10,50	22,53	19,70	12,77	23,05
w107_B	International School	4,50	22,54	19,69	12,76	23,05
w37_B	Waldeck	4,50	22,58	19,65	12,72	23,04
w106_B	International School	4,50	22,52	19,67	12,74	23,03
w113_D	International School	10,50	22,47	19,63	12,70	22,98
w19_F	Waldeck	18,00	22,45	19,60	12,67	22,96
w36_B	Waldeck	4,50	22,48	19,55	12,62	22,94
w67_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	22,40	19,60	12,67	22,94
w106_E	International School	13,50	22,42	19,57	12,64	22,93
w05_F	Wijndaelerstrip	18,00	22,40	19,55	12,62	22,91
w48_B	Waldeck	4,50	22,37	19,52	12,59	22,88
w02_E	Wijndaelerstrip	13,50	22,38	19,49	12,56	22,87
w10_E	Wijndaelerstrip	13,50	22,36	19,50	12,57	22,86
w52_E	Waldeck	13,50	22,37	19,48	12,55	22,86
w11_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	22,20	19,34	12,41	22,70
w104_E	International School	13,50	22,14	19,28	12,35	22,64
w20_E	Waldeck	13,50	22,13	19,26	12,33	22,63
w09_F	Wijndaelerstrip	18,00	22,11	19,26	12,33	22,62
w69_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	22,02	19,23	12,30	22,56
w07_E	Wijndaelerstrip	13,50	22,05	19,17	12,24	22,54
w68_B	Schapenatjesduin Oost	4,50	21,99	19,19	12,26	22,53
w34_B	Waldeck	4,50	22,10	19,09	12,16	22,52
w04_F	Wijndaelerstrip	18,00	21,96	19,09	12,16	22,46
w03_F	Wijndaelerstrip	18,00	21,95	19,06	12,13	22,44
w08_F	Wijndaelerstrip	18,00	21,93	19,06	12,13	22,43
w19_E	Waldeck	13,50	21,92	19,06	12,13	22,42
w105_B	International School	4,50	21,86	19,02	12,09	22,37
w35_B	Waldeck	4,50	21,94	18,94	12,01	22,37
w108_B	International School	4,50	21,81	18,96	12,03	22,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenatjesduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w06_E	Wijndaelerstrip	13,50	21,80	18,93	12,00	22,30
w104_A	International School	1,50	21,70	18,88	11,95	22,22
w38_D	Waldeck	10,50	21,76	18,83	11,90	22,22
w109_B	International School	4,50	21,65	18,81	11,88	22,16
w56_E	Waldeck	13,50	21,66	18,77	11,84	22,15
w55_E	Waldeck	13,50	21,61	18,72	11,79	22,10
w40_D	Waldeck	10,50	21,61	18,71	11,78	22,09
w09_E	Wijndaelerstrip	13,50	21,53	18,67	11,74	22,03
w47_B	Waldeck	4,50	21,50	18,64	11,71	22,00
w22_E	Waldeck	13,50	21,50	18,62	11,69	21,99
w05_E	Wijndaelerstrip	13,50	21,46	18,60	11,67	21,96
w43_A	Waldeck	1,50	21,45	18,59	11,66	21,95
w15_B	Wijndaelerstrip	4,50	21,44	18,58	11,65	21,94
w67_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	21,40	18,61	11,68	21,94
w12_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	21,41	18,52	11,59	21,90
w13_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	21,40	18,51	11,58	21,89
w16_B	Wijndaelerstrip	4,50	21,36	18,49	11,56	21,86
w21_E	Waldeck	13,50	21,32	18,44	11,51	21,81
w08_E	Wijndaelerstrip	13,50	21,31	18,43	11,50	21,80
w01_B	Wijndaelerstrip	4,50	21,21	18,34	11,41	21,71
w49_B	Waldeck	4,50	21,20	18,34	11,41	21,70
w51_D	Waldeck	10,50	21,18	18,30	11,37	21,67
w18_B	Wijndaelerstrip	4,50	21,15	18,27	11,34	21,64
w46_B	Waldeck	4,50	21,09	18,21	11,28	21,58
w68_A	Schapenatjesduin Oost	1,50	20,99	18,19	11,26	21,53
w50_B	Waldeck	4,50	21,01	18,13	11,20	21,50
w14_D	Wijndaelerstrip	10,50	21,03	18,09	11,16	21,49
w02_D	Wijndaelerstrip	10,50	21,00	18,09	11,16	21,47
w04_E	Wijndaelerstrip	13,50	20,96	18,09	11,16	21,46
w42_D	Waldeck	10,50	20,97	18,04	11,11	21,43
w17_B	Wijndaelerstrip	4,50	20,90	18,02	11,09	21,39
w54_D	Waldeck	10,50	20,89	17,99	11,06	21,37
w39_D	Waldeck	10,50	20,88	17,94	11,01	21,34
w106_A	International School	1,50	20,81	17,96	11,03	21,32
w03_E	Wijndaelerstrip	13,50	20,80	17,92	10,99	21,29
w33_D	Waldeck	10,50	20,82	17,90	10,97	21,29
w22_D	Waldeck	10,50	20,78	17,90	10,97	21,27
w107_A	International School	1,50	20,75	17,89	10,96	21,25
w32_D	Waldeck	10,50	20,79	17,86	10,93	21,25
w41_D	Waldeck	10,50	20,70	17,80	10,87	21,18
w07_D	Wijndaelerstrip	10,50	20,66	17,77	10,84	21,15
w21_D	Waldeck	10,50	20,63	17,74	10,81	21,12
w26_B	Waldeck	4,50	20,61	17,73	10,80	21,10
w27_B	Waldeck	4,50	20,58	17,69	10,76	21,07
w06_D	Wijndaelerstrip	10,50	20,54	17,65	10,72	21,03
w40_C	Waldeck	7,50	20,44	17,54	10,61	20,92
w52_D	Waldeck	10,50	20,42	17,52	10,59	20,90
w53_D	Waldeck	10,50	20,41	17,50	10,57	20,88
w10_D	Wijndaelerstrip	10,50	20,37	17,48	10,55	20,86
w22_C	Waldeck	7,50	20,33	17,45	10,52	20,82
w24_B	Waldeck	4,50	20,28	17,39	10,46	20,77
w02_C	Wijndaelerstrip	7,50	20,23	17,30	10,37	20,69
w105_A	International School	1,50	20,18	17,34	10,41	20,69
w11_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	20,19	17,30	10,37	20,68
w21_C	Waldeck	7,50	20,19	17,31	10,38	20,68
w05_D	Wijndaelerstrip	10,50	20,16	17,28	10,35	20,65
w14_C	Wijndaelerstrip	7,50	20,18	17,25	10,32	20,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenatjesduin
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w44_B	Waldeck	4,50	20,13	17,26	10,33	20,63
w19_D	Waldeck	10,50	20,12	17,23	10,30	20,61
w34_A	Waldeck	1,50	20,18	17,14	10,21	20,58
w23_B	Waldeck	4,50	20,05	17,17	10,24	20,54
w45_B	Waldeck	4,50	20,05	17,17	10,24	20,54
w35_A	Waldeck	1,50	20,09	17,05	10,12	20,49
w25_B	Waldeck	4,50	19,99	17,09	10,16	20,47
w07_C	Wijndaelerstrip	7,50	19,96	17,07	10,14	20,45
w38_C	Waldeck	7,50	19,98	17,02	10,09	20,43
w06_C	Wijndaelerstrip	7,50	19,90	17,00	10,07	20,38
w08_D	Wijndaelerstrip	10,50	19,88	16,99	10,06	20,37
w20_D	Waldeck	10,50	19,89	16,98	10,05	20,36
w54_C	Waldeck	7,50	19,87	16,96	10,03	20,34
w36_A	Waldeck	1,50	19,86	16,86	9,93	20,29
w42_C	Waldeck	7,50	19,83	16,90	9,97	20,29
w09_D	Wijndaelerstrip	10,50	19,79	16,91	9,98	20,28
w108_A	International School	1,50	19,73	16,86	9,93	20,23
w37_A	Waldeck	1,50	19,79	16,79	9,86	20,22
w56_D	Waldeck	10,50	19,71	16,80	9,87	20,18
w29_A	Waldeck	1,50	19,66	16,77	9,84	20,15
w41_C	Waldeck	7,50	19,68	16,77	9,84	20,15
w04_D	Wijndaelerstrip	10,50	19,60	16,72	9,79	20,09
w12_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	19,61	16,71	9,78	20,09
w52_C	Waldeck	7,50	19,61	16,70	9,77	20,08
w109_A	International School	1,50	19,56	16,71	9,78	20,07
w05_C	Wijndaelerstrip	7,50	19,57	16,68	9,75	20,06
w51_C	Waldeck	7,50	19,55	16,64	9,71	20,02
w14_B	Wijndaelerstrip	4,50	19,48	16,58	9,65	19,96
w55_D	Waldeck	10,50	19,46	16,55	9,62	19,93
w02_B	Wijndaelerstrip	4,50	19,42	16,52	9,59	19,90
w53_C	Waldeck	7,50	19,43	16,52	9,59	19,90
w13_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	19,39	16,46	9,53	19,85
w32_C	Waldeck	7,50	19,37	16,40	9,47	19,81
w06_B	Wijndaelerstrip	4,50	19,25	16,37	9,44	19,74
w03_D	Wijndaelerstrip	10,50	19,22	16,32	9,39	19,70
w07_B	Wijndaelerstrip	4,50	19,21	16,32	9,39	19,70
w30_A	Waldeck	1,50	19,21	16,32	9,39	19,70
w11_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	19,14	16,22	9,29	19,61
w10_C	Wijndaelerstrip	7,50	19,09	16,17	9,24	19,56
w31_A	Waldeck	1,50	19,07	16,15	9,22	19,54
w39_C	Waldeck	7,50	19,09	16,13	9,20	19,54
w42_B	Waldeck	4,50	19,07	16,16	9,23	19,54
w28_B	Waldeck	4,50	19,05	16,13	9,20	19,52
w33_C	Waldeck	7,50	19,07	16,10	9,17	19,51
w41_B	Waldeck	4,50	19,00	16,12	9,19	19,49
w05_B	Wijndaelerstrip	4,50	18,99	16,10	9,17	19,48
w52_B	Waldeck	4,50	18,99	16,10	9,17	19,48
w19_C	Waldeck	7,50	18,93	16,02	9,09	19,40
w08_C	Wijndaelerstrip	7,50	18,91	16,00	9,07	19,38
w54_B	Waldeck	4,50	18,88	15,96	9,03	19,35
w33_B	Waldeck	4,50	18,87	15,91	8,98	19,32
w53_B	Waldeck	4,50	18,78	15,89	8,96	19,27
w38_B	Waldeck	4,50	18,81	15,85	8,92	19,26
w51_B	Waldeck	4,50	18,77	15,86	8,93	19,24
w56_C	Waldeck	7,50	18,76	15,84	8,91	19,23
w32_A	Waldeck	1,50	18,74	15,78	8,85	19,19
w09_C	Wijndaelerstrip	7,50	18,63	15,73	8,80	19,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenatjesduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w20_C	Waldeck	7,50	18,65	15,70	8,77	19,10
w31_B	Waldeck	4,50	18,65	15,69	8,76	19,10
w32_B	Waldeck	4,50	18,67	15,68	8,75	19,10
w27_A	Waldeck	1,50	18,62	15,70	8,77	19,09
w28_A	Waldeck	1,50	18,60	15,68	8,75	19,07
w04_C	Wijndaelerstrip	7,50	18,58	15,68	8,75	19,06
w15_A	Wijndaelerstrip	1,50	18,58	15,68	8,75	19,06
w16_A	Wijndaelerstrip	1,50	18,55	15,66	8,73	19,04
w26_A	Waldeck	1,50	18,57	15,65	8,72	19,04
w12_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	18,56	15,64	8,71	19,03
w13_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	18,54	15,60	8,67	19,00
w48_A	Waldeck	1,50	18,47	15,54	8,61	18,93
w40_B	Waldeck	4,50	18,47	15,52	8,59	18,92
w30_B	Waldeck	4,50	18,40	15,48	8,55	18,87
w01_A	Wijndaelerstrip	1,50	18,34	15,47	8,54	18,84
w47_A	Waldeck	1,50	18,35	15,42	8,49	18,81
w18_A	Wijndaelerstrip	1,50	18,27	15,39	8,46	18,76
w55_C	Waldeck	7,50	18,22	15,29	8,36	18,68
w22_B	Waldeck	4,50	18,20	15,28	8,35	18,67
w21_B	Waldeck	4,50	18,19	15,28	8,35	18,66
w24_A	Waldeck	1,50	18,20	15,27	8,34	18,66
w11_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	18,16	15,23	8,30	18,62
w10_B	Wijndaelerstrip	4,50	18,15	15,22	8,29	18,61
w08_B	Wijndaelerstrip	4,50	18,12	15,20	8,27	18,59
w39_B	Waldeck	4,50	18,14	15,18	8,25	18,59
w56_B	Waldeck	4,50	18,11	15,21	8,28	18,59
w03_C	Wijndaelerstrip	7,50	18,12	15,19	8,26	18,58
w46_A	Waldeck	1,50	18,11	15,16	8,23	18,56
w06_A	Wijndaelerstrip	1,50	18,02	15,15	8,22	18,52
w38_A	Waldeck	1,50	18,07	15,11	8,18	18,52
w17_A	Wijndaelerstrip	1,50	17,95	15,06	8,13	18,44
w33_A	Waldeck	1,50	17,98	15,02	8,09	18,43
w07_A	Wijndaelerstrip	1,50	17,89	15,00	8,07	18,38
w19_B	Waldeck	4,50	17,92	14,99	8,06	18,38
w29_B	Waldeck	4,50	17,91	14,97	8,04	18,37
w45_A	Waldeck	1,50	17,92	14,97	8,04	18,37
w54_A	Waldeck	1,50	17,89	14,99	8,06	18,37
w04_B	Wijndaelerstrip	4,50	17,86	14,97	8,04	18,35
w49_A	Waldeck	1,50	17,87	14,94	8,01	18,33
w05_A	Wijndaelerstrip	1,50	17,81	14,93	8,00	18,30
w44_A	Waldeck	1,50	17,85	14,90	7,97	18,30
w39_A	Waldeck	1,50	17,80	14,85	7,92	18,25
w53_A	Waldeck	1,50	17,76	14,87	7,94	18,25
w51_A	Waldeck	1,50	17,75	14,86	7,93	18,24
w25_A	Waldeck	1,50	17,78	14,83	7,90	18,23
w09_B	Wijndaelerstrip	4,50	17,70	14,79	7,86	18,17
w13_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	17,70	14,76	7,83	18,16
w50_A	Waldeck	1,50	17,68	14,74	7,81	18,14
w14_A	Wijndaelerstrip	1,50	17,66	14,74	7,81	18,13
w52_A	Waldeck	1,50	17,61	14,72	7,79	18,10
w02_A	Wijndaelerstrip	1,50	17,56	14,68	7,75	18,05
w20_B	Waldeck	4,50	17,60	14,64	7,71	18,05
w12_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	17,49	14,57	7,64	17,96
w55_B	Waldeck	4,50	17,49	14,57	7,64	17,96
w42_A	Waldeck	1,50	17,48	14,56	7,63	17,95
w23_A	Waldeck	1,50	17,47	14,53	7,60	17,93
w40_A	Waldeck	1,50	17,48	14,53	7,60	17,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan wijzigingsbevoegdheden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenatjesduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w03_B	Wijndaelerstrip	4,50	17,45	14,54	7,61	17,92
w10_A	Wijndaelerstrip	1,50	17,00	14,05	7,12	17,45
w11_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	16,98	14,03	7,10	17,43
w08_A	Wijndaelerstrip	1,50	16,86	13,94	7,01	17,33
w41_A	Waldeck	1,50	16,82	13,88	6,95	17,28
w19_A	Waldeck	1,50	16,76	13,81	6,88	17,21
w55_A	Waldeck	1,50	16,37	13,46	6,53	16,84
w04_A	Wijndaelerstrip	1,50	16,27	13,38	6,45	16,76
w09_A	Wijndaelerstrip	1,50	16,30	13,37	6,44	16,76
w12_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	16,22	13,30	6,37	16,69
w20_A	Waldeck	1,50	16,24	13,24	6,31	16,67
w03_A	Wijndaelerstrip	1,50	16,09	13,20	6,27	16,58
w13_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	16,00	13,06	6,13	16,46
w56_A	Waldeck	1,50	15,97	13,03	6,10	16,43
w22_A	Waldeck	1,50	15,93	12,95	6,02	16,37
w21_A	Waldeck	1,50	15,77	12,79	5,86	16,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl aanp. Wijndaelerduin en refl gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w46_A	Waldeck	1,50	53,43	50,65	43,72	53,98
w46_B	Waldeck	4,50	52,65	49,88	42,94	53,20
w47_A	Waldeck	1,50	52,31	49,52	42,59	52,85
w45_A	Waldeck	1,50	52,21	49,42	42,49	52,75
w47_B	Waldeck	4,50	51,78	49,00	42,07	52,33
w45_B	Waldeck	4,50	51,57	48,78	41,85	52,11
w46_C	Waldeck	7,50	51,46	48,68	41,75	52,01
w015_A	Wijndaelerstrip	1,50	51,29	48,51	41,58	51,84
w015_B	Wijndaelerstrip	4,50	51,23	48,44	41,51	51,77
w016_A	Wijndaelerstrip	1,50	51,06	48,28	41,34	51,60
w018_A	Wijndaelerstrip	1,50	51,00	48,21	41,28	51,54
w016_B	Wijndaelerstrip	4,50	50,83	48,04	41,11	51,37
w017_A	Wijndaelerstrip	1,50	50,83	48,04	41,11	51,37
w018_B	Wijndaelerstrip	4,50	50,76	47,98	41,05	51,31
w47_C	Waldeck	7,50	50,76	47,98	41,05	51,31
w017_B	Wijndaelerstrip	4,50	50,74	47,96	41,03	51,29
w48_A	Waldeck	1,50	50,73	47,95	41,02	51,28
w48_B	Waldeck	4,50	50,62	47,84	40,91	51,17
w015_C	Wijndaelerstrip	7,50	50,44	47,65	40,72	50,98
w45_C	Waldeck	7,50	50,43	47,64	40,71	50,97
w46_D	Waldeck	10,50	50,40	47,61	40,68	50,94
w49_B	Waldeck	4,50	50,40	47,61	40,68	50,94
w49_A	Waldeck	1,50	50,39	47,60	40,67	50,93
w017_C	Wijndaelerstrip	7,50	49,93	47,14	40,21	50,47
w48_C	Waldeck	7,50	49,91	47,13	40,20	50,46
w016_C	Wijndaelerstrip	7,50	49,89	47,11	40,18	50,44
w018_C	Wijndaelerstrip	7,50	49,86	47,07	40,14	50,40
w47_D	Waldeck	10,50	49,77	46,98	40,05	50,31
w49_C	Waldeck	7,50	49,72	46,94	40,01	50,27
w015_D	Wijndaelerstrip	10,50	49,52	46,74	39,81	50,07
w46_E	Waldeck	13,50	49,49	46,70	39,77	50,03
w45_D	Waldeck	10,50	49,34	46,56	39,63	49,89
w15_B	Wijndaelerstrip	4,50	49,13	46,34	39,41	49,67
w48_D	Waldeck	10,50	49,07	46,29	39,36	49,62
w017_D	Wijndaelerstrip	10,50	49,00	46,22	39,29	49,55
w15_A	Wijndaelerstrip	1,50	48,96	46,17	39,24	49,50
w49_D	Waldeck	10,50	48,96	46,17	39,24	49,50
w47_E	Waldeck	13,50	48,86	46,07	39,14	49,40
w018_D	Wijndaelerstrip	10,50	48,81	46,02	39,09	49,35
w016_D	Wijndaelerstrip	10,50	48,80	46,01	39,08	49,34
w108_B	International School	4,50	48,71	45,92	38,99	49,25
w46_F	Waldeck	16,50	48,69	45,91	38,98	49,24
w015_E	Wijndaelerstrip	13,50	48,65	45,86	38,93	49,19
w15_C	Wijndaelerstrip	7,50	48,57	45,79	38,86	49,12
w108_C	International School	7,50	48,55	45,77	38,84	49,10
w45_E	Waldeck	13,50	48,40	45,62	38,69	48,95
w108_D	International School	10,50	48,27	45,48	38,55	48,81
w48_E	Waldeck	13,50	48,22	45,44	38,51	48,77
w50_A	Waldeck	1,50	48,21	45,43	38,50	48,76
w49_E	Waldeck	13,50	48,20	45,41	38,48	48,74
w017_E	Wijndaelerstrip	13,50	48,10	45,32	38,39	48,65
w47_F	Waldeck	16,50	48,04	45,26	38,33	48,59
w50_B	Waldeck	4,50	48,02	45,23	38,30	48,56
w107_B	International School	4,50	47,98	45,19	38,26	48,52
w108_A	International School	1,50	47,98	45,19	38,26	48,52
w51_A	Waldeck	1,50	47,93	45,14	38,21	48,47
w108_E	International School	13,50	47,89	45,11	38,18	48,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl aanp. Wijndaelerduin en refl gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w15_D	Wijndaelerstrip	10,50	47,89	45,10	38,17	48,43
w015_F	Wijndaelerstrip	16,50	47,84	45,06	38,13	48,39
w107_C	International School	7,50	47,82	45,03	38,10	48,36
w018_E	Wijndaelerstrip	13,50	47,80	45,01	38,08	48,34
w016_E	Wijndaelerstrip	13,50	47,74	44,96	38,03	48,29
w45_F	Waldeck	16,50	47,59	44,81	37,88	48,14
w107_D	International School	10,50	47,53	44,74	37,81	48,07
w49_F	Waldeck	16,50	47,49	44,71	37,78	48,04
w51_B	Waldeck	4,50	47,43	44,64	37,71	47,97
w48_F	Waldeck	16,50	47,42	44,63	37,70	47,96
w50_C	Waldeck	7,50	47,36	44,57	37,64	47,90
w107_A	International School	1,50	47,32	44,53	37,60	47,86
w017_F	Wijndaelerstrip	16,50	47,25	44,47	37,53	47,79
w15_E	Wijndaelerstrip	13,50	47,18	44,40	37,47	47,73
w107_E	International School	13,50	47,15	44,37	37,44	47,70
w018_F	Wijndaelerstrip	16,50	46,88	44,09	37,16	47,42
w55_B	Waldeck	4,50	46,79	44,00	37,07	47,33
w016_F	Wijndaelerstrip	16,50	46,76	43,97	37,04	47,30
w51_C	Waldeck	7,50	46,69	43,90	36,97	47,23
w50_D	Waldeck	10,50	46,65	43,86	36,93	47,19
w56_B	Waldeck	4,50	46,50	43,72	36,79	47,05
w15_F	Wijndaelerstrip	16,50	46,50	43,71	36,78	47,04
w55_A	Waldeck	1,50	46,45	43,67	36,74	47,00
w55_C	Waldeck	7,50	46,38	43,59	36,66	46,92
w52_B	Waldeck	4,50	46,36	43,57	36,64	46,90
w56_C	Waldeck	7,50	46,22	43,43	36,50	46,76
w52_A	Waldeck	1,50	46,17	43,38	36,45	46,71
w56_A	Waldeck	1,50	45,99	43,20	36,27	46,53
w50_E	Waldeck	13,50	45,96	43,17	36,24	46,50
w51_D	Waldeck	10,50	45,90	43,11	36,18	46,44
w55_D	Waldeck	10,50	45,79	43,01	36,08	46,34
w52_C	Waldeck	7,50	45,79	43,00	36,07	46,33
w56_D	Waldeck	10,50	45,73	42,94	36,01	46,27
w106_B	International School	4,50	45,66	42,88	35,95	46,21
w106_C	International School	7,50	45,46	42,67	35,74	46,00
w50_F	Waldeck	16,50	45,33	42,54	35,61	45,87
w106_A	International School	1,50	45,19	42,40	35,47	45,73
w56_E	Waldeck	13,50	45,18	42,39	35,46	45,72
w55_E	Waldeck	13,50	45,17	42,38	35,45	45,71
w109_B	International School	4,50	45,16	42,37	35,44	45,70
w51_E	Waldeck	13,50	45,16	42,37	35,44	45,70
w106_D	International School	10,50	45,13	42,35	35,42	45,68
w109_C	International School	7,50	45,10	42,31	35,38	45,64
w52_D	Waldeck	10,50	45,06	42,27	35,34	45,60
w109_D	International School	10,50	44,89	42,11	35,18	45,44
w54_B	Waldeck	4,50	44,89	42,11	35,18	45,44
w001_A	Wijndaelerstrip	1,50	44,87	42,08	35,15	45,41
w44_B	Waldeck	4,50	44,76	41,97	35,04	45,30
w106_E	International School	13,50	44,72	41,94	35,00	45,26
w001_B	Wijndaelerstrip	4,50	44,69	41,91	34,98	45,24
w54_C	Waldeck	7,50	44,69	41,91	34,98	45,24
w44_A	Waldeck	1,50	44,67	41,88	34,95	45,21
w56_F	Waldeck	16,50	44,64	41,86	34,92	45,18
w109_E	International School	13,50	44,60	41,81	34,88	45,14
w55_F	Waldeck	16,50	44,57	41,79	34,86	45,12
w51_F	Waldeck	16,50	44,48	41,69	34,76	45,02
w54_D	Waldeck	10,50	44,34	41,55	34,62	44,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl aanp. Wijndaelerduin en refl gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w54_A	Waldeck	1,50	44,33	41,55	34,61	44,87
w52_E	Waldeck	13,50	44,30	41,51	34,58	44,84
w44_C	Waldeck	7,50	44,28	41,49	34,56	44,82
w109_A	International School	1,50	44,24	41,45	34,52	44,78
w001_C	Wijndaelerstrip	7,50	43,93	41,15	34,22	44,48
w53_B	Waldeck	4,50	43,92	41,13	34,20	44,46
w54_E	Waldeck	13,50	43,91	41,12	34,19	44,45
w53_C	Waldeck	7,50	43,73	40,94	34,01	44,27
w44_D	Waldeck	10,50	43,65	40,86	33,93	44,19
w52_F	Waldeck	16,50	43,56	40,78	33,84	44,10
w54_F	Waldeck	16,50	43,46	40,67	33,74	44,00
w53_D	Waldeck	10,50	43,37	40,59	33,66	43,92
w53_A	Waldeck	1,50	43,24	40,46	33,52	43,78
w105_B	International School	4,50	43,01	40,23	33,30	43,56
w44_E	Waldeck	13,50	42,99	40,20	33,27	43,53
w001_D	Wijndaelerstrip	10,50	42,94	40,16	33,23	43,49
w53_E	Waldeck	13,50	42,93	40,14	33,21	43,47
w105_C	International School	7,50	42,84	40,05	33,12	43,38
w105_D	International School	10,50	42,56	39,78	32,85	43,11
w53_F	Waldeck	16,50	42,46	39,68	32,74	43,00
w44_F	Waldeck	16,50	42,35	39,56	32,63	42,89
w105_A	International School	1,50	42,33	39,54	32,61	42,87
w105_E	International School	13,50	42,21	39,43	32,50	42,76
w001_E	Wijndaelerstrip	13,50	41,88	39,10	32,17	42,43
w001_F	Wijndaelerstrip	16,50	40,83	38,04	31,11	41,37
w110_D	International School	10,50	39,21	36,41	29,48	39,75
w110_C	International School	7,50	39,06	36,27	29,34	39,60
w110_E	International School	13,50	38,99	36,20	29,27	39,53
w110_B	International School	4,50	38,54	35,75	28,82	39,08
w01_B	Wijndaelerstrip	4,50	37,19	34,40	27,47	37,73
w01_C	Wijndaelerstrip	7,50	37,05	34,25	27,32	37,59
w01_D	Wijndaelerstrip	10,50	36,78	33,99	27,06	37,32
w110_A	International School	1,50	36,61	33,82	26,88	37,15
w111_D	International School	10,50	36,47	33,69	26,75	37,01
w01_E	Wijndaelerstrip	13,50	36,43	33,64	26,71	36,97
w01_A	Wijndaelerstrip	1,50	36,34	33,55	26,62	36,88
w43_D	Waldeck	10,50	36,23	33,43	26,50	36,77
w43_E	Waldeck	13,50	36,22	33,42	26,49	36,76
w43_F	Waldeck	16,50	36,09	33,29	26,36	36,63
w43_C	Waldeck	7,50	36,08	33,29	26,35	36,62
w01_F	Wijndaelerstrip	16,50	36,02	33,23	26,30	36,56
w111_C	International School	7,50	35,99	33,20	26,27	36,53
w36_F	Waldeck	16,50	35,97	33,17	26,24	36,51
w111_E	International School	13,50	35,78	32,99	26,06	36,32
w36_E	Waldeck	13,50	35,77	32,97	26,04	36,31
w43_B	Waldeck	4,50	35,65	32,85	25,92	36,19
w37_F	Waldeck	16,50	35,10	32,30	25,37	35,64
w111_B	International School	4,50	34,99	32,20	25,27	35,53
w104_C	International School	7,50	34,73	31,94	25,01	35,27
w104_D	International School	10,50	34,68	31,89	24,96	35,22
w37_E	Waldeck	13,50	34,67	31,88	24,95	35,21
w104_B	International School	4,50	34,64	31,86	24,93	35,19
w104_E	International School	13,50	34,58	31,79	24,86	35,12
w40_F	Waldeck	16,50	34,18	31,39	24,46	34,72
w37_D	Waldeck	10,50	34,07	31,28	24,35	34,61
w40_E	Waldeck	13,50	34,04	31,24	24,31	34,58
w36_D	Waldeck	10,50	33,96	31,18	24,25	34,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl aanp. Wijndaelerduin en refl gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w41_F	Waldeck	16,50	33,91	31,11	24,18	34,45
w42_F	Waldeck	16,50	33,85	31,05	24,12	34,39
w41_E	Waldeck	13,50	33,85	31,05	24,11	34,38
w42_E	Waldeck	13,50	33,83	31,04	24,10	34,37
w42_D	Waldeck	10,50	33,67	30,87	23,94	34,21
w111_A	International School	1,50	33,61	30,81	23,88	34,15
w41_D	Waldeck	10,50	33,62	30,81	23,88	34,15
w40_D	Waldeck	10,50	33,57	30,77	23,84	34,11
w43_A	Waldeck	1,50	33,53	30,73	23,80	34,07
w39_F	Waldeck	16,50	33,44	30,65	23,72	33,98
w38_F	Waldeck	16,50	33,43	30,64	23,71	33,97
w38_E	Waldeck	13,50	33,18	30,38	23,45	33,72
w39_E	Waldeck	13,50	33,17	30,38	23,44	33,71
w42_C	Waldeck	7,50	33,01	30,21	23,28	33,55
w35_F	Waldeck	16,50	32,81	30,02	23,09	33,35
w37_C	Waldeck	7,50	32,80	30,03	23,09	33,35
w41_C	Waldeck	7,50	32,67	29,86	22,93	33,20
w36_C	Waldeck	7,50	32,57	29,79	22,86	33,12
w38_D	Waldeck	10,50	32,50	29,71	22,78	33,04
w39_D	Waldeck	10,50	32,47	29,68	22,75	33,01
w104_A	International School	1,50	32,43	29,64	22,71	32,97
w40_C	Waldeck	7,50	32,06	29,26	22,33	32,60
w103_D	International School	10,50	31,33	28,54	21,61	31,87
w103_C	International School	7,50	31,28	28,50	21,57	31,83
w103_E	International School	13,50	31,29	28,50	21,57	31,83
w38_C	Waldeck	7,50	30,84	28,06	21,13	31,39
w39_C	Waldeck	7,50	30,78	28,01	21,07	31,33
w02_C	Wijndaelerstrip	7,50	30,78	27,98	21,05	31,32
w02_B	Wijndaelerstrip	4,50	30,77	27,98	21,05	31,31
w02_D	Wijndaelerstrip	10,50	30,73	27,94	21,01	31,27
w02_E	Wijndaelerstrip	13,50	30,63	27,84	20,91	31,17
w35_E	Waldeck	13,50	30,57	27,81	20,88	31,13
w02_F	Wijndaelerstrip	16,50	30,49	27,71	20,77	31,03
w103_B	International School	4,50	30,21	27,42	20,49	30,75
w42_B	Waldeck	4,50	30,09	27,30	20,37	30,63
w37_B	Waldeck	4,50	29,90	27,15	20,21	30,46
w40_B	Waldeck	4,50	29,36	26,60	19,67	29,92
w35_D	Waldeck	10,50	29,28	26,53	19,60	29,84
w36_B	Waldeck	4,50	29,23	26,50	19,56	29,80
w41_B	Waldeck	4,50	29,06	26,29	19,36	29,61
w112_D	International School	10,50	28,66	25,88	18,95	29,21
w38_B	Waldeck	4,50	28,65	25,90	18,96	29,21
w39_B	Waldeck	4,50	28,64	25,89	18,96	29,20
w103_A	International School	1,50	28,48	25,69	18,76	29,02
w02_A	Wijndaelerstrip	1,50	28,44	25,65	18,71	28,98
w112_C	International School	7,50	27,87	25,09	18,16	28,42
w35_C	Waldeck	7,50	27,79	25,04	18,11	28,35
w03_D	Wijndaelerstrip	10,50	27,60	24,81	17,88	28,14
w03_C	Wijndaelerstrip	7,50	27,59	24,79	17,86	28,13
w03_E	Wijndaelerstrip	13,50	27,57	24,78	17,85	28,11
w03_F	Wijndaelerstrip	16,50	27,53	24,74	17,81	28,07
w112_B	International School	4,50	27,16	24,37	17,44	27,70
w03_B	Wijndaelerstrip	4,50	26,78	23,98	17,05	27,32
w112_A	International School	1,50	26,22	23,44	16,51	26,77
w37_A	Waldeck	1,50	26,05	23,39	16,45	26,66
w36_A	Waldeck	1,50	25,96	23,32	16,39	26,59
w35_B	Waldeck	4,50	25,94	23,23	16,30	26,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl aanp. Wijndaelerduin en refl gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w40_A	Waldeck	1,50	25,84	23,17	16,24	26,45
w42_A	Waldeck	1,50	25,70	23,01	16,08	26,30
w41_A	Waldeck	1,50	25,62	22,94	16,01	26,22
w04_F	Wijndaelerstrip	16,50	25,60	22,81	15,88	26,14
w04_E	Wijndaelerstrip	13,50	25,59	22,80	15,87	26,13
w04_D	Wijndaelerstrip	10,50	25,57	22,78	15,85	26,11
w04_C	Wijndaelerstrip	7,50	25,31	22,52	15,59	25,85
w39_A	Waldeck	1,50	25,24	22,57	15,64	25,85
w38_A	Waldeck	1,50	25,14	22,47	15,54	25,75
w113_D	International School	10,50	24,96	22,19	15,25	25,51
w03_A	Wijndaelerstrip	1,50	24,86	22,06	15,13	25,40
w04_B	Wijndaelerstrip	4,50	24,31	21,52	14,59	24,85
w113_C	International School	7,50	24,14	21,36	14,43	24,69
w05_F	Wijndaelerstrip	16,50	24,13	21,34	14,41	24,67
w05_E	Wijndaelerstrip	13,50	24,09	21,30	14,37	24,63
w05_D	Wijndaelerstrip	10,50	24,04	21,26	14,33	24,59
w35_A	Waldeck	1,50	23,68	21,04	14,11	24,31
w113_B	International School	4,50	23,60	20,82	13,89	24,15
w05_C	Wijndaelerstrip	7,50	23,40	20,61	13,68	23,94
w04_A	Wijndaelerstrip	1,50	22,77	19,98	13,05	23,31
w13_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	16,50	22,76	19,99	13,06	23,31
w113_A	International School	1,50	22,76	19,98	13,04	23,30
w13_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	22,59	19,81	12,88	23,14
w13_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	22,56	19,79	12,85	23,11
w05_B	Wijndaelerstrip	4,50	22,51	19,73	12,80	23,06
w13_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	22,38	19,59	12,66	22,92
w13_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	21,66	18,87	11,94	22,20
w05_A	Wijndaelerstrip	1,50	21,25	18,47	11,53	21,79
w13_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	20,71	17,92	10,99	21,25
w06_F	Wijndaelerstrip	16,50	18,89	16,12	9,19	19,44
w06_E	Wijndaelerstrip	13,50	18,58	15,81	8,88	19,13
w08_F	Wijndaelerstrip	16,50	18,56	15,79	8,86	19,11
w06_D	Wijndaelerstrip	10,50	18,28	15,51	8,58	18,83
w08_E	Wijndaelerstrip	13,50	18,23	15,46	8,53	18,78
w06_C	Wijndaelerstrip	7,50	17,94	15,17	8,24	18,49
w08_D	Wijndaelerstrip	10,50	17,89	15,12	8,19	18,44
w06_B	Wijndaelerstrip	4,50	17,83	15,06	8,13	18,38
w08_C	Wijndaelerstrip	7,50	17,52	14,76	7,83	18,08
w08_B	Wijndaelerstrip	4,50	17,49	14,73	7,80	18,05
w06_A	Wijndaelerstrip	1,50	17,21	14,45	7,52	17,77
w12_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	16,50	16,84	14,11	7,18	17,42
w08_A	Wijndaelerstrip	1,50	16,73	13,97	7,03	17,29
w12_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	15,80	13,05	6,12	16,36
w09_F	Wijndaelerstrip	16,50	15,64	12,86	5,93	16,19
w07_B	Wijndaelerstrip	4,50	15,51	12,76	5,83	16,07
w07_C	Wijndaelerstrip	7,50	15,51	12,76	5,83	16,07
w07_D	Wijndaelerstrip	10,50	15,46	12,70	5,77	16,02
w07_E	Wijndaelerstrip	13,50	15,37	12,62	5,69	15,93
w07_F	Wijndaelerstrip	16,50	15,25	12,50	5,57	15,81
w09_E	Wijndaelerstrip	13,50	15,22	12,46	5,52	15,78
w12_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	14,87	12,11	5,18	15,43
w20_F	Waldeck	16,50	14,84	12,07	5,14	15,39
w09_D	Wijndaelerstrip	10,50	14,82	12,05	5,12	15,37
w07_A	Wijndaelerstrip	1,50	14,56	11,81	4,88	15,12
w20_E	Waldeck	13,50	14,54	11,77	4,84	15,09
w09_C	Wijndaelerstrip	7,50	14,41	11,64	4,71	14,96
w09_B	Wijndaelerstrip	4,50	14,30	11,54	4,60	14,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl aanp. Wijndaelerduin en refl gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w11_F	Wijndaelerstrip/Waldeck	16,50	14,25	11,54	4,60	14,83
w12_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	14,25	11,49	4,56	14,81
w20_D	Waldeck	10,50	14,17	11,41	4,48	14,73
w30_E	Waldeck	13,50	14,07	11,33	4,39	14,64
w20_C	Waldeck	7,50	13,97	11,21	4,28	14,53
w30_F	Waldeck	16,50	13,85	11,09	4,16	14,41
w20_B	Waldeck	4,50	13,83	11,07	4,14	14,39
w30_D	Waldeck	10,50	13,61	10,86	3,93	14,17
w09_A	Wijndaelerstrip	1,50	13,60	10,83	3,90	14,15
w12_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	13,50	10,73	3,80	14,05
w10_D	Wijndaelerstrip	10,50	12,97	10,22	3,29	13,53
w20_A	Waldeck	1,50	12,97	10,21	3,28	13,53
w10_C	Wijndaelerstrip	7,50	12,95	10,21	3,27	13,52
w10_E	Wijndaelerstrip	13,50	12,95	10,21	3,27	13,52
w10_F	Wijndaelerstrip	16,50	12,94	10,19	3,26	13,50
w33_F	Waldeck	16,50	12,91	10,13	3,20	13,46
w10_B	Wijndaelerstrip	4,50	12,85	10,11	3,18	13,42
w11_E	Wijndaelerstrip/Waldeck	13,50	12,63	9,90	2,97	13,21
w33_E	Waldeck	13,50	12,50	9,72	2,78	13,04
w112_E	International School	13,50	12,37	9,59	2,66	12,92
w32_F	Waldeck	16,50	12,13	9,35	2,42	12,68
w12_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	12,12	9,35	2,41	12,67
w31_D	Waldeck	10,50	12,04	9,28	2,35	12,60
w33_D	Waldeck	10,50	12,03	9,24	2,31	12,57
w31_E	Waldeck	13,50	11,99	9,22	2,29	12,54
w31_F	Waldeck	16,50	11,98	9,21	2,28	12,53
w32_E	Waldeck	13,50	11,80	9,02	2,09	12,35
w10_A	Wijndaelerstrip	1,50	11,71	8,97	2,04	12,28
w11_D	Wijndaelerstrip/Waldeck	10,50	11,63	8,89	1,96	12,20
w32_D	Waldeck	10,50	11,40	8,62	1,69	11,95
w21_F	Waldeck	16,50	11,34	8,59	1,66	11,90
w21_E	Waldeck	13,50	11,14	8,38	1,45	11,70
w21_D	Waldeck	10,50	10,82	8,07	1,14	11,38
w21_C	Waldeck	7,50	10,70	7,95	1,02	11,26
w25_F	Waldeck	16,50	10,62	7,91	0,98	11,21
w26_F	Waldeck	16,50	10,59	7,87	0,94	11,17
w11_C	Wijndaelerstrip/Waldeck	7,50	10,57	7,82	0,89	11,13
w21_B	Waldeck	4,50	10,57	7,82	0,89	11,13
w30_C	Waldeck	7,50	10,10	7,40	0,47	10,69
w21_A	Waldeck	1,50	9,99	7,24	0,31	10,55
w26_E	Waldeck	13,50	9,92	7,20	0,27	10,50
w25_E	Waldeck	13,50	9,44	6,73	-0,20	10,03
w31_C	Waldeck	7,50	9,42	6,72	-0,21	10,01
w11_B	Wijndaelerstrip/Waldeck	4,50	9,34	6,59	-0,35	9,90
w26_D	Waldeck	10,50	9,20	6,49	-0,44	9,79
w113_E	International School	13,50	8,94	6,21	-0,72	9,52
w30_B	Waldeck	4,50	8,74	6,07	-0,86	9,35
w25_D	Waldeck	10,50	8,50	5,79	-1,15	9,08
w26_C	Waldeck	7,50	8,40	5,69	-1,24	8,99
w11_A	Wijndaelerstrip/Waldeck	1,50	8,30	5,54	-1,39	8,86
w31_B	Waldeck	4,50	8,07	5,41	-1,52	8,68
w26_B	Waldeck	4,50	7,74	5,04	-1,89	8,33
w25_C	Waldeck	7,50	7,71	4,99	-1,94	8,29
w30_A	Waldeck	1,50	7,64	5,00	-1,93	8,27
w33_C	Waldeck	7,50	7,58	4,85	-2,08	8,16
w31_A	Waldeck	1,50	7,18	4,55	-2,38	7,81
w25_B	Waldeck	4,50	7,21	4,50	-2,43	7,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan incl aanp. Wijndaelerduin en refl gebouwen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijndaelerduin
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w32_C	Waldeck	7,50	7,21	4,49	-2,45	7,79
w26_A	Waldeck	1,50	6,77	4,09	-2,85	7,37
w25_A	Waldeck	1,50	6,24	3,54	-3,40	6,83
w33_B	Waldeck	4,50	5,92	3,25	-3,68	6,53
w32_B	Waldeck	4,50	5,72	3,04	-3,89	6,32
w33_A	Waldeck	1,50	5,14	2,50	-4,43	5,77
w32_A	Waldeck	1,50	4,78	2,13	-4,80	5,40
w23_E	Waldeck	13,50	4,32	1,61	-5,32	4,91
w24_E	Waldeck	13,50	4,32	1,61	-5,32	4,91
w19_F	Waldeck	16,50	4,20	1,49	-5,44	4,79
w24_D	Waldeck	10,50	4,16	1,46	-5,47	4,75
w23_D	Waldeck	10,50	4,12	1,41	-5,52	4,71
w24_C	Waldeck	7,50	3,97	1,27	-5,67	4,56
w19_E	Waldeck	13,50	3,95	1,23	-5,70	4,53
w23_C	Waldeck	7,50	3,90	1,19	-5,74	4,49
w24_B	Waldeck	4,50	3,67	0,97	-5,96	4,26
w23_B	Waldeck	4,50	3,59	0,89	-6,04	4,18
w19_D	Waldeck	10,50	3,49	0,77	-6,16	4,07
w22_E	Waldeck	13,50	3,34	0,64	-6,30	3,93
w22_D	Waldeck	10,50	3,19	0,49	-6,44	3,78
w19_C	Waldeck	7,50	3,08	0,37	-6,57	3,66
w22_C	Waldeck	7,50	2,98	0,28	-6,65	3,57
w19_B	Waldeck	4,50	2,79	0,08	-6,85	3,38
w22_B	Waldeck	4,50	2,72	0,03	-6,90	3,32
w24_A	Waldeck	1,50	2,68	0,00	-6,93	3,28
w23_A	Waldeck	1,50	2,67	-0,01	-6,94	3,27
w34_F	Waldeck	16,50	2,49	-0,24	-7,17	3,07
w34_E	Waldeck	13,50	2,32	-0,41	-7,34	2,90
w19_A	Waldeck	1,50	2,09	-0,60	-7,54	2,68
w24_F	Waldeck	16,50	2,09	-0,61	-7,55	2,68
w22_F	Waldeck	16,50	2,00	-0,71	-7,64	2,59
w22_A	Waldeck	1,50	1,98	-0,70	-7,63	2,58
w23_F	Waldeck	16,50	1,67	-1,04	-7,97	2,26
w27_E	Waldeck	13,50	1,64	-1,07	-8,00	2,23
w27_D	Waldeck	10,50	1,41	-1,31	-8,24	1,99
w27_C	Waldeck	7,50	1,14	-1,57	-8,50	1,73
w27_B	Waldeck	4,50	0,92	-1,79	-8,72	1,51
w34_D	Waldeck	10,50	0,29	-2,41	-9,34	0,88
w27_A	Waldeck	1,50	0,26	-2,43	-9,37	0,85
w28_E	Waldeck	13,50	-1,13	-3,84	-10,77	-0,54
w28_D	Waldeck	10,50	-1,32	-4,03	-10,96	-0,73
w34_C	Waldeck	7,50	-1,67	-4,31	-11,24	-1,04
w28_C	Waldeck	7,50	-1,64	-4,35	-11,28	-1,05
w28_B	Waldeck	4,50	-1,77	-4,48	-11,41	-1,18
w34_B	Waldeck	4,50	-2,27	-4,89	-11,82	-1,63
w28_A	Waldeck	1,50	-2,35	-5,05	-11,98	-1,76
w34_A	Waldeck	1,50	-2,84	-5,44	-12,37	-2,19
w29_E	Waldeck	13,50	-3,10	-5,78	-12,71	-2,50
w29_F	Waldeck	16,50	-3,33	-6,01	-12,94	-2,73
w29_D	Waldeck	10,50	-3,44	-6,12	-13,05	-2,84
w29_C	Waldeck	7,50	-3,93	-6,60	-13,53	-3,32
w29_B	Waldeck	4,50	-4,37	-7,04	-13,97	-3,76
w28_F	Waldeck	16,50	-5,15	-7,82	-14,76	-4,54
w29_A	Waldeck	1,50	-5,18	-7,82	-14,75	-4,55
w27_F	Waldeck	16,50	-5,23	-7,92	-14,85	-4,63
w14_A	Wijndaelerstrip	1,50	--	--	--	--
w14_B	Wijndaelerstrip	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan incl aanp. Wijndaelerduin en refl gebouwen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijndaelerduin
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w14_C	Wijndaelerstrip	7,50	--	--	--	--
w14_D	Wijndaelerstrip	10,50	--	--	--	--
w14_E	Wijndaelerstrip	13,50	--	--	--	--
w14_F	Wijndaelerstrip	16,50	--	--	--	--

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n24_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	50,6	47,9	40,9	51,2
n24_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	50,3	47,5	40,6	50,8
n137_B	Deltaplein blok B	4,50	50,1	47,3	40,4	50,6
n137_C	Deltaplein blok B	7,50	50,0	47,3	40,3	50,6
n136_A	Deltaplein blok B	7,50	49,9	47,2	40,3	50,5
n137_D	Deltaplein blok B	10,50	49,9	47,1	40,2	50,4
n136_B	Deltaplein blok B	10,50	49,8	47,0	40,1	50,3
n137_E	Deltaplein blok B	13,50	49,6	46,9	39,9	50,2
n136_C	Deltaplein blok B	13,50	49,5	46,7	39,8	50,1
n137_A	Deltaplein blok B	1,50	49,5	46,7	39,8	50,0
n137_F	Deltaplein blok B	16,50	49,3	46,6	39,6	49,9
n136_D	Deltaplein blok B	16,50	49,2	46,4	39,5	49,7
n135_B	Deltaplein blok B	10,50	48,7	46,0	39,0	49,3
n135_C	Deltaplein blok B	13,50	48,6	45,8	38,9	49,1
n135_D	Deltaplein blok B	16,50	48,2	45,5	38,6	48,8
n135_A	Deltaplein blok B	7,50	47,7	44,9	38,0	48,2
n138_E	Deltaplein blok B	13,50	47,3	44,5	37,6	47,8
n138_F	Deltaplein blok B	16,50	47,3	44,5	37,6	47,8
n138_C	Deltaplein blok B	7,50	47,1	44,3	37,4	47,7
n138_D	Deltaplein blok B	10,50	47,1	44,3	37,4	47,6
n138_B	Deltaplein blok B	4,50	47,0	44,3	37,3	47,6
n138_A	Deltaplein blok B	1,50	45,6	42,8	35,9	46,1
n175_D	Deltaplein blok C	16,50	45,2	42,4	35,5	45,8
n176_D	Deltaplein blok C	16,50	45,2	42,4	35,5	45,7
n175_C	Deltaplein blok C	13,50	44,9	42,2	35,2	45,5
n139_D	Deltaplein blok B	16,50	44,8	42,1	35,1	45,4
n20a_F	Atlantic Hotel	22,50	44,7	41,9	35,0	45,2
n139_C	Deltaplein blok B	13,50	44,7	41,9	35,0	45,2
n140_D	Deltaplein blok B	16,50	44,6	41,8	34,9	45,1
n176_C	Deltaplein blok C	13,50	44,6	41,8	34,9	45,1
n20a_E	Atlantic Hotel	19,50	44,6	41,8	34,9	45,1
n175_B	Deltaplein blok C	10,50	44,5	41,8	34,8	45,1
n20a_D	Atlantic Hotel	16,50	44,4	41,6	34,7	44,9
n156_F	Deltaplein blok C	16,50	44,3	41,6	34,7	44,9
n20_F	Atlantic Hotel	16,50	44,2	41,5	34,5	44,8
n139_B	Deltaplein blok B	10,50	44,1	41,3	34,4	44,7
n20a_C	Atlantic Hotel	13,50	44,1	41,4	34,4	44,7
n134_B	Deltaplein blok B	10,50	44,1	41,3	34,4	44,6
n20b_A	Atlantic Hotel	37,50	44,0	41,3	34,4	44,6
n20_E	Atlantic Hotel	13,50	44,0	41,3	34,3	44,6
n140_C	Deltaplein blok B	13,50	43,9	41,2	34,2	44,5
n139_A	Deltaplein blok B	7,50	43,9	41,2	34,2	44,5
n134_C	Deltaplein blok B	13,50	43,9	41,2	34,2	44,5
n156_E	Deltaplein blok C	13,50	43,9	41,1	34,2	44,4
n176_B	Deltaplein blok C	10,50	43,8	41,0	34,1	44,4
n20a_B	Atlantic Hotel	10,50	43,7	40,9	34,0	44,2
n174_C	Deltaplein blok C	13,50	43,7	40,9	34,0	44,2
n174_D	Deltaplein blok C	16,50	43,7	40,9	34,0	44,2
n174_B	Deltaplein blok C	10,50	43,7	40,9	34,0	44,2
n20_D	Atlantic Hotel	10,50	43,6	40,9	33,9	44,2
n176_A	Deltaplein blok C	7,50	43,6	40,8	33,9	44,2
n13_E	Atlantic Hotel	13,50	43,6	40,8	33,9	44,1
n13_F	Atlantic Hotel	16,50	43,6	40,8	33,9	44,1
n13_D	Atlantic Hotel	10,50	43,5	40,7	33,8	44,0
n157a_B	Deltaplein blok C	22,50	43,4	40,7	33,8	44,0
n13a_C	Atlantic Hotel	13,50	43,4	40,7	33,7	44,0
n13a_D	Atlantic Hotel	16,50	43,4	40,7	33,7	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n13a_E	Atlantic Hotel	19,50	43,4	40,7	33,7	44,0
n156_D	Deltaplein blok C	10,50	43,4	40,6	33,7	43,9
n20_C	Atlantic Hotel	7,50	43,4	40,6	33,7	43,9
n13a_F	Atlantic Hotel	22,50	43,4	40,6	33,7	43,9
n175_A	Deltaplein blok C	7,50	43,3	40,6	33,7	43,9
n20a_A	Atlantic Hotel	7,50	43,3	40,6	33,6	43,9
n13a_B	Atlantic Hotel	10,50	43,3	40,6	33,6	43,9
n157a_A	Deltaplein blok C	19,50	43,3	40,6	33,6	43,9
n156_C	Deltaplein blok C	7,50	43,3	40,5	33,6	43,9
n13_C	Atlantic Hotel	7,50	43,3	40,5	33,6	43,8
n134_D	Deltaplein blok B	16,50	43,2	40,4	33,5	43,7
n13b_A	Atlantic Hotel	37,50	43,2	40,4	33,5	43,7
n157_F	Deltaplein blok C	16,50	43,1	40,4	33,5	43,7
n13a_A	Atlantic Hotel	7,50	43,1	40,4	33,4	43,7
n140_B	Deltaplein blok B	10,50	43,0	40,2	33,3	43,6
n157_E	Deltaplein blok C	13,50	42,9	40,2	33,3	43,5
n20_B	Atlantic Hotel	4,50	42,9	40,1	33,2	43,4
n158a_B	Deltaplein blok C	22,50	42,9	40,1	33,2	43,4
n13_B	Atlantic Hotel	4,50	42,8	40,0	33,1	43,4
n157_D	Deltaplein blok C	10,50	42,7	40,0	33,1	43,3
n156_B	Deltaplein blok C	4,50	42,7	40,0	33,0	43,3
n158a_A	Deltaplein blok C	19,50	42,7	40,0	33,0	43,3
n157_C	Deltaplein blok C	7,50	42,6	39,9	32,9	43,2
n140_A	Deltaplein blok B	7,50	42,5	39,8	32,9	43,1
n19a_E	Atlantic Hotel	19,50	42,6	39,8	32,9	43,1
n19a_D	Atlantic Hotel	16,50	42,5	39,8	32,8	43,1
n19a_C	Atlantic Hotel	13,50	42,4	39,7	32,8	43,0
n19_F	Atlantic Hotel	16,50	42,4	39,7	32,7	43,0
n19_E	Atlantic Hotel	13,50	42,4	39,6	32,7	43,0
n19a_F	Atlantic Hotel	22,50	42,3	39,5	32,6	42,8
n19a_B	Atlantic Hotel	10,50	42,2	39,4	32,5	42,8
n158_F	Deltaplein blok C	16,50	42,1	39,4	32,5	42,7
n19_D	Atlantic Hotel	10,50	42,1	39,4	32,4	42,7
n19b_A	Atlantic Hotel	37,50	42,0	39,2	32,3	42,6
n157_B	Deltaplein blok C	4,50	41,9	39,2	32,3	42,5
n12a_F	Atlantic Hotel	22,50	41,9	39,1	32,2	42,4
n19a_A	Atlantic Hotel	7,50	41,8	39,1	32,2	42,4
n174_A	Deltaplein blok C	7,50	41,8	39,1	32,1	42,4
n01a_F	Atlantic Hotel	22,50	41,8	39,0	32,1	42,4
n12a_E	Atlantic Hotel	19,50	41,8	39,0	32,1	42,3
n14b_A	Atlantic Hotel	37,50	41,7	39,0	32,1	42,3
n19_C	Atlantic Hotel	7,50	41,7	39,0	32,0	42,3
n01a_E	Atlantic Hotel	19,50	41,7	39,0	32,0	42,3
n12a_D	Atlantic Hotel	16,50	41,7	38,9	32,0	42,2
n12_F	Atlantic Hotel	16,50	41,7	38,9	32,0	42,2
n01_F	Atlantic Hotel	16,50	41,6	38,8	31,9	42,1
n01a_D	Atlantic Hotel	16,50	41,5	38,8	31,8	42,1
n12_E	Atlantic Hotel	13,50	41,5	38,7	31,8	42,0
n14a_F	Atlantic Hotel	22,50	41,5	38,7	31,8	42,0
n12a_C	Atlantic Hotel	13,50	41,5	38,7	31,8	42,0
n14a_E	Atlantic Hotel	19,50	41,4	38,7	31,7	42,0
n01_E	Atlantic Hotel	13,50	41,4	38,6	31,7	41,9
n01a_C	Atlantic Hotel	13,50	41,4	38,6	31,7	41,9
n179_F	Deltaplein blok D	16,50	41,3	38,6	31,7	41,9
n14a_D	Atlantic Hotel	16,50	41,3	38,5	31,6	41,8
n156_A	Deltaplein blok C	1,50	41,2	38,5	31,5	41,8
n20_A	Atlantic Hotel	1,50	41,1	38,4	31,5	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n158_E	Deltaplein blok C	13,50	41,1	38,4	31,4	41,7
n12_D	Atlantic Hotel	10,50	41,1	38,4	31,4	41,7
n12a_B	Atlantic Hotel	10,50	41,1	38,3	31,4	41,6
n01_D	Atlantic Hotel	10,50	41,1	38,3	31,4	41,6
n01_C	Atlantic Hotel	7,50	41,0	38,3	31,4	41,6
n14_F	Atlantic Hotel	16,50	41,0	38,3	31,3	41,6
n01a_B	Atlantic Hotel	10,50	41,0	38,3	31,3	41,6
n03b_A	Atlantic Hotel	37,50	41,0	38,3	31,3	41,6
n01a_A	Atlantic Hotel	7,50	41,0	38,2	31,3	41,6
n13_A	Atlantic Hotel	1,50	41,0	38,2	31,3	41,6
n192a_B	Deltaplein blok D	22,50	40,9	38,2	31,3	41,5
n149_E	Deltaplein blok B	19,50	40,9	38,2	31,2	41,5
n14a_C	Atlantic Hotel	13,50	40,9	38,1	31,2	41,4
n157_A	Deltaplein blok C	1,50	40,8	38,1	31,2	41,4
n193a_B	Deltaplein blok D	22,50	40,7	38,0	31,1	41,3
n14_E	Atlantic Hotel	13,50	40,7	37,9	31,0	41,2
n19_B	Atlantic Hotel	4,50	40,6	37,9	31,0	41,2
n03a_F	Atlantic Hotel	22,50	40,6	37,8	30,9	41,1
n192a_A	Deltaplein blok D	19,50	40,5	37,8	30,9	41,1
n141_D	Deltaplein blok B	16,50	40,5	37,8	30,9	41,1
n01b_A	Atlantic Hotel	37,50	40,5	37,8	30,9	41,1
n02b_A	Atlantic Hotel	37,50	40,5	37,8	30,8	41,1
n159_E	Deltaplein blok C	19,50	40,5	37,8	30,8	41,1
n03a_E	Atlantic Hotel	19,50	40,5	37,7	30,8	41,1
n149_F	Deltaplein blok B	22,50	40,4	37,7	30,8	41,0
n12b_A	Atlantic Hotel	37,50	40,4	37,7	30,7	41,0
n150_E	Deltaplein blok B	19,50	40,4	37,7	30,7	41,0
n03_F	Atlantic Hotel	16,50	40,4	37,6	30,7	40,9
n02a_F	Atlantic Hotel	22,50	40,4	37,6	30,7	40,9
n203_F	Deltaplein blok D	22,50	40,3	37,6	30,7	40,9
n193a_A	Deltaplein blok D	19,50	40,3	37,6	30,7	40,9
n03a_D	Atlantic Hotel	16,50	40,3	37,6	30,6	40,9
n179_E	Deltaplein blok D	13,50	40,3	37,6	30,6	40,9
n180_F	Deltaplein blok D	16,50	40,2	37,5	30,6	40,8
n03_E	Atlantic Hotel	13,50	40,2	37,4	30,5	40,8
n134_A	Deltaplein blok B	7,50	40,2	37,4	30,5	40,8
n02a_E	Atlantic Hotel	19,50	40,2	37,4	30,5	40,7
n03a_C	Atlantic Hotel	13,50	40,2	37,4	30,5	40,7
n148_F	Deltaplein blok B	22,50	40,1	37,4	30,5	40,7
n192_F	Deltaplein blok D	16,50	40,1	37,4	30,4	40,7
n202_F	Deltaplein blok D	22,50	40,1	37,4	30,4	40,7
n02_F	Atlantic Hotel	16,50	40,1	37,3	30,4	40,6
n31a_B	Deltaplein blok E	22,50	40,1	37,4	30,4	40,6
n02a_D	Atlantic Hotel	16,50	40,1	37,3	30,4	40,6
n14a_B	Atlantic Hotel	10,50	40,1	37,3	30,4	40,6
n01_B	Atlantic Hotel	4,50	40,0	37,3	30,4	40,6
n203_E	Deltaplein blok D	19,50	39,9	37,2	30,3	40,5
n02_E	Atlantic Hotel	13,50	39,9	37,2	30,2	40,5
n159_F	Deltaplein blok C	22,50	39,9	37,2	30,3	40,5
n180_E	Deltaplein blok D	13,50	39,9	37,2	30,3	40,5
n02a_C	Atlantic Hotel	13,50	39,9	37,2	30,2	40,5
n158_D	Deltaplein blok C	10,50	39,9	37,2	30,2	40,5
n14_D	Atlantic Hotel	10,50	39,9	37,1	30,2	40,4
n159_D	Deltaplein blok C	16,50	39,8	37,1	30,2	40,4
n193_F	Deltaplein blok D	16,50	39,8	37,1	30,2	40,4
n03_D	Atlantic Hotel	10,50	39,8	37,1	30,1	40,4
n12a_A	Atlantic Hotel	7,50	39,8	37,1	30,1	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n03a_B	Atlantic Hotel	10,50	39,8	37,0	30,1	40,3
n12_B	Atlantic Hotel	4,50	39,7	37,0	30,1	40,3
n31a_A	Deltaplein blok E	19,50	39,7	37,0	30,0	40,3
n02_D	Atlantic Hotel	10,50	39,6	36,9	29,9	40,2
n02a_B	Atlantic Hotel	10,50	39,6	36,9	29,9	40,2
n03_C	Atlantic Hotel	7,50	39,6	36,8	29,9	40,1
n194a_B	Deltaplein blok D	22,50	39,5	36,8	29,9	40,1
n32a_B	Deltaplein blok E	22,50	39,5	36,8	29,9	40,1
n03a_A	Atlantic Hotel	7,50	39,5	36,8	29,8	40,1
n60_D	Deltaplein blok F	16,50	39,5	36,8	29,9	40,1
n150_D	Deltaplein blok B	16,50	39,5	36,8	29,8	40,1
n61_D	Deltaplein blok F	16,50	39,5	36,8	29,8	40,1
n191_D	Deltaplein blok D	16,50	39,5	36,7	29,8	40,0
n158_C	Deltaplein blok C	7,50	39,5	36,7	29,8	40,0
n03_B	Atlantic Hotel	4,50	39,4	36,7	29,7	40,0
n62_D	Deltaplein blok F	16,50	39,4	36,7	29,8	40,0
n03_A	Atlantic Hotel	1,50	39,4	36,6	29,7	40,0
n12_C	Atlantic Hotel	7,50	39,3	36,6	29,6	39,9
n197_D	Deltaplein blok D	16,50	39,3	36,6	29,7	39,9
n203_D	Deltaplein blok D	16,50	39,3	36,6	29,6	39,9
n194a_A	Deltaplein blok D	19,50	39,2	36,5	29,5	39,8
n31_F	Deltaplein blok E	16,50	39,1	36,5	29,5	39,7
n149_D	Deltaplein blok B	16,50	39,2	36,4	29,5	39,7
n02_C	Atlantic Hotel	7,50	39,2	36,4	29,5	39,7
n150_F	Deltaplein blok B	22,50	39,1	36,4	29,5	39,7
n32a_A	Deltaplein blok E	19,50	39,1	36,4	29,5	39,7
n02a_A	Atlantic Hotel	7,50	39,1	36,4	29,5	39,7
n14a_A	Atlantic Hotel	7,50	39,1	36,4	29,4	39,7
n192_E	Deltaplein blok D	13,50	39,1	36,4	29,4	39,7
n179_D	Deltaplein blok D	10,50	39,1	36,3	29,4	39,6
n195a_B	Deltaplein blok D	22,50	39,0	36,3	29,4	39,6
n14_C	Atlantic Hotel	7,50	38,9	36,2	29,2	39,5
n202_E	Deltaplein blok D	19,50	38,9	36,2	29,2	39,5
n180_D	Deltaplein blok D	10,50	38,8	36,1	29,2	39,4
n197_F	Deltaplein blok D	22,50	38,8	36,1	29,2	39,4
n195a_A	Deltaplein blok D	19,50	38,7	36,0	29,1	39,3
n197_E	Deltaplein blok D	19,50	38,5	35,9	28,9	39,1
n194_F	Deltaplein blok D	16,50	38,5	35,8	28,9	39,1
n141_C	Deltaplein blok B	13,50	38,5	35,8	28,9	39,1
n02_B	Atlantic Hotel	4,50	38,5	35,8	28,8	39,1
n76_F	Deltaplein blok F	22,50	38,5	35,8	28,8	39,1
n131_B	Deltaplein blok A	22,50	38,4	35,7	28,8	39,0
n32_F	Deltaplein blok E	16,50	38,4	35,7	28,8	39,0
n158_B	Deltaplein blok C	4,50	38,4	35,7	28,8	39,0
n203_C	Deltaplein blok D	13,50	38,4	35,7	28,7	39,0
n195_F	Deltaplein blok D	16,50	38,3	35,7	28,7	38,9
n149_C	Deltaplein blok B	13,50	38,3	35,6	28,7	38,9
n191_C	Deltaplein blok D	13,50	38,3	35,6	28,7	38,9
n130_B	Deltaplein blok A	22,50	38,3	35,6	28,7	38,9
n179_C	Deltaplein blok D	7,50	38,3	35,6	28,6	38,9
n193_E	Deltaplein blok D	13,50	38,3	35,6	28,6	38,9
n133_D	Deltaplein blok B	16,50	38,2	35,5	28,6	38,8
n180_C	Deltaplein blok D	7,50	38,2	35,5	28,6	38,8
n196_F	Deltaplein blok D	22,50	38,1	35,5	28,5	38,7
n150_C	Deltaplein blok B	13,50	38,1	35,4	28,4	38,7
n159_C	Deltaplein blok C	13,50	38,1	35,4	28,4	38,7
n08_C	Atlantic Hotel	37,50	38,1	35,3	28,4	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n59_D	Deltaplein blok F	16,50	38,0	35,4	28,4	38,6
n160_D	Deltaplein blok C	16,50	38,0	35,3	28,4	38,6
n60_C	Deltaplein blok F	13,50	38,0	35,3	28,4	38,6
n31_E	Deltaplein blok E	13,50	38,0	35,3	28,3	38,6
n190_D	Deltaplein blok D	16,50	38,0	35,3	28,3	38,5
n33_D	Deltaplein blok E	16,50	37,9	35,2	28,3	38,5
n34_D	Deltaplein blok E	16,50	37,9	35,2	28,3	38,5
n148_E	Deltaplein blok B	19,50	37,9	35,2	28,3	38,5
n186_D	Deltaplein blok D	16,50	37,9	35,2	28,3	38,5
n191_B	Deltaplein blok D	10,50	37,9	35,1	28,2	38,4
n61_C	Deltaplein blok F	13,50	37,8	35,2	28,2	38,4
n62_C	Deltaplein blok F	13,50	37,8	35,1	28,2	38,4
n202_D	Deltaplein blok D	16,50	37,8	35,1	28,2	38,4
n35_D	Deltaplein blok E	16,50	37,8	35,1	28,1	38,4
n196_E	Deltaplein blok D	19,50	37,6	34,9	28,0	38,2
n14_B	Atlantic Hotel	4,50	37,6	34,9	27,9	38,2
n180_B	Deltaplein blok D	4,50	37,5	34,8	27,9	38,1
n63_F	Deltaplein blok F	22,50	37,5	34,8	27,9	38,1
n179_B	Deltaplein blok D	4,50	37,5	34,8	27,9	38,1
n158_A	Deltaplein blok C	1,50	37,4	34,7	27,7	38,0
n186_C	Deltaplein blok D	13,50	37,4	34,7	27,8	38,0
n133_C	Deltaplein blok B	13,50	37,4	34,6	27,7	37,9
n187_D	Deltaplein blok D	16,50	37,3	34,6	27,7	37,9
n197_C	Deltaplein blok D	13,50	37,3	34,6	27,7	37,9
n68_F	Deltaplein blok F	22,50	37,3	34,6	27,7	37,9
n196_D	Deltaplein blok D	16,50	37,1	34,4	27,5	37,7
n179_A	Deltaplein blok D	1,50	37,1	34,4	27,4	37,7
n35_C	Deltaplein blok E	13,50	37,0	34,3	27,4	37,6
n127_F	Deltaplein blok A	22,50	37,0	34,3	27,4	37,6
n191_A	Deltaplein blok D	7,50	37,1	34,3	27,4	37,6
n192_D	Deltaplein blok D	10,50	37,0	34,2	27,3	37,5
n33_C	Deltaplein blok E	13,50	36,9	34,2	27,3	37,5
n34_C	Deltaplein blok E	13,50	36,9	34,2	27,3	37,5
n195_E	Deltaplein blok D	13,50	36,9	34,2	27,3	37,5
n117_A	Deltaplein blok A	1,50	36,9	34,1	27,2	37,4
n180_A	Deltaplein blok D	1,50	36,7	34,1	27,1	37,3
n203_B	Deltaplein blok D	10,50	36,7	33,9	27,0	37,2
n149_B	Deltaplein blok B	10,50	36,6	33,9	27,0	37,2
n31_D	Deltaplein blok E	10,50	36,6	33,9	27,0	37,2
n198_D	Deltaplein blok D	16,50	36,6	33,9	27,0	37,2
n202_C	Deltaplein blok D	13,50	36,6	33,9	27,0	37,2
n118_A	Deltaplein blok A	1,50	36,5	33,8	26,9	37,1
n142_D	Deltaplein blok B	16,50	36,5	33,8	26,9	37,1
n186_B	Deltaplein blok D	10,50	36,5	33,8	26,9	37,1
n194_E	Deltaplein blok D	13,50	36,5	33,8	26,8	37,1
n31_B	Deltaplein blok E	4,50	36,4	33,8	26,8	37,0
n32_E	Deltaplein blok E	13,50	36,4	33,7	26,8	37,0
n187_C	Deltaplein blok D	13,50	36,3	33,6	26,7	36,9
n63_E	Deltaplein blok F	19,50	36,3	33,6	26,7	36,9
n59_C	Deltaplein blok F	13,50	36,3	33,6	26,6	36,9
n76_E	Deltaplein blok F	19,50	36,2	33,5	26,6	36,8
n131_A	Deltaplein blok A	19,50	36,2	33,5	26,6	36,8
n198_E	Deltaplein blok D	19,50	36,2	33,5	26,6	36,8
n130_A	Deltaplein blok A	19,50	36,2	33,5	26,6	36,8
n31_A	Deltaplein blok E	1,50	36,1	33,5	26,6	36,8
n196_C	Deltaplein blok D	13,50	36,1	33,5	26,5	36,7
n31_C	Deltaplein blok E	7,50	36,1	33,4	26,5	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n21_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	36,1	33,4	26,5	36,7
n08_B	Atlantic Hotel	34,50	36,1	33,3	26,4	36,6
n119_A	Deltaplein blok A	1,50	36,0	33,3	26,3	36,6
n192_C	Deltaplein blok D	7,50	36,0	33,3	26,3	36,6
n35_B	Deltaplein blok E	10,50	35,9	33,2	26,3	36,5
n49_B	Deltaplein blok E	22,50	35,9	33,2	26,2	36,5
n150_B	Deltaplein blok B	10,50	35,9	33,1	26,2	36,4
n21_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	35,8	33,1	26,2	36,4
n186_A	Deltaplein blok D	7,50	35,8	33,1	26,2	36,4
n203_A	Deltaplein blok D	7,50	35,8	33,0	26,1	36,3
n60_B	Deltaplein blok F	10,50	35,7	33,0	26,1	36,3
n160_C	Deltaplein blok C	13,50	35,7	33,0	26,0	36,3
n159_B	Deltaplein blok C	10,50	35,7	32,9	26,0	36,2
n58_D	Deltaplein blok F	16,50	35,6	32,9	26,0	36,2
n61_B	Deltaplein blok F	10,50	35,6	32,9	26,0	36,2
n68_E	Deltaplein blok F	19,50	35,6	32,9	26,0	36,2
n14_A	Atlantic Hotel	1,50	35,5	32,7	25,8	36,1
n62_B	Deltaplein blok F	10,50	35,4	32,8	25,8	36,0
n193_D	Deltaplein blok D	10,50	35,4	32,7	25,8	36,0
n26_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	35,3	32,6	25,7	35,9
n35_A	Deltaplein blok E	7,50	35,3	32,6	25,7	35,9
n198_F	Deltaplein blok D	22,50	35,3	32,6	25,7	35,9
n49_A	Deltaplein blok E	19,50	35,2	32,5	25,6	35,8
n106_D	Deltaplein blok G	16,50	35,2	32,5	25,6	35,8
n58_C	Deltaplein blok F	13,50	35,1	32,4	25,5	35,7
n181_D	Deltaplein blok D	16,50	35,1	32,3	25,4	35,6
n192_B	Deltaplein blok D	4,50	35,0	32,3	25,4	35,6
n159_A	Deltaplein blok C	7,50	35,0	32,2	25,3	35,6
n190_C	Deltaplein blok D	13,50	34,9	32,1	25,2	35,4
n77_D	Deltaplein blok F	16,50	34,8	32,1	25,2	35,4
n37_D	Deltaplein blok E	16,50	34,8	32,1	25,2	35,4
n47_F	Deltaplein blok E	22,50	34,8	32,1	25,2	35,4
n61_A	Deltaplein blok F	7,50	34,7	32,0	25,1	35,3
n202_B	Deltaplein blok D	10,50	34,6	31,9	25,0	35,2
n60_A	Deltaplein blok F	7,50	34,6	31,9	25,0	35,2
n187_B	Deltaplein blok D	10,50	34,6	31,9	25,0	35,2
n47_E	Deltaplein blok E	19,50	34,6	31,9	25,0	35,2
n62_A	Deltaplein blok F	7,50	34,5	31,8	24,9	35,1
n181_C	Deltaplein blok D	13,50	34,4	31,7	24,8	35,0
n182_D	Deltaplein blok D	16,50	34,4	31,7	24,8	35,0
n47_D	Deltaplein blok E	16,50	34,4	31,7	24,8	35,0
n46_D	Deltaplein blok E	16,50	34,4	31,7	24,7	35,0
n198_C	Deltaplein blok D	13,50	34,3	31,7	24,7	34,9
n127_E	Deltaplein blok A	19,50	34,3	31,6	24,7	34,9
n34_B	Deltaplein blok E	10,50	34,3	31,6	24,7	34,9
n199_E	Deltaplein blok D	19,50	34,1	31,4	24,5	34,7
n46_C	Deltaplein blok E	13,50	34,1	31,4	24,5	34,7
n47_C	Deltaplein blok E	13,50	34,0	31,3	24,4	34,6
n193_C	Deltaplein blok D	7,50	34,0	31,3	24,3	34,6
n33_B	Deltaplein blok E	10,50	33,9	31,2	24,3	34,5
n117_F	Deltaplein blok A	16,50	33,9	31,2	24,3	34,5
n147_D	Deltaplein blok B	16,50	34,0	31,2	24,2	34,5
n192_A	Deltaplein blok D	1,50	33,9	31,2	24,3	34,5
n99_D	Deltaplein blok G	16,50	33,9	31,1	24,2	34,4
n201_F	Deltaplein blok D	22,50	33,9	31,1	24,2	34,4
n202_A	Deltaplein blok D	7,50	33,8	31,1	24,2	34,4
n195_D	Deltaplein blok D	10,50	33,8	31,1	24,2	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n141_B	Deltaplein blok B	10,50	33,8	31,0	24,1	34,4
n182_C	Deltaplein blok D	13,50	33,8	31,1	24,1	34,3
n120_D	Deltaplein blok A	16,50	33,7	30,9	24,0	34,2
n58_B	Deltaplein blok F	10,50	33,6	31,0	24,0	34,2
n133_B	Deltaplein blok B	10,50	33,7	30,9	23,9	34,2
n02_A	Atlantic Hotel	1,50	33,3	30,6	23,7	33,9
n187_A	Deltaplein blok D	7,50	33,3	30,6	23,7	33,9
n120_C	Deltaplein blok A	13,50	33,3	30,5	23,6	33,8
n59_B	Deltaplein blok F	10,50	33,2	30,5	23,6	33,8
n34_A	Deltaplein blok E	7,50	33,2	30,5	23,5	33,8
n197_B	Deltaplein blok D	10,50	33,0	30,3	23,4	33,6
n149_A	Deltaplein blok B	7,50	33,0	30,3	23,4	33,6
n142_C	Deltaplein blok B	13,50	33,0	30,3	23,4	33,6
n22_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	33,0	30,3	23,4	33,6
n193_B	Deltaplein blok D	4,50	33,0	30,3	23,3	33,6
n117_E	Deltaplein blok A	13,50	33,0	30,2	23,3	33,6
n196_B	Deltaplein blok D	10,50	32,9	30,2	23,3	33,5
n100_D	Deltaplein blok G	16,50	32,9	30,2	23,3	33,5
n33_A	Deltaplein blok E	7,50	32,9	30,2	23,3	33,5
n185_D	Deltaplein blok D	16,50	32,9	30,1	23,2	33,5
n195_C	Deltaplein blok D	7,50	32,9	30,1	23,2	33,4
n78_D	Deltaplein blok F	16,50	32,8	30,1	23,1	33,4
n37_C	Deltaplein blok E	13,50	32,8	30,1	23,1	33,3
n146_D	Deltaplein blok B	16,50	32,8	30,0	23,1	33,3
n117_D	Deltaplein blok A	10,50	32,8	30,0	23,1	33,3
n46_B	Deltaplein blok E	10,50	32,7	30,0	23,1	33,3
n106_C	Deltaplein blok G	13,50	32,7	30,0	23,0	33,3
n58_A	Deltaplein blok F	7,50	32,6	30,0	23,0	33,2
n193_A	Deltaplein blok D	1,50	32,6	29,9	22,9	33,2
n22_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	32,6	29,9	22,9	33,2
n32_D	Deltaplein blok E	10,50	32,5	29,8	22,9	33,1
n190_B	Deltaplein blok D	10,50	32,3	29,6	22,6	32,9
n32_B	Deltaplein blok E	4,50	32,3	29,6	22,7	32,9
n120_B	Deltaplein blok A	10,50	32,3	29,5	22,6	32,8
n195_B	Deltaplein blok D	4,50	32,2	29,5	22,6	32,8
n104_D	Deltaplein blok G	16,50	32,2	29,5	22,6	32,8
n181_B	Deltaplein blok D	10,50	32,2	29,5	22,5	32,8
n117_B	Deltaplein blok A	4,50	32,2	29,4	22,5	32,7
n141_A	Deltaplein blok B	7,50	32,2	29,4	22,5	32,7
n196_A	Deltaplein blok D	7,50	32,1	29,4	22,5	32,7
n47_B	Deltaplein blok E	10,50	31,9	29,2	22,3	32,5
n57_D	Deltaplein blok F	16,50	31,9	29,2	22,3	32,5
n184_D	Deltaplein blok D	16,50	31,9	29,2	22,2	32,5
n160_B	Deltaplein blok C	10,50	31,9	29,1	22,2	32,5
n59_A	Deltaplein blok F	7,50	31,9	29,2	22,2	32,5
n150_A	Deltaplein blok B	7,50	31,9	29,1	22,2	32,4
n194_D	Deltaplein blok D	10,50	31,8	29,1	22,2	32,4
n145_D	Deltaplein blok B	16,50	31,9	29,1	22,1	32,4
n133_A	Deltaplein blok B	7,50	31,9	29,0	22,1	32,4
n84_D	Deltaplein blok F	16,50	31,8	29,1	22,2	32,4
n188_D	Deltaplein blok D	16,50	31,8	29,1	22,2	32,4
n199_D	Deltaplein blok D	16,50	31,7	29,1	22,1	32,3
n200_F	Deltaplein blok D	22,50	31,8	29,0	22,0	32,3
n117_C	Deltaplein blok A	7,50	31,7	29,0	22,0	32,3
n195_A	Deltaplein blok D	1,50	31,7	29,0	22,0	32,3
n118_E	Deltaplein blok A	13,50	31,7	28,9	22,0	32,2
n198_B	Deltaplein blok D	10,50	31,6	28,9	22,0	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n63_D	Deltaplein blok F	16,50	31,6	28,9	22,0	32,2
n77_C	Deltaplein blok F	13,50	31,6	28,9	22,0	32,2
n148_D	Deltaplein blok B	16,50	31,6	28,8	21,8	32,1
n197_A	Deltaplein blok D	7,50	31,5	28,8	21,9	32,1
n32_A	Deltaplein blok E	1,50	31,5	28,8	21,9	32,1
n81_D	Deltaplein blok F	16,50	31,5	28,8	21,8	32,1
n181_A	Deltaplein blok D	7,50	31,4	28,7	21,7	32,0
n25_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	31,5	28,6	21,7	32,0
n119_E	Deltaplein blok A	13,50	31,4	28,6	21,7	32,0
n122_D	Deltaplein blok A	16,50	31,4	28,6	21,7	31,9
n46_A	Deltaplein blok E	7,50	31,3	28,6	21,6	31,9
n37_B	Deltaplein blok E	10,50	31,3	28,6	21,6	31,8
n57_C	Deltaplein blok F	13,50	31,2	28,5	21,6	31,8
n182_B	Deltaplein blok D	10,50	31,2	28,5	21,5	31,8
n118_B	Deltaplein blok A	4,50	31,1	28,3	21,4	31,6
n120_A	Deltaplein blok A	7,50	31,1	28,3	21,4	31,6
n185_C	Deltaplein blok D	13,50	31,1	28,3	21,4	31,6
n76_D	Deltaplein blok F	16,50	31,0	28,3	21,3	31,6
n118_F	Deltaplein blok A	16,50	31,0	28,3	21,3	31,6
n118_D	Deltaplein blok A	10,50	30,9	28,1	21,2	31,5
n160_A	Deltaplein blok C	7,50	30,9	28,1	21,2	31,5
n32_C	Deltaplein blok E	7,50	30,8	28,1	21,2	31,4
n80_D	Deltaplein blok F	16,50	30,8	28,1	21,1	31,4
n98_D	Deltaplein blok G	16,50	30,8	28,1	21,1	31,4
n123_D	Deltaplein blok A	16,50	30,8	28,0	21,1	31,3
n119_D	Deltaplein blok A	10,50	30,8	28,0	21,1	31,3
n16_C	Atlantic Hotel	37,50	30,7	28,0	21,1	31,3
n190_A	Deltaplein blok D	7,50	30,7	28,0	21,0	31,3
n47_A	Deltaplein blok E	7,50	30,7	28,0	21,1	31,3
n147_C	Deltaplein blok B	13,50	30,8	27,9	21,0	31,3
n57_B	Deltaplein blok F	10,50	30,7	28,0	21,1	31,3
n119_B	Deltaplein blok A	4,50	30,6	27,9	20,9	31,2
n84_C	Deltaplein blok F	13,50	30,6	27,9	21,0	31,2
n30_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	30,5	27,9	21,0	31,2
n170_D	Deltaplein blok C	16,50	30,6	27,8	20,8	31,1
n169_D	Deltaplein blok C	16,50	30,5	27,7	20,8	31,1
n198_A	Deltaplein blok D	7,50	30,4	27,7	20,8	31,0
n25_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	30,5	27,7	20,8	31,0
n108_D	Deltaplein blok G	16,50	30,4	27,7	20,7	31,0
n99_C	Deltaplein blok G	13,50	30,4	27,6	20,7	30,9
n182_A	Deltaplein blok D	7,50	30,3	27,6	20,7	30,9
n26_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	30,3	27,6	20,6	30,9
n106_A	Deltaplein blok G	7,50	30,2	27,4	20,5	30,7
n121_D	Deltaplein blok A	16,50	30,2	27,4	20,5	30,7
n106_B	Deltaplein blok G	10,50	30,2	27,4	20,5	30,7
n37_A	Deltaplein blok E	7,50	30,1	27,4	20,4	30,7
n122_C	Deltaplein blok A	13,50	30,1	27,3	20,4	30,6
n30_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	30,0	27,4	20,4	30,6
n84_B	Deltaplein blok F	10,50	30,0	27,3	20,4	30,6
n199_F	Deltaplein blok D	22,50	30,0	27,3	20,3	30,6
n81_C	Deltaplein blok F	13,50	30,0	27,3	20,4	30,6
n118_C	Deltaplein blok A	7,50	30,0	27,2	20,3	30,6
n16_B	Atlantic Hotel	34,50	29,9	27,2	20,3	30,5
n97_D	Deltaplein blok G	16,50	29,9	27,2	20,2	30,5
n119_C	Deltaplein blok A	7,50	29,9	27,1	20,2	30,5
n79_D	Deltaplein blok F	16,50	29,8	27,0	20,1	30,4
n201_E	Deltaplein blok D	19,50	29,7	26,9	20,0	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n200_D	Deltaplein blok D	16,50	29,6	26,9	20,0	30,2
n08_A	Atlantic Hotel	31,50	29,6	26,9	19,9	30,2
n119_F	Deltaplein blok A	16,50	29,6	26,9	19,9	30,2
n78_C	Deltaplein blok F	13,50	29,5	26,8	19,8	30,1
n199_C	Deltaplein blok D	13,50	29,4	26,8	19,8	30,0
n81_B	Deltaplein blok F	10,50	29,4	26,7	19,7	30,0
n57_A	Deltaplein blok F	7,50	29,3	26,7	19,7	29,9
n117a_B	Deltaplein blok A	22,50	29,3	26,6	19,7	29,9
n194_C	Deltaplein blok D	7,50	29,3	26,5	19,6	29,8
n184_C	Deltaplein blok D	13,50	29,2	26,5	19,6	29,8
n29_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	29,2	26,5	19,6	29,8
n84_A	Deltaplein blok F	7,50	29,1	26,4	19,5	29,7
n104_C	Deltaplein blok G	13,50	29,0	26,3	19,3	29,6
n107_D	Deltaplein blok G	16,50	29,0	26,2	19,3	29,6
n23_B	Deltaplein tpv blok D	4,50	29,0	26,3	19,3	29,6
n68_D	Deltaplein blok F	16,50	29,0	26,2	19,3	29,5
n100_C	Deltaplein blok G	13,50	28,9	26,2	19,2	29,5
n146_C	Deltaplein blok B	13,50	28,9	26,1	19,1	29,4
n117a_A	Deltaplein blok A	19,50	28,8	26,1	19,1	29,4
n147_B	Deltaplein blok B	10,50	28,8	26,0	19,1	29,4
n63_C	Deltaplein blok F	13,50	28,8	26,1	19,1	29,4
n96_D	Deltaplein blok G	16,50	28,8	26,0	19,1	29,4
n200_C	Deltaplein blok D	13,50	28,7	26,0	19,1	29,3
n153_D	Deltaplein blok B	16,50	28,8	26,0	19,0	29,3
n118a_B	Deltaplein blok A	22,50	28,6	25,9	19,0	29,2
n91_D	Deltaplein blok G	16,50	28,7	25,9	18,9	29,2
n105_A	Deltaplein blok G	7,50	28,6	25,8	18,9	29,1
n121_C	Deltaplein blok A	13,50	28,6	25,8	18,9	29,1
n188_C	Deltaplein blok D	13,50	28,5	25,8	18,9	29,1
n23_A	Deltaplein tpv blok D	1,50	28,5	25,8	18,9	29,1
n154_D	Deltaplein blok B	16,50	28,6	25,8	18,9	29,1
n86_D	Deltaplein blok F	16,50	28,5	25,8	18,9	29,1
n122_B	Deltaplein blok A	10,50	28,5	25,7	18,8	29,1
n80_C	Deltaplein blok F	13,50	28,4	25,7	18,8	29,0
n81_A	Deltaplein blok F	7,50	28,4	25,7	18,8	29,0
n109_D	Deltaplein blok G	16,50	28,4	25,6	18,6	28,9
n123_C	Deltaplein blok A	13,50	28,4	25,5	18,6	28,9
n82_D	Deltaplein blok F	16,50	28,2	25,5	18,6	28,8
n105_D	Deltaplein blok G	16,50	28,3	25,5	18,5	28,8
n152_D	Deltaplein blok B	16,50	28,2	25,4	18,5	28,7
n199_B	Deltaplein blok D	10,50	28,1	25,4	18,5	28,7
n118a_A	Deltaplein blok A	19,50	28,1	25,4	18,4	28,7
n171_D	Deltaplein blok C	16,50	28,1	25,3	18,4	28,7
n98_C	Deltaplein blok G	13,50	28,1	25,3	18,4	28,6
n85_D	Deltaplein blok F	16,50	28,0	25,3	18,3	28,6
n113_D	Deltaplein blok G	16,50	28,0	25,2	18,2	28,5
n54_D	Deltaplein blok F	16,50	27,8	25,0	18,0	28,3
n200_E	Deltaplein blok D	19,50	27,7	24,9	18,0	28,3
n166_F	Deltaplein blok C	22,50	27,7	24,8	17,9	28,2
n194_B	Deltaplein blok D	4,50	27,6	24,9	17,9	28,2
n82_C	Deltaplein blok F	13,50	27,5	24,9	17,9	28,1
n144_D	Deltaplein blok B	16,50	27,6	24,8	17,9	28,1
n76_C	Deltaplein blok F	13,50	27,6	24,7	17,8	28,1
n127_D	Deltaplein blok A	16,50	27,5	24,7	17,7	28,0
n142_B	Deltaplein blok B	10,50	27,4	24,6	17,7	28,0
n101_D	Deltaplein blok G	16,50	27,4	24,6	17,7	27,9
n105_C	Deltaplein blok G	13,50	27,4	24,6	17,6	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n121_B	Deltaplein blok A	10,50	27,3	24,5	17,6	27,8
n63_B	Deltaplein blok F	10,50	27,2	24,5	17,5	27,8
n188_B	Deltaplein blok D	10,50	27,1	24,4	17,5	27,7
n132_D	Deltaplein blok B	16,50	27,2	24,4	17,4	27,7
n86_C	Deltaplein blok F	13,50	27,1	24,4	17,4	27,7
n114_D	Deltaplein blok G	16,50	27,1	24,3	17,4	27,6
n15_C	Atlantic Hotel	37,50	27,1	24,3	17,3	27,6
n82_B	Deltaplein blok F	10,50	27,0	24,3	17,4	27,6
n80_B	Deltaplein blok F	10,50	27,0	24,3	17,4	27,6
n85_C	Deltaplein blok F	13,50	27,0	24,3	17,4	27,6
n40_D	Deltaplein blok E	16,50	27,0	24,3	17,3	27,6
n172_D	Deltaplein blok C	16,50	27,0	24,2	17,3	27,6
n145_C	Deltaplein blok B	13,50	27,0	24,2	17,2	27,5
n148_C	Deltaplein blok B	13,50	27,0	24,2	17,2	27,5
n185_B	Deltaplein blok D	10,50	26,8	24,1	17,1	27,4
n77_B	Deltaplein blok F	10,50	26,8	24,0	17,1	27,4
n199_A	Deltaplein blok D	7,50	26,7	24,0	17,1	27,3
n96_C	Deltaplein blok G	13,50	26,7	23,9	17,0	27,3
n146_B	Deltaplein blok B	10,50	26,7	23,8	16,9	27,2
n15_B	Atlantic Hotel	34,50	26,6	23,8	16,9	27,2
n123_B	Deltaplein blok A	10,50	26,6	23,8	16,8	27,1
n36_D	Deltaplein blok E	16,50	26,5	23,7	16,8	27,1
n168_D	Deltaplein blok C	16,50	26,5	23,7	16,8	27,0
n85_B	Deltaplein blok F	10,50	26,4	23,7	16,7	27,0
n86_B	Deltaplein blok F	10,50	26,3	23,6	16,7	26,9
n53_D	Deltaplein blok F	16,50	26,3	23,5	16,6	26,9
n151_F	Deltaplein blok B	22,50	26,2	23,5	16,5	26,8
n115_D	Deltaplein blok G	16,50	26,2	23,4	16,5	26,7
n164_D	Deltaplein blok C	16,50	26,2	23,3	16,4	26,7
n82_A	Deltaplein blok F	7,50	26,1	23,4	16,5	26,7
n99_B	Deltaplein blok G	10,50	26,2	23,4	16,4	26,7
n152_C	Deltaplein blok B	13,50	26,1	23,3	16,4	26,7
n167_E	Deltaplein blok C	19,50	26,1	23,3	16,4	26,6
n80_A	Deltaplein blok F	7,50	26,0	23,3	16,4	26,6
n97_C	Deltaplein blok G	13,50	26,1	23,2	16,3	26,6
n189_D	Deltaplein blok D	16,50	26,0	23,2	16,3	26,6
n76_B	Deltaplein blok F	10,50	26,0	23,2	16,3	26,5
n170_C	Deltaplein blok C	13,50	26,0	23,1	16,2	26,5
n116_D	Deltaplein blok G	16,50	25,9	23,1	16,2	26,5
n147_A	Deltaplein blok B	7,50	25,9	23,1	16,2	26,4
n152_E	Deltaplein blok B	19,50	25,9	23,1	16,1	26,4
n78_B	Deltaplein blok F	10,50	25,9	23,1	16,2	26,4
n188_A	Deltaplein blok D	7,50	25,8	23,1	16,2	26,4
n184_B	Deltaplein blok D	10,50	25,8	23,0	16,1	26,3
n100_B	Deltaplein blok G	10,50	25,7	22,9	15,9	26,2
n105_B	Deltaplein blok G	10,50	25,6	22,7	15,8	26,1
n108_C	Deltaplein blok G	13,50	25,4	22,6	15,7	26,0
n110_D	Deltaplein blok G	16,50	25,3	22,5	15,6	25,9
n11_C	Atlantic Hotel	37,50	25,3	22,6	15,6	25,8
n79_C	Deltaplein blok F	13,50	25,3	22,5	15,6	25,8
n85_A	Deltaplein blok F	7,50	25,2	22,5	15,6	25,8
n86_A	Deltaplein blok F	7,50	25,2	22,5	15,6	25,8
n16_A	Atlantic Hotel	31,50	25,1	22,4	15,5	25,7
n104_B	Deltaplein blok G	10,50	25,2	22,4	15,4	25,7
n146_A	Deltaplein blok B	7,50	25,2	22,3	15,4	25,7
n154_C	Deltaplein blok B	13,50	25,1	22,3	15,4	25,7
n151_E	Deltaplein blok B	19,50	25,0	22,2	15,3	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n11_B	Atlantic Hotel	34,50	24,8	22,1	15,2	25,4
n142_A	Deltaplein blok B	7,50	24,9	22,0	15,1	25,4
n91_C	Deltaplein blok G	13,50	24,9	22,0	15,1	25,4
n77_A	Deltaplein blok F	7,50	24,8	22,0	15,1	25,3
n169_C	Deltaplein blok C	13,50	24,8	22,0	15,0	25,3
n167_D	Deltaplein blok C	16,50	24,8	21,9	15,0	25,3
n163_D	Deltaplein blok C	16,50	24,8	21,9	15,0	25,3
n98_B	Deltaplein blok G	10,50	24,7	21,9	15,0	25,2
n194_A	Deltaplein blok D	1,50	24,7	21,9	15,0	25,2
n109_C	Deltaplein blok G	13,50	24,7	21,9	14,9	25,2
n78_A	Deltaplein blok F	7,50	24,6	21,9	14,9	25,2
n76_A	Deltaplein blok F	7,50	24,6	21,8	14,9	25,2
n145_B	Deltaplein blok B	10,50	24,6	21,8	14,8	25,1
n201_D	Deltaplein blok D	16,50	24,6	21,8	14,8	25,1
n148_B	Deltaplein blok B	10,50	24,6	21,7	14,8	25,1
n83_D	Deltaplein blok F	16,50	24,5	21,7	14,8	25,1
n165_D	Deltaplein blok C	16,50	24,6	21,7	14,7	25,0
n153_C	Deltaplein blok B	13,50	24,5	21,7	14,7	25,0
n152_B	Deltaplein blok B	10,50	24,4	21,6	14,7	25,0
n75_F	Deltaplein blok F	22,50	24,4	21,6	14,6	24,9
n166_D	Deltaplein blok C	16,50	24,4	21,6	14,6	24,9
n74_D	Deltaplein blok F	16,50	24,3	21,5	14,6	24,9
n52_D	Deltaplein blok F	16,50	24,3	21,5	14,6	24,8
n144_C	Deltaplein blok B	13,50	24,1	21,3	14,3	24,6
n164_C	Deltaplein blok C	13,50	24,1	21,3	14,3	24,6
n114_C	Deltaplein blok G	13,50	24,1	21,3	14,3	24,6
n36_C	Deltaplein blok E	13,50	24,1	21,2	14,3	24,6
n125_D	Deltaplein blok A	16,50	24,0	21,2	14,3	24,6
n99_A	Deltaplein blok G	7,50	24,0	21,2	14,3	24,6
n68_C	Deltaplein blok F	13,50	24,0	21,2	14,2	24,5
n97_B	Deltaplein blok G	10,50	24,0	21,2	14,2	24,5
n104_A	Deltaplein blok G	7,50	23,8	21,1	14,1	24,4
n162_D	Deltaplein blok C	16,50	23,8	21,0	14,1	24,4
n107_C	Deltaplein blok G	13,50	23,8	20,9	13,9	24,2
n54_C	Deltaplein blok F	13,50	23,7	20,8	13,9	24,2
n154_B	Deltaplein blok B	10,50	23,6	20,8	13,9	24,1
n100_A	Deltaplein blok G	7,50	23,6	20,8	13,8	24,1
n43_D	Deltaplein blok E	16,50	23,5	20,7	13,8	24,0
n55_D	Deltaplein blok F	16,50	23,5	20,7	13,8	24,0
n200_B	Deltaplein blok D	10,50	23,4	20,6	13,7	24,0
n183_D	Deltaplein blok D	16,50	23,4	20,6	13,6	23,9
n101_C	Deltaplein blok G	13,50	23,4	20,6	13,6	23,9
n113_C	Deltaplein blok G	13,50	23,4	20,6	13,6	23,9
n166_E	Deltaplein blok C	19,50	23,4	20,5	13,6	23,9
n171_C	Deltaplein blok C	13,50	23,4	20,6	13,6	23,9
n145_A	Deltaplein blok B	7,50	23,3	20,5	13,5	23,8
n170_B	Deltaplein blok C	10,50	23,3	20,4	13,5	23,8
n11_A	Atlantic Hotel	31,50	23,2	20,5	13,6	23,8
n148_A	Deltaplein blok B	7,50	23,2	20,4	13,4	23,7
n93_D	Deltaplein blok G	16,50	23,0	20,2	13,3	23,6
n94_D	Deltaplein blok G	16,50	23,1	20,2	13,2	23,5
n161_D	Deltaplein blok C	16,50	23,0	20,2	13,3	23,5
n132_C	Deltaplein blok B	13,50	23,0	20,2	13,2	23,5
n122_A	Deltaplein blok A	7,50	23,0	20,1	13,2	23,5
n95_D	Deltaplein blok G	16,50	22,9	20,0	13,1	23,4
n127_C	Deltaplein blok A	13,50	22,9	20,0	13,1	23,4
n36_B	Deltaplein blok E	10,50	22,8	19,9	13,0	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n115_C	Deltaplein blok G	13,50	22,6	19,8	12,9	23,2
n164_B	Deltaplein blok C	10,50	22,6	19,8	12,9	23,1
n163_C	Deltaplein blok C	13,50	22,6	19,7	12,8	23,1
n121_A	Deltaplein blok A	7,50	22,6	19,8	12,8	23,1
n108_B	Deltaplein blok G	10,50	22,6	19,7	12,8	23,1
n92_D	Deltaplein blok G	16,50	22,6	19,7	12,8	23,1
n98_A	Deltaplein blok G	7,50	22,6	19,7	12,8	23,1
n91_B	Deltaplein blok G	10,50	22,5	19,7	12,7	23,0
n56_D	Deltaplein blok F	16,50	22,5	19,6	12,7	23,0
n96_B	Deltaplein blok G	10,50	22,4	19,6	12,7	23,0
n165_C	Deltaplein blok C	13,50	22,5	19,6	12,6	22,9
n109_B	Deltaplein blok G	10,50	22,4	19,6	12,6	22,9
n123_A	Deltaplein blok A	7,50	22,4	19,5	12,6	22,9
n151_D	Deltaplein blok B	16,50	22,3	19,5	12,5	22,8
n89_D	Deltaplein blok G	16,50	22,3	19,5	12,6	22,8
n63_A	Deltaplein blok F	7,50	22,3	19,5	12,5	22,8
n185_A	Deltaplein blok D	7,50	22,3	19,4	12,5	22,8
n90_D	Deltaplein blok G	16,50	22,2	19,4	12,4	22,7
n97_A	Deltaplein blok G	7,50	22,2	19,4	12,4	22,7
n168_C	Deltaplein blok C	13,50	22,2	19,3	12,4	22,7
n172_C	Deltaplein blok C	13,50	22,1	19,3	12,3	22,6
n64_F	Deltaplein blok F	22,50	22,0	19,3	12,3	22,6
n110_C	Deltaplein blok G	13,50	22,0	19,2	12,3	22,5
n189_C	Deltaplein blok D	13,50	22,0	19,1	12,2	22,5
n154_A	Deltaplein blok B	7,50	21,9	19,1	12,2	22,5
n167_F	Deltaplein blok C	22,50	21,9	19,1	12,2	22,4
n69_F	Deltaplein blok F	22,50	22,0	19,1	12,1	22,4
n144_B	Deltaplein blok B	10,50	21,9	19,1	12,1	22,4
n53_C	Deltaplein blok F	13,50	21,9	19,0	12,1	22,4
n69_E	Deltaplein blok F	19,50	21,9	19,0	12,1	22,4
n116_C	Deltaplein blok G	13,50	21,9	19,0	12,1	22,4
n169_B	Deltaplein blok C	10,50	21,8	19,0	12,0	22,3
n153_B	Deltaplein blok B	10,50	21,8	18,9	12,0	22,3
n114_B	Deltaplein blok G	10,50	21,8	18,9	12,0	22,3
n29_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	21,7	18,9	12,0	22,3
n170_A	Deltaplein blok C	7,50	21,7	18,9	11,9	22,2
n09_C	Atlantic Hotel	37,50	21,7	18,8	11,9	22,2
n166_C	Deltaplein blok C	13,50	21,6	18,7	11,8	22,1
n164_A	Deltaplein blok C	7,50	21,5	18,7	11,8	22,1
n167_C	Deltaplein blok C	13,50	21,5	18,7	11,7	22,0
n68_B	Deltaplein blok F	10,50	21,5	18,7	11,8	22,0
n40_C	Deltaplein blok E	13,50	21,5	18,6	11,7	22,0
n54_B	Deltaplein blok F	10,50	21,3	18,5	11,5	21,8
n36_A	Deltaplein blok E	7,50	21,3	18,5	11,5	21,8
n79_B	Deltaplein blok F	10,50	21,3	18,4	11,5	21,8
n107_B	Deltaplein blok G	10,50	21,3	18,4	11,5	21,8
n108_A	Deltaplein blok G	7,50	21,2	18,4	11,5	21,8
n17a_E	Atlantic Hotel	37,50	21,1	18,3	11,4	21,6
n201_C	Deltaplein blok D	13,50	21,1	18,2	11,3	21,6
n94_C	Deltaplein blok G	13,50	21,1	18,2	11,2	21,5
n109_A	Deltaplein blok G	7,50	21,0	18,2	11,2	21,5
n75_E	Deltaplein blok F	19,50	21,0	18,1	11,2	21,5
n184_A	Deltaplein blok D	7,50	20,9	18,1	11,1	21,4
n95_C	Deltaplein blok G	13,50	20,9	18,0	11,1	21,4
n91_A	Deltaplein blok G	7,50	20,9	18,0	11,1	21,4
n171_B	Deltaplein blok C	10,50	20,8	18,0	11,1	21,3
n52_C	Deltaplein blok F	13,50	20,8	18,0	11,0	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n165_B	Deltaplein blok C	10,50	20,8	17,9	11,0	21,3
n163_B	Deltaplein blok C	10,50	20,7	17,8	10,9	21,2
n96_A	Deltaplein blok G	7,50	20,7	17,8	10,9	21,2
n112_D	Deltaplein blok G	16,50	20,6	17,8	10,8	21,1
n151_C	Deltaplein blok B	13,50	20,6	17,7	10,8	21,1
n101_B	Deltaplein blok G	10,50	20,5	17,7	10,8	21,1
n113_B	Deltaplein blok G	10,50	20,5	17,7	10,7	21,0
n127_B	Deltaplein blok A	10,50	20,5	17,6	10,7	21,0
n132_B	Deltaplein blok B	10,50	20,4	17,6	10,6	20,9
n65_F	Deltaplein blok F	22,50	20,3	17,6	10,7	20,9
n183_C	Deltaplein blok D	13,50	20,4	17,5	10,6	20,9
n143_D	Deltaplein blok B	16,50	20,4	17,5	10,5	20,8
n152_A	Deltaplein blok B	7,50	20,3	17,5	10,5	20,8
n144_A	Deltaplein blok B	7,50	20,3	17,4	10,5	20,8
n114_A	Deltaplein blok G	7,50	20,3	17,4	10,5	20,8
n92_C	Deltaplein blok G	13,50	20,3	17,4	10,4	20,7
n68_A	Deltaplein blok F	7,50	20,2	17,4	10,4	20,7
n56_C	Deltaplein blok F	13,50	20,2	17,3	10,4	20,7
n169_A	Deltaplein blok C	7,50	20,1	17,3	10,4	20,7
n115_B	Deltaplein blok G	10,50	20,1	17,3	10,4	20,7
n107_A	Deltaplein blok G	7,50	20,1	17,3	10,4	20,6
n166_B	Deltaplein blok C	10,50	20,0	17,2	10,3	20,6
n69_D	Deltaplein blok F	16,50	20,1	17,2	10,2	20,6
n200_A	Deltaplein blok D	7,50	20,0	17,2	10,3	20,5
n64_E	Deltaplein blok F	19,50	19,9	17,2	10,3	20,5
n153_A	Deltaplein blok B	7,50	19,9	17,1	10,2	20,5
n53_B	Deltaplein blok F	10,50	19,9	17,1	10,1	20,4
n54_A	Deltaplein blok F	7,50	19,9	17,1	10,1	20,4
n89_C	Deltaplein blok G	13,50	19,9	17,1	10,1	20,4
n110_B	Deltaplein blok G	10,50	19,9	17,0	10,1	20,4
n74_C	Deltaplein blok F	13,50	19,9	17,0	10,1	20,4
n90_C	Deltaplein blok G	13,50	19,8	16,9	9,9	20,2
n125_C	Deltaplein blok A	13,50	19,7	16,9	9,9	20,2
n168_B	Deltaplein blok C	10,50	19,7	16,8	9,9	20,2
n162_C	Deltaplein blok C	13,50	19,7	16,8	9,9	20,2
n79_A	Deltaplein blok F	7,50	19,6	16,8	9,8	20,1
n161_C	Deltaplein blok C	13,50	19,5	16,6	9,7	20,0
n165_A	Deltaplein blok C	7,50	19,4	16,6	9,7	20,0
n116_B	Deltaplein blok G	10,50	19,4	16,6	9,7	19,9
n189_B	Deltaplein blok D	10,50	19,4	16,6	9,6	19,9
n75_D	Deltaplein blok F	16,50	19,4	16,5	9,6	19,9
n143_C	Deltaplein blok B	13,50	19,4	16,5	9,6	19,9
n43_C	Deltaplein blok E	13,50	19,3	16,5	9,5	19,8
n172_B	Deltaplein blok C	10,50	19,3	16,5	9,5	19,8
n167_B	Deltaplein blok C	10,50	19,3	16,4	9,5	19,8
n127_A	Deltaplein blok A	7,50	19,2	16,4	9,5	19,7
n65_E	Deltaplein blok F	19,50	19,2	16,4	9,5	19,7
n163_A	Deltaplein blok C	7,50	19,2	16,3	9,4	19,7
n52_B	Deltaplein blok F	10,50	19,2	16,3	9,4	19,7
n171_A	Deltaplein blok C	7,50	19,1	16,3	9,4	19,6
n151_B	Deltaplein blok B	10,50	19,1	16,3	9,3	19,6
n94_B	Deltaplein blok G	10,50	19,1	16,2	9,3	19,6
n55_C	Deltaplein blok F	13,50	19,1	16,3	9,3	19,6
n201_B	Deltaplein blok D	10,50	19,0	16,2	9,2	19,5
n42_F	Deltaplein blok E	22,50	18,9	16,2	9,3	19,5
n95_B	Deltaplein blok G	10,50	19,0	16,1	9,1	19,4
n83_C	Deltaplein blok F	13,50	18,9	16,1	9,1	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n113_A	Deltaplein blok G	7,50	18,9	16,1	9,1	19,4
n166_A	Deltaplein blok C	7,50	18,8	16,0	9,1	19,4
n48_B	Deltaplein blok E	22,50	18,7	16,0	9,1	19,3
n115_A	Deltaplein blok G	7,50	18,7	15,9	8,9	19,2
n132_A	Deltaplein blok B	7,50	18,6	15,8	8,8	19,1
n101_A	Deltaplein blok G	7,50	18,6	15,7	8,8	19,1
n110_A	Deltaplein blok G	7,50	18,5	15,7	8,8	19,1
n93_C	Deltaplein blok G	13,50	18,5	15,6	8,7	19,0
n53_A	Deltaplein blok F	7,50	18,5	15,6	8,7	19,0
n40_B	Deltaplein blok E	10,50	18,4	15,5	8,6	18,9
n143_B	Deltaplein blok B	10,50	18,3	15,4	8,5	18,8
n17a_B	Atlantic Hotel	28,50	18,2	15,4	8,4	18,7
n168_A	Deltaplein blok C	7,50	18,1	15,3	8,3	18,6
n69_C	Deltaplein blok F	13,50	18,1	15,2	8,3	18,6
n116_A	Deltaplein blok G	7,50	18,1	15,2	8,3	18,6
n17a_D	Atlantic Hotel	34,50	18,0	15,2	8,3	18,5
n89_B	Deltaplein blok G	10,50	18,0	15,1	8,2	18,5
n56_B	Deltaplein blok F	10,50	18,0	15,1	8,2	18,5
n151_A	Deltaplein blok B	7,50	18,0	15,1	8,2	18,5
n17a_C	Atlantic Hotel	31,50	17,9	15,1	8,2	18,5
n92_B	Deltaplein blok G	10,50	17,9	15,0	8,1	18,4
n52_A	Deltaplein blok F	7,50	17,8	15,0	8,0	18,3
n201_A	Deltaplein blok D	7,50	17,8	15,0	8,0	18,3
n183_B	Deltaplein blok D	10,50	17,8	14,9	7,9	18,2
n90_B	Deltaplein blok G	10,50	17,7	14,8	7,9	18,2
n167_A	Deltaplein blok C	7,50	17,7	14,8	7,9	18,2
n125_B	Deltaplein blok A	10,50	17,6	14,8	7,9	18,1
n09_B	Atlantic Hotel	34,50	17,6	14,7	7,8	18,1
n172_A	Deltaplein blok C	7,50	17,5	14,7	7,7	18,0
n189_A	Deltaplein blok D	7,50	17,5	14,7	7,7	18,0
n75_C	Deltaplein blok F	13,50	17,5	14,6	7,6	17,9
n94_A	Deltaplein blok G	7,50	17,4	14,6	7,6	17,9
n162_B	Deltaplein blok C	10,50	17,3	14,5	7,5	17,8
n95_A	Deltaplein blok G	7,50	17,3	14,4	7,5	17,8
n161_B	Deltaplein blok C	10,50	17,2	14,4	7,4	17,7
n17a_A	Atlantic Hotel	25,50	17,2	14,4	7,5	17,7
n143_A	Deltaplein blok B	7,50	17,2	14,3	7,4	17,7
n74_B	Deltaplein blok F	10,50	17,1	14,2	7,3	17,6
n18b_A	Atlantic Hotel	37,50	17,1	14,2	7,2	17,5
n173_D	Deltaplein blok C	16,50	17,0	14,1	7,2	17,5
n43_B	Deltaplein blok E	10,50	16,9	14,0	7,1	17,4
n112_C	Deltaplein blok G	13,50	16,8	13,9	7,0	17,3
n92_A	Deltaplein blok G	7,50	16,8	13,9	7,0	17,3
n55_B	Deltaplein blok F	10,50	16,7	13,8	6,9	17,2
n09_A	Atlantic Hotel	31,50	16,6	13,8	6,9	17,1
n89_A	Deltaplein blok G	7,50	16,6	13,7	6,8	17,1
n56_A	Deltaplein blok F	7,50	16,6	13,7	6,7	17,1
n40_A	Deltaplein blok E	7,50	16,5	13,7	6,8	17,0
n125_A	Deltaplein blok A	7,50	16,3	13,5	6,6	16,8
n18a_F	Atlantic Hotel	22,50	16,2	13,3	6,4	16,7
n183_A	Deltaplein blok D	7,50	16,1	13,3	6,3	16,6
n90_A	Deltaplein blok G	7,50	16,2	13,3	6,3	16,6
n93_B	Deltaplein blok G	10,50	16,0	13,1	6,2	16,5
n162_A	Deltaplein blok C	7,50	15,9	13,1	6,2	16,5
n65_D	Deltaplein blok F	16,50	15,9	13,1	6,2	16,4
n69_B	Deltaplein blok F	10,50	15,9	13,0	6,0	16,3
n83_B	Deltaplein blok F	10,50	15,8	12,9	6,0	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n173_C	Deltaplein blok C	13,50	15,7	12,8	5,9	16,2
n161_A	Deltaplein blok C	7,50	15,6	12,8	5,8	16,1
n111_D	Deltaplein blok G	16,50	15,6	12,7	5,8	16,1
n43_A	Deltaplein blok E	7,50	15,5	12,6	5,7	16,0
n75_B	Deltaplein blok F	10,50	15,5	12,6	5,6	15,9
n55_A	Deltaplein blok F	7,50	15,4	12,5	5,6	15,9
n74_A	Deltaplein blok F	7,50	15,3	12,4	5,5	15,8
n17_F	Atlantic Hotel	22,50	15,1	12,3	5,3	15,6
n65_C	Deltaplein blok F	13,50	15,0	12,3	5,4	15,6
n42_E	Deltaplein blok E	19,50	14,9	12,2	5,3	15,5
n50_F	Deltaplein blok F	16,50	14,9	12,2	5,3	15,5
n50_E	Deltaplein blok F	13,50	14,8	12,2	5,2	15,5
n18a_E	Atlantic Hotel	19,50	14,9	12,1	5,1	15,4
n50_D	Deltaplein blok F	10,50	14,7	12,0	5,1	15,3
n69_A	Deltaplein blok F	7,50	14,8	11,9	5,0	15,3
n51_F	Deltaplein blok F	16,50	14,7	12,0	5,1	15,3
n51_E	Deltaplein blok F	13,50	14,6	12,0	5,0	15,2
n65_B	Deltaplein blok F	10,50	14,6	11,9	4,9	15,2
n28_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	14,6	11,9	4,9	15,2
n72_F	Deltaplein blok F	16,50	14,5	11,9	4,9	15,1
n72_E	Deltaplein blok F	13,50	14,5	11,8	4,9	15,1
n51_D	Deltaplein blok F	10,50	14,5	11,8	4,9	15,1
n173_B	Deltaplein blok C	10,50	14,5	11,7	4,8	15,1
n72_D	Deltaplein blok F	10,50	14,3	11,7	4,7	15,0
n83_A	Deltaplein blok F	7,50	14,4	11,6	4,6	14,9
n73_F	Deltaplein blok F	16,50	14,3	11,6	4,7	14,9
n73_E	Deltaplein blok F	13,50	14,3	11,6	4,7	14,9
n93_A	Deltaplein blok G	7,50	14,3	11,5	4,6	14,9
n65_A	Deltaplein blok F	7,50	14,2	11,5	4,6	14,8
n87_F	Deltaplein blok G	16,50	14,2	11,5	4,6	14,8
n18_F	Atlantic Hotel	16,50	14,3	11,4	4,5	14,8
n87_E	Deltaplein blok G	13,50	14,2	11,5	4,6	14,8
n18a_D	Atlantic Hotel	16,50	14,2	11,3	4,4	14,7
n50_C	Deltaplein blok F	7,50	14,1	11,4	4,5	14,7
n73_D	Deltaplein blok F	10,50	14,1	11,4	4,5	14,7
n17_E	Atlantic Hotel	19,50	14,2	11,3	4,4	14,7
n88_F	Deltaplein blok G	16,50	14,1	11,4	4,4	14,7
n88_E	Deltaplein blok G	13,50	14,0	11,3	4,4	14,6
n87_D	Deltaplein blok G	10,50	14,0	11,3	4,4	14,6
n112_B	Deltaplein blok G	10,50	14,1	11,2	4,2	14,6
n51_C	Deltaplein blok F	7,50	13,9	11,2	4,3	14,5
n75_A	Deltaplein blok F	7,50	14,0	11,1	4,2	14,5
n88_D	Deltaplein blok G	10,50	13,8	11,1	4,2	14,4
n72_C	Deltaplein blok F	7,50	13,8	11,1	4,1	14,4
n103_F	Deltaplein blok G	16,50	13,7	11,1	4,1	14,3
n103_E	Deltaplein blok G	13,50	13,7	11,0	4,1	14,3
n73_C	Deltaplein blok F	7,50	13,5	10,8	3,9	14,1
n18_E	Atlantic Hotel	13,50	13,6	10,7	3,8	14,1
n103_D	Deltaplein blok G	10,50	13,5	10,8	3,9	14,1
n17_D	Atlantic Hotel	16,50	13,5	10,7	3,7	14,0
n173_A	Deltaplein blok C	7,50	13,5	10,7	3,7	14,0
n87_C	Deltaplein blok G	7,50	13,4	10,7	3,8	14,0
n18a_C	Atlantic Hotel	13,50	13,5	10,6	3,7	14,0
n111_C	Deltaplein blok G	13,50	13,4	10,5	3,6	13,9
n88_C	Deltaplein blok G	7,50	13,3	10,6	3,6	13,8
n48_A	Deltaplein blok E	19,50	13,1	10,4	3,5	13,7
n103_C	Deltaplein blok G	7,50	12,9	10,2	3,3	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n64_D	Deltaplein blok F	16,50	12,8	10,0	3,0	13,3
n18_D	Atlantic Hotel	10,50	12,6	9,8	2,9	13,1
n17_C	Atlantic Hotel	13,50	12,6	9,8	2,8	13,1
n18a_B	Atlantic Hotel	10,50	12,6	9,7	2,8	13,1
n112_A	Deltaplein blok G	7,50	12,5	9,5	2,6	12,9
n111_B	Deltaplein blok G	10,50	11,8	9,0	2,0	12,3
n18_C	Atlantic Hotel	7,50	11,7	8,9	2,0	12,2
n17_B	Atlantic Hotel	10,50	11,7	8,9	1,9	12,2
n18a_A	Atlantic Hotel	7,50	11,7	8,8	1,9	12,2
n18_B	Atlantic Hotel	4,50	10,8	8,0	1,0	11,3
n111_A	Deltaplein blok G	7,50	10,5	7,7	0,7	11,0
n64_C	Deltaplein blok F	13,50	9,5	6,7	-0,3	10,0
n41_D	Deltaplein blok E	16,50	8,4	5,6	-1,3	9,0
n42_D	Deltaplein blok E	16,50	8,4	5,6	-1,4	8,9
n38_D	Deltaplein blok E	16,50	7,4	4,6	-2,3	8,0
n64_B	Deltaplein blok F	10,50	7,3	4,4	-2,6	7,8
n64_A	Deltaplein blok F	7,50	6,7	3,8	-3,1	7,2
n10_C	Atlantic Hotel	37,50	6,2	3,4	-3,5	6,8
n152_F	Deltaplein blok B	22,50	6,3	3,3	-3,6	6,8
n10_B	Atlantic Hotel	34,50	6,1	3,3	-3,7	6,6
n10_A	Atlantic Hotel	31,50	5,6	2,8	-4,1	6,2
n45_D	Deltaplein blok E	16,50	5,6	2,8	-4,2	6,1
n44_D	Deltaplein blok E	16,50	5,1	2,4	-4,6	5,7
n102_F	Deltaplein blok G	16,50	4,8	2,1	-4,9	5,4
n39_D	Deltaplein blok E	16,50	4,6	1,8	-5,1	5,1
n38_C	Deltaplein blok E	13,50	3,9	1,1	-5,9	4,4
n124_D	Deltaplein blok A	16,50	3,8	1,1	-5,9	4,4
n41_C	Deltaplein blok E	13,50	3,9	1,0	-5,9	4,4
n42_C	Deltaplein blok E	13,50	3,5	0,6	-6,3	4,0
n126_D	Deltaplein blok A	16,50	3,1	0,3	-6,7	3,6
n45_C	Deltaplein blok E	13,50	1,8	-1,1	-8,0	2,3
n38_B	Deltaplein blok E	10,50	1,6	-1,3	-8,2	2,1
n44_C	Deltaplein blok E	13,50	1,5	-1,4	-8,3	2,0
n41_B	Deltaplein blok E	10,50	1,2	-1,7	-8,6	1,7
n124_C	Deltaplein blok A	13,50	1,1	-1,7	-8,6	1,7
n39_C	Deltaplein blok E	13,50	1,1	-1,7	-8,7	1,6
n42_B	Deltaplein blok E	10,50	1,0	-1,9	-8,8	1,5
n06_C	Atlantic Hotel	13,50	0,9	-1,9	-8,9	1,4
n06_B	Atlantic Hotel	10,50	0,4	-2,4	-9,3	1,0
n07_B	Atlantic Hotel	10,50	0,0	-2,8	-9,7	0,6
n07_C	Atlantic Hotel	13,50	-0,1	-2,9	-9,8	0,4
n06_D	Atlantic Hotel	16,50	-0,2	-3,0	-10,0	0,3
n38_A	Deltaplein blok E	7,50	-0,2	-3,0	-10,0	0,3
n45_B	Deltaplein blok E	10,50	-0,7	-3,5	-10,5	-0,2
n126_C	Deltaplein blok A	13,50	-0,8	-3,6	-10,5	-0,2
n41_A	Deltaplein blok E	7,50	-0,8	-3,6	-10,6	-0,3
n42_A	Deltaplein blok E	7,50	-0,8	-3,6	-10,6	-0,3
n44_B	Deltaplein blok E	10,50	-1,0	-3,8	-10,7	-0,5
n39_B	Deltaplein blok E	10,50	-1,6	-4,4	-11,3	-1,1
n07_D	Atlantic Hotel	16,50	-2,0	-4,8	-11,7	-1,5
n45_A	Deltaplein blok E	7,50	-2,1	-4,9	-11,8	-1,5
n102_E	Deltaplein blok G	13,50	-2,1	-4,9	-11,8	-1,6
n06_E	Atlantic Hotel	19,50	-2,4	-5,3	-12,2	-1,9
n124_B	Deltaplein blok A	10,50	-2,5	-5,4	-12,3	-2,0
n44_A	Deltaplein blok E	7,50	-2,7	-5,6	-12,5	-2,2
n39_A	Deltaplein blok E	7,50	-3,6	-6,5	-13,4	-3,1
n126_B	Deltaplein blok A	10,50	-4,0	-6,8	-13,8	-3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n124_A	Deltaplein blok A	7,50	-4,7	-7,5	-14,4	-4,1
n126_A	Deltaplein blok A	7,50	-5,4	-8,2	-15,2	-4,9
n07_E	Atlantic Hotel	19,50	-5,5	-8,3	-15,3	-5,0
n102_D	Deltaplein blok G	10,50	-5,7	-8,5	-15,5	-5,2
n06_F	Atlantic Hotel	22,50	-6,8	-9,7	-16,6	-6,3
n102_C	Deltaplein blok G	7,50	-8,0	-10,8	-17,7	-7,4
n07_F	Atlantic Hotel	22,50	-12,5	-15,3	-22,2	-12,0
n04_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--	--
n04_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--	--
n04_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n04_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n04_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n04a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n04a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n04a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n04b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n05_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--	--
n05_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--	--
n05_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n05a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n05b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n06_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n06a_A	Atlantic Hotel	25,50	--	--	--	--
n06a_B	Atlantic Hotel	28,50	--	--	--	--
n06a_C	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n06a_D	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--	--
n06a_E	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n07_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n07a_A	Atlantic Hotel	25,50	--	--	--	--
n07a_B	Atlantic Hotel	28,50	--	--	--	--
n07a_C	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n07a_D	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--	--
n07a_E	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n102_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n102_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n103_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n103_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n128_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n128_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--
n128_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n128_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n128_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n128_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n129_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n129_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n129_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n129_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n129_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n129_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n15_A	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n17_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n27_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	--	--	--	--
n27_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	--	--	--	--
n28_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	--	--	--	--
n50_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n50_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n50a_A	Deltaplein blok F	19,50	--	--	--	--
n50a_B	Deltaplein blok F	22,50	--	--	--	--
n51_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n51_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n72_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n72_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n73_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n73_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n87_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n87_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n88_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n88_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n24_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	51,2	53,6	-2,4
n24_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	50,8	53,2	-2,4
n137_B	Deltaplein blok B	4,50	50,6	53,0	-2,4
n137_C	Deltaplein blok B	7,50	50,6	53,1	-2,5
n136_A	Deltaplein blok B	7,50	50,5	52,9	-2,4
n137_D	Deltaplein blok B	10,50	50,4	52,9	-2,5
n136_B	Deltaplein blok B	10,50	50,3	52,8	-2,5
n137_E	Deltaplein blok B	13,50	50,2	52,7	-2,5
n136_C	Deltaplein blok B	13,50	50,1	52,5	-2,5
n137_A	Deltaplein blok B	1,50	50,0	52,4	-2,4
n137_F	Deltaplein blok B	16,50	49,9	52,4	-2,5
n136_D	Deltaplein blok B	16,50	49,7	52,2	-2,5
n135_B	Deltaplein blok B	10,50	49,3	51,7	-2,5
n135_C	Deltaplein blok B	13,50	49,1	51,6	-2,5
n135_D	Deltaplein blok B	16,50	48,8	51,2	-2,4
n135_A	Deltaplein blok B	7,50	48,2	50,8	-2,6
n138_E	Deltaplein blok B	13,50	47,8	50,4	-2,6
n138_F	Deltaplein blok B	16,50	47,8	50,4	-2,5
n138_C	Deltaplein blok B	7,50	47,7	50,3	-2,7
n138_D	Deltaplein blok B	10,50	47,6	50,3	-2,7
n138_B	Deltaplein blok B	4,50	47,6	50,2	-2,6
n138_A	Deltaplein blok B	1,50	46,1	48,7	-2,6
n175_D	Deltaplein blok C	16,50	45,8	48,3	-2,6
n176_D	Deltaplein blok C	16,50	45,7	47,9	-2,2
n175_C	Deltaplein blok C	13,50	45,5	48,1	-2,7
n139_D	Deltaplein blok B	16,50	45,4	48,1	-2,7
n20a_F	Atlantic Hotel	22,50	45,2	47,8	-2,6
n139_C	Deltaplein blok B	13,50	45,2	48,0	-2,8
n140_D	Deltaplein blok B	16,50	45,1	47,4	-2,3
n176_C	Deltaplein blok C	13,50	45,1	47,5	-2,4
n20a_E	Atlantic Hotel	19,50	45,1	47,8	-2,7
n175_B	Deltaplein blok C	10,50	45,1	47,9	-2,9
n20a_D	Atlantic Hotel	16,50	44,9	47,6	-2,7
n156_F	Deltaplein blok C	16,50	44,9	47,3	-2,4
n20_F	Atlantic Hotel	16,50	44,8	47,4	-2,6
n139_B	Deltaplein blok B	10,50	44,7	47,7	-3,0
n20a_C	Atlantic Hotel	13,50	44,7	47,4	-2,7
n134_B	Deltaplein blok B	10,50	44,6	47,1	-2,5
n20b_A	Atlantic Hotel	37,50	44,6	47,0	-2,4
n20_E	Atlantic Hotel	13,50	44,6	47,2	-2,6
n140_C	Deltaplein blok B	13,50	44,5	47,0	-2,5
n139_A	Deltaplein blok B	7,50	44,5	47,4	-3,0
n134_C	Deltaplein blok B	13,50	44,5	47,0	-2,5
n156_E	Deltaplein blok C	13,50	44,4	46,9	-2,5
n176_B	Deltaplein blok C	10,50	44,4	47,1	-2,7
n20a_B	Atlantic Hotel	10,50	44,2	47,0	-2,7
n174_C	Deltaplein blok C	13,50	44,2	47,1	-2,9
n174_D	Deltaplein blok C	16,50	44,2	47,1	-2,9
n174_B	Deltaplein blok C	10,50	44,2	47,1	-2,9
n20_D	Atlantic Hotel	10,50	44,2	46,9	-2,7
n176_A	Deltaplein blok C	7,50	44,2	46,9	-2,7
n13_E	Atlantic Hotel	13,50	44,1	46,8	-2,7
n13_F	Atlantic Hotel	16,50	44,1	46,8	-2,7
n13_D	Atlantic Hotel	10,50	44,0	46,7	-2,7
n157a_B	Deltaplein blok C	22,50	44,0	46,1	-2,1
n13a_C	Atlantic Hotel	13,50	44,0	46,7	-2,7
n13a_D	Atlantic Hotel	16,50	44,0	46,8	-2,8

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n13a_E	Atlantic Hotel	19,50	44,0	46,6	-2,7
n156_D	Deltaplein blok C	10,50	43,9	46,6	-2,7
n20_C	Atlantic Hotel	7,50	43,9	46,6	-2,6
n13a_F	Atlantic Hotel	22,50	43,9	46,6	-2,7
n175_A	Deltaplein blok C	7,50	43,9	46,9	-3,0
n20a_A	Atlantic Hotel	7,50	43,9	46,5	-2,6
n13a_B	Atlantic Hotel	10,50	43,9	46,6	-2,7
n157a_A	Deltaplein blok C	19,50	43,9	45,9	-2,1
n156_C	Deltaplein blok C	7,50	43,9	46,5	-2,7
n13_C	Atlantic Hotel	7,50	43,8	46,5	-2,7
n134_D	Deltaplein blok B	16,50	43,7	46,1	-2,3
n13b_A	Atlantic Hotel	37,50	43,7	46,2	-2,5
n157_F	Deltaplein blok C	16,50	43,7	45,8	-2,1
n13a_A	Atlantic Hotel	7,50	43,7	46,3	-2,7
n140_B	Deltaplein blok B	10,50	43,6	46,4	-2,9
n157_E	Deltaplein blok C	13,50	43,5	45,6	-2,0
n20_B	Atlantic Hotel	4,50	43,4	46,1	-2,7
n158a_B	Deltaplein blok C	22,50	43,4	45,4	-2,0
n13_B	Atlantic Hotel	4,50	43,4	46,0	-2,7
n157_D	Deltaplein blok C	10,50	43,3	45,4	-2,1
n156_B	Deltaplein blok C	4,50	43,3	45,9	-2,6
n158a_A	Deltaplein blok C	19,50	43,3	45,2	-2,0
n157_C	Deltaplein blok C	7,50	43,2	45,2	-2,1
n140_A	Deltaplein blok B	7,50	43,1	46,1	-3,0
n19a_E	Atlantic Hotel	19,50	43,1	45,5	-2,4
n19a_D	Atlantic Hotel	16,50	43,1	45,6	-2,5
n19a_C	Atlantic Hotel	13,50	43,0	45,4	-2,4
n19_F	Atlantic Hotel	16,50	43,0	45,6	-2,6
n19_E	Atlantic Hotel	13,50	43,0	45,4	-2,5
n19a_F	Atlantic Hotel	22,50	42,8	45,4	-2,5
n19a_B	Atlantic Hotel	10,50	42,8	45,2	-2,4
n158_F	Deltaplein blok C	16,50	42,7	44,8	-2,1
n19_D	Atlantic Hotel	10,50	42,7	45,2	-2,5
n19b_A	Atlantic Hotel	37,50	42,6	44,8	-2,3
n157_B	Deltaplein blok C	4,50	42,5	44,5	-2,0
n12a_F	Atlantic Hotel	22,50	42,4	44,6	-2,2
n19a_A	Atlantic Hotel	7,50	42,4	44,8	-2,4
n174_A	Deltaplein blok C	7,50	42,4	45,5	-3,2
n01a_F	Atlantic Hotel	22,50	42,4	44,6	-2,3
n12a_E	Atlantic Hotel	19,50	42,3	44,6	-2,3
n14b_A	Atlantic Hotel	37,50	42,3	44,8	-2,5
n19_C	Atlantic Hotel	7,50	42,3	44,7	-2,4
n01a_E	Atlantic Hotel	19,50	42,3	44,6	-2,3
n12a_D	Atlantic Hotel	16,50	42,2	44,5	-2,2
n12_F	Atlantic Hotel	16,50	42,2	44,5	-2,3
n01_F	Atlantic Hotel	16,50	42,1	44,4	-2,3
n01a_D	Atlantic Hotel	16,50	42,1	44,4	-2,3
n12_E	Atlantic Hotel	13,50	42,0	44,3	-2,3
n14a_F	Atlantic Hotel	22,50	42,0	44,6	-2,6
n12a_C	Atlantic Hotel	13,50	42,0	44,3	-2,3
n14a_E	Atlantic Hotel	19,50	42,0	44,7	-2,7
n01_E	Atlantic Hotel	13,50	41,9	44,2	-2,3
n01a_C	Atlantic Hotel	13,50	41,9	44,2	-2,3
n179_F	Deltaplein blok D	16,50	41,9	43,7	-1,8
n14a_D	Atlantic Hotel	16,50	41,8	44,6	-2,7
n156_A	Deltaplein blok C	1,50	41,8	44,4	-2,7
n20_A	Atlantic Hotel	1,50	41,7	44,5	-2,9

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n158_E	Deltaplein blok C	13,50	41,7	43,9	-2,3
n12_D	Atlantic Hotel	10,50	41,7	43,9	-2,2
n12a_B	Atlantic Hotel	10,50	41,6	43,9	-2,2
n01_D	Atlantic Hotel	10,50	41,6	43,8	-2,2
n01_C	Atlantic Hotel	7,50	41,6	43,9	-2,3
n14_F	Atlantic Hotel	16,50	41,6	44,4	-2,8
n01a_B	Atlantic Hotel	10,50	41,6	43,8	-2,2
n03b_A	Atlantic Hotel	37,50	41,6	43,4	-1,8
n01a_A	Atlantic Hotel	7,50	41,6	43,8	-2,3
n13_A	Atlantic Hotel	1,50	41,6	44,4	-2,9
n192a_B	Deltaplein blok D	22,50	41,5	43,3	-1,8
n149_E	Deltaplein blok B	19,50	41,5	43,0	-1,5
n14a_C	Atlantic Hotel	13,50	41,4	44,2	-2,8
n157_A	Deltaplein blok C	1,50	41,4	43,4	-2,0
n193a_B	Deltaplein blok D	22,50	41,3	43,0	-1,7
n14_E	Atlantic Hotel	13,50	41,2	44,1	-2,8
n19_B	Atlantic Hotel	4,50	41,2	43,7	-2,5
n03a_F	Atlantic Hotel	22,50	41,1	43,1	-1,9
n192a_A	Deltaplein blok D	19,50	41,1	42,7	-1,6
n141_D	Deltaplein blok B	16,50	41,1	41,5	-0,4
n01b_A	Atlantic Hotel	37,50	41,1	43,1	-2,0
n02b_A	Atlantic Hotel	37,50	41,1	43,1	-2,0
n159_E	Deltaplein blok C	19,50	41,1	42,1	-1,1
n03a_E	Atlantic Hotel	19,50	41,1	43,0	-1,9
n149_F	Deltaplein blok B	22,50	41,0	42,9	-1,9
n12b_A	Atlantic Hotel	37,50	41,0	42,9	-2,0
n150_E	Deltaplein blok B	19,50	41,0	42,4	-1,5
n03_F	Atlantic Hotel	16,50	40,9	42,8	-1,9
n02a_F	Atlantic Hotel	22,50	40,9	43,0	-2,1
n203_F	Deltaplein blok D	22,50	40,9	42,9	-1,9
n193a_A	Deltaplein blok D	19,50	40,9	42,5	-1,6
n03a_D	Atlantic Hotel	16,50	40,9	42,8	-1,9
n179_E	Deltaplein blok D	13,50	40,9	42,6	-1,7
n180_F	Deltaplein blok D	16,50	40,8	42,2	-1,4
n03_E	Atlantic Hotel	13,50	40,8	42,6	-1,8
n134_A	Deltaplein blok B	7,50	40,8	43,4	-2,6
n02a_E	Atlantic Hotel	19,50	40,7	42,9	-2,1
n03a_C	Atlantic Hotel	13,50	40,7	42,6	-1,9
n148_F	Deltaplein blok B	22,50	40,7	42,5	-1,8
n192_F	Deltaplein blok D	16,50	40,7	42,1	-1,4
n202_F	Deltaplein blok D	22,50	40,7	42,6	-1,9
n02_F	Atlantic Hotel	16,50	40,6	42,7	-2,1
n31a_B	Deltaplein blok E	22,50	40,6	41,5	-0,8
n02a_D	Atlantic Hotel	16,50	40,6	42,7	-2,1
n14a_B	Atlantic Hotel	10,50	40,6	43,4	-2,7
n01_B	Atlantic Hotel	4,50	40,6	42,8	-2,3
n203_E	Deltaplein blok D	19,50	40,5	42,3	-1,8
n02_E	Atlantic Hotel	13,50	40,5	42,5	-2,0
n159_F	Deltaplein blok C	22,50	40,5	41,4	-0,9
n180_E	Deltaplein blok D	13,50	40,5	41,6	-1,1
n02a_C	Atlantic Hotel	13,50	40,5	42,5	-2,0
n158_D	Deltaplein blok C	10,50	40,5	43,1	-2,6
n14_D	Atlantic Hotel	10,50	40,4	43,1	-2,7
n159_D	Deltaplein blok C	16,50	40,4	41,5	-1,1
n193_F	Deltaplein blok D	16,50	40,4	41,8	-1,4
n03_D	Atlantic Hotel	10,50	40,4	42,2	-1,8
n12a_A	Atlantic Hotel	7,50	40,4	42,6	-2,2

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n03a_B	Atlantic Hotel	10,50	40,3	42,2	-1,8
n12_B	Atlantic Hotel	4,50	40,3	42,6	-2,3
n31a_A	Deltaplein blok E	19,50	40,3	40,9	-0,7
n02_D	Atlantic Hotel	10,50	40,2	42,2	-2,0
n02a_B	Atlantic Hotel	10,50	40,2	42,2	-2,0
n03_C	Atlantic Hotel	7,50	40,1	41,9	-1,7
n194a_B	Deltaplein blok D	22,50	40,1	41,3	-1,2
n32a_B	Deltaplein blok E	22,50	40,1	41,1	-1,0
n03a_A	Atlantic Hotel	7,50	40,1	41,9	-1,8
n60_D	Deltaplein blok F	16,50	40,1	40,3	-0,2
n150_D	Deltaplein blok B	16,50	40,1	41,6	-1,5
n61_D	Deltaplein blok F	16,50	40,1	40,2	-0,2
n191_D	Deltaplein blok D	16,50	40,0	42,5	-2,5
n158_C	Deltaplein blok C	7,50	40,0	42,7	-2,6
n03_B	Atlantic Hotel	4,50	40,0	41,8	-1,8
n62_D	Deltaplein blok F	16,50	40,0	40,0	-0,1
n03_A	Atlantic Hotel	1,50	40,0	42,0	-2,0
n12_C	Atlantic Hotel	7,50	39,9	42,0	-2,2
n197_D	Deltaplein blok D	16,50	39,9	40,0	-0,1
n203_D	Deltaplein blok D	16,50	39,9	41,3	-1,5
n194a_A	Deltaplein blok D	19,50	39,8	40,8	-1,1
n31_F	Deltaplein blok E	16,50	39,7	40,3	-0,5
n149_D	Deltaplein blok B	16,50	39,7	41,2	-1,5
n02_C	Atlantic Hotel	7,50	39,7	41,7	-2,0
n150_F	Deltaplein blok B	22,50	39,7	40,6	-0,9
n32a_A	Deltaplein blok E	19,50	39,7	40,5	-0,8
n02a_A	Atlantic Hotel	7,50	39,7	41,7	-2,0
n14a_A	Atlantic Hotel	7,50	39,7	42,6	-2,9
n192_E	Deltaplein blok D	13,50	39,7	41,0	-1,4
n179_D	Deltaplein blok D	10,50	39,6	41,7	-2,0
n195a_B	Deltaplein blok D	22,50	39,6	40,7	-1,1
n14_C	Atlantic Hotel	7,50	39,5	42,3	-2,8
n202_E	Deltaplein blok D	19,50	39,5	41,0	-1,6
n180_D	Deltaplein blok D	10,50	39,4	40,6	-1,2
n197_F	Deltaplein blok D	22,50	39,4	39,5	-0,1
n195a_A	Deltaplein blok D	19,50	39,3	40,3	-1,0
n197_E	Deltaplein blok D	19,50	39,1	39,4	-0,2
n194_F	Deltaplein blok D	16,50	39,1	40,0	-0,9
n141_C	Deltaplein blok B	13,50	39,1	39,4	-0,3
n02_B	Atlantic Hotel	4,50	39,1	41,2	-2,1
n76_F	Deltaplein blok F	22,50	39,1	39,9	-0,9
n131_B	Deltaplein blok A	22,50	39,0	39,7	-0,7
n32_F	Deltaplein blok E	16,50	39,0	39,5	-0,5
n158_B	Deltaplein blok C	4,50	39,0	41,6	-2,6
n203_C	Deltaplein blok D	13,50	39,0	40,4	-1,4
n195_F	Deltaplein blok D	16,50	38,9	39,6	-0,7
n149_C	Deltaplein blok B	13,50	38,9	40,6	-1,7
n191_C	Deltaplein blok D	13,50	38,9	41,5	-2,6
n130_B	Deltaplein blok A	22,50	38,9	39,6	-0,7
n179_C	Deltaplein blok D	7,50	38,9	40,9	-2,0
n193_E	Deltaplein blok D	13,50	38,9	40,4	-1,5
n133_D	Deltaplein blok B	16,50	38,8	41,3	-2,5
n180_C	Deltaplein blok D	7,50	38,8	39,9	-1,1
n196_F	Deltaplein blok D	22,50	38,7	38,9	-0,1
n150_C	Deltaplein blok B	13,50	38,7	40,6	-1,9
n159_C	Deltaplein blok C	13,50	38,7	39,9	-1,3
n08_C	Atlantic Hotel	37,50	38,6	40,7	-2,1

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n59_D	Deltaplein blok F	16,50	38,6	38,7	-0,1
n160_D	Deltaplein blok C	16,50	38,6	39,5	-1,0
n60_C	Deltaplein blok F	13,50	38,6	38,8	-0,2
n31_E	Deltaplein blok E	13,50	38,6	38,8	-0,3
n190_D	Deltaplein blok D	16,50	38,5	39,5	-0,9
n33_D	Deltaplein blok E	16,50	38,5	39,0	-0,5
n34_D	Deltaplein blok E	16,50	38,5	39,0	-0,5
n148_E	Deltaplein blok B	19,50	38,5	39,5	-1,0
n186_D	Deltaplein blok D	16,50	38,5	38,6	-0,1
n191_B	Deltaplein blok D	10,50	38,4	41,1	-2,7
n61_C	Deltaplein blok F	13,50	38,4	38,6	-0,1
n62_C	Deltaplein blok F	13,50	38,4	38,4	0,0
n202_D	Deltaplein blok D	16,50	38,4	39,3	-0,9
n35_D	Deltaplein blok E	16,50	38,4	38,6	-0,3
n196_E	Deltaplein blok D	19,50	38,2	38,3	-0,1
n14_B	Atlantic Hotel	4,50	38,2	41,1	-2,9
n180_B	Deltaplein blok D	4,50	38,1	39,1	-1,0
n63_F	Deltaplein blok F	22,50	38,1	38,5	-0,4
n179_B	Deltaplein blok D	4,50	38,1	40,1	-2,0
n158_A	Deltaplein blok C	1,50	38,0	40,7	-2,7
n186_C	Deltaplein blok D	13,50	38,0	38,1	-0,1
n133_C	Deltaplein blok B	13,50	37,9	40,7	-2,8
n187_D	Deltaplein blok D	16,50	37,9	38,3	-0,4
n197_C	Deltaplein blok D	13,50	37,9	38,0	-0,1
n68_F	Deltaplein blok F	22,50	37,9	38,2	-0,3
n196_D	Deltaplein blok D	16,50	37,7	37,8	-0,1
n179_A	Deltaplein blok D	1,50	37,7	39,6	-1,9
n35_C	Deltaplein blok E	13,50	37,6	37,8	-0,2
n127_F	Deltaplein blok A	22,50	37,6	38,0	-0,4
n191_A	Deltaplein blok D	7,50	37,6	40,4	-2,7
n192_D	Deltaplein blok D	10,50	37,5	39,3	-1,7
n33_C	Deltaplein blok E	13,50	37,5	37,8	-0,3
n34_C	Deltaplein blok E	13,50	37,5	37,8	-0,3
n195_E	Deltaplein blok D	13,50	37,5	38,0	-0,5
n117_A	Deltaplein blok A	1,50	37,4	39,7	-2,3
n180_A	Deltaplein blok D	1,50	37,3	38,3	-1,0
n203_B	Deltaplein blok D	10,50	37,2	38,9	-1,7
n149_B	Deltaplein blok B	10,50	37,2	39,3	-2,1
n31_D	Deltaplein blok E	10,50	37,2	37,5	-0,3
n198_D	Deltaplein blok D	16,50	37,2	37,3	-0,1
n202_C	Deltaplein blok D	13,50	37,2	37,8	-0,6
n118_A	Deltaplein blok A	1,50	37,1	39,7	-2,6
n142_D	Deltaplein blok B	16,50	37,1	37,4	-0,3
n186_B	Deltaplein blok D	10,50	37,1	37,2	-0,1
n194_E	Deltaplein blok D	13,50	37,1	38,0	-0,9
n31_B	Deltaplein blok E	4,50	37,0	37,3	-0,3
n32_E	Deltaplein blok E	13,50	37,0	37,3	-0,3
n187_C	Deltaplein blok D	13,50	36,9	37,3	-0,4
n63_E	Deltaplein blok F	19,50	36,9	37,1	-0,2
n59_C	Deltaplein blok F	13,50	36,9	36,9	-0,1
n76_E	Deltaplein blok F	19,50	36,8	37,4	-0,6
n131_A	Deltaplein blok A	19,50	36,8	37,2	-0,4
n198_E	Deltaplein blok D	19,50	36,8	37,1	-0,3
n130_A	Deltaplein blok A	19,50	36,8	37,4	-0,6
n31_A	Deltaplein blok E	1,50	36,8	37,1	-0,3
n196_C	Deltaplein blok D	13,50	36,7	36,8	-0,1
n31_C	Deltaplein blok E	7,50	36,7	37,0	-0,3

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verskil
n21_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	36,7	37,0	-0,3
n08_B	Atlantic Hotel	34,50	36,6	38,2	-1,6
n119_A	Deltaplein blok A	1,50	36,6	39,3	-2,7
n192_C	Deltaplein blok D	7,50	36,6	38,1	-1,6
n35_B	Deltaplein blok E	10,50	36,5	36,7	-0,2
n49_B	Deltaplein blok E	22,50	36,5	38,6	-2,1
n150_B	Deltaplein blok B	10,50	36,4	39,2	-2,8
n21_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	36,4	36,7	-0,4
n186_A	Deltaplein blok D	7,50	36,4	36,4	0,0
n203_A	Deltaplein blok D	7,50	36,3	37,9	-1,6
n60_B	Deltaplein blok F	10,50	36,3	36,5	-0,2
n160_C	Deltaplein blok C	13,50	36,3	37,6	-1,3
n159_B	Deltaplein blok C	10,50	36,2	38,1	-1,8
n58_D	Deltaplein blok F	16,50	36,2	36,3	-0,1
n61_B	Deltaplein blok F	10,50	36,2	36,3	-0,1
n68_E	Deltaplein blok F	19,50	36,2	36,4	-0,2
n14_A	Atlantic Hotel	1,50	36,1	39,2	-3,2
n62_B	Deltaplein blok F	10,50	36,0	36,1	0,0
n193_D	Deltaplein blok D	10,50	36,0	38,2	-2,2
n26_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	35,9	38,4	-2,5
n35_A	Deltaplein blok E	7,50	35,9	36,0	-0,2
n198_F	Deltaplein blok D	22,50	35,9	36,0	-0,2
n49_A	Deltaplein blok E	19,50	35,8	37,7	-1,8
n106_D	Deltaplein blok G	16,50	35,8	37,1	-1,2
n58_C	Deltaplein blok F	13,50	35,7	35,8	-0,1
n181_D	Deltaplein blok D	16,50	35,6	36,4	-0,8
n192_B	Deltaplein blok D	4,50	35,6	37,1	-1,5
n159_A	Deltaplein blok C	7,50	35,6	37,2	-1,6
n190_C	Deltaplein blok D	13,50	35,4	36,7	-1,3
n77_D	Deltaplein blok F	16,50	35,4	35,6	-0,1
n37_D	Deltaplein blok E	16,50	35,4	35,8	-0,3
n47_F	Deltaplein blok E	22,50	35,4	35,4	0,0
n61_A	Deltaplein blok F	7,50	35,3	35,4	-0,1
n202_B	Deltaplein blok D	10,50	35,2	35,9	-0,7
n60_A	Deltaplein blok F	7,50	35,2	35,3	-0,1
n187_B	Deltaplein blok D	10,50	35,2	35,6	-0,4
n47_E	Deltaplein blok E	19,50	35,2	35,2	0,0
n62_A	Deltaplein blok F	7,50	35,1	35,1	0,0
n181_C	Deltaplein blok D	13,50	35,0	35,7	-0,7
n182_D	Deltaplein blok D	16,50	35,0	35,2	-0,2
n47_D	Deltaplein blok E	16,50	35,0	35,0	0,0
n46_D	Deltaplein blok E	16,50	35,0	35,0	-0,1
n198_C	Deltaplein blok D	13,50	34,9	35,1	-0,1
n127_E	Deltaplein blok A	19,50	34,9	35,1	-0,2
n34_B	Deltaplein blok E	10,50	34,9	35,1	-0,2
n199_E	Deltaplein blok D	19,50	34,7	34,9	-0,2
n46_C	Deltaplein blok E	13,50	34,7	34,8	-0,1
n47_C	Deltaplein blok E	13,50	34,6	34,6	0,0
n193_C	Deltaplein blok D	7,50	34,6	36,7	-2,1
n33_B	Deltaplein blok E	10,50	34,5	34,8	-0,3
n117_F	Deltaplein blok A	16,50	34,5	37,3	-2,8
n147_D	Deltaplein blok B	16,50	34,5	35,7	-1,2
n192_A	Deltaplein blok D	1,50	34,5	36,1	-1,6
n99_D	Deltaplein blok G	16,50	34,4	35,1	-0,7
n201_F	Deltaplein blok D	22,50	34,4	37,6	-3,2
n202_A	Deltaplein blok D	7,50	34,4	34,8	-0,4
n195_D	Deltaplein blok D	10,50	34,4	35,0	-0,6

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n141_B	Deltaplein blok B	10,50	34,4	34,9	-0,5
n182_C	Deltaplein blok D	13,50	34,3	34,5	-0,1
n120_D	Deltaplein blok A	16,50	34,2	35,7	-1,5
n58_B	Deltaplein blok F	10,50	34,2	34,3	-0,1
n133_B	Deltaplein blok B	10,50	34,2	37,1	-2,9
n02_A	Atlantic Hotel	1,50	33,9	35,8	-1,9
n187_A	Deltaplein blok D	7,50	33,9	34,1	-0,2
n120_C	Deltaplein blok A	13,50	33,8	36,5	-2,7
n59_B	Deltaplein blok F	10,50	33,8	33,9	-0,1
n34_A	Deltaplein blok E	7,50	33,8	34,0	-0,3
n197_B	Deltaplein blok D	10,50	33,6	33,8	-0,2
n149_A	Deltaplein blok B	7,50	33,6	35,1	-1,5
n142_C	Deltaplein blok B	13,50	33,6	33,9	-0,3
n22_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	33,6	33,9	-0,4
n193_B	Deltaplein blok D	4,50	33,6	35,6	-2,0
n117_E	Deltaplein blok A	13,50	33,6	36,4	-2,9
n196_B	Deltaplein blok D	10,50	33,5	33,6	-0,1
n100_D	Deltaplein blok G	16,50	33,5	34,4	-0,9
n33_A	Deltaplein blok E	7,50	33,5	33,8	-0,3
n185_D	Deltaplein blok D	16,50	33,5	34,3	-0,8
n195_C	Deltaplein blok D	7,50	33,4	33,8	-0,3
n78_D	Deltaplein blok F	16,50	33,4	33,6	-0,3
n37_C	Deltaplein blok E	13,50	33,3	33,8	-0,4
n146_D	Deltaplein blok B	16,50	33,3	34,3	-1,0
n117_D	Deltaplein blok A	10,50	33,3	36,2	-2,9
n46_B	Deltaplein blok E	10,50	33,3	33,4	-0,1
n106_C	Deltaplein blok G	13,50	33,3	35,1	-1,9
n58_A	Deltaplein blok F	7,50	33,2	33,3	-0,1
n193_A	Deltaplein blok D	1,50	33,2	35,0	-1,9
n22_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	33,2	33,7	-0,5
n32_D	Deltaplein blok E	10,50	33,1	33,6	-0,5
n190_B	Deltaplein blok D	10,50	32,9	34,7	-1,8
n32_B	Deltaplein blok E	4,50	32,9	33,2	-0,3
n120_B	Deltaplein blok A	10,50	32,8	35,6	-2,8
n195_B	Deltaplein blok D	4,50	32,8	33,0	-0,1
n104_D	Deltaplein blok G	16,50	32,8	33,2	-0,4
n181_B	Deltaplein blok D	10,50	32,8	33,6	-0,9
n117_B	Deltaplein blok A	4,50	32,7	35,7	-2,9
n141_A	Deltaplein blok B	7,50	32,7	33,3	-0,6
n196_A	Deltaplein blok D	7,50	32,7	32,8	-0,1
n47_B	Deltaplein blok E	10,50	32,5	32,5	0,0
n57_D	Deltaplein blok F	16,50	32,5	33,1	-0,5
n184_D	Deltaplein blok D	16,50	32,5	32,7	-0,3
n160_B	Deltaplein blok C	10,50	32,5	34,8	-2,3
n59_A	Deltaplein blok F	7,50	32,5	32,5	-0,1
n150_A	Deltaplein blok B	7,50	32,4	35,1	-2,7
n194_D	Deltaplein blok D	10,50	32,4	34,1	-1,7
n145_D	Deltaplein blok B	16,50	32,4	33,2	-0,8
n133_A	Deltaplein blok B	7,50	32,4	35,5	-3,1
n84_D	Deltaplein blok F	16,50	32,4	32,6	-0,2
n188_D	Deltaplein blok D	16,50	32,4	32,5	-0,1
n199_D	Deltaplein blok D	16,50	32,3	32,4	-0,1
n200_F	Deltaplein blok D	22,50	32,3	36,0	-3,7
n117_C	Deltaplein blok A	7,50	32,3	35,2	-2,9
n195_A	Deltaplein blok D	1,50	32,3	32,6	-0,3
n118_E	Deltaplein blok A	13,50	32,2	35,7	-3,4
n198_B	Deltaplein blok D	10,50	32,2	32,4	-0,1

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n63_D	Deltaplein blok F	16,50	32,2	32,4	-0,2
n77_C	Deltaplein blok F	13,50	32,2	32,3	-0,1
n148_D	Deltaplein blok B	16,50	32,1	32,9	-0,8
n197_A	Deltaplein blok D	7,50	32,1	32,3	-0,2
n32_A	Deltaplein blok E	1,50	32,1	32,5	-0,4
n81_D	Deltaplein blok F	16,50	32,1	32,2	-0,1
n181_A	Deltaplein blok D	7,50	32,0	32,8	-0,9
n25_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	32,0	35,7	-3,7
n119_E	Deltaplein blok A	13,50	32,0	34,6	-2,7
n122_D	Deltaplein blok A	16,50	31,9	34,9	-3,0
n46_A	Deltaplein blok E	7,50	31,9	32,0	-0,1
n37_B	Deltaplein blok E	10,50	31,8	32,3	-0,5
n57_C	Deltaplein blok F	13,50	31,8	32,3	-0,4
n182_B	Deltaplein blok D	10,50	31,8	31,9	-0,1
n118_B	Deltaplein blok A	4,50	31,6	35,1	-3,4
n120_A	Deltaplein blok A	7,50	31,6	34,7	-3,1
n185_C	Deltaplein blok D	13,50	31,6	32,4	-0,7
n76_D	Deltaplein blok F	16,50	31,6	33,0	-1,4
n118_F	Deltaplein blok A	16,50	31,6	34,2	-2,7
n118_D	Deltaplein blok A	10,50	31,5	34,9	-3,5
n160_A	Deltaplein blok C	7,50	31,5	33,4	-2,0
n32_C	Deltaplein blok E	7,50	31,4	31,9	-0,5
n80_D	Deltaplein blok F	16,50	31,4	31,5	-0,1
n98_D	Deltaplein blok G	16,50	31,4	32,4	-1,1
n123_D	Deltaplein blok A	16,50	31,3	33,9	-2,5
n119_D	Deltaplein blok A	10,50	31,3	34,0	-2,6
n16_C	Atlantic Hotel	37,50	31,3	31,6	-0,3
n190_A	Deltaplein blok D	7,50	31,3	33,1	-1,8
n47_A	Deltaplein blok E	7,50	31,3	31,3	0,0
n147_C	Deltaplein blok B	13,50	31,3	32,9	-1,7
n57_B	Deltaplein blok F	10,50	31,3	31,7	-0,4
n119_B	Deltaplein blok A	4,50	31,2	33,9	-2,7
n84_C	Deltaplein blok F	13,50	31,2	31,3	-0,1
n30_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	31,2	31,2	0,0
n170_D	Deltaplein blok C	16,50	31,1	32,1	-0,9
n169_D	Deltaplein blok C	16,50	31,1	31,5	-0,4
n198_A	Deltaplein blok D	7,50	31,0	31,1	-0,1
n25_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	31,0	34,9	-3,8
n108_D	Deltaplein blok G	16,50	31,0	31,6	-0,6
n99_C	Deltaplein blok G	13,50	30,9	32,0	-1,0
n182_A	Deltaplein blok D	7,50	30,9	31,0	-0,1
n26_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	30,9	33,6	-2,7
n106_A	Deltaplein blok G	7,50	30,7	32,0	-1,2
n121_D	Deltaplein blok A	16,50	30,7	33,2	-2,4
n106_B	Deltaplein blok G	10,50	30,7	33,1	-2,4
n37_A	Deltaplein blok E	7,50	30,7	31,1	-0,4
n122_C	Deltaplein blok A	13,50	30,6	34,2	-3,6
n30_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	30,6	30,6	0,0
n84_B	Deltaplein blok F	10,50	30,6	30,7	-0,1
n199_F	Deltaplein blok D	22,50	30,6	30,6	0,0
n81_C	Deltaplein blok F	13,50	30,6	30,6	-0,1
n118_C	Deltaplein blok A	7,50	30,6	34,2	-3,6
n16_B	Atlantic Hotel	34,50	30,5	30,8	-0,3
n97_D	Deltaplein blok G	16,50	30,5	31,9	-1,5
n119_C	Deltaplein blok A	7,50	30,5	33,2	-2,7
n79_D	Deltaplein blok F	16,50	30,4	30,8	-0,4
n201_E	Deltaplein blok D	19,50	30,3	33,6	-3,4

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verskil
n200_D	Deltaplein blok D	16,50	30,2	30,9	-0,7
n08_A	Atlantic Hotel	31,50	30,2	30,9	-0,7
n119_F	Deltaplein blok A	16,50	30,2	32,9	-2,8
n78_C	Deltaplein blok F	13,50	30,1	30,3	-0,2
n199_C	Deltaplein blok D	13,50	30,0	30,1	-0,1
n81_B	Deltaplein blok F	10,50	30,0	30,0	0,0
n57_A	Deltaplein blok F	7,50	29,9	30,2	-0,3
n117a_B	Deltaplein blok A	22,50	29,9	32,6	-2,7
n194_C	Deltaplein blok D	7,50	29,8	31,0	-1,2
n184_C	Deltaplein blok D	13,50	29,8	30,0	-0,2
n29_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	29,8	29,9	0,0
n84_A	Deltaplein blok F	7,50	29,7	29,8	-0,1
n104_C	Deltaplein blok G	13,50	29,6	30,3	-0,7
n107_D	Deltaplein blok G	16,50	29,6	30,3	-0,7
n23_B	Deltaplein tpv blok D	4,50	29,6	29,8	-0,2
n68_D	Deltaplein blok F	16,50	29,5	29,8	-0,3
n100_C	Deltaplein blok G	13,50	29,5	31,2	-1,7
n146_C	Deltaplein blok B	13,50	29,4	30,6	-1,1
n117a_A	Deltaplein blok A	19,50	29,4	32,2	-2,8
n147_B	Deltaplein blok B	10,50	29,4	31,2	-1,8
n63_C	Deltaplein blok F	13,50	29,4	29,5	-0,1
n96_D	Deltaplein blok G	16,50	29,4	30,0	-0,6
n200_C	Deltaplein blok D	13,50	29,3	29,7	-0,4
n153_D	Deltaplein blok B	16,50	29,3	29,7	-0,4
n118a_B	Deltaplein blok A	22,50	29,2	32,0	-2,7
n91_D	Deltaplein blok G	16,50	29,2	29,6	-0,4
n105_A	Deltaplein blok G	7,50	29,1	30,4	-1,2
n121_C	Deltaplein blok A	13,50	29,1	32,1	-2,9
n188_C	Deltaplein blok D	13,50	29,1	29,2	-0,1
n23_A	Deltaplein tpv blok D	1,50	29,1	29,6	-0,5
n154_D	Deltaplein blok B	16,50	29,1	30,4	-1,3
n86_D	Deltaplein blok F	16,50	29,1	29,7	-0,6
n122_B	Deltaplein blok A	10,50	29,1	32,8	-3,7
n80_C	Deltaplein blok F	13,50	29,0	29,1	-0,1
n81_A	Deltaplein blok F	7,50	29,0	29,0	0,0
n109_D	Deltaplein blok G	16,50	28,9	29,8	-0,9
n123_C	Deltaplein blok A	13,50	28,9	32,1	-3,2
n82_D	Deltaplein blok F	16,50	28,8	29,0	-0,2
n105_D	Deltaplein blok G	16,50	28,8	31,8	-2,9
n152_D	Deltaplein blok B	16,50	28,7	31,5	-2,8
n199_B	Deltaplein blok D	10,50	28,7	28,8	-0,1
n118a_A	Deltaplein blok A	19,50	28,7	31,5	-2,8
n171_D	Deltaplein blok C	16,50	28,7	29,2	-0,5
n98_C	Deltaplein blok G	13,50	28,6	30,1	-1,5
n85_D	Deltaplein blok F	16,50	28,6	29,3	-0,7
n113_D	Deltaplein blok G	16,50	28,5	28,9	-0,4
n54_D	Deltaplein blok F	16,50	28,3	28,7	-0,4
n200_E	Deltaplein blok D	19,50	28,3	31,5	-3,3
n166_F	Deltaplein blok C	22,50	28,2	31,6	-3,4
n194_B	Deltaplein blok D	4,50	28,2	28,9	-0,7
n82_C	Deltaplein blok F	13,50	28,1	28,3	-0,1
n144_D	Deltaplein blok B	16,50	28,1	29,0	-0,8
n76_C	Deltaplein blok F	13,50	28,1	30,5	-2,4
n127_D	Deltaplein blok A	16,50	28,0	28,7	-0,6
n142_B	Deltaplein blok B	10,50	28,0	28,6	-0,7
n101_D	Deltaplein blok G	16,50	27,9	28,2	-0,2
n105_C	Deltaplein blok G	13,50	27,9	31,0	-3,1

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verskil
n121_B	Deltaplein blok A	10,50	27,8	30,8	-3,0
n63_B	Deltaplein blok F	10,50	27,8	27,9	-0,1
n188_B	Deltaplein blok D	10,50	27,7	27,9	-0,1
n132_D	Deltaplein blok B	16,50	27,7	28,2	-0,5
n86_C	Deltaplein blok F	13,50	27,7	28,4	-0,7
n114_D	Deltaplein blok G	16,50	27,6	28,3	-0,6
n15_C	Atlantic Hotel	37,50	27,6	31,6	-4,0
n82_B	Deltaplein blok F	10,50	27,6	27,7	-0,1
n80_B	Deltaplein blok F	10,50	27,6	27,7	-0,1
n85_C	Deltaplein blok F	13,50	27,6	28,3	-0,8
n40_D	Deltaplein blok E	16,50	27,6	27,8	-0,2
n172_D	Deltaplein blok C	16,50	27,6	28,1	-0,6
n145_C	Deltaplein blok B	13,50	27,5	28,6	-1,0
n148_C	Deltaplein blok B	13,50	27,5	28,6	-1,0
n185_B	Deltaplein blok D	10,50	27,4	28,4	-1,1
n77_B	Deltaplein blok F	10,50	27,4	27,6	-0,3
n199_A	Deltaplein blok D	7,50	27,3	27,4	-0,1
n96_C	Deltaplein blok G	13,50	27,3	27,8	-0,6
n146_B	Deltaplein blok B	10,50	27,2	28,5	-1,4
n15_B	Atlantic Hotel	34,50	27,2	31,2	-4,1
n123_B	Deltaplein blok A	10,50	27,1	30,6	-3,5
n36_D	Deltaplein blok E	16,50	27,1	29,7	-2,7
n168_D	Deltaplein blok C	16,50	27,0	27,7	-0,6
n85_B	Deltaplein blok F	10,50	27,0	27,6	-0,6
n86_B	Deltaplein blok F	10,50	26,9	27,5	-0,6
n53_D	Deltaplein blok F	16,50	26,9	27,3	-0,5
n151_F	Deltaplein blok B	22,50	26,8	27,5	-0,8
n115_D	Deltaplein blok G	16,50	26,7	27,1	-0,4
n164_D	Deltaplein blok C	16,50	26,7	28,2	-1,5
n82_A	Deltaplein blok F	7,50	26,7	26,8	-0,1
n99_B	Deltaplein blok G	10,50	26,7	28,6	-1,9
n152_C	Deltaplein blok B	13,50	26,7	30,1	-3,5
n167_E	Deltaplein blok C	19,50	26,6	27,4	-0,8
n80_A	Deltaplein blok F	7,50	26,6	26,7	-0,1
n97_C	Deltaplein blok G	13,50	26,6	29,1	-2,5
n189_D	Deltaplein blok D	16,50	26,6	27,1	-0,6
n76_B	Deltaplein blok F	10,50	26,5	29,4	-2,8
n170_C	Deltaplein blok C	13,50	26,5	27,6	-1,1
n116_D	Deltaplein blok G	16,50	26,5	26,8	-0,4
n147_A	Deltaplein blok B	7,50	26,4	28,1	-1,6
n152_E	Deltaplein blok B	19,50	26,4	30,4	-4,0
n78_B	Deltaplein blok F	10,50	26,4	26,8	-0,3
n188_A	Deltaplein blok D	7,50	26,4	26,5	-0,1
n184_B	Deltaplein blok D	10,50	26,3	26,5	-0,2
n100_B	Deltaplein blok G	10,50	26,2	28,8	-2,6
n105_B	Deltaplein blok G	10,50	26,1	29,6	-3,6
n108_C	Deltaplein blok G	13,50	26,0	26,8	-0,8
n110_D	Deltaplein blok G	16,50	25,9	26,6	-0,8
n11_C	Atlantic Hotel	37,50	25,8	25,8	0,0
n79_C	Deltaplein blok F	13,50	25,8	26,3	-0,5
n85_A	Deltaplein blok F	7,50	25,8	26,1	-0,3
n86_A	Deltaplein blok F	7,50	25,8	26,0	-0,2
n16_A	Atlantic Hotel	31,50	25,7	25,8	-0,1
n104_B	Deltaplein blok G	10,50	25,7	27,0	-1,3
n146_A	Deltaplein blok B	7,50	25,7	27,3	-1,6
n154_C	Deltaplein blok B	13,50	25,7	27,4	-1,7
n151_E	Deltaplein blok B	19,50	25,5	26,7	-1,2

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n11_B	Atlantic Hotel	34,50	25,4	25,4	0,0
n142_A	Deltaplein blok B	7,50	25,4	26,4	-1,0
n91_C	Deltaplein blok G	13,50	25,4	25,9	-0,6
n77_A	Deltaplein blok F	7,50	25,3	25,7	-0,3
n169_C	Deltaplein blok C	13,50	25,3	25,9	-0,6
n167_D	Deltaplein blok C	16,50	25,3	25,7	-0,4
n163_D	Deltaplein blok C	16,50	25,3	27,2	-1,9
n98_B	Deltaplein blok G	10,50	25,2	27,6	-2,3
n194_A	Deltaplein blok D	1,50	25,2	25,9	-0,7
n109_C	Deltaplein blok G	13,50	25,2	26,2	-1,0
n78_A	Deltaplein blok F	7,50	25,2	25,5	-0,4
n76_A	Deltaplein blok F	7,50	25,2	27,9	-2,7
n145_B	Deltaplein blok B	10,50	25,1	26,3	-1,2
n201_D	Deltaplein blok D	16,50	25,1	27,4	-2,3
n148_B	Deltaplein blok B	10,50	25,1	26,3	-1,2
n83_D	Deltaplein blok F	16,50	25,1	25,4	-0,3
n165_D	Deltaplein blok C	16,50	25,0	26,9	-1,8
n153_C	Deltaplein blok B	13,50	25,0	25,7	-0,7
n152_B	Deltaplein blok B	10,50	25,0	28,8	-3,8
n75_F	Deltaplein blok F	22,50	24,9	27,8	-2,9
n166_D	Deltaplein blok C	16,50	24,9	26,0	-1,1
n74_D	Deltaplein blok F	16,50	24,9	25,3	-0,4
n52_D	Deltaplein blok F	16,50	24,8	25,5	-0,6
n144_C	Deltaplein blok B	13,50	24,6	25,5	-0,9
n164_C	Deltaplein blok C	13,50	24,6	26,1	-1,5
n114_C	Deltaplein blok G	13,50	24,6	25,4	-0,8
n36_C	Deltaplein blok E	13,50	24,6	27,7	-3,1
n125_D	Deltaplein blok A	16,50	24,6	25,4	-0,9
n99_A	Deltaplein blok G	7,50	24,6	26,6	-2,1
n68_C	Deltaplein blok F	13,50	24,5	25,0	-0,5
n97_B	Deltaplein blok G	10,50	24,5	27,6	-3,1
n104_A	Deltaplein blok G	7,50	24,4	25,0	-0,6
n162_D	Deltaplein blok C	16,50	24,4	24,7	-0,3
n107_C	Deltaplein blok G	13,50	24,2	25,3	-1,0
n54_C	Deltaplein blok F	13,50	24,2	24,7	-0,6
n154_B	Deltaplein blok B	10,50	24,1	26,2	-2,1
n100_A	Deltaplein blok G	7,50	24,1	26,8	-2,7
n43_D	Deltaplein blok E	16,50	24,0	24,8	-0,8
n55_D	Deltaplein blok F	16,50	24,0	24,2	-0,1
n200_B	Deltaplein blok D	10,50	24,0	24,6	-0,7
n183_D	Deltaplein blok D	16,50	23,9	25,2	-1,3
n101_C	Deltaplein blok G	13,50	23,9	24,2	-0,3
n113_C	Deltaplein blok G	13,50	23,9	24,5	-0,6
n166_E	Deltaplein blok C	19,50	23,9	25,7	-1,8
n171_C	Deltaplein blok C	13,50	23,9	24,6	-0,7
n145_A	Deltaplein blok B	7,50	23,8	25,3	-1,5
n170_B	Deltaplein blok C	10,50	23,8	25,1	-1,4
n11_A	Atlantic Hotel	31,50	23,8	23,8	0,0
n148_A	Deltaplein blok B	7,50	23,7	25,2	-1,5
n93_D	Deltaplein blok G	16,50	23,6	23,7	-0,1
n94_D	Deltaplein blok G	16,50	23,5	24,9	-1,4
n161_D	Deltaplein blok C	16,50	23,5	24,3	-0,7
n132_C	Deltaplein blok B	13,50	23,5	24,3	-0,8
n122_A	Deltaplein blok A	7,50	23,5	26,0	-2,5
n95_D	Deltaplein blok G	16,50	23,4	25,0	-1,6
n127_C	Deltaplein blok A	13,50	23,4	24,4	-1,0
n36_B	Deltaplein blok E	10,50	23,3	26,5	-3,2

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n115_C	Deltaplein blok G	13,50	23,2	23,7	-0,5
n164_B	Deltaplein blok C	10,50	23,1	24,7	-1,6
n163_C	Deltaplein blok C	13,50	23,1	24,8	-1,7
n121_A	Deltaplein blok A	7,50	23,1	25,2	-2,1
n108_B	Deltaplein blok G	10,50	23,1	24,2	-1,1
n92_D	Deltaplein blok G	16,50	23,1	24,6	-1,5
n98_A	Deltaplein blok G	7,50	23,1	25,6	-2,5
n91_B	Deltaplein blok G	10,50	23,0	23,7	-0,6
n56_D	Deltaplein blok F	16,50	23,0	24,6	-1,6
n96_B	Deltaplein blok G	10,50	23,0	23,9	-1,0
n165_C	Deltaplein blok C	13,50	22,9	24,8	-1,9
n109_B	Deltaplein blok G	10,50	22,9	24,1	-1,2
n123_A	Deltaplein blok A	7,50	22,9	24,9	-2,0
n151_D	Deltaplein blok B	16,50	22,8	24,2	-1,3
n89_D	Deltaplein blok G	16,50	22,8	23,8	-1,0
n63_A	Deltaplein blok F	7,50	22,8	23,1	-0,3
n185_A	Deltaplein blok D	7,50	22,8	24,0	-1,2
n90_D	Deltaplein blok G	16,50	22,7	23,8	-1,1
n97_A	Deltaplein blok G	7,50	22,7	25,9	-3,2
n168_C	Deltaplein blok C	13,50	22,7	23,5	-0,9
n172_C	Deltaplein blok C	13,50	22,6	23,5	-0,9
n64_F	Deltaplein blok F	22,50	22,6	23,4	-0,9
n110_C	Deltaplein blok G	13,50	22,5	23,4	-0,9
n189_C	Deltaplein blok D	13,50	22,5	23,4	-0,9
n154_A	Deltaplein blok B	7,50	22,5	24,7	-2,2
n167_F	Deltaplein blok C	22,50	22,4	26,4	-3,9
n69_F	Deltaplein blok F	22,50	22,4	24,8	-2,3
n144_B	Deltaplein blok B	10,50	22,4	23,4	-1,0
n53_C	Deltaplein blok F	13,50	22,4	23,1	-0,7
n69_E	Deltaplein blok F	19,50	22,4	25,0	-2,6
n116_C	Deltaplein blok G	13,50	22,4	23,0	-0,6
n169_B	Deltaplein blok C	10,50	22,3	23,1	-0,7
n153_B	Deltaplein blok B	10,50	22,3	23,2	-0,9
n114_B	Deltaplein blok G	10,50	22,3	23,1	-0,8
n29_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	22,3	22,3	0,0
n170_A	Deltaplein blok C	7,50	22,2	23,9	-1,6
n09_C	Atlantic Hotel	37,50	22,2	23,1	-0,9
n166_C	Deltaplein blok C	13,50	22,1	23,5	-1,4
n164_A	Deltaplein blok C	7,50	22,1	23,8	-1,7
n167_C	Deltaplein blok C	13,50	22,0	22,6	-0,5
n68_B	Deltaplein blok F	10,50	22,0	22,6	-0,6
n40_C	Deltaplein blok E	13,50	22,0	22,2	-0,2
n54_B	Deltaplein blok F	10,50	21,8	22,5	-0,6
n36_A	Deltaplein blok E	7,50	21,8	25,1	-3,2
n79_B	Deltaplein blok F	10,50	21,8	22,6	-0,8
n107_B	Deltaplein blok G	10,50	21,8	23,0	-1,3
n108_A	Deltaplein blok G	7,50	21,8	23,0	-1,3
n17a_E	Atlantic Hotel	37,50	21,6	22,7	-1,1
n201_C	Deltaplein blok D	13,50	21,6	23,1	-1,5
n94_C	Deltaplein blok G	13,50	21,5	22,8	-1,3
n109_A	Deltaplein blok G	7,50	21,5	22,9	-1,4
n75_E	Deltaplein blok F	19,50	21,5	23,4	-1,9
n184_A	Deltaplein blok D	7,50	21,4	21,9	-0,5
n95_C	Deltaplein blok G	13,50	21,4	22,8	-1,4
n91_A	Deltaplein blok G	7,50	21,4	22,1	-0,7
n171_B	Deltaplein blok C	10,50	21,3	22,2	-0,9
n52_C	Deltaplein blok F	13,50	21,3	22,2	-0,9

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n165_B	Deltaplein blok C	10,50	21,3	23,3	-2,1
n163_B	Deltaplein blok C	10,50	21,2	23,0	-1,8
n96_A	Deltaplein blok G	7,50	21,2	22,3	-1,1
n112_D	Deltaplein blok G	16,50	21,1	22,4	-1,3
n151_C	Deltaplein blok B	13,50	21,1	22,6	-1,5
n101_B	Deltaplein blok G	10,50	21,1	21,5	-0,4
n113_B	Deltaplein blok G	10,50	21,0	21,6	-0,6
n127_B	Deltaplein blok A	10,50	21,0	22,2	-1,2
n132_B	Deltaplein blok B	10,50	20,9	21,9	-1,0
n65_F	Deltaplein blok F	22,50	20,9	21,8	-0,9
n183_C	Deltaplein blok D	13,50	20,9	22,1	-1,2
n143_D	Deltaplein blok B	16,50	20,8	22,5	-1,6
n152_A	Deltaplein blok B	7,50	20,8	23,6	-2,8
n144_A	Deltaplein blok B	7,50	20,8	21,9	-1,1
n114_A	Deltaplein blok G	7,50	20,8	21,7	-0,9
n92_C	Deltaplein blok G	13,50	20,7	22,1	-1,4
n68_A	Deltaplein blok F	7,50	20,7	21,4	-0,7
n56_C	Deltaplein blok F	13,50	20,7	22,2	-1,5
n169_A	Deltaplein blok C	7,50	20,7	21,6	-0,9
n115_B	Deltaplein blok G	10,50	20,7	21,2	-0,5
n107_A	Deltaplein blok G	7,50	20,6	22,1	-1,4
n166_B	Deltaplein blok C	10,50	20,6	22,3	-1,7
n69_D	Deltaplein blok F	16,50	20,6	22,3	-1,7
n200_A	Deltaplein blok D	7,50	20,5	21,6	-1,0
n64_E	Deltaplein blok F	19,50	20,5	21,6	-1,1
n153_A	Deltaplein blok B	7,50	20,5	21,5	-1,1
n53_B	Deltaplein blok F	10,50	20,4	21,2	-0,7
n54_A	Deltaplein blok F	7,50	20,4	21,1	-0,7
n89_C	Deltaplein blok G	13,50	20,4	21,5	-1,1
n110_B	Deltaplein blok G	10,50	20,4	21,3	-0,9
n74_C	Deltaplein blok F	13,50	20,4	21,1	-0,7
n90_C	Deltaplein blok G	13,50	20,2	21,4	-1,2
n125_C	Deltaplein blok A	13,50	20,2	21,3	-1,1
n168_B	Deltaplein blok C	10,50	20,2	21,3	-1,1
n162_C	Deltaplein blok C	13,50	20,2	20,8	-0,6
n79_A	Deltaplein blok F	7,50	20,1	21,1	-1,0
n161_C	Deltaplein blok C	13,50	20,0	21,0	-1,0
n165_A	Deltaplein blok C	7,50	20,0	22,3	-2,3
n116_B	Deltaplein blok G	10,50	19,9	20,6	-0,6
n189_B	Deltaplein blok D	10,50	19,9	21,1	-1,2
n75_D	Deltaplein blok F	16,50	19,9	21,4	-1,6
n143_C	Deltaplein blok B	13,50	19,9	21,6	-1,7
n43_C	Deltaplein blok E	13,50	19,8	20,6	-0,8
n172_B	Deltaplein blok C	10,50	19,8	20,8	-1,0
n167_B	Deltaplein blok C	10,50	19,8	20,4	-0,6
n127_A	Deltaplein blok A	7,50	19,7	21,1	-1,4
n65_E	Deltaplein blok F	19,50	19,7	20,6	-0,9
n163_A	Deltaplein blok C	7,50	19,7	21,6	-2,0
n52_B	Deltaplein blok F	10,50	19,7	20,5	-0,8
n171_A	Deltaplein blok C	7,50	19,6	20,6	-1,0
n151_B	Deltaplein blok B	10,50	19,6	21,3	-1,6
n94_B	Deltaplein blok G	10,50	19,6	21,0	-1,3
n55_C	Deltaplein blok F	13,50	19,6	19,9	-0,3
n201_B	Deltaplein blok D	10,50	19,5	20,9	-1,4
n42_F	Deltaplein blok E	22,50	19,5	19,6	-0,1
n95_B	Deltaplein blok G	10,50	19,4	20,9	-1,5
n83_C	Deltaplein blok F	13,50	19,4	19,8	-0,4

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n113_A	Deltaplein blok G	7,50	19,4	20,1	-0,7
n166_A	Deltaplein blok C	7,50	19,4	21,3	-1,9
n48_B	Deltaplein blok E	22,50	19,3	19,5	-0,1
n115_A	Deltaplein blok G	7,50	19,2	19,8	-0,6
n132_A	Deltaplein blok B	7,50	19,1	20,2	-1,1
n101_A	Deltaplein blok G	7,50	19,1	19,6	-0,5
n110_A	Deltaplein blok G	7,50	19,1	20,0	-0,9
n93_C	Deltaplein blok G	13,50	19,0	19,2	-0,2
n53_A	Deltaplein blok F	7,50	19,0	19,7	-0,8
n40_B	Deltaplein blok E	10,50	18,9	19,1	-0,2
n143_B	Deltaplein blok B	10,50	18,8	20,6	-1,9
n17a_B	Atlantic Hotel	28,50	18,7	19,8	-1,1
n168_A	Deltaplein blok C	7,50	18,6	20,0	-1,4
n69_C	Deltaplein blok F	13,50	18,6	20,2	-1,6
n116_A	Deltaplein blok G	7,50	18,6	19,2	-0,7
n17a_D	Atlantic Hotel	34,50	18,5	20,3	-1,8
n89_B	Deltaplein blok G	10,50	18,5	19,6	-1,1
n56_B	Deltaplein blok F	10,50	18,5	20,0	-1,5
n151_A	Deltaplein blok B	7,50	18,5	20,3	-1,8
n17a_C	Atlantic Hotel	31,50	18,5	19,8	-1,3
n92_B	Deltaplein blok G	10,50	18,4	20,0	-1,6
n52_A	Deltaplein blok F	7,50	18,3	19,2	-0,9
n201_A	Deltaplein blok D	7,50	18,3	19,8	-1,5
n183_B	Deltaplein blok D	10,50	18,2	19,5	-1,2
n90_B	Deltaplein blok G	10,50	18,2	19,5	-1,2
n167_A	Deltaplein blok C	7,50	18,2	18,9	-0,7
n125_B	Deltaplein blok A	10,50	18,1	19,5	-1,3
n09_B	Atlantic Hotel	34,50	18,1	19,4	-1,4
n172_A	Deltaplein blok C	7,50	18,0	19,2	-1,2
n189_A	Deltaplein blok D	7,50	18,0	19,5	-1,4
n75_C	Deltaplein blok F	13,50	17,9	19,4	-1,4
n94_A	Deltaplein blok G	7,50	17,9	19,4	-1,4
n162_B	Deltaplein blok C	10,50	17,8	18,7	-0,9
n95_A	Deltaplein blok G	7,50	17,8	19,4	-1,6
n161_B	Deltaplein blok C	10,50	17,7	18,9	-1,2
n17a_A	Atlantic Hotel	25,50	17,7	18,7	-1,0
n143_A	Deltaplein blok B	7,50	17,7	19,7	-2,0
n74_B	Deltaplein blok F	10,50	17,6	18,5	-0,9
n18b_A	Atlantic Hotel	37,50	17,5	19,0	-1,4
n173_D	Deltaplein blok C	16,50	17,5	18,7	-1,3
n43_B	Deltaplein blok E	10,50	17,4	18,1	-0,7
n112_C	Deltaplein blok G	13,50	17,3	18,9	-1,6
n92_A	Deltaplein blok G	7,50	17,3	19,1	-1,8
n55_B	Deltaplein blok F	10,50	17,2	17,6	-0,4
n09_A	Atlantic Hotel	31,50	17,1	18,8	-1,7
n89_A	Deltaplein blok G	7,50	17,1	18,3	-1,2
n56_A	Deltaplein blok F	7,50	17,1	18,6	-1,6
n40_A	Deltaplein blok E	7,50	17,0	17,3	-0,3
n125_A	Deltaplein blok A	7,50	16,8	18,4	-1,6
n18a_F	Atlantic Hotel	22,50	16,7	18,1	-1,4
n183_A	Deltaplein blok D	7,50	16,6	18,1	-1,5
n90_A	Deltaplein blok G	7,50	16,6	18,0	-1,3
n93_B	Deltaplein blok G	10,50	16,5	16,8	-0,3
n162_A	Deltaplein blok C	7,50	16,5	17,5	-1,0
n65_D	Deltaplein blok F	16,50	16,4	16,9	-0,5
n69_B	Deltaplein blok F	10,50	16,3	18,1	-1,8
n83_B	Deltaplein blok F	10,50	16,3	16,8	-0,5

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n173_C	Deltaplein blok C	13,50	16,2	17,6	-1,4
n161_A	Deltaplein blok C	7,50	16,1	17,5	-1,4
n111_D	Deltaplein blok G	16,50	16,1	18,0	-2,0
n43_A	Deltaplein blok E	7,50	16,0	16,9	-0,9
n75_B	Deltaplein blok F	10,50	15,9	17,5	-1,6
n55_A	Deltaplein blok F	7,50	15,9	16,4	-0,5
n74_A	Deltaplein blok F	7,50	15,8	17,0	-1,2
n17_F	Atlantic Hotel	22,50	15,6	16,8	-1,2
n65_C	Deltaplein blok F	13,50	15,6	15,9	-0,3
n42_E	Deltaplein blok E	19,50	15,5	15,7	-0,2
n50_F	Deltaplein blok F	16,50	15,5	15,5	0,0
n50_E	Deltaplein blok F	13,50	15,5	15,5	0,0
n18a_E	Atlantic Hotel	19,50	15,4	16,9	-1,5
n50_D	Deltaplein blok F	10,50	15,3	15,3	0,0
n69_A	Deltaplein blok F	7,50	15,3	17,3	-2,0
n51_F	Deltaplein blok F	16,50	15,3	15,3	0,0
n51_E	Deltaplein blok F	13,50	15,2	15,2	0,0
n65_B	Deltaplein blok F	10,50	15,2	15,4	-0,2
n28_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	15,2	15,2	0,0
n72_F	Deltaplein blok F	16,50	15,1	15,1	0,0
n72_E	Deltaplein blok F	13,50	15,1	15,1	0,0
n51_D	Deltaplein blok F	10,50	15,1	15,1	0,0
n173_B	Deltaplein blok C	10,50	15,1	16,6	-1,5
n72_D	Deltaplein blok F	10,50	15,0	15,0	0,0
n83_A	Deltaplein blok F	7,50	14,9	15,5	-0,6
n73_F	Deltaplein blok F	16,50	14,9	14,9	0,0
n73_E	Deltaplein blok F	13,50	14,9	14,9	0,0
n93_A	Deltaplein blok G	7,50	14,9	15,3	-0,4
n65_A	Deltaplein blok F	7,50	14,8	15,0	-0,2
n87_F	Deltaplein blok G	16,50	14,8	14,8	0,0
n18_F	Atlantic Hotel	16,50	14,8	16,3	-1,5
n87_E	Deltaplein blok G	13,50	14,8	14,8	0,0
n18a_D	Atlantic Hotel	16,50	14,7	16,2	-1,5
n50_C	Deltaplein blok F	7,50	14,7	14,7	0,0
n73_D	Deltaplein blok F	10,50	14,7	14,7	0,0
n17_E	Atlantic Hotel	19,50	14,7	16,0	-1,3
n88_F	Deltaplein blok G	16,50	14,7	14,7	0,0
n88_E	Deltaplein blok G	13,50	14,6	14,6	0,0
n87_D	Deltaplein blok G	10,50	14,6	14,6	0,0
n112_B	Deltaplein blok G	10,50	14,6	16,3	-1,7
n51_C	Deltaplein blok F	7,50	14,5	14,5	0,0
n75_A	Deltaplein blok F	7,50	14,5	16,4	-1,9
n88_D	Deltaplein blok G	10,50	14,4	14,4	0,0
n72_C	Deltaplein blok F	7,50	14,4	14,4	0,0
n103_F	Deltaplein blok G	16,50	14,3	14,3	0,0
n103_E	Deltaplein blok G	13,50	14,3	14,3	0,0
n73_C	Deltaplein blok F	7,50	14,1	14,1	0,0
n18_E	Atlantic Hotel	13,50	14,1	15,7	-1,6
n103_D	Deltaplein blok G	10,50	14,1	14,1	0,0
n17_D	Atlantic Hotel	16,50	14,0	15,4	-1,3
n173_A	Deltaplein blok C	7,50	14,0	15,7	-1,7
n87_C	Deltaplein blok G	7,50	14,0	14,0	0,0
n18a_C	Atlantic Hotel	13,50	14,0	15,6	-1,6
n111_C	Deltaplein blok G	13,50	13,9	15,7	-1,9
n88_C	Deltaplein blok G	7,50	13,8	13,8	0,0
n48_A	Deltaplein blok E	19,50	13,7	14,1	-0,3
n103_C	Deltaplein blok G	7,50	13,5	13,5	0,0

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verskil
n64_D	Deltaplein blok F	16,50	13,3	14,4	-1,1
n18_D	Atlantic Hotel	10,50	13,1	14,8	-1,7
n17_C	Atlantic Hotel	13,50	13,1	14,5	-1,4
n18a_B	Atlantic Hotel	10,50	13,1	14,7	-1,7
n112_A	Deltaplein blok G	7,50	12,9	14,8	-1,9
n111_B	Deltaplein blok G	10,50	12,3	14,3	-1,9
n18_C	Atlantic Hotel	7,50	12,2	14,0	-1,8
n17_B	Atlantic Hotel	10,50	12,2	13,7	-1,5
n18a_A	Atlantic Hotel	7,50	12,2	13,9	-1,8
n18_B	Atlantic Hotel	4,50	11,3	13,3	-1,9
n111_A	Deltaplein blok G	7,50	11,0	13,1	-2,1
n64_C	Deltaplein blok F	13,50	10,0	11,0	-1,0
n41_D	Deltaplein blok E	16,50	9,0	9,6	-0,6
n42_D	Deltaplein blok E	16,50	8,9	9,5	-0,6
n38_D	Deltaplein blok E	16,50	8,0	8,0	0,0
n64_B	Deltaplein blok F	10,50	7,8	8,7	-0,9
n64_A	Deltaplein blok F	7,50	7,2	8,2	-1,0
n10_C	Atlantic Hotel	37,50	6,8	6,8	0,0
n152_F	Deltaplein blok B	22,50	6,8	8,8	-2,0
n10_B	Atlantic Hotel	34,50	6,6	6,6	0,0
n10_A	Atlantic Hotel	31,50	6,2	6,2	0,0
n45_D	Deltaplein blok E	16,50	6,1	6,1	0,0
n44_D	Deltaplein blok E	16,50	5,7	5,7	0,0
n102_F	Deltaplein blok G	16,50	5,4	5,4	0,0
n39_D	Deltaplein blok E	16,50	5,1	5,1	0,0
n38_C	Deltaplein blok E	13,50	4,4	4,4	0,0
n124_D	Deltaplein blok A	16,50	4,4	4,4	0,0
n41_C	Deltaplein blok E	13,50	4,4	5,4	-1,0
n42_C	Deltaplein blok E	13,50	4,0	5,1	-1,1
n126_D	Deltaplein blok A	16,50	3,6	3,9	-0,3
n45_C	Deltaplein blok E	13,50	2,3	2,3	0,0
n38_B	Deltaplein blok E	10,50	2,1	2,1	0,0
n44_C	Deltaplein blok E	13,50	2,0	2,0	0,0
n41_B	Deltaplein blok E	10,50	1,7	2,9	-1,2
n124_C	Deltaplein blok A	13,50	1,7	1,7	0,0
n39_C	Deltaplein blok E	13,50	1,6	1,6	0,0
n42_B	Deltaplein blok E	10,50	1,5	2,8	-1,3
n06_C	Atlantic Hotel	13,50	1,4	1,4	0,0
n06_B	Atlantic Hotel	10,50	1,0	1,0	0,0
n07_B	Atlantic Hotel	10,50	0,6	0,6	0,0
n07_C	Atlantic Hotel	13,50	0,4	0,4	0,0
n06_D	Atlantic Hotel	16,50	0,3	0,3	0,0
n38_A	Deltaplein blok E	7,50	0,3	0,3	0,0
n45_B	Deltaplein blok E	10,50	-0,2	-0,2	0,0
n126_C	Deltaplein blok A	13,50	-0,2	0,3	-0,5
n41_A	Deltaplein blok E	7,50	-0,3	1,3	-1,5
n42_A	Deltaplein blok E	7,50	-0,3	1,3	-1,5
n44_B	Deltaplein blok E	10,50	-0,5	-0,5	0,0
n39_B	Deltaplein blok E	10,50	-1,1	-1,1	0,0
n07_D	Atlantic Hotel	16,50	-1,5	-1,5	0,0
n45_A	Deltaplein blok E	7,50	-1,5	-1,5	0,0
n102_E	Deltaplein blok G	13,50	-1,6	-1,6	0,0
n06_E	Atlantic Hotel	19,50	-1,9	-1,9	0,0
n124_B	Deltaplein blok A	10,50	-2,0	-2,0	0,0
n44_A	Deltaplein blok E	7,50	-2,2	-2,2	0,0
n39_A	Deltaplein blok E	7,50	-3,1	-3,1	0,0
n126_B	Deltaplein blok A	10,50	-3,5	-2,7	-0,8

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verskil
n124_A	Deltaplein blok A	7,50	-4,1	-4,1	0,0
n126_A	Deltaplein blok A	7,50	-4,9	-3,8	-1,1
n07_E	Atlantic Hotel	19,50	-5,0	-5,0	0,0
n102_D	Deltaplein blok G	10,50	-5,2	-5,2	0,0
n06_F	Atlantic Hotel	22,50	-6,3	-6,3	0,0
n102_C	Deltaplein blok G	7,50	-7,4	-7,4	0,0
n07_F	Atlantic Hotel	22,50	-12,0	-12,0	0,0
n04_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--
n04_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--
n04_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--
n04_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--
n04_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--
n04_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--
n04a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--
n04a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--
n04a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--
n04a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--
n04a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--
n04a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--
n04b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--
n05_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--
n05_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--
n05_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--
n05_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--
n05_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--
n05_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--
n05a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--
n05a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--
n05a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--
n05a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--
n05a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--
n05a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--
n05b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--
n06_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--
n06a_A	Atlantic Hotel	25,50	--	--	--
n06a_B	Atlantic Hotel	28,50	--	--	--
n06a_C	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--
n06a_D	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--
n06a_E	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--
n07_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--
n07a_A	Atlantic Hotel	25,50	--	--	--
n07a_B	Atlantic Hotel	28,50	--	--	--
n07a_C	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--
n07a_D	Atlantic Hotel	34,50	--	--	--
n07a_E	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--
n102_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--
n102_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--
n103_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--
n103_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--
n128_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--
n128_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--
n128_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--
n128_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--
n128_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--
n128_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--
n129_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--
n129_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder:
 Model Voorgrond: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 Model Achtergrond: 2023 Plan nieuwbouw
 Groep: Waarde=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat / Referentie=Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
n129_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--
n129_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--
n129_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--
n129_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--
n15_A	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--
n17_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--
n27_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	--	--	--
n27_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	--	--	--
n28_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	--	--	--
n50_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--
n50_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--
n50a_A	Deltaplein blok F	19,50	--	--	--
n50a_B	Deltaplein blok F	22,50	--	--	--
n51_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--
n51_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--
n72_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--
n72_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--
n73_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--
n73_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--
n87_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--
n87_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--
n88_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--
n88_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--

Bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n24_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	58,68	55,98	49,05	59,27
n137_B	Deltaplein blok B	4,50	58,53	55,82	48,89	59,12
n137_C	Deltaplein blok B	7,50	58,50	55,80	48,87	59,09
n137_D	Deltaplein blok B	10,50	58,34	55,63	48,70	58,93
n24_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	58,31	55,62	48,68	58,90
n137_E	Deltaplein blok B	13,50	58,08	55,38	48,44	58,67
n137_A	Deltaplein blok B	1,50	58,00	55,30	48,36	58,59
n136_A	Deltaplein blok B	7,50	57,91	55,23	48,29	58,51
n136_B	Deltaplein blok B	10,50	57,76	55,07	48,14	58,36
n137_F	Deltaplein blok B	16,50	57,77	55,06	48,13	58,36
n136_C	Deltaplein blok B	13,50	57,51	54,82	47,89	58,11
n136_D	Deltaplein blok B	16,50	57,18	54,49	47,56	57,78
n138_B	Deltaplein blok B	4,50	56,89	54,16	47,23	57,47
n138_C	Deltaplein blok B	7,50	56,89	54,16	47,23	57,47
n138_D	Deltaplein blok B	10,50	56,76	54,03	47,10	57,34
n135_B	Deltaplein blok B	10,50	56,66	53,96	47,03	57,25
n138_E	Deltaplein blok B	13,50	56,66	53,93	47,00	57,24
n135_C	Deltaplein blok B	13,50	56,53	53,85	46,91	57,13
n138_F	Deltaplein blok B	16,50	56,49	53,78	46,84	57,07
n135_D	Deltaplein blok B	16,50	56,20	53,51	46,58	56,80
n138_A	Deltaplein blok B	1,50	56,03	53,28	46,35	56,59
n135_A	Deltaplein blok B	7,50	55,53	52,85	45,92	56,13
n156_C	Deltaplein blok C	7,50	55,18	52,41	45,48	55,73
n156_B	Deltaplein blok C	4,50	55,09	52,32	45,39	55,64
n139_C	Deltaplein blok B	13,50	55,00	52,26	45,33	55,57
n156_D	Deltaplein blok C	10,50	54,99	52,23	45,30	55,55
n139_D	Deltaplein blok B	16,50	54,95	52,21	45,28	55,52
n156_E	Deltaplein blok C	13,50	54,91	52,16	45,22	55,47
n139_B	Deltaplein blok B	10,50	54,89	52,15	45,22	55,46
n156_F	Deltaplein blok C	16,50	54,87	52,12	45,19	55,43
n139_A	Deltaplein blok B	7,50	54,83	52,09	45,15	55,40
n157_C	Deltaplein blok C	7,50	54,77	51,99	45,06	55,32
n175_D	Deltaplein blok C	16,50	54,68	51,95	45,02	55,26
n157_B	Deltaplein blok C	4,50	54,68	51,89	44,96	55,22
n176_D	Deltaplein blok C	16,50	54,64	51,92	44,99	55,22
n175_C	Deltaplein blok C	13,50	54,61	51,89	44,96	55,19
n157_D	Deltaplein blok C	10,50	54,54	51,77	44,84	55,09
n176_C	Deltaplein blok C	13,50	54,50	51,77	44,83	55,07
n175_B	Deltaplein blok C	10,50	54,46	51,73	44,80	55,04
n156_A	Deltaplein blok C	1,50	54,47	51,68	44,75	55,01
n157_E	Deltaplein blok C	13,50	54,38	51,61	44,68	54,93
n176_A	Deltaplein blok C	7,50	54,36	51,62	44,68	54,93
n176_B	Deltaplein blok C	10,50	54,34	51,59	44,66	54,90
n140_D	Deltaplein blok B	16,50	54,23	51,50	44,57	54,81
n157_A	Deltaplein blok C	1,50	54,22	51,44	44,51	54,77
n157_F	Deltaplein blok C	16,50	54,20	51,45	44,52	54,76
n140_C	Deltaplein blok B	13,50	54,02	51,29	44,36	54,60
n157a_A	Deltaplein blok C	19,50	54,01	51,26	44,33	54,57
n158_B	Deltaplein blok C	4,50	54,02	51,22	44,29	54,56
n158_C	Deltaplein blok C	7,50	54,02	51,23	44,30	54,56
n194_B	Deltaplein blok D	4,50	53,95	51,13	44,20	54,47
n32_B	Deltaplein blok E	4,50	53,92	51,10	44,17	54,44
n157a_B	Deltaplein blok C	22,50	53,86	51,12	44,18	54,43
n31_B	Deltaplein blok E	4,50	53,87	51,05	44,12	54,39
n158_F	Deltaplein blok C	16,50	53,82	51,07	44,13	54,38
n158_D	Deltaplein blok C	10,50	53,81	51,02	44,09	54,35
n158_E	Deltaplein blok C	13,50	53,80	51,03	44,09	54,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n193_B	Deltaplein blok D	4,50	53,83	51,01	44,08	54,35
n21_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	53,81	51,00	44,07	54,34
n158a_A	Deltaplein blok C	19,50	53,75	51,00	44,07	54,31
n179_B	Deltaplein blok D	4,50	53,77	50,96	44,03	54,30
n140_B	Deltaplein blok B	10,50	53,71	50,97	44,04	54,28
n195_B	Deltaplein blok D	4,50	53,73	50,91	43,98	54,25
n32_C	Deltaplein blok E	7,50	53,73	50,91	43,98	54,25
n194_C	Deltaplein blok D	7,50	53,72	50,90	43,97	54,24
n179_C	Deltaplein blok D	7,50	53,69	50,88	43,95	54,22
n194_A	Deltaplein blok D	1,50	53,70	50,88	43,94	54,22
n31_C	Deltaplein blok E	7,50	53,67	50,86	43,92	54,20
n192_B	Deltaplein blok D	4,50	53,67	50,85	43,92	54,19
n158_A	Deltaplein blok C	1,50	53,64	50,83	43,90	54,17
n158a_B	Deltaplein blok C	22,50	53,60	50,85	43,92	54,16
n180_B	Deltaplein blok D	4,50	53,62	50,81	43,88	54,15
n193_A	Deltaplein blok D	1,50	53,63	50,81	43,88	54,15
n195_C	Deltaplein blok D	7,50	53,62	50,80	43,87	54,14
n193_C	Deltaplein blok D	7,50	53,61	50,79	43,86	54,13
n32_A	Deltaplein blok E	1,50	53,60	50,78	43,85	54,12
n22_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	53,56	50,75	43,81	54,09
n31_A	Deltaplein blok E	1,50	53,56	50,75	43,82	54,09
n180_C	Deltaplein blok D	7,50	53,54	50,73	43,80	54,07
n192_C	Deltaplein blok D	7,50	53,53	50,72	43,79	54,06
n179_D	Deltaplein blok D	10,50	53,50	50,70	43,77	54,04
n21_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	53,51	50,70	43,77	54,04
n23_B	Deltaplein tpv blok D	4,50	53,50	50,67	43,74	54,02
n179_F	Deltaplein blok D	16,50	53,45	50,68	43,75	54,00
n179_E	Deltaplein blok D	13,50	53,43	50,66	43,72	53,98
n179_A	Deltaplein blok D	1,50	53,44	50,63	43,70	53,97
n192_A	Deltaplein blok D	1,50	53,42	50,60	43,67	53,94
n194_D	Deltaplein blok D	10,50	53,40	50,58	43,65	53,92
n32_D	Deltaplein blok E	10,50	53,39	50,58	43,64	53,92
n31_D	Deltaplein blok E	10,50	53,37	50,55	43,62	53,89
n195_A	Deltaplein blok D	1,50	53,35	50,52	43,59	53,87
n33_A	Deltaplein blok E	7,50	53,35	50,53	43,60	53,87
n180_D	Deltaplein blok D	10,50	53,32	50,52	43,59	53,86
n180_A	Deltaplein blok D	1,50	53,31	50,50	43,57	53,84
n192_D	Deltaplein blok D	10,50	53,28	50,48	43,54	53,81
n193_D	Deltaplein blok D	10,50	53,28	50,47	43,54	53,81
n180_E	Deltaplein blok D	13,50	53,21	50,43	43,49	53,75
n192_E	Deltaplein blok D	13,50	53,20	50,41	43,48	53,74
n32_E	Deltaplein blok E	13,50	53,21	50,40	43,47	53,74
n33_B	Deltaplein blok E	10,50	53,21	50,39	43,46	53,73
n193_E	Deltaplein blok D	13,50	53,14	50,35	43,41	53,68
n31_E	Deltaplein blok E	13,50	53,15	50,34	43,41	53,68
n22_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	53,12	50,30	43,37	53,64
n174_C	Deltaplein blok C	13,50	53,01	50,30	43,37	53,60
n23_A	Deltaplein tpv blok D	1,50	53,08	50,26	43,33	53,60
n180_F	Deltaplein blok D	16,50	53,04	50,26	43,33	53,59
n33_C	Deltaplein blok E	13,50	53,06	50,25	43,32	53,59
n174_D	Deltaplein blok C	16,50	52,99	50,28	43,35	53,58
n192_F	Deltaplein blok D	16,50	53,03	50,25	43,32	53,58
n31_F	Deltaplein blok E	16,50	53,01	50,21	43,28	53,55
n32_F	Deltaplein blok E	16,50	53,01	50,21	43,28	53,55
n193_F	Deltaplein blok D	16,50	52,98	50,20	43,27	53,53
n174_B	Deltaplein blok C	10,50	52,90	50,20	43,27	53,49
n194_E	Deltaplein blok D	13,50	52,92	50,12	43,19	53,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n192a_A	Deltaplein blok D	19,50	52,90	50,13	43,20	53,45
n33_D	Deltaplein blok E	16,50	52,91	50,11	43,18	53,45
n193a_A	Deltaplein blok D	19,50	52,84	50,06	43,13	53,39
n175_A	Deltaplein blok C	7,50	52,76	50,06	43,13	53,35
n20a_E	Atlantic Hotel	19,50	52,74	50,06	43,12	53,34
n32a_A	Deltaplein blok E	19,50	52,80	50,01	43,08	53,34
n20a_F	Atlantic Hotel	22,50	52,72	50,05	43,11	53,33
n195_D	Deltaplein blok D	10,50	52,80	49,98	43,05	53,32
n192a_B	Deltaplein blok D	22,50	52,75	49,99	43,06	53,31
n194_F	Deltaplein blok D	16,50	52,76	49,97	43,04	53,30
n195_E	Deltaplein blok D	13,50	52,76	49,95	43,02	53,29
n31a_A	Deltaplein blok E	19,50	52,75	49,96	43,03	53,29
n195_F	Deltaplein blok D	16,50	52,70	49,91	42,98	53,24
n193a_B	Deltaplein blok D	22,50	52,67	49,91	42,98	53,23
n20a_D	Atlantic Hotel	16,50	52,56	49,88	42,95	53,16
n31a_B	Deltaplein blok E	22,50	52,53	49,75	42,82	53,08
n32a_B	Deltaplein blok E	22,50	52,51	49,73	42,80	53,06
n194a_A	Deltaplein blok D	19,50	52,45	49,67	42,74	53,00
n195a_A	Deltaplein blok D	19,50	52,43	49,64	42,71	52,97
n20_F	Atlantic Hotel	16,50	52,36	49,67	42,74	52,96
n20a_C	Atlantic Hotel	13,50	52,32	49,64	42,71	52,92
n140_A	Deltaplein blok B	7,50	52,30	49,59	42,66	52,89
n20_E	Atlantic Hotel	13,50	52,17	49,49	42,55	52,77
n13_F	Atlantic Hotel	16,50	52,16	49,48	42,55	52,76
n195a_B	Deltaplein blok D	22,50	52,20	49,41	42,48	52,74
n194a_B	Deltaplein blok D	22,50	52,18	49,40	42,47	52,73
n13a_D	Atlantic Hotel	16,50	52,08	49,40	42,47	52,68
n13_E	Atlantic Hotel	13,50	52,07	49,39	42,46	52,67
n20b_A	Atlantic Hotel	37,50	51,98	49,30	42,36	52,58
n13a_E	Atlantic Hotel	19,50	51,97	49,29	42,35	52,57
n13a_C	Atlantic Hotel	13,50	51,94	49,26	42,33	52,54
n13a_F	Atlantic Hotel	22,50	51,94	49,26	42,33	52,54
n20a_B	Atlantic Hotel	10,50	51,92	49,24	42,31	52,52
n13b_A	Atlantic Hotel	37,50	51,88	49,19	42,26	52,48
n13_D	Atlantic Hotel	10,50	51,87	49,19	42,25	52,47
n134_B	Deltaplein blok B	10,50	51,85	49,18	42,24	52,46
n34_A	Deltaplein blok E	7,50	51,93	49,12	42,19	52,46
n34_C	Deltaplein blok E	13,50	51,92	49,12	42,19	52,46
n134_C	Deltaplein blok B	13,50	51,81	49,13	42,20	52,41
n20_D	Atlantic Hotel	10,50	51,81	49,13	42,20	52,41
n34_B	Deltaplein blok E	10,50	51,87	49,05	42,12	52,39
n34_D	Deltaplein blok E	16,50	51,85	49,06	42,13	52,39
n13a_B	Atlantic Hotel	10,50	51,73	49,05	42,11	52,33
n13_C	Atlantic Hotel	7,50	51,57	48,89	41,96	52,17
n20_C	Atlantic Hotel	7,50	51,52	48,84	41,91	52,12
n191_D	Deltaplein blok D	16,50	51,53	48,78	41,84	52,09
n20a_A	Atlantic Hotel	7,50	51,49	48,81	41,88	52,09
n196_A	Deltaplein blok D	7,50	51,56	48,74	41,81	52,08
n196_C	Deltaplein blok D	13,50	51,52	48,71	41,78	52,05
n13a_A	Atlantic Hotel	7,50	51,43	48,75	41,81	52,03
n196_B	Deltaplein blok D	10,50	51,48	48,66	41,73	52,00
n196_D	Deltaplein blok D	16,50	51,41	48,61	41,67	51,94
n191_C	Deltaplein blok D	13,50	51,31	48,54	41,60	51,86
n191_B	Deltaplein blok D	10,50	51,30	48,52	41,59	51,85
n60_D	Deltaplein blok F	16,50	51,28	48,50	41,57	51,83
n197_D	Deltaplein blok D	16,50	51,24	48,45	41,52	51,78
n203_F	Deltaplein blok D	22,50	51,17	48,42	41,49	51,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n203_E	Deltaplein blok D	19,50	51,15	48,40	41,47	51,71
n191_A	Deltaplein blok D	7,50	51,12	48,34	41,41	51,67
n61_D	Deltaplein blok F	16,50	51,12	48,35	41,42	51,67
n134_D	Deltaplein blok B	16,50	51,06	48,38	41,45	51,66
n13_B	Atlantic Hotel	4,50	51,03	48,35	41,42	51,63
n20_B	Atlantic Hotel	4,50	51,00	48,33	41,40	51,61
n203_D	Deltaplein blok D	16,50	51,03	48,27	41,34	51,59
n196_E	Deltaplein blok D	19,50	51,02	48,22	41,29	51,56
n203_C	Deltaplein blok D	13,50	51,01	48,24	41,31	51,56
n159_D	Deltaplein blok C	16,50	50,98	48,22	41,29	51,54
n159_E	Deltaplein blok C	19,50	50,96	48,20	41,27	51,52
n203_A	Deltaplein blok D	7,50	50,93	48,13	41,20	51,47
n197_C	Deltaplein blok D	13,50	50,87	48,07	41,14	51,41
n203_B	Deltaplein blok D	10,50	50,87	48,08	41,15	51,41
n14b_A	Atlantic Hotel	37,50	50,79	48,10	41,16	51,38
n197_E	Deltaplein blok D	19,50	50,83	48,04	41,11	51,37
n60_C	Deltaplein blok F	13,50	50,82	48,03	41,10	51,36
n196_F	Deltaplein blok D	22,50	50,81	48,02	41,09	51,35
n159_C	Deltaplein blok C	13,50	50,75	47,97	41,04	51,30
n159_A	Deltaplein blok C	7,50	50,68	47,88	40,95	51,22
n61_C	Deltaplein blok F	13,50	50,64	47,85	40,92	51,18
n159_B	Deltaplein blok C	10,50	50,63	47,83	40,90	51,17
n174_A	Deltaplein blok C	7,50	50,56	47,88	40,95	51,16
n14a_E	Atlantic Hotel	19,50	50,38	47,69	40,76	50,98
n14a_F	Atlantic Hotel	22,50	50,39	47,69	40,76	50,98
n19_F	Atlantic Hotel	16,50	50,38	47,69	40,76	50,98
n19a_D	Atlantic Hotel	16,50	50,38	47,70	40,77	50,98
n197_B	Deltaplein blok D	10,50	50,42	47,61	40,68	50,95
n19a_E	Atlantic Hotel	19,50	50,35	47,67	40,74	50,95
n47_A	Deltaplein blok E	7,50	50,42	47,60	40,66	50,94
n35_D	Deltaplein blok E	16,50	50,34	47,56	40,63	50,89
n59_D	Deltaplein blok F	16,50	50,34	47,56	40,63	50,89
n197_F	Deltaplein blok D	22,50	50,34	47,55	40,62	50,88
n14a_D	Atlantic Hotel	16,50	50,26	47,57	40,64	50,86
n159_F	Deltaplein blok C	22,50	50,27	47,52	40,58	50,83
n19a_F	Atlantic Hotel	22,50	50,23	47,54	40,61	50,83
n19_E	Atlantic Hotel	13,50	50,20	47,53	40,59	50,81
n19a_C	Atlantic Hotel	13,50	50,19	47,51	40,58	50,79
n60_B	Deltaplein blok F	10,50	50,24	47,44	40,51	50,78
n30_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	50,23	47,41	40,48	50,75
n62_D	Deltaplein blok F	16,50	50,18	47,41	40,48	50,73
n14_F	Atlantic Hotel	16,50	50,12	47,43	40,50	50,72
n35_C	Deltaplein blok E	13,50	50,14	47,35	40,42	50,68
n19a_B	Atlantic Hotel	10,50	49,96	47,29	40,35	50,57
n59_C	Deltaplein blok F	13,50	50,02	47,21	40,28	50,55
n19_D	Atlantic Hotel	10,50	49,94	47,26	40,33	50,54
n202_F	Deltaplein blok D	22,50	49,96	47,24	40,31	50,54
n47_B	Deltaplein blok E	10,50	49,98	47,16	40,23	50,50
n49_B	Deltaplein blok E	22,50	49,95	47,18	40,25	50,50
n14a_C	Atlantic Hotel	13,50	49,89	47,20	40,27	50,49
n61_B	Deltaplein blok F	10,50	49,95	47,15	40,22	50,49
n19b_A	Atlantic Hotel	37,50	49,83	47,14	40,21	50,43
n14_E	Atlantic Hotel	13,50	49,76	47,07	40,14	50,36
n47_C	Deltaplein blok E	13,50	49,78	46,96	40,03	50,30
n49_A	Deltaplein blok E	19,50	49,74	46,97	40,04	50,29
n35_B	Deltaplein blok E	10,50	49,74	46,94	40,01	50,28
n59_B	Deltaplein blok F	10,50	49,70	46,89	39,96	50,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n62_C	Deltaplein blok F	13,50	49,69	46,90	39,97	50,23
n19a_A	Atlantic Hotel	7,50	49,58	46,90	39,97	50,18
n19_C	Atlantic Hotel	7,50	49,51	46,84	39,90	50,12
n141_D	Deltaplein blok B	16,50	49,52	46,77	39,84	50,08
n149_F	Deltaplein blok B	22,50	49,49	46,78	39,85	50,08
n12a_E	Atlantic Hotel	19,50	49,46	46,77	39,84	50,06
n13_A	Atlantic Hotel	1,50	49,43	46,77	39,84	50,04
n30_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	49,51	46,69	39,76	50,03
n20_A	Atlantic Hotel	1,50	49,41	46,75	39,82	50,02
n47_D	Deltaplein blok E	16,50	49,47	46,66	39,73	50,00
n12a_F	Atlantic Hotel	22,50	49,39	46,70	39,77	49,99
n202_E	Deltaplein blok D	19,50	49,39	46,66	39,72	49,96
n01a_E	Atlantic Hotel	19,50	49,35	46,67	39,73	49,95
n01a_F	Atlantic Hotel	22,50	49,35	46,66	39,73	49,95
n197_A	Deltaplein blok D	7,50	49,36	46,57	39,63	49,90
n12a_D	Atlantic Hotel	16,50	49,28	46,59	39,66	49,88
n12_F	Atlantic Hotel	16,50	49,26	46,57	39,64	49,86
n01_F	Atlantic Hotel	16,50	49,19	46,51	39,57	49,79
n01a_D	Atlantic Hotel	16,50	49,15	46,46	39,53	49,75
n181_B	Deltaplein blok D	10,50	49,21	46,40	39,46	49,74
n149_E	Deltaplein blok B	19,50	49,13	46,42	39,49	49,72
n181_A	Deltaplein blok D	7,50	49,18	46,37	39,44	49,71
n14a_B	Atlantic Hotel	10,50	49,08	46,39	39,45	49,67
n181_C	Deltaplein blok D	13,50	49,13	46,33	39,40	49,67
n47_E	Deltaplein blok E	19,50	49,12	46,31	39,38	49,65
n12a_C	Atlantic Hotel	13,50	49,03	46,34	39,41	49,63
n12_E	Atlantic Hotel	13,50	49,02	46,34	39,41	49,62
n01_E	Atlantic Hotel	13,50	48,98	46,30	39,37	49,58
n01a_C	Atlantic Hotel	13,50	48,93	46,25	39,32	49,53
n14_D	Atlantic Hotel	10,50	48,91	46,22	39,29	49,51
n181_D	Deltaplein blok D	16,50	48,91	46,11	39,18	49,45
n62_B	Deltaplein blok F	10,50	48,85	46,07	39,14	49,40
n47_F	Deltaplein blok E	22,50	48,78	45,98	39,05	49,32
n01_C	Atlantic Hotel	7,50	48,68	45,99	39,06	49,28
n12_D	Atlantic Hotel	10,50	48,68	46,00	39,06	49,28
n12a_B	Atlantic Hotel	10,50	48,68	45,99	39,06	49,28
n202_D	Deltaplein blok D	16,50	48,70	45,94	39,01	49,26
n01_D	Atlantic Hotel	10,50	48,63	45,95	39,02	49,23
n01a_A	Atlantic Hotel	7,50	48,63	45,94	39,01	49,23
n01a_B	Atlantic Hotel	10,50	48,58	45,90	38,97	49,18
n141_C	Deltaplein blok B	13,50	48,62	45,84	38,91	49,17
n19_B	Atlantic Hotel	4,50	48,47	45,81	38,87	49,08
n148_F	Deltaplein blok B	22,50	48,47	45,78	38,85	49,07
n150_E	Deltaplein blok B	19,50	48,43	45,72	38,78	49,01
n01b_A	Atlantic Hotel	37,50	48,33	45,64	38,71	48,93
n134_A	Deltaplein blok B	7,50	48,33	45,65	38,72	48,93
n202_C	Deltaplein blok D	13,50	48,38	45,61	38,67	48,93
n14a_A	Atlantic Hotel	7,50	48,27	45,58	38,65	48,87
n03b_A	Atlantic Hotel	37,50	48,25	45,55	38,62	48,84
n12b_A	Atlantic Hotel	37,50	48,22	45,53	38,60	48,82
n14_C	Atlantic Hotel	7,50	48,06	45,37	38,44	48,66
n02b_A	Atlantic Hotel	37,50	48,04	45,35	38,42	48,64
n202_B	Deltaplein blok D	10,50	48,04	45,25	38,32	48,58
n03a_F	Atlantic Hotel	22,50	47,88	45,18	38,25	48,47
n02a_F	Atlantic Hotel	22,50	47,80	45,11	38,18	48,40
n02a_E	Atlantic Hotel	19,50	47,78	45,09	38,16	48,38
n03a_E	Atlantic Hotel	19,50	47,74	45,06	38,12	48,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n150_D	Deltaplein blok B	16,50	47,75	45,04	38,11	48,34
n01_B	Atlantic Hotel	4,50	47,72	45,05	38,11	48,33
n02_F	Atlantic Hotel	16,50	47,61	44,93	37,99	48,21
n02a_D	Atlantic Hotel	16,50	47,61	44,92	37,99	48,21
n03_F	Atlantic Hotel	16,50	47,54	44,85	37,92	48,14
n03a_D	Atlantic Hotel	16,50	47,55	44,85	37,92	48,14
n190_D	Deltaplein blok D	16,50	47,56	44,82	37,89	48,13
n12_B	Atlantic Hotel	4,50	47,47	44,80	37,87	48,08
n182_C	Deltaplein blok D	13,50	47,52	44,72	37,79	48,06
n12a_A	Atlantic Hotel	7,50	47,44	44,76	37,82	48,04
n182_D	Deltaplein blok D	16,50	47,50	44,71	37,78	48,04
n02_E	Atlantic Hotel	13,50	47,40	44,71	37,78	48,00
n02a_C	Atlantic Hotel	13,50	47,40	44,71	37,78	48,00
n149_D	Deltaplein blok B	16,50	47,38	44,66	37,73	47,96
n60_A	Deltaplein blok F	7,50	47,41	44,62	37,68	47,95
n141_B	Deltaplein blok B	10,50	47,34	44,54	37,61	47,88
n03_E	Atlantic Hotel	13,50	47,27	44,58	37,65	47,87
n03a_C	Atlantic Hotel	13,50	47,28	44,58	37,65	47,87
n182_B	Deltaplein blok D	10,50	47,24	44,43	37,50	47,77
n150_F	Deltaplein blok B	22,50	47,17	44,45	37,52	47,75
n133_D	Deltaplein blok B	16,50	47,10	44,41	37,48	47,70
n160_D	Deltaplein blok C	16,50	47,12	44,39	37,46	47,70
n02_D	Atlantic Hotel	10,50	47,07	44,39	37,45	47,67
n02a_B	Atlantic Hotel	10,50	47,07	44,38	37,45	47,67
n12_C	Atlantic Hotel	7,50	46,93	44,24	37,31	47,53
n14_B	Atlantic Hotel	4,50	46,88	44,19	37,26	47,48
n03_D	Atlantic Hotel	10,50	46,86	44,17	37,23	47,45
n03a_B	Atlantic Hotel	10,50	46,85	44,16	37,23	47,45
n59_A	Deltaplein blok F	7,50	46,78	43,99	37,06	47,32
n02_C	Atlantic Hotel	7,50	46,58	43,90	36,96	47,18
n03_A	Atlantic Hotel	1,50	46,58	43,89	36,96	47,18
n02a_A	Atlantic Hotel	7,50	46,56	43,87	36,94	47,16
n03_C	Atlantic Hotel	7,50	46,55	43,86	36,93	47,15
n36_D	Deltaplein blok E	16,50	46,62	43,81	36,88	47,15
n03a_A	Atlantic Hotel	7,50	46,54	43,85	36,92	47,14
n133_C	Deltaplein blok B	13,50	46,54	43,85	36,92	47,14
n198_D	Deltaplein blok D	16,50	46,55	43,79	36,86	47,11
n03_B	Atlantic Hotel	4,50	46,40	43,71	36,78	47,00
n149_C	Deltaplein blok B	13,50	46,40	43,69	36,76	46,99
n150_C	Deltaplein blok B	13,50	46,36	43,66	36,72	46,95
n198_E	Deltaplein blok D	19,50	46,39	43,62	36,69	46,94
n61_A	Deltaplein blok F	7,50	46,37	43,58	36,65	46,91
n36_C	Deltaplein blok E	13,50	46,35	43,55	36,61	46,88
n35_A	Deltaplein blok E	7,50	46,21	43,44	36,50	46,76
n02_B	Atlantic Hotel	4,50	46,14	43,47	36,54	46,75
n131_B	Deltaplein blok A	22,50	46,15	43,45	36,52	46,74
n76_F	Deltaplein blok F	22,50	46,14	43,45	36,52	46,74
n130_B	Deltaplein blok A	22,50	46,10	43,40	36,47	46,69
n186_D	Deltaplein blok D	16,50	46,09	43,36	36,43	46,67
n187_D	Deltaplein blok D	16,50	46,09	43,36	36,43	46,67
n08_C	Atlantic Hotel	37,50	46,01	43,32	36,39	46,61
n148_E	Deltaplein blok B	19,50	45,77	43,08	36,15	46,37
n63_F	Deltaplein blok F	22,50	45,78	43,07	36,14	46,37
n58_D	Deltaplein blok F	16,50	45,73	42,96	36,03	46,28
n186_C	Deltaplein blok D	13,50	45,53	42,81	35,88	46,11
n202_A	Deltaplein blok D	7,50	45,54	42,77	35,84	46,09
n36_B	Deltaplein blok E	10,50	45,49	42,68	35,75	46,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n190_C	Deltaplein blok D	13,50	45,42	42,67	35,74	45,98
n46_D	Deltaplein blok E	16,50	45,43	42,66	35,73	45,98
n198_C	Deltaplein blok D	13,50	45,34	42,57	35,64	45,89
n58_C	Deltaplein blok F	13,50	45,26	42,49	35,56	45,81
n160_C	Deltaplein blok C	13,50	45,06	42,33	35,39	45,63
n14_A	Atlantic Hotel	1,50	44,99	42,31	35,38	45,59
n46_C	Deltaplein blok E	13,50	45,03	42,26	35,33	45,58
n63_E	Deltaplein blok F	19,50	45,00	42,27	35,34	45,58
n198_F	Deltaplein blok D	22,50	44,83	42,08	35,15	45,39
n187_C	Deltaplein blok D	13,50	44,78	42,06	35,13	45,36
n62_A	Deltaplein blok F	7,50	44,81	42,03	35,10	45,36
n201_F	Deltaplein blok D	22,50	44,76	42,04	35,11	45,34
n200_F	Deltaplein blok D	22,50	44,75	42,02	35,09	45,33
n149_B	Deltaplein blok B	10,50	44,69	41,99	35,06	45,28
n37_D	Deltaplein blok E	16,50	44,62	41,86	34,93	45,18
n150_B	Deltaplein blok B	10,50	44,54	41,85	34,92	45,14
n118_A	Deltaplein blok A	1,50	44,48	41,80	34,87	45,08
n117_A	Deltaplein blok A	1,50	44,44	41,76	34,83	45,04
n68_F	Deltaplein blok F	22,50	44,44	41,75	34,82	45,04
n58_B	Deltaplein blok F	10,50	44,32	41,57	34,64	44,88
n130_A	Deltaplein blok A	19,50	44,22	41,52	34,59	44,81
n127_F	Deltaplein blok A	22,50	44,19	41,50	34,57	44,79
n119_A	Deltaplein blok A	1,50	44,06	41,39	34,46	44,67
n133_B	Deltaplein blok B	10,50	44,08	41,37	34,44	44,67
n182_A	Deltaplein blok D	7,50	44,07	41,28	34,35	44,61
n46_B	Deltaplein blok E	10,50	44,04	41,27	34,34	44,59
n76_E	Deltaplein blok F	19,50	43,97	41,27	34,34	44,56
n131_A	Deltaplein blok A	19,50	43,94	41,24	34,31	44,53
n186_B	Deltaplein blok D	10,50	43,93	41,21	34,28	44,51
n199_E	Deltaplein blok D	19,50	43,75	41,00	34,07	44,31
n185_D	Deltaplein blok D	16,50	43,71	40,93	34,00	44,26
n198_B	Deltaplein blok D	10,50	43,49	40,72	33,78	44,04
n26_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	43,24	40,55	33,62	43,84
n08_B	Atlantic Hotel	34,50	43,23	40,54	33,61	43,83
n15_C	Atlantic Hotel	37,50	43,25	40,51	33,58	43,82
n201_E	Deltaplein blok D	19,50	43,25	40,50	33,57	43,81
n120_C	Deltaplein blok A	13,50	43,20	40,48	33,55	43,78
n120_D	Deltaplein blok A	16,50	43,12	40,40	33,47	43,70
n200_E	Deltaplein blok D	19,50	43,12	40,37	33,44	43,68
n37_C	Deltaplein blok E	13,50	43,09	40,33	33,40	43,65
n142_D	Deltaplein blok B	16,50	43,04	40,33	33,40	43,63
n15_B	Atlantic Hotel	34,50	43,07	40,32	33,39	43,63
n187_B	Deltaplein blok D	10,50	42,90	40,19	33,26	43,49
n199_D	Deltaplein blok D	16,50	42,85	40,08	33,15	43,40
n117_F	Deltaplein blok A	16,50	42,71	40,03	33,10	43,31
n63_D	Deltaplein blok F	16,50	42,74	39,99	33,06	43,30
n68_E	Deltaplein blok F	19,50	42,61	39,92	32,99	43,21
n141_A	Deltaplein blok B	7,50	42,66	39,87	32,94	43,20
n185_C	Deltaplein blok D	13,50	42,62	39,85	32,92	43,17
n133_A	Deltaplein blok B	7,50	42,54	39,82	32,89	43,12
n106_D	Deltaplein blok G	16,50	42,44	39,73	32,80	43,03
n120_B	Deltaplein blok A	10,50	42,45	39,74	32,80	43,03
n16_C	Atlantic Hotel	37,50	42,37	39,65	32,72	42,95
n46_A	Deltaplein blok E	7,50	42,34	39,57	32,64	42,89
n186_A	Deltaplein blok D	7,50	42,27	39,58	32,65	42,87
n190_B	Deltaplein blok D	10,50	42,22	39,46	32,53	42,78
n199_F	Deltaplein blok D	22,50	42,13	39,34	32,40	42,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n25_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	41,96	39,25	32,32	42,55
n117_E	Deltaplein blok A	13,50	41,89	39,21	32,28	42,49
n160_B	Deltaplein blok C	10,50	41,91	39,17	32,24	42,48
n36_A	Deltaplein blok E	7,50	41,96	39,14	32,21	42,48
n200_D	Deltaplein blok D	16,50	41,78	39,01	32,08	42,33
n58_A	Deltaplein blok F	7,50	41,76	39,01	32,08	42,32
n127_E	Deltaplein blok A	19,50	41,64	38,94	32,01	42,23
n99_D	Deltaplein blok G	16,50	41,63	38,91	31,98	42,21
n147_D	Deltaplein blok B	16,50	41,59	38,83	31,90	42,15
n117_D	Deltaplein blok A	10,50	41,47	38,79	31,86	42,07
n118_E	Deltaplein blok A	13,50	41,48	38,78	31,85	42,07
n199_C	Deltaplein blok D	13,50	41,43	38,66	31,73	41,98
n78_D	Deltaplein blok F	16,50	41,39	38,61	31,68	41,94
n57_D	Deltaplein blok F	16,50	41,25	38,52	31,59	41,83
n02_A	Atlantic Hotel	1,50	41,20	38,52	31,59	41,80
n120_A	Deltaplein blok A	7,50	41,20	38,50	31,56	41,79
n77_D	Deltaplein blok F	16,50	41,16	38,43	31,50	41,74
n119_E	Deltaplein blok A	13,50	41,04	38,34	31,41	41,63
n184_D	Deltaplein blok D	16,50	41,08	38,31	31,38	41,63
n16_B	Atlantic Hotel	34,50	41,01	38,32	31,39	41,61
n187_A	Deltaplein blok D	7,50	40,95	38,24	31,31	41,54
n37_B	Deltaplein blok E	10,50	40,97	38,20	31,27	41,52
n100_D	Deltaplein blok G	16,50	40,92	38,21	31,28	41,51
n188_D	Deltaplein blok D	16,50	40,89	38,13	31,20	41,45
n25_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	40,86	38,15	31,22	41,45
n149_A	Deltaplein blok B	7,50	40,82	38,11	31,18	41,41
n150_A	Deltaplein blok B	7,50	40,73	38,01	31,08	41,31
n118_D	Deltaplein blok A	10,50	40,70	38,00	31,07	41,29
n117_B	Deltaplein blok A	4,50	40,68	37,99	31,06	41,28
n201_D	Deltaplein blok D	16,50	40,75	37,94	31,01	41,28
n118_F	Deltaplein blok A	16,50	40,64	37,95	31,02	41,24
n63_C	Deltaplein blok F	13,50	40,64	37,86	30,93	41,19
n79_D	Deltaplein blok F	16,50	40,65	37,85	30,92	41,19
n80_D	Deltaplein blok F	16,50	40,64	37,86	30,93	41,19
n106_C	Deltaplein blok G	13,50	40,49	37,78	30,85	41,08
n117_C	Deltaplein blok A	7,50	40,47	37,78	30,85	41,07
n119_D	Deltaplein blok A	10,50	40,45	37,74	30,81	41,04
n146_D	Deltaplein blok B	16,50	40,42	37,64	30,71	40,97
n118_B	Deltaplein blok A	4,50	40,25	37,55	30,62	40,84
n122_D	Deltaplein blok A	16,50	40,25	37,55	30,62	40,84
n118a_B	Deltaplein blok A	22,50	40,23	37,53	30,60	40,82
n117a_B	Deltaplein blok A	22,50	40,16	37,47	30,54	40,76
n119_F	Deltaplein blok A	16,50	40,14	37,44	30,51	40,73
n201_C	Deltaplein blok D	13,50	40,16	37,34	30,41	40,68
n200_C	Deltaplein blok D	13,50	40,06	37,29	30,36	40,61
n160_A	Deltaplein blok C	7,50	40,00	37,27	30,34	40,58
n11_C	Atlantic Hotel	37,50	39,97	37,28	30,35	40,57
n201_B	Deltaplein blok D	10,50	39,92	37,10	30,17	40,44
n09_C	Atlantic Hotel	37,50	39,83	37,13	30,20	40,42
n118_C	Deltaplein blok A	7,50	39,83	37,13	30,20	40,42
n190_A	Deltaplein blok D	7,50	39,83	37,08	30,15	40,39
n185_B	Deltaplein blok D	10,50	39,84	37,05	30,12	40,38
n57_C	Deltaplein blok F	13,50	39,80	37,08	30,15	40,38
n123_D	Deltaplein blok A	16,50	39,79	37,07	30,14	40,37
n118a_A	Deltaplein blok A	19,50	39,74	37,03	30,10	40,33
n10_C	Atlantic Hotel	37,50	39,71	37,03	30,10	40,31
n154_D	Deltaplein blok B	16,50	39,74	36,99	30,06	40,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n117a_A	Deltaplein blok A	19,50	39,63	36,93	30,00	40,22
n76_D	Deltaplein blok F	16,50	39,65	36,91	29,98	40,22
n198_A	Deltaplein blok D	7,50	39,66	36,89	29,96	40,21
n119_B	Deltaplein blok A	4,50	39,52	36,82	29,89	40,11
n119_C	Deltaplein blok A	7,50	39,43	36,71	29,78	40,01
n80_C	Deltaplein blok F	13,50	39,44	36,67	29,74	39,99
n122_C	Deltaplein blok A	13,50	39,35	36,66	29,73	39,95
n199_B	Deltaplein blok D	10,50	39,37	36,59	29,66	39,92
n148_D	Deltaplein blok B	16,50	39,36	36,58	29,65	39,91
n78_C	Deltaplein blok F	13,50	39,32	36,54	29,61	39,87
n98_D	Deltaplein blok G	16,50	39,31	36,55	29,62	39,87
n142_C	Deltaplein blok B	13,50	39,24	36,50	29,57	39,81
n84_D	Deltaplein blok F	16,50	39,23	36,50	29,57	39,81
n145_D	Deltaplein blok B	16,50	39,25	36,47	29,54	39,80
n97_D	Deltaplein blok G	16,50	39,13	36,36	29,43	39,68
n69_F	Deltaplein blok F	22,50	39,02	36,31	29,38	39,61
n188_C	Deltaplein blok D	13,50	38,96	36,19	29,26	39,51
n79_C	Deltaplein blok F	13,50	38,98	36,17	29,24	39,51
n26_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	38,82	36,14	29,21	39,42
n184_C	Deltaplein blok D	13,50	38,86	36,09	29,16	39,41
n121_D	Deltaplein blok A	16,50	38,82	36,10	29,17	39,40
n170_D	Deltaplein blok C	16,50	38,85	36,06	29,13	39,39
n104_D	Deltaplein blok G	16,50	38,70	35,98	29,05	39,28
n154_C	Deltaplein blok B	13,50	38,65	35,90	28,97	39,21
n106_B	Deltaplein blok G	10,50	38,60	35,89	28,96	39,19
n147_C	Deltaplein blok B	13,50	38,63	35,87	28,94	39,19
n57_B	Deltaplein blok F	10,50	38,58	35,88	28,95	39,17
n81_D	Deltaplein blok F	16,50	38,56	35,84	28,91	39,14
n96_D	Deltaplein blok G	16,50	38,53	35,74	28,81	39,07
n99_C	Deltaplein blok G	13,50	38,40	35,65	28,72	38,96
n132_D	Deltaplein blok B	16,50	38,35	35,58	28,65	38,90
n63_B	Deltaplein blok F	10,50	38,33	35,54	28,61	38,87
n29_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	38,29	35,53	28,60	38,85
n69_E	Deltaplein blok F	19,50	38,24	35,52	28,59	38,82
n154_B	Deltaplein blok B	10,50	38,22	35,47	28,53	38,78
n75_F	Deltaplein blok F	22,50	38,13	35,42	28,49	38,72
n109_D	Deltaplein blok G	16,50	38,09	35,30	28,36	38,63
n108_D	Deltaplein blok G	16,50	38,07	35,29	28,36	38,62
n80_B	Deltaplein blok F	10,50	38,05	35,28	28,35	38,60
n153_D	Deltaplein blok B	16,50	38,01	35,26	28,33	38,57
n37_A	Deltaplein blok E	7,50	37,96	35,21	28,28	38,52
n122_B	Deltaplein blok A	10,50	37,89	35,20	28,27	38,49
n123_C	Deltaplein blok A	13,50	37,83	35,12	28,18	38,41
n77_C	Deltaplein blok F	13,50	37,82	35,09	28,16	38,40
n84_C	Deltaplein blok F	13,50	37,79	35,07	28,14	38,37
n100_C	Deltaplein blok G	13,50	37,78	35,05	28,12	38,36
n56_D	Deltaplein blok F	16,50	37,78	34,99	28,06	38,32
n105_D	Deltaplein blok G	16,50	37,68	34,96	28,03	38,26
n11_B	Atlantic Hotel	34,50	37,61	34,91	27,98	38,20
n169_D	Deltaplein blok C	16,50	37,60	34,82	27,89	38,15
n121_C	Deltaplein blok A	13,50	37,44	34,73	27,80	38,03
n151_F	Deltaplein blok B	22,50	37,42	34,72	27,79	38,01
n188_B	Deltaplein blok D	10,50	37,45	34,68	27,75	38,00
n106_A	Deltaplein blok G	7,50	37,37	34,65	27,72	37,95
n166_F	Deltaplein blok C	22,50	37,33	34,60	27,66	37,90
n78_B	Deltaplein blok F	10,50	37,31	34,52	27,59	37,85
n79_B	Deltaplein blok F	10,50	37,31	34,50	27,56	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n132_C	Deltaplein blok B	13,50	37,16	34,38	27,45	37,71
n57_A	Deltaplein blok F	7,50	37,07	34,37	27,44	37,66
n84_B	Deltaplein blok F	10,50	37,02	34,31	27,38	37,61
n76_C	Deltaplein blok F	13,50	37,01	34,26	27,33	37,57
n98_C	Deltaplein blok G	13,50	36,95	34,19	27,26	37,51
n105_C	Deltaplein blok G	13,50	36,86	34,15	27,22	37,45
n152_D	Deltaplein blok B	16,50	36,86	34,15	27,22	37,45
n147_B	Deltaplein blok B	10,50	36,85	34,10	27,17	37,41
n86_D	Deltaplein blok F	16,50	36,80	34,09	27,16	37,39
n107_D	Deltaplein blok G	16,50	36,78	33,99	27,05	37,32
n154_A	Deltaplein blok B	7,50	36,70	33,96	27,03	37,27
n85_D	Deltaplein blok F	16,50	36,66	33,95	27,02	37,25
n146_C	Deltaplein blok B	13,50	36,68	33,87	26,94	37,21
n97_C	Deltaplein blok G	13,50	36,65	33,87	26,94	37,20
n68_D	Deltaplein blok F	16,50	36,63	33,84	26,91	37,17
n81_C	Deltaplein blok F	13,50	36,55	33,83	26,90	37,13
n08_A	Atlantic Hotel	31,50	36,54	33,80	26,87	37,11
n91_D	Deltaplein blok G	16,50	36,54	33,74	26,81	37,08
n96_C	Deltaplein blok G	13,50	36,52	33,73	26,80	37,06
n75_E	Deltaplein blok F	19,50	36,42	33,70	26,77	37,00
n151_E	Deltaplein blok B	19,50	36,41	33,68	26,75	36,99
n164_D	Deltaplein blok C	16,50	36,43	33,61	26,68	36,95
n54_D	Deltaplein blok F	16,50	36,36	33,57	26,64	36,90
n132_B	Deltaplein blok B	10,50	36,33	33,55	26,62	36,88
n123_B	Deltaplein blok A	10,50	36,26	33,55	26,62	36,85
n121_B	Deltaplein blok A	10,50	36,14	33,44	26,50	36,73
n201_A	Deltaplein blok D	7,50	36,14	33,33	26,39	36,67
n07a_E	Atlantic Hotel	37,50	36,02	33,34	26,41	36,62
n84_A	Deltaplein blok F	7,50	36,02	33,32	26,39	36,61
n153_C	Deltaplein blok B	13,50	36,04	33,29	26,36	36,60
n10_B	Atlantic Hotel	34,50	35,96	33,25	26,32	36,55
n104_C	Deltaplein blok G	13,50	35,97	33,24	26,30	36,54
n171_D	Deltaplein blok C	16,50	36,00	33,22	26,28	36,54
n101_D	Deltaplein blok G	16,50	35,96	33,20	26,27	36,52
n09_B	Atlantic Hotel	34,50	35,86	33,13	26,20	36,44
n200_B	Deltaplein blok D	10,50	35,86	33,05	26,12	36,39
n185_A	Deltaplein blok D	7,50	35,82	33,01	26,08	36,35
n105_A	Deltaplein blok G	7,50	35,75	33,04	26,11	36,34
n114_D	Deltaplein blok G	16,50	35,78	32,98	26,05	36,32
n86_C	Deltaplein blok F	13,50	35,70	33,00	26,07	36,29
n85_C	Deltaplein blok F	13,50	35,68	32,98	26,05	36,27
n76_B	Deltaplein blok F	10,50	35,69	32,95	26,02	36,26
n199_A	Deltaplein blok D	7,50	35,69	32,92	25,99	36,24
n144_D	Deltaplein blok B	16,50	35,66	32,88	25,95	36,21
n105_B	Deltaplein blok G	10,50	35,55	32,84	25,91	36,14
n99_B	Deltaplein blok G	10,50	35,55	32,79	25,86	36,11
n80_A	Deltaplein blok F	7,50	35,53	32,77	25,84	36,09
n163_D	Deltaplein blok C	16,50	35,51	32,71	25,78	36,05
n100_B	Deltaplein blok G	10,50	35,47	32,72	25,79	36,03
n81_B	Deltaplein blok F	10,50	35,40	32,69	25,76	35,99
n152_E	Deltaplein blok B	19,50	35,36	32,67	25,74	35,96
n152_C	Deltaplein blok B	13,50	35,33	32,63	25,70	35,92
n78_A	Deltaplein blok F	7,50	35,33	32,54	25,61	35,87
n56_C	Deltaplein blok F	13,50	35,34	32,52	25,59	35,86
n132_A	Deltaplein blok B	7,50	35,29	32,50	25,57	35,83
n184_B	Deltaplein blok D	10,50	35,27	32,47	25,54	35,81
n127_D	Deltaplein blok A	16,50	35,26	32,47	25,54	35,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n97_B	Deltaplein blok G	10,50	35,16	32,39	25,46	35,71
n148_C	Deltaplein blok B	13,50	35,15	32,33	25,40	35,67
n113_D	Deltaplein blok G	16,50	35,12	32,34	25,40	35,66
n85_B	Deltaplein blok F	10,50	35,06	32,37	25,44	35,66
n86_B	Deltaplein blok F	10,50	35,06	32,37	25,44	35,66
n109_C	Deltaplein blok G	13,50	35,04	32,22	25,29	35,56
n145_C	Deltaplein blok B	13,50	35,02	32,19	25,26	35,54
n53_D	Deltaplein blok F	16,50	34,96	32,18	25,25	35,51
n82_D	Deltaplein blok F	16,50	34,91	32,19	25,26	35,49
n98_B	Deltaplein blok G	10,50	34,87	32,10	25,17	35,42
n153_B	Deltaplein blok B	10,50	34,80	32,06	25,13	35,37
n161_D	Deltaplein blok C	16,50	34,79	31,99	25,06	35,33
n16_A	Atlantic Hotel	31,50	34,69	31,93	25,00	35,25
n170_C	Deltaplein blok C	13,50	34,71	31,88	24,94	35,23
n79_A	Deltaplein blok F	7,50	34,69	31,87	24,94	35,21
n146_B	Deltaplein blok B	10,50	34,62	31,82	24,89	35,16
n165_D	Deltaplein blok C	16,50	34,63	31,82	24,89	35,16
n172_D	Deltaplein blok C	16,50	34,55	31,78	24,85	35,10
n142_B	Deltaplein blok B	10,50	34,50	31,72	24,79	35,05
n06a_E	Atlantic Hotel	37,50	34,39	31,70	24,77	34,99
n96_B	Deltaplein blok G	10,50	34,40	31,59	24,66	34,93
n40_D	Deltaplein blok E	16,50	34,34	31,58	24,65	34,90
n147_A	Deltaplein blok B	7,50	34,28	31,51	24,58	34,83
n81_A	Deltaplein blok F	7,50	34,23	31,53	24,60	34,82
n188_A	Deltaplein blok D	7,50	34,26	31,49	24,56	34,81
n76_A	Deltaplein blok F	7,50	34,03	31,29	24,36	34,60
n168_D	Deltaplein blok C	16,50	34,05	31,24	24,31	34,58
n86_A	Deltaplein blok F	7,50	33,95	31,27	24,34	34,55
n110_D	Deltaplein blok G	16,50	33,99	31,20	24,26	34,53
n85_A	Deltaplein blok F	7,50	33,89	31,21	24,27	34,49
n152_B	Deltaplein blok B	10,50	33,89	31,19	24,26	34,48
n77_B	Deltaplein blok F	10,50	33,92	31,15	24,22	34,47
n94_D	Deltaplein blok G	16,50	33,93	31,11	24,18	34,45
n52_D	Deltaplein blok F	16,50	33,87	31,09	24,15	34,41
n108_C	Deltaplein blok G	13,50	33,86	31,04	24,11	34,38
n69_D	Deltaplein blok F	16,50	33,85	31,04	24,11	34,38
n164_C	Deltaplein blok C	13,50	33,85	31,02	24,09	34,37
n115_D	Deltaplein blok G	16,50	33,79	31,01	24,08	34,34
n95_D	Deltaplein blok G	16,50	33,79	30,98	24,05	34,32
n189_D	Deltaplein blok D	16,50	33,74	30,94	24,01	34,28
n116_D	Deltaplein blok G	16,50	33,73	30,94	24,01	34,27
n56_B	Deltaplein blok F	10,50	33,69	30,86	23,93	34,21
n63_A	Deltaplein blok F	7,50	33,67	30,84	23,91	34,19
n82_C	Deltaplein blok F	13,50	33,61	30,90	23,96	34,19
n92_D	Deltaplein blok G	16,50	33,62	30,81	23,88	34,15
n183_D	Deltaplein blok D	16,50	33,55	30,76	23,83	34,09
n151_D	Deltaplein blok B	16,50	33,54	30,72	23,79	34,06
n166_E	Deltaplein blok C	19,50	33,51	30,74	23,81	34,06
n167_E	Deltaplein blok C	19,50	33,44	30,69	23,76	34,00
n99_A	Deltaplein blok G	7,50	33,44	30,67	23,73	33,99
n109_B	Deltaplein blok G	10,50	33,44	30,63	23,70	33,97
n162_D	Deltaplein blok C	16,50	33,39	30,59	23,65	33,92
n146_A	Deltaplein blok B	7,50	33,36	30,58	23,65	33,91
n54_C	Deltaplein blok F	13,50	33,40	30,56	23,63	33,91
n43_D	Deltaplein blok E	16,50	33,29	30,48	23,54	33,82
n104_B	Deltaplein blok G	10,50	33,24	30,48	23,55	33,80
n91_C	Deltaplein blok G	13,50	33,29	30,45	23,52	33,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n100_A	Deltaplein blok G	7,50	33,23	30,48	23,54	33,79
n64_F	Deltaplein blok F	22,50	33,22	30,46	23,52	33,78
n125_D	Deltaplein blok A	16,50	33,20	30,40	23,47	33,74
n153_A	Deltaplein blok B	7,50	33,13	30,40	23,47	33,71
n97_A	Deltaplein blok G	7,50	32,99	30,23	23,30	33,55
n11_A	Atlantic Hotel	31,50	32,88	30,12	23,18	33,44
n145_B	Deltaplein blok B	10,50	32,89	30,07	23,14	33,41
n169_C	Deltaplein blok C	13,50	32,89	30,06	23,12	33,41
n96_A	Deltaplein blok G	7,50	32,88	30,07	23,14	33,41
n114_C	Deltaplein blok G	13,50	32,86	30,02	23,09	33,37
n82_B	Deltaplein blok F	10,50	32,78	30,08	23,15	33,37
n148_B	Deltaplein blok B	10,50	32,83	30,01	23,08	33,35
n74_D	Deltaplein blok F	16,50	32,78	29,97	23,04	33,31
n143_D	Deltaplein blok B	16,50	32,73	29,93	23,00	33,27
n101_C	Deltaplein blok G	13,50	32,71	29,92	22,99	33,25
n68_C	Deltaplein blok F	13,50	32,74	29,90	22,97	33,25
n98_A	Deltaplein blok G	7,50	32,68	29,91	22,98	33,23
n65_F	Deltaplein blok F	22,50	32,62	29,84	22,91	33,17
n122_A	Deltaplein blok A	7,50	32,51	29,76	22,82	33,07
n163_C	Deltaplein blok C	13,50	32,54	29,70	22,77	33,05
n200_A	Deltaplein blok D	7,50	32,53	29,69	22,76	33,04
n170_B	Deltaplein blok C	10,50	32,51	29,69	22,76	33,03
n164_B	Deltaplein blok C	10,50	32,46	29,65	22,72	32,99
n109_A	Deltaplein blok G	7,50	32,42	29,62	22,69	32,96
n142_A	Deltaplein blok B	7,50	32,41	29,62	22,69	32,95
n166_D	Deltaplein blok C	16,50	32,36	29,57	22,64	32,90
n171_C	Deltaplein blok C	13,50	32,34	29,51	22,58	32,86
n09_A	Atlantic Hotel	31,50	32,28	29,50	22,57	32,83
n161_C	Deltaplein blok C	13,50	32,31	29,49	22,56	32,83
n107_C	Deltaplein blok G	13,50	32,29	29,45	22,52	32,80
n144_C	Deltaplein blok B	13,50	32,28	29,46	22,53	32,80
n90_D	Deltaplein blok G	16,50	32,22	29,41	22,48	32,75
n77_A	Deltaplein blok F	7,50	32,18	29,41	22,48	32,73
n89_D	Deltaplein blok G	16,50	32,16	29,35	22,42	32,69
n165_C	Deltaplein blok C	13,50	32,12	29,31	22,38	32,65
n167_D	Deltaplein blok C	16,50	32,05	29,24	22,31	32,58
n18b_A	Atlantic Hotel	37,50	31,98	29,25	22,32	32,56
n53_C	Deltaplein blok F	13,50	31,94	29,11	22,18	32,46
n83_D	Deltaplein blok F	16,50	31,88	29,10	22,17	32,43
n121_A	Deltaplein blok A	7,50	31,84	29,08	22,15	32,40
n82_A	Deltaplein blok F	7,50	31,78	29,09	22,16	32,38
n108_B	Deltaplein blok G	10,50	31,79	28,98	22,04	32,32
n123_A	Deltaplein blok A	7,50	31,75	28,98	22,05	32,30
n145_A	Deltaplein blok B	7,50	31,76	28,97	22,04	32,30
n167_F	Deltaplein blok C	22,50	31,64	28,94	22,01	32,23
n164_A	Deltaplein blok C	7,50	31,56	28,77	21,84	32,10
n148_A	Deltaplein blok B	7,50	31,55	28,76	21,83	32,09
n54_B	Deltaplein blok F	10,50	31,56	28,72	21,79	32,07
n75_D	Deltaplein blok F	16,50	31,55	28,70	21,77	32,06
n104_A	Deltaplein blok G	7,50	31,42	28,65	21,72	31,97
n170_A	Deltaplein blok C	7,50	31,38	28,58	21,65	31,92
n69_C	Deltaplein blok F	13,50	31,30	28,46	21,53	31,81
n52_C	Deltaplein blok F	13,50	31,28	28,45	21,52	31,80
n17a_C	Atlantic Hotel	31,50	31,19	28,47	21,54	31,77
n10_A	Atlantic Hotel	31,50	31,21	28,42	21,49	31,75
n113_C	Deltaplein blok G	13,50	31,20	28,37	21,44	31,72
n184_A	Deltaplein blok D	7,50	31,21	28,37	21,44	31,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n94_C	Deltaplein blok G	13,50	31,17	28,32	21,39	31,68
n91_B	Deltaplein blok G	10,50	31,16	28,31	21,38	31,67
n17a_B	Atlantic Hotel	28,50	30,99	28,26	21,33	31,57
n127_C	Deltaplein blok A	13,50	30,97	28,15	21,22	31,49
n95_C	Deltaplein blok G	13,50	30,94	28,10	21,17	31,45
n110_C	Deltaplein blok G	13,50	30,84	28,01	21,08	31,36
n151_C	Deltaplein blok B	13,50	30,83	27,99	21,06	31,34
n108_A	Deltaplein blok G	7,50	30,77	27,98	21,04	31,31
n162_C	Deltaplein blok C	13,50	30,79	27,96	21,03	31,31
n68_B	Deltaplein blok F	10,50	30,80	27,95	21,02	31,31
n168_C	Deltaplein blok C	13,50	30,77	27,94	21,00	31,29
n165_B	Deltaplein blok C	10,50	30,72	27,93	21,00	31,26
n114_B	Deltaplein blok G	10,50	30,69	27,85	20,92	31,20
n169_B	Deltaplein blok C	10,50	30,66	27,83	20,90	31,18
n115_C	Deltaplein blok G	13,50	30,63	27,81	20,88	31,15
n17a_D	Atlantic Hotel	34,50	30,56	27,82	20,89	31,13
n163_B	Deltaplein blok C	10,50	30,59	27,77	20,83	31,11
n18a_F	Atlantic Hotel	22,50	30,49	27,76	20,83	31,07
n64_E	Deltaplein blok F	19,50	30,45	27,68	20,74	31,00
n07a_D	Atlantic Hotel	34,50	30,40	27,66	20,73	30,97
n172_C	Deltaplein blok C	13,50	30,45	27,63	20,70	30,97
n171_B	Deltaplein blok C	10,50	30,41	27,58	20,65	30,93
n55_D	Deltaplein blok F	16,50	30,39	27,60	20,67	30,93
n92_C	Deltaplein blok G	13,50	30,39	27,55	20,62	30,90
n116_C	Deltaplein blok G	13,50	30,37	27,54	20,61	30,89
n144_B	Deltaplein blok B	10,50	30,34	27,52	20,59	30,86
n189_C	Deltaplein blok D	13,50	30,32	27,49	20,56	30,84
n161_B	Deltaplein blok C	10,50	30,30	27,47	20,54	30,82
n65_E	Deltaplein blok F	19,50	30,26	27,47	20,54	30,80
n17a_E	Atlantic Hotel	37,50	30,21	27,46	20,53	30,77
n107_B	Deltaplein blok G	10,50	30,22	27,40	20,47	30,74
n166_C	Deltaplein blok C	13,50	30,19	27,40	20,47	30,73
n53_B	Deltaplein blok F	10,50	30,21	27,38	20,44	30,73
n183_C	Deltaplein blok D	13,50	30,18	27,35	20,42	30,70
n56_A	Deltaplein blok F	7,50	30,09	27,23	20,30	30,59
n112_D	Deltaplein blok G	16,50	30,02	27,23	20,30	30,56
n48_B	Deltaplein blok E	22,50	29,92	27,14	20,21	30,47
n101_B	Deltaplein blok G	10,50	29,92	27,10	20,16	30,44
n43_C	Deltaplein blok E	13,50	29,92	27,05	20,12	30,42
n29_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	29,91	27,02	20,09	30,40
n143_C	Deltaplein blok B	13,50	29,84	27,01	20,08	30,36
n54_A	Deltaplein blok F	7,50	29,84	27,00	20,07	30,35
n165_A	Deltaplein blok C	7,50	29,78	27,00	20,07	30,33
n89_C	Deltaplein blok G	13,50	29,80	26,96	20,03	30,31
n90_C	Deltaplein blok G	13,50	29,76	26,92	19,99	30,27
n40_C	Deltaplein blok E	13,50	29,68	26,84	19,91	30,19
n52_B	Deltaplein blok F	10,50	29,64	26,80	19,87	30,15
n91_A	Deltaplein blok G	7,50	29,61	26,77	19,84	30,12
n68_A	Deltaplein blok F	7,50	29,56	26,74	19,80	30,08
n169_A	Deltaplein blok C	7,50	29,46	26,65	19,72	29,99
n152_A	Deltaplein blok B	7,50	29,42	26,67	19,74	29,98
n06a_D	Atlantic Hotel	34,50	29,34	26,59	19,66	29,90
n93_D	Deltaplein blok G	16,50	29,29	26,50	19,57	29,83
n114_A	Deltaplein blok G	7,50	29,29	26,46	19,53	29,81
n107_A	Deltaplein blok G	7,50	29,25	26,46	19,53	29,79
n163_A	Deltaplein blok C	7,50	29,23	26,42	19,49	29,76
n162_B	Deltaplein blok C	10,50	29,22	26,39	19,46	29,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n17_F	Atlantic Hotel	22,50	29,16	26,43	19,50	29,74
n94_B	Deltaplein blok G	10,50	29,21	26,36	19,43	29,72
n17a_A	Atlantic Hotel	25,50	29,11	26,37	19,44	29,68
n151_B	Deltaplein blok B	10,50	29,14	26,31	19,38	29,66
n166_B	Deltaplein blok C	10,50	29,11	26,33	19,40	29,66
n167_C	Deltaplein blok C	13,50	29,12	26,29	19,36	29,64
n168_B	Deltaplein blok C	10,50	29,07	26,25	19,32	29,59
n48_A	Deltaplein blok E	19,50	29,00	26,19	19,26	29,53
n74_C	Deltaplein blok F	13,50	29,01	26,15	19,22	29,51
n95_B	Deltaplein blok G	10,50	29,00	26,16	19,23	29,51
n144_A	Deltaplein blok B	7,50	28,96	26,15	19,21	29,49
n110_B	Deltaplein blok G	10,50	28,87	26,04	19,11	29,39
n125_C	Deltaplein blok A	13,50	28,81	25,97	19,04	29,32
n171_A	Deltaplein blok C	7,50	28,78	25,96	19,03	29,30
n127_B	Deltaplein blok A	10,50	28,67	25,86	18,93	29,20
n113_B	Deltaplein blok G	10,50	28,68	25,84	18,91	29,19
n75_C	Deltaplein blok F	13,50	28,57	25,71	18,78	29,07
n69_B	Deltaplein blok F	10,50	28,47	25,62	18,69	28,98
n53_A	Deltaplein blok F	7,50	28,40	25,55	18,62	28,91
n115_B	Deltaplein blok G	10,50	28,34	25,51	18,58	28,86
n166_A	Deltaplein blok C	7,50	28,30	25,54	18,60	28,86
n189_B	Deltaplein blok D	10,50	28,34	25,52	18,58	28,86
n143_B	Deltaplein blok B	10,50	28,24	25,43	18,50	28,77
n92_B	Deltaplein blok G	10,50	28,23	25,40	18,47	28,75
n116_B	Deltaplein blok G	10,50	28,14	25,30	18,36	28,65
n172_B	Deltaplein blok C	10,50	28,12	25,30	18,37	28,64
n89_B	Deltaplein blok G	10,50	28,06	25,21	18,28	28,57
n151_A	Deltaplein blok B	7,50	28,01	25,21	18,28	28,55
n43_B	Deltaplein blok E	10,50	28,05	25,18	18,25	28,55
n168_A	Deltaplein blok C	7,50	27,94	25,14	18,21	28,48
n52_A	Deltaplein blok F	7,50	27,96	25,12	18,19	28,47
n183_B	Deltaplein blok D	10,50	27,90	25,08	18,14	28,42
n90_B	Deltaplein blok G	10,50	27,91	25,06	18,13	28,42
n18a_E	Atlantic Hotel	19,50	27,66	24,88	17,95	28,21
n161_A	Deltaplein blok C	7,50	27,66	24,82	17,89	28,17
n110_A	Deltaplein blok G	7,50	27,63	24,82	17,89	28,16
n94_A	Deltaplein blok G	7,50	27,64	24,80	17,87	28,15
n83_C	Deltaplein blok F	13,50	27,60	24,76	17,83	28,11
n127_A	Deltaplein blok A	7,50	27,49	24,72	17,79	28,04
n95_A	Deltaplein blok G	7,50	27,49	24,67	17,74	28,01
n101_A	Deltaplein blok G	7,50	27,34	24,51	17,58	27,86
n07a_C	Atlantic Hotel	31,50	27,31	24,52	17,58	27,85
n55_C	Deltaplein blok F	13,50	27,31	24,48	17,55	27,83
n40_B	Deltaplein blok E	10,50	27,26	24,42	17,49	27,77
n167_B	Deltaplein blok C	10,50	27,21	24,38	17,45	27,73
n113_A	Deltaplein blok G	7,50	27,18	24,36	17,43	27,70
n92_A	Deltaplein blok G	7,50	27,12	24,31	17,38	27,65
n143_A	Deltaplein blok B	7,50	27,04	24,24	17,31	27,58
n69_A	Deltaplein blok F	7,50	27,06	24,23	17,30	27,58
n173_D	Deltaplein blok C	16,50	27,02	24,18	17,25	27,53
n189_A	Deltaplein blok D	7,50	26,96	24,15	17,22	27,49
n183_A	Deltaplein blok D	7,50	26,95	24,14	17,21	27,48
n112_C	Deltaplein blok G	13,50	26,91	24,08	17,15	27,43
n115_A	Deltaplein blok G	7,50	26,86	24,03	17,10	27,38
n43_A	Deltaplein blok E	7,50	26,82	23,97	17,04	27,33
n172_A	Deltaplein blok C	7,50	26,74	23,93	17,00	27,27
n125_B	Deltaplein blok A	10,50	26,72	23,90	16,96	27,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n89_A	Deltaplein blok G	7,50	26,72	23,88	16,95	27,23
n116_A	Deltaplein blok G	7,50	26,67	23,83	16,90	27,18
n74_B	Deltaplein blok F	10,50	26,66	23,81	16,88	27,17
n42_F	Deltaplein blok E	22,50	26,51	23,80	16,87	27,10
n162_A	Deltaplein blok C	7,50	26,55	23,72	16,79	27,07
n111_D	Deltaplein blok G	16,50	26,52	23,72	16,79	27,06
n75_B	Deltaplein blok F	10,50	26,53	23,69	16,76	27,04
n65_D	Deltaplein blok F	16,50	26,52	23,66	16,73	27,02
n90_A	Deltaplein blok G	7,50	26,49	23,65	16,72	27,00
n17_E	Atlantic Hotel	19,50	26,41	23,63	16,70	26,96
n06a_C	Atlantic Hotel	31,50	26,06	23,24	16,31	26,58
n40_A	Deltaplein blok E	7,50	25,94	23,11	16,18	26,46
n167_A	Deltaplein blok C	7,50	25,82	23,01	16,08	26,35
n18_F	Atlantic Hotel	16,50	25,72	22,91	15,98	26,25
n125_A	Deltaplein blok A	7,50	25,66	22,87	15,94	26,20
n173_C	Deltaplein blok C	13,50	25,64	22,81	15,88	26,16
n55_B	Deltaplein blok F	10,50	25,61	22,78	15,85	26,13
n18a_D	Atlantic Hotel	16,50	25,55	22,73	15,80	26,07
n93_C	Deltaplein blok G	13,50	25,46	22,63	15,70	25,98
n64_D	Deltaplein blok F	16,50	25,34	22,44	15,51	25,82
n75_A	Deltaplein blok F	7,50	25,29	22,47	15,54	25,81
n74_A	Deltaplein blok F	7,50	25,28	22,45	15,52	25,80
n83_B	Deltaplein blok F	10,50	25,24	22,39	15,46	25,75
n65_C	Deltaplein blok F	13,50	24,73	21,88	14,95	25,24
n112_B	Deltaplein blok G	10,50	24,56	21,74	14,80	25,08
n173_B	Deltaplein blok C	10,50	24,53	21,72	14,78	25,06
n17_D	Atlantic Hotel	16,50	24,44	21,64	14,71	24,98
n42_E	Deltaplein blok E	19,50	24,42	21,62	14,69	24,96
n18_E	Atlantic Hotel	13,50	24,30	21,48	14,55	24,82
n18a_C	Atlantic Hotel	13,50	24,21	21,38	14,45	24,73
n55_A	Deltaplein blok F	7,50	24,03	21,20	14,27	24,55
n83_A	Deltaplein blok F	7,50	23,90	21,08	14,14	24,42
n111_C	Deltaplein blok G	13,50	23,83	21,01	14,08	24,35
n173_A	Deltaplein blok C	7,50	23,62	20,83	13,90	24,16
n06a_B	Atlantic Hotel	28,50	23,61	20,74	13,81	24,11
n65_B	Deltaplein blok F	10,50	23,48	20,66	13,73	24,00
n93_B	Deltaplein blok G	10,50	23,32	20,48	13,55	23,83
n17_C	Atlantic Hotel	13,50	23,27	20,46	13,53	23,80
n18_D	Atlantic Hotel	10,50	23,19	20,37	13,44	23,71
n18a_B	Atlantic Hotel	10,50	23,11	20,29	13,35	23,63
n112_A	Deltaplein blok G	7,50	23,04	20,22	13,29	23,56
n64_C	Deltaplein blok F	13,50	22,67	19,75	12,82	23,14
n18_C	Atlantic Hotel	7,50	22,51	19,69	12,76	23,03
n18a_A	Atlantic Hotel	7,50	22,49	19,67	12,74	23,01
n17_B	Atlantic Hotel	10,50	22,26	19,45	12,52	22,79
n65_A	Deltaplein blok F	7,50	22,18	19,38	12,45	22,72
n111_B	Deltaplein blok G	10,50	22,03	19,21	12,28	22,55
n93_A	Deltaplein blok G	7,50	21,98	19,15	12,22	22,50
n18_B	Atlantic Hotel	4,50	21,79	18,98	12,05	22,32
n42_D	Deltaplein blok E	16,50	21,68	18,80	11,87	22,17
n41_D	Deltaplein blok E	16,50	21,53	18,65	11,72	22,02
n50_F	Deltaplein blok F	16,50	21,14	18,44	11,51	21,73
n50_E	Deltaplein blok F	13,50	20,96	18,26	11,33	21,55
n06a_A	Atlantic Hotel	25,50	21,02	18,13	11,20	21,51
n51_F	Deltaplein blok F	16,50	20,87	18,17	11,24	21,46
n111_A	Deltaplein blok G	7,50	20,79	17,99	11,06	21,33
n51_E	Deltaplein blok F	13,50	20,71	18,01	11,08	21,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n72_F	Deltaplein blok F	16,50	20,70	18,00	11,07	21,29
n50_D	Deltaplein blok F	10,50	20,61	17,91	10,98	21,20
n64_B	Deltaplein blok F	10,50	20,71	17,81	10,88	21,19
n72_E	Deltaplein blok F	13,50	20,55	17,84	10,91	21,14
n73_F	Deltaplein blok F	16,50	20,40	17,70	10,76	20,99
n07a_B	Atlantic Hotel	28,50	20,49	17,60	10,67	20,98
n51_D	Deltaplein blok F	10,50	20,34	17,64	10,71	20,93
n87_F	Deltaplein blok G	16,50	20,26	17,56	10,62	20,85
n73_E	Deltaplein blok F	13,50	20,24	17,54	10,61	20,83
n103_F	Deltaplein blok G	16,50	20,14	17,43	10,50	20,73
n72_D	Deltaplein blok F	10,50	20,12	17,42	10,49	20,71
n88_F	Deltaplein blok G	16,50	20,09	17,39	10,45	20,68
n87_E	Deltaplein blok G	13,50	20,08	17,38	10,45	20,67
n38_D	Deltaplein blok E	16,50	20,07	17,16	10,23	20,54
n88_E	Deltaplein blok G	13,50	19,89	17,19	10,26	20,48
n73_D	Deltaplein blok F	10,50	19,76	17,06	10,13	20,35
n28_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	19,55	16,86	9,93	20,15
n103_E	Deltaplein blok G	13,50	19,51	16,81	9,88	20,10
n64_A	Deltaplein blok F	7,50	19,56	16,68	9,75	20,05
n87_D	Deltaplein blok G	10,50	19,45	16,76	9,82	20,04
n42_C	Deltaplein blok E	13,50	19,51	16,60	9,67	19,98
n41_C	Deltaplein blok E	13,50	19,43	16,52	9,59	19,90
n06_F	Atlantic Hotel	22,50	19,27	16,41	9,48	19,77
n50_C	Deltaplein blok F	7,50	19,13	16,45	9,52	19,73
n126_D	Deltaplein blok A	16,50	19,15	16,23	9,30	19,62
n51_C	Deltaplein blok F	7,50	18,92	16,24	9,31	19,52
n39_D	Deltaplein blok E	16,50	18,98	16,06	9,12	19,45
n88_D	Deltaplein blok G	10,50	18,85	16,17	9,24	19,45
n72_C	Deltaplein blok F	7,50	18,79	16,10	9,17	19,39
n73_C	Deltaplein blok F	7,50	18,55	15,86	8,93	19,15
n103_D	Deltaplein blok G	10,50	18,51	15,83	8,89	19,11
n87_C	Deltaplein blok G	7,50	18,44	15,75	8,82	19,04
n152_F	Deltaplein blok B	22,50	18,52	15,64	8,71	19,01
n06_E	Atlantic Hotel	19,50	18,44	15,60	8,67	18,95
n88_C	Deltaplein blok G	7,50	18,29	15,60	8,67	18,89
n07a_A	Atlantic Hotel	25,50	18,29	15,46	8,53	18,81
n103_C	Deltaplein blok G	7,50	17,97	15,28	8,35	18,57
n42_B	Deltaplein blok E	10,50	18,07	15,17	8,23	18,55
n41_B	Deltaplein blok E	10,50	18,05	15,14	8,21	18,52
n06_D	Atlantic Hotel	16,50	17,86	15,05	8,12	18,39
n06_C	Atlantic Hotel	13,50	17,54	14,75	7,82	18,08
n07_F	Atlantic Hotel	22,50	17,36	14,57	7,64	17,90
n44_D	Deltaplein blok E	16,50	17,42	14,50	7,56	17,89
n06_B	Atlantic Hotel	10,50	17,22	14,45	7,52	17,77
n07_E	Atlantic Hotel	19,50	16,99	14,23	7,30	17,55
n41_A	Deltaplein blok E	7,50	17,00	14,11	7,18	17,49
n42_A	Deltaplein blok E	7,50	16,98	14,10	7,17	17,47
n07_D	Atlantic Hotel	16,50	16,88	14,12	7,19	17,44
n07_C	Atlantic Hotel	13,50	16,83	14,08	7,15	17,39
n07_B	Atlantic Hotel	10,50	16,71	13,97	7,04	17,28
n38_C	Deltaplein blok E	13,50	16,28	13,34	6,41	16,74
n45_D	Deltaplein blok E	16,50	16,23	13,33	6,39	16,71
n39_C	Deltaplein blok E	13,50	16,07	13,12	6,18	16,52
n04_A	Atlantic Hotel	1,50	15,43	12,56	5,63	15,93
n126_C	Deltaplein blok A	13,50	15,39	12,44	5,51	15,84
n04_B	Atlantic Hotel	4,50	15,31	12,42	5,49	15,80
n44_C	Deltaplein blok E	13,50	15,33	12,39	5,45	15,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n04_C	Atlantic Hotel	7,50	15,06	12,15	5,22	15,53
n04a_A	Atlantic Hotel	7,50	14,89	11,99	5,06	15,37
n04_D	Atlantic Hotel	10,50	14,50	11,57	4,64	14,96
n04a_B	Atlantic Hotel	10,50	14,30	11,37	4,44	14,76
n45_C	Deltaplein blok E	13,50	14,00	11,07	4,14	14,46
n44_B	Deltaplein blok E	10,50	13,60	10,65	3,71	14,05
n38_B	Deltaplein blok E	10,50	12,91	9,98	3,05	13,37
n39_B	Deltaplein blok E	10,50	12,84	9,89	2,96	13,29
n126_B	Deltaplein blok A	10,50	12,80	9,85	2,92	13,25
n45_B	Deltaplein blok E	10,50	12,29	9,35	2,42	12,75
n44_A	Deltaplein blok E	7,50	12,04	9,10	2,16	12,50
n126_A	Deltaplein blok A	7,50	11,65	8,74	1,81	12,12
n124_D	Deltaplein blok A	16,50	11,34	8,49	1,56	11,85
n102_F	Deltaplein blok G	16,50	11,19	8,43	1,50	11,75
n45_A	Deltaplein blok E	7,50	10,94	8,01	1,08	11,40
n38_A	Deltaplein blok E	7,50	10,86	7,97	1,04	11,35
n39_A	Deltaplein blok E	7,50	10,74	7,80	0,87	11,20
n124_C	Deltaplein blok A	13,50	9,12	6,24	-0,70	9,61
n124_B	Deltaplein blok A	10,50	6,77	3,86	-3,07	7,24
n124_A	Deltaplein blok A	7,50	5,76	2,83	-4,10	6,22
n102_E	Deltaplein blok G	13,50	4,36	1,51	-5,42	4,87
n102_D	Deltaplein blok G	10,50	-0,55	-3,37	-10,31	-0,03
n102_C	Deltaplein blok G	7,50	-2,79	-5,61	-12,54	-2,27
n04_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n04a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n04b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n05_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--	--
n05_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--	--
n05_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n05a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n05b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n06_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n07_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n102_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n102_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n103_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n103_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n128_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n128_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--
n128_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n128_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n128_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n128_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n129_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n129_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n129_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n129_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n129_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n129_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n15_A	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n17_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n27_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	--	--	--	--
n27_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	--	--	--	--
n28_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	--	--	--	--
n50_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n50_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n50a_A	Deltaplein blok F	19,50	--	--	--	--
n50a_B	Deltaplein blok F	22,50	--	--	--	--
n51_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n51_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n72_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n72_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n73_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n73_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n87_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n87_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n88_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n88_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n137_B	Deltaplein blok B	4,50	56,81	54,03	47,10	57,36
n24_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	56,78	54,01	47,08	57,33
n137_C	Deltaplein blok B	7,50	56,74	53,95	47,02	57,28
n137_D	Deltaplein blok B	10,50	56,54	53,76	46,83	57,09
n24_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	56,44	53,67	46,74	56,99
n137_A	Deltaplein blok B	1,50	56,35	53,57	46,64	56,90
n137_E	Deltaplein blok B	13,50	56,26	53,48	46,55	56,81
n137_F	Deltaplein blok B	16,50	55,94	53,16	46,23	56,49
n136_A	Deltaplein blok B	7,50	55,92	53,15	46,22	56,47
n136_B	Deltaplein blok B	10,50	55,73	52,95	46,02	56,28
n138_B	Deltaplein blok B	4,50	55,58	52,78	45,85	56,12
n138_C	Deltaplein blok B	7,50	55,51	52,71	45,78	56,05
n136_C	Deltaplein blok B	13,50	55,45	52,68	45,75	56,00
n138_D	Deltaplein blok B	10,50	55,32	52,53	45,60	55,86
n138_E	Deltaplein blok B	13,50	55,20	52,41	45,48	55,74
n136_D	Deltaplein blok B	16,50	55,13	52,36	45,43	55,68
n138_F	Deltaplein blok B	16,50	55,00	52,21	45,28	55,54
n138_A	Deltaplein blok B	1,50	54,90	52,10	45,17	55,44
n135_B	Deltaplein blok B	10,50	54,58	51,81	44,88	55,13
n135_C	Deltaplein blok B	13,50	54,45	51,68	44,75	55,00
n156_B	Deltaplein blok C	4,50	54,39	51,58	44,64	54,92
n156_C	Deltaplein blok C	7,50	54,38	51,57	44,64	54,91
n157_B	Deltaplein blok C	4,50	54,25	51,44	44,51	54,78
n157_C	Deltaplein blok C	7,50	54,24	51,44	44,51	54,78
n135_D	Deltaplein blok B	16,50	54,18	51,41	44,48	54,73
n156_D	Deltaplein blok C	10,50	54,13	51,32	44,39	54,66
n156_E	Deltaplein blok C	13,50	54,02	51,22	44,29	54,56
n157_D	Deltaplein blok C	10,50	53,97	51,17	44,23	54,50
n194_B	Deltaplein blok D	4,50	53,95	51,13	44,20	54,47
n156_F	Deltaplein blok C	16,50	53,91	51,12	44,19	54,45
n32_B	Deltaplein blok E	4,50	53,91	51,09	44,16	54,43
n156_A	Deltaplein blok C	1,50	53,89	51,08	44,15	54,42
n157_A	Deltaplein blok C	1,50	53,85	51,04	44,11	54,38
n31_B	Deltaplein blok E	4,50	53,85	51,03	44,10	54,37
n21_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	53,80	50,98	44,05	54,32
n157_E	Deltaplein blok C	13,50	53,76	50,96	44,03	54,30
n193_B	Deltaplein blok D	4,50	53,76	50,94	44,01	54,28
n139_C	Deltaplein blok B	13,50	53,72	50,92	43,99	54,26
n195_B	Deltaplein blok D	4,50	53,73	50,90	43,97	54,25
n32_C	Deltaplein blok E	7,50	53,72	50,90	43,97	54,24
n194_C	Deltaplein blok D	7,50	53,71	50,89	43,96	54,23
n158_B	Deltaplein blok C	4,50	53,70	50,88	43,95	54,22
n194_A	Deltaplein blok D	1,50	53,70	50,88	43,94	54,22
n139_D	Deltaplein blok B	16,50	53,65	50,85	43,92	54,19
n31_C	Deltaplein blok E	7,50	53,66	50,84	43,91	54,18
n139_A	Deltaplein blok B	7,50	53,61	50,81	43,87	54,14
n158_C	Deltaplein blok C	7,50	53,61	50,79	43,86	54,13
n195_C	Deltaplein blok D	7,50	53,61	50,79	43,86	54,13
n139_B	Deltaplein blok B	10,50	53,59	50,78	43,85	54,12
n32_A	Deltaplein blok E	1,50	53,60	50,77	43,84	54,12
n192_B	Deltaplein blok D	4,50	53,59	50,77	43,84	54,11
n179_B	Deltaplein blok D	4,50	53,58	50,75	43,82	54,10
n193_A	Deltaplein blok D	1,50	53,58	50,75	43,82	54,10
n22_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	53,55	50,74	43,80	54,08
n176_D	Deltaplein blok C	16,50	53,52	50,74	43,81	54,07
n31_A	Deltaplein blok E	1,50	53,55	50,73	43,80	54,07
n180_B	Deltaplein blok D	4,50	53,53	50,72	43,79	54,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n157_F	Deltaplein blok C	16,50	53,51	50,72	43,79	54,05
n193_C	Deltaplein blok D	7,50	53,51	50,69	43,76	54,03
n21_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	53,50	50,68	43,75	54,02
n23_B	Deltaplein tpv blok D	4,50	53,49	50,67	43,74	54,01
n179_C	Deltaplein blok D	7,50	53,45	50,63	43,70	53,97
n192_C	Deltaplein blok D	7,50	53,43	50,61	43,68	53,95
n180_C	Deltaplein blok D	7,50	53,42	50,60	43,67	53,94
n176_C	Deltaplein blok C	13,50	53,38	50,59	43,66	53,92
n32_D	Deltaplein blok E	10,50	53,38	50,56	43,63	53,90
n158_A	Deltaplein blok C	1,50	53,35	50,53	43,60	53,87
n192_A	Deltaplein blok D	1,50	53,35	50,53	43,60	53,87
n194_D	Deltaplein blok D	10,50	53,35	50,53	43,60	53,87
n31_D	Deltaplein blok E	10,50	53,35	50,53	43,60	53,87
n195_A	Deltaplein blok D	1,50	53,34	50,52	43,59	53,86
n33_A	Deltaplein blok E	7,50	53,34	50,52	43,59	53,86
n158_D	Deltaplein blok C	10,50	53,32	50,51	43,58	53,85
n158_E	Deltaplein blok C	13,50	53,28	50,48	43,55	53,82
n135_A	Deltaplein blok B	7,50	53,25	50,50	43,57	53,81
n157a_A	Deltaplein blok C	19,50	53,25	50,46	43,53	53,79
n175_D	Deltaplein blok C	16,50	53,25	50,46	43,53	53,79
n179_A	Deltaplein blok D	1,50	53,27	50,45	43,52	53,79
n176_A	Deltaplein blok C	7,50	53,25	50,45	43,51	53,78
n158_F	Deltaplein blok C	16,50	53,22	50,43	43,50	53,76
n180_A	Deltaplein blok D	1,50	53,24	50,42	43,49	53,76
n179_D	Deltaplein blok D	10,50	53,20	50,39	43,45	53,73
n175_C	Deltaplein blok C	13,50	53,18	50,39	43,46	53,72
n176_B	Deltaplein blok C	10,50	53,18	50,38	43,45	53,72
n32_E	Deltaplein blok E	13,50	53,19	50,38	43,45	53,72
n33_B	Deltaplein blok E	10,50	53,20	50,38	43,45	53,72
n180_D	Deltaplein blok D	10,50	53,16	50,35	43,42	53,69
n140_D	Deltaplein blok B	16,50	53,11	50,33	43,40	53,66
n192_D	Deltaplein blok D	10,50	53,12	50,31	43,38	53,65
n193_D	Deltaplein blok D	10,50	53,13	50,31	43,38	53,65
n31_E	Deltaplein blok E	13,50	53,12	50,31	43,38	53,65
n158a_A	Deltaplein blok C	19,50	53,10	50,31	43,38	53,64
n179_E	Deltaplein blok D	13,50	53,10	50,31	43,37	53,64
n22_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	53,11	50,28	43,35	53,63
n23_A	Deltaplein tpv blok D	1,50	53,08	50,25	43,32	53,60
n157a_B	Deltaplein blok C	22,50	53,03	50,25	43,31	53,57
n180_E	Deltaplein blok D	13,50	53,03	50,24	43,30	53,57
n179_F	Deltaplein blok D	16,50	53,02	50,23	43,29	53,56
n33_C	Deltaplein blok E	13,50	53,03	50,22	43,29	53,56
n192_E	Deltaplein blok D	13,50	53,00	50,20	43,27	53,54
n175_B	Deltaplein blok C	10,50	52,97	50,17	43,24	53,51
n32_F	Deltaplein blok E	16,50	52,95	50,15	43,22	53,49
n193_E	Deltaplein blok D	13,50	52,95	50,14	43,21	53,48
n31_F	Deltaplein blok E	16,50	52,93	50,13	43,20	53,47
n158a_B	Deltaplein blok C	22,50	52,89	50,11	43,18	53,44
n140_C	Deltaplein blok B	13,50	52,88	50,09	43,16	53,42
n33_D	Deltaplein blok E	16,50	52,85	50,05	43,12	53,39
n194_E	Deltaplein blok D	13,50	52,85	50,04	43,11	53,38
n180_F	Deltaplein blok D	16,50	52,76	49,97	43,04	53,30
n192_F	Deltaplein blok D	16,50	52,76	49,96	43,03	53,30
n195_D	Deltaplein blok D	10,50	52,77	49,95	43,02	53,29
n193_F	Deltaplein blok D	16,50	52,71	49,92	42,99	53,25
n195_E	Deltaplein blok D	13,50	52,72	49,91	42,98	53,25
n32a_A	Deltaplein blok E	19,50	52,69	49,90	42,97	53,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n194_F	Deltaplein blok D	16,50	52,64	49,84	42,91	53,18
n31a_A	Deltaplein blok E	19,50	52,63	49,84	42,91	53,17
n195_F	Deltaplein blok D	16,50	52,62	49,82	42,89	53,16
n192a_A	Deltaplein blok D	19,50	52,54	49,75	42,82	53,08
n193a_A	Deltaplein blok D	19,50	52,49	49,70	42,77	53,03
n140_B	Deltaplein blok B	10,50	52,48	49,68	42,75	53,02
n31a_B	Deltaplein blok E	22,50	52,36	49,58	42,65	52,91
n32a_B	Deltaplein blok E	22,50	52,34	49,55	42,62	52,88
n192a_B	Deltaplein blok D	22,50	52,29	49,50	42,57	52,83
n195a_A	Deltaplein blok D	19,50	52,28	49,48	42,55	52,82
n194a_A	Deltaplein blok D	19,50	52,27	49,48	42,55	52,81
n193a_B	Deltaplein blok D	22,50	52,22	49,44	42,51	52,77
n195a_B	Deltaplein blok D	22,50	52,00	49,21	42,28	52,54
n194a_B	Deltaplein blok D	22,50	51,93	49,15	42,22	52,48
n34_A	Deltaplein blok E	7,50	51,91	49,11	42,18	52,45
n34_C	Deltaplein blok E	13,50	51,89	49,09	42,16	52,43
n34_B	Deltaplein blok E	10,50	51,85	49,04	42,11	52,38
n34_D	Deltaplein blok E	16,50	51,78	48,99	42,06	52,32
n196_A	Deltaplein blok D	7,50	51,56	48,74	41,81	52,08
n196_C	Deltaplein blok D	13,50	51,52	48,71	41,78	52,05
n196_B	Deltaplein blok D	10,50	51,48	48,66	41,73	52,00
n196_D	Deltaplein blok D	16,50	51,39	48,60	41,66	51,93
n60_D	Deltaplein blok F	16,50	51,23	48,45	41,52	51,78
n197_D	Deltaplein blok D	16,50	51,22	48,43	41,50	51,76
n174_C	Deltaplein blok C	13,50	51,21	48,42	41,48	51,75
n174_D	Deltaplein blok C	16,50	51,19	48,40	41,47	51,73
n61_D	Deltaplein blok F	16,50	51,08	48,30	41,37	51,63
n174_B	Deltaplein blok C	10,50	51,04	48,26	41,33	51,59
n196_E	Deltaplein blok D	19,50	51,01	48,21	41,28	51,55
n175_A	Deltaplein blok C	7,50	50,86	48,07	41,14	51,40
n197_C	Deltaplein blok D	13,50	50,86	48,06	41,13	51,40
n191_D	Deltaplein blok D	16,50	50,85	48,05	41,12	51,39
n196_F	Deltaplein blok D	22,50	50,79	48,00	41,07	51,33
n197_E	Deltaplein blok D	19,50	50,79	48,00	41,07	51,33
n60_C	Deltaplein blok F	13,50	50,79	48,00	41,07	51,33
n191_B	Deltaplein blok D	10,50	50,75	47,94	41,00	51,28
n203_A	Deltaplein blok D	7,50	50,75	47,94	41,01	51,28
n203_C	Deltaplein blok D	13,50	50,72	47,93	41,00	51,26
n191_C	Deltaplein blok D	13,50	50,72	47,92	40,98	51,25
n159_D	Deltaplein blok C	16,50	50,68	47,90	40,97	51,23
n203_D	Deltaplein blok D	16,50	50,66	47,88	40,95	51,21
n191_A	Deltaplein blok D	7,50	50,64	47,83	40,90	51,17
n159_E	Deltaplein blok C	19,50	50,61	47,83	40,90	51,16
n61_C	Deltaplein blok F	13,50	50,62	47,83	40,90	51,16
n203_B	Deltaplein blok D	10,50	50,62	47,81	40,88	51,15
n203_E	Deltaplein blok D	19,50	50,60	47,83	40,90	51,15
n140_A	Deltaplein blok B	7,50	50,58	47,79	40,86	51,12
n20a_F	Atlantic Hotel	22,50	50,56	47,80	40,87	51,12
n20a_E	Atlantic Hotel	19,50	50,52	47,76	40,83	51,08
n159_A	Deltaplein blok C	7,50	50,52	47,70	40,77	51,04
n159_C	Deltaplein blok C	13,50	50,50	47,70	40,77	51,04
n203_F	Deltaplein blok D	22,50	50,48	47,71	40,78	51,03
n197_B	Deltaplein blok D	10,50	50,41	47,60	40,67	50,94
n47_A	Deltaplein blok E	7,50	50,42	47,60	40,66	50,94
n159_B	Deltaplein blok C	10,50	50,41	47,59	40,66	50,93
n20a_D	Atlantic Hotel	16,50	50,35	47,58	40,65	50,90
n197_F	Deltaplein blok D	22,50	50,32	47,53	40,60	50,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n59_D	Deltaplein blok F	16,50	50,32	47,53	40,60	50,86
n35_D	Deltaplein blok E	16,50	50,30	47,51	40,58	50,84
n20_F	Atlantic Hotel	16,50	50,23	47,47	40,53	50,79
n60_B	Deltaplein blok F	10,50	50,22	47,42	40,49	50,76
n30_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	50,23	47,41	40,48	50,75
n13b_A	Atlantic Hotel	37,50	50,18	47,43	40,50	50,74
n13_F	Atlantic Hotel	16,50	50,16	47,40	40,47	50,72
n62_D	Deltaplein blok F	16,50	50,17	47,40	40,47	50,72
n35_C	Deltaplein blok E	13,50	50,12	47,32	40,39	50,66
n20a_C	Atlantic Hotel	13,50	50,08	47,31	40,38	50,63
n13_E	Atlantic Hotel	13,50	50,05	47,29	40,36	50,61
n13a_D	Atlantic Hotel	16,50	50,04	47,28	40,35	50,60
n13a_F	Atlantic Hotel	22,50	50,03	47,27	40,34	50,59
n13a_E	Atlantic Hotel	19,50	50,02	47,26	40,33	50,58
n20_E	Atlantic Hotel	13,50	50,01	47,25	40,32	50,57
n159_F	Deltaplein blok C	22,50	49,99	47,21	40,28	50,54
n59_C	Deltaplein blok F	13,50	50,01	47,20	40,27	50,54
n20b_A	Atlantic Hotel	37,50	49,97	47,20	40,27	50,52
n47_B	Deltaplein blok E	10,50	49,98	47,16	40,23	50,50
n13a_C	Atlantic Hotel	13,50	49,91	47,15	40,22	50,47
n61_B	Deltaplein blok F	10,50	49,93	47,14	40,21	50,47
n13_D	Atlantic Hotel	10,50	49,79	47,03	40,10	50,35
n47_C	Deltaplein blok E	13,50	49,77	46,96	40,03	50,30
n134_B	Deltaplein blok B	10,50	49,71	46,95	40,02	50,27
n35_B	Deltaplein blok E	10,50	49,71	46,92	39,99	50,25
n134_C	Deltaplein blok B	13,50	49,68	46,92	39,99	50,24
n62_C	Deltaplein blok F	13,50	49,68	46,90	39,97	50,23
n20a_B	Atlantic Hotel	10,50	49,67	46,90	39,97	50,22
n59_B	Deltaplein blok F	10,50	49,69	46,89	39,95	50,22
n13a_B	Atlantic Hotel	10,50	49,65	46,89	39,96	50,21
n20_D	Atlantic Hotel	10,50	49,62	46,85	39,92	50,17
n49_B	Deltaplein blok E	22,50	49,60	46,82	39,89	50,15
n30_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	49,51	46,69	39,76	50,03
n13_C	Atlantic Hotel	7,50	49,46	46,70	39,77	50,02
n49_A	Deltaplein blok E	19,50	49,47	46,70	39,77	50,02
n47_D	Deltaplein blok E	16,50	49,47	46,66	39,73	50,00
n141_D	Deltaplein blok B	16,50	49,35	46,59	39,66	49,91
n197_A	Deltaplein blok D	7,50	49,35	46,56	39,62	49,89
n20_C	Atlantic Hotel	7,50	49,34	46,57	39,64	49,89
n13a_A	Atlantic Hotel	7,50	49,31	46,55	39,62	49,87
n20a_A	Atlantic Hotel	7,50	49,32	46,55	39,62	49,87
n14b_A	Atlantic Hotel	37,50	49,27	46,52	39,59	49,83
n134_D	Deltaplein blok B	16,50	49,15	46,40	39,47	49,71
n181_B	Deltaplein blok D	10,50	49,15	46,33	39,40	49,67
n181_A	Deltaplein blok D	7,50	49,13	46,32	39,39	49,66
n202_F	Deltaplein blok D	22,50	49,10	46,34	39,41	49,66
n47_E	Deltaplein blok E	19,50	49,12	46,31	39,38	49,65
n181_C	Deltaplein blok D	13,50	49,05	46,24	39,31	49,58
n13_B	Atlantic Hotel	4,50	48,89	46,14	39,21	49,45
n202_E	Deltaplein blok D	19,50	48,85	46,08	39,15	49,40
n62_B	Deltaplein blok F	10,50	48,85	46,06	39,13	49,39
n20_B	Atlantic Hotel	4,50	48,80	46,05	39,12	49,36
n181_D	Deltaplein blok D	16,50	48,80	46,00	39,06	49,33
n47_F	Deltaplein blok E	22,50	48,78	45,98	39,05	49,32
n14a_F	Atlantic Hotel	22,50	48,68	45,92	38,99	49,24
n14a_E	Atlantic Hotel	19,50	48,62	45,86	38,93	49,18
n141_C	Deltaplein blok B	13,50	48,54	45,76	38,83	49,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n149_F	Deltaplein blok B	22,50	48,47	45,71	38,78	49,03
n14a_D	Atlantic Hotel	16,50	48,46	45,70	38,77	49,02
n202_D	Deltaplein blok D	16,50	48,43	45,66	38,73	48,98
n19a_E	Atlantic Hotel	19,50	48,33	45,56	38,63	48,88
n14_F	Atlantic Hotel	16,50	48,30	45,54	38,61	48,86
n19a_D	Atlantic Hotel	16,50	48,25	45,48	38,55	48,80
n202_C	Deltaplein blok D	13,50	48,24	45,46	38,53	48,79
n149_E	Deltaplein blok B	19,50	48,21	45,46	38,53	48,77
n19_F	Atlantic Hotel	16,50	48,16	45,40	38,46	48,72
n19a_C	Atlantic Hotel	13,50	48,08	45,32	38,38	48,64
n19a_F	Atlantic Hotel	22,50	48,09	45,32	38,39	48,64
n14a_C	Atlantic Hotel	13,50	48,06	45,30	38,37	48,62
n174_A	Deltaplein blok C	7,50	48,03	45,25	38,32	48,58
n19_E	Atlantic Hotel	13,50	48,02	45,26	38,33	48,58
n19b_A	Atlantic Hotel	37,50	47,93	45,17	38,24	48,49
n202_B	Deltaplein blok D	10,50	47,93	45,14	38,21	48,47
n14_E	Atlantic Hotel	13,50	47,91	45,14	38,21	48,46
n19a_B	Atlantic Hotel	10,50	47,85	45,09	38,16	48,41
n19_D	Atlantic Hotel	10,50	47,77	45,01	38,08	48,33
n19a_A	Atlantic Hotel	7,50	47,51	44,76	37,83	48,07
n182_C	Deltaplein blok D	13,50	47,50	44,71	37,78	48,04
n12a_F	Atlantic Hotel	22,50	47,47	44,71	37,78	48,03
n150_E	Deltaplein blok B	19,50	47,47	44,72	37,79	48,03
n12a_E	Atlantic Hotel	19,50	47,46	44,70	37,77	48,02
n182_D	Deltaplein blok D	16,50	47,47	44,68	37,75	48,01
n19_C	Atlantic Hotel	7,50	47,40	44,64	37,71	47,96
n60_A	Deltaplein blok F	7,50	47,39	44,60	37,67	47,93
n01a_E	Atlantic Hotel	19,50	47,37	44,60	37,67	47,92
n01a_F	Atlantic Hotel	22,50	47,35	44,58	37,65	47,90
n148_F	Deltaplein blok B	22,50	47,31	44,58	37,65	47,89
n12a_D	Atlantic Hotel	16,50	47,33	44,56	37,63	47,88
n14a_B	Atlantic Hotel	10,50	47,30	44,53	37,60	47,85
n12_F	Atlantic Hotel	16,50	47,28	44,51	37,58	47,83
n141_B	Deltaplein blok B	10,50	47,26	44,46	37,53	47,80
n182_B	Deltaplein blok D	10,50	47,23	44,42	37,49	47,76
n190_D	Deltaplein blok D	16,50	47,20	44,44	37,51	47,76
n01_F	Atlantic Hotel	16,50	47,20	44,43	37,50	47,75
n13_A	Atlantic Hotel	1,50	47,14	44,40	37,47	47,71
n14_D	Atlantic Hotel	10,50	47,15	44,39	37,46	47,71
n01a_D	Atlantic Hotel	16,50	47,15	44,38	37,45	47,70
n12a_C	Atlantic Hotel	13,50	47,06	44,29	37,36	47,61
n12_E	Atlantic Hotel	13,50	47,04	44,28	37,35	47,60
n20_A	Atlantic Hotel	1,50	47,03	44,29	37,36	47,60
n01_E	Atlantic Hotel	13,50	46,98	44,22	37,29	47,54
n01a_C	Atlantic Hotel	13,50	46,94	44,17	37,24	47,49
n150_D	Deltaplein blok B	16,50	46,83	44,09	37,16	47,40
n01b_A	Atlantic Hotel	37,50	46,76	44,01	37,08	47,32
n59_A	Deltaplein blok F	7,50	46,78	43,98	37,05	47,32
n12_D	Atlantic Hotel	10,50	46,74	43,98	37,05	47,30
n12a_B	Atlantic Hotel	10,50	46,73	43,97	37,04	47,29
n03b_A	Atlantic Hotel	37,50	46,72	43,97	37,04	47,28
n12b_A	Atlantic Hotel	37,50	46,72	43,96	37,03	47,28
n160_D	Deltaplein blok C	16,50	46,70	43,95	37,02	47,26
n01_C	Atlantic Hotel	7,50	46,69	43,93	37,00	47,25
n01_D	Atlantic Hotel	10,50	46,69	43,93	36,99	47,25
n150_F	Deltaplein blok B	22,50	46,65	43,90	36,97	47,21
n01a_A	Atlantic Hotel	7,50	46,64	43,88	36,95	47,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n01a_B	Atlantic Hotel	10,50	46,63	43,87	36,94	47,19
n198_D	Deltaplein blok D	16,50	46,51	43,75	36,82	47,07
n36_D	Deltaplein blok E	16,50	46,51	43,70	36,76	47,04
n149_D	Deltaplein blok B	16,50	46,47	43,72	36,79	47,03
n14a_A	Atlantic Hotel	7,50	46,41	43,64	36,71	46,96
n61_A	Deltaplein blok F	7,50	46,36	43,57	36,64	46,90
n02b_A	Atlantic Hotel	37,50	46,32	43,56	36,63	46,88
n19_B	Atlantic Hotel	4,50	46,31	43,57	36,63	46,88
n198_E	Deltaplein blok D	19,50	46,28	43,52	36,59	46,84
n36_C	Deltaplein blok E	13,50	46,27	43,47	36,53	46,80
n14_C	Atlantic Hotel	7,50	46,21	43,45	36,52	46,77
n134_A	Deltaplein blok B	7,50	46,20	43,45	36,52	46,76
n03a_F	Atlantic Hotel	22,50	46,19	43,43	36,50	46,75
n35_A	Deltaplein blok E	7,50	46,17	43,39	36,45	46,71
n03a_E	Atlantic Hotel	19,50	46,04	43,28	36,35	46,60
n186_D	Deltaplein blok D	16,50	46,03	43,29	36,36	46,60
n02a_F	Atlantic Hotel	22,50	46,00	43,24	36,31	46,56
n02a_E	Atlantic Hotel	19,50	45,96	43,20	36,27	46,52
n187_D	Deltaplein blok D	16,50	45,93	43,19	36,26	46,50
n02_F	Atlantic Hotel	16,50	45,87	43,11	36,18	46,43
n02a_D	Atlantic Hotel	16,50	45,85	43,09	36,16	46,41
n03_F	Atlantic Hotel	16,50	45,84	43,08	36,15	46,40
n03a_D	Atlantic Hotel	16,50	45,83	43,07	36,14	46,39
n01_B	Atlantic Hotel	4,50	45,79	43,05	36,12	46,36
n131_B	Deltaplein blok A	22,50	45,74	43,03	36,10	46,33
n130_B	Deltaplein blok A	22,50	45,69	42,98	36,05	46,28
n58_D	Deltaplein blok F	16,50	45,70	42,93	36,00	46,25
n02_E	Atlantic Hotel	13,50	45,66	42,90	35,97	46,22
n02a_C	Atlantic Hotel	13,50	45,64	42,88	35,95	46,20
n76_F	Deltaplein blok F	22,50	45,60	42,89	35,96	46,19
n63_F	Deltaplein blok F	22,50	45,60	42,88	35,95	46,18
n03_E	Atlantic Hotel	13,50	45,61	42,85	35,92	46,17
n03a_C	Atlantic Hotel	13,50	45,61	42,85	35,92	46,17
n12a_A	Atlantic Hotel	7,50	45,54	42,78	35,85	46,10
n12_B	Atlantic Hotel	4,50	45,50	42,76	35,83	46,07
n186_C	Deltaplein blok D	13,50	45,48	42,76	35,83	46,06
n133_D	Deltaplein blok B	16,50	45,47	42,73	35,80	46,04
n202_A	Deltaplein blok D	7,50	45,44	42,68	35,75	46,00
n46_D	Deltaplein blok E	16,50	45,41	42,64	35,71	45,96
n36_B	Deltaplein blok E	10,50	45,42	42,60	35,67	45,94
n02_D	Atlantic Hotel	10,50	45,36	42,60	35,67	45,92
n02a_B	Atlantic Hotel	10,50	45,35	42,59	35,66	45,91
n198_C	Deltaplein blok D	13,50	45,31	42,53	35,60	45,86
n149_C	Deltaplein blok B	13,50	45,28	42,52	35,59	45,84
n58_C	Deltaplein blok F	13,50	45,24	42,47	35,54	45,79
n03_D	Atlantic Hotel	10,50	45,22	42,46	35,53	45,78
n03a_B	Atlantic Hotel	10,50	45,21	42,45	35,52	45,77
n148_E	Deltaplein blok B	19,50	45,16	42,44	35,51	45,74
n150_C	Deltaplein blok B	13,50	45,10	42,34	35,41	45,66
n12_C	Atlantic Hotel	7,50	45,08	42,32	35,39	45,64
n14_B	Atlantic Hotel	4,50	45,00	42,24	35,31	45,56
n46_C	Deltaplein blok E	13,50	45,01	42,24	35,31	45,56
n190_C	Deltaplein blok D	13,50	44,99	42,22	35,29	45,54
n03_C	Atlantic Hotel	7,50	44,97	42,21	35,28	45,53
n03a_A	Atlantic Hotel	7,50	44,95	42,19	35,26	45,51
n63_E	Deltaplein blok F	19,50	44,91	42,19	35,26	45,49
n02_C	Atlantic Hotel	7,50	44,89	42,13	35,20	45,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n02a_A	Atlantic Hotel	7,50	44,87	42,11	35,18	45,43
n02_A	Deltaplein blok F	7,50	44,81	42,03	35,10	45,36
n03_B	Atlantic Hotel	4,50	44,79	42,03	35,10	45,35
n198_F	Deltaplein blok D	22,50	44,77	42,01	35,08	45,33
n133_C	Deltaplein blok B	13,50	44,77	42,00	35,07	45,32
n03_A	Atlantic Hotel	1,50	44,73	41,97	35,04	45,29
n187_C	Deltaplein blok D	13,50	44,60	41,87	34,94	45,18
n37_D	Deltaplein blok E	16,50	44,50	41,74	34,81	45,06
n160_C	Deltaplein blok C	13,50	44,48	41,72	34,79	45,04
n08_C	Atlantic Hotel	37,50	44,43	41,69	34,76	45,00
n02_B	Atlantic Hotel	4,50	44,38	41,65	34,72	44,96
n58_B	Deltaplein blok F	10,50	44,31	41,55	34,62	44,87
n68_F	Deltaplein blok F	22,50	44,22	41,51	34,58	44,81
n182_A	Deltaplein blok D	7,50	44,06	41,26	34,33	44,60
n46_B	Deltaplein blok E	10,50	44,02	41,24	34,31	44,57
n127_F	Deltaplein blok A	22,50	43,94	41,24	34,31	44,53
n130_A	Deltaplein blok A	19,50	43,93	41,21	34,28	44,51
n186_B	Deltaplein blok D	10,50	43,87	41,15	34,22	44,45
n131_A	Deltaplein blok A	19,50	43,70	40,98	34,05	44,28
n200_F	Deltaplein blok D	22,50	43,73	40,95	34,02	44,28
n199_E	Deltaplein blok D	19,50	43,69	40,94	34,01	44,25
n76_E	Deltaplein blok F	19,50	43,60	40,89	33,96	44,19
n185_D	Deltaplein blok D	16,50	43,48	40,69	33,76	44,02
n198_B	Deltaplein blok D	10,50	43,46	40,69	33,75	44,01
n201_F	Deltaplein blok D	22,50	43,39	40,61	33,68	43,94
n149_B	Deltaplein blok B	10,50	43,17	40,42	33,49	43,73
n14_A	Atlantic Hotel	1,50	42,99	40,23	33,30	43,55
n37_C	Deltaplein blok E	13,50	42,96	40,19	33,26	43,51
n142_D	Deltaplein blok B	16,50	42,83	40,10	33,17	43,41
n199_D	Deltaplein blok D	16,50	42,83	40,06	33,13	43,38
n133_B	Deltaplein blok B	10,50	42,75	39,97	33,04	43,30
n15_C	Atlantic Hotel	37,50	42,72	39,95	33,02	43,27
n63_D	Deltaplein blok F	16,50	42,71	39,95	33,02	43,27
n187_B	Deltaplein blok D	10,50	42,68	39,96	33,03	43,26
n200_E	Deltaplein blok D	19,50	42,67	39,89	32,96	43,22
n15_B	Atlantic Hotel	34,50	42,56	39,79	32,86	43,11
n68_E	Deltaplein blok F	19,50	42,51	39,81	32,88	43,10
n150_B	Deltaplein blok B	10,50	42,54	39,77	32,84	43,09
n201_E	Deltaplein blok D	19,50	42,49	39,70	32,77	43,03
n120_D	Deltaplein blok A	16,50	42,45	39,70	32,77	43,01
n141_A	Deltaplein blok B	7,50	42,48	39,68	32,74	43,01
n185_C	Deltaplein blok D	13,50	42,45	39,66	32,73	42,99
n117_A	Deltaplein blok A	1,50	42,40	39,64	32,71	42,96
n16_C	Atlantic Hotel	37,50	42,30	39,58	32,65	42,88
n46_A	Deltaplein blok E	7,50	42,31	39,54	32,60	42,86
n186_A	Deltaplein blok D	7,50	42,24	39,55	32,62	42,84
n118_A	Deltaplein blok A	1,50	42,18	39,43	32,50	42,74
n199_F	Deltaplein blok D	22,50	42,13	39,34	32,40	42,67
n08_B	Atlantic Hotel	34,50	41,93	39,20	32,27	42,51
n120_C	Deltaplein blok A	13,50	41,86	39,08	32,15	42,41
n36_A	Deltaplein blok E	7,50	41,83	39,00	32,07	42,35
n119_A	Deltaplein blok A	1,50	41,76	38,99	32,06	42,31
n58_A	Deltaplein blok F	7,50	41,74	38,99	32,06	42,30
n200_D	Deltaplein blok D	16,50	41,63	38,85	31,92	42,18
n127_E	Deltaplein blok A	19,50	41,50	38,79	31,86	42,09
n106_D	Deltaplein blok G	16,50	41,50	38,75	31,82	42,06
n190_B	Deltaplein blok D	10,50	41,43	38,63	31,70	41,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n199_C	Deltaplein blok D	13,50	41,42	38,64	31,71	41,97
n78_D	Deltaplein blok F	16,50	41,28	38,49	31,56	41,82
n99_D	Deltaplein blok G	16,50	41,25	38,51	31,58	41,82
n133_A	Deltaplein blok B	7,50	41,17	38,39	31,46	41,72
n120_B	Deltaplein blok A	10,50	41,09	38,31	31,38	41,64
n26_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	41,06	38,30	31,37	41,62
n57_D	Deltaplein blok F	16,50	41,04	38,31	31,38	41,62
n77_D	Deltaplein blok F	16,50	41,05	38,31	31,38	41,62
n16_B	Atlantic Hotel	34,50	40,95	38,25	31,32	41,54
n184_D	Deltaplein blok D	16,50	40,97	38,20	31,27	41,52
n188_D	Deltaplein blok D	16,50	40,86	38,10	31,17	41,42
n187_A	Deltaplein blok D	7,50	40,82	38,11	31,18	41,41
n160_B	Deltaplein blok C	10,50	40,83	38,04	31,11	41,37
n37_B	Deltaplein blok E	10,50	40,80	38,03	31,10	41,35
n147_D	Deltaplein blok B	16,50	40,79	37,98	31,05	41,32
n117_F	Deltaplein blok A	16,50	40,64	37,89	30,96	41,20
n63_C	Deltaplein blok F	13,50	40,61	37,83	30,90	41,16
n80_D	Deltaplein blok F	16,50	40,60	37,82	30,88	41,14
n79_D	Deltaplein blok F	16,50	40,53	37,72	30,79	41,06
n201_D	Deltaplein blok D	16,50	40,53	37,70	30,77	41,05
n100_D	Deltaplein blok G	16,50	40,42	37,68	30,75	40,99
n201_C	Deltaplein blok D	13,50	40,10	37,27	30,34	40,62
n11_C	Atlantic Hotel	37,50	39,97	37,28	30,35	40,57
n200_C	Deltaplein blok D	13,50	39,98	37,20	30,27	40,53
n25_B	Deltaplein tpv blok B	4,50	39,96	37,14	30,21	40,48
n02_A	Atlantic Hotel	1,50	39,84	37,10	30,17	40,41
n117_E	Deltaplein blok A	13,50	39,86	37,09	30,16	40,41
n201_B	Deltaplein blok D	10,50	39,88	37,06	30,13	40,40
n09_C	Atlantic Hotel	37,50	39,78	37,08	30,15	40,37
n149_A	Deltaplein blok B	7,50	39,80	37,04	30,11	40,36
n146_D	Deltaplein blok B	16,50	39,81	36,98	30,05	40,33
n10_C	Atlantic Hotel	37,50	39,71	37,03	30,10	40,31
n185_B	Deltaplein blok D	10,50	39,66	36,85	29,92	40,19
n198_A	Deltaplein blok D	7,50	39,62	36,85	29,92	40,17
n57_C	Deltaplein blok F	13,50	39,59	36,86	29,93	40,17
n119_E	Deltaplein blok A	13,50	39,61	36,83	29,90	40,16
n120_A	Deltaplein blok A	7,50	39,61	36,84	29,91	40,16
n80_C	Deltaplein blok F	13,50	39,42	36,65	29,72	39,97
n154_D	Deltaplein blok B	16,50	39,38	36,62	29,69	39,94
n117_D	Deltaplein blok A	10,50	39,35	36,58	29,65	39,90
n118a_B	Deltaplein blok A	22,50	39,32	36,59	29,66	39,90
n199_B	Deltaplein blok D	10,50	39,35	36,58	29,65	39,90
n118_E	Deltaplein blok A	13,50	39,33	36,56	29,63	39,88
n78_C	Deltaplein blok F	13,50	39,25	36,47	29,54	39,80
n118_F	Deltaplein blok A	16,50	39,19	36,45	29,52	39,76
n84_D	Deltaplein blok F	16,50	39,11	36,38	29,45	39,69
n106_C	Deltaplein blok G	13,50	39,09	36,31	29,38	39,64
n117a_B	Deltaplein blok A	22,50	39,07	36,33	29,40	39,64
n119_D	Deltaplein blok A	10,50	39,04	36,26	29,33	39,59
n142_C	Deltaplein blok B	13,50	39,01	36,27	29,34	39,58
n119_F	Deltaplein blok A	16,50	38,95	36,20	29,27	39,51
n150_A	Deltaplein blok B	7,50	38,94	36,14	29,21	39,48
n188_C	Deltaplein blok D	13,50	38,93	36,16	29,23	39,48
n160_A	Deltaplein blok C	7,50	38,92	36,14	29,21	39,47
n190_A	Deltaplein blok D	7,50	38,89	36,09	29,16	39,43
n79_C	Deltaplein blok F	13,50	38,91	36,09	29,16	39,43
n69_F	Deltaplein blok F	22,50	38,84	36,12	29,19	39,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n76_D	Deltaplein blok F	16,50	38,86	36,09	29,15	39,41
n118a_A	Deltaplein blok A	19,50	38,82	36,08	29,15	39,39
n148_D	Deltaplein blok B	16,50	38,86	36,04	29,11	39,38
n184_C	Deltaplein blok D	13,50	38,80	36,03	29,10	39,35
n98_D	Deltaplein blok G	16,50	38,76	35,97	29,04	39,30
n145_D	Deltaplein blok B	16,50	38,74	35,92	28,99	39,26
n25_A	Deltaplein tpv blok B	1,50	38,64	35,82	28,89	39,16
n81_D	Deltaplein blok F	16,50	38,51	35,78	28,84	39,08
n117a_A	Deltaplein blok A	19,50	38,50	35,76	28,83	39,07
n118_D	Deltaplein blok A	10,50	38,49	35,72	28,78	39,04
n97_D	Deltaplein blok G	16,50	38,44	35,63	28,70	38,97
n57_B	Deltaplein blok F	10,50	38,37	35,66	28,73	38,96
n104_D	Deltaplein blok G	16,50	38,38	35,64	28,71	38,95
n154_C	Deltaplein blok B	13,50	38,35	35,58	28,65	38,90
n117_B	Deltaplein blok A	4,50	38,34	35,57	28,63	38,89
n170_D	Deltaplein blok C	16,50	38,34	35,51	28,58	38,86
n63_B	Deltaplein blok F	10,50	38,30	35,51	28,58	38,84
n96_D	Deltaplein blok G	16,50	38,30	35,50	28,57	38,84
n29_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	38,27	35,52	28,59	38,83
n117_C	Deltaplein blok A	7,50	38,26	35,48	28,55	38,81
n132_D	Deltaplein blok B	16,50	38,23	35,45	28,52	38,78
n123_D	Deltaplein blok A	16,50	38,22	35,42	28,49	38,76
n80_B	Deltaplein blok F	10,50	38,03	35,26	28,33	38,58
n122_D	Deltaplein blok A	16,50	38,04	35,22	28,29	38,56
n69_E	Deltaplein blok F	19,50	37,98	35,26	28,33	38,56
n154_B	Deltaplein blok B	10,50	37,93	35,17	28,23	38,49
n119_C	Deltaplein blok A	7,50	37,91	35,12	28,19	38,45
n153_D	Deltaplein blok B	16,50	37,84	35,08	28,15	38,40
n99_C	Deltaplein blok G	13,50	37,78	35,00	28,07	38,33
n77_C	Deltaplein blok F	13,50	37,73	34,99	28,06	38,30
n37_A	Deltaplein blok E	7,50	37,73	34,97	28,04	38,29
n84_C	Deltaplein blok F	13,50	37,71	34,99	28,05	38,29
n109_D	Deltaplein blok G	16,50	37,74	34,92	27,99	38,26
n108_D	Deltaplein blok G	16,50	37,71	34,91	27,98	38,25
n119_B	Deltaplein blok A	4,50	37,69	34,90	27,97	38,23
n118_B	Deltaplein blok A	4,50	37,67	34,88	27,95	38,21
n11_B	Atlantic Hotel	34,50	37,61	34,91	27,98	38,20
n75_F	Deltaplein blok F	22,50	37,58	34,84	27,91	38,15
n56_D	Deltaplein blok F	16,50	37,61	34,80	27,86	38,14
n147_C	Deltaplein blok B	13,50	37,49	34,66	27,73	38,01
n118_C	Deltaplein blok A	7,50	37,46	34,67	27,74	38,00
n188_B	Deltaplein blok D	10,50	37,41	34,64	27,71	37,96
n169_D	Deltaplein blok C	16,50	37,31	34,51	27,58	37,85
n151_F	Deltaplein blok B	22,50	37,22	34,51	27,58	37,81
n78_B	Deltaplein blok F	10,50	37,24	34,44	27,51	37,78
n79_B	Deltaplein blok F	10,50	37,24	34,42	27,49	37,76
n121_D	Deltaplein blok A	16,50	37,15	34,37	27,44	37,70
n132_C	Deltaplein blok B	13,50	37,06	34,28	27,34	37,60
n84_B	Deltaplein blok F	10,50	36,96	34,25	27,32	37,55
n57_A	Deltaplein blok F	7,50	36,92	34,21	27,28	37,51
n106_B	Deltaplein blok G	10,50	36,90	34,11	27,18	37,44
n100_C	Deltaplein blok G	13,50	36,89	34,10	27,17	37,43
n26_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	36,79	34,02	27,09	37,34
n122_C	Deltaplein blok A	13,50	36,59	33,78	26,84	37,12
n81_C	Deltaplein blok F	13,50	36,52	33,79	26,86	37,10
n86_D	Deltaplein blok F	16,50	36,50	33,78	26,85	37,08
n68_D	Deltaplein blok F	16,50	36,49	33,69	26,76	37,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n106_A	Deltaplein blok G	7,50	36,44	33,68	26,75	37,00
n154_A	Deltaplein blok B	7,50	36,40	33,64	26,71	36,96
n85_D	Deltaplein blok F	16,50	36,32	33,60	26,67	36,90
n107_D	Deltaplein blok G	16,50	36,36	33,54	26,60	36,88
n96_C	Deltaplein blok G	13,50	36,33	33,53	26,60	36,87
n91_D	Deltaplein blok G	16,50	36,33	33,52	26,59	36,86
n132_B	Deltaplein blok B	10,50	36,25	33,46	26,52	36,79
n75_E	Deltaplein blok F	19,50	36,21	33,47	26,54	36,78
n98_C	Deltaplein blok G	13,50	36,20	33,39	26,46	36,73
n54_D	Deltaplein blok F	16,50	36,19	33,38	26,45	36,72
n151_E	Deltaplein blok B	19,50	36,10	33,35	26,42	36,66
n08_A	Atlantic Hotel	31,50	36,08	33,31	26,38	36,63
n07a_E	Atlantic Hotel	37,50	36,02	33,34	26,41	36,62
n201_A	Deltaplein blok D	7,50	36,06	33,24	26,31	36,58
n10_B	Atlantic Hotel	34,50	35,96	33,25	26,32	36,55
n84_A	Deltaplein blok F	7,50	35,96	33,26	26,32	36,55
n146_C	Deltaplein blok B	13,50	35,96	33,08	26,15	36,45
n153_C	Deltaplein blok B	13,50	35,88	33,12	26,19	36,44
n105_D	Deltaplein blok G	16,50	35,88	33,07	26,14	36,41
n101_D	Deltaplein blok G	16,50	35,85	33,08	26,15	36,40
n164_D	Deltaplein blok C	16,50	35,89	33,02	26,09	36,39
n09_B	Atlantic Hotel	34,50	35,78	33,05	26,12	36,36
n123_C	Deltaplein blok A	13,50	35,77	32,95	26,02	36,29
n171_D	Deltaplein blok C	16,50	35,73	32,93	26,00	36,27
n200_B	Deltaplein blok D	10,50	35,74	32,91	25,98	36,26
n76_C	Deltaplein blok F	13,50	35,71	32,88	25,95	36,23
n199_A	Deltaplein blok D	7,50	35,66	32,89	25,96	36,21
n185_A	Deltaplein blok D	7,50	35,62	32,81	25,88	36,15
n97_C	Deltaplein blok G	13,50	35,63	32,79	25,86	36,14
n147_B	Deltaplein blok B	10,50	35,58	32,76	25,83	36,10
n80_A	Deltaplein blok F	7,50	35,50	32,74	25,81	36,06
n104_C	Deltaplein blok G	13,50	35,46	32,70	25,77	36,02
n114_D	Deltaplein blok G	16,50	35,50	32,67	25,74	36,02
n81_B	Deltaplein blok F	10,50	35,37	32,66	25,73	35,96
n86_C	Deltaplein blok F	13,50	35,37	32,65	25,72	35,95
n85_C	Deltaplein blok F	13,50	35,32	32,61	25,68	35,91
n121_C	Deltaplein blok A	13,50	35,30	32,52	25,59	35,85
n78_A	Deltaplein blok F	7,50	35,23	32,43	25,50	35,77
n132_A	Deltaplein blok B	7,50	35,21	32,42	25,48	35,75
n184_B	Deltaplein blok D	10,50	35,20	32,40	25,47	35,74
n144_D	Deltaplein blok B	16,50	35,21	32,39	25,46	35,73
n56_C	Deltaplein blok F	13,50	35,17	32,34	25,40	35,69
n166_F	Deltaplein blok C	22,50	35,17	32,29	25,36	35,66
n122_B	Deltaplein blok A	10,50	35,05	32,23	25,30	35,57
n105_C	Deltaplein blok G	13,50	34,88	32,08	25,15	35,42
n127_D	Deltaplein blok A	16,50	34,89	32,08	25,15	35,42
n152_D	Deltaplein blok B	16,50	34,88	32,07	25,13	35,41
n82_D	Deltaplein blok F	16,50	34,81	32,08	25,15	35,39
n86_B	Deltaplein blok F	10,50	34,80	32,10	25,17	35,39
n163_D	Deltaplein blok C	16,50	34,87	32,02	25,09	35,38
n113_D	Deltaplein blok G	16,50	34,84	32,03	25,10	35,37
n105_A	Deltaplein blok G	7,50	34,80	32,05	25,12	35,36
n85_B	Deltaplein blok F	10,50	34,77	32,07	25,14	35,36
n53_D	Deltaplein blok F	16,50	34,75	31,96	25,03	35,29
n109_C	Deltaplein blok G	13,50	34,73	31,88	24,95	35,24
n16_A	Atlantic Hotel	31,50	34,67	31,91	24,98	35,23
n153_B	Deltaplein blok B	10,50	34,65	31,91	24,98	35,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n161_D	Deltaplein blok C	16,50	34,63	31,82	24,89	35,16
n99_B	Deltaplein blok G	10,50	34,60	31,77	24,84	35,12
n79_A	Deltaplein blok F	7,50	34,59	31,76	24,83	35,11
n148_C	Deltaplein blok B	13,50	34,59	31,71	24,78	35,08
n06a_E	Atlantic Hotel	37,50	34,38	31,70	24,77	34,98
n145_C	Deltaplein blok B	13,50	34,43	31,55	24,62	34,92
n81_A	Deltaplein blok F	7,50	34,20	31,50	24,57	34,79
n40_D	Deltaplein blok E	16,50	34,22	31,44	24,51	34,77
n188_A	Deltaplein blok D	7,50	34,19	31,43	24,50	34,75
n172_D	Deltaplein blok C	16,50	34,20	31,40	24,47	34,74
n96_B	Deltaplein blok G	10,50	34,19	31,36	24,43	34,71
n100_B	Deltaplein blok G	10,50	34,17	31,35	24,42	34,69
n170_C	Deltaplein blok C	13,50	34,17	31,29	24,36	34,66
n76_B	Deltaplein blok F	10,50	34,13	31,31	24,37	34,65
n123_B	Deltaplein blok A	10,50	34,04	31,21	24,28	34,56
n142_B	Deltaplein blok B	10,50	34,04	31,22	24,29	34,56
n121_B	Deltaplein blok A	10,50	33,94	31,16	24,23	34,49
n86_A	Deltaplein blok F	7,50	33,85	31,16	24,23	34,45
n97_B	Deltaplein blok G	10,50	33,93	31,09	24,16	34,44
n165_D	Deltaplein blok C	16,50	33,91	31,03	24,10	34,40
n98_B	Deltaplein blok G	10,50	33,86	31,03	24,09	34,38
n85_A	Deltaplein blok F	7,50	33,78	31,08	24,15	34,37
n77_B	Deltaplein blok F	10,50	33,77	30,98	24,05	34,31
n146_B	Deltaplein blok B	10,50	33,78	30,91	23,98	34,28
n168_D	Deltaplein blok C	16,50	33,67	30,83	23,90	34,18
n52_D	Deltaplein blok F	16,50	33,64	30,83	23,90	34,17
n110_D	Deltaplein blok G	16,50	33,63	30,81	23,88	34,15
n63_A	Deltaplein blok F	7,50	33,61	30,78	23,84	34,13
n115_D	Deltaplein blok G	16,50	33,58	30,78	23,84	34,11
n69_D	Deltaplein blok F	16,50	33,58	30,75	23,82	34,10
n82_C	Deltaplein blok F	13,50	33,52	30,80	23,87	34,10
n116_D	Deltaplein blok G	16,50	33,53	30,73	23,80	34,07
n56_B	Deltaplein blok F	10,50	33,54	30,70	23,77	34,05
n94_D	Deltaplein blok G	16,50	33,51	30,66	23,73	34,02
n108_C	Deltaplein blok G	13,50	33,46	30,61	23,68	33,97
n105_B	Deltaplein blok G	10,50	33,42	30,61	23,68	33,95
n189_D	Deltaplein blok D	16,50	33,42	30,60	23,67	33,94
n147_A	Deltaplein blok B	7,50	33,31	30,48	23,55	33,83
n162_D	Deltaplein blok C	16,50	33,28	30,48	23,54	33,81
n95_D	Deltaplein blok G	16,50	33,27	30,42	23,49	33,78
n164_C	Deltaplein blok C	13,50	33,24	30,36	23,43	33,73
n54_C	Deltaplein blok F	13,50	33,20	30,35	23,41	33,70
n151_D	Deltaplein blok B	16,50	33,17	30,32	23,39	33,68
n92_D	Deltaplein blok G	16,50	33,17	30,32	23,39	33,68
n109_B	Deltaplein blok G	10,50	33,11	30,27	23,34	33,62
n183_D	Deltaplein blok D	16,50	33,10	30,27	23,34	33,62
n64_F	Deltaplein blok F	22,50	32,99	30,21	23,28	33,54
n153_A	Deltaplein blok B	7,50	32,96	30,22	23,29	33,53
n43_D	Deltaplein blok E	16,50	33,01	30,18	23,25	33,53
n91_C	Deltaplein blok G	13,50	33,03	30,16	23,23	33,53
n167_E	Deltaplein blok C	19,50	32,95	30,18	23,25	33,50
n11_A	Atlantic Hotel	31,50	32,87	30,12	23,18	33,43
n125_D	Deltaplein blok A	16,50	32,83	29,99	23,06	33,34
n82_B	Deltaplein blok F	10,50	32,71	30,01	23,08	33,30
n166_E	Deltaplein blok C	19,50	32,77	29,95	23,02	33,29
n152_C	Deltaplein blok B	13,50	32,71	29,88	22,95	33,23
n96_A	Deltaplein blok G	7,50	32,64	29,81	22,88	33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n101_C	Deltaplein blok G	13,50	32,59	29,79	22,86	33,13
n169_C	Deltaplein blok C	13,50	32,60	29,74	22,81	33,10
n74_D	Deltaplein blok F	16,50	32,57	29,75	22,82	33,09
n68_C	Deltaplein blok F	13,50	32,54	29,68	22,75	33,04
n104_B	Deltaplein blok G	10,50	32,48	29,68	22,75	33,02
n114_C	Deltaplein blok G	13,50	32,51	29,65	22,72	33,01
n76_A	Deltaplein blok F	7,50	32,47	29,64	22,71	32,99
n65_F	Deltaplein blok F	22,50	32,44	29,65	22,72	32,98
n99_A	Deltaplein blok G	7,50	32,39	29,55	22,62	32,90
n143_D	Deltaplein blok B	16,50	32,37	29,54	22,61	32,89
n146_A	Deltaplein blok B	7,50	32,38	29,52	22,59	32,88
n200_A	Deltaplein blok D	7,50	32,34	29,48	22,55	32,84
n145_B	Deltaplein blok B	10,50	32,20	29,32	22,39	32,69
n152_E	Deltaplein blok B	19,50	32,18	29,32	22,39	32,68
n09_A	Atlantic Hotel	31,50	32,11	29,32	22,39	32,65
n161_C	Deltaplein blok C	13,50	32,13	29,29	22,36	32,64
n148_B	Deltaplein blok B	10,50	32,14	29,26	22,33	32,63
n109_A	Deltaplein blok G	7,50	32,05	29,23	22,30	32,57
n171_C	Deltaplein blok C	13,50	32,04	29,18	22,25	32,54
n77_A	Deltaplein blok F	7,50	31,98	29,20	22,27	32,53
n170_B	Deltaplein blok C	10,50	31,91	29,03	22,10	32,40
n18b_A	Atlantic Hotel	37,50	31,81	29,07	22,14	32,38
n163_C	Deltaplein blok C	13,50	31,85	28,95	22,02	32,33
n90_D	Deltaplein blok G	16,50	31,82	28,98	22,05	32,33
n144_C	Deltaplein blok B	13,50	31,82	28,95	22,02	32,32
n164_B	Deltaplein blok C	10,50	31,81	28,94	22,01	32,31
n82_A	Deltaplein blok F	7,50	31,72	29,02	22,09	32,31
n167_D	Deltaplein blok C	16,50	31,78	28,95	22,02	32,30
n89_D	Deltaplein blok G	16,50	31,79	28,95	22,02	32,30
n100_A	Deltaplein blok G	7,50	31,78	28,94	22,01	32,29
n107_C	Deltaplein blok G	13,50	31,78	28,90	21,97	32,27
n142_A	Deltaplein blok B	7,50	31,75	28,91	21,98	32,26
n166_D	Deltaplein blok C	16,50	31,74	28,91	21,98	32,26
n83_D	Deltaplein blok F	16,50	31,69	28,90	21,97	32,23
n53_C	Deltaplein blok F	13,50	31,69	28,84	21,91	32,20
n97_A	Deltaplein blok G	7,50	31,57	28,72	21,79	32,08
n98_A	Deltaplein blok G	7,50	31,53	28,69	21,76	32,04
n54_B	Deltaplein blok F	10,50	31,37	28,51	21,58	31,87
n108_B	Deltaplein blok G	10,50	31,30	28,45	21,52	31,81
n165_C	Deltaplein blok C	13,50	31,29	28,41	21,47	31,78
n10_A	Atlantic Hotel	31,50	31,21	28,42	21,49	31,75
n122_A	Deltaplein blok A	7,50	31,20	28,35	21,42	31,71
n75_D	Deltaplein blok F	16,50	31,19	28,31	21,38	31,68
n104_A	Deltaplein blok G	7,50	31,04	28,24	21,31	31,58
n184_A	Deltaplein blok D	7,50	31,07	28,22	21,29	31,58
n17a_C	Atlantic Hotel	31,50	30,97	28,24	21,31	31,55
n152_B	Deltaplein blok B	10,50	31,02	28,18	21,25	31,53
n52_C	Deltaplein blok F	13,50	31,01	28,16	21,23	31,52
n69_C	Deltaplein blok F	13,50	31,01	28,14	21,21	31,51
n145_A	Deltaplein blok B	7,50	30,93	28,08	21,15	31,44
n113_C	Deltaplein blok G	13,50	30,90	28,04	21,11	31,40
n164_A	Deltaplein blok C	7,50	30,87	28,04	21,11	31,39
n17a_B	Atlantic Hotel	28,50	30,80	28,07	21,13	31,37
n91_B	Deltaplein blok G	10,50	30,86	27,99	21,06	31,36
n123_A	Deltaplein blok A	7,50	30,77	27,94	21,00	31,29
n121_A	Deltaplein blok A	7,50	30,75	27,93	21,00	31,27
n148_A	Deltaplein blok B	7,50	30,70	27,85	20,92	31,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n94_C	Deltaplein blok G	13,50	30,71	27,82	20,89	31,20
n170_A	Deltaplein blok C	7,50	30,68	27,83	20,90	31,19
n162_C	Deltaplein blok C	13,50	30,64	27,79	20,86	31,15
n68_B	Deltaplein blok F	10,50	30,58	27,71	20,78	31,08
n07a_D	Atlantic Hotel	34,50	30,40	27,66	20,73	30,97
n110_C	Deltaplein blok G	13,50	30,44	27,57	20,64	30,94
n127_C	Deltaplein blok A	13,50	30,41	27,53	20,60	30,90
n115_C	Deltaplein blok G	13,50	30,37	27,52	20,59	30,88
n95_C	Deltaplein blok G	13,50	30,40	27,50	20,57	30,88
n18a_F	Atlantic Hotel	22,50	30,29	27,55	20,62	30,86
n168_C	Deltaplein blok C	13,50	30,35	27,48	20,54	30,84
n169_B	Deltaplein blok C	10,50	30,34	27,48	20,54	30,84
n114_B	Deltaplein blok G	10,50	30,33	27,46	20,53	30,83
n55_D	Deltaplein blok F	16,50	30,29	27,50	20,57	30,83
n151_C	Deltaplein blok B	13,50	30,30	27,41	20,48	30,79
n108_A	Deltaplein blok G	7,50	30,23	27,40	20,47	30,75
n17a_D	Atlantic Hotel	34,50	30,19	27,43	20,50	30,75
n64_E	Deltaplein blok F	19,50	30,10	27,30	20,37	30,64
n116_C	Deltaplein blok G	13,50	30,10	27,24	20,31	30,60
n161_B	Deltaplein blok C	10,50	30,09	27,24	20,31	30,60
n171_B	Deltaplein blok C	10,50	30,08	27,23	20,29	30,58
n65_E	Deltaplein blok F	19,50	30,01	27,21	20,28	30,55
n172_C	Deltaplein blok C	13,50	30,00	27,14	20,21	30,50
n53_B	Deltaplein blok F	10,50	29,98	27,12	20,19	30,48
n48_B	Deltaplein blok E	22,50	29,88	27,11	20,17	30,43
n29_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	29,91	27,02	20,09	30,40
n92_C	Deltaplein blok G	13,50	29,89	27,00	20,07	30,38
n189_C	Deltaplein blok D	13,50	29,87	27,00	20,06	30,36
n163_B	Deltaplein blok C	10,50	29,86	26,97	20,04	30,35
n144_B	Deltaplein blok B	10,50	29,84	26,97	20,04	30,34
n165_B	Deltaplein blok C	10,50	29,83	26,96	20,03	30,33
n56_A	Deltaplein blok F	7,50	29,84	26,95	20,02	30,33
n17a_E	Atlantic Hotel	37,50	29,77	26,99	20,06	30,32
n101_B	Deltaplein blok G	10,50	29,77	26,94	20,01	30,29
n183_C	Deltaplein blok D	13,50	29,72	26,84	19,91	30,21
n43_C	Deltaplein blok E	13,50	29,70	26,81	19,88	30,19
n107_B	Deltaplein blok G	10,50	29,62	26,75	19,82	30,12
n40_C	Deltaplein blok E	13,50	29,59	26,74	19,81	30,10
n54_A	Deltaplein blok F	7,50	29,60	26,74	19,81	30,10
n112_D	Deltaplein blok G	16,50	29,47	26,63	19,70	29,98
n166_C	Deltaplein blok C	13,50	29,42	26,57	19,64	29,93
n06a_D	Atlantic Hotel	34,50	29,34	26,59	19,66	29,90
n89_C	Deltaplein blok G	13,50	29,41	26,53	19,60	29,90
n52_B	Deltaplein blok F	10,50	29,39	26,53	19,59	29,89
n90_C	Deltaplein blok G	13,50	29,33	26,45	19,52	29,82
n68_A	Deltaplein blok F	7,50	29,30	26,45	19,52	29,81
n91_A	Deltaplein blok G	7,50	29,27	26,41	19,48	29,77
n93_D	Deltaplein blok G	16,50	29,22	26,42	19,49	29,76
n143_C	Deltaplein blok B	13,50	29,23	26,35	19,42	29,72
n169_A	Deltaplein blok C	7,50	29,10	26,26	19,33	29,61
n17_F	Atlantic Hotel	22,50	29,00	26,26	19,33	29,57
n162_B	Deltaplein blok C	10,50	29,02	26,18	19,25	29,53
n48_A	Deltaplein blok E	19,50	28,97	26,16	19,23	29,50
n17a_A	Atlantic Hotel	25,50	28,92	26,16	19,23	29,48
n114_A	Deltaplein blok G	7,50	28,87	26,01	19,08	29,37
n165_A	Deltaplein blok C	7,50	28,83	25,99	19,06	29,34
n167_F	Deltaplein blok C	22,50	28,82	25,97	19,04	29,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n167_C	Deltaplein blok C	13,50	28,81	25,95	19,02	29,31
n94_B	Deltaplein blok G	10,50	28,72	25,83	18,90	29,21
n74_C	Deltaplein blok F	13,50	28,71	25,82	18,89	29,20
n107_A	Deltaplein blok G	7,50	28,58	25,74	18,81	29,09
n168_B	Deltaplein blok C	10,50	28,59	25,72	18,79	29,09
n151_B	Deltaplein blok B	10,50	28,50	25,62	18,69	28,99
n110_B	Deltaplein blok G	10,50	28,46	25,60	18,67	28,96
n144_A	Deltaplein blok B	7,50	28,42	25,57	18,64	28,93
n95_B	Deltaplein blok G	10,50	28,44	25,55	18,61	28,92
n163_A	Deltaplein blok C	7,50	28,42	25,54	18,61	28,91
n171_A	Deltaplein blok C	7,50	28,40	25,55	18,62	28,91
n113_B	Deltaplein blok G	10,50	28,39	25,53	18,60	28,89
n125_C	Deltaplein blok A	13,50	28,34	25,44	18,51	28,82
n166_B	Deltaplein blok C	10,50	28,24	25,40	18,47	28,75
n75_C	Deltaplein blok F	13,50	28,16	25,26	18,33	28,64
n53_A	Deltaplein blok F	7,50	28,12	25,25	18,32	28,62
n115_B	Deltaplein blok G	10,50	28,09	25,24	18,30	28,59
n69_B	Deltaplein blok F	10,50	28,10	25,21	18,28	28,59
n127_B	Deltaplein blok A	10,50	27,99	25,13	18,20	28,49
n116_B	Deltaplein blok G	10,50	27,86	24,99	18,06	28,36
n43_B	Deltaplein blok E	10,50	27,86	24,97	18,04	28,35
n189_B	Deltaplein blok D	10,50	27,78	24,90	17,97	28,27
n172_B	Deltaplein blok C	10,50	27,69	24,82	17,89	28,19
n52_A	Deltaplein blok F	7,50	27,67	24,80	17,87	28,17
n152_A	Deltaplein blok B	7,50	27,64	24,79	17,86	28,15
n89_B	Deltaplein blok G	10,50	27,66	24,77	17,84	28,15
n92_B	Deltaplein blok G	10,50	27,65	24,77	17,84	28,14
n143_B	Deltaplein blok B	10,50	27,48	24,60	17,67	27,97
n183_B	Deltaplein blok D	10,50	27,47	24,60	17,67	27,97
n90_B	Deltaplein blok G	10,50	27,47	24,58	17,65	27,96
n83_C	Deltaplein blok F	13,50	27,42	24,57	17,64	27,93
n166_A	Deltaplein blok C	7,50	27,38	24,55	17,62	27,90
n168_A	Deltaplein blok C	7,50	27,39	24,55	17,62	27,90
n18a_E	Atlantic Hotel	19,50	27,36	24,56	17,63	27,90
n07a_C	Atlantic Hotel	31,50	27,31	24,51	17,58	27,85
n161_A	Deltaplein blok C	7,50	27,33	24,47	17,53	27,83
n151_A	Deltaplein blok B	7,50	27,28	24,42	17,49	27,78
n110_A	Deltaplein blok G	7,50	27,21	24,37	17,44	27,72
n40_B	Deltaplein blok E	10,50	27,18	24,33	17,40	27,69
n55_C	Deltaplein blok F	13,50	27,16	24,32	17,39	27,67
n101_A	Deltaplein blok G	7,50	27,14	24,30	17,36	27,65
n94_A	Deltaplein blok G	7,50	27,12	24,24	17,31	27,61
n167_B	Deltaplein blok C	10,50	26,88	24,02	17,09	27,38
n95_A	Deltaplein blok G	7,50	26,89	24,01	17,08	27,38
n113_A	Deltaplein blok G	7,50	26,85	24,01	17,07	27,36
n127_A	Deltaplein blok A	7,50	26,69	23,87	16,94	27,21
n43_A	Deltaplein blok E	7,50	26,61	23,73	16,80	27,10
n115_A	Deltaplein blok G	7,50	26,58	23,73	16,80	27,09
n69_A	Deltaplein blok F	7,50	26,58	23,70	16,77	27,07
n173_D	Deltaplein blok C	16,50	26,57	23,68	16,75	27,06
n42_F	Deltaplein blok E	22,50	26,44	23,73	16,79	27,02
n183_A	Deltaplein blok D	7,50	26,48	23,63	16,70	26,99
n92_A	Deltaplein blok G	7,50	26,45	23,59	16,66	26,95
n65_D	Deltaplein blok F	16,50	26,38	23,51	16,58	26,88
n116_A	Deltaplein blok G	7,50	26,37	23,51	16,57	26,87
n189_A	Deltaplein blok D	7,50	26,32	23,47	16,54	26,83
n74_B	Deltaplein blok F	10,50	26,32	23,43	16,50	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n112_C	Deltaplein blok G	13,50	26,31	23,42	16,49	26,80
n89_A	Deltaplein blok G	7,50	26,31	23,42	16,49	26,80
n162_A	Deltaplein blok C	7,50	26,24	23,38	16,45	26,74
n172_A	Deltaplein blok C	7,50	26,23	23,38	16,45	26,74
n17_E	Atlantic Hotel	19,50	26,14	23,35	16,41	26,68
n143_A	Deltaplein blok B	7,50	26,16	23,30	16,37	26,66
n125_B	Deltaplein blok A	10,50	26,10	23,23	16,29	26,59
n06a_C	Atlantic Hotel	31,50	26,06	23,24	16,31	26,58
n75_B	Deltaplein blok F	10,50	26,06	23,17	16,23	26,54
n90_A	Deltaplein blok G	7,50	26,03	23,14	16,21	26,52
n111_D	Deltaplein blok G	16,50	25,87	23,02	16,09	26,38
n40_A	Deltaplein blok E	7,50	25,84	23,01	16,08	26,36
n167_A	Deltaplein blok C	7,50	25,46	22,61	15,68	25,97
n55_B	Deltaplein blok F	10,50	25,45	22,60	15,67	25,96
n93_C	Deltaplein blok G	13,50	25,33	22,48	15,55	25,84
n18_F	Atlantic Hotel	16,50	25,30	22,46	15,53	25,81
n18a_D	Atlantic Hotel	16,50	25,12	22,27	15,34	25,63
n173_C	Deltaplein blok C	13,50	25,12	22,25	15,32	25,62
n64_D	Deltaplein blok F	16,50	25,13	22,21	15,28	25,60
n83_B	Deltaplein blok F	10,50	25,06	22,19	15,26	25,56
n125_A	Deltaplein blok A	7,50	24,93	22,09	15,16	25,44
n74_A	Deltaplein blok F	7,50	24,83	21,96	15,02	25,32
n75_A	Deltaplein blok F	7,50	24,73	21,87	14,93	25,23
n65_C	Deltaplein blok F	13,50	24,62	21,77	14,83	25,12
n42_E	Deltaplein blok E	19,50	24,34	21,53	14,60	24,87
n17_D	Atlantic Hotel	16,50	24,05	21,21	14,28	24,56
n112_B	Deltaplein blok G	10,50	23,97	21,09	14,16	24,46
n173_B	Deltaplein blok C	10,50	23,95	21,09	14,16	24,45
n55_A	Deltaplein blok F	7,50	23,79	20,94	14,01	24,30
n18_E	Atlantic Hotel	13,50	23,77	20,91	13,98	24,27
n83_A	Deltaplein blok F	7,50	23,68	20,83	13,90	24,19
n18a_C	Atlantic Hotel	13,50	23,66	20,80	13,87	24,16
n06a_B	Atlantic Hotel	28,50	23,61	20,74	13,81	24,11
n65_B	Deltaplein blok F	10,50	23,39	20,56	13,63	23,91
n93_B	Deltaplein blok G	10,50	23,14	20,29	13,36	23,65
n111_C	Deltaplein blok G	13,50	23,15	20,27	13,34	23,64
n173_A	Deltaplein blok C	7,50	22,98	20,14	13,21	23,49
n17_C	Atlantic Hotel	13,50	22,82	19,97	13,04	23,33
n18_D	Atlantic Hotel	10,50	22,61	19,74	12,81	23,11
n18a_B	Atlantic Hotel	10,50	22,51	19,64	12,71	23,01
n64_C	Deltaplein blok F	13,50	22,51	19,58	12,64	22,97
n112_A	Deltaplein blok G	7,50	22,38	19,51	12,57	22,87
n65_A	Deltaplein blok F	7,50	22,06	19,26	12,33	22,60
n18_C	Atlantic Hotel	7,50	21,90	19,03	12,10	22,40
n18a_A	Atlantic Hotel	7,50	21,88	19,02	12,09	22,38
n17_B	Atlantic Hotel	10,50	21,76	18,91	11,97	22,26
n93_A	Deltaplein blok G	7,50	21,75	18,90	11,97	22,26
n42_D	Deltaplein blok E	16,50	21,59	18,70	11,77	22,08
n41_D	Deltaplein blok E	16,50	21,44	18,54	11,61	21,92
n111_B	Deltaplein blok G	10,50	21,25	18,38	11,45	21,75
n50_F	Deltaplein blok F	16,50	21,14	18,44	11,51	21,73
n18_B	Atlantic Hotel	4,50	21,14	18,29	11,36	21,65
n50_E	Deltaplein blok F	13,50	20,96	18,26	11,33	21,55
n06a_A	Atlantic Hotel	25,50	21,02	18,13	11,20	21,51
n51_F	Deltaplein blok F	16,50	20,87	18,17	11,24	21,46
n51_E	Deltaplein blok F	13,50	20,71	18,01	11,08	21,30
n72_F	Deltaplein blok F	16,50	20,70	18,00	11,07	21,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n50_D	Deltaplein blok F	10,50	20,61	17,91	10,98	21,20
n72_E	Deltaplein blok F	13,50	20,55	17,84	10,91	21,14
n64_B	Deltaplein blok F	10,50	20,58	17,65	10,72	21,04
n73_F	Deltaplein blok F	16,50	20,40	17,70	10,76	20,99
n07a_B	Atlantic Hotel	28,50	20,49	17,60	10,67	20,98
n51_D	Deltaplein blok F	10,50	20,34	17,64	10,71	20,93
n87_F	Deltaplein blok G	16,50	20,26	17,56	10,62	20,85
n73_E	Deltaplein blok F	13,50	20,24	17,54	10,61	20,83
n103_F	Deltaplein blok G	16,50	20,14	17,43	10,50	20,73
n72_D	Deltaplein blok F	10,50	20,12	17,42	10,49	20,71
n88_F	Deltaplein blok G	16,50	20,09	17,39	10,45	20,68
n87_E	Deltaplein blok G	13,50	20,08	17,38	10,45	20,67
n38_D	Deltaplein blok E	16,50	20,07	17,16	10,23	20,54
n88_E	Deltaplein blok G	13,50	19,89	17,19	10,26	20,48
n111_A	Deltaplein blok G	7,50	19,95	17,08	10,15	20,45
n73_D	Deltaplein blok F	10,50	19,76	17,06	10,13	20,35
n28_B	Deltaplein tpv blok E	4,50	19,55	16,86	9,93	20,15
n103_E	Deltaplein blok G	13,50	19,51	16,81	9,88	20,10
n87_D	Deltaplein blok G	10,50	19,45	16,76	9,82	20,04
n42_C	Deltaplein blok E	13,50	19,42	16,50	9,57	19,89
n64_A	Deltaplein blok F	7,50	19,38	16,47	9,54	19,85
n41_C	Deltaplein blok E	13,50	19,34	16,41	9,48	19,80
n06_F	Atlantic Hotel	22,50	19,27	16,41	9,48	19,77
n50_C	Deltaplein blok F	7,50	19,13	16,45	9,52	19,73
n126_D	Deltaplein blok A	16,50	19,13	16,21	9,27	19,60
n51_C	Deltaplein blok F	7,50	18,92	16,24	9,31	19,52
n39_D	Deltaplein blok E	16,50	18,98	16,06	9,12	19,45
n88_D	Deltaplein blok G	10,50	18,85	16,17	9,24	19,45
n72_C	Deltaplein blok F	7,50	18,79	16,10	9,17	19,39
n73_C	Deltaplein blok F	7,50	18,55	15,86	8,93	19,15
n103_D	Deltaplein blok G	10,50	18,51	15,83	8,89	19,11
n87_C	Deltaplein blok G	7,50	18,44	15,75	8,82	19,04
n06_E	Atlantic Hotel	19,50	18,44	15,61	8,68	18,96
n88_C	Deltaplein blok G	7,50	18,29	15,60	8,67	18,89
n07a_A	Atlantic Hotel	25,50	18,29	15,46	8,53	18,81
n103_C	Deltaplein blok G	7,50	17,97	15,28	8,35	18,57
n152_F	Deltaplein blok B	22,50	18,03	15,10	8,17	18,49
n42_B	Deltaplein blok E	10,50	17,98	15,07	8,13	18,45
n41_B	Deltaplein blok E	10,50	17,96	15,04	8,11	18,43
n06_D	Atlantic Hotel	16,50	17,86	15,05	8,12	18,39
n06_C	Atlantic Hotel	13,50	17,54	14,75	7,82	18,08
n07_F	Atlantic Hotel	22,50	17,36	14,57	7,64	17,90
n44_D	Deltaplein blok E	16,50	17,42	14,50	7,56	17,89
n06_B	Atlantic Hotel	10,50	17,22	14,45	7,52	17,77
n07_E	Atlantic Hotel	19,50	17,01	14,24	7,31	17,56
n07_D	Atlantic Hotel	16,50	16,89	14,13	7,20	17,45
n07_C	Atlantic Hotel	13,50	16,84	14,09	7,16	17,40
n41_A	Deltaplein blok E	7,50	16,90	14,01	7,08	17,39
n42_A	Deltaplein blok E	7,50	16,89	13,99	7,06	17,37
n07_B	Atlantic Hotel	10,50	16,72	13,98	7,05	17,29
n38_C	Deltaplein blok E	13,50	16,28	13,34	6,41	16,74
n45_D	Deltaplein blok E	16,50	16,23	13,33	6,39	16,71
n39_C	Deltaplein blok E	13,50	16,07	13,12	6,18	16,52
n04_A	Atlantic Hotel	1,50	15,43	12,56	5,63	15,93
n04_B	Atlantic Hotel	4,50	15,31	12,42	5,49	15,80
n126_C	Deltaplein blok A	13,50	15,35	12,39	5,46	15,80
n44_C	Deltaplein blok E	13,50	15,33	12,39	5,45	15,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n04_C	Atlantic Hotel	7,50	15,06	12,15	5,22	15,53
n04a_A	Atlantic Hotel	7,50	14,89	11,99	5,06	15,37
n04_D	Atlantic Hotel	10,50	14,50	11,57	4,64	14,96
n04a_B	Atlantic Hotel	10,50	14,30	11,37	4,44	14,76
n45_C	Deltaplein blok E	13,50	14,00	11,07	4,14	14,46
n44_B	Deltaplein blok E	10,50	13,60	10,65	3,71	14,05
n38_B	Deltaplein blok E	10,50	12,91	9,98	3,05	13,37
n39_B	Deltaplein blok E	10,50	12,84	9,89	2,96	13,29
n126_B	Deltaplein blok A	10,50	12,75	9,79	2,86	13,20
n45_B	Deltaplein blok E	10,50	12,29	9,35	2,42	12,75
n44_A	Deltaplein blok E	7,50	12,04	9,10	2,16	12,50
n126_A	Deltaplein blok A	7,50	11,57	8,66	1,73	12,04
n124_D	Deltaplein blok A	16,50	11,34	8,49	1,56	11,85
n102_F	Deltaplein blok G	16,50	11,19	8,43	1,50	11,75
n45_A	Deltaplein blok E	7,50	10,94	8,01	1,08	11,40
n38_A	Deltaplein blok E	7,50	10,86	7,97	1,04	11,35
n39_A	Deltaplein blok E	7,50	10,74	7,80	0,87	11,20
n124_C	Deltaplein blok A	13,50	9,12	6,24	-0,70	9,61
n124_B	Deltaplein blok A	10,50	6,77	3,86	-3,07	7,24
n124_A	Deltaplein blok A	7,50	5,76	2,83	-4,10	6,22
n102_E	Deltaplein blok G	13,50	4,36	1,51	-5,42	4,87
n102_D	Deltaplein blok G	10,50	-0,55	-3,37	-10,31	-0,03
n102_C	Deltaplein blok G	7,50	-2,79	-5,61	-12,54	-2,27
n04_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n04a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n04a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n04a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n04b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n05_A	Atlantic Hotel	1,50	--	--	--	--
n05_B	Atlantic Hotel	4,50	--	--	--	--
n05_C	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05_D	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05_E	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05_F	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n05a_B	Atlantic Hotel	10,50	--	--	--	--
n05a_C	Atlantic Hotel	13,50	--	--	--	--
n05a_D	Atlantic Hotel	16,50	--	--	--	--
n05a_E	Atlantic Hotel	19,50	--	--	--	--
n05a_F	Atlantic Hotel	22,50	--	--	--	--
n05b_A	Atlantic Hotel	37,50	--	--	--	--
n06_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n07_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n102_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n102_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n103_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n103_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n128_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n128_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--
n128_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n128_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n128_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n128_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n129_A	Deltaplein blok A	7,50	--	--	--	--
n129_B	Deltaplein blok A	10,50	--	--	--	--


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2023 Plan nieuwbouw incl maatregelen Dunne deklagen A en B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n129_C	Deltaplein blok A	13,50	--	--	--	--
n129_D	Deltaplein blok A	16,50	--	--	--	--
n129_E	Deltaplein blok A	19,50	--	--	--	--
n129_F	Deltaplein blok A	22,50	--	--	--	--
n15_A	Atlantic Hotel	31,50	--	--	--	--
n17_A	Atlantic Hotel	7,50	--	--	--	--
n27_A	Deltaplein tpv blok A	1,50	--	--	--	--
n27_B	Deltaplein tpv blok A	4,50	--	--	--	--
n28_A	Deltaplein tpv blok E	1,50	--	--	--	--
n50_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n50_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n50a_A	Deltaplein blok F	19,50	--	--	--	--
n50a_B	Deltaplein blok F	22,50	--	--	--	--
n51_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n51_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n72_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n72_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n73_A	Deltaplein blok F	1,50	--	--	--	--
n73_B	Deltaplein blok F	4,50	--	--	--	--
n87_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n87_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--
n88_A	Deltaplein blok G	1,50	--	--	--	--
n88_B	Deltaplein blok G	4,50	--	--	--	--


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7

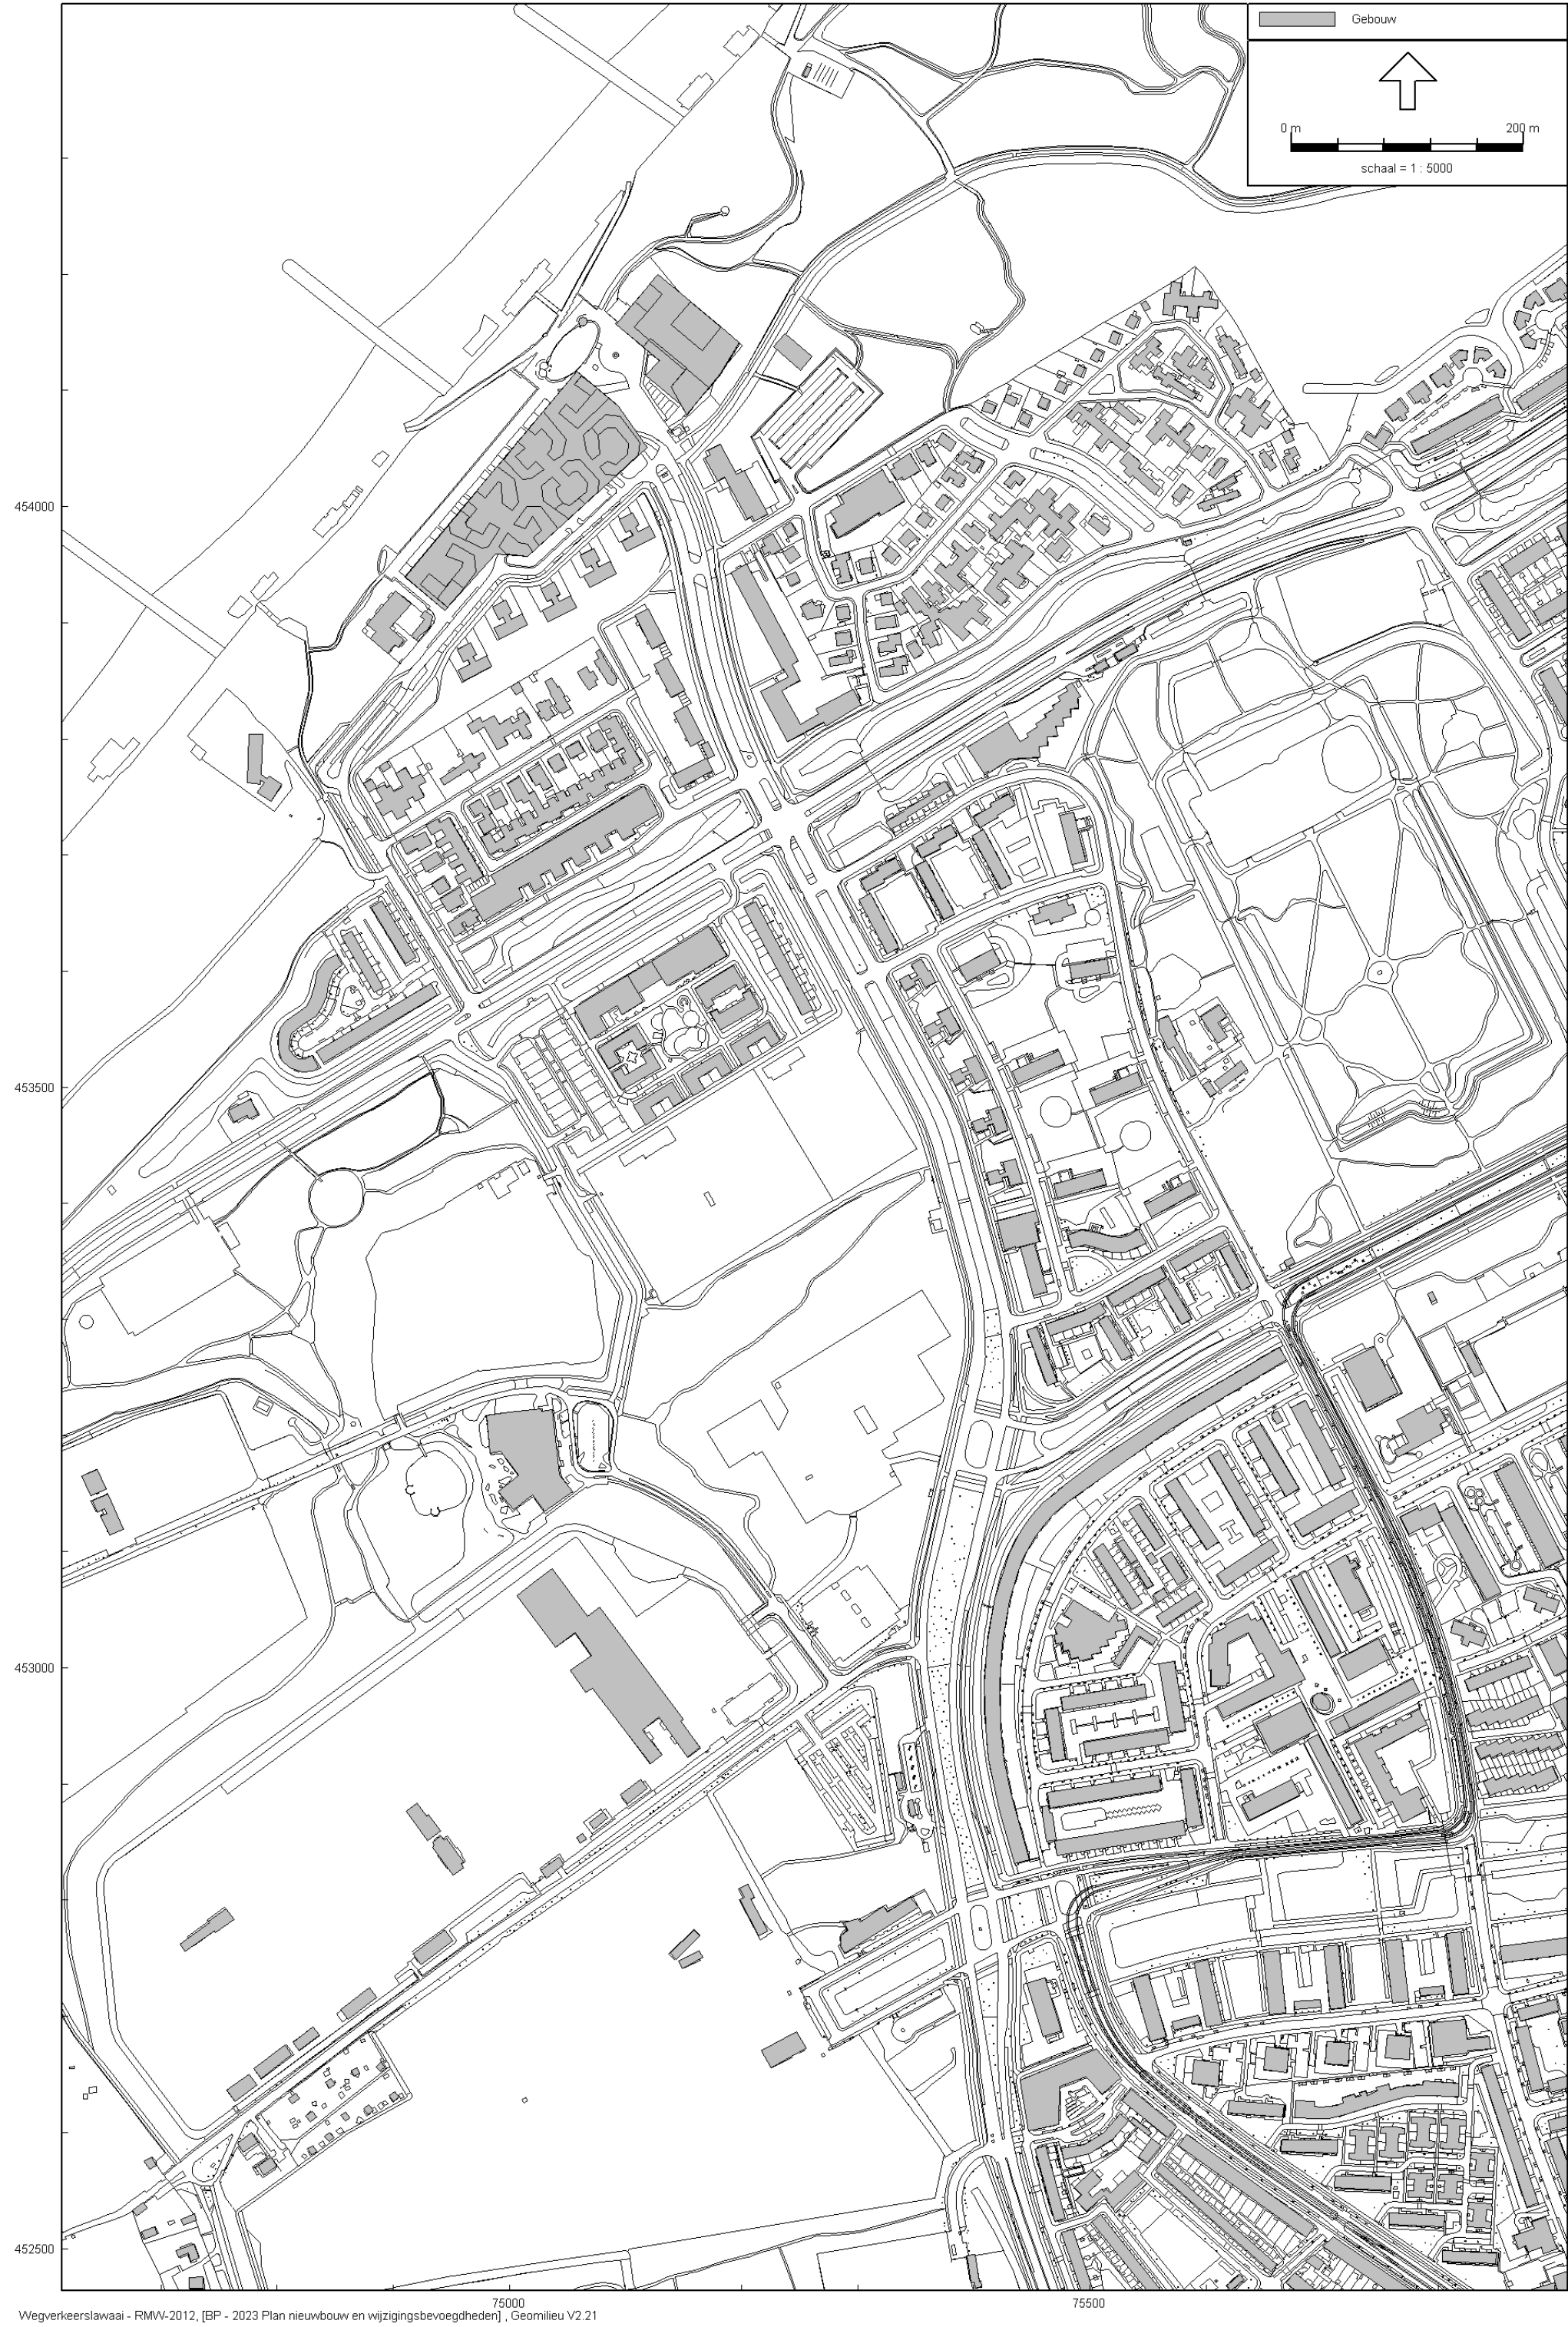





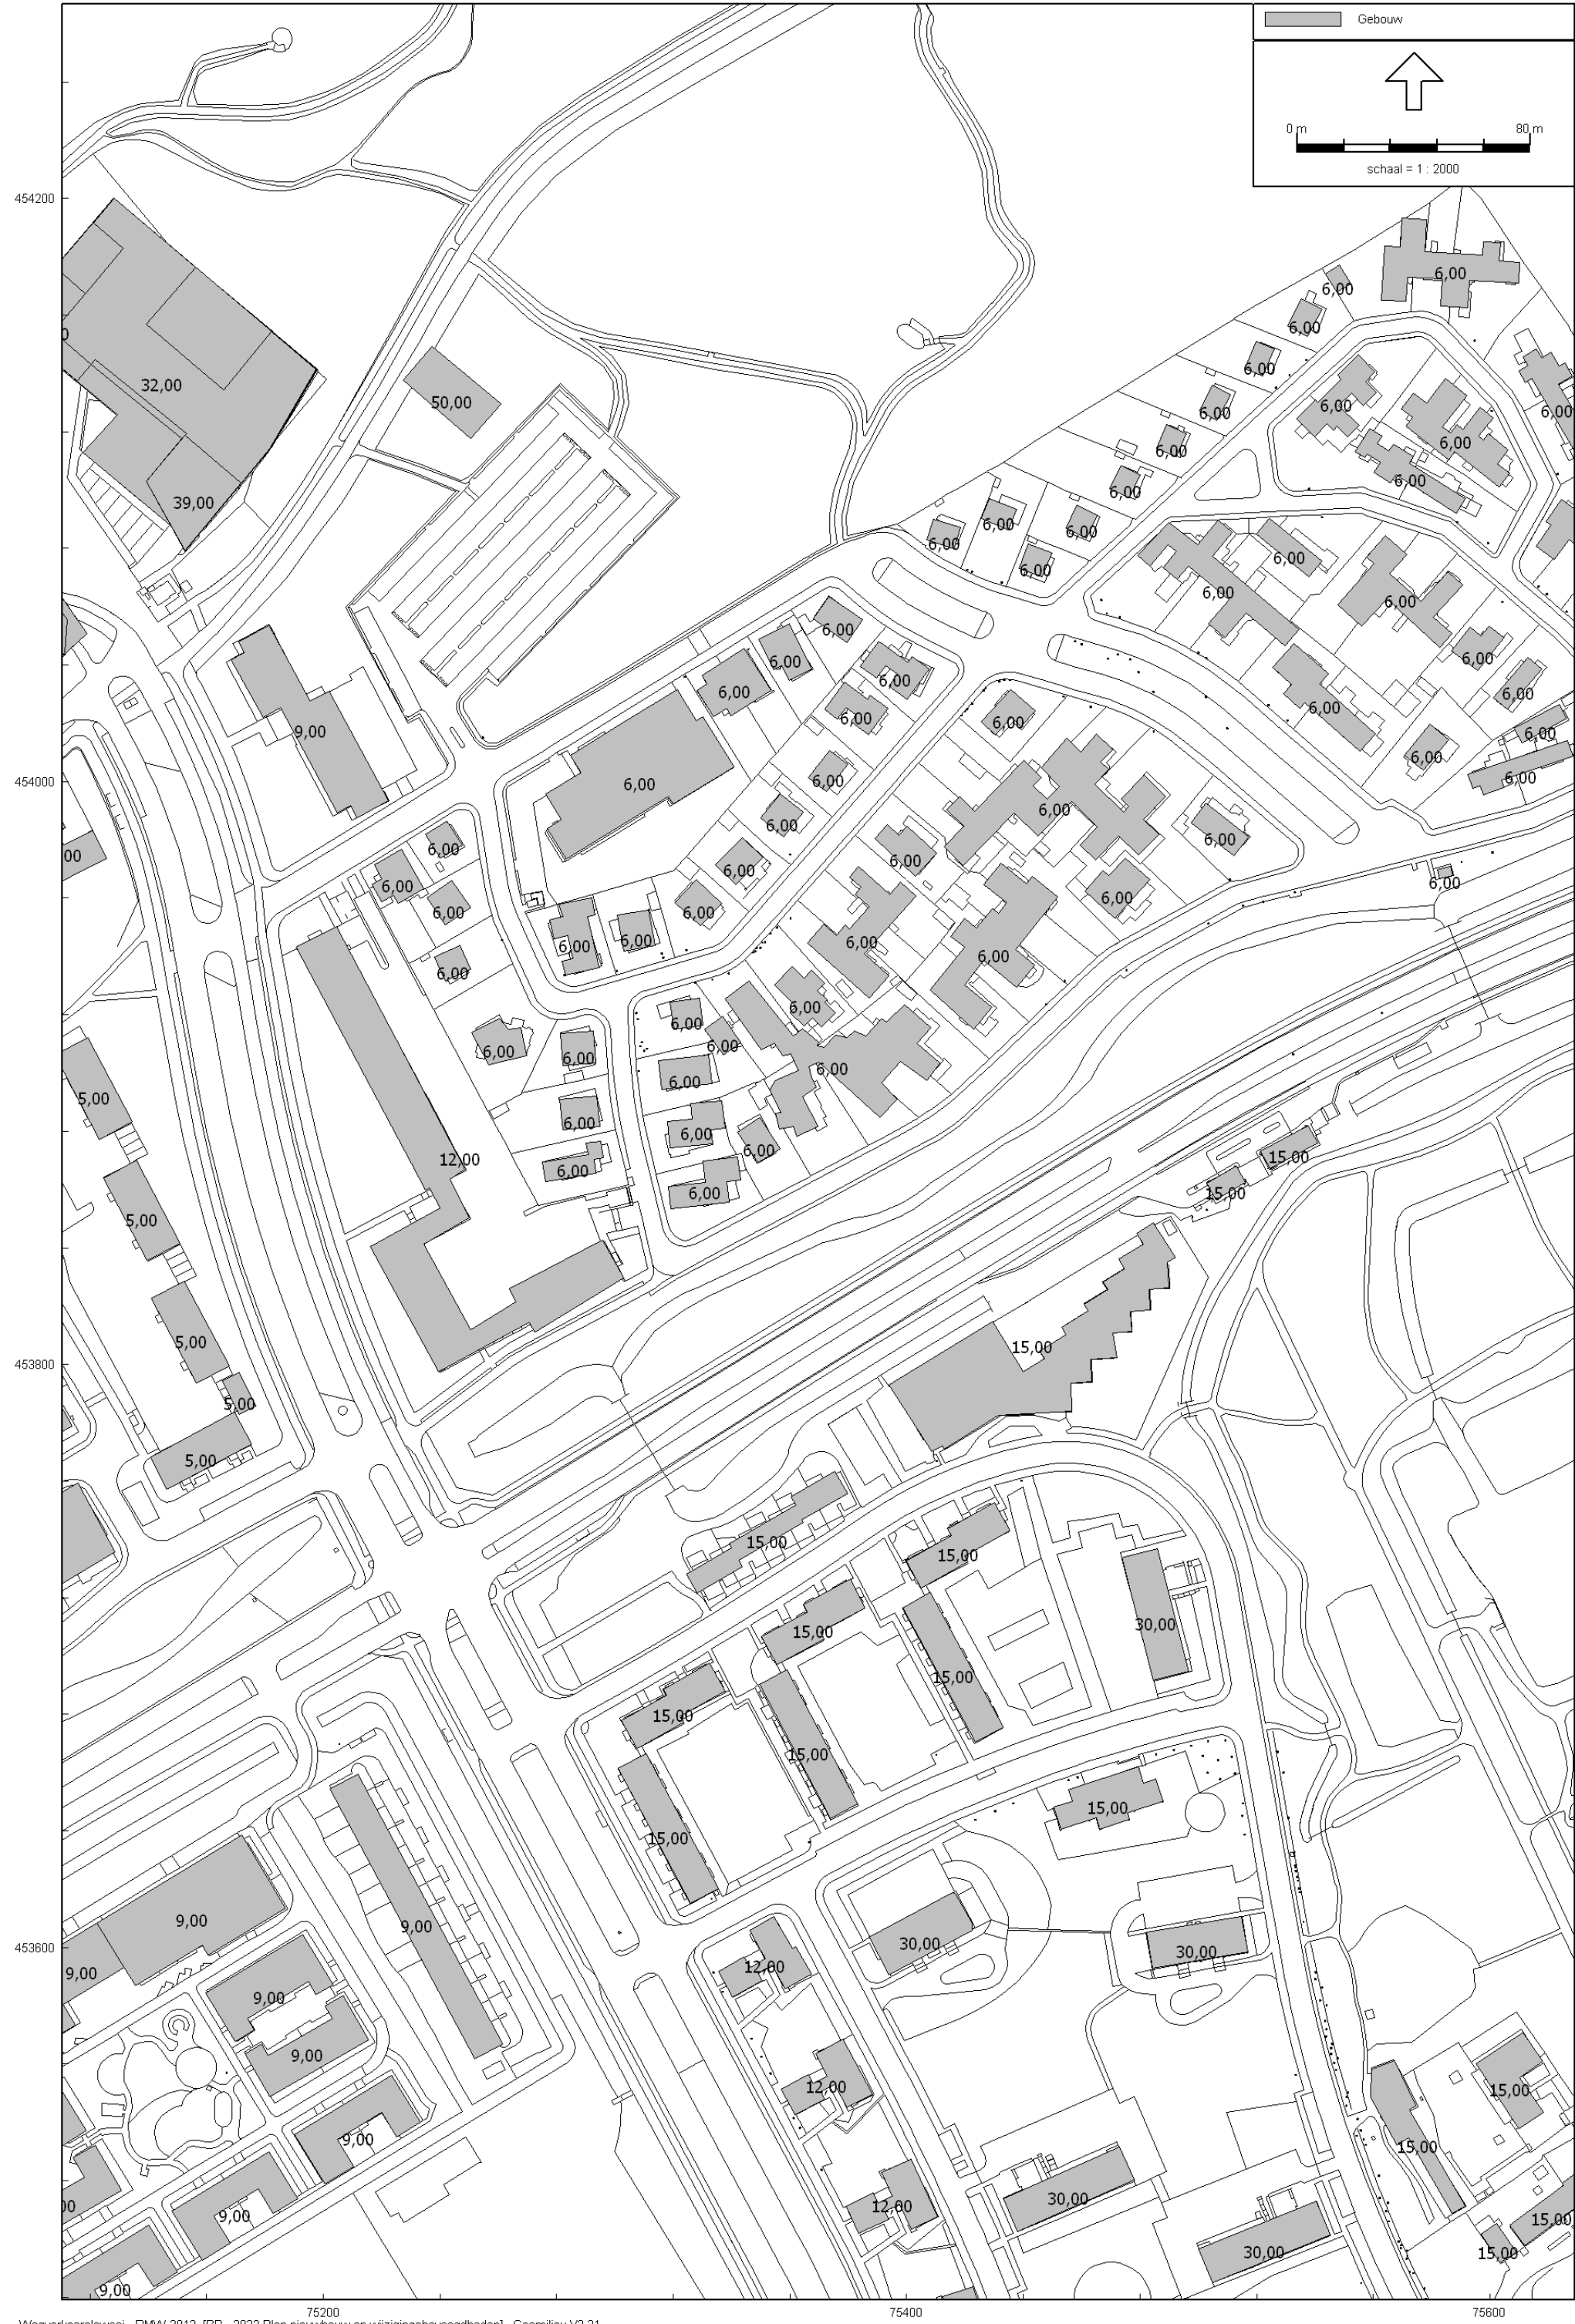




453600

453400

453200


453000

Bijlage 8

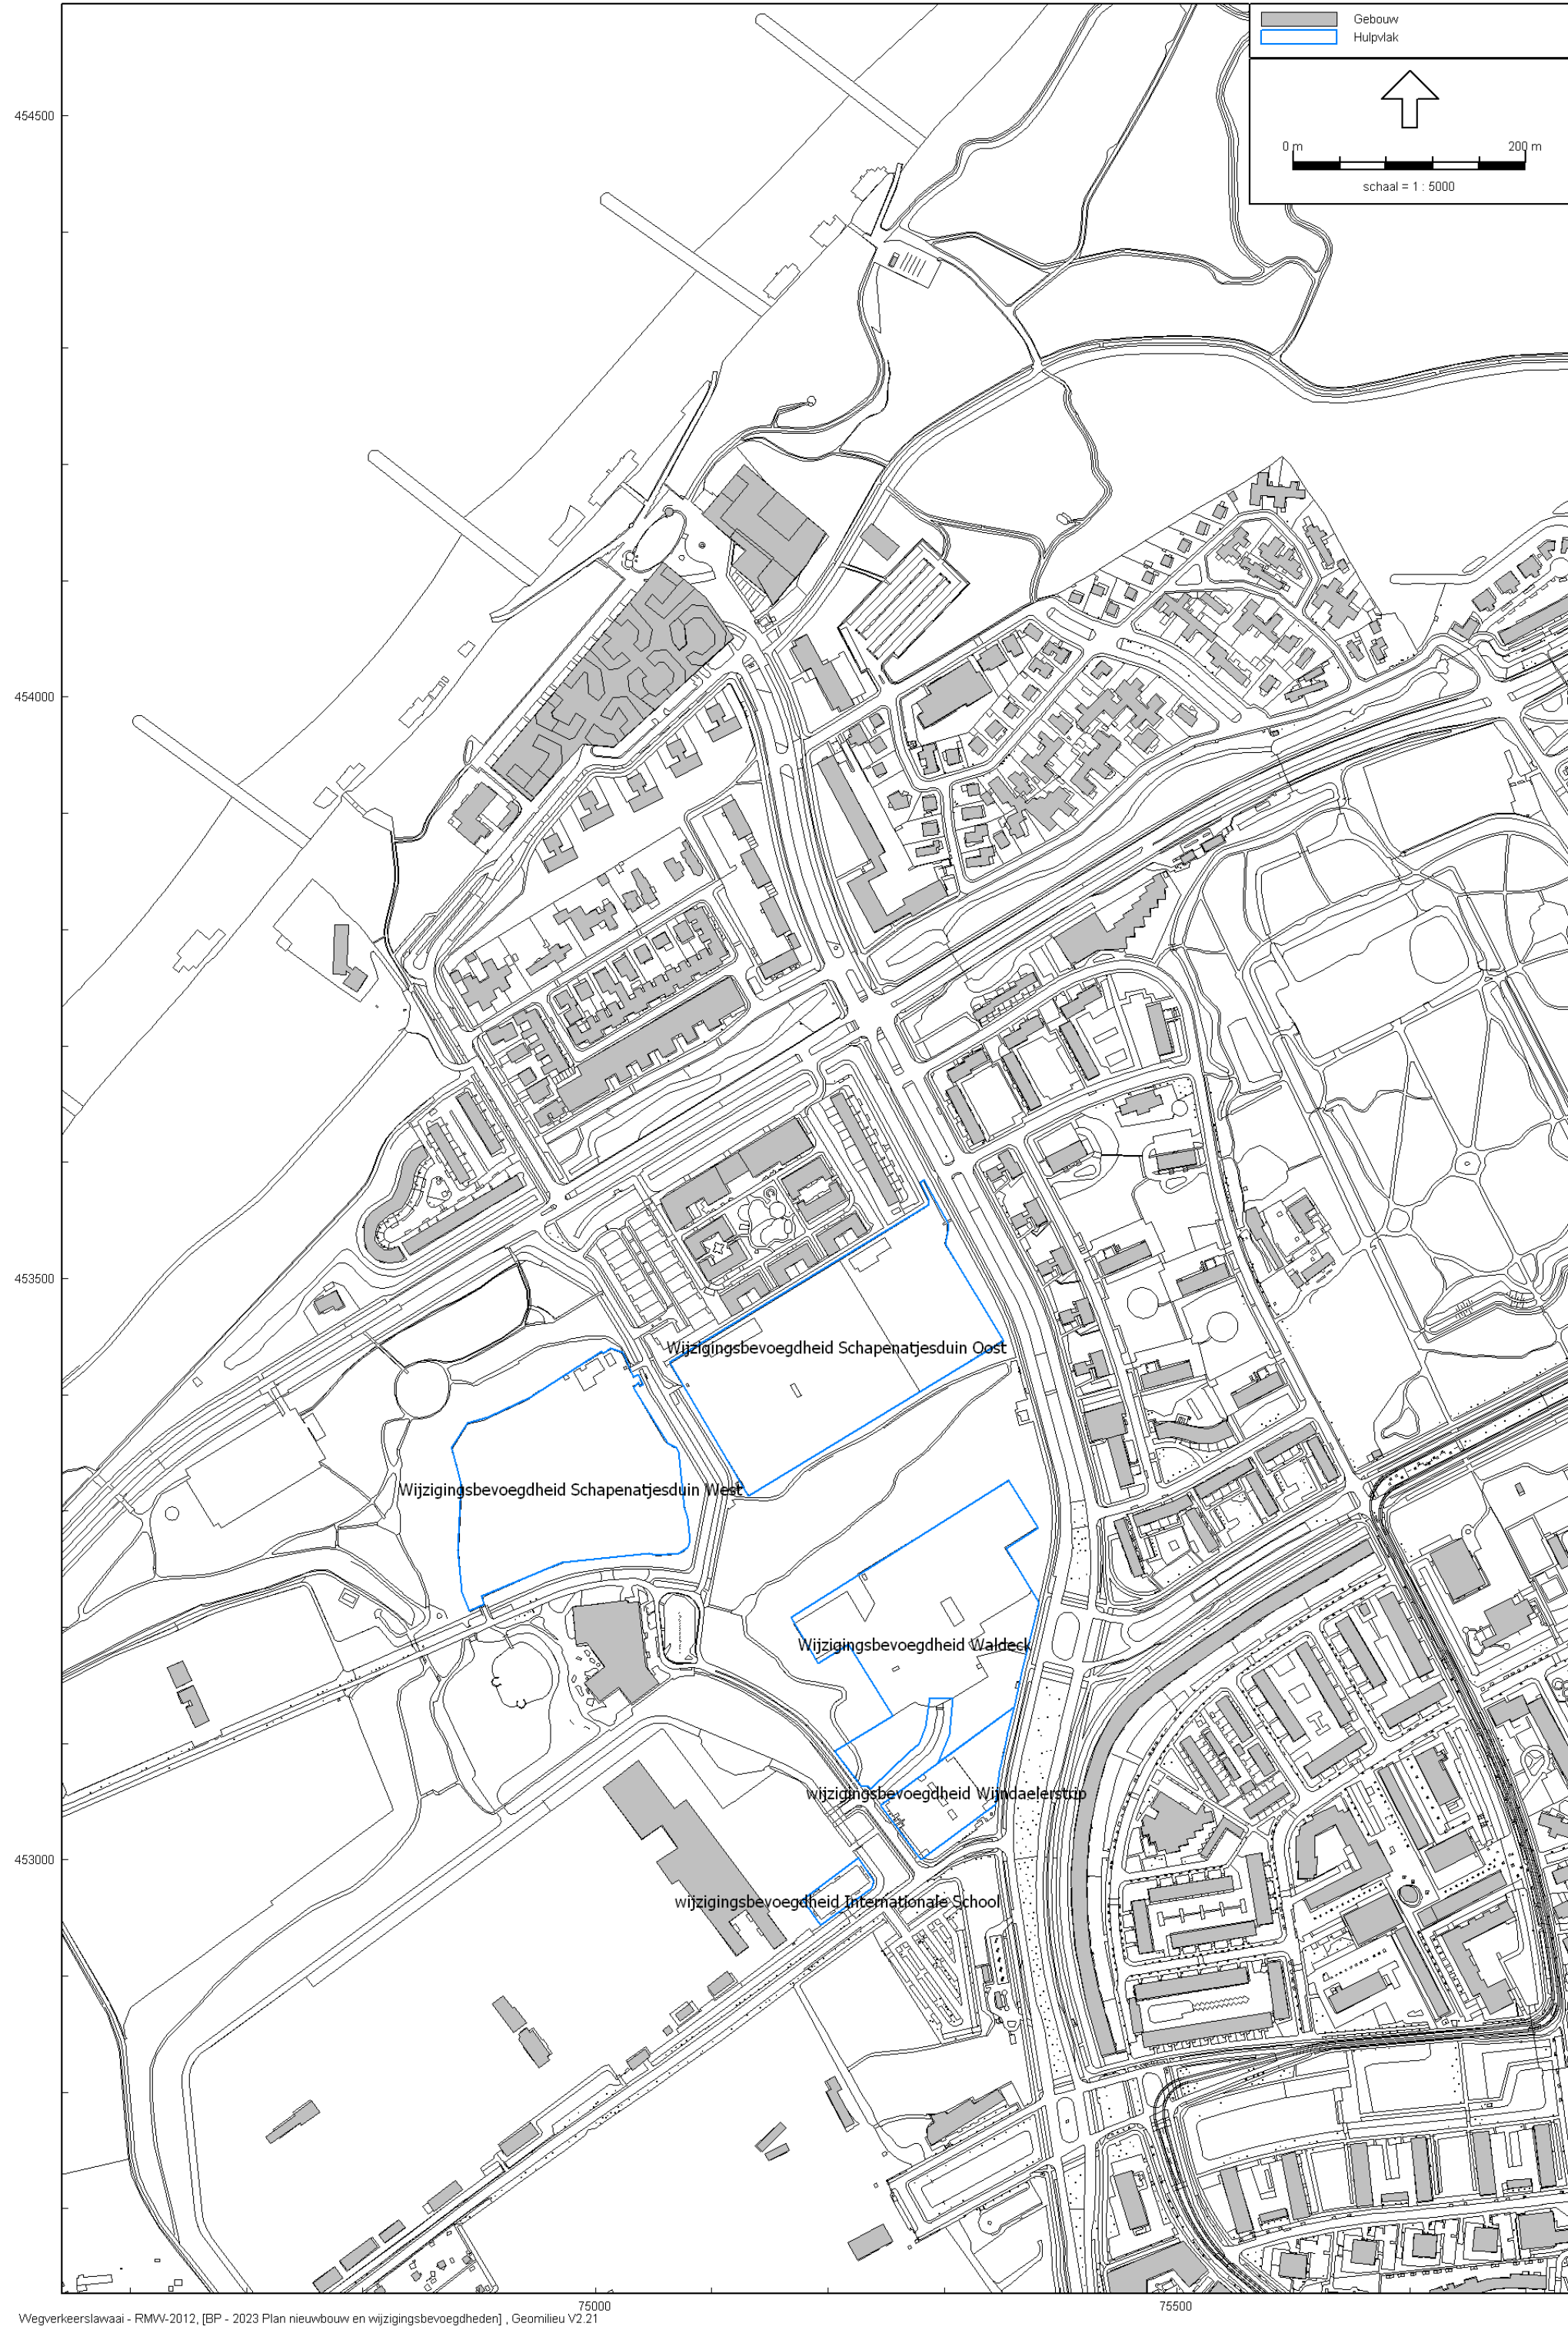

Bijlage 9




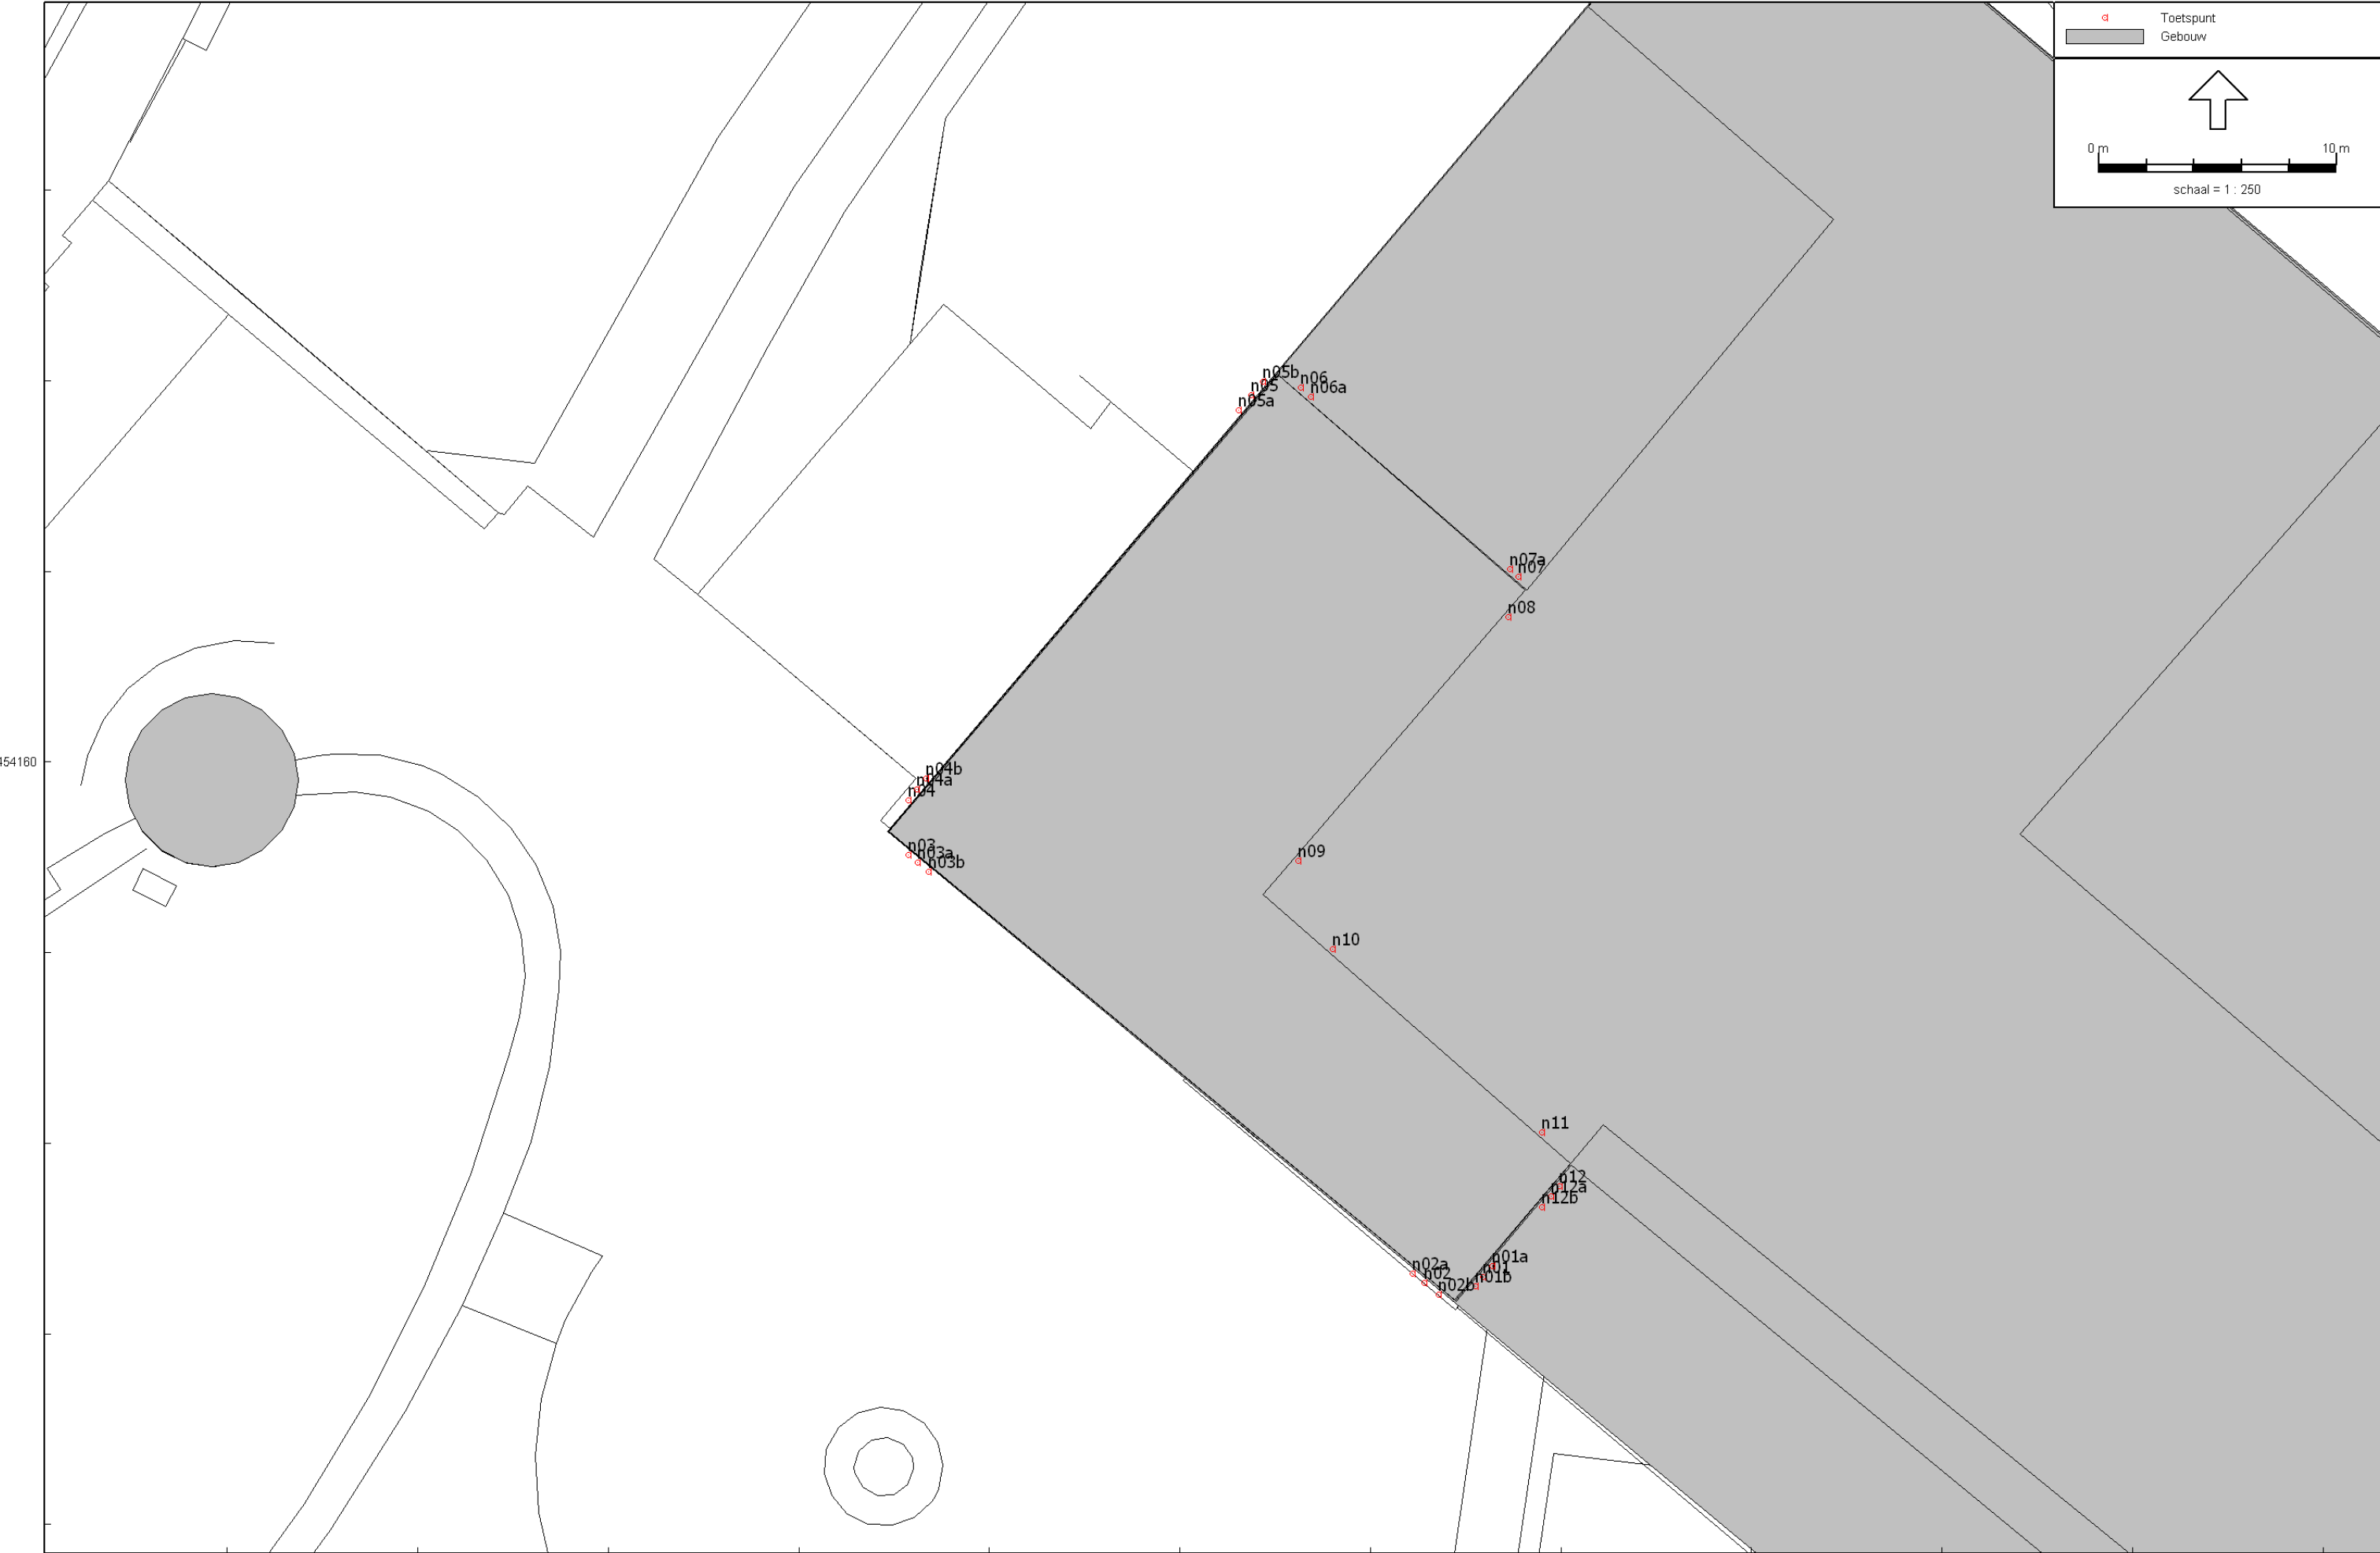









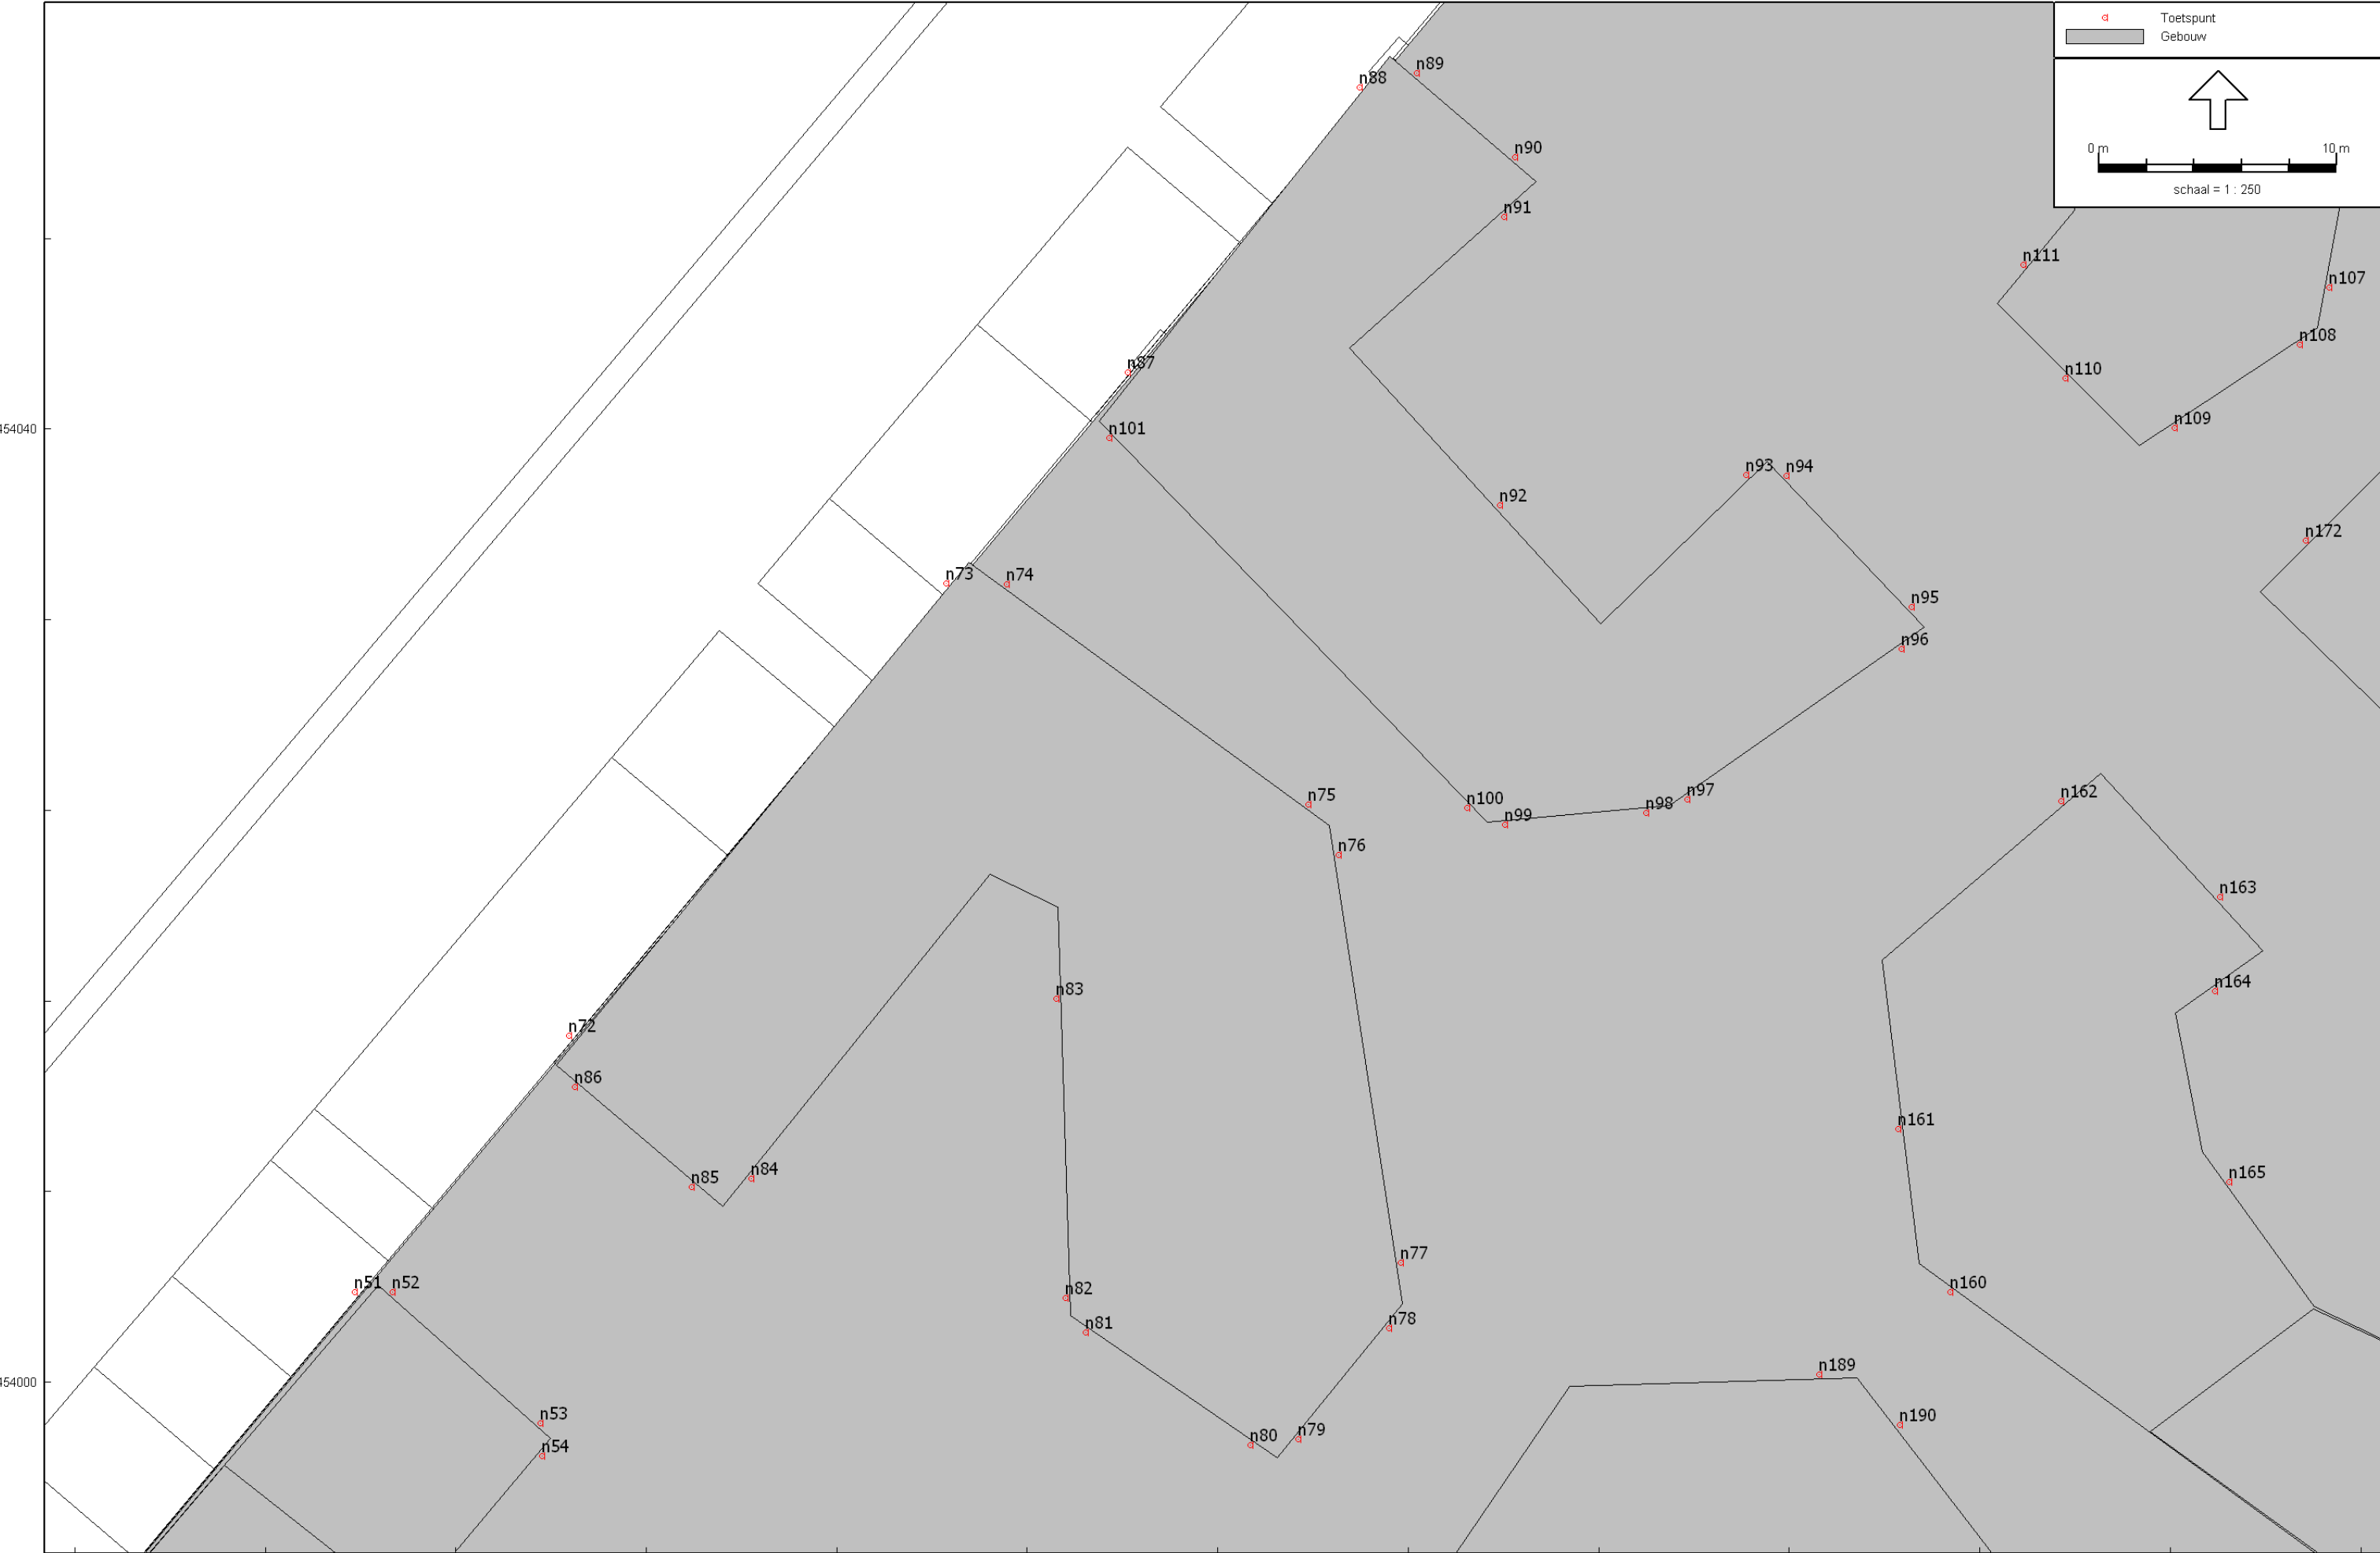


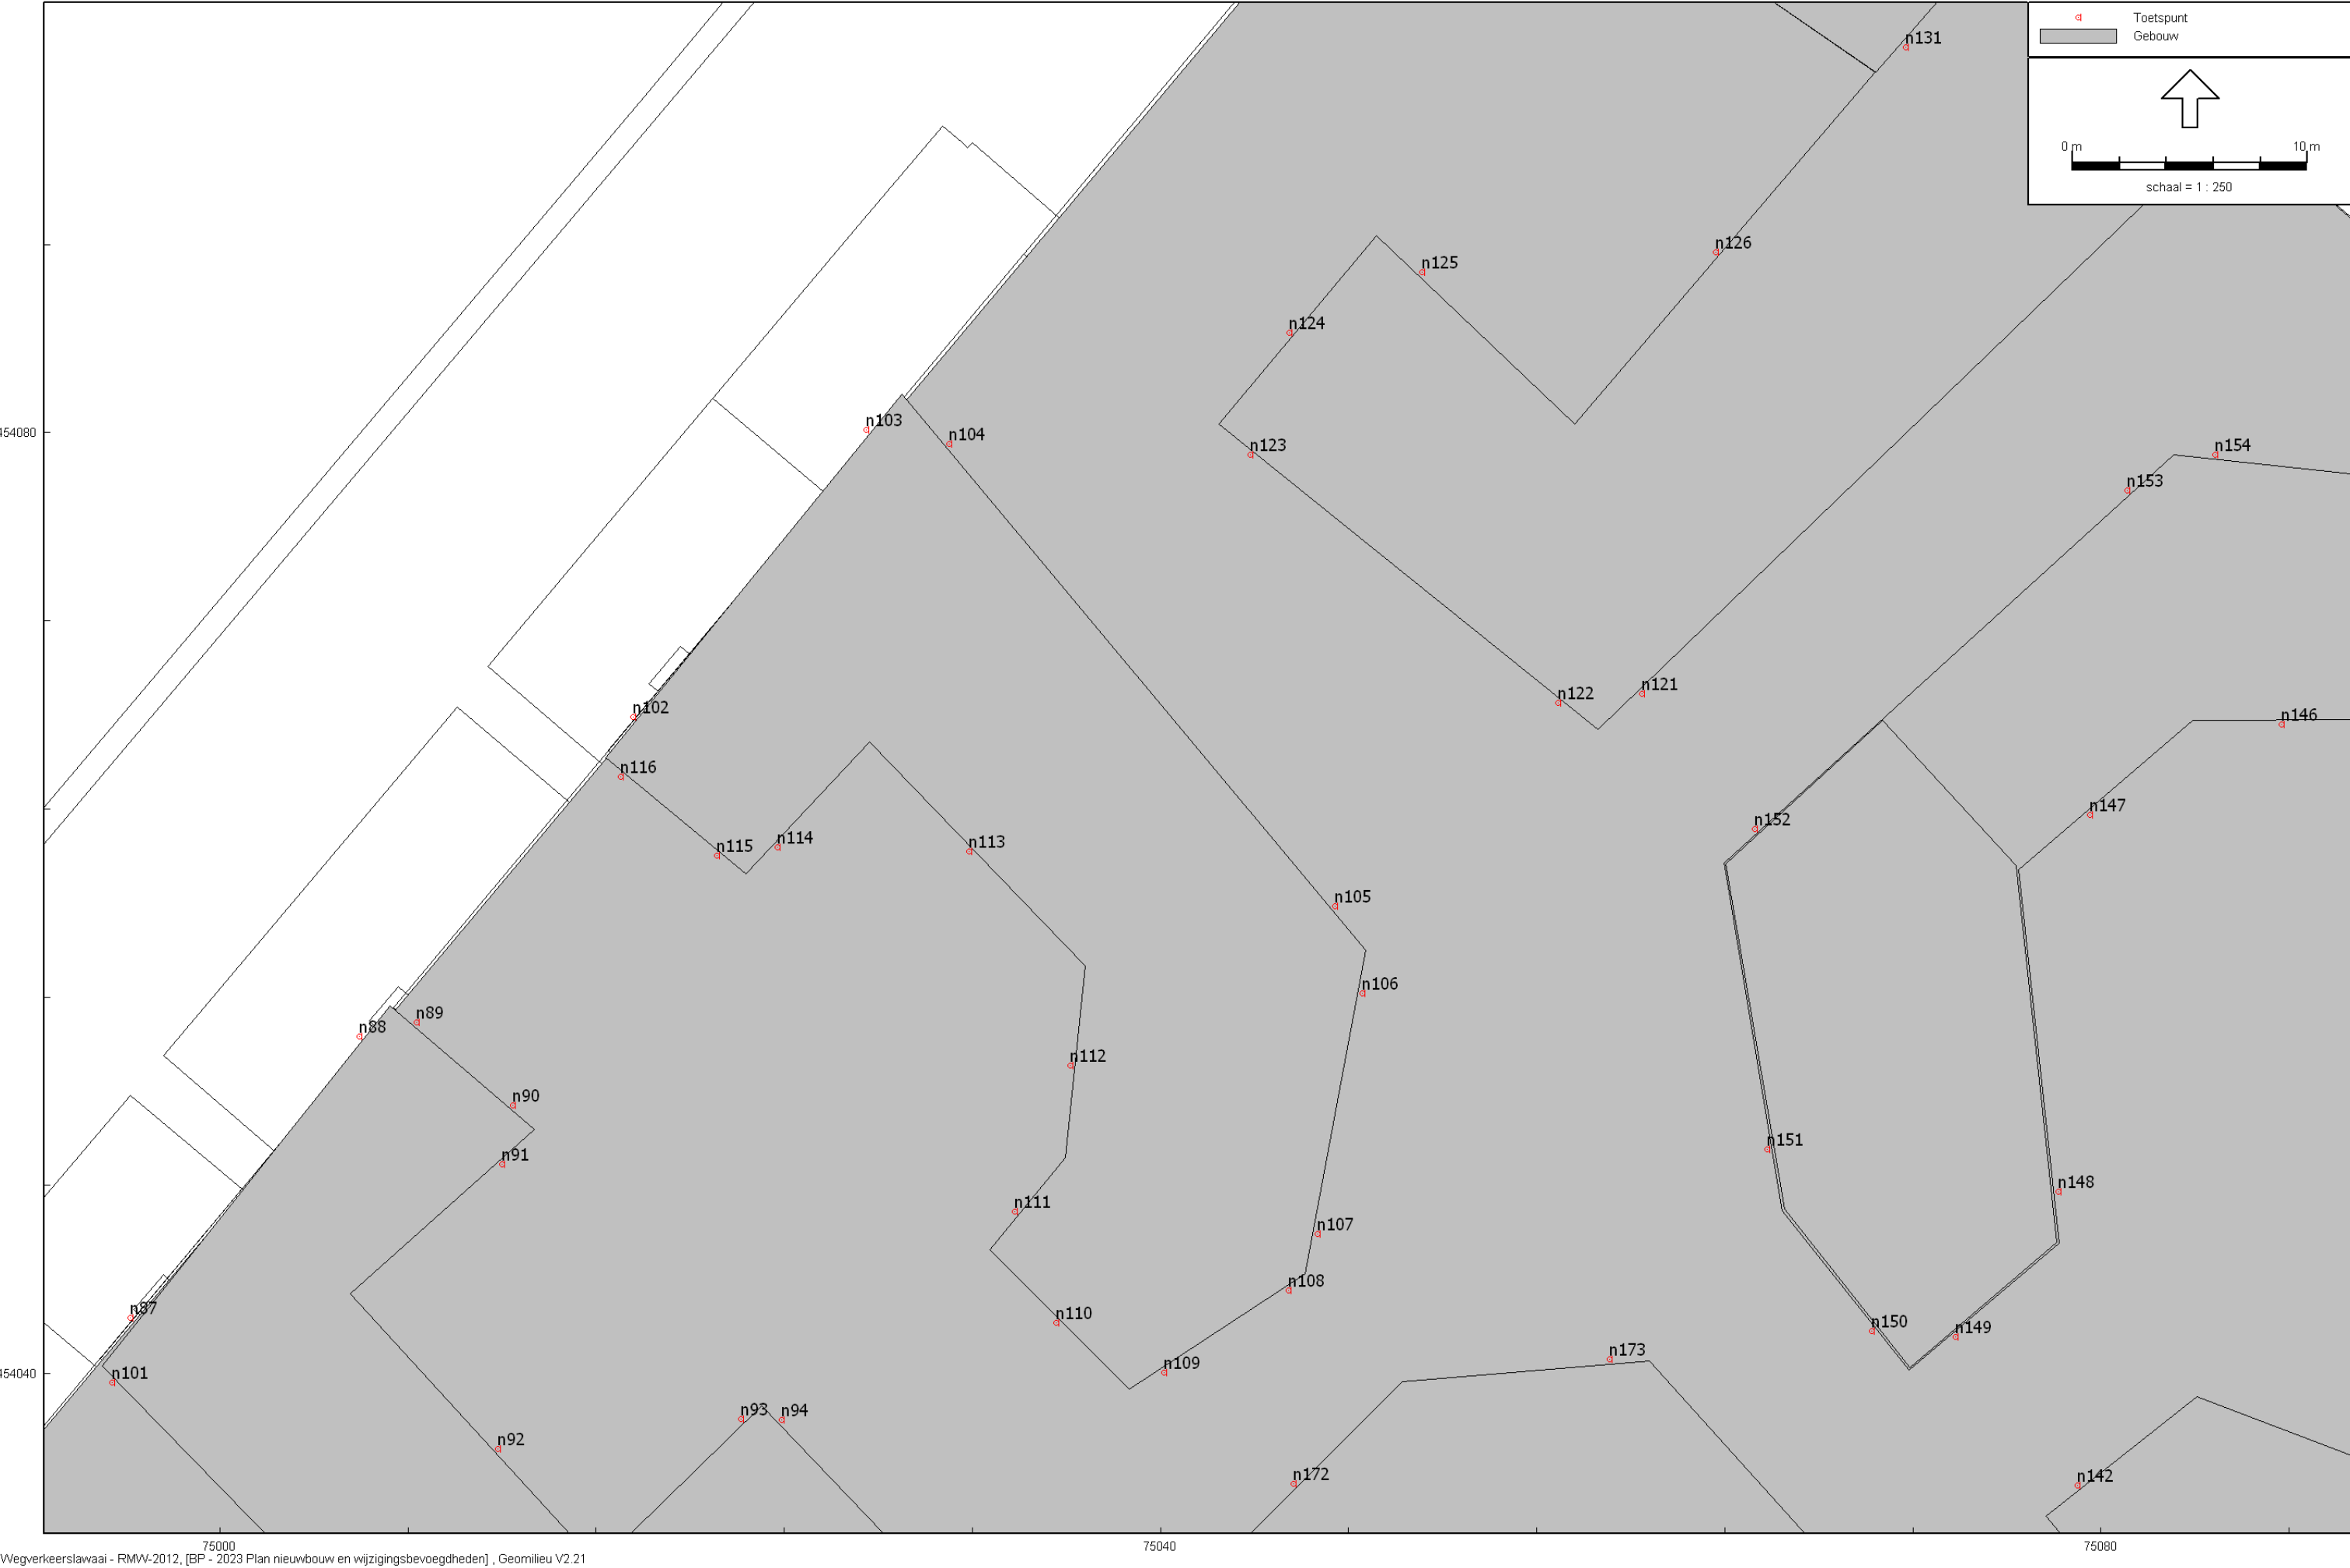


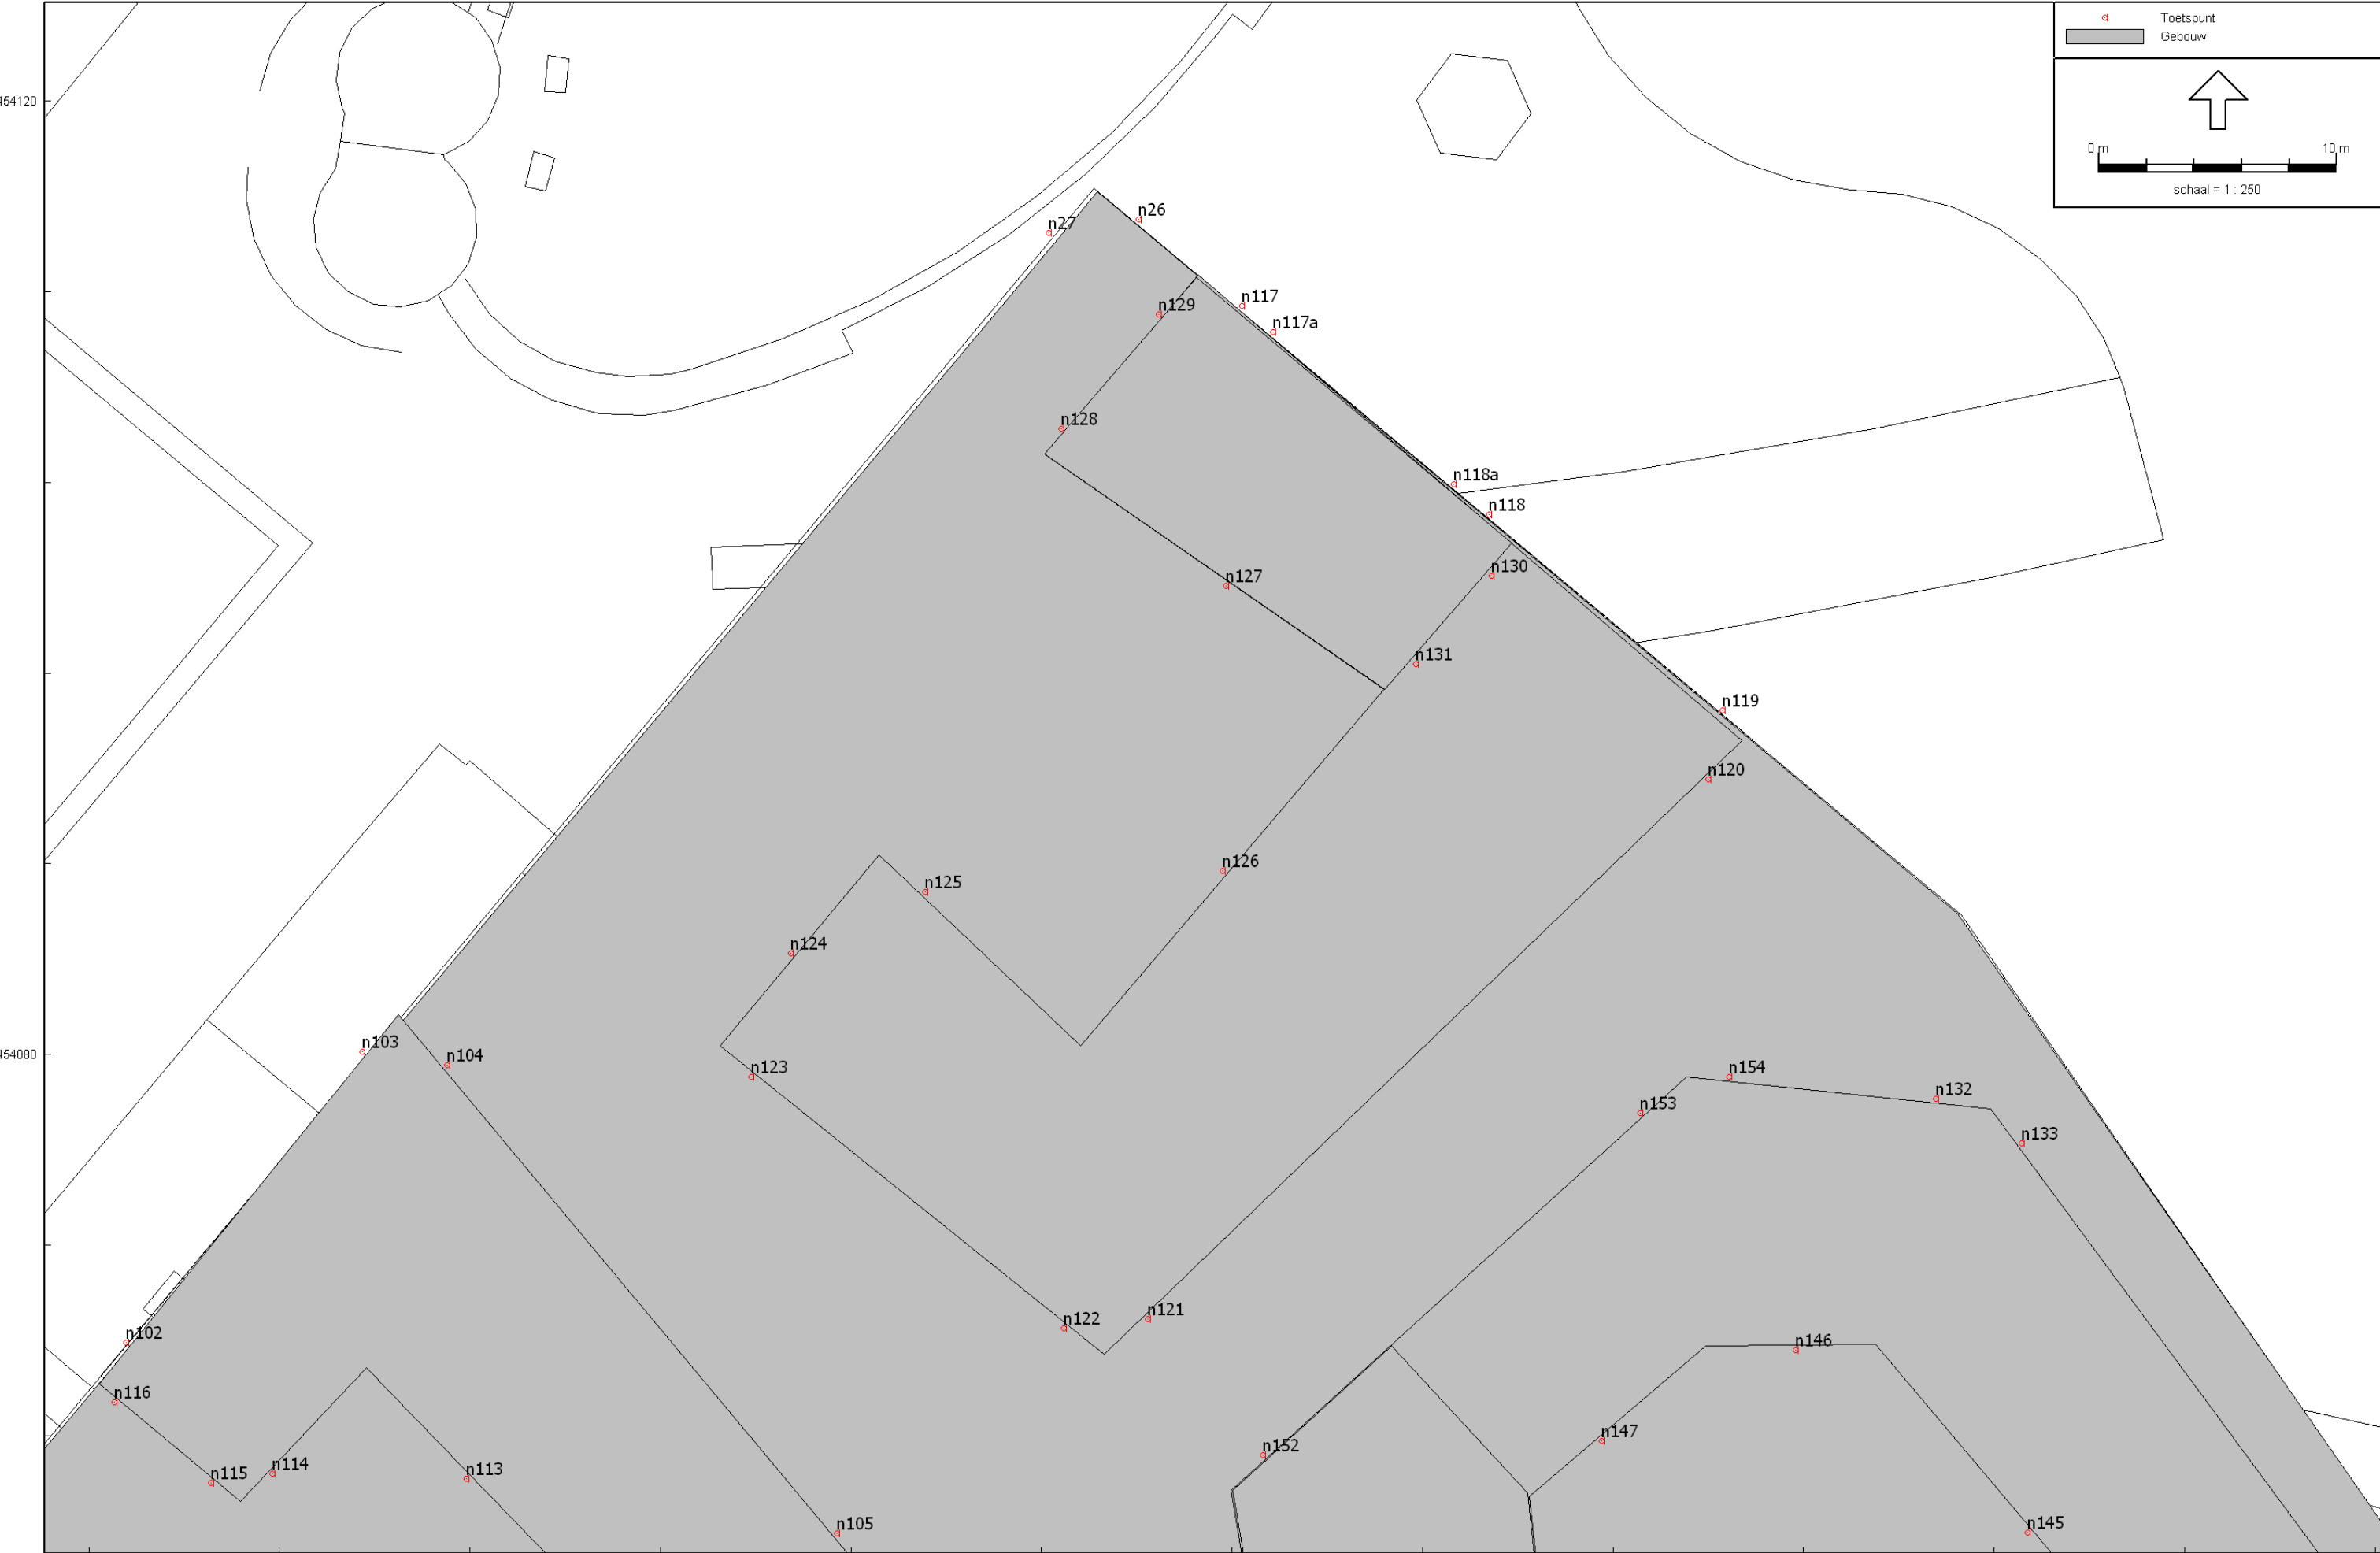








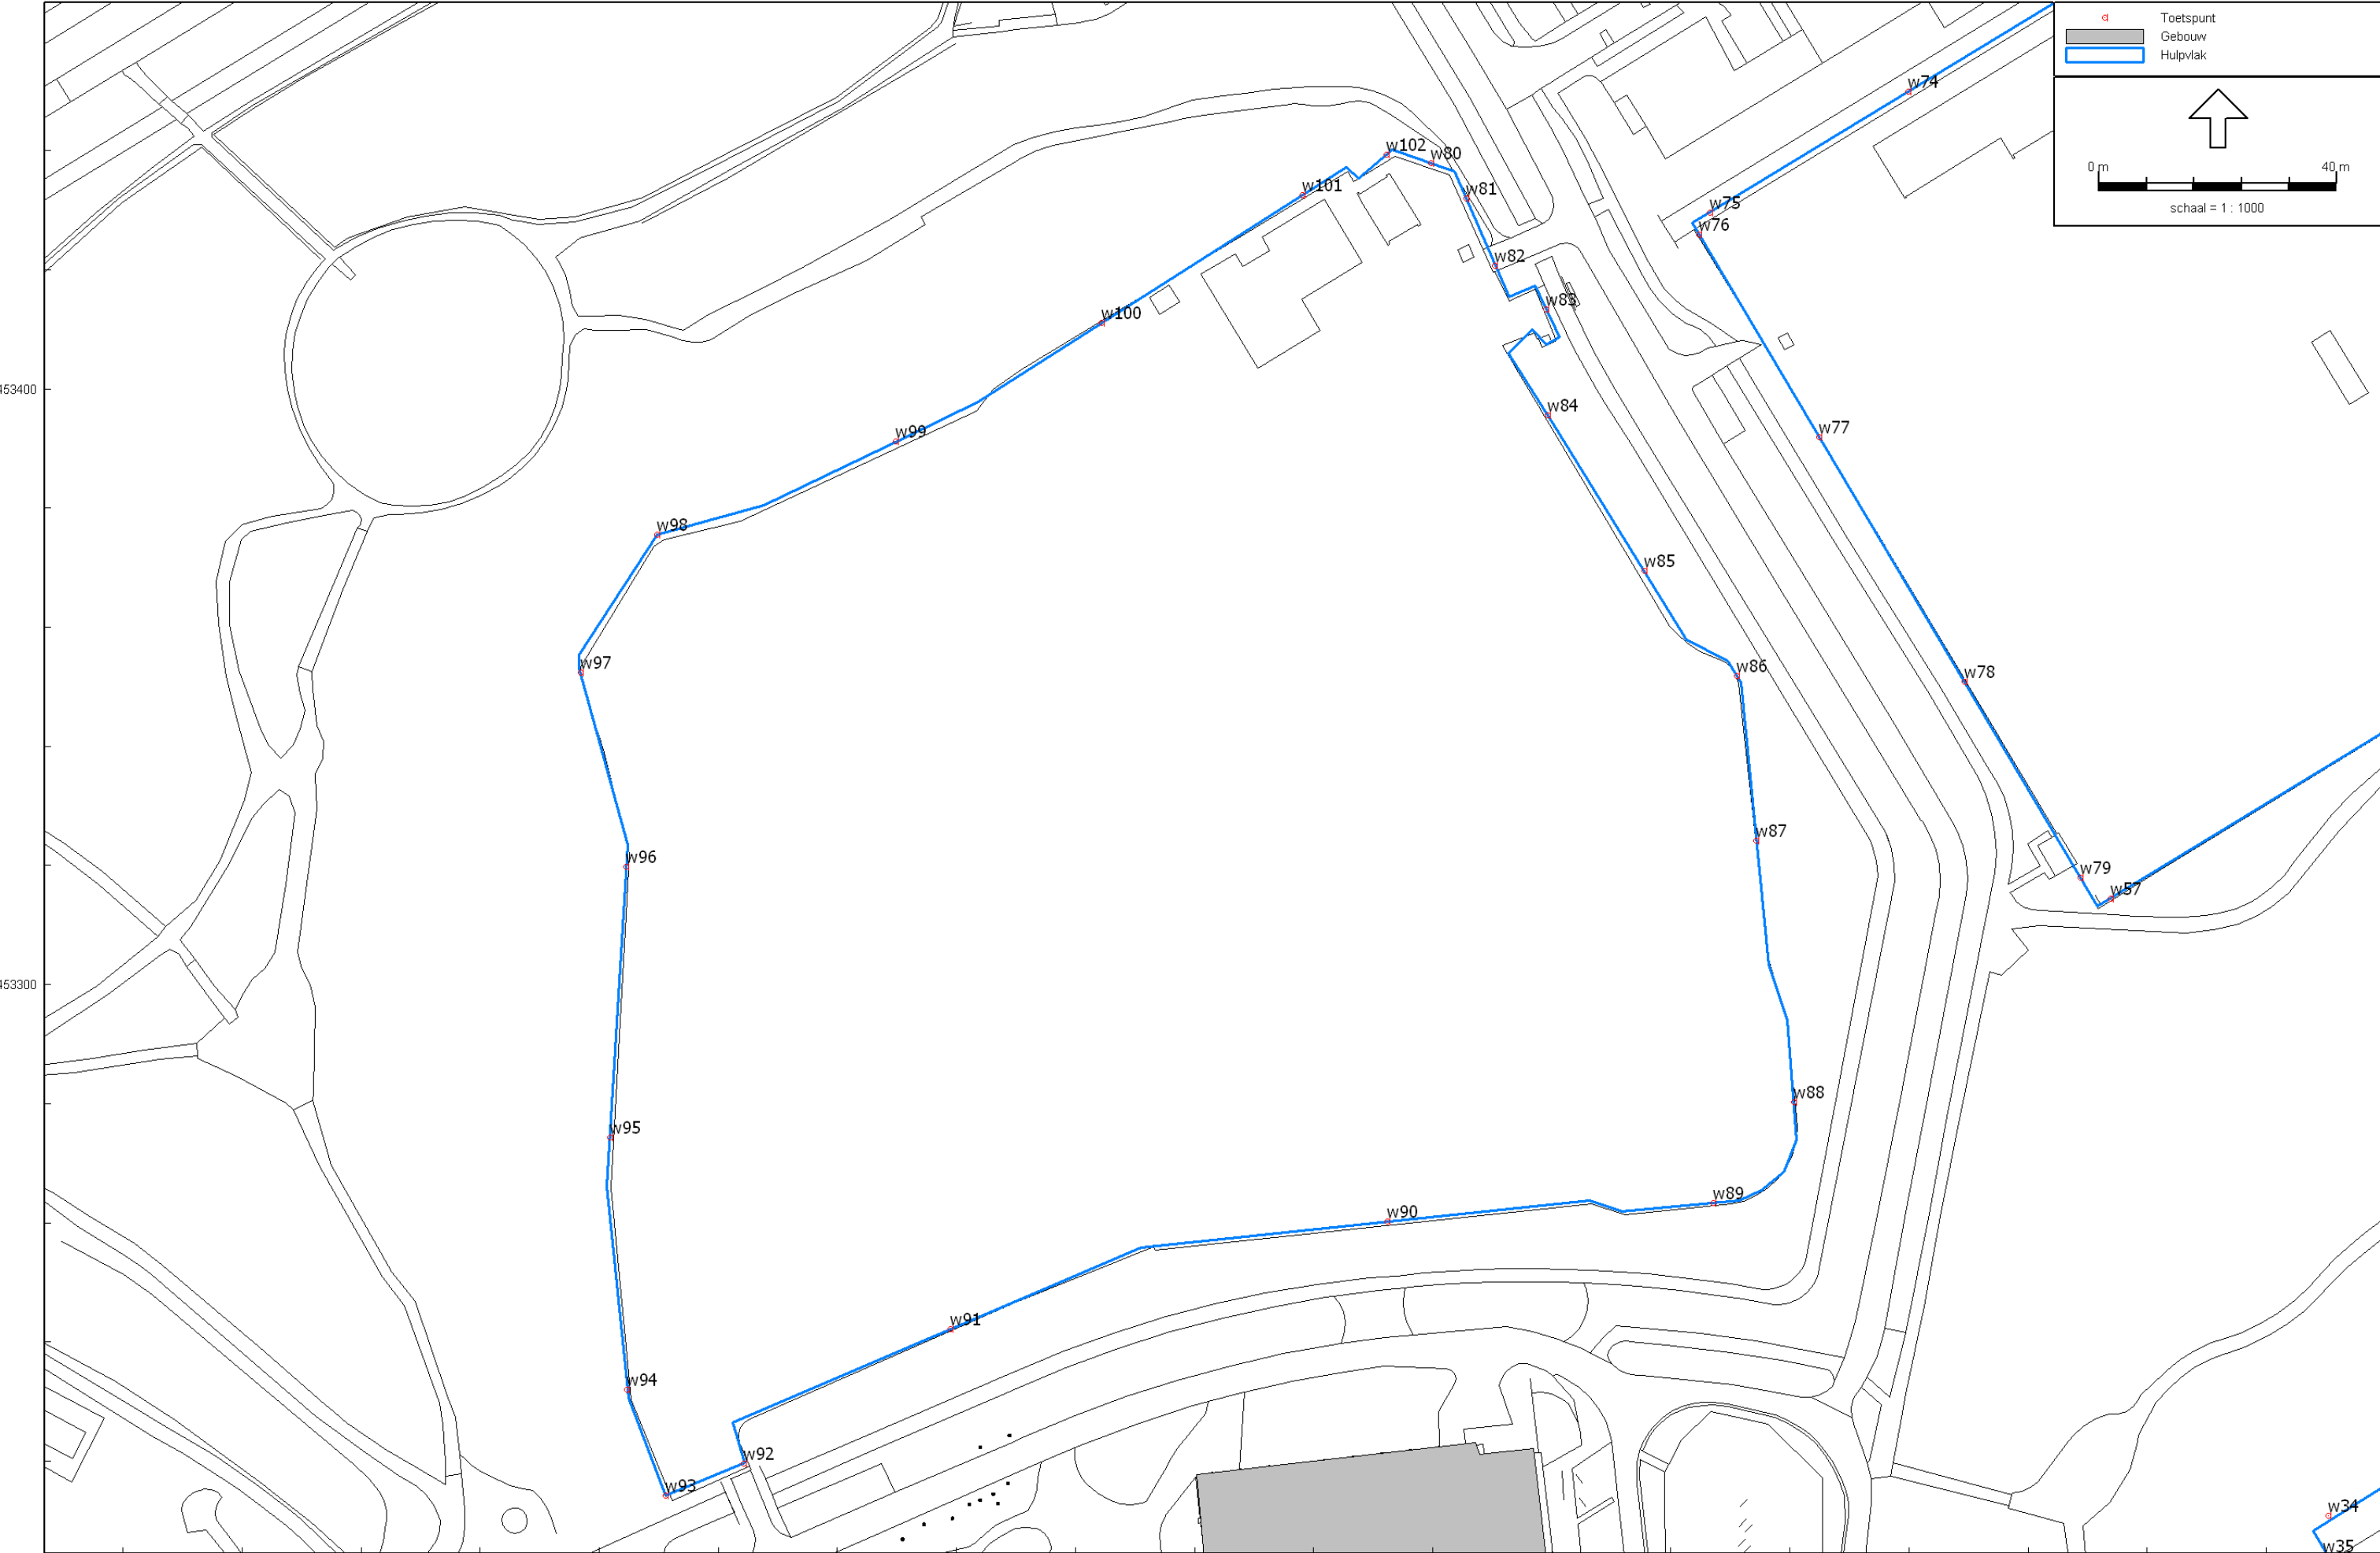

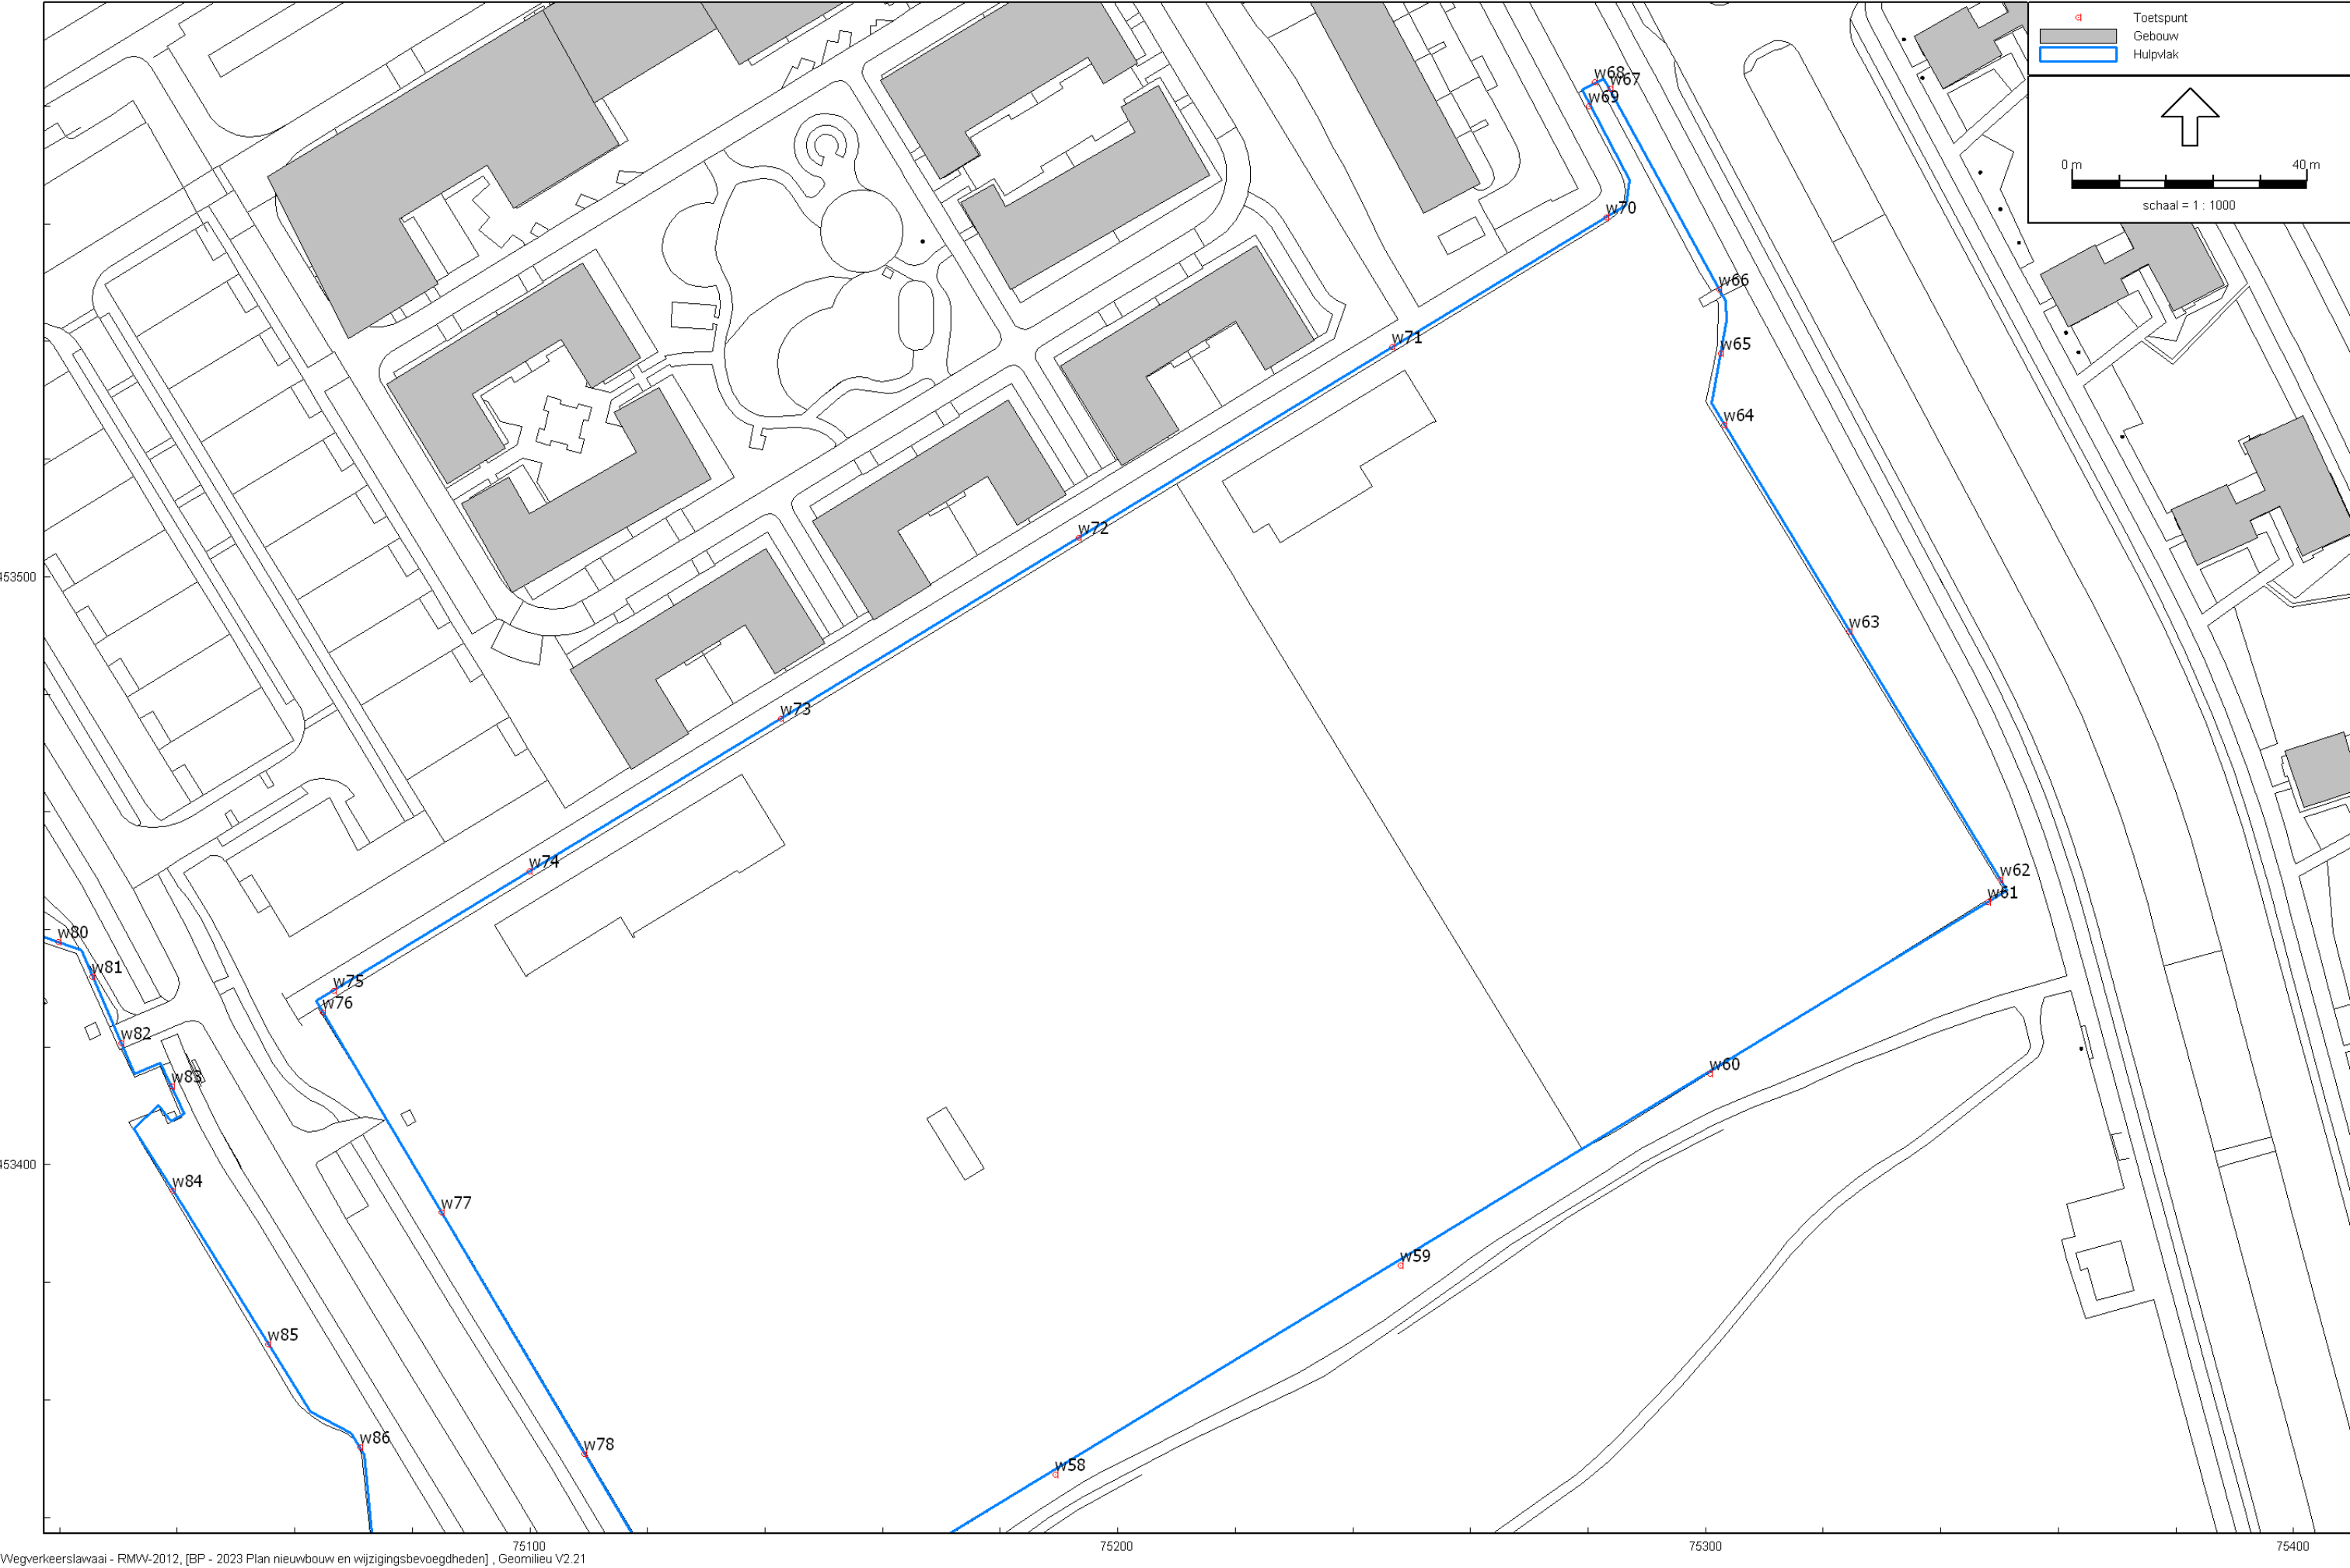

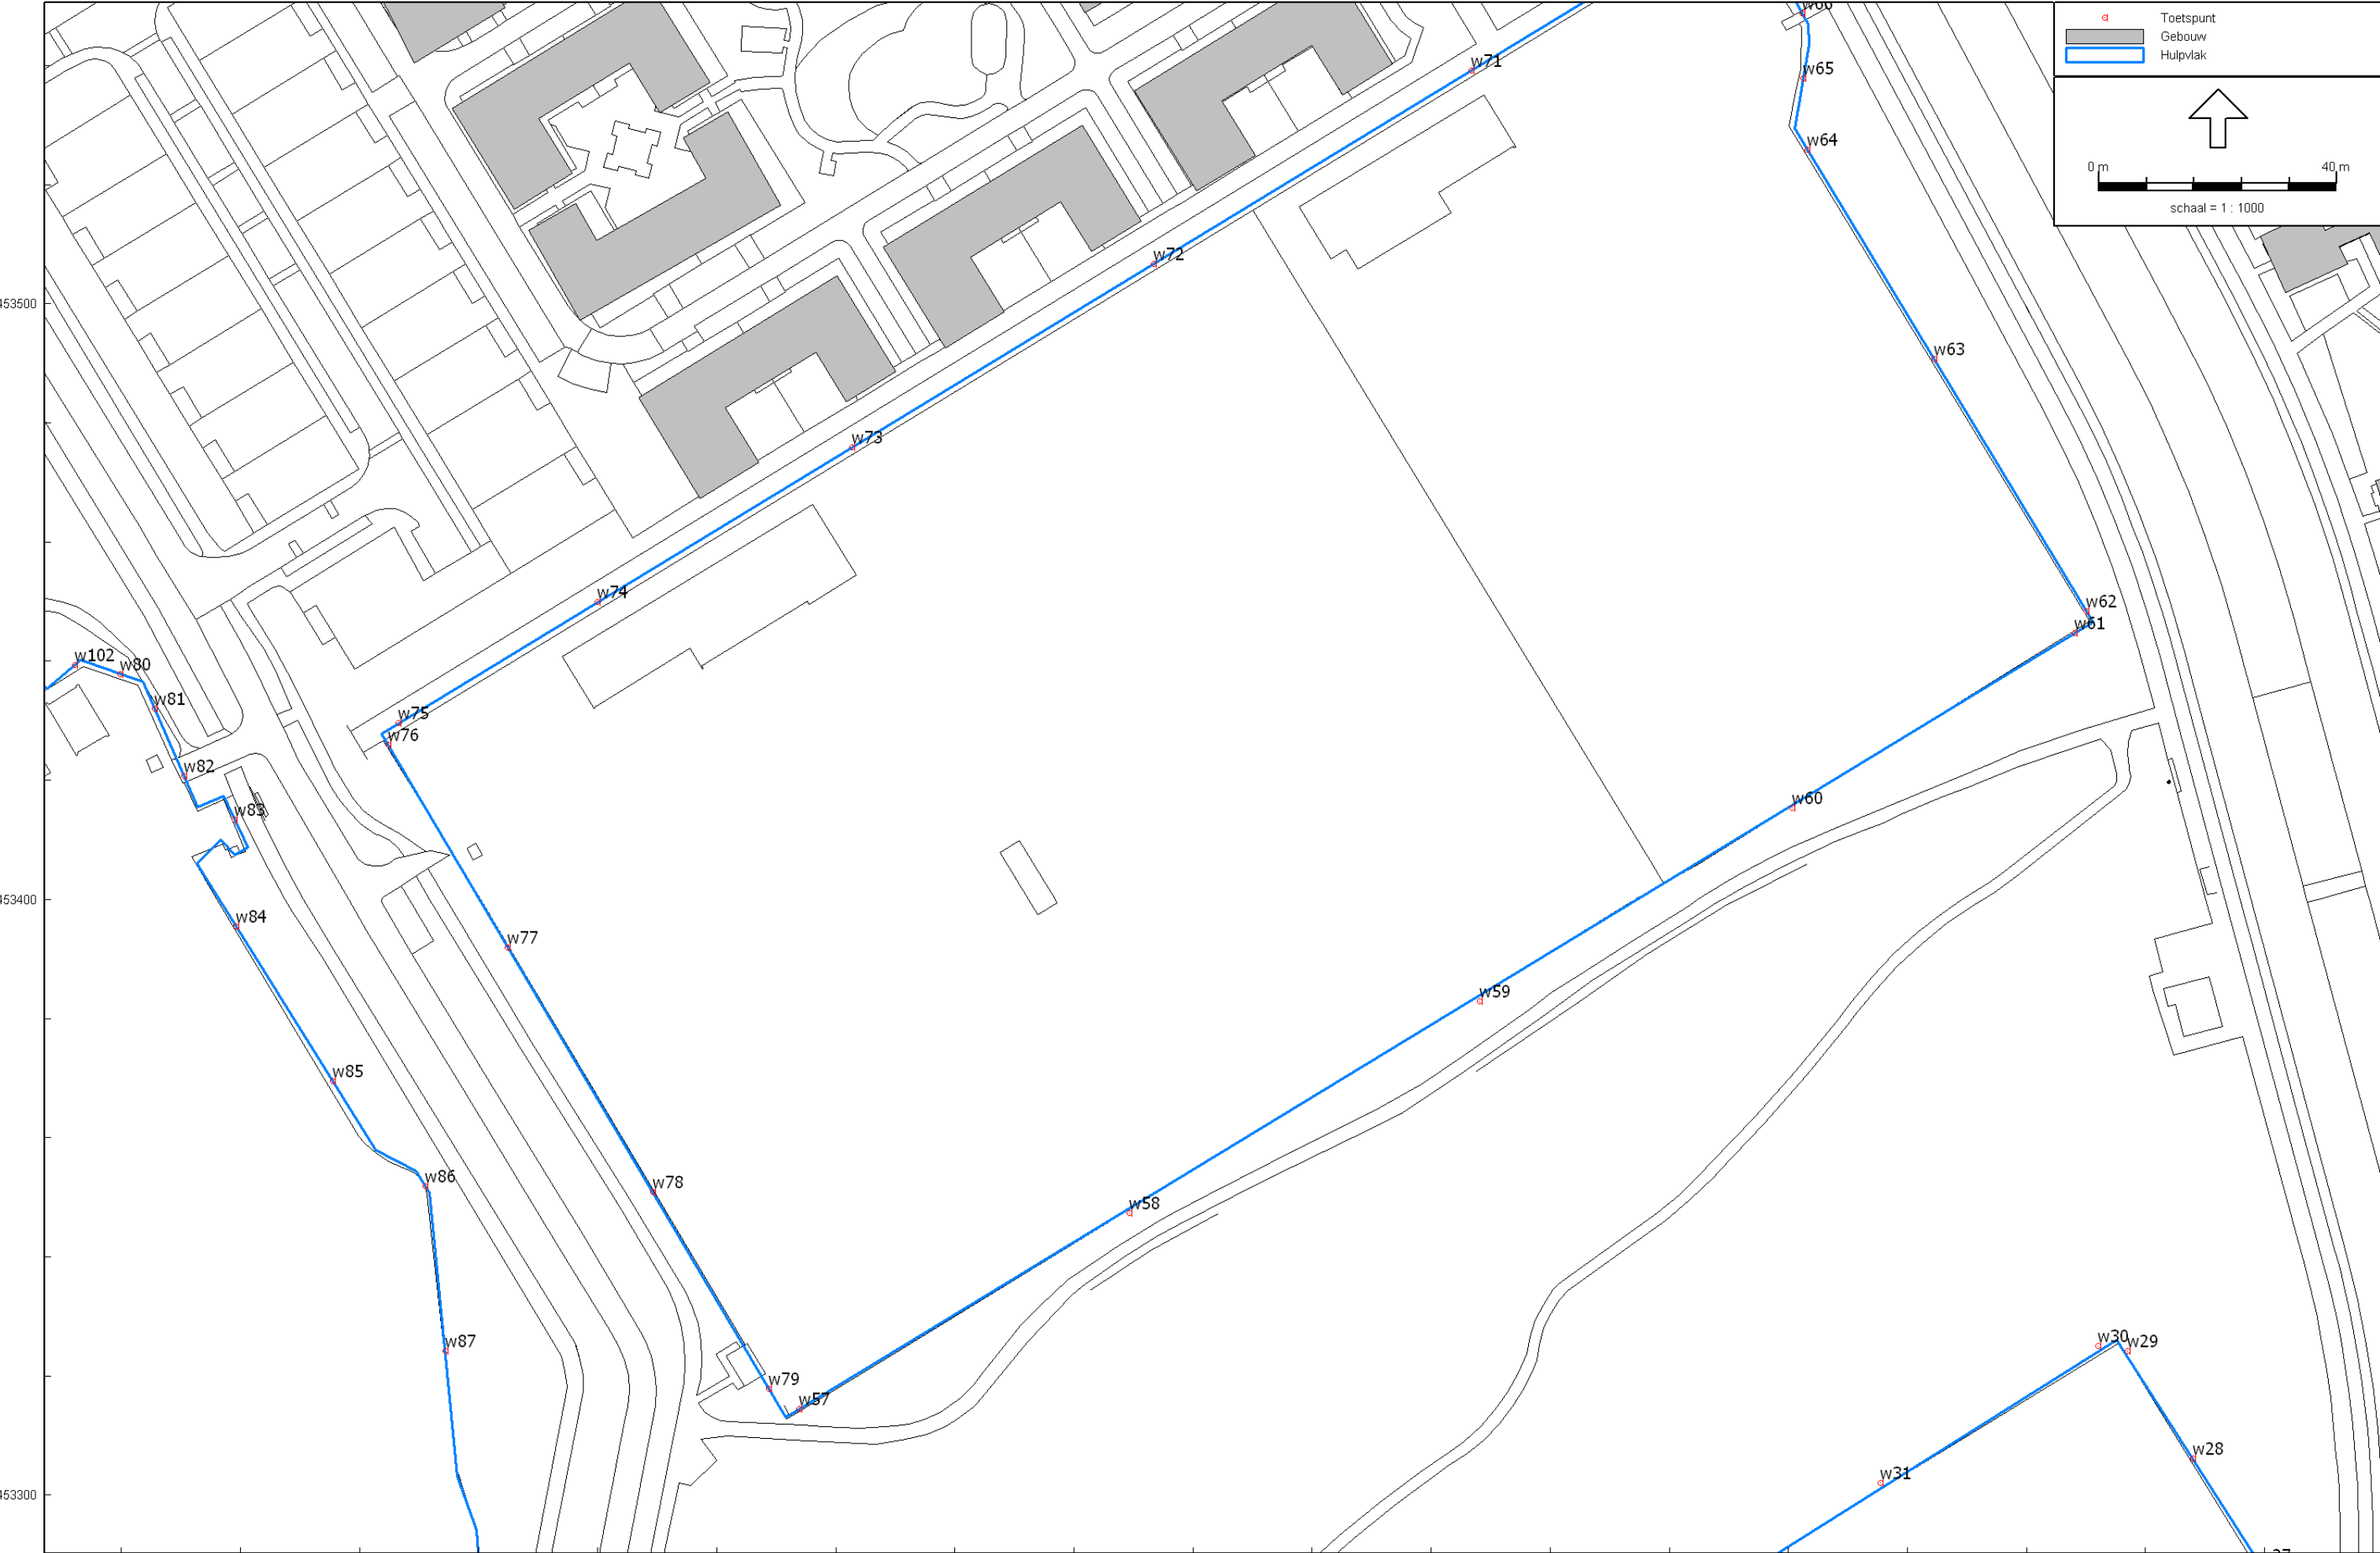

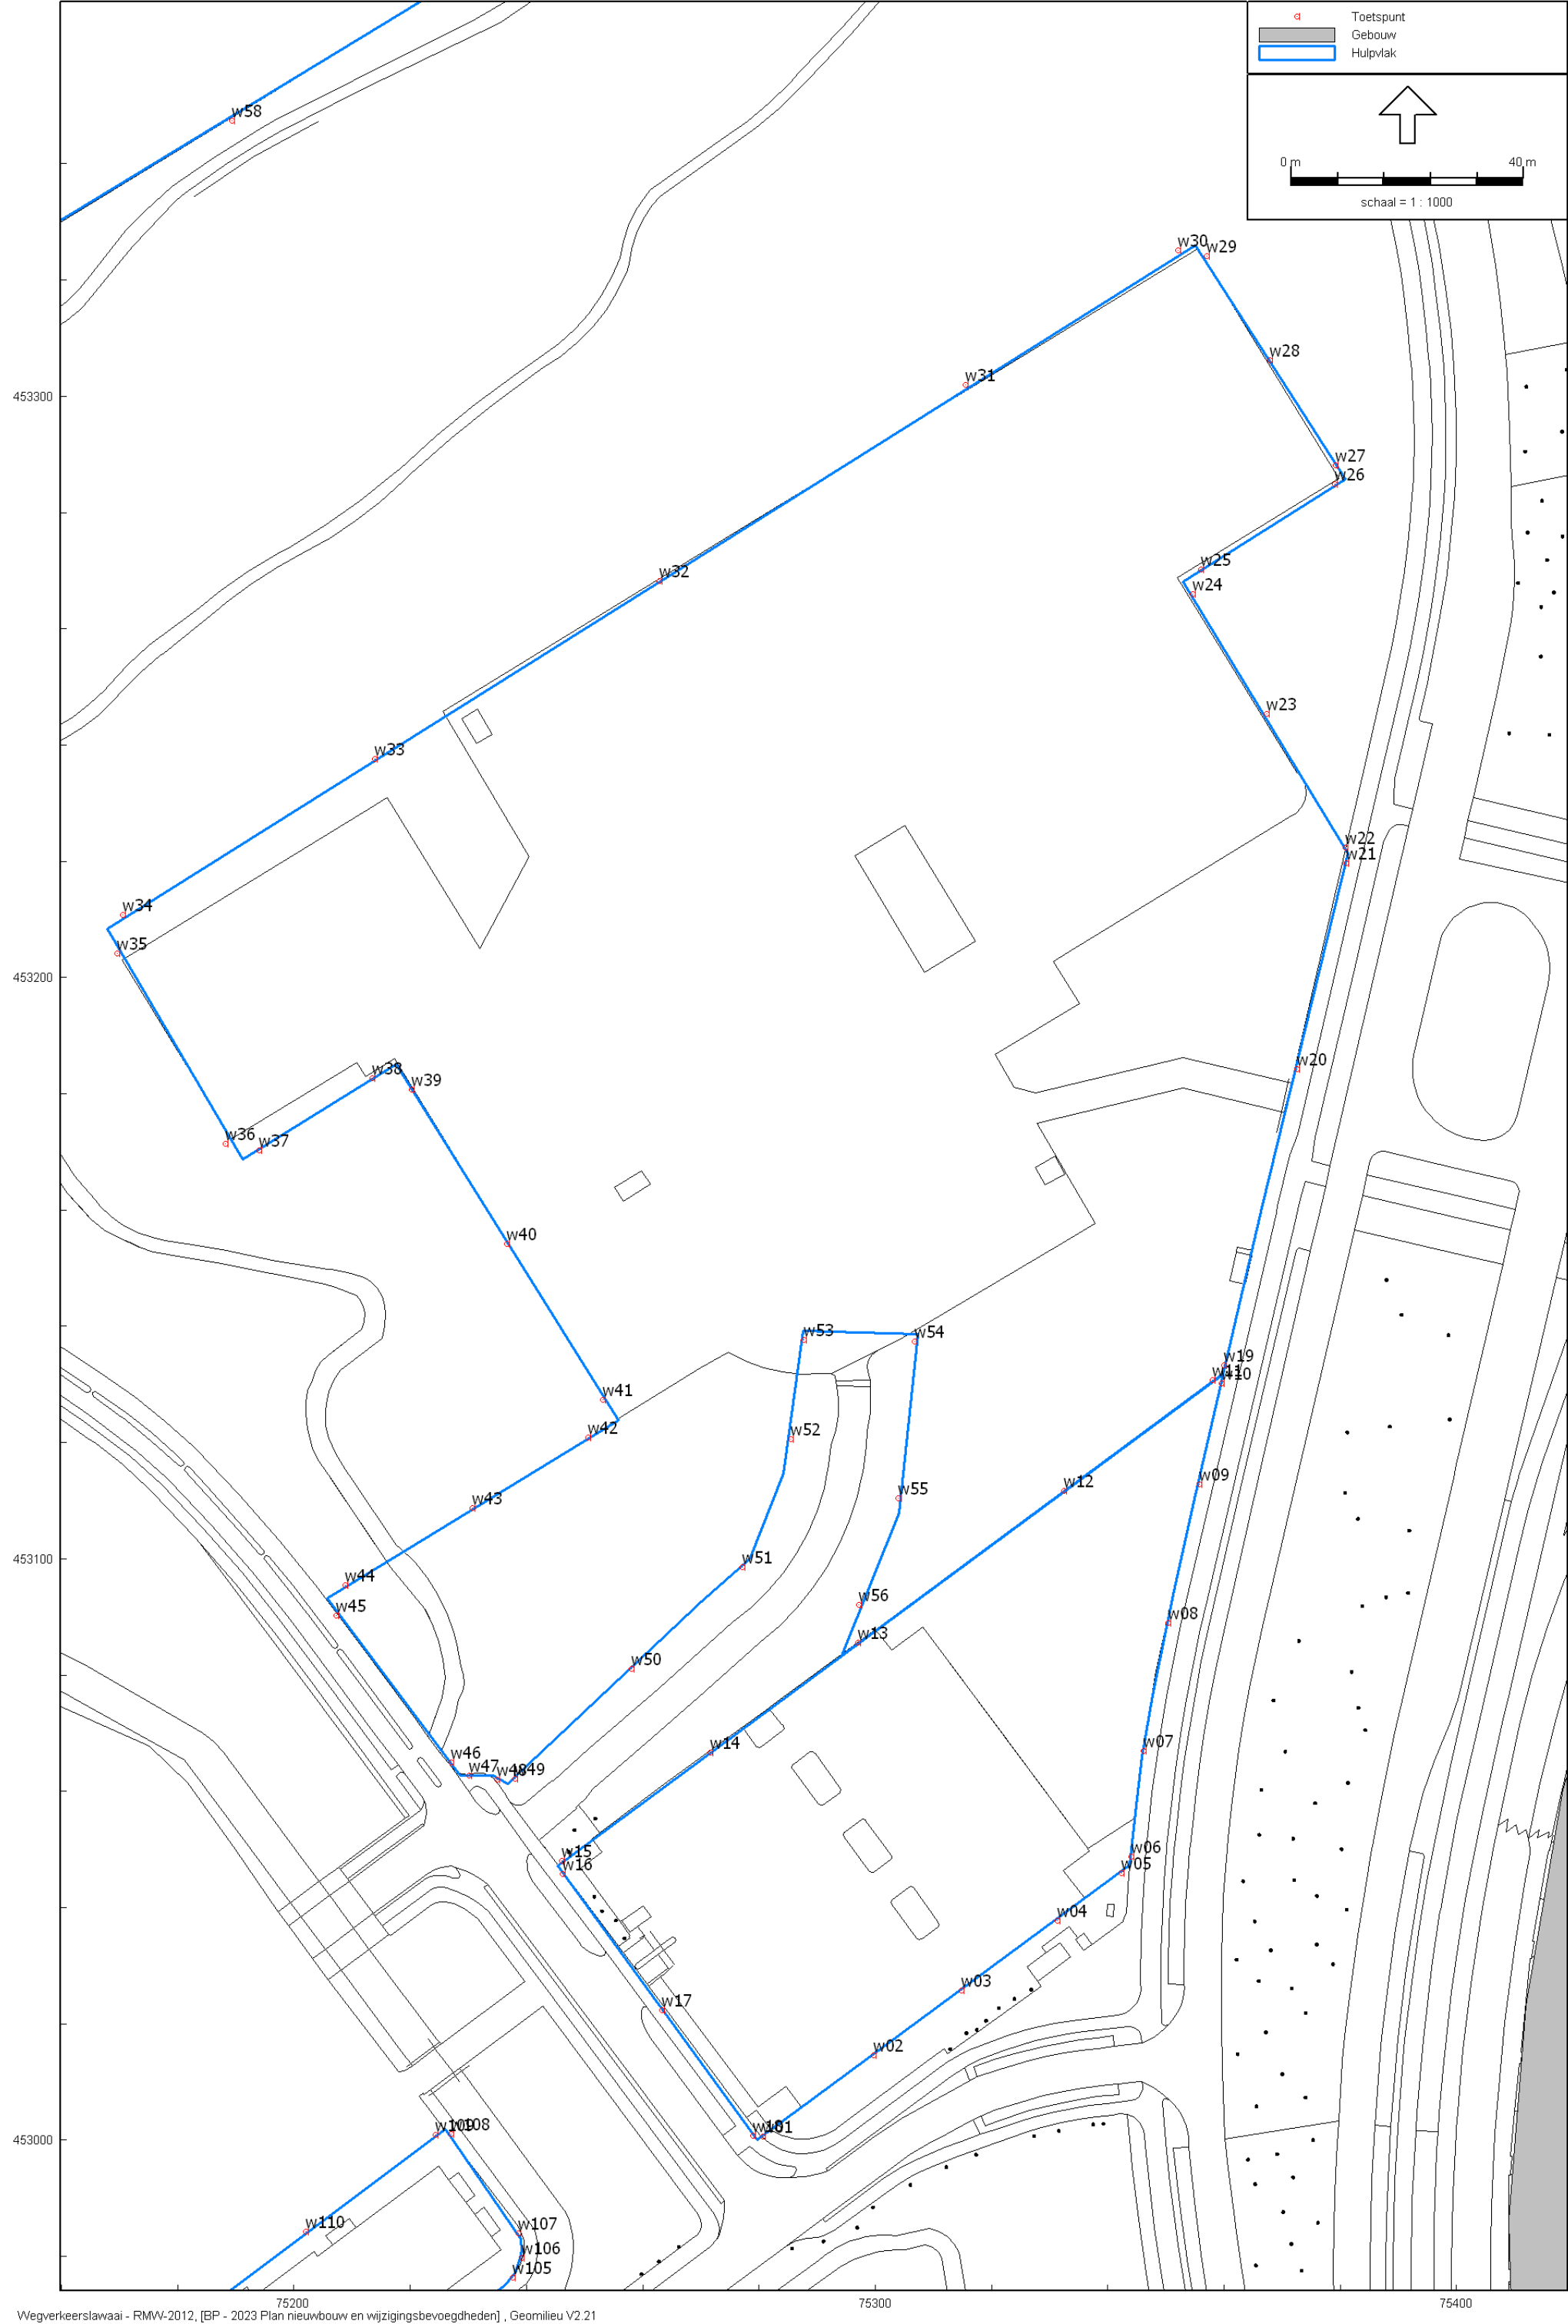

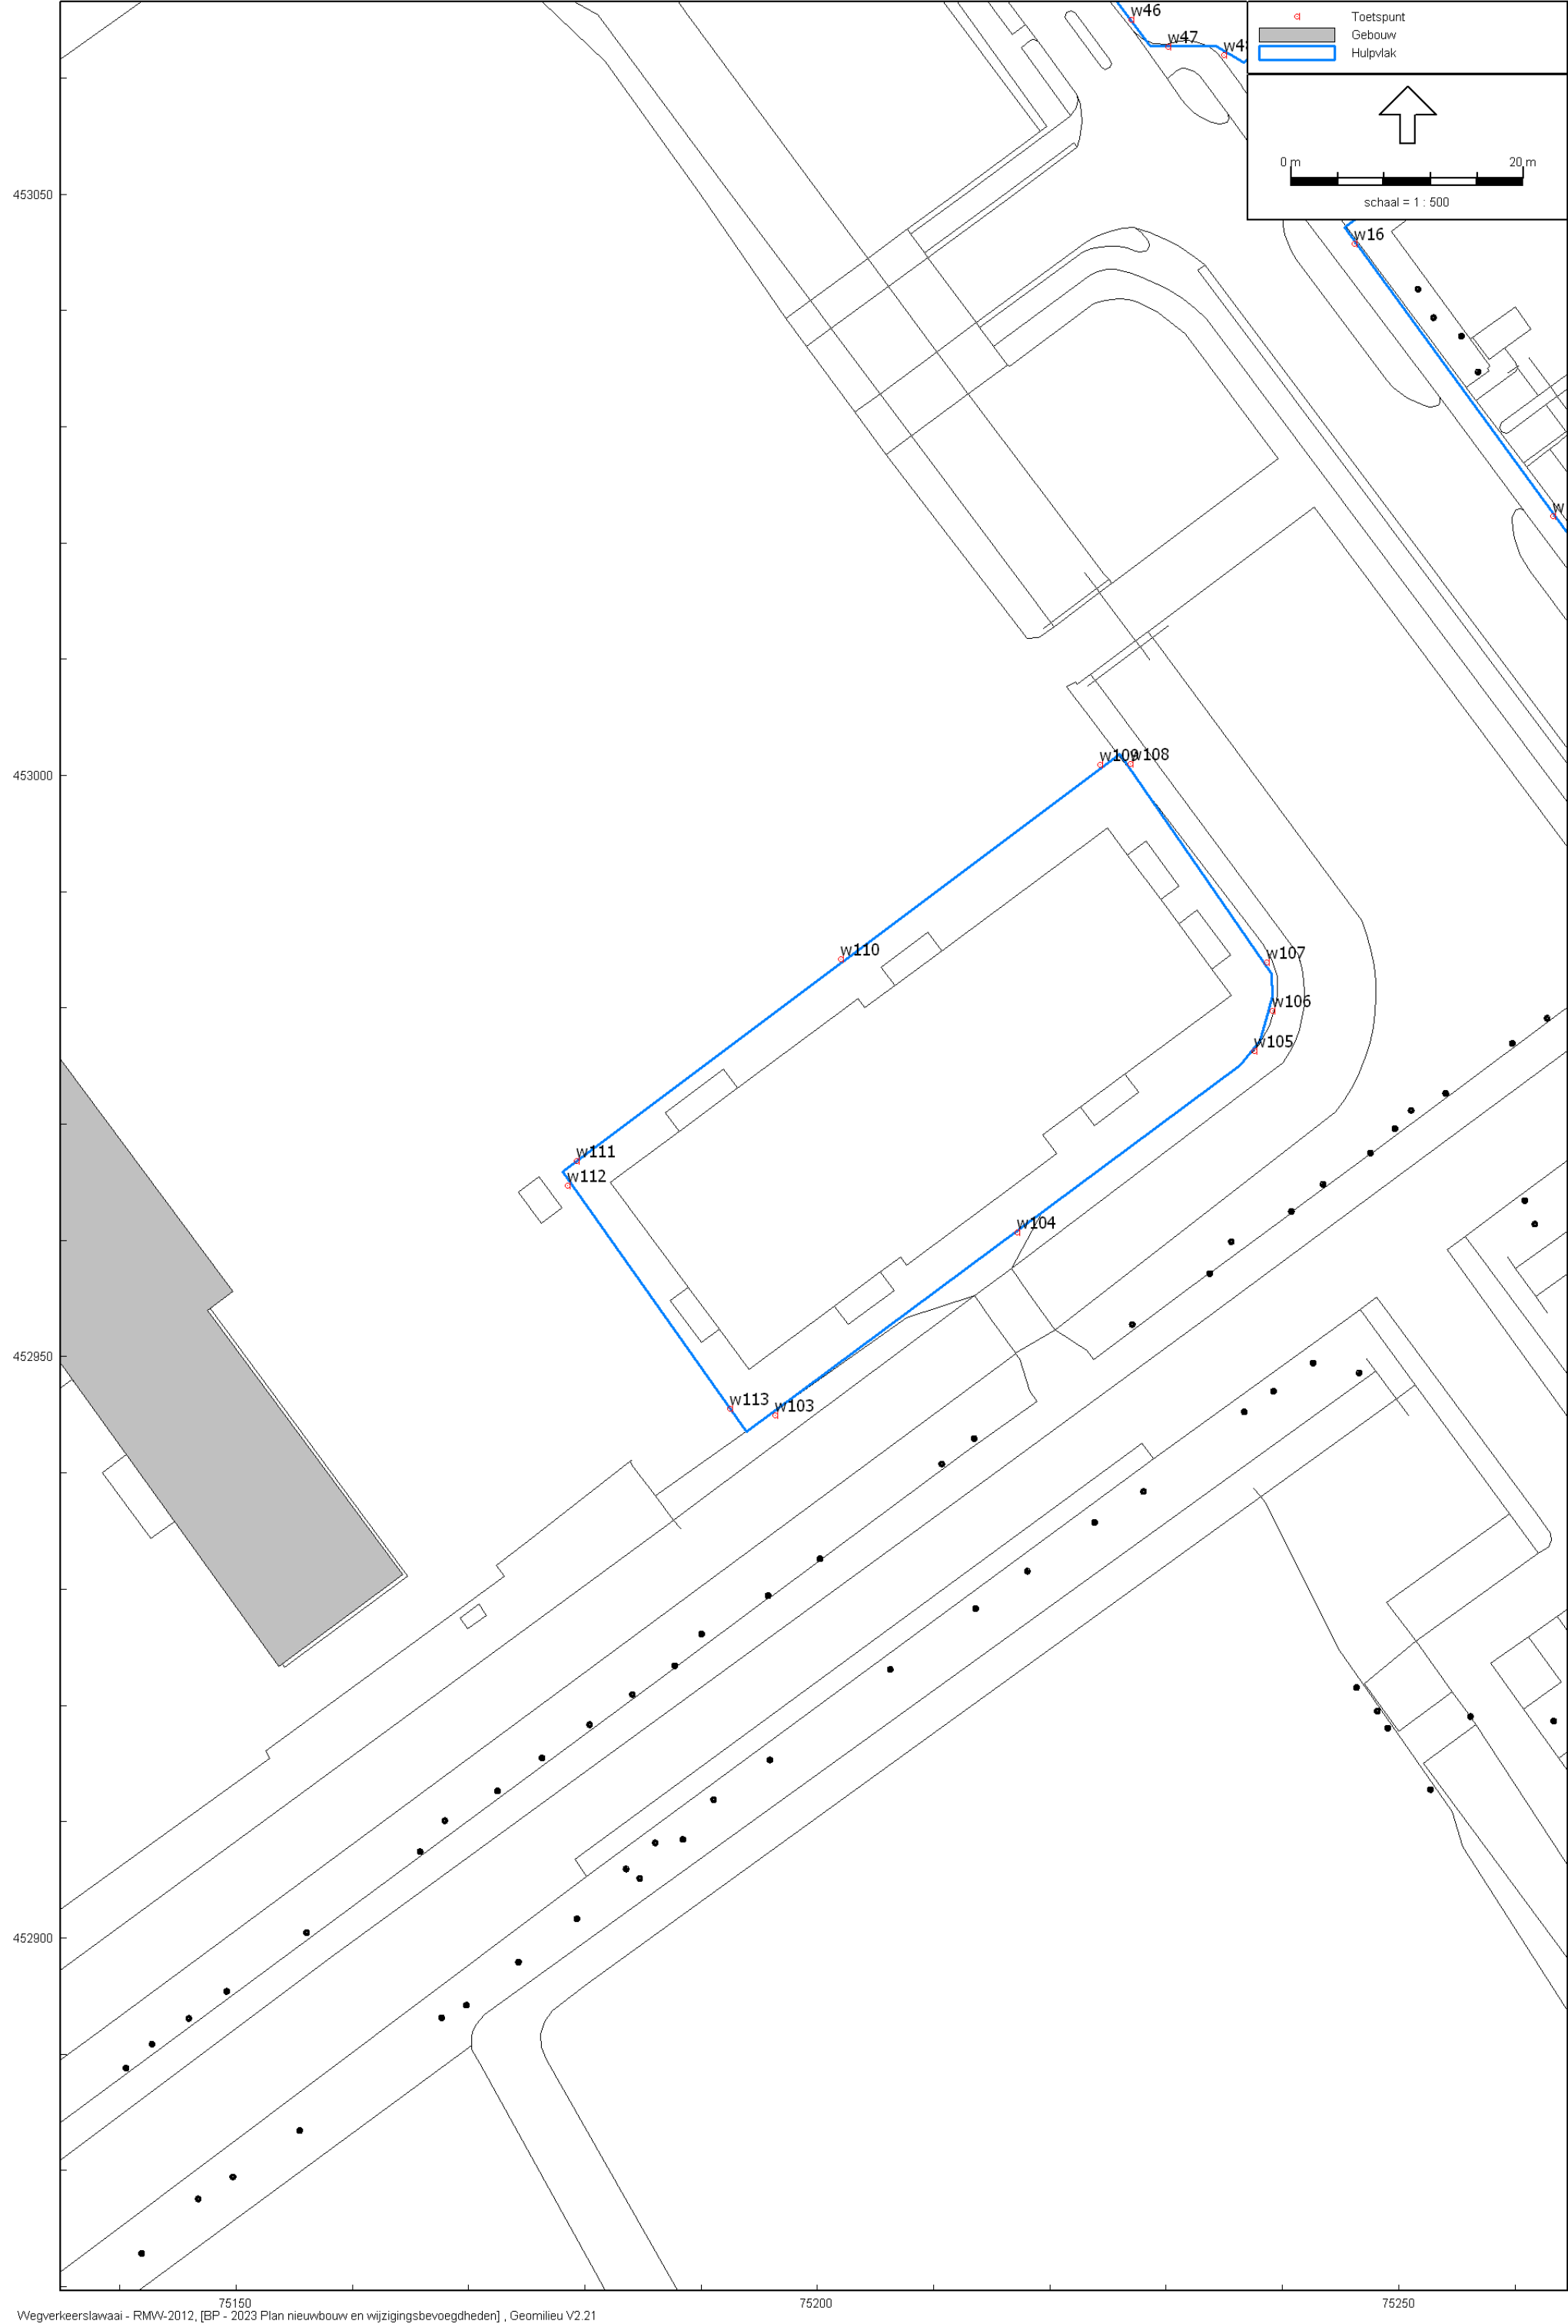



Bijlage 10





Bijlage 11



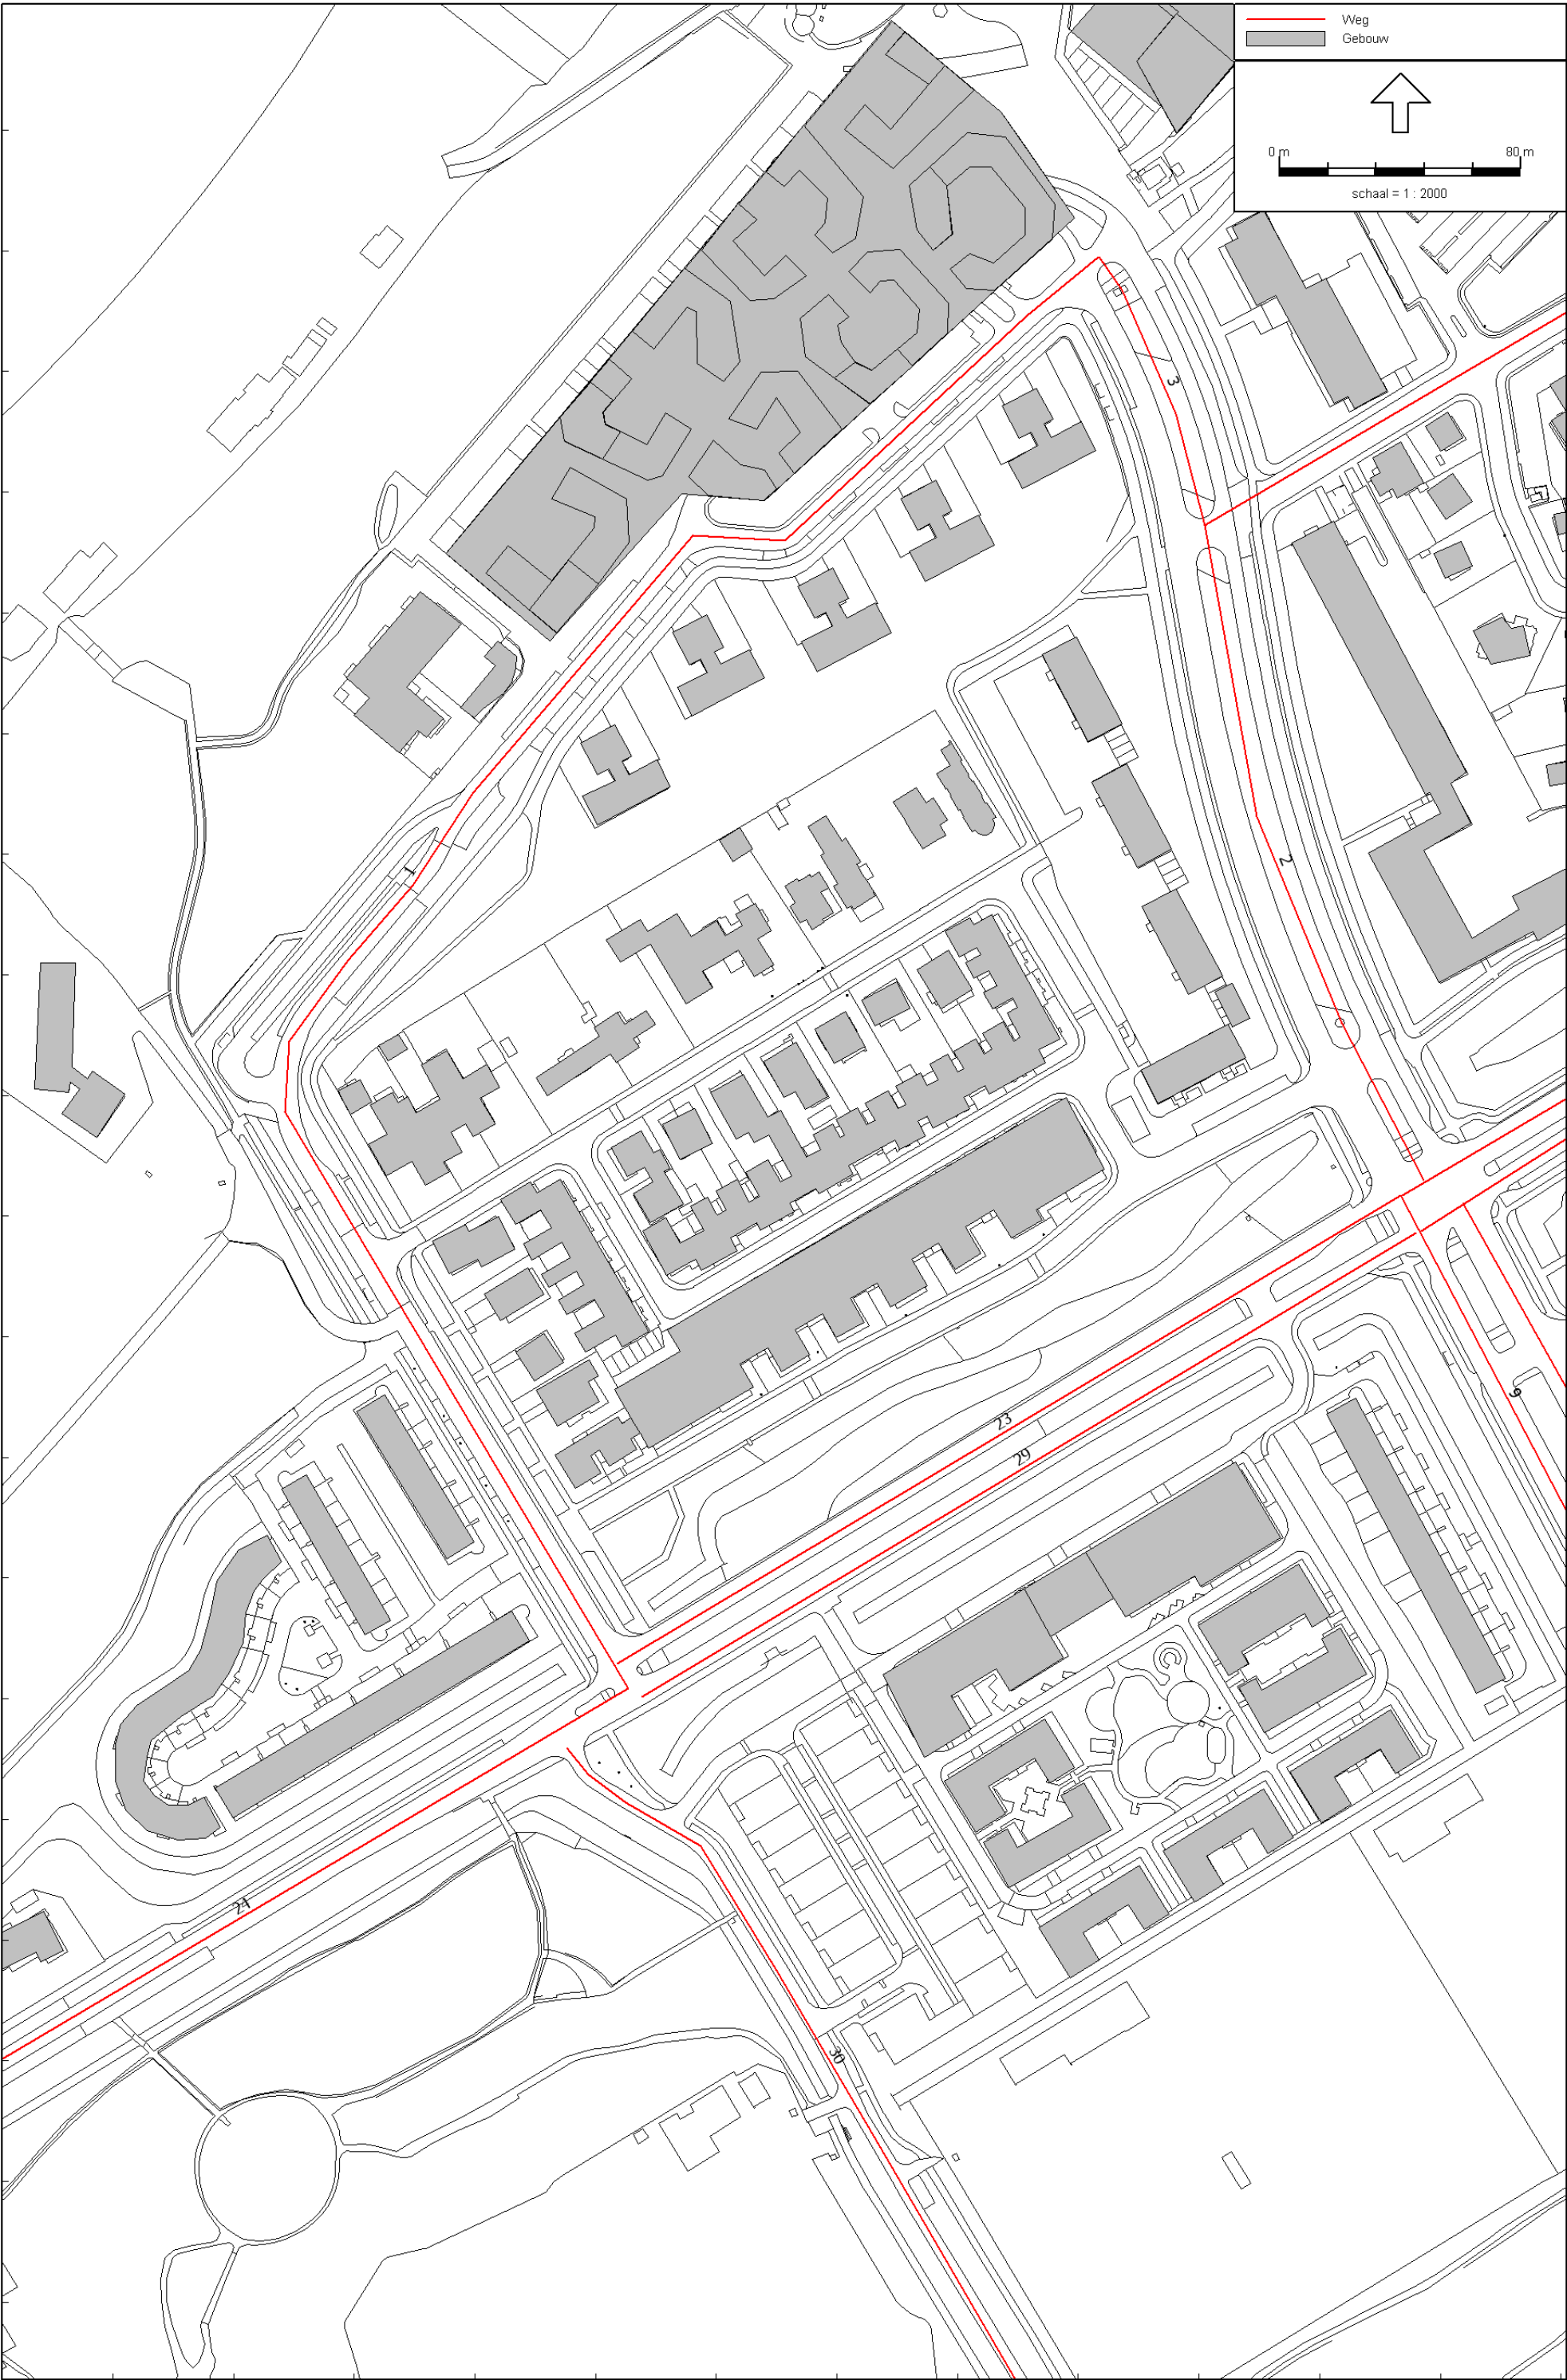

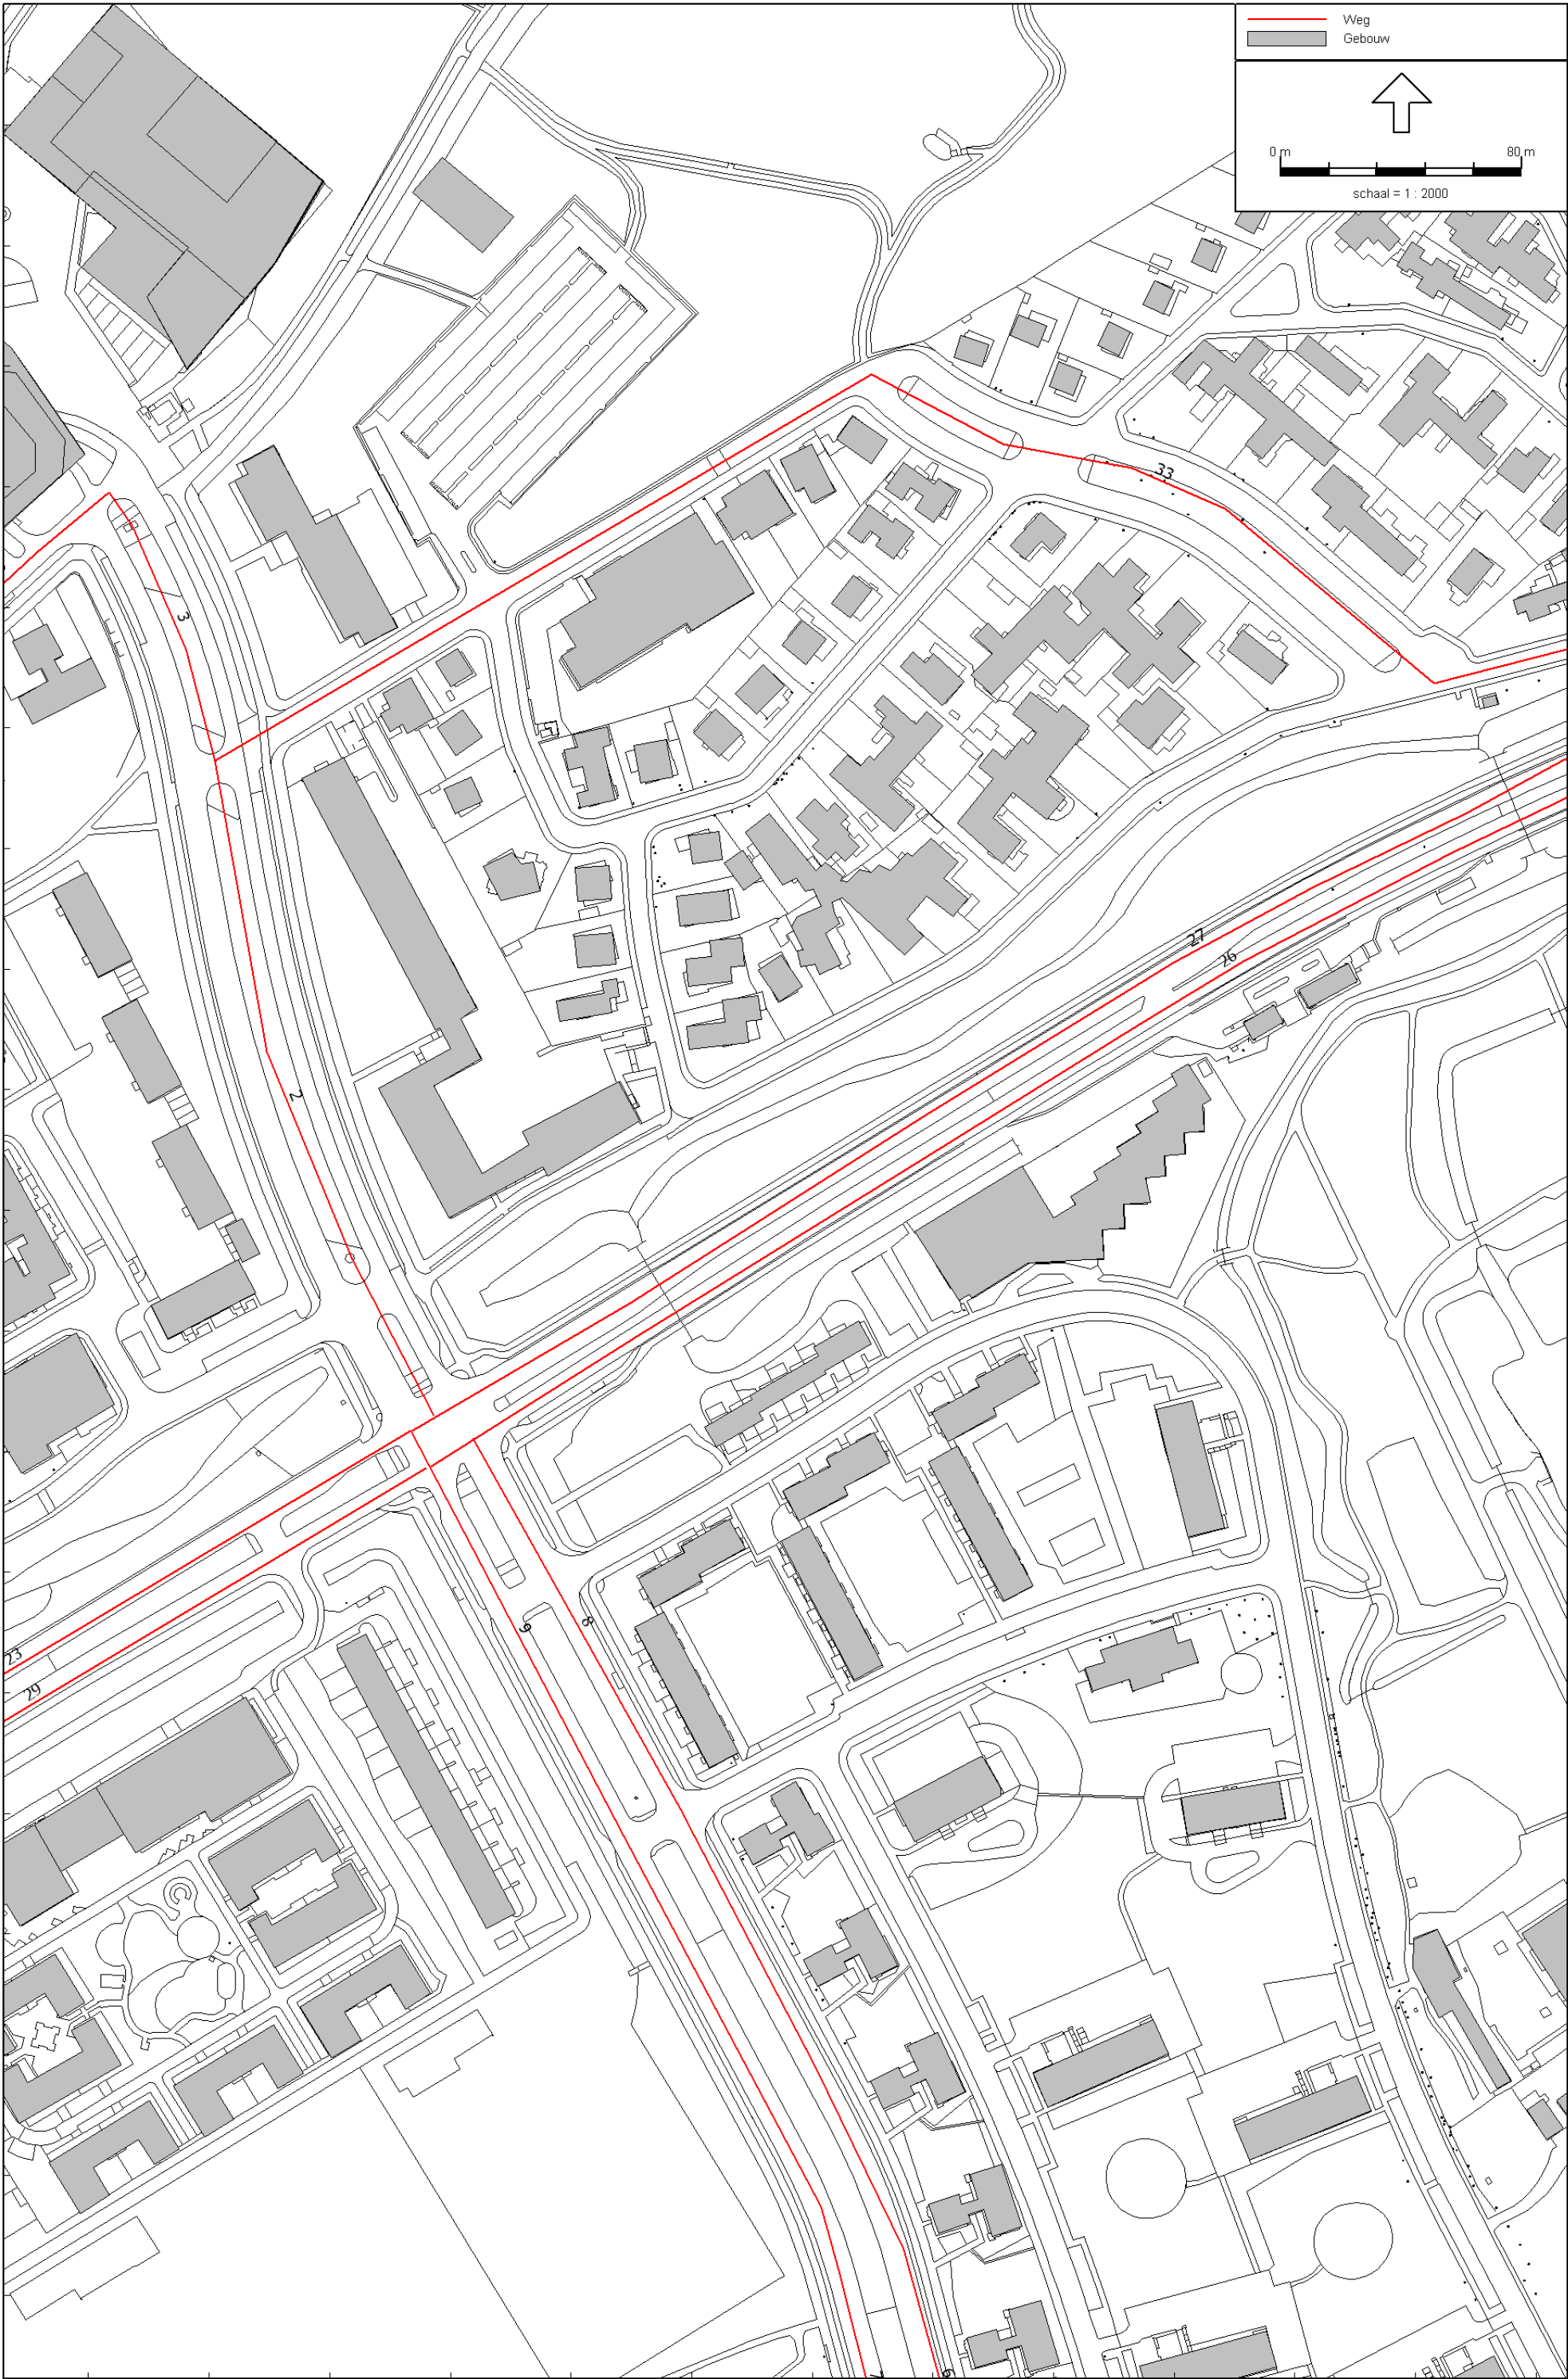

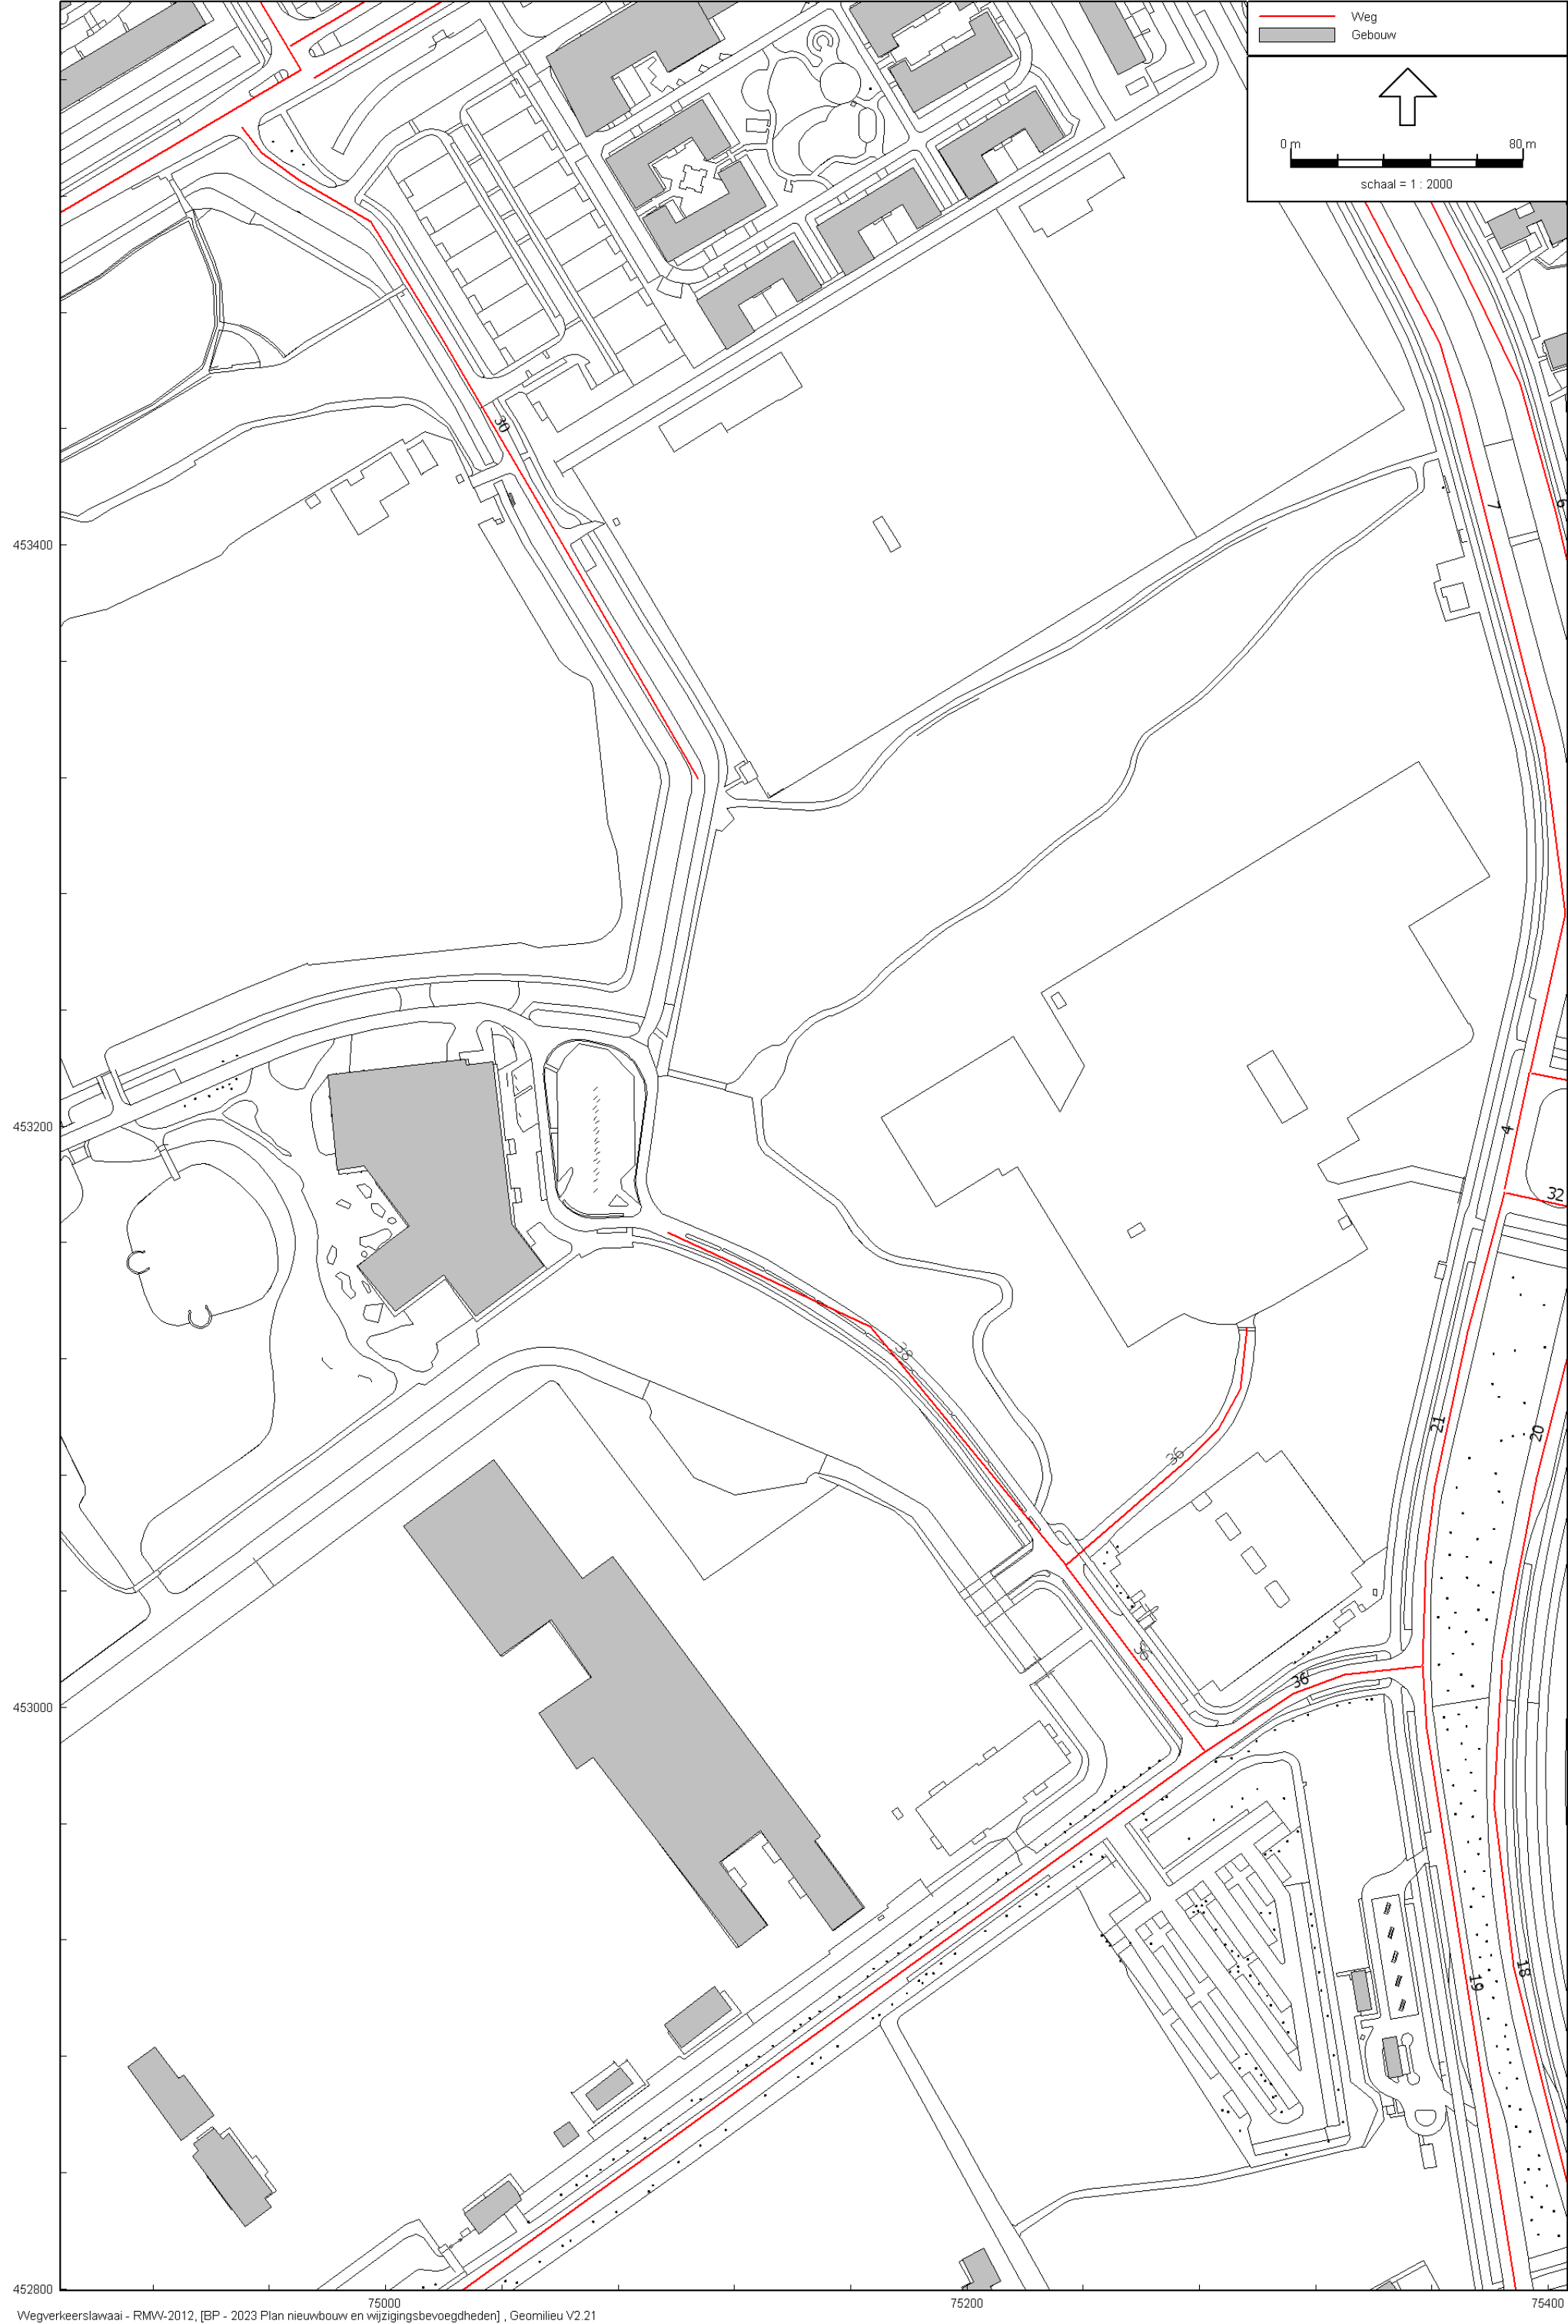

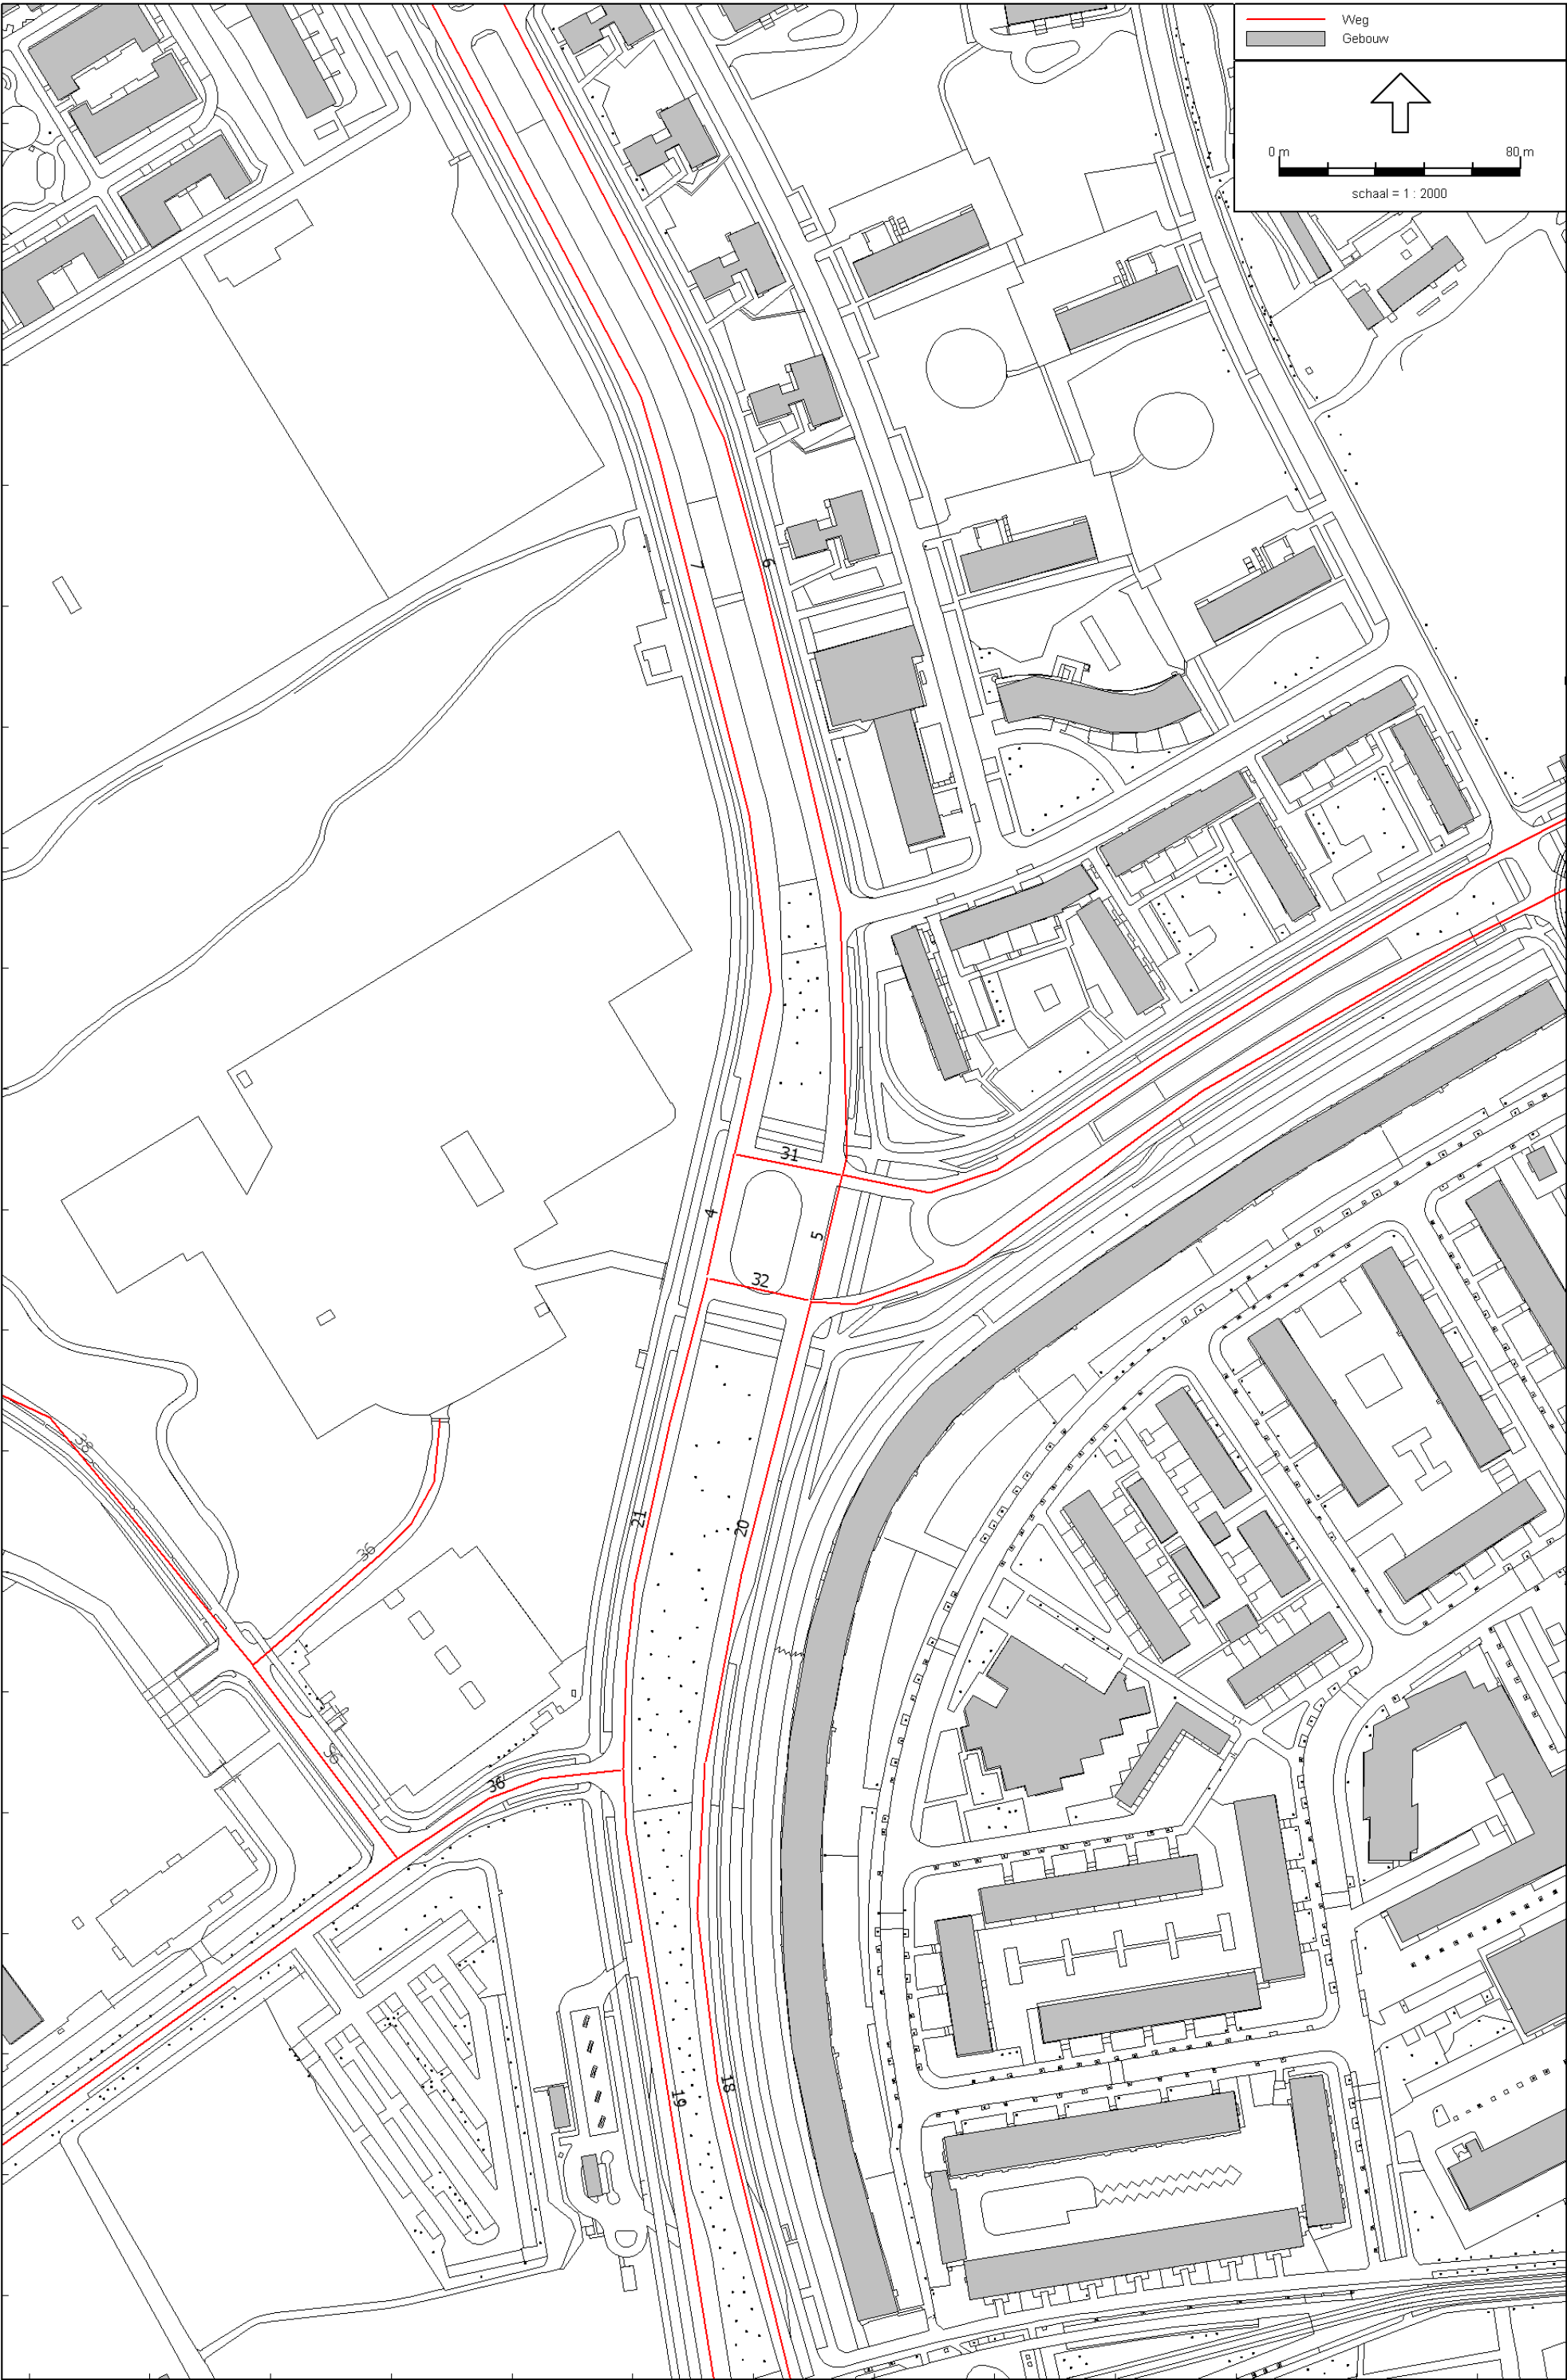


453400

453200

453000

Bijlage 12

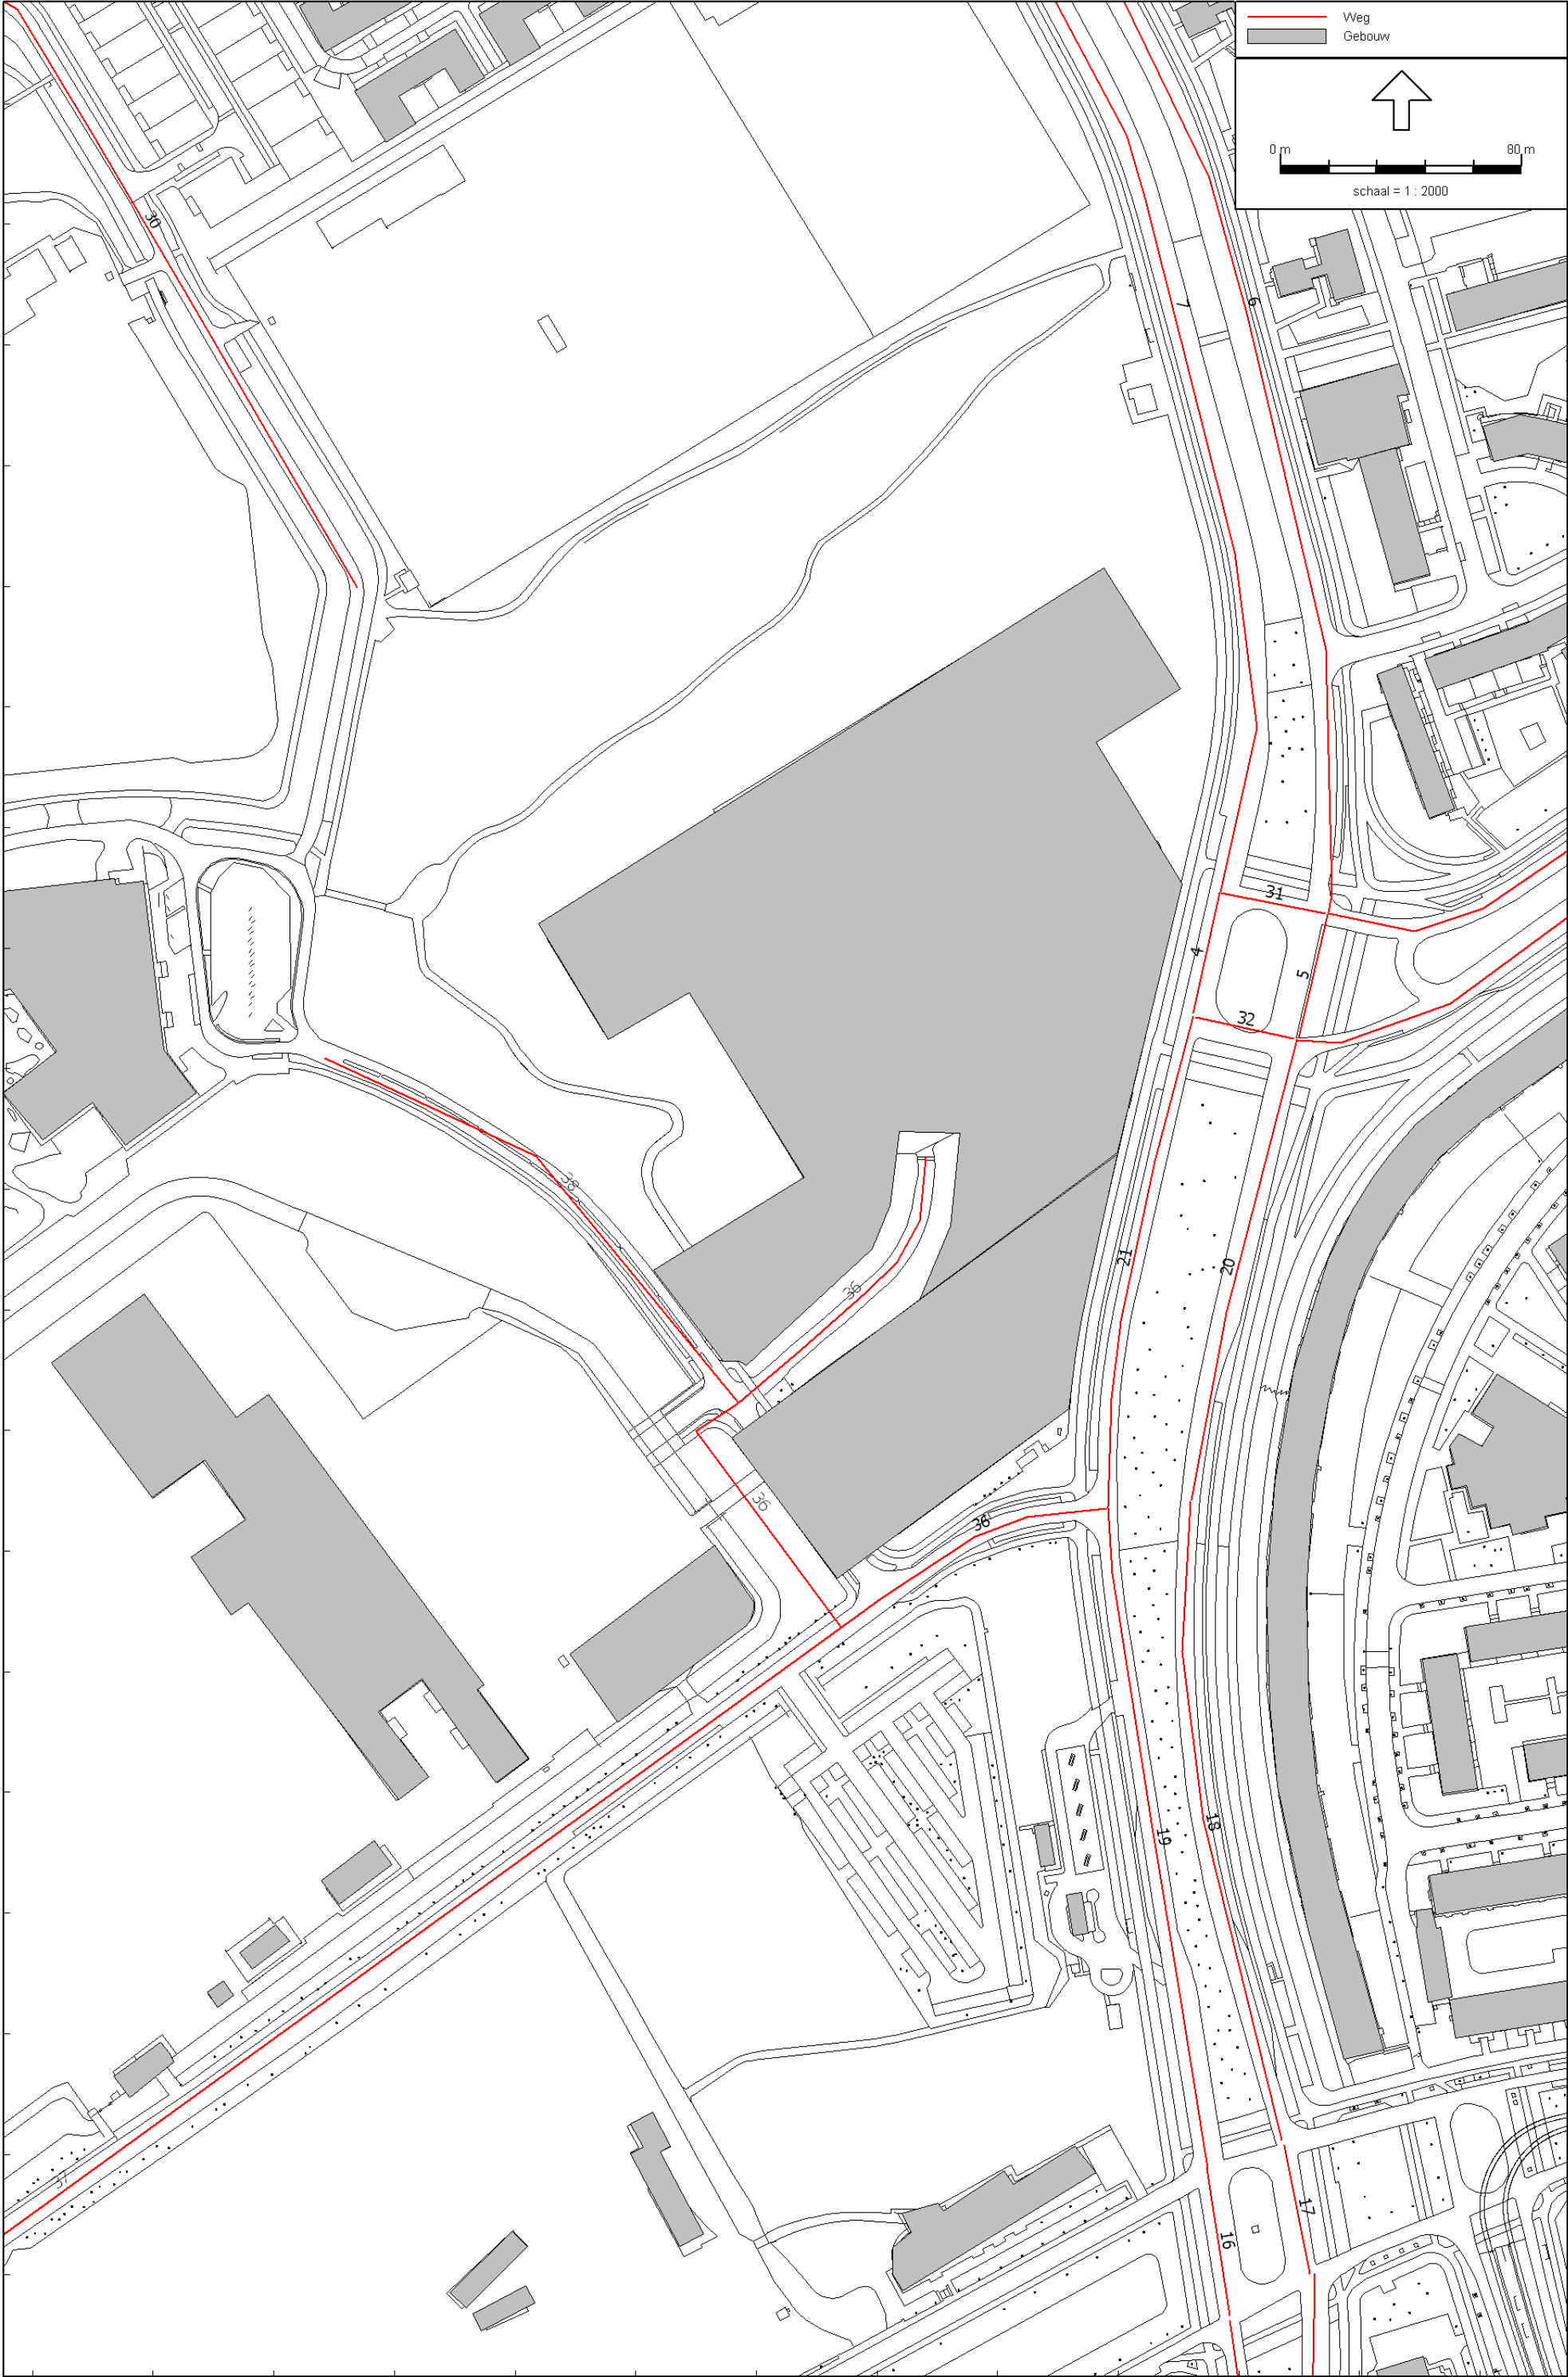


453400

453200

453000

452800

Bijlage 13

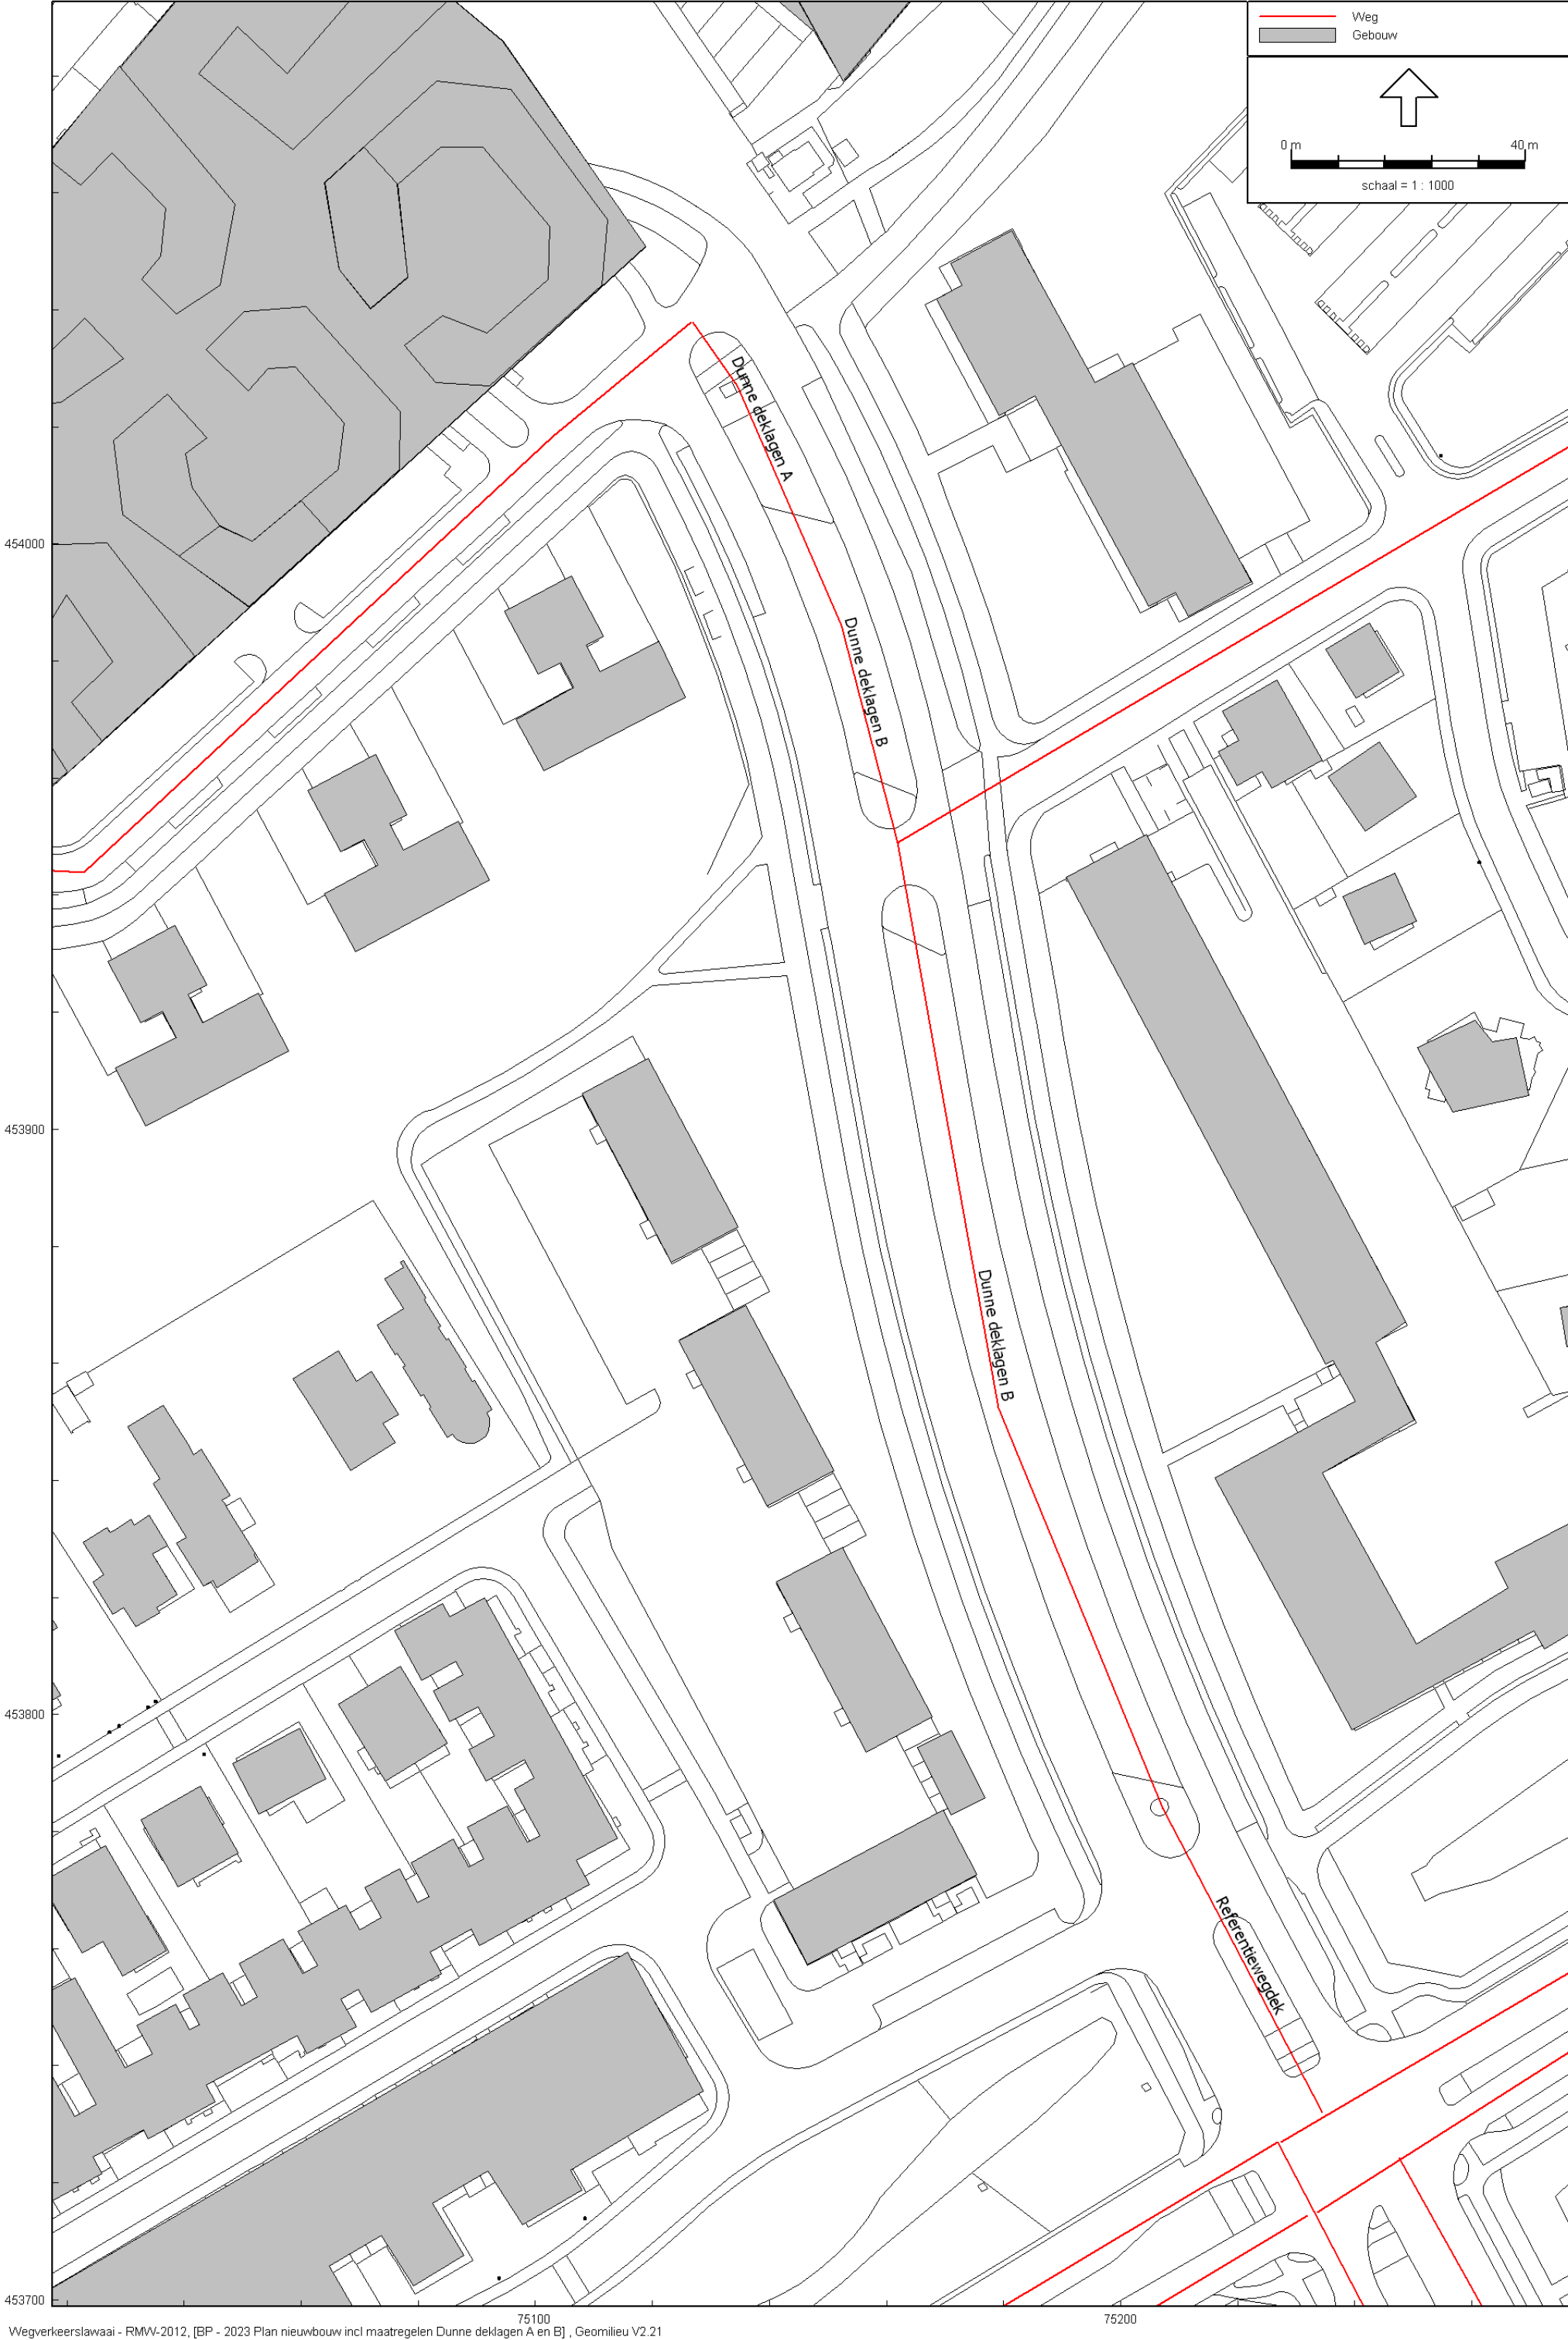

Bijlage 14



Bijlage 15



Bijlage 16

